

平成28年度 県管理河川”水防情報”（北名古屋市〈旧師勝町〉）

【北名古屋市（東地区） 施設内訳】

| | |
|--------------|-----|
| 水防倉庫(県) | 0箇所 |
| 重要水防箇所(重要度A) | 0箇所 |
| 重要水防箇所(重要度B) | 1箇所 |
| 重要水防箇所(重要度C) | 0箇所 |
| 排水調整対象ポンプ場 | 4箇所 |
| 水位・潮位観測局 | 1箇所 |
| 水防警報発令河川 | 新川 |
| 水防警報発令海岸 | なし |

<特記事項>

【新川水位観測局(久地野)】

北名古屋市久地野南権現
 堤防高 : TP7.90m
 はん濫危険水位 : TP6.57m
 出動水位 : TP5.40m
 はん濫注意水位 : TP4.50m

【新川水防警報基準観測局(水場川外水位)】

清須市阿原
 堤防高 : TP6.24m (左岸)
 TP6.28m (右岸)
 はん濫危険水位 : TP5.20m
 出動水位 : TP3.90m
 はん濫注意水位 : TP3.00m

【五条川水位観測局(曾野)】

岩倉市曾野町隅田地先
 堤防高 : TP5.21m
 はん濫危険水位 : TP4.15m
 避難判断水位 : TP3.70m
 出動水位 : TP3.20m
 はん濫注意水位 : TP2.60m

【排水調整基準】


(新川上流域；水場川外水位観測局)
 排水調整準備水位 : TP3.90m
 排水調整停止水位 : TP5.20m
 排水調整再開水位 : TP5.00m

(五条川流域；春日水位観測局)
 排水調整準備水位 : TP4.60m
 排水調整停止水位 : TP5.40m
 排水調整再開水位 : TP5.20m

【記載事項】

[建設事務所名：表番号(河川名)]
 位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

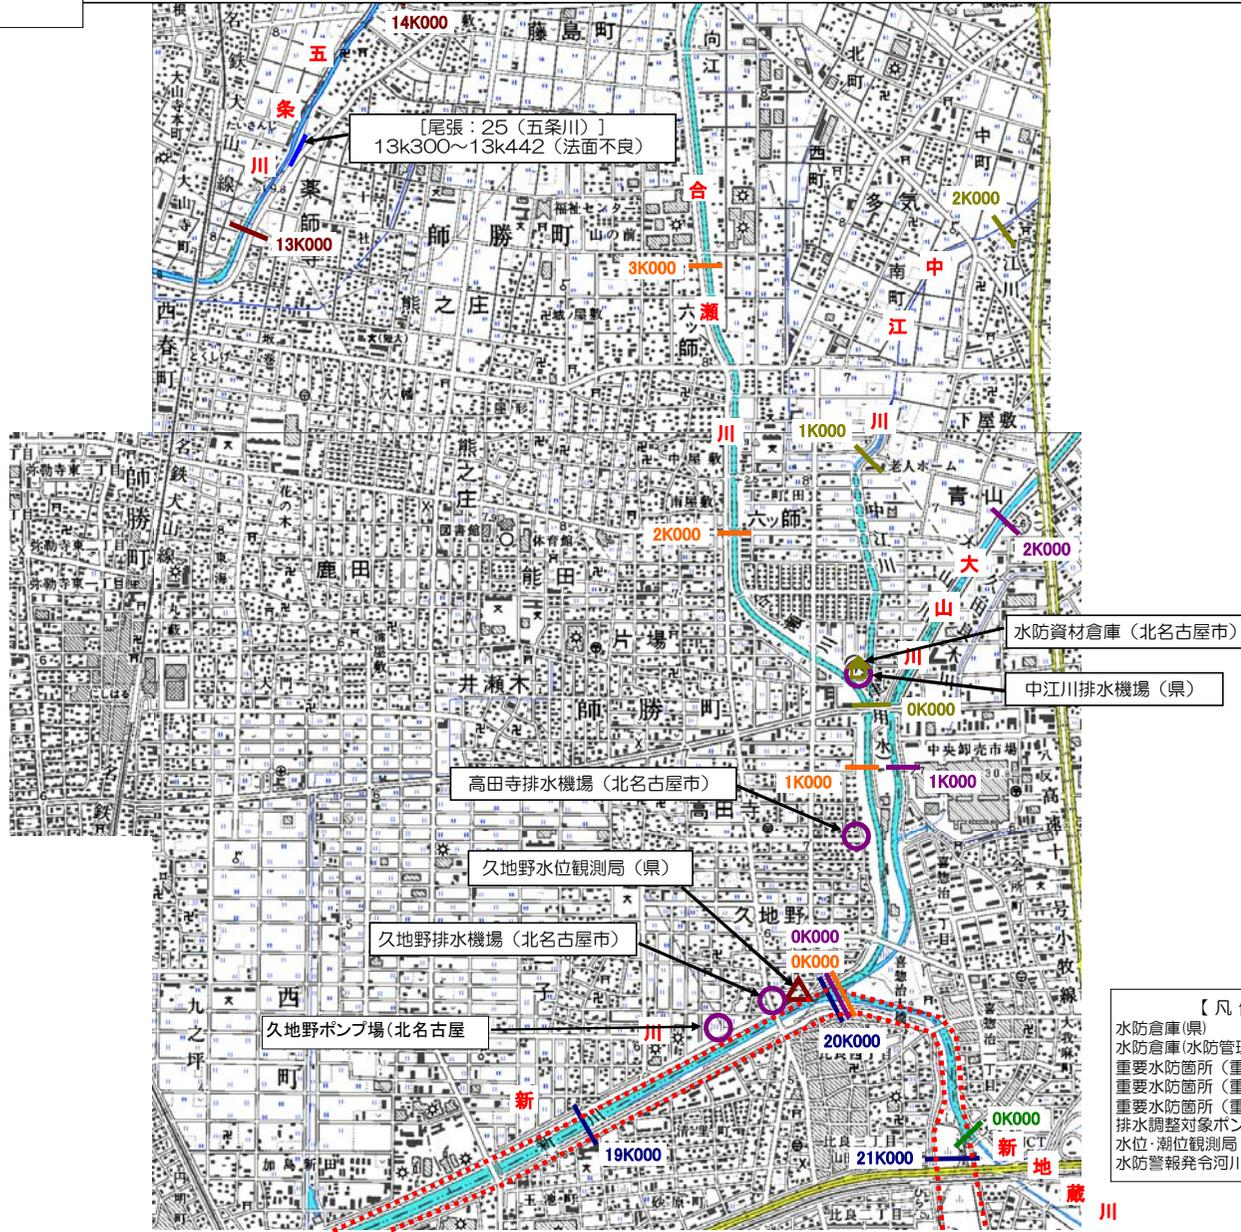

【凡例】

| | |
|--------------|---|
| 水防倉庫(県) | 🏠 |
| 水防倉庫(水防管理団体) | 🏠 |
| 重要水防箇所(重要度A) | — |
| 重要水防箇所(重要度B) | — |
| 重要水防箇所(重要度C) | — |
| 排水調整対象ポンプ場 | 🔵 |
| 水位・潮位観測局 | 📍 |
| 水防警報発令河川・海岸 | ⋯ |