

平成28年度 県管理河川”水防情報”（名古屋市〈西区〉）

【名古屋市（西区） 施設内訳】

水防倉庫（県） 0箇所  
 重要水防箇所（重要度A） 0箇所  
 重要水防箇所（重要度B） 0箇所  
 重要水防箇所（重要度C） 0箇所  
 排水調整対象ポンプ場 5箇所  
 水位・潮位観測局 0箇所  
 水防警報発令河川 新川

水防警報発令海岸 なし

<特記事項>

【新川水防警報基準観測局（水場川外水位）】

清須市阿原  
 堤防高 ; TP 6. 24m（左岸）  
           TP 6. 28m（右岸）  
 はん濫危険水位 ; TP 5. 20m  
 出動水位 ; TP 3. 90m  
 はん濫注意水位 ; TP 3. 00m

【五条川水位観測局（春日）】


春日町大字落合  
 堤防高 ; TP 7. 20m  
 はん濫危険水位 ; TP 5. 40m  
 避難判断水位 ; TP 4. 90m  
 出動水位 ; TP 4. 60m  
 はん濫注意水位 ; TP 3. 90m

【排水調整基準】

（新川上流域；水場川外水位観測局）  
 排水調整準備水位 ; TP 3. 90m  
 排水調整停止水位 ; TP 5. 20m  
 排水調整再開水位 ; TP 5. 00m

（五条川流域；春日水位観測局）  
 排水調整準備水位 ; TP 4. 60m  
 排水調整停止水位 ; TP 5. 40m  
 排水調整再開水位 ; TP 5. 20m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

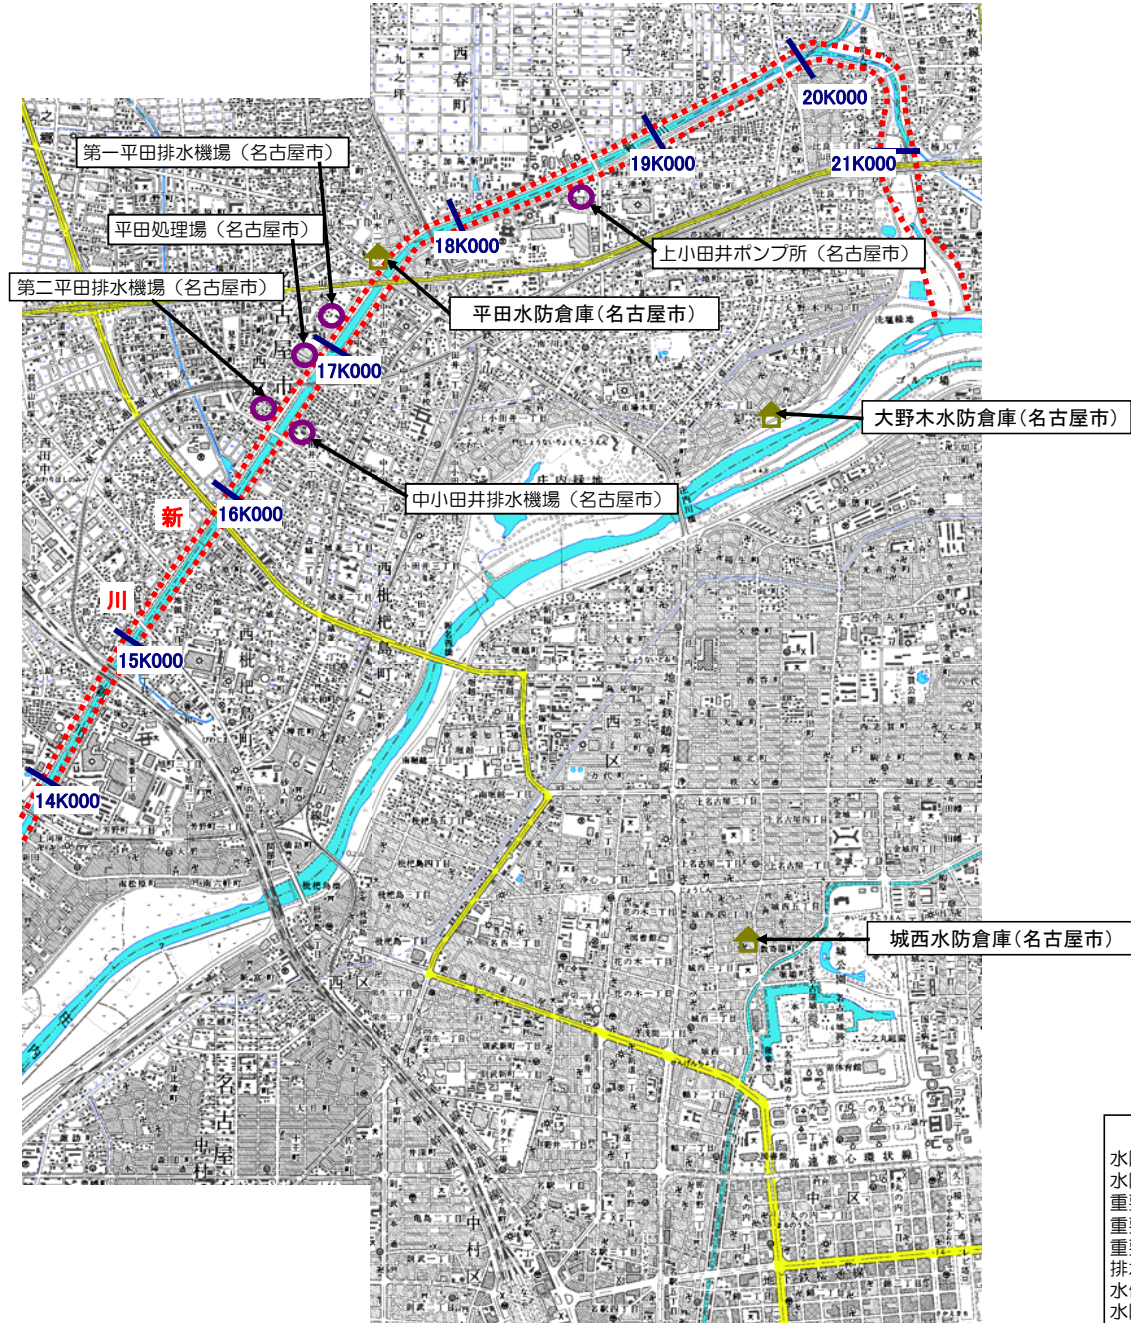

【記載事項】

【建設事務所名：表番号（河川名）】  
 位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

- 【凡例】
- 水防倉庫（県）
  - 水防倉庫（水防管理団体）
  - 重要水防箇所（重要度A）
  - 重要水防箇所（重要度B）
  - 重要水防箇所（重要度C）
  - 排水調整対象ポンプ場
  - 水位・潮位観測局
  - 水防警報発令河川・海岸



平成28年度 県管理河川”水防情報”（名古屋市〈千種区〉）

【名古屋市（千種区） 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【香流川水位観測局(猪子石)】

名東区猪高町大字猪子石字神ノ木  
 堤防高 : 4.10m  
 はん濫危険水位 : 2.30m  
 避難判断水位 : 1.70m  
 出動水位 : 1.50m  
 はん濫注意水位 : 1.10m  
 (零点高 ; TP. 25. 86m)

【矢田川水位観測局(平子)】

尾張旭市庄内中町字南島  
 堤防高 : 5.00m  
 はん濫危険水位 : 3.10m  
 避難判断水位 : 2.50m  
 出動水位 : 2.50m  
 はん濫注意水位 : 2.20m  
 (零点高 ; TP40. 36m)

【記載事項】

[建設事務所名:表番号(河川名)]  
 位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(水防管理団体)	
重要水防箇所(重要度A)	
重要水防箇所(重要度B)	
重要水防箇所(重要度C)	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	





平成28年度 県管理河川”水防情報”（名古屋市〈中区〉）図

【名古屋市（中区） 施設内訳】

- 水防倉庫(県) ○ 箇所
- 重要水防箇所(重要度A) ○ 箇所
- 重要水防箇所(重要度B) ○ 箇所
- 重要水防箇所(重要度C) ○ 箇所
- 排水調整対象ポンプ場 ○ 箇所
- 水位・潮位観測局 ○ 箇所
- 水防警報発令河川 なし
- 水防警報発令海岸 なし



【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]  
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

- 水防倉庫(県)
- 水防倉庫(水防管理団体)
- 重要水防箇所（重要度A）
- 重要水防箇所（重要度B）
- 重要水防箇所（重要度C）
- 排水調整対象ポンプ場
- 水位・潮位観測局
- 水防警報発令河川・海岸



平成28年度 県管理河川”水防情報” (名古屋市〈中川区〉)

【名古屋市 (中川区) 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	14箇所
重要水防箇所(重要度B)	7箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	7箇所
水位・潮位観測局	1箇所
水防警報発令河川	新川
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【新川水位観測局(新川下一色)】

中川区下一色町三角

堤防高	: TP5.00m
はん濫危険水位	: TP3.60m
出動水位	: TP2.20m
はん濫注意水位	: TP1.80m

【新川水防警報基準観測局(水場川外水位)】

清須市阿原

堤防高	: TP6.24m (左岸)
	: TP6.28m (右岸)
はん濫危険水位	: TP5.20m
出動水位	: TP3.90m
はん濫注意水位	: TP3.00m

【蟹江川水位観測局(木田)】

美和町大字金岩

堤防高	: TP2.25m
はん濫危険水位	: TP1.60m
避難判断水位	: TP1.30m
出動水位	: TP1.20m
はん濫注意水位	: TP0.90m

【排水調整基準】

(新川下流域: 下一色水位観測局)

排水調整準備水位	: TP2.20m
排水調整停止水位	: TP2.90m
排水調整再開水位	: TP2.70m


【記載事項】

【建設事務所名: 表番号 (河川名)】  
位置<河川距離標> (選定理由)

施設名称 (施設管理者)

【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(水防管理団体)	
重要水防箇所(重要度A)	
重要水防箇所(重要度B)	
重要水防箇所(重要度C)	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

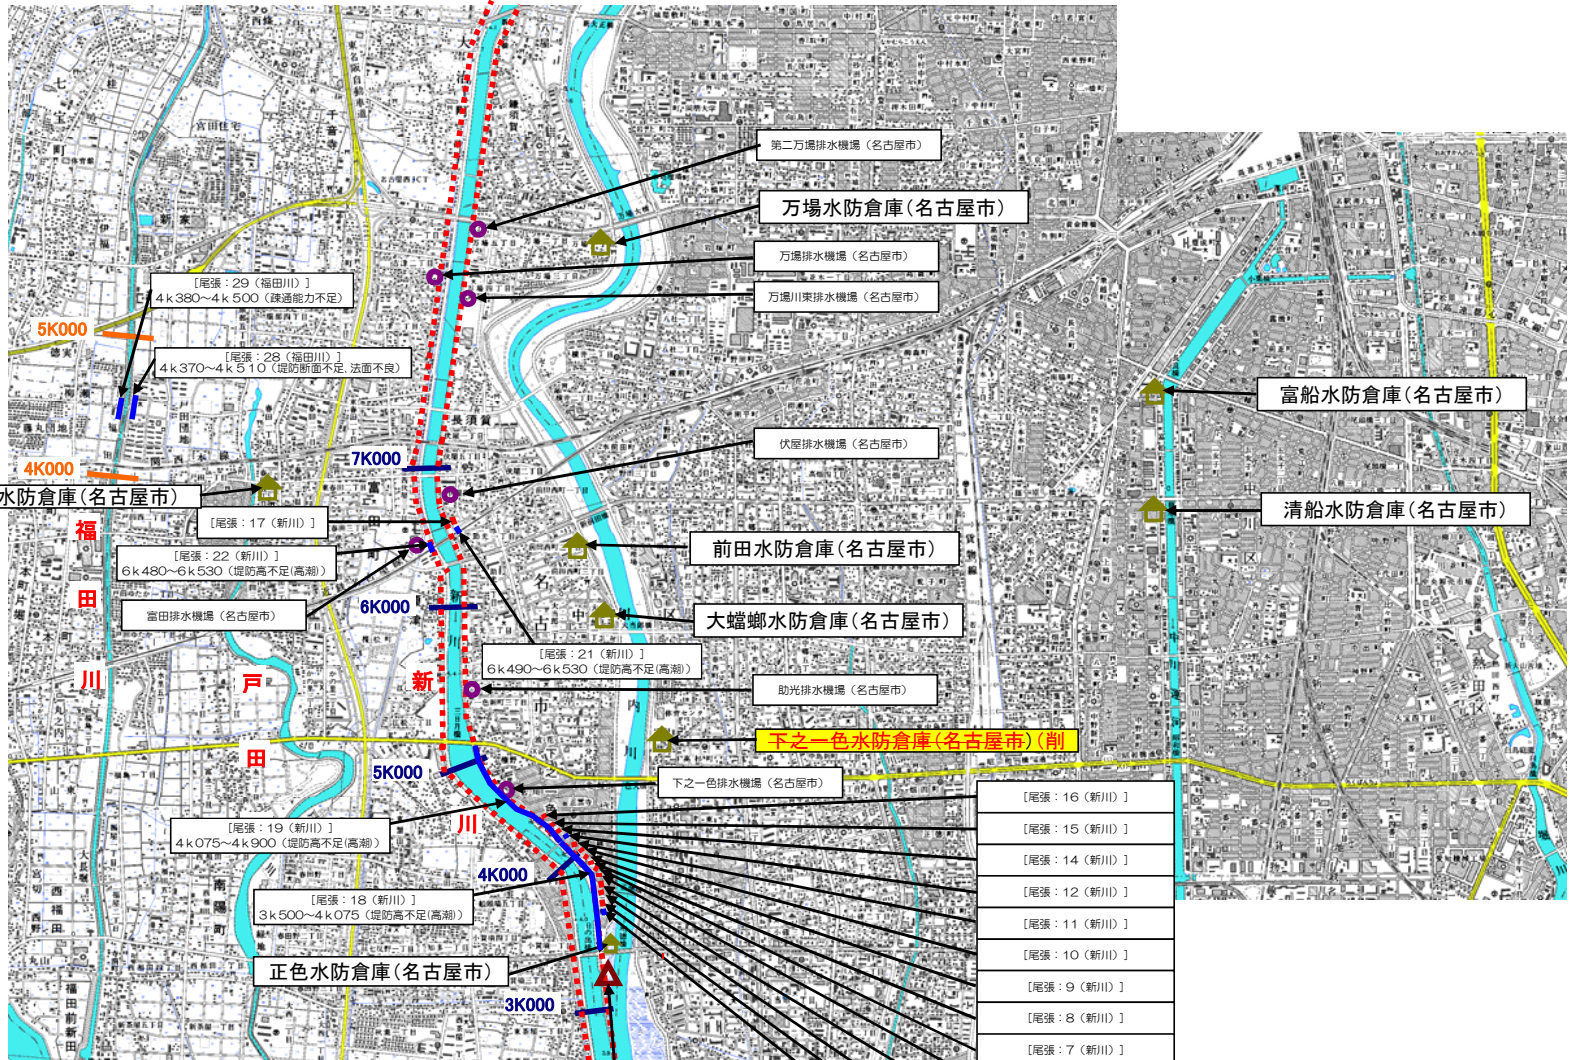

[尾張: 16 (新川)]
[尾張: 15 (新川)]
[尾張: 14 (新川)]
[尾張: 12 (新川)]
[尾張: 11 (新川)]
[尾張: 10 (新川)]
[尾張: 9 (新川)]
[尾張: 8 (新川)]
[尾張: 7 (新川)]
[尾張: 6 (新川)]
[尾張: 5 (新川)]
[尾張: 4 (新川)]
[尾張: 3 (新川)]
[尾張: 2 (新川)]