

平成28年度 県管理河川”水防情報”（幸田町〈北〉）

【幸田町（北） 施設内訳】

防災倉庫(町)	5箇所
重要水防箇所(重要度A)	6箇所
重要水防箇所(重要度B)	5箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし

＜特記事項＞

【広田川水位観測局(永良)】

西尾市下永良町地内	
堤防高	: 8.58m
はん濫危険水位	: 4.40m
避難判断水位	: 3.90m
出動水位	: 3.40m
はん濫注意水位	: 2.90m
(零点高; TP2.30m)	


【記載事項】

[建設事務所名: 表番号(河川名)]
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(水防管理団体)	
重要水防箇所(重要度A)	
重要水防箇所(重要度B)	
重要水防箇所(重要度C)	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

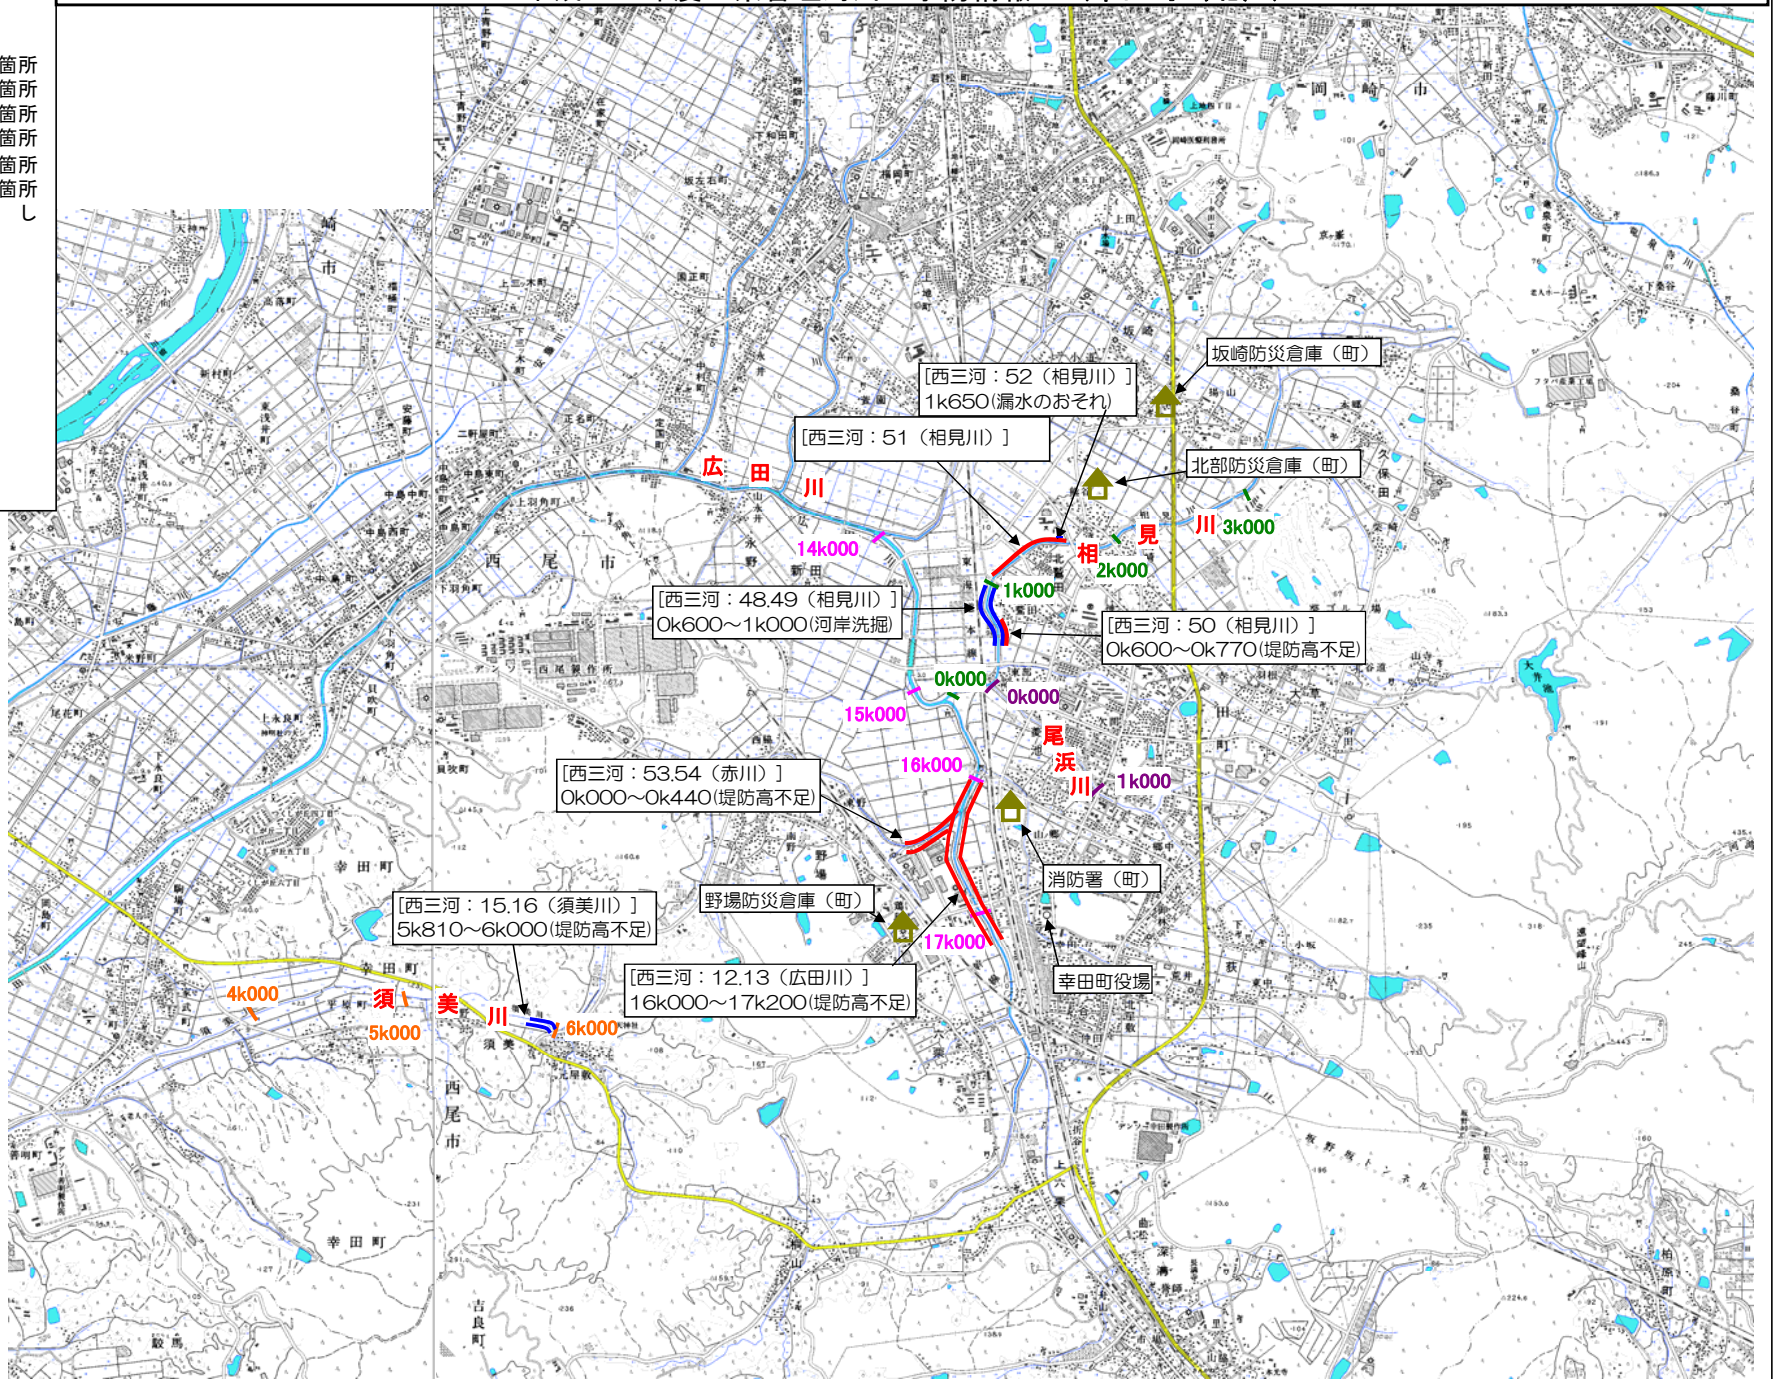


平成28年度 県管理河川”水防情報”（幸田町〈南〉）

【幸田町(南) 施設内訳】

水防倉庫(県)	○箇所
水防倉庫(水防管理団体)	○箇所
重要水防箇所(重要度A)	○箇所
重要水防箇所(重要度B)	○箇所
重要水防箇所(重要度C)	○箇所
排水調整対象ポンプ場	○箇所
水位・潮位観測局	○箇所
水防警報発令河川	なし

<特記事項>

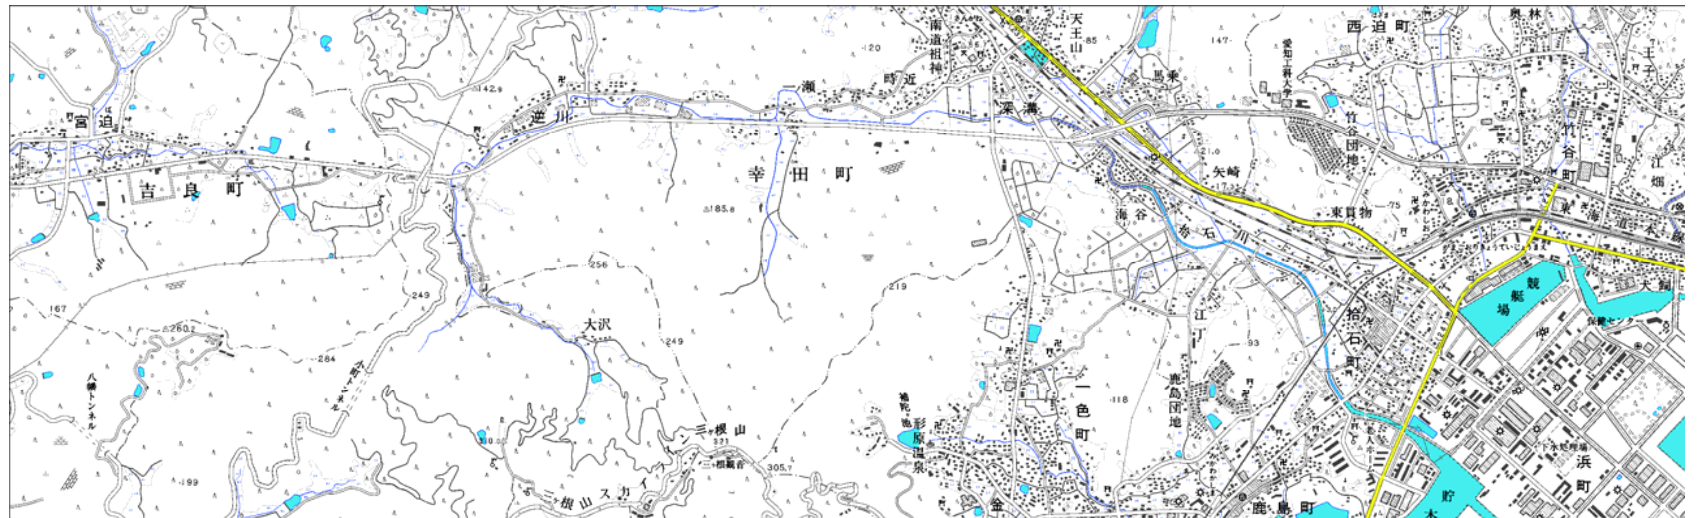

【記載事項】

[建設事務所名：表番号(河川名)]
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

【凡例】

- 水防倉庫(県)
- 水防倉庫(水防管理団体)
- 重要水防箇所(重要度A)
- 重要水防箇所(重要度B)
- 重要水防箇所(重要度C)
- 排水調整対象ポンプ場
- 水位・潮位観測局
- 水防警報発令河川・海岸