

平成28年度 県管理河川”水防情報”（岡崎市〈西〉）

【岡崎市（西） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
水防倉庫（市）	0箇所
土のう倉庫（市）	1箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし

<特記事項>



大和西之坊土のう倉庫(市)

【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】	
水防倉庫(県)	🏠
水防倉庫(市)	🏡
重要水防箇所（重要度A）	🔴
重要水防箇所（重要度B）	🔵
重要水防箇所（重要度C）	🟢
排水調整対象ポンプ場	📍
水位・潮位観測局	🕒
水防警報発令河川・海岸	📍

平成28年度 県管理河川”水防情報”（岡崎市〈南西〉）

【岡崎市（南西） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
水防倉庫（市）	1箇所
土のう倉庫（市）	1箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	1箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし


<特記事項>

【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】	▲
水防倉庫（県）	▲
水防倉庫（市）	▲
重要水防箇所（重要度A）	—
重要水防箇所（重要度B）	—
重要水防箇所（重要度C）	—
排水調整対象ポンプ場	○
水位・潮位観測局	○
水防警報発令河川・海岸	△

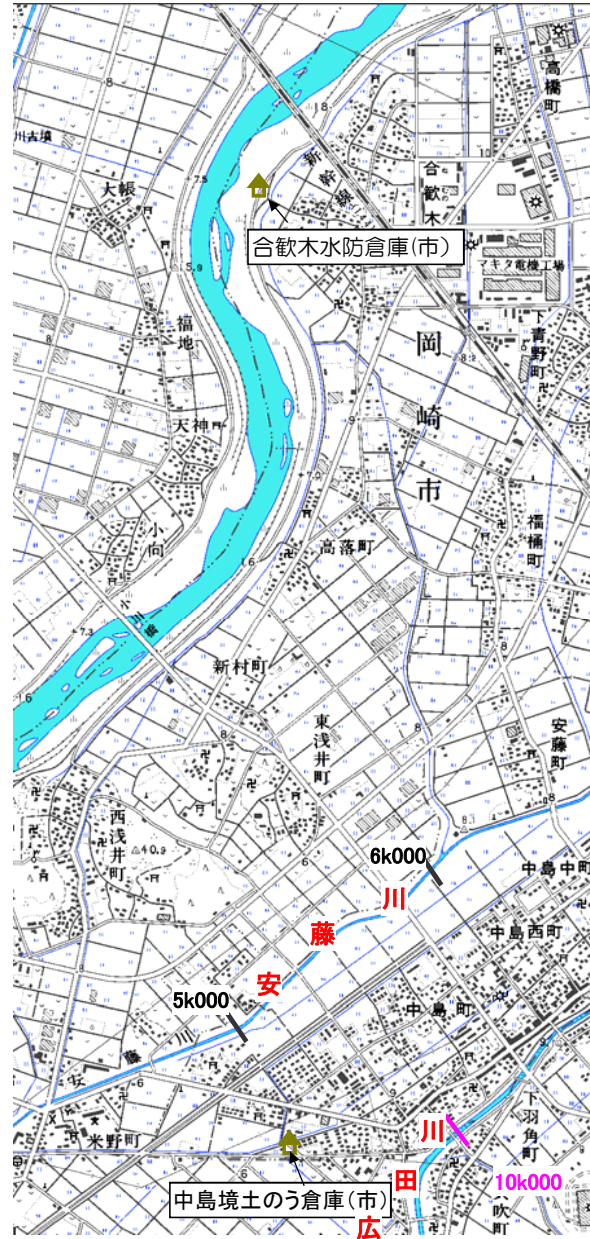

平成28年度 県管理河川”水防情報”（岡崎市〈北〉）

【岡崎市（北） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
水防倉庫（市）	3箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし









<特記事項>


【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

- 水防倉庫（県） 
- 水防倉庫（市） 
- 重要水防箇所（重要度A） 
- 重要水防箇所（重要度B） 
- 重要水防箇所（重要度C） 
- 排水調整対象ポンプ場 
- 水位・潮位観測局 
- 水防警報発令河川・海岸 

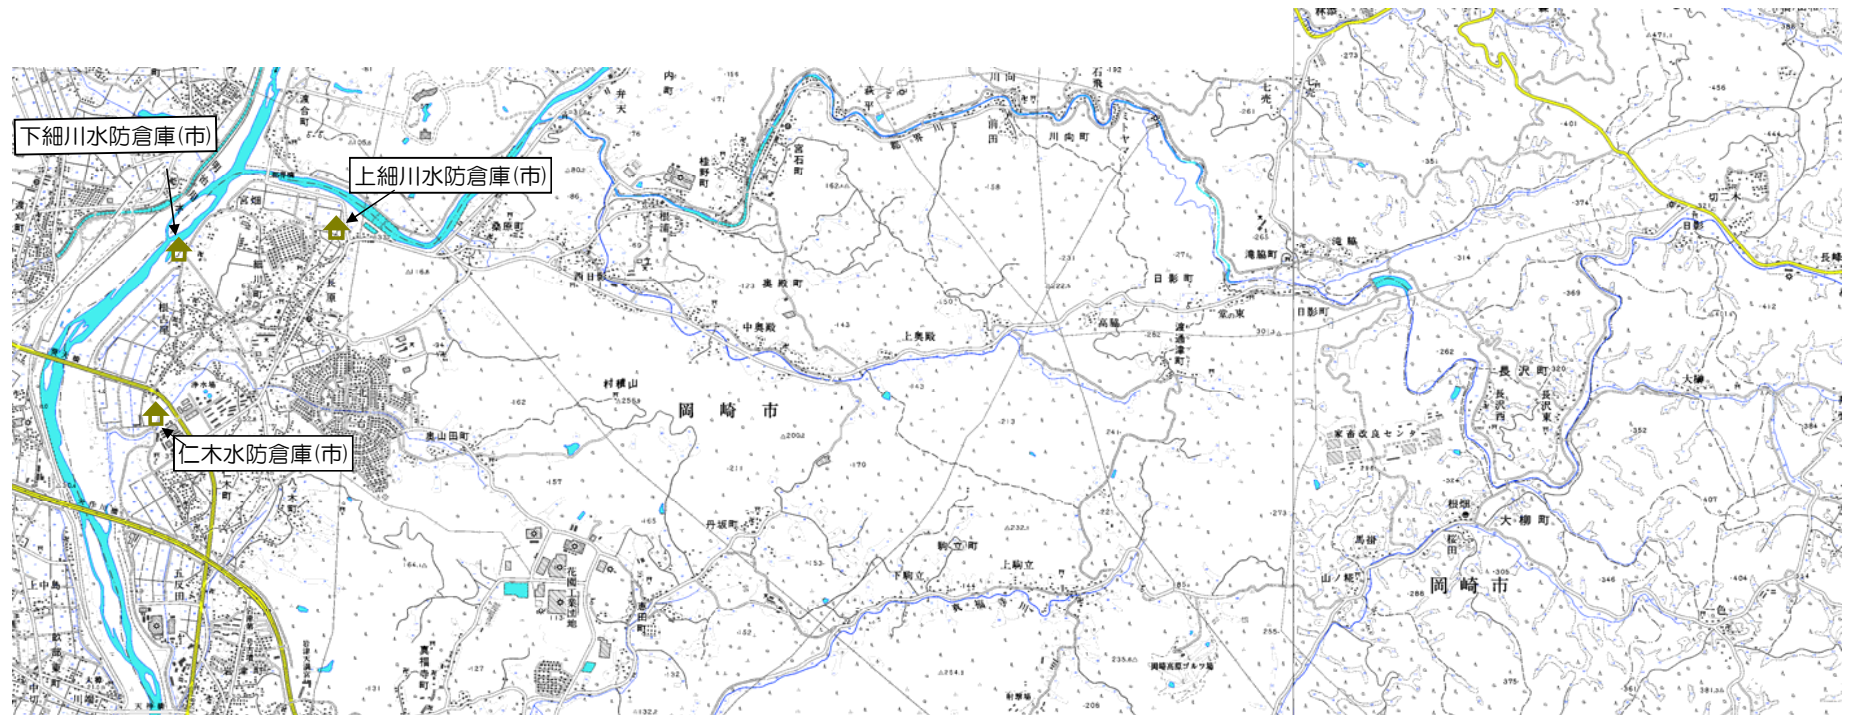

平成28年度 県管理河川”水防情報”（岡崎市〈中〉）

【岡崎市（中） 施設内訳】

水防倉庫（県）	3箇所
水防倉庫（市）	14箇所
土のう倉庫（市）	18箇所
重要水防箇所（重要度A）	5箇所
重要水防箇所（重要度B）	3箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	2箇所
水防警報発令河川	なし

<特記事項>

【水位観測局（大平）】

岡崎市岡町字北久保3番地

堤防高	: 4.90m
はん濫危険水位	: 3.60m
避難判断水位	: 2.90m
出動水位	: 2.80m
はん濫注意水位	: 2.40m
(零点高; T P 20.87m)	

【水位観測局（茅原沢）】

岡崎市茅原沢町梁野106番1地先

堤防高	: 5.60m
はん濫危険水位	: 4.00m
出動水位	: 2.90m
はん濫注意水位	: 2.30m
(零点高; T P 33.25m)	


【記載事項】

〔建設事務所名:表番号(河川名)〕
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫・土のう倉庫(市)	
重要水防箇所(重要度A)	
重要水防箇所(重要度B)	
重要水防箇所(重要度C)	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

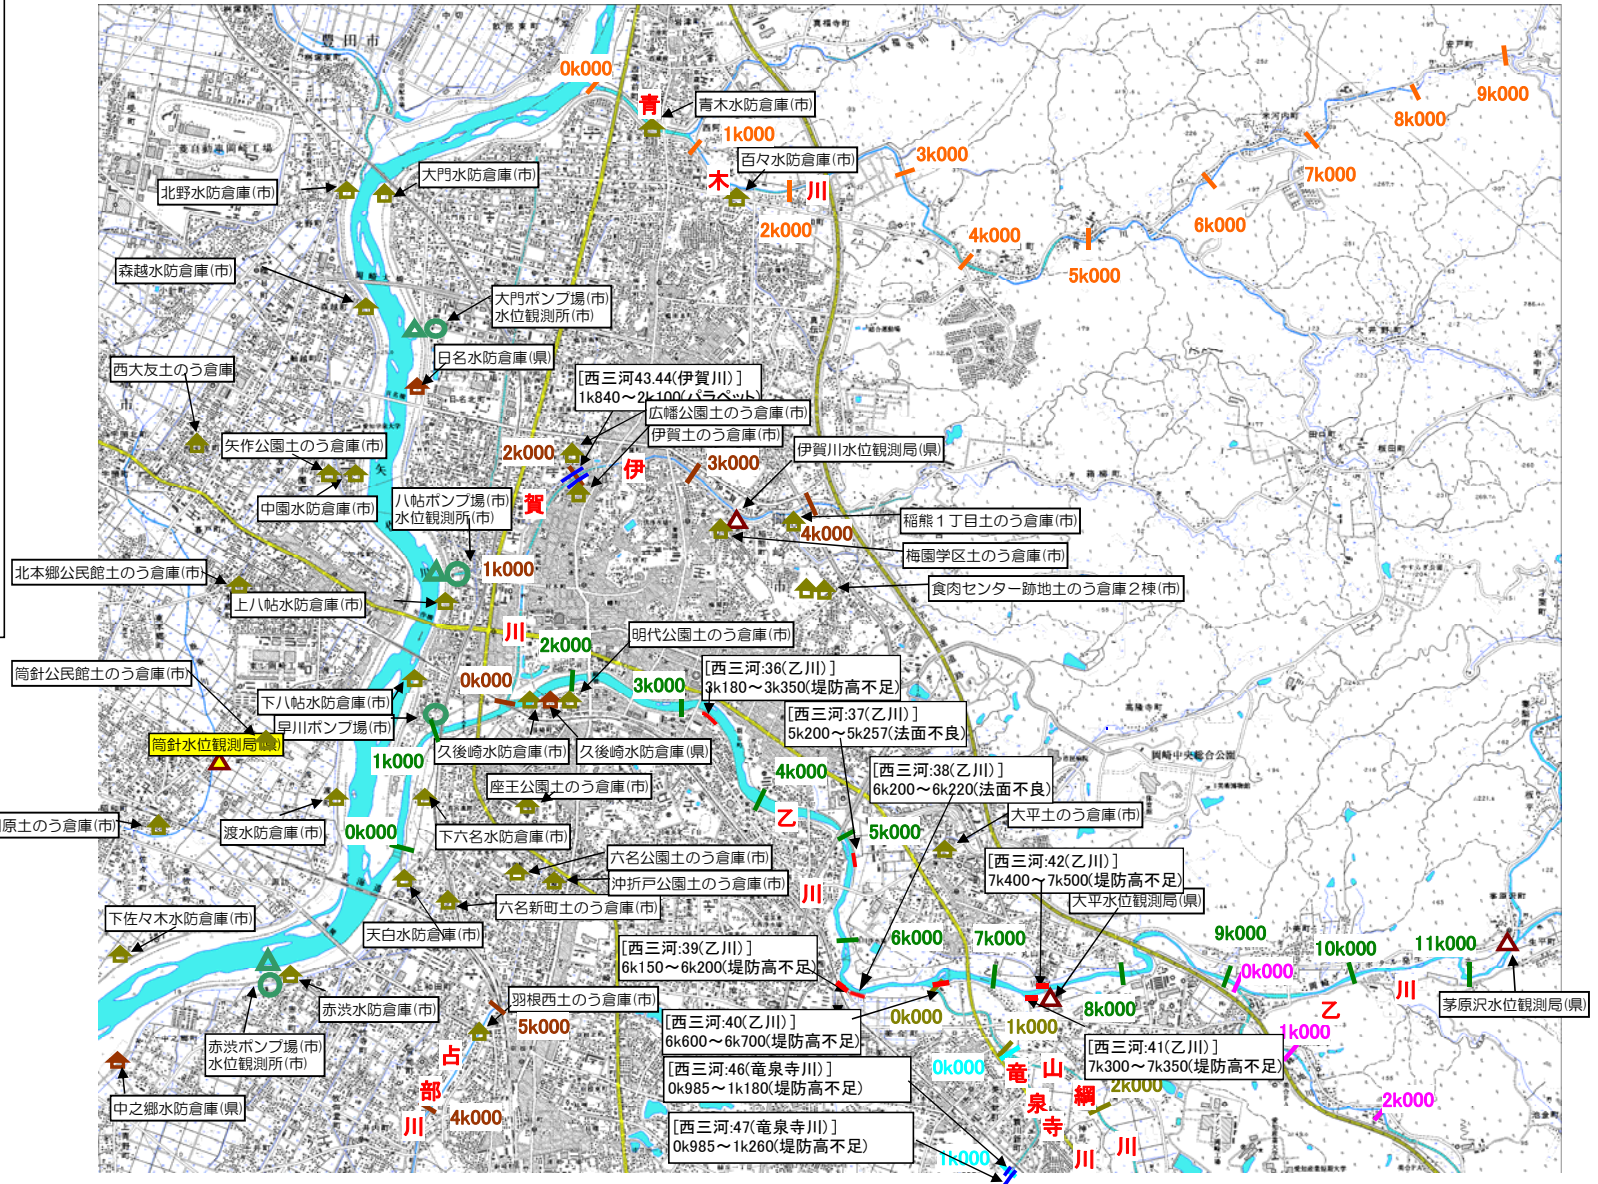

平成28年度 県管理河川”水防情報”（岡崎市〈南〉）

【岡崎市（南） 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
水防倉庫(市)	2箇所
土のう倉庫(市)	8箇所
重要水防箇所(重要度A)	8箇所
重要水防箇所(重要度B)	12箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし

<特記事項>


【広田川水位観測局(永良)】

西尾市下永良町地内堤防高	; 8. 5 8 m
はん濫危険水位	; 4. 4 0 m
避難判断水位	; 3. 9 0 m
出動水位	; 3. 4 0 m
はん濫注意水位	; 2. 9 0 m
(零点高; T P 2. 3 0 m)	

【記載事項】

[建設事務所名:表番号(河川名)]
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

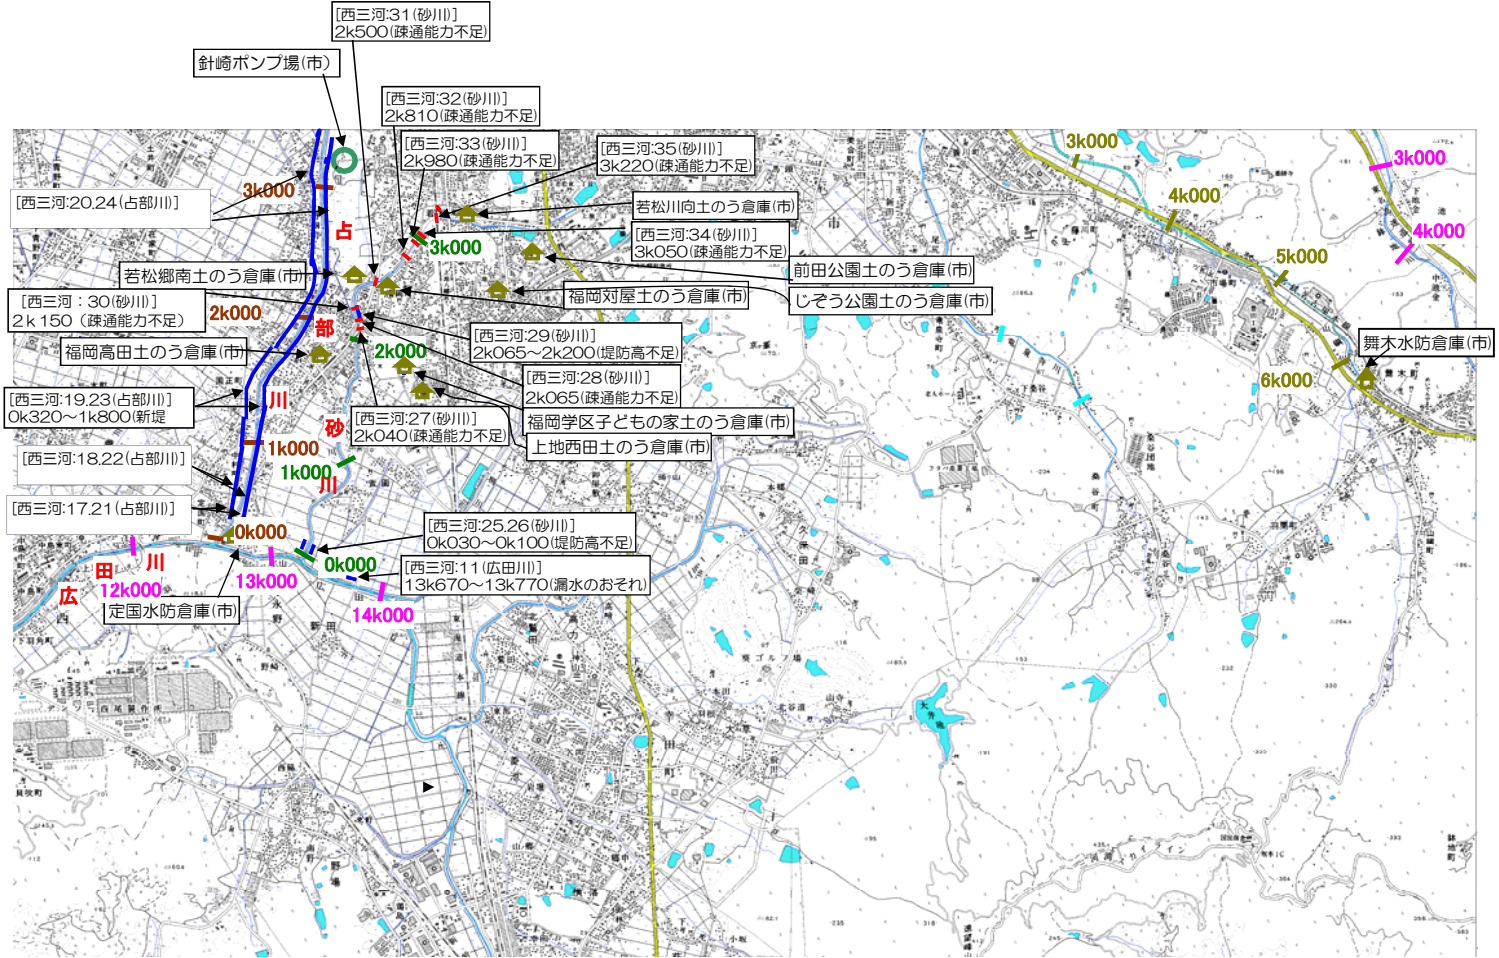

【凡例】

水防倉庫(県)	🏠
水防倉庫(市)	🏠
重要水防箇所(重要度A)	🔴
重要水防箇所(重要度B)	🔵
重要水防箇所(重要度C)	🟢
排水調整対象ポンプ場	🟡
水位・潮位観測局	🟦
水防警報発令河川・海岸	🔴

平成28年度 県管理河川”水防情報”（岡崎市〈東〉）

【岡崎市（東） 施設内訳】

水防倉庫(県)	○箇所
重要水防箇所(重要度A)	○箇所
重要水防箇所(重要度B)	○箇所
重要水防箇所(重要度C)	○箇所
排水調整対象ポンプ場	○箇所
水位・潮位観測局	○箇所
水防警報発令河川	なし

<特記事項>


【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫(県)	▲
水防倉庫(市)	▲
重要水防箇所(重要度A)	—
重要水防箇所(重要度B)	—
重要水防箇所(重要度C)	—
排水調整対象ポンプ場	○
水位・潮位観測局	○
水防警報発令河川・海岸	▲
	●●●●

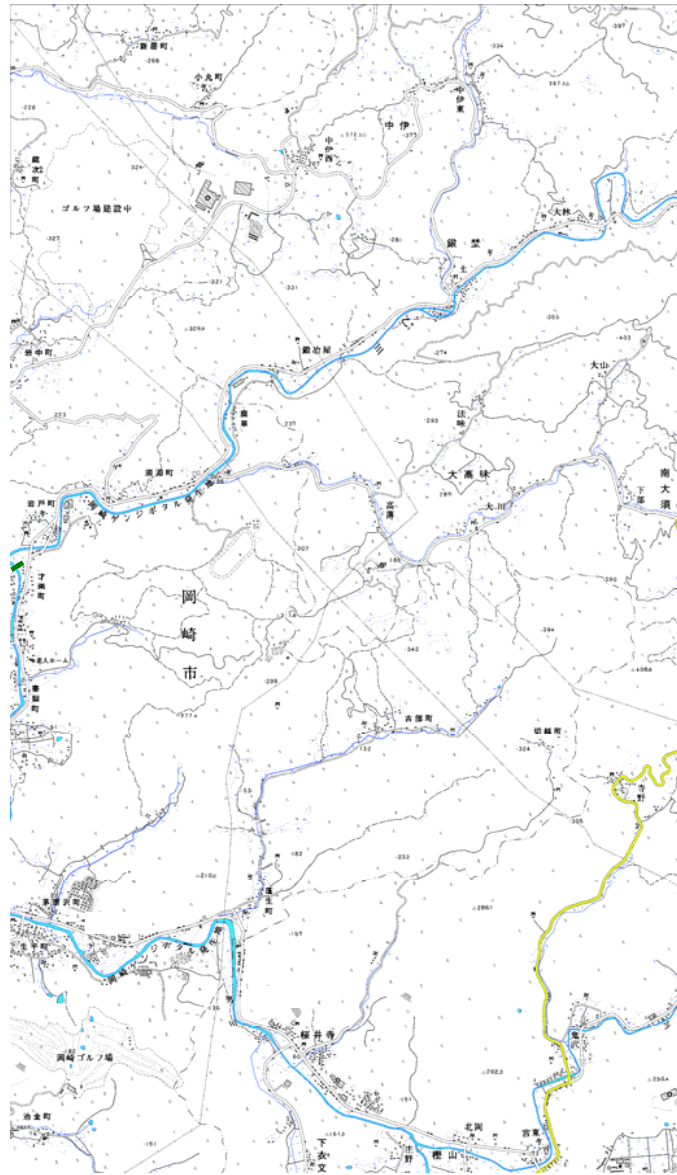

平成28年度 県管理河川”水防情報”（岡崎市〈南東〉）

【岡崎市（南東） 施設内訳】


- 水防倉庫(県) ○箇所
- 重要水防箇所(重要度A) ○箇所
- 重要水防箇所(重要度B) ○箇所
- 重要水防箇所(重要度C) ○箇所
- 排水調整対象ポンプ場 ○箇所
- 水位・潮位観測局 ○箇所
- 水防警報発令河川 なし

<特記事項>

【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

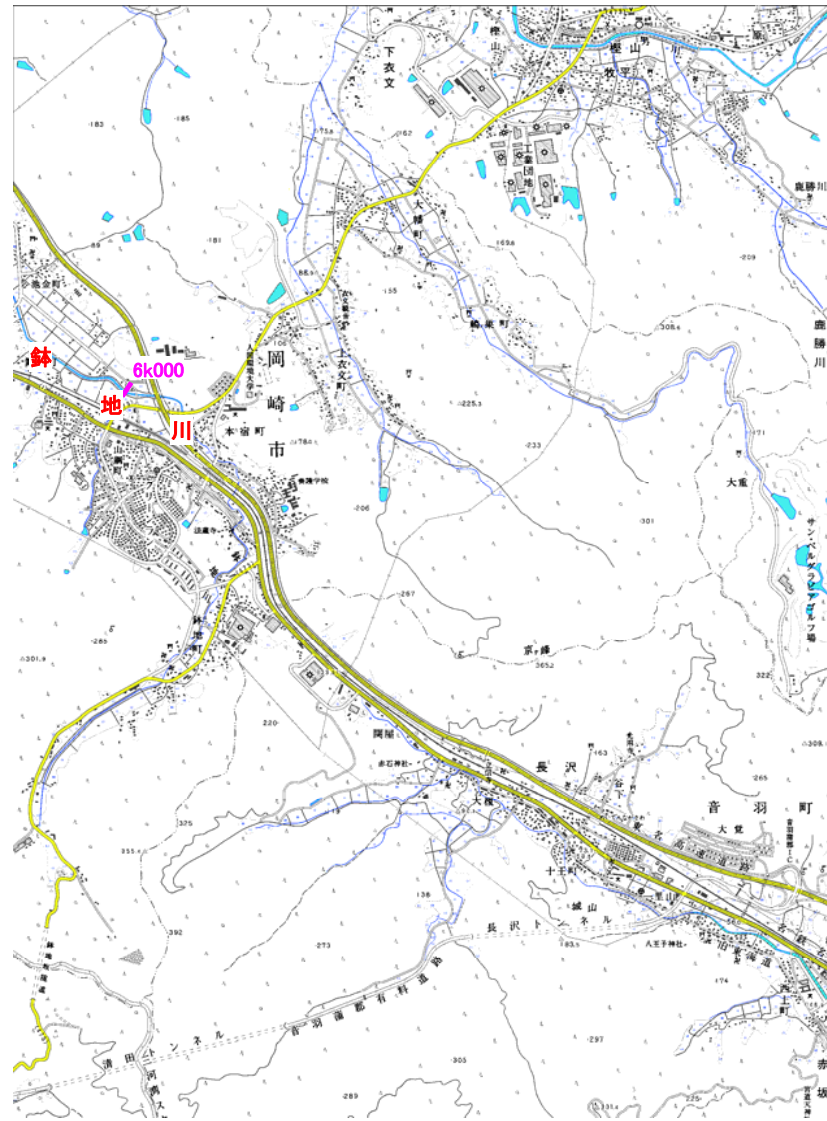

【凡例】

- 水防倉庫(県)
- 水防倉庫(市)
- 重要水防箇所(重要度A)
- 重要水防箇所(重要度B)
- 重要水防箇所(重要度C)
- 排水調整対象ポンプ場
- 水位・潮位観測局
- 水防警報発令河川・海岸