


豊橋浄水場 PFI 事業者管理対象範囲詳細図

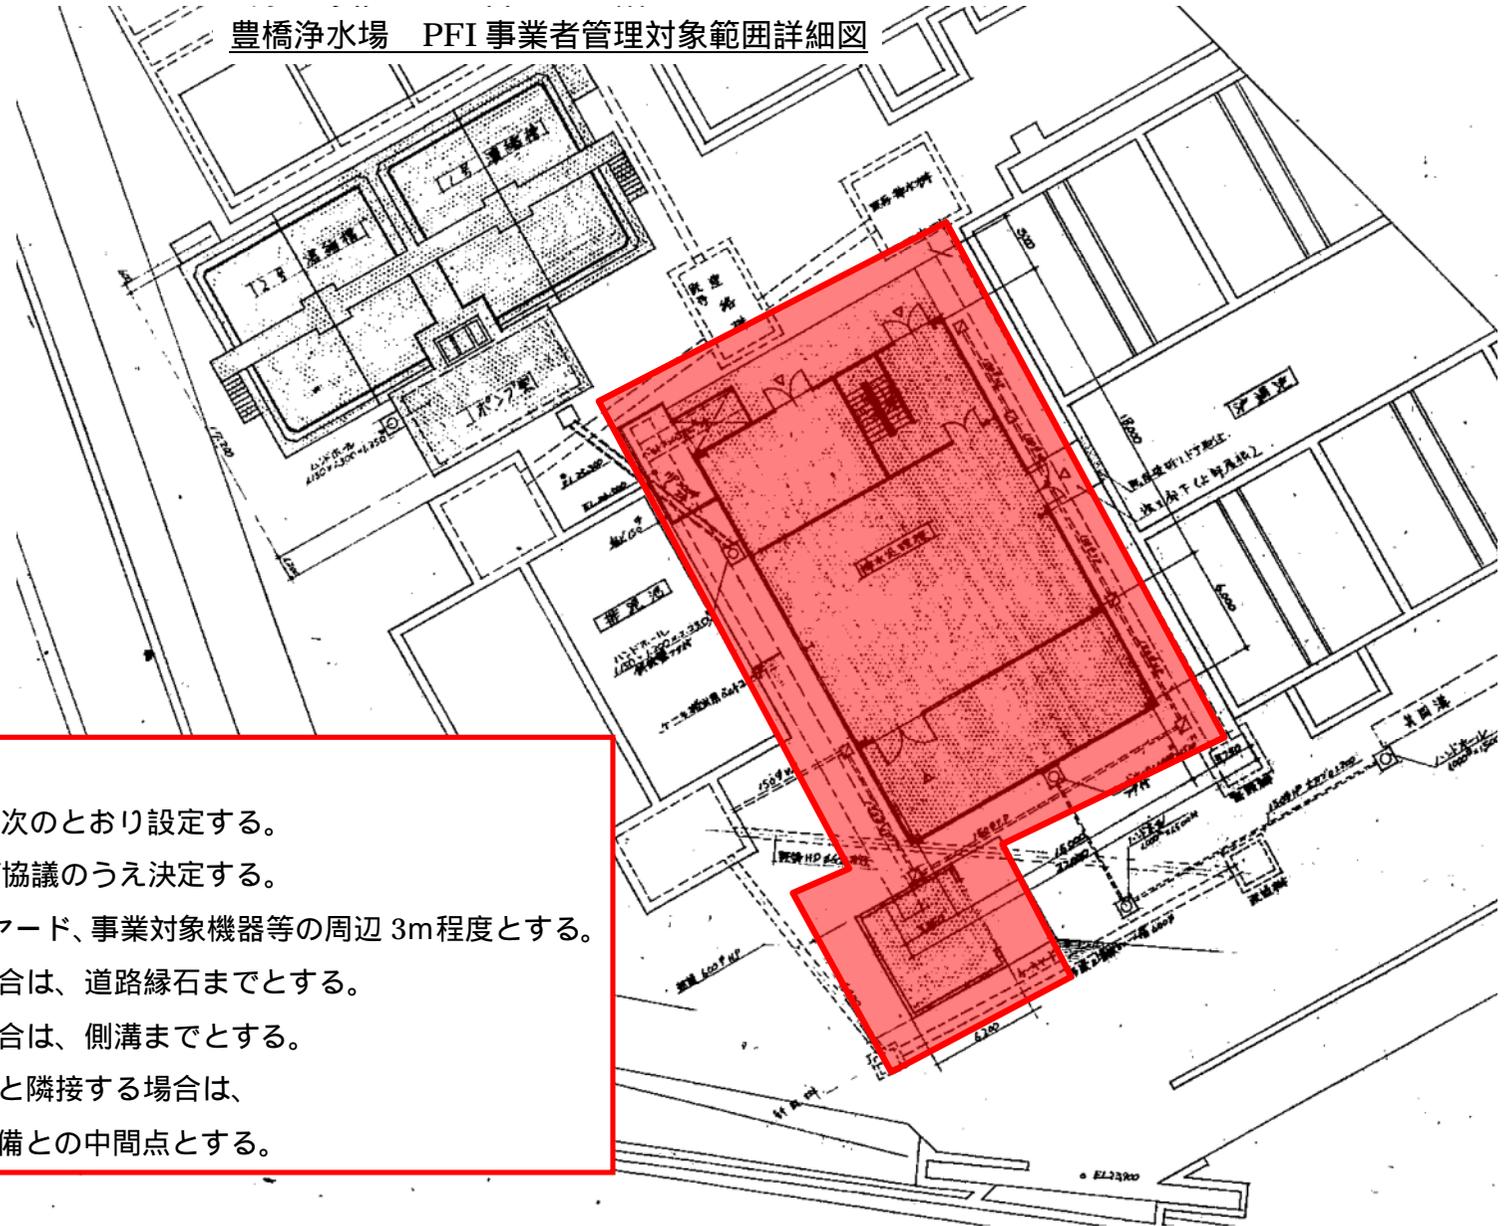

PFI 事業者管理対象範囲は、次のとおり設定する。

詳細は、県企業庁と事業者が協議のうえ決定する。


脱水機棟、ケーキヤード、事業対象機器等の周辺 3m 程度とする。

道路が隣接する場合は、道路縁石までとする。

側溝が隣接する場合は、側溝までとする。

事業範囲外の施設と隣接する場合は、


事業対象施設・設備との中間点とする。

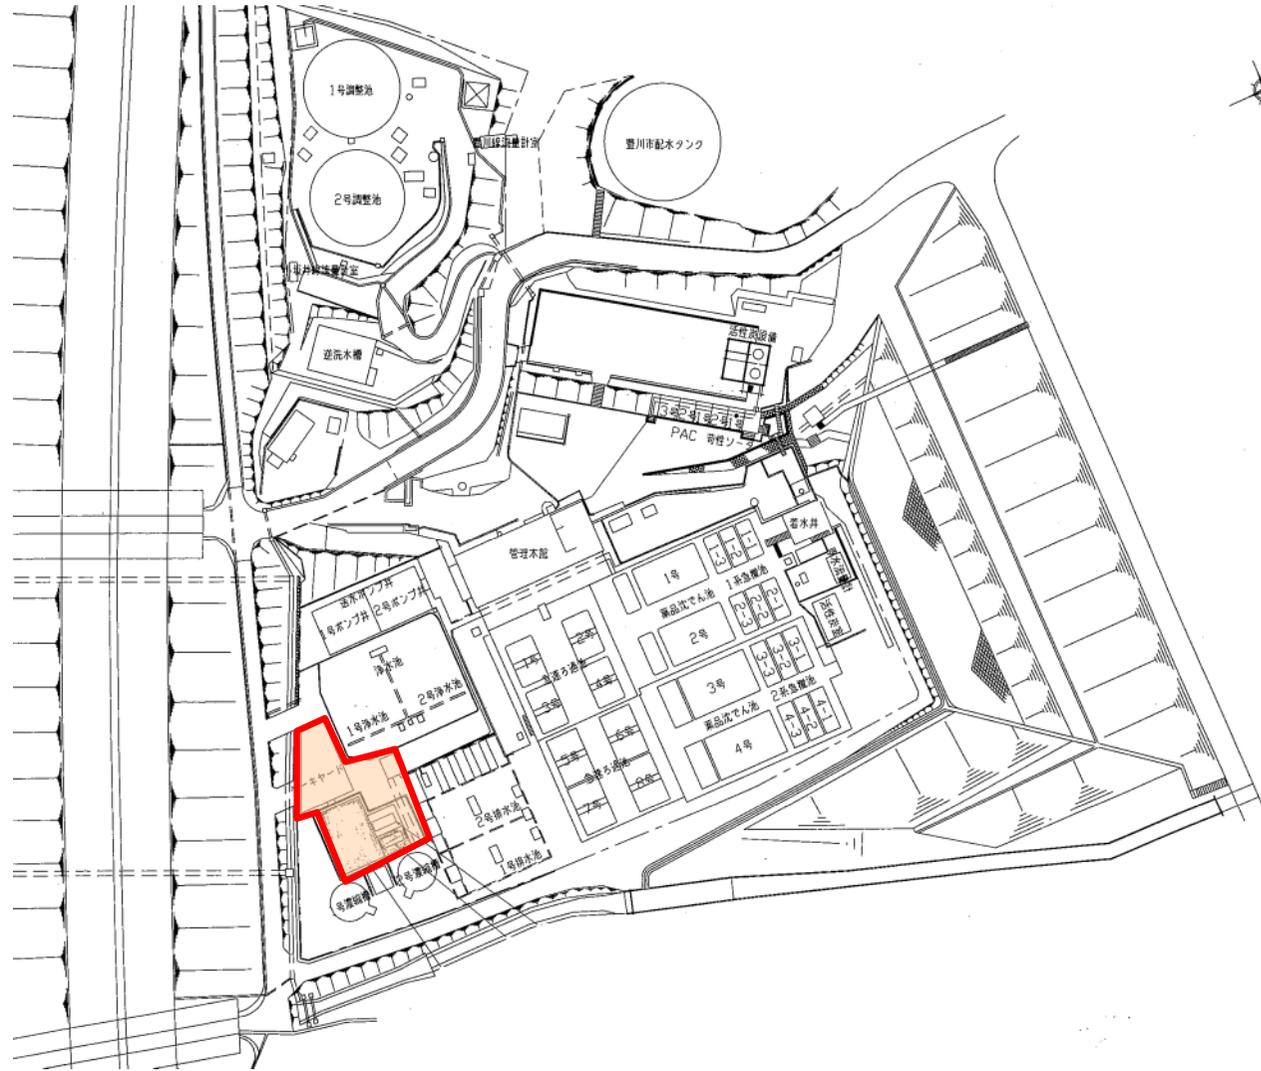

PFI 事業者管理対象範囲

【豊川浄水場】

豊川浄水場 PFI 事業者管理対象範囲詳細図

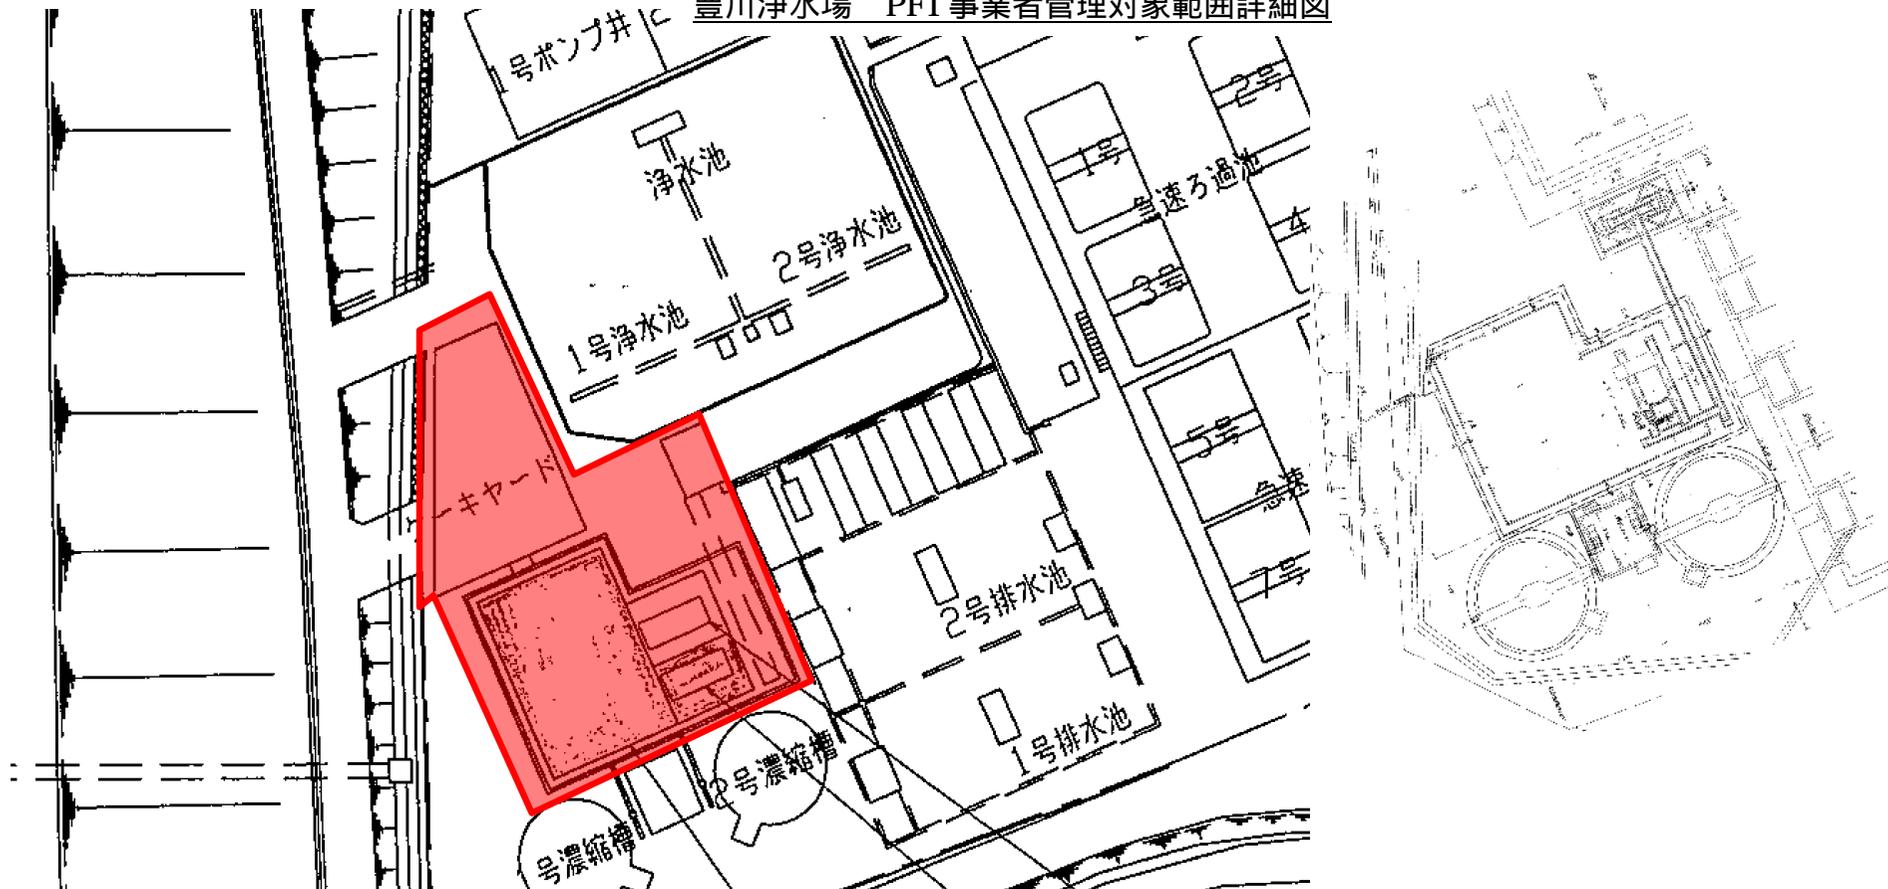

PFI 事業者管理対象範囲は、次のとおり設定する。

詳細は、県企業庁と事業者が協議のうえ決定する。

脱水機棟、ケーキヤード、事業対象機器等の周辺 3m程度とする。

道路が隣接する場合は、道路縁石までとする。

側溝が隣接する場合は、側溝までとする。

事業範囲外の施設と隣接する場合は、事業対象施設・設備との中間点とする。



 天日乾燥床・ケーキヤード

