

【試料採取履歴】


採取年月日	平成30年2月16日	
建材名称	吹付けタイル	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	県営鳴海住宅 集会所
	用途	仕上塗材
施工年及び建築物への施工などを採用した年	—	
建物などの採取部位及び場所	採取部位	—
	場所	外壁
試料の概要 (形状又は材質、試料の大きさ)	形状又は材質	不定形
	試料の大きさ	1cm <sup>3</sup> ~1000cm <sup>3</sup> × 1
採取者氏名	一般財団法人 東海技術センター 岡崎・水野 (範)	

注記 上記事項は、依頼書に記載された情報に基づき記載し、記載がない場合、「—」を記載した。






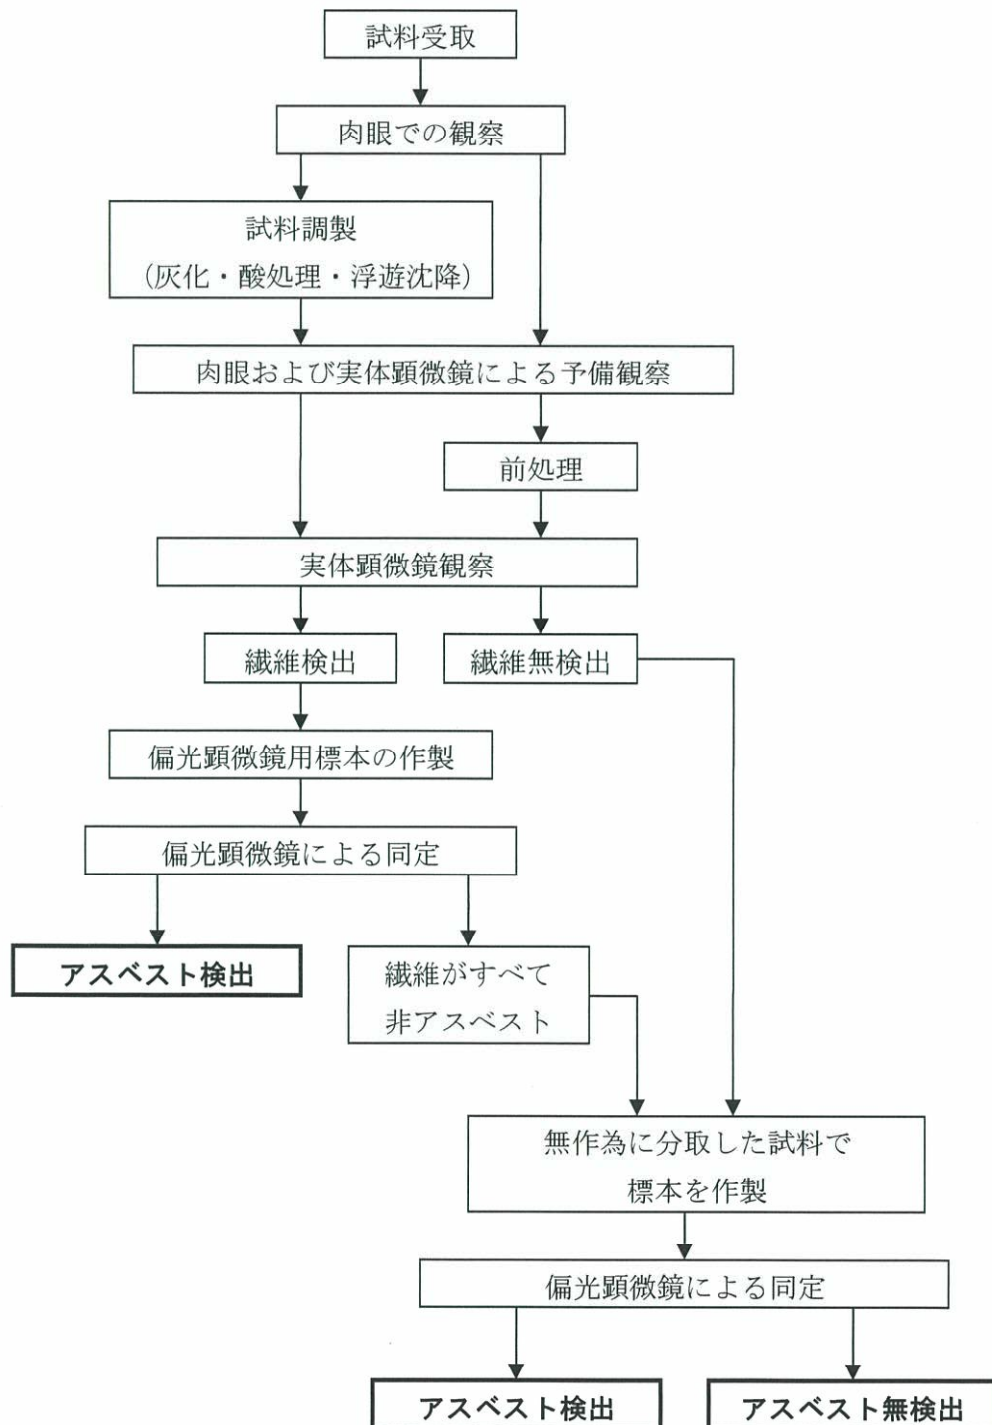


## バルク材中のアスベスト定性的判定方法フロー

(JIS A 1481-1)

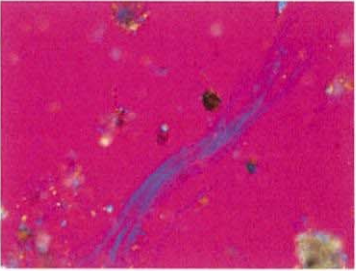

偏光顕微鏡によるアスベスト分析写真（例）

		
クリソタイル	アモサイト	クロシドライト
		
トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト

上記写真は、弊社にて作製した標本を撮影したものである。

アスベスト含有率のX線回折定量分析方法フロー

(JIS A 1481-3)

