
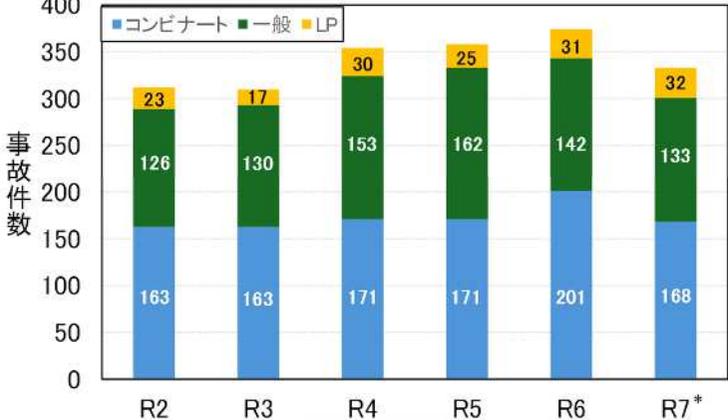


## 新旧対照表


ページ 番号	新	旧
4	<p data-bbox="367 400 1153 469"><b>高圧ガス事故件数</b> 【適用規則別】 (冷凍則を除く)</p> <p data-bbox="383 485 1133 507">* 製造事業所における災害に限る *R7は11月までの速報値</p>  <p data-bbox="383 635 421 746">事故件数</p> <p data-bbox="479 900 1093 927">R2 R3 R4 R5 R6 R7*</p> <p data-bbox="703 938 1093 970">愛知県 令和7年11月末現在 4</p>	<p data-bbox="1180 400 1966 469"><b>高圧ガス事故件数 (盗難を除く)</b> 【適用規則別】 (冷凍則を除く)</p> <p data-bbox="1196 485 1946 507">*R7は11月までの速報値</p>  <p data-bbox="1196 635 1234 746">事故件数</p> <p data-bbox="1323 900 1937 927">R2 R3 R4 R5 R6 R7*</p> <p data-bbox="1503 938 1937 970">愛知県 令和7年11月末現在 4</p>

### 高圧ガス事故件数及び人的被害（愛知県所管分）

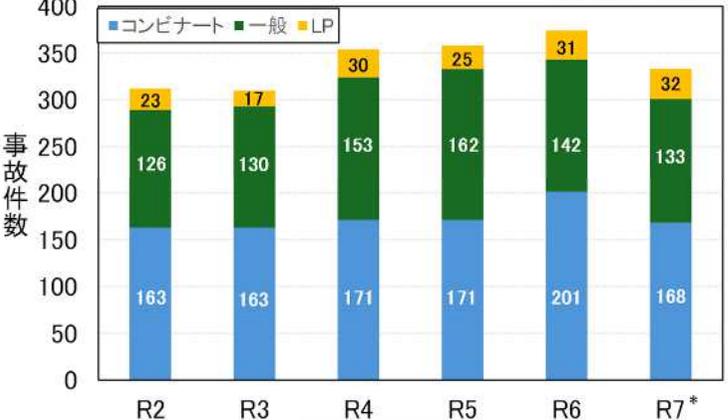

10

### 高圧ガス事故件数及び人的被害（愛知県所管分）

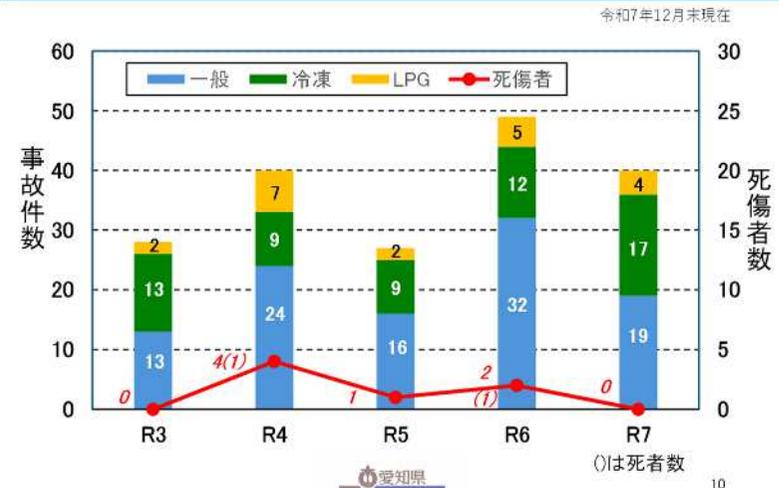

24 操作を誤った従業員は業務上過失致死の罪で在宅起訴  
(削除)

操作を誤った従業員は業務上過失致死の罪で在宅起訴  
(引用元)

45 ■保安教育記録  
・行うべき者に保安教育を実施していない 6 件  
(うち保安係員代理の保安教育の未実施 3 件)

■保安教育記録  
・行うべき者に保安教育を実施していない 6 件  
(保安係員代理 3 件)