
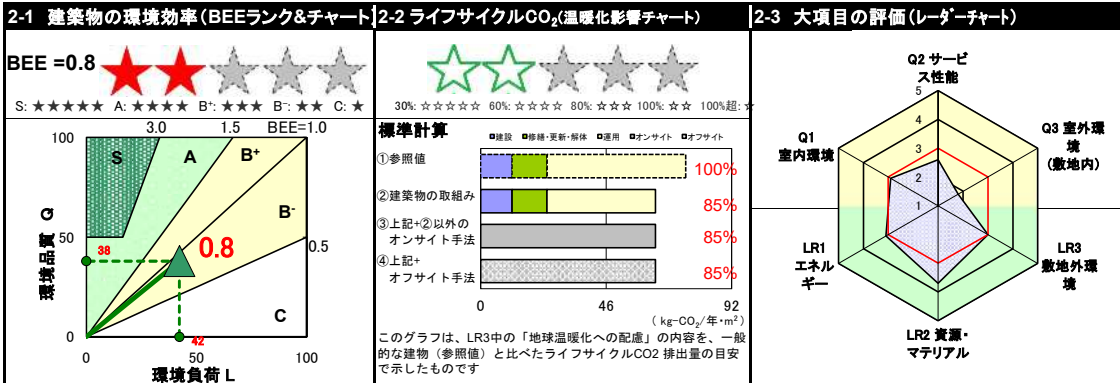


| 1-1 建物概要 |                      |        | 1-2 外観     |  |
|----------|----------------------|--------|------------|--|
| 建物名称     | (仮称)三好ヶ丘プロジェクト (共用棟) | 階数     | 地上2階       |  |
| 建設地      | 愛知県みよし市三好丘四丁目1番1号の一部 | 構造     | S造         |  |
| 用途地域     | 第一種中高層住居専用地域         | 平均居住人員 | 80 人       |  |
| 気候区分     | 6地域                  | 年間使用時間 | 8,760 時間/年 |  |
| 建物用途     | 集会所                  | 評価の段階  | 実施設計段階評価   |  |
| 竣工時期     | 2026年9月 予定           | 評価の実施日 | 2026年2月2日  |  |
| 敷地面積     | 8,405 m <sup>2</sup> | 作成者    | 石崎桃花       |  |
| 建築面積     | 1,333 m <sup>2</sup> | 確認日    | 2026年2月13日 |  |
| 延床面積     | 2,410 m <sup>2</sup> | 確認者    | 中村浩二       |  |

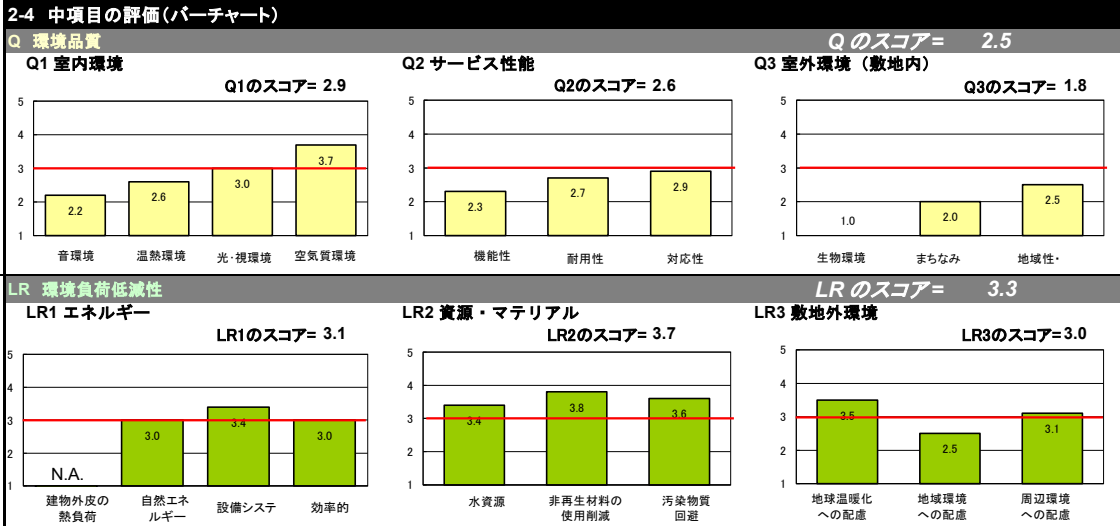

| 3 重点項目     |     |                              |
|------------|-----|------------------------------|
| ①地球温暖化への配慮 | 3.5 | ③敷地内の緑化                      |
|            |     | 1.0                          |
|            |     | 外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)          |
| ②資源の有効活用   | 3.3 | 29.1 %                       |
|            |     | 建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)          |
|            |     | 0.0 %                        |
| ④地域材の活用    | 1.0 | <外装材に使用した地域性のある材料>           |
|            |     | なし                           |
|            |     | <建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材> |
|            |     | なし                           |

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

- ①地球温暖化への配慮
- LR-3 1 地球温暖化への配慮
- ②資源の有効活用
- Q-2 2 耐用性・信頼性、Q-2 3 対応性・更新性
- LR-2 2 非再生性資源の使用量削減
- ③敷地内の緑化
- Q-3 1 生物環境の保全と創出

外構緑化指数 =  $\frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積から建物面積(建築面積及び附属物面積)を除いた}} \times 100$

建物緑化指数 =  $\frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建物によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)}} \times 100$



CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き  
(仮称)三好ヶ丘プロジェクト(共用棟)

■使用評価マニュアル:

CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き

欄に数値またはコメントを記入

■評価ソフト:

CASBEE-BD\_NC\_2016(v3.0)\_AICHI

| スコアシート                |  | 実施設計段階 |                     | 環境配慮設計の概要記入欄 |     | 建物全体・共用部分 |     | 住居・宿泊部分 |      | 全体  |  |
|-----------------------|--|--------|---------------------|--------------|-----|-----------|-----|---------|------|-----|--|
| 配慮項目                  |  | 独自基準   | 重点項目                | 評価点          | 評価点 | 重み係数      | 評価点 | 評価点     | 重み係数 |     |  |
| Q 建築物の環境品質            |  |        |                     |              |     |           |     |         |      | 2.5 |  |
| Q1 室内環境               |  |        |                     |              |     | 0.40      |     |         | -    | 2.9 |  |
| 1 音環境                 |  |        |                     | 0.4          | 2.2 | 0.15      |     |         | -    | 2.2 |  |
| 1.1 室内騒音レベル           |  |        |                     | 3.0          | 1.0 | 0.40      |     |         | -    |     |  |
| 1.2 遮音                |  |        |                     | 0.4          | 3.0 | 0.40      |     |         | -    |     |  |
| 1 開口部遮音性能             |  |        |                     | -            | 3.0 | 1.00      |     |         | -    |     |  |
| 2 界壁遮音性能              |  |        |                     | -            | -   | -         |     |         | -    |     |  |
| 3 界床遮音性能(軽量衝撃源)       |  |        |                     | -            | -   | -         |     |         | -    |     |  |
| 4 界床遮音性能(重量衝撃源)       |  |        |                     | -            | -   | -         |     |         | -    |     |  |
| 1.3 吸音                |  |        |                     | -            | 3.0 | 0.20      |     |         | -    |     |  |
| 2 温熱環境                |  |        |                     | 0.3          | 2.6 | 0.35      |     |         | -    | 2.6 |  |
| 2.1 室温制御              |  |        |                     | 0.5          | 3.0 | 0.50      |     |         | -    |     |  |
| 1 室温                  |  |        |                     | 3.0          | 3.0 | 0.38      |     |         | -    |     |  |
| 2 外皮性能                |  |        |                     | 3.0          | 3.0 | 0.25      |     |         | -    |     |  |
| 3 ゾーン別制御性             |  |        |                     | 3.0          | 3.0 | 0.38      |     |         | -    |     |  |
| 2.2 湿度制御              |  |        |                     | 3.0          | 1.0 | 0.20      |     |         | -    |     |  |
| 2.3 空調方式              |  |        |                     | 3.0          | 3.0 | 0.30      |     |         | -    |     |  |
| 3 光・視環境               |  |        |                     | 0.2          | 3.0 | 0.25      |     |         | -    | 3.0 |  |
| 3.1 昼光利用              |  |        |                     | 3.0          | -   | -         |     |         | -    |     |  |
| 1 昼光率                 |  |        |                     | 3.0          | -   | -         |     |         | -    |     |  |
| 2 方位別開口               |  |        |                     | 3.0          | -   | -         |     |         | -    |     |  |
| 3 昼光利用設備              |  |        |                     | 3.0          | -   | -         |     |         | -    |     |  |
| 3.2 グレア対策             |  |        |                     | 5.0          | -   | -         |     |         | -    |     |  |
| 1 昼光制御                |  |        |                     | 3.0          | -   | -         |     |         | -    |     |  |
| 3.3 照度                |  |        |                     | 3.0          | -   | -         |     |         | -    |     |  |
| 3.4 照明制御              |  |        |                     | 3.0          | 3.0 | 1.00      |     |         | -    |     |  |
| 4 空気質環境               |  |        |                     | 0.2          | 3.7 | 0.25      |     |         | -    | 3.7 |  |
| 4.1 発生源対策             |  |        |                     | 0.5          | 4.0 | 0.50      |     |         | -    |     |  |
| 1 化学汚染物質              |  |        | F☆☆☆☆を全面的に採用        | 3.0          | 4.0 | 1.00      |     |         | -    |     |  |
| 4.2 換気                |  |        |                     | 0.3          | 3.0 | 0.30      |     |         | -    |     |  |
| 1 換気量                 |  |        |                     | 3.0          | 3.0 | 0.50      |     | 3.0     | -    |     |  |
| 2 自然換気性能              |  |        |                     | 3.0          | -   | -         |     | -       | -    |     |  |
| 3 取り入れ外気への配慮          |  |        |                     | 3.0          | 3.0 | 0.50      |     | 3.0     | -    |     |  |
| 4.3 運用管理              |  |        |                     | 0.2          | 4.0 | 0.20      |     |         | -    |     |  |
| 1 CO <sub>2</sub> の監視 |  |        |                     | 3.0          | 3.0 | 0.50      |     |         | -    |     |  |
| 2 喫煙の制御               |  |        | 学生寮のため敷地内全面禁煙       | 3.0          | 5.0 | 0.50      |     |         | -    |     |  |
| Q2 サービス性能             |  |        |                     |              |     | 0.30      |     |         | -    | 2.6 |  |
| 1 機能性                 |  |        |                     | 0.4          | 2.3 | 0.40      |     |         | -    | 2.3 |  |
| 1.1 機能性・使いやすさ         |  |        |                     | 0.4          | 1.0 | 0.40      |     |         | -    |     |  |
| 1 広さ・収納性              |  |        |                     | 3.0          | -   | -         |     |         | -    |     |  |
| 2 高度情報通信設備対応          |  |        |                     | 3.0          | -   | -         |     |         | -    |     |  |
| 3 バリアフリー計画            |  | 独自     |                     | 3.0          | 1.0 | 1.00      |     |         | -    |     |  |
| 1.2 心理性・快適性           |  |        |                     | 0.3          | 3.0 | 0.30      |     |         | -    |     |  |
| 1 広さ感・景観 (天井高)        |  |        |                     | 3.0          | -   | -         |     |         | -    |     |  |
| 2 リフレッシュスペース          |  |        |                     | 3.0          | -   | -         |     |         | -    |     |  |
| 3 内装計画                |  |        |                     | 3.0          | 3.0 | 1.00      |     |         | -    |     |  |
| 1.3 維持管理              |  |        |                     | 0.3          | 3.5 | 0.30      |     |         | -    |     |  |
| 1 維持管理に配慮した設計         |  |        | 外壁に防汚性の高い仕上げを採用     | 3.0          | 4.0 | 0.50      |     |         | -    |     |  |
| 2 維持管理用機能の確保          |  |        |                     | -            | 3.0 | 0.50      |     |         | -    |     |  |
| 2 耐用性・信頼性             |  |        |                     | 0.3          | 2.7 | 0.31      |     |         | -    | 2.7 |  |
| 2.1 耐震・免震・制震・制振       |  |        |                     | 0.4          | 3.0 | 0.48      |     |         | -    |     |  |
| 1 耐震性(建物のこわれにくさ)      |  |        |                     | 3.0          | 3.0 | 0.80      |     |         | -    |     |  |
| 2 免震・制震・制振性能          |  |        |                     | 3.0          | 3.0 | 0.20      |     |         | -    |     |  |
| 2.2 部品・部材の耐用年数        |  |        |                     | 0.3          | 3.0 | 0.33      |     |         | -    |     |  |
| 1 躯体材料の耐用年数           |  | ②      |                     | -            | 3.0 | 0.23      |     |         | -    |     |  |
| 2 外壁仕上げ材の補修必要間隔       |  |        |                     | -            | 3.0 | 0.23      |     |         | -    |     |  |
| 3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔     |  |        |                     | -            | 3.0 | 0.09      |     |         | -    |     |  |
| 4 空調換気ダクトの更新必要間隔      |  |        |                     | -            | 3.0 | 0.08      |     |         | -    |     |  |
| 5 空調・給排水配管の更新必要間隔     |  |        | 汚水排水、雑排水に硬質塩化ビニル管採用 | -            | 5.0 | 0.15      |     |         | -    |     |  |
| 6 主要設備機器の更新必要間隔       |  |        |                     | -            | 2.0 | 0.23      |     |         | -    |     |  |
| 2.4 信頼性               |  |        |                     | 0.1          | 1.8 | 0.19      |     |         | -    |     |  |
| 1 空調・換気設備             |  | ②      |                     | 3.0          | 1.0 | 0.20      |     |         | -    |     |  |
| 2 給排水・衛生設備            |  |        |                     | 3.0          | 1.0 | 0.20      |     |         | -    |     |  |
| 3 電気設備                |  |        |                     | 3.0          | 1.0 | 0.20      |     |         | -    |     |  |
| 4 機械・配管支持方法           |  |        |                     | 3.0          | 3.0 | 0.20      |     |         | -    |     |  |
| 5 通信・情報設備             |  |        |                     | 3.0          | 3.0 | 0.20      |     |         | -    |     |  |

|                          |  |  |          |     |      |      |     |   |     |
|--------------------------|--|--|----------|-----|------|------|-----|---|-----|
| 3 対応性・更新性                |  |  | 0.2      | 2.9 | 0.29 | -    | -   | - | 2.9 |
| 3.1 空間のゆとり               |  |  | 0.3      | 3.0 | 0.31 | -    | -   | - |     |
| 1 階高のゆとり                 |  |  | -        | 3.0 | -    | -    | 3.0 | - |     |
| 2 空間の形状・自由さ              |  |  | 3.0      | 3.0 | 1.00 | -    | 3.0 | - |     |
| 3.2 荷重のゆとり               |  |  | 3.0      | 3.0 | 0.31 | -    | 3.0 | - |     |
| 3.3 設備の更新性               |  |  | 0.3      | 2.8 | 0.38 | -    | -   | - |     |
| 1 空調配管の更新性               |  |  | -        | 3.0 | 0.17 | -    | -   | - |     |
| 2 給排水管の更新性               |  |  | 3.0      | 2.0 | 0.17 | -    | -   | - |     |
| 3 電気配線の更新性               |  |  | 3.0      | 3.0 | 0.11 | -    | -   | - |     |
| 4 通信配線の更新性               |  |  | 3.0      | 3.0 | 0.11 | -    | -   | - |     |
| 5 設備機器の更新性               |  |  | 3.0      | 3.0 | 0.22 | -    | -   | - |     |
| 6 バックアップスペースの確保          |  |  | 3.0      | 3.0 | 0.22 | -    | -   | - |     |
| Q3 室外環境(敷地内)             |  |  | -        | -   | 0.30 | -    | -   | - | 1.8 |
| 1 生物環境の保全と創出             |  |  | 独自③      | -   | 1.0  | 0.30 | -   | - | 1.0 |
| 2 まちなみ・景観への配慮            |  |  | 独自④      | -   | 2.0  | 0.40 | -   | - | 2.0 |
| 3 地域性・アメニティへの配慮          |  |  |          | 0.3 | 2.5  | 0.30 | -   | - | 2.5 |
| 3.1 地域性への配慮、快適性の向上       |  |  | 独自④      | -   | 3.0  | 0.50 | -   | - |     |
| 3.2 敷地内温熱環境の向上           |  |  |          | -   | 2.0  | 0.50 | -   | - |     |
| LR 建築物の環境負荷低減性           |  |  |          |     | -    | -    | -   | - | 3.3 |
| LR1 エネルギー                |  |  |          |     | -    | 0.40 | -   | - | 3.1 |
| 1 建物外皮の熱負荷抑制             |  |  |          | 3.0 | -    | -    | -   | - | -   |
| 2 自然エネルギー利用              |  |  |          | 3.0 | 3.0  | 0.29 | -   | - | 3.0 |
| 3 設備システムの高効率化            |  |  | BEI=0.78 | 3.0 | 3.4  | 0.43 | -   | - | 3.4 |
| 4 効率的運用                  |  |  |          | 0.2 | 3.0  | 0.29 | -   | - | 3.0 |
| 集合住宅以外の評価                |  |  |          | 1.0 | 3.0  | 1.00 | -   | - |     |
| 4.1 モニタリング               |  |  |          | 3.0 | 3.0  | 0.50 | -   | - |     |
| 4.2 運用管理体制               |  |  |          | 3.0 | 3.0  | 0.50 | -   | - |     |
| 集合住宅の評価                  |  |  |          | -   | -    | -    | -   | - |     |
| 4.1 モニタリング               |  |  |          | -   | 3.0  | -    | -   | - |     |
| 4.2 運用管理体制               |  |  |          | -   | 3.0  | -    | -   | - |     |
| LR2 資源・マテリアル             |  |  |          |     | -    | 0.30 | -   | - | 3.7 |
| 1 水資源保護                  |  |  |          | 0.1 | 3.4  | 0.15 | -   | - | 3.4 |
| 1.1 節水                   |  |  |          | 3.0 | 4.0  | 0.40 | -   | - |     |
| 1.2 雨水利用・雑排水等の利用         |  |  |          | 0.6 | 3.0  | 0.60 | -   | - |     |
| 1 雨水利用システム導入の有無          |  |  |          | 3.0 | 3.0  | 0.67 | -   | - |     |
| 2 雑排水等利用システム導入の有無        |  |  |          | 3.0 | 3.0  | 0.33 | -   | - |     |
| 2 非再生性資源の使用量削減           |  |  |          | 0.6 | 3.8  | 0.63 | -   | - | 3.8 |
| 2.1 材料使用量の削減             |  |  | ②        | -   | 3.0  | 0.07 | -   | - |     |
| 2.2 既存建築躯体等の継続使用         |  |  | 独自       | -   | 3.0  | 0.24 | -   | - |     |
| 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用    |  |  |          | -   | 3.0  | 0.20 | -   | - |     |
| 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用  |  |  | 独自       | 3.0 | 5.0  | 0.20 | -   | - |     |
| 2.5 持続可能な森林から産出された木材     |  |  |          | 3.0 | 2.0  | 0.05 | -   | - |     |
| 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み     |  |  | 独自       | 3.0 | 5.0  | 0.24 | -   | - |     |
| 3 汚染物質含有材料の使用回避          |  |  |          | 0.2 | 3.6  | 0.22 | -   | - | 3.6 |
| 3.1 有害物質を含まない材料の使用       |  |  |          | 3.0 | 3.0  | 0.32 | -   | - |     |
| 3.2 フロン・ハロンの回避           |  |  |          | 0.6 | 4.0  | 0.68 | -   | - |     |
| 1 消火剤                    |  |  |          | -   | -    | -    | -   | - |     |
| 2 発泡剤(断熱材等)              |  |  |          | -   | 5.0  | 0.50 | -   | - |     |
| 3 冷媒                     |  |  |          | 3.0 | 3.0  | 0.50 | -   | - |     |
| LR3 敷地外環境                |  |  |          |     | -    | 0.30 | -   | - | 3.0 |
| 1 地球温暖化への配慮              |  |  | ①        | -   | 3.5  | 0.33 | -   | - | 3.5 |
| 2 地域環境への配慮               |  |  |          | 0.3 | 2.5  | 0.33 | -   | - | 2.5 |
| 2.1 大気汚染防止               |  |  |          | -   | 3.0  | 0.25 | -   | - |     |
| 2.2 温熱環境悪化の改善            |  |  |          | -   | 2.0  | 0.50 | -   | - |     |
| 2.3 地域インフラへの負荷抑制         |  |  |          | 0.2 | 3.2  | 0.25 | -   | - |     |
| 1 雨水排水負荷低減               |  |  | 独自       | -   | 3.0  | 0.25 | -   | - |     |
| 2 汚水処理負荷抑制               |  |  | 独自       | -   | 3.0  | 0.25 | -   | - |     |
| 3 交通負荷抑制                 |  |  |          | -   | 4.0  | 0.25 | -   | - |     |
| 4 廃棄物処理負荷抑制              |  |  |          | -   | 3.0  | 0.25 | -   | - |     |
| 3 周辺環境への配慮               |  |  |          | 0.3 | 3.1  | 0.33 | -   | - | 3.1 |
| 3.1 騒音・振動・悪臭の防止          |  |  |          | 0.4 | 3.0  | 0.40 | -   | - |     |
| 1 騒音                     |  |  | 独自       | -   | 3.0  | 1.00 | -   | - |     |
| 2 振動                     |  |  | 独自       | -   | -    | -    | -   | - |     |
| 3 悪臭                     |  |  |          | -   | -    | -    | -   | - |     |
| 3.2 風害、砂塵、日照阻害の抑制        |  |  |          | 0.4 | 3.0  | 0.40 | -   | - |     |
| 1 風害の抑制                  |  |  |          | -   | 3.0  | 0.70 | -   | - |     |
| 2 砂塵の抑制                  |  |  |          | -   | -    | -    | -   | - |     |
| 3 日照阻害の抑制                |  |  |          | -   | 3.0  | 0.30 | -   | - |     |
| 3.3 光害の抑制                |  |  |          | 0.2 | 3.7  | 0.20 | -   | - |     |
| 1 屋外照明及び屋内照明のうちに漏れる光への対策 |  |  |          | -   | 4.0  | 0.70 | -   | - |     |
| 2 屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策 |  |  |          | -   | 3.0  | 0.30 | -   | - |     |

# 重点項目スコアシート

(仮称)三好ヶ丘プロジェクト (共用棟)

実施設計段階

■使用評価マニュアル

CASBEE:建築(新築)2016年版+あいち版手引き

■評価ソフト:

CASBEE-BD\_NC\_2016(v3.0)\_AICHI

| 重点項目(配慮項目)  |                    | 評価点      | 全体に対する<br>重み係数 | 重点項目スコア            |
|-------------|--------------------|----------|----------------|--------------------|
| ① 地球温暖化対策   |                    |          |                | 3.5                |
| LR3-1       | 地球温暖化への配慮          | 3.5      | 0.10           | 3.3                |
| ② 資源の有効活用   |                    |          |                |                    |
| Q2-2        | 耐震性・信頼性            | 2.7      | 0.09           |                    |
| Q2-3        | 対応性・更新性            | 2.9      | 0.09           |                    |
| LR2-2       | 非再生性資源の使用量削減       | 3.8      | 0.19           |                    |
| ③ 敷地内の緑化    |                    |          |                | 1.0                |
| Q3-1        | 生物環境の保全と創出         | 1.0      | 0.09           | 外構緑化：29.1%/建物緑化：0% |
| ④ 地域材の活用    |                    | (評価ポイント) |                | 1.0                |
| Q3-2 4)     | 地域性のある素材による良好な景観形成 | 0.0      | -              | なし                 |
| Q3-3.1 I 2) | 地域性のある材料の使用        | 0.0      | -              | なし                 |

## ■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化

重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用 (評価点×全体に対する重み)の総和

重点項目スコア= 重みの総和

④地域材の活用

重点項目スコア=評価ポイントの合計+1

# ■ 環境設計の配慮事項

■ 建物名称 (仮称)三好ヶ丘プロジェクト(共用棟)

| 計画上の配慮事項        |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 総合              | 断熱性を高め、空気環境に配慮する等、室内環境の向上を図っている。                                          |
| Q1<br>室内環境      | 内装の全面的にF☆☆☆☆の建築材料を使用し、さらにホルムアルデヒド以外<br>のVOCも発散量の少ない建材を使用する等、室内の空気環境に配慮した。 |
| Q2<br>サービス性能    | 建物全体の階高や住居内の天井高さにゆとりをもたせ、更新性・機能性に配<br>慮した設計とした。                           |
| Q3<br>室外環境(敷地内) | 敷地境界部に植栽や敷地内歩道を設けることで、地域活動やアメニティに配<br>慮するとともに、良好な景観を形成している                |
| LR1<br>エネルギー    | Low-Eガラスの採用や適切な断熱材により断熱性を高め、建物外皮の熱負<br>荷抑制を図っている。                         |
| LR2<br>資源・マテリアル | リサイクル材、エコマーク商品を積極的に採用し、資源の使用量削減に努め<br>た。                                  |
| LR3<br>敷地外環境    | ライフサイクルCO2排出率を抑えるようにし、地球温暖化に配慮した。                                         |
| その他             | 特になし                                                                      |