CASBEE®あいち　評価結果

■使用評価マニュアル：CASBEE-建築(新築)2016年版＋あいち版手引き　使用評価ソフト：CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)_AICHI

1-1 建物概要

建物名称	(仮称)明日香運送株式会社　安城倉庫	階数	地上2階
建設地	愛知県安城市福釜町尾山18-1、18-2、18-3、18-4、19、20、21、93-1	構造	S造
用途地域	市街化調整区域	平均居住人員	35　人
気候区分	6地域	年間使用時間	8,760　時間/年
建物用途	工場,	評価の段階	実施設計段階評価
竣工時期	2026年7月　　予定	評価の実施日	2025年2月13日
敷地面積	9,483 ㎡	作成者	藤井　良輔
建築面積	5,464 ㎡	確認日	2025年3月5日
延床面積	10,336 ㎡	確認者	藤井　良輔

1-2 外観

2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

BEE =1.0

S: ★★★★★　A: ★★★★　B+: ★★★　B-: ★★　C: ★

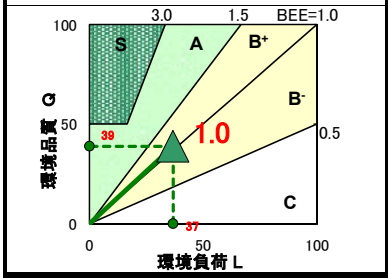

2-2 ライフサイクルCO2(温暖化影響チャート)

30%: ☆☆☆☆☆　60%: ☆☆☆☆　80%: ☆☆☆　100%: ☆☆　100%超: ☆

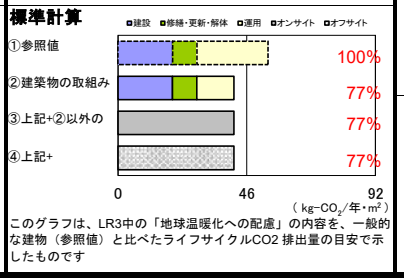

このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物（参照値）と比べたライフサイクルCO2 排出量の目安で示したものです

2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

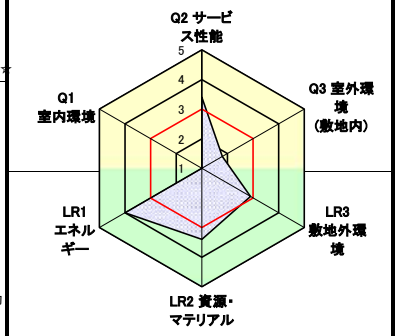

2-4 中項目の評価(バーチャート)

Q 環境品質　　Q のスコア= 2.5

Q1 室内環境　Q1のスコア= 0.0

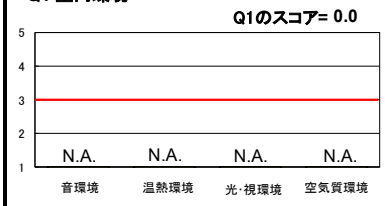

Q2 サービス性能　Q2のスコア= 3.4

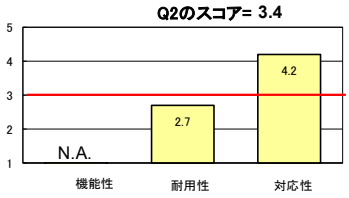

Q3 室外環境（敷地内）　Q3のスコア= 1.8

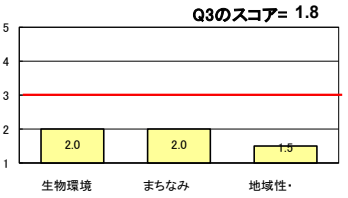

LR 環境負荷低減性　　LR のスコア= 3.5

LR1 エネルギー　LR1のスコア= 4.0

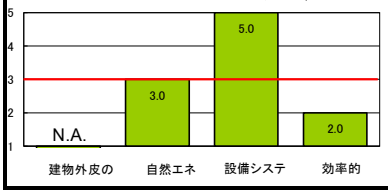

LR2 資源・マテリアル　LR2のスコア= 3.4

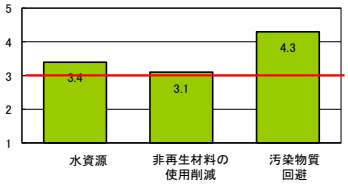

LR3 敷地外環境　LR3のスコア=2.9

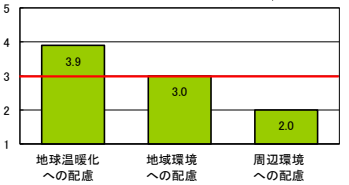

3 重点項目

①地球温暖化への配慮

3.9

③敷地内の緑化

2.0

外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)

24.1 %

建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)

0.0 %

②資源の有効活用

3.3

④地域材の活用

1.0

<外装材に使用した地域性のある材料>

なし

<建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材>

なし

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。
①地球温暖化への配慮
LR-3 1 地球温暖化への配慮
②資源の有効活用
Q-2 2　耐用性・信頼性、Q-2 3　対応性・更新性
LR-2 2　非再生性資源の使用量削減
③敷地内の緑化
Q-3 1 生物環境の保全と創出

外構緑化指数＝(中高木の樹冠の水平投影面積＋低木・地被等の植栽面積) / (敷地面積から建物面積(建築面積及び附属物面積)を除いた) × 100

建物緑化指数＝(屋上緑化面積＋壁面緑化面積) / (建築によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)) × 100

CASBEE-建築(新築)2016年版＋あいち版手引き
(仮称)明日香運送株式会社　安城倉庫

■使用評価マニュアル：CASBEE-建築(新築)2016年版＋あいち版手引き
□欄に数値またはコメントを記入　■評価ソフト：CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)_AICHI

スコアシート　実施設計段階

配慮項目	独自基準 重点項目	環境配慮設計の概要記入欄	建物全体・共用部分 評価点	建物全体・共用部分 評価点	建物全体・共用部分 重み係数	住居・宿泊部分 評価点	住居・宿泊部分 評価点	住居・宿泊部分 重み係数	全体
Q 建築物の環境品質									2.5
Q1 室内環境					-			-	-
1 音環境			-	-	-	-	-	-	-
1.1 室内騒音レベル			3.0	-	-		-	-	
1.2 遮音			-	-	-		-	-	
1 開口部遮音性能			-	-	-		-	-	
2 界壁遮音性能			-	-	-		3.0	-	
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)			-	-	-		3.0	-	
4 界床遮音性能(重量衝撃源)			-	-	-		3.0	-	
1.3 吸音			-	-	-		3.0	-	
2 温熱環境			-	-	-	-	-	-	-
2.1 室温制御			-	-	-	-	-	-	
1 室温			3.0	-	-		3.0	-	
2 外皮性能			3.0	-	-		3.0	-	
3 ゾーン別制御性			3.0	-	-		-	-	
2.2 湿度制御			3.0	-	-		3.0	-	
2.3 空調方式			3.0	-	-		3.0	-	
3 光・視環境			-	-	-	-	-	-	-
3.1 昼光利用			-	-	-	-	-	-	
1 昼光率			3.0	-	-		3.0	-	
2 方位別開口			-	-	-		-	-	
3 昼光利用設備			3.0	-	-		3.0	-	
3.2 グレア対策			-	-	-	-	-	-	
1 昼光制御			5.0	-	-		3.0	-	
3.3 照度			3.0	-	-		3.0	-	
3.4 照明制御			3.0	-	-		3.0	-	
4 空気質環境			-	-	-	-	-	-	-
4.1 発生源対策			-	-	-	-	-	-	
1 化学汚染物質			3.0	-	-		3.0	-	
4.2 換気			-	-	-	-	-	-	
1 換気量			3.0	-	-		3.0	-	
2 自然換気性能			3.0	-	-		3.0	-	
3 取り入れ外気への配慮			3.0	-	-		3.0	-	
4.3 運用管理			-	-	-	-	-	-	
1 CO_2の監視			3.0	-	-		-	-	
2 喫煙の制御			3.0	-	-		-	-	
Q2 サービス性能				—	0.43		-	-	3.4
1 機能性			-	-	-	-	-	-	-
1.1 機能性・使いやすさ			-	-	-	-	-	-	
1 広さ・収納性			3.0	-	-		3.0	-	
2 高度情報通信設備対応			3.0	-	-		3.0	-	
3 バリアフリー計画	独自		3.0	-	-		-	-	
1.2 心理性・快適性			-	-	-	-	-	-	
1 広さ感・景観　(天井高)			3.0	-	-		3.0	-	
2 リフレッシュスペース			3.0	-	-		-	-	
3 内装計画			3.0	-	-		-	-	
1.3 維持管理			-	-	-	-	-	-	
1 維持管理に配慮した設計			3.0	-	-		-	-	
2 維持管理用機能の確保			-	-	-		-	-	
2 耐用性・信頼性			0.5	2.7	0.52	-	-	-	2.7
2.1 耐震・免震・制震・制振			0.4	3.0	0.48	-	-	-	
1 耐震性(建物のこわれにくさ)			3.0	3.0	0.80		-	-	
2 免震・制震・制振性能			3.0	3.0	0.20		-	-	
2.2 部品・部材の耐用年数			0.3	3.0	0.33	-	-	-	
1 躯体材料の耐用年数			-	3.0	0.23		-	-	
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔	②		-	2.0	0.23		-	-	
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔			-	3.0	0.09		-	-	
4 空調換気ダクトの更新必要間隔			-	3.0	0.08		-	-	
5 空調・給排水配管の更新必要間隔		主要用途上位3種に評価Bの管材を使用。	-	5.0	0.15		-	-	
6 主要設備機器の更新必要間隔			-	3.0	0.23		-	-	
2.4 信頼性			0.1	1.8	0.19	-	-	-	
1 空調・換気設備			3.0	3.0	0.20		-	-	
2 給排水・衛生設備			3.0	3.0	0.20		-	-	
3 電気設備	②		3.0	1.0	0.20		-	-	
4 機械・配管支持方法			3.0	1.0	0.20		-	-	
5 通信・情報設備			3.0	1.0	0.20		-	-	

3 対応性・更新性			0.4	4.2	0.48	-	-	-	4.2
3.1 空間のゆとり			0.3	5.0	0.31	-	-	-	
1 階高のゆとり		階高＞3.9m	-	5.0	0.60		3.0	-	
2 空間の形状・自由さ		壁長さ比率＜1.0	3.0	5.0	0.40		3.0	-	
3.2 荷重のゆとり		床積載荷重＞4500N/㎡	3.0	5.0	0.31		3.0	-	
3.3 設備の更新性			0.3	3.0	0.38	-	-	-	
1 空調配管の更新性	②		-	3.0	0.17		-	-	
2 給排水管の更新性			3.0	3.0	0.17		-	-	
3 電気配線の更新性			3.0	3.0	0.11		-	-	
4 通信配線の更新性			3.0	3.0	0.11		-	-	
5 設備機器の更新性			3.0	3.0	0.22		-	-	
6 バックアップスペースの確保			3.0	3.0	0.22		-	-	
Q3 室外環境(敷地内)				–	0.57		-	-	1.8
1 生物環境の保全と創出	独自③		-	2.0	0.30		-	-	2.0
2 まちなみ・景観への配慮	独自④		-	2.0	0.40		-	-	2.0
3 地域性・アメニティへの配慮			0.3	1.5	0.30	-	-	-	1.5
3.1 地域性への配慮、快適性の向上	独自④		-	1.0	0.50		-	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上			-	2.0	0.50		-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性					-			-	3.5
LR1 エネルギー				–	0.40		-	-	4.0
1 建物外皮の熱負荷抑制			3.0	-	-		-	-	-
2 自然エネルギー利用			3.0	3.0	0.13		-	-	3.0
3 設備システムの高効率化		BEI=0.52	3.0	5.0	0.63		-	-	5.0
4 効率的運用			0.2	2.0	0.25	-	-	-	2.0
集合住宅以外の評価			1.0	2.0	1.00	-	-	-	
4.1 モニタリング			3.0	3.0	0.50		-	-	
4.2 運用管理体制			3.0	1.0	0.50		-	-	
集合住宅の評価			-	-	-	-	-	-	
4.1 モニタリング			-	3.0	-		-	-	
4.2 運用管理体制			-	3.0	-		-	-	
LR2 資源・マテリアル				–	0.30		-	-	3.4
1 水資源保護			0.1	3.4	0.15	-	-	-	3.4
1.1 節水		壁付シングル混合栓:節湯C1、洋風便器:洗浄水量4.8L	3.0	4.0	0.40		-	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用			0.6	3.0	0.60	-	-	-	
1 雨水利用システム導入の有無			3.0	3.0	0.67		-	-	
2 雑排水等利用システム導入の有無			3.0	3.0	0.33		-	-	
2 非再生性資源の使用量削減			0.6	3.1	0.63	-	-	-	3.1
2.1 材料使用量の削減			-	2.0	0.07		-	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用			-	3.0	0.25		-	-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	②	–	-	3.0	0.21		-	-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	独自	再生加熱アスファルト混合物:乗用車車路・駐車場再生クラッシャランRC-40:砕石部	3.0	4.0	0.21		-	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材			3.0	-	-		-	-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み	独自		3.0	3.0	0.25		-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避			0.2	4.3	0.22	-	-	-	4.3
3.1 有害物質を含まない材料の使用		評価対象建材合計4項目	3.0	5.0	0.32		-	-	
3.2 フロン・ハロンの回避			0.6	4.0	0.68	-	-	-	
1 消火剤			-	-	-		-	-	
2 発泡剤(断熱材等)		ODP:0、GWP:1	-	5.0	0.50		-	-	
3 冷媒			3.0	3.0	0.50		-	-	
LR3 敷地外環境				–	0.30		-	-	2.9
1 地球温暖化への配慮	①	ライフサイクルCO2排出率77%	-	3.9	0.33		-	-	3.9
2 地域環境への配慮			0.3	3.0	0.33	-	-	-	3.0
2.1 大気汚染防止			-	3.0	0.25		-	-	
2.2 温熱環境悪化の改善			-	3.0	0.50		-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制			0.2	3.0	0.25	-	-	-	
1 雨水排水負荷低減	独自		-	3.0	0.25		-	-	
2 汚水処理負荷抑制			-	3.0	0.25		-	-	
3 交通負荷抑制	独自	管理用車両や荷捌用車両等の駐車場の確保。	-	5.0	0.25		-	-	
4 廃棄物処理負荷抑制			-	1.0	0.25		-	-	
3 周辺環境への配慮			0.3	2.0	0.33	-	-	-	2.0
3.1 騒音・振動・悪臭の防止			-	-	-	-	-	-	
1 騒音	独自		-	-	-		-	-	
2 振動	独自		-	-	-		-	-	
3 悪臭			-	-	-		-	-	
3.2 風害、砂塵、日照阻害の抑制			0.6	1.6	0.67	-	-	-	
1 風害の抑制			-	1.0	0.70		-	-	
2 砂塵の抑制			-	1.0	-		-		
3 日照阻害の抑制			-	3.0	0.30		-	-	
3.3 光害の抑制			0.3	3.0	0.33	-	-	-	
1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策			-	3.0	0.70		-	-	
2 昼光の建物外壁による反射光(グレア)への対策			-	3.0	0.30		-	-	

重点項目スコアシート

実施設計段階

(仮称)明日香運送株式会社　安城倉庫

■使用評価マニュアル　CASBEE-建築(新築)2016年版＋あいち版手引き

■評価ソフト：　CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)_AICHI

重点項目(配慮項目)		評価点	全体に対する重み係数	重点項目スコア
① 地球温暖化対策				3.9
LR3-1	地球温暖化への配慮	3.9	0.10	
② 資源の有効活用				3.3
Q2-2	耐震性・信頼性	2.7	0.22	
Q2-3	対応性・更新性	4.2	0.21	
LR2-2	非再生性資源の使用量削減	3.1	0.19	
③ 敷地内の緑化				2.0
Q3-1	生物環境の保全と創出	2.0	0.17	外構緑化：24.1%/建物緑化：0%
④ 地域材の活用		(評価ポイント)		1.0
Q3-2 4)	地域性のある素材による良好な景観形成	0.0	－	なし
Q3-3.1 I 2)	地域性のある材料の使用	0.0	－	なし

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化

重点項目スコア＝各配慮項目の評価点

②資源の有効活用

$$\text{重点項目スコア} = \frac{\text{(評価点×全体に対する重み)の総和}}{\text{重みの総和}}$$

④地域材の活用

重点項目スコア＝評価ポイントの合計＋1

■ 環境設計の配慮事項

■建物名称　(仮称)明日香運送株式会社　安城倉庫

計画上の配慮事項	
総合	注）設計における総合的なコンセプトを簡潔に記載してください。 騒音・光害の恐れのあるトラックヤードは国道側に配置し、隣地側は壁および遮光フェンスをし、近隣に配慮した。
Q1 室内環境	注）「Q1　室内環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 対象外。
Q2 サービス性能	注）「Q2　サービス性能」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 倉庫の運用上必要な階高を確保。
Q3 室外環境(敷地内)	注）「Q3　室外環境(敷地内)」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 緑地帯の確保。
LR1 エネルギー	注）「LR1　エネルギー」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 BEI＝0.52
LR2 資源・マテリアル	注）「LR2　資源・マテリアル」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 F☆☆☆☆建材の使用。
LR3 敷地外環境	注）「LR3　敷地外環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 ライフサイクルCO2排出77%。
その他	注）上記の6つのカテゴリー以外に、建設工事における廃棄物削減・リサイクル、歴史的建造物の保存など、建物自体の環境性能としてCASBEEで評価し難い環境配慮の取組みがあれば、ここに記載してください。 特になし。