

令和5年度 県管理河川”水防情報”（みよし市〈北〉）

【みよし市（北） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	1箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【境川水位観測局（西一色）】

みよし市西一色町塚ノ下

堤防高	: 4.10m
氾濫危険水位	: 3.30m
出動水位	: 2.70m
氾濫注意水位	: 2.30m
（零点高	: 20.38m）

※T Pは、東京湾中等潮位を表します。


【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫（水防管理団体）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

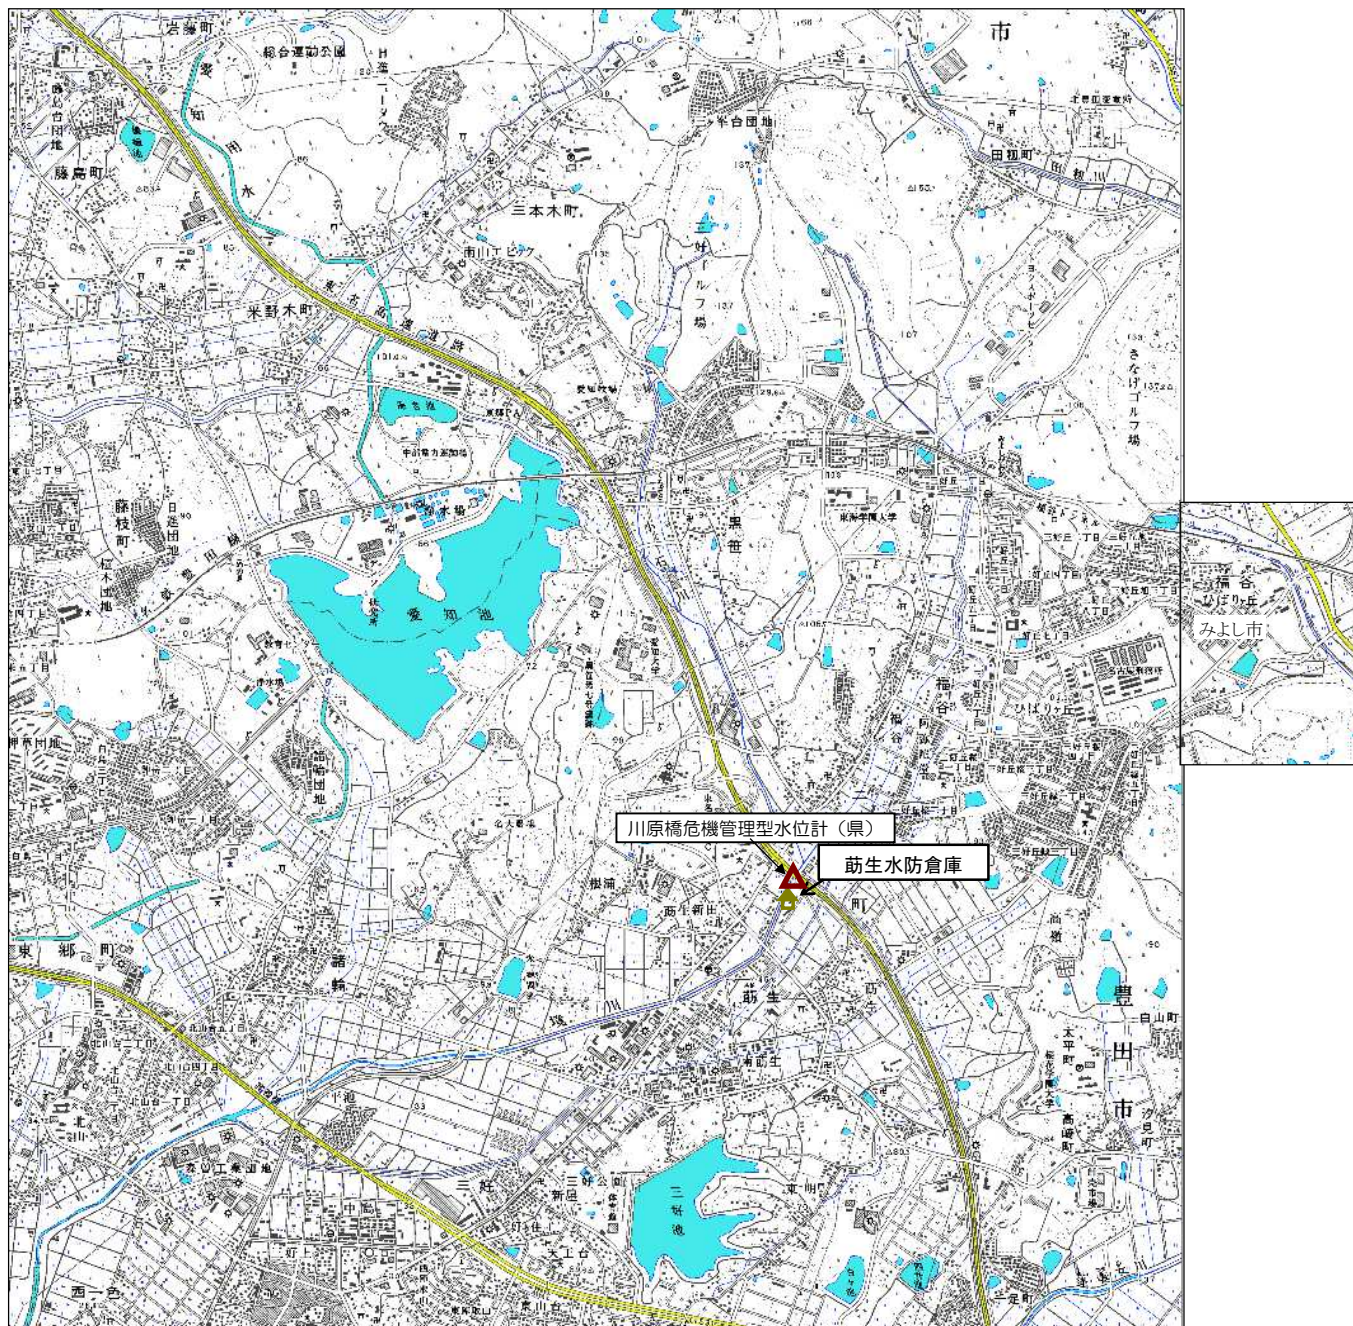

令和5年度 県管理河川”水防情報”（みよし市〈南〉）

【みよし市(南) 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	1箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【境川水位観測局(西一色)】

みよし市西一色町塚ノ下

堤防高	: 4.10m
氾濫危険水位	: 3.30m
出動水位	: 2.70m
氾濫注意水位	: 2.30m
(零点高)	: 20.38m

【逢妻女川水位観測局(千足)】

豊田市千足町地内


堤防高	: 3.30m
氾濫危険水位	: 2.50m
避難判断水位	: 2.20m
出動水位	: 2.10m
氾濫注意水位	: 1.85m
(零点高)	: 26.33m

※T.Pは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

【建設事務所名：表番号（河川名）】
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

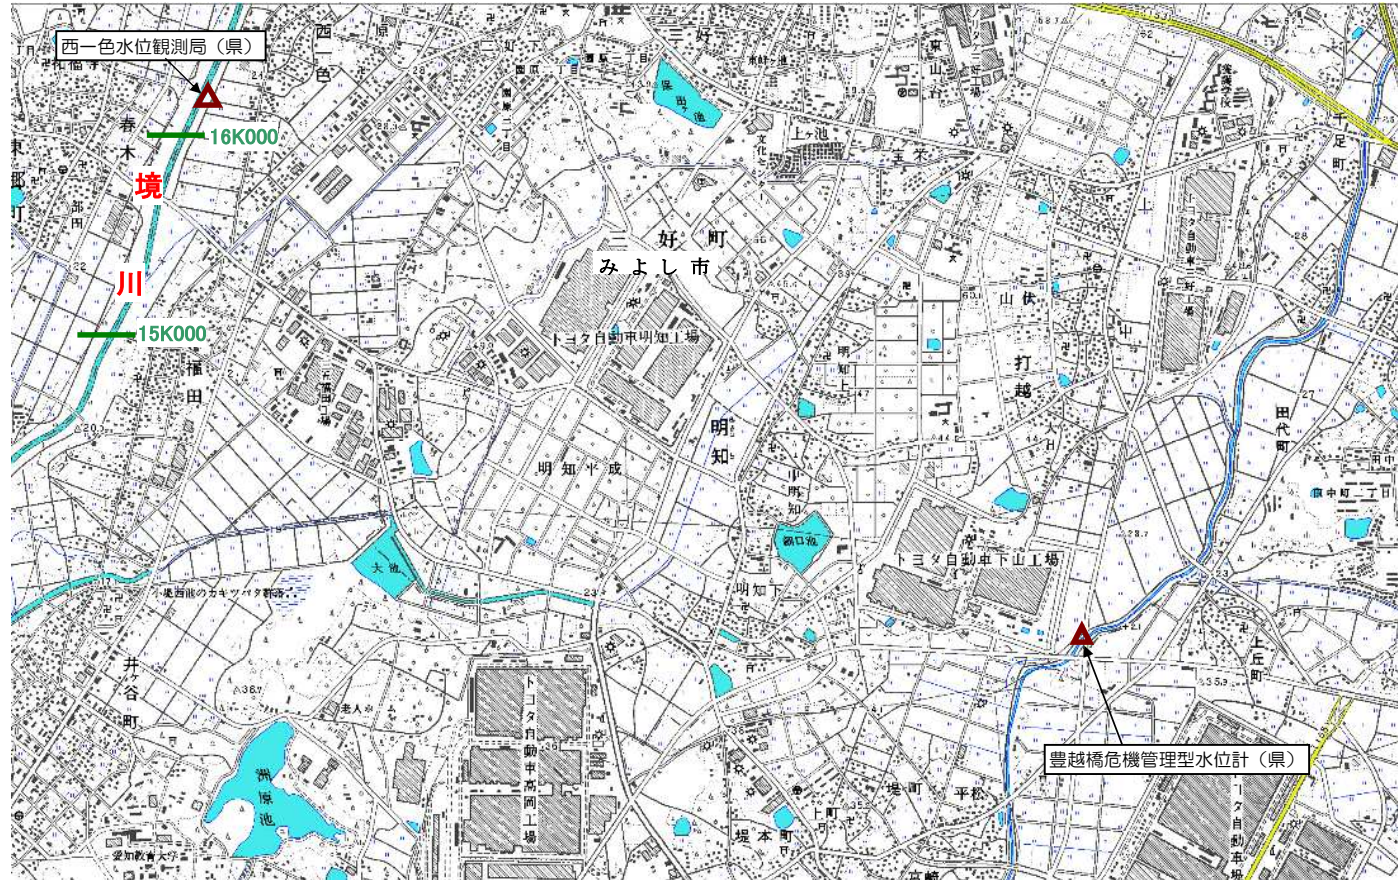

【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(水防管理団体)	
重要水防箇所(重要度A)	
重要水防箇所(重要度B)	
重要水防箇所(重要度C)	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	