
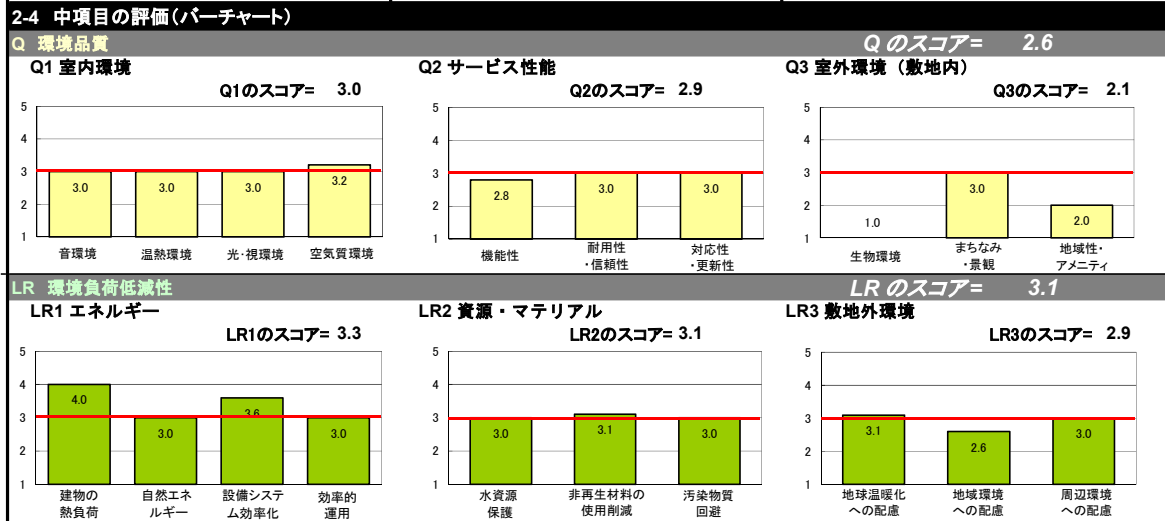


| 1-1 建物概要 | | 1-2 外観 | |
|----------|-------------------------|--------|------------|
| 建物名称 | 株式会社一榮食品本社工場 | 階数 | 地上3F |
| 建設地 | 春日井市十三塚町3番2、3番21 | 構造 | S造 |
| 用途地域 | 準工業地域、指定なし | 平均居住人員 | 80 人 |
| 気候区分 | | 年間使用時間 | 2,250 時間/年 |
| 建物用途 | 事務所、工場 | 評価の段階 | 実施設計段階評価 |
| 竣工年 | 2015年8月 予定 | 評価の実施日 | 2015年1月7日 |
| 敷地面積 | 2,183.36 m ² | 作成者 | 創美設計 武田 英昭 |
| 建築面積 | 1,168.38 m ² | 確認日 | 2015年1月8日 |
| 延床面積 | 2,536.76 m ² | 確認者 | 創美設計 武田 英昭 |

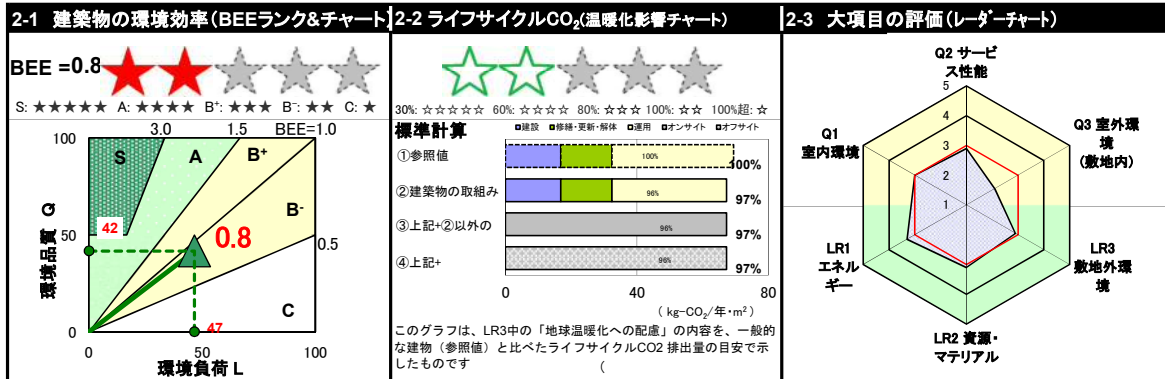

3 重点項目

| | |
|------------|---------|
| ①地球温暖化への配慮 | ③敷地内の緑化 |
| 3.1 | 1.0 |
| ②資源の有効活用 | ④地域材の活用 |
| 3.0 | 1.0 |

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

①地球温暖化への配慮
 LR-3 1 地球温暖化への配慮
 ②資源の有効活用
 Q-2 2 耐用性・信頼性、Q-2 3 対応性・更新性
 LR-2 2 非再生性資源の使用量削減
 ③敷地内の緑化
 Q-3 1 生物環境の保全と創出
 ④地域材の活用
 Q-3 2 まちなみ・景観の配慮 4) 地域性のある素材による良好な景観形成

外構緑化指数 = $\frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積} - \text{建物面積} + \text{附属物面積}}$ × 100

建物緑化指数 = $\frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建築によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)}}$ × 100

みんなの環境活動を応援しています

| スコアシート | | 実施設計段階 | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|---------------------------------|-----------|------|---------|------|-----|
| 配慮項目 | 県独自基準 | 重点項目 | 環境配慮設計の概要記入欄 | 建物全体・共用部分 | | 住居・宿泊部分 | | 全体 |
| | | | | 評価点 | 重み係数 | 評価点 | 重み係数 | |
| Q 建築物の環境品質 | | | | | | | | 2.6 |
| Q1 室内環境 | | | | | | | | 3.0 |
| 1 音環境 | | | | 3.0 | 0.15 | | | 3.0 |
| 1.1 騒音 | | | | 3.0 | 0.40 | | | |
| 1 室内騒音レベル | | | | 3.0 | 1.00 | | | |
| 1.2 遮音 | | | | 3.0 | 0.40 | | | |
| 1 開口部遮音性能 | | | | 3.0 | 0.60 | | | |
| 2 界壁遮音性能 | | | | 3.0 | 0.40 | | | |
| 3 界床遮音性能(軽量衝撃源) | | | | 3.0 | - | | | |
| 4 界床遮音性能(重量衝撃源) | | | | 3.0 | - | | | |
| 1.3 吸音 | | | | 3.0 | 0.20 | | | |
| 2 温熱環境 | | | | 3.0 | 0.35 | | | 3.0 |
| 2.1 室温制御 | | | | 3.0 | 0.50 | | | |
| 1 室温 | | | | 3.0 | 0.38 | | | |
| 2 外皮性能 | | | | 3.0 | 0.25 | | | |
| 3 外皮性能 | | | | 3.0 | 0.38 | | | |
| 4 ソーン別制御性 | | | | 3.0 | - | | | |
| 2.2 湿度制御 | | | | 3.0 | 0.20 | | | |
| 2.3 空調方式 | | | | 3.0 | 0.30 | | | |
| 3 光・視環境 | | | | 3.0 | 0.25 | | | 3.0 |
| 3.1 昼光利用 | | | | 3.0 | 0.30 | | | |
| 1 昼光率 | | | | 3.0 | 0.60 | | | |
| 2 方位別開口 | | | | 3.0 | - | | | |
| 3 昼光利用設備 | | | | 3.0 | 0.40 | | | |
| 3.2 グレア対策 | | | | 3.0 | 0.30 | | | |
| 1 昼光制御 | | | | 3.0 | 1.00 | | | |
| 2 昼光制御 | | | | 3.0 | - | | | |
| 3.3 照度 | | | | 3.0 | 0.15 | | | |
| 3.4 照明制御 | | | | 3.0 | 0.25 | | | |
| 4 空気質環境 | | | | 3.2 | 0.25 | | | 3.2 |
| 4.1 発生源対策 | | | | 3.0 | 0.50 | | | |
| 1 化学汚染物質 | | | | 3.0 | 1.00 | | | |
| 4.2 換気 | | | | 3.0 | 0.30 | | | |
| 1 換気量 | | | | 3.0 | 0.33 | | | |
| 2 自然換気性能 | | | | 3.0 | 0.33 | | | |
| 3 取り入れ外気への配慮 | | | | 3.0 | 0.33 | | | |
| 4.3 運用管理 | | | | 4.0 | 0.20 | | | |
| 1 CO ₂ の監視 | | | | 3.0 | 0.50 | | | |
| 2 喫煙の制御 | | | 喫煙所を外部指定場所に限定し館内禁煙である。 | 5.0 | 0.50 | | | |
| Q2 サービス性能 | | | | - | 0.30 | | | 2.9 |
| 1 機能性 | | | | 2.8 | 0.40 | | | 2.8 |
| 1.1 機能性・使いやすさ | | | | 2.3 | 0.40 | | | |
| 1 広さ・収納性 | | | | 3.0 | 0.33 | | | |
| 2 高度情報通信設備対応 | | | | 3.0 | 0.33 | | | |
| 3 バリアフリー計画 | | | | 1.0 | 0.33 | | | |
| 1.2 心理性・快適性 | | | | 3.3 | 0.30 | | | |
| 1 広さ感・景観 | | | | 3.0 | 0.33 | | | |
| 2 リフレッシュスペース | | | | 3.0 | 0.33 | | | |
| 3 内装計画 | | | 建物の機能が明確であり工場と事務のエリアに応じた内装計画とし | 4.0 | 0.33 | | | |
| 1.3 維持管理 | | | | 3.0 | 0.30 | | | |
| 1 維持管理に配慮した設計 | | | | 3.0 | 0.50 | | | |
| 2 維持管理用機能の確保 | | | | 3.0 | 0.50 | | | |
| 2 耐用性・信頼性 | | | | 3.0 | 0.31 | | | 3.0 |
| 2.1 耐震・免震 | | | | 3.0 | 0.48 | | | |
| 1 耐震性 | | | | 3.0 | 0.80 | | | |
| 2 免震・制振性能 | | | | 3.0 | 0.20 | | | |
| 2.2 部品・部材の耐用年数 | | | | 3.1 | 0.33 | | | |
| 1 躯体材料の耐用年数 | | | | 3.0 | 0.23 | | | |
| 2 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | | ② | | 3.0 | 0.23 | | | |
| 3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | | | | 3.0 | 0.09 | | | |
| 4 空調換気ダクトの更新必要間隔 | | | | 3.0 | 0.08 | | | |
| 5 空調・給排水配管の更新必要間隔 | | | | 4.0 | 0.15 | | | |
| 6 主要設備機器の更新必要間隔 | | | 給湯管に硬質塩化ビニルライニング管、排水及び通気管に石綿ビニル | 3.0 | 0.23 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|---|---|-----|------|--|---|-----|
| 2.4 信頼性 | | | | 3.0 | 0.19 | | - | |
| 1 | 空調・換気設備 | | ② | 3.0 | 0.20 | | - | |
| 2 | 給排水・衛生設備 | | | 3.0 | 0.20 | | - | |
| 3 | 電気設備 | | | 3.0 | 0.20 | | - | |
| 4 | 機械・配管支持方法 | | | 3.0 | 0.20 | | - | |
| 5 | 通信・情報設備 | | | 3.0 | 0.20 | | - | |
| 3 対応性・更新性 | | | | 3.0 | 0.29 | | - | 3.0 |
| 3.1 空間のゆとり | | | | 3.0 | 0.31 | | - | |
| 1 | 階高のゆとり | | | 3.0 | 0.60 | | - | |
| 2 | 空間の形状・自由さ | | | 3.0 | 0.40 | | - | |
| 3.2 荷重のゆとり | | | | 3.0 | 0.31 | | - | |
| 3.3 設備の更新性 | | | | 3.0 | 0.38 | | - | |
| 1 | 空調配管の更新性 | | ② | 3.0 | 0.17 | | - | |
| 2 | 給排水管の更新性 | | | 3.0 | 0.17 | | - | |
| 3 | 電気配線の更新性 | | | 3.0 | 0.11 | | - | |
| 4 | 通信配線の更新性 | | | 3.0 | 0.11 | | - | |
| 5 | 設備機器の更新性 | | | 3.0 | 0.22 | | - | |
| 6 | バックアップスペース | | | 3.0 | 0.22 | | - | |
| Q3 室外環境(敷地内) | | | | - | 0.37 | | - | 2.1 |
| 1 生物環境の保全と創出 | | ● | ③ | 1.0 | 0.30 | | - | 1.0 |
| 2 まちなみ・景観への配慮 | | ● | ④ | 3.0 | 0.40 | | - | 3.0 |
| 3 地域性・アメニティへの配慮 | | | | 2.0 | 0.30 | | - | 2.0 |
| 3.1 | 地域性への配慮、快適性の向上 | ● | ④ | 2.0 | 0.50 | | - | |
| 3.2 | 敷地内温熱環境の向上 | | | 2.0 | 0.50 | | - | |
| LR 建築物の環境負荷低減性 | | | | - | - | | - | 3.1 |
| LR1 エネルギー | | | | - | 0.40 | | - | 3.3 |
| 1 建物の熱負荷抑制 | | | | 4.0 | 0.09 | | - | 4.0 |
| 2 自然エネルギー利用 | | | | 3.0 | 0.26 | | - | 3.0 |
| 2.1 | 自然エネルギーの直接利用 | | | 3.0 | 0.50 | | - | |
| 2.2 | 自然エネルギーの変換利用 | | | 3.0 | 0.50 | | - | |
| 3 設備システムの高効率化 | | | | 3.6 | 0.39 | | - | 3.6 |
| 集合住宅以外の評価(ERRIによる評価) | | | | 3.6 | | | - | |
| 集合住宅の評価 | | | | | | | - | |
| 4 効率的運用 | | | | 3.0 | 0.26 | | - | 3.0 |
| 4.1 | モニタリング | | | 3.0 | 0.50 | | - | |
| 4.2 | 運用管理体制 | | | 3.0 | 0.50 | | - | |
| LR2 資源・マテリアル | | | | - | 0.30 | | - | 3.1 |
| 1 水資源保護 | | | | 3.0 | 0.15 | | - | 3.0 |
| 1.1 節水 | | | | 3.0 | 0.40 | | - | |
| 1.2 雨水利用・雑排水等の利用 | | | | 3.0 | 0.60 | | - | |
| 1 | 雨水利用システム導入の有無 | | | 3.0 | 0.67 | | - | |
| 2 | 雑排水等利用システム導入の有無 | | | 3.0 | 0.33 | | - | |
| 2 非再生性資源の使用量削減 | | | | 3.1 | 0.63 | | - | 3.1 |
| 2.1 | 材料使用量の削減 | | | 2.0 | 0.07 | | - | |
| 2.2 | 既存建築躯体等の継続使用 | | | 3.0 | 0.25 | | - | |
| 2.3 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | | | 3.0 | 0.21 | | - | |
| 2.4 | 非構造材料におけるリサイクル材の使用 | ● | ② | 3.0 | 0.21 | | - | |
| 2.5 | 持続可能な森林から産出された木材 | | | - | - | | - | |
| 2.6 | 部材の再利用可能性向上への取組 | ● | | 4.0 | 0.25 | | - | |
| 3 汚染物質含有材料の使用回避 | | | | 3.0 | 0.22 | | - | 3.0 |
| 3.1 | 有害物質を含まない材料の使用 | | | 3.0 | 0.32 | | - | |
| 3.2 | フロン・ハロンの回避 | | | 3.0 | 0.68 | | - | |
| 1 | 消火剤 | | | - | - | | - | |
| 2 | 発泡剤(断熱材等) | | | 3.0 | 0.50 | | - | |
| 3 | 冷媒 | | | 3.0 | 0.50 | | - | |
| LR3 敷地外環境 | | | | - | 0.30 | | - | 2.9 |
| 1 地球温暖化への配慮 | | | ① | 3.1 | 0.33 | | - | 3.1 |
| 2 地域環境への配慮 | | | | 2.6 | 0.33 | | - | 2.6 |
| 2.1 大気汚染防止 | | | | 3.0 | 0.25 | | - | |
| 2.2 温熱環境悪化の改善 | | | | 2.0 | 0.50 | | - | |
| 2.3 地域インフラへの負荷抑制 | | | | 3.5 | 0.25 | | - | |
| 1 | 雨水排水負荷低減 | ● | | 3.0 | 0.25 | | - | |
| 2 | 汚水処理負荷抑制 | | | 3.0 | 0.25 | | - | |
| 3 | 交通負荷抑制 | ● | | 5.0 | 0.25 | | - | |
| 4 | 廃棄物処理負荷抑制 | | | 3.0 | 0.25 | | - | |
| 3 周辺環境への配慮 | | | | 3.0 | 0.33 | | - | 3.0 |
| 3.1 騒音・振動・悪臭の防止 | | | | 3.0 | 0.40 | | - | |
| 1 | 騒音 | ● | | 3.0 | 0.33 | | - | |
| 2 | 振動 | ● | | 3.0 | 0.33 | | - | |
| 3 | 悪臭 | | | 3.0 | 0.33 | | - | |
| 3.2 風害・砂塵・日照障害の抑制 | | | | 3.0 | 0.40 | | - | |
| 1 | 風害の抑制 | | | 3.0 | 0.70 | | - | |
| 2 | 砂塵の抑制 | | | | | | - | |
| 3 | 日照障害の抑制 | | | 3.0 | 0.30 | | - | |
| 3.3 光害の抑制 | | | | 3.0 | 0.20 | | - | |
| 1 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | | | 3.0 | 0.70 | | - | |
| 2 | 屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策 | | | 3.0 | 0.30 | | - | |

| 重点項目(配慮項目) | | 評価点 | 全体に対する 重み係数 | 重点項目スコア |
|------------------|--------------------|----------|----------------|------------|
| ① 地球温暖化対策 | | | | 3.1 |
| LR3-1 | 地球温暖化への配慮 | 3.1 | 0.10 | |
| ② 資源の有効活用 | | | | 3.0 |
| Q2-2 | 耐震性・信頼性 | 3.0 | 0.09 | |
| Q2-3 | 対応性・更新性 | 3.0 | 0.09 | |
| LR2-2 | 非再生性資源の使用量削減 | 3.1 | 0.19 | |
| ③ 敷地内の緑化 | | | | 1.0 |
| Q3-1 | 生物環境の保全と創出 | 1.0 | 0.11 | |
| ④ 地域材の活用 | | | | 1.0 |
| | | (評価ポイント) | | |
| Q3-2 4) | 地域性のある素材による良好な景観形成 | 0.0 | - | |
| Q3-3.1 I 2) | 地域性のある材料の使用 | 0.0 | - | |

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化

重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用 (評価点×全体に対する重み)の総和

重点項目スコア= 重みの総和

④地域材の活用

■ 環境設計の配慮事項

■ 建物名称 株式会社一榮食品本社工

| 計画上の配慮事項 | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 総合 | 注) 設計における総合的なコンセプトを簡潔に記載してください。 周辺に工場が隣接する立地にあり、周辺に違和感のない建物形状・色彩に配慮した。 |
| Q1 室内環境 | 注) 「Q1 室内環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 館内を禁煙とし屋外に喫煙場所を設け非喫煙者に配慮した。 |
| Q2 サービス性能 | 注) 「Q2 サービス性能」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 建物は工場と事務所空間を明確に分けてある。 |
| Q3 室外環境(敷地内) | 注) 「Q3 室外環境(敷地内)」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 設備機器を2階屋上に設置し、目隠しルーバーを設置した。 |
| LR1 エネルギー | 注) 「LR1 エネルギー」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 窓からの熱負荷に配慮し窓は最小限の配置とした。 |
| LR2 資源・マテリアル | 注) 「LR2 資源・マテリアル」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 建物外周及び間仕切りはLGSの上に仕上げ材とし分別が容易になるように配慮した。 |
| LR3 敷地外環境 | 注) 「LR3 敷地外環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 駐車場出入り口を交通量の少ない道路側に配置した。また敷地外に駐車スペース及び荷捌き車両の待機スペースを設けた。 |
| その他 | 注) 上記の6つのカテゴリー以外に、建設工事における廃棄物削減・リサイクル、歴史的建造物の保存など、建物自体の環境性能としてCASBEEで評価し難い環境配慮の取組みがあれば、ここに記載してください。 |