
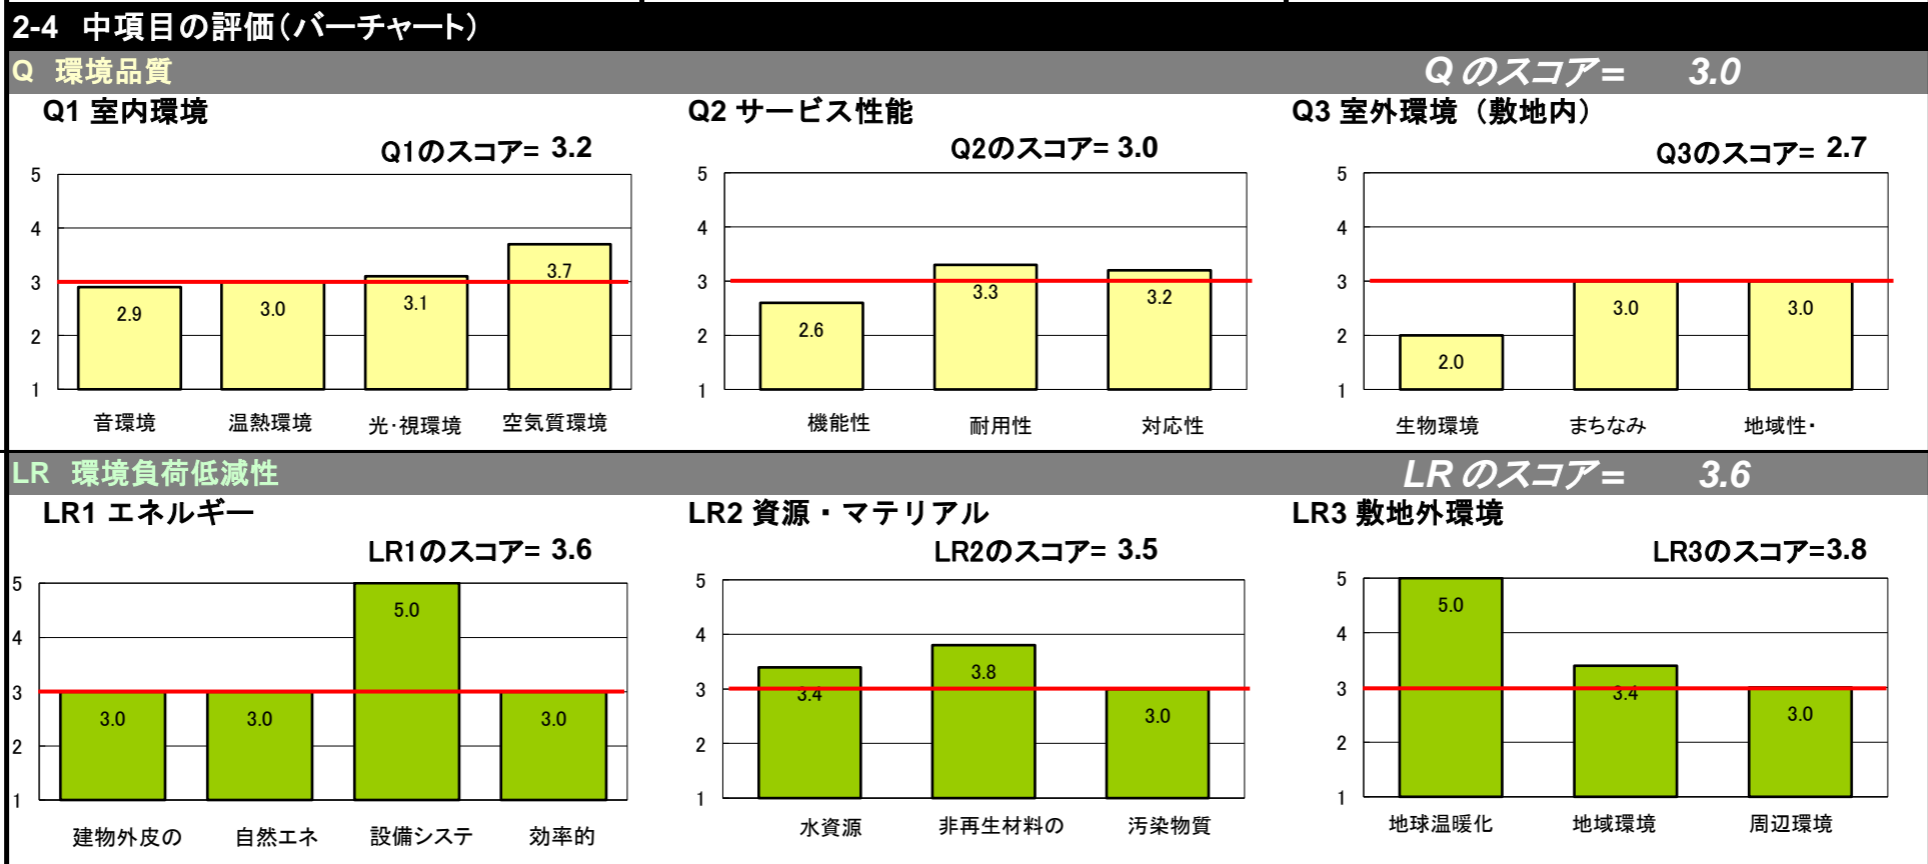
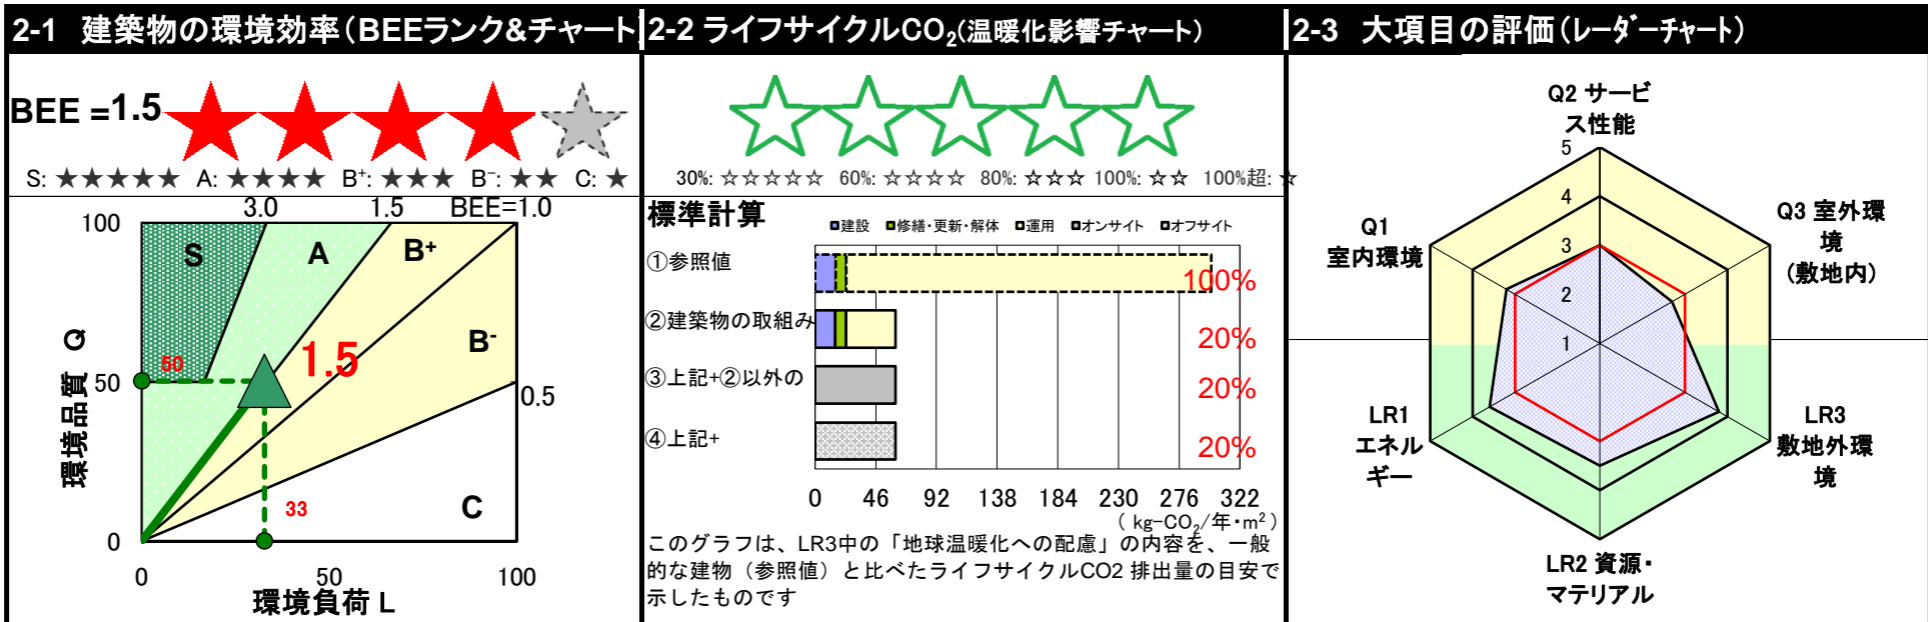


1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	名古屋商科大学国際高等学校 寮	階数	地下1階地上3階
建設地	愛知県日進市米野木町三ヶ峯4-4, 4-42, 4-60	構造	S造
用途地域	指定なし	平均居住人員	262 人
気候区分	6地域	年間使用時間	8,760 時間/年
建物用途	集合住宅	評価の段階	実施設計段階評価
竣工時期	2022年4月 予定	評価の実施日	2020年9月4日
敷地面積	17,350 m <sup>2</sup>	作成者	筑 政憲
建築面積	2,925 m <sup>2</sup>	確認日	2020年9月4日
延床面積	7,620 m <sup>2</sup>	確認者	清水 満

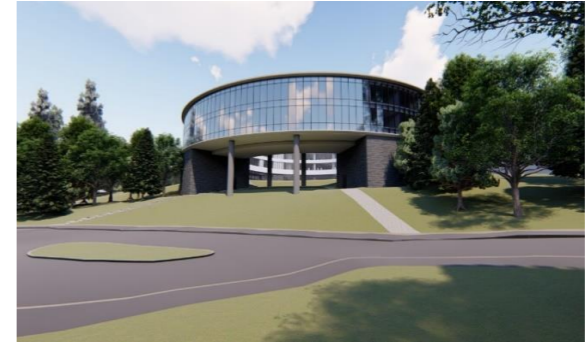

3 重点項目	
<p>①地球温暖化への配慮</p> <p><b>5.0</b></p>	<p>③敷地内の緑化</p> <p><b>2.0</b></p> <p>外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)</p> <p><b>70.7 %</b></p> <p>建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)</p> <p><b>0.0 %</b></p>
<p>②資源の有効活用</p> <p><b>3.4</b></p>	<p>④地域材の活用</p> <p><b>1.0</b></p> <p>&lt;外装材に使用した地域性のある材料&gt;</p> <p>なし</p> <p>&lt;建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材&gt;</p> <p>なし</p>

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

①地球温暖化への配慮  
LR-3 1 地球温暖化への配慮

②資源の有効活用  
Q-2 2 耐用性・信頼性、Q-2 3 対応性・更新性  
LR-2 2 非再生性資源の使用量削減

③敷地内の緑化  
Q-3 1 生物環境の保全と創出

外構緑化指数 =  $\frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積から建物面積(建築面積及び附属物面積)を除いた}} \times 100$

建物緑化指数 =  $\frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建築によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)}} \times 100$

みんなの環境活動を応援しています

スコアシート		実施設計段階		環境配慮設計の概要記入欄						全体
配慮項目	独自基準 重点項目	評価点	評価点	重み係数	建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体	
					評価点	重み係数	評価点	重み係数		
<b>Q 建築物の環境品質</b>										
<b>Q1 室内環境</b>										
<b>1 音環境</b>										
1.1 室内騒音レベル		0.1	3.0	0.15	2.7	2.7	1.00	-	3.0	
1.2 遮音		0.5	3.0	0.50		2.5	0.50	-	3.2	
1 開口部遮音性能			3.0	1.00		3.0	0.30	-		
2 界壁遮音性能			3.0	-		2.0	0.30	-		
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)			3.0	-		3.0	0.20	-		
4 界床遮音性能(重量衝撃源)			3.0	-		2.0	0.20	-		
1.3 吸音			3.0	-		3.0	-	-		
<b>2 温熱環境</b>										
2.1 室温制御		0.3	3.0	0.35	3.0	3.0	1.00	-	3.0	
1 室温		0.5	3.0	0.50		3.0	0.50	-		
2 外皮性能		3.0	3.0	0.63		3.0	0.63	-		
3 ゾーン別制御性		3.0	3.0	-		-	-	-		
2.2 湿度制御		3.0	3.0	0.20		3.0	0.20	-		
2.3 空調方式		3.0	3.0	0.30		3.0	0.30	-		
<b>3 光・視環境</b>										
3.1 昼光利用		0.2	3.0	0.25	3.3	3.3	1.00	-	3.1	
1 昼光率		0.3	3.0	0.30	4.0	4.0	0.30	-		
2 方位別開口		3.0	3.0	0.60		5.0	0.50	-		
3 昼光利用設備		3.0	3.0	0.40		3.0	0.30	-		
3.2 グレア対策		0.3	3.0	0.30	3.0	3.0	0.30	-		
1 昼光制御		5.0	3.0	1.00		3.0	1.00	-		
3.3 照度		3.0	3.0	0.15		3.0	0.15	-		
3.4 照明制御		3.0	3.0	0.25		3.0	0.25	-		
<b>4 空気質環境</b>										
4.1 発生源対策		0.2	3.6	0.25	4.0	4.0	1.00	-	3.7	
1 化学汚染物質		0.6	4.0	0.60	5.0	5.0	0.63	-		
4.2 換気		0.4	3.0	0.40	2.3	2.3	0.38	-		
1 換気量		3.0	3.0	0.50		3.0	0.33	-		
2 自然換気性能		3.0	3.0	-		1.0	0.33	-		
3 取り入れ外気への配慮		3.0	3.0	0.50		3.0	0.33	-		
4.3 運用管理		-	-	-		-	-	-		
1 CO <sub>2</sub> の監視		3.0	3.0	-		-	-	-		
2 喫煙の制御		3.0	3.0	-		-	-	-		
<b>Q2 サービス性能</b>										
<b>1 機能性</b>										
1.1 機能性・使いやすさ		0.4	3.0	0.40	2.2	2.2	1.00	-	3.0	
1 広さ・収納性		0.4	3.0	0.40	1.0	1.0	0.60	-		
2 高度情報通信設備対応		3.0	3.0	-		3.0	-	-		
3 バリアフリー計画	独自	3.0	3.0	1.00		1.0	1.00	-		
1.2 心理性・快適性		0.3	3.0	0.30	4.0	4.0	0.40	-		
1 広さ感・景観 (天井高)		3.0	3.0	-		5.0	0.50	-		
2 リフレッシュスペース		3.0	3.0	-		-	-	-		
3 内装計画		3.0	3.0	1.00		3.0	0.50	-		
1.3 維持管理		0.3	3.0	0.30	-	-	-	-		
1 維持管理に配慮した設計		3.0	3.0	0.50		-	-	-		
2 維持管理用機能の確保		3.0	3.0	0.50		-	-	-		
<b>2 耐用性・信頼性</b>										
2.1 耐震・免震・制震・制振		0.3	3.3	0.31	-	-	-	-	3.3	
1 耐震性(建物のこわれにくさ)		0.4	3.8	0.48	-	-	-	-		
2 免震・制震・制振性能		3.0	4.0	0.80	-	-	-	-		
2.2 部品・部材の耐用年数		0.3	3.2	0.33	-	-	-	-		
1 躯体材料の耐用年数		-	3.0	0.23	-	-	-	-		
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔	②	-	3.0	0.23	-	-	-	-		
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔		-	3.0	0.09	-	-	-	-		
4 空調換気ダクトの更新必要間隔		-	4.0	0.08	-	-	-	-		
5 空調・給排水配管の更新必要間隔		-	4.0	0.15	-	-	-	-		
6 主要設備機器の更新必要間隔		-	3.0	0.23	-	-	-	-		
2.4 信頼性		0.1	2.6	0.19	-	-	-	-		
1 空調・換気設備		3.0	3.0	0.20	-	-	-	-		
2 給排水・衛生設備		3.0	2.0	0.20	-	-	-	-		
3 電気設備		3.0	3.0	0.20	-	-	-	-		
4 機械・配管支持方法	②	3.0	3.0	0.20	-	-	-	-		
5 通信・情報設備		3.0	2.0	0.20	-	-	-	-		

3 対応性・更新性			0.2	3.0	0.29	3.6	3.6	1.00	3.2
3.1 空間のゆとり		②	居室階で3.9m確保。		-	4.2	4.2	0.50	
1	階高のゆとり		-	3.0	-		5.0	0.60	
2	空間の形状・自由さ		3.0	3.0	-		3.0	0.40	
3.2 荷重のゆとり			3.0	3.0	-		3.0	0.50	
3.3 設備の更新性			1.0	3.0	1.00		-	-	
1	空調配管の更新性			3.0	0.17		-	-	
2	給排水管の更新性		3.0	3.0	0.17		-	-	
3	電気配線の更新性		3.0	3.0	0.11		-	-	
4	通信配線の更新性		3.0	3.0	0.11		-	-	
5	設備機器の更新性		3.0	3.0	0.22		-	-	
6	バックアップスペースの確保	3.0	3.0	0.22		-	-		
Q3 室外環境(敷地内)				-	0.30		-	-	2.7
1 生物環境の保全と創出		独自③		2.0	0.30		-	-	2.0
2 まちなみ・景観への配慮		独自④		3.0	0.40		-	-	3.0
3 地域性・アメニティへの配慮			0.3	3.0	0.30		-	-	3.0
3.1 地域性への配慮、快適性の向上		独自④		3.0	0.50		-	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上				3.0	0.50		-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性					-				3.6
LR1 エネルギー				-	0.40		-	-	3.6
1 建物外皮の熱負荷抑制			3.0	3.0	0.33		-	-	3.0
2 自然エネルギー利用			3.0	3.0	0.17		-	-	3.0
3 設備システムの高効率化			高効率な設備機器を用いる		3.0	5.0	0.33		5.0
4 効率的運用			0.1	3.0	0.17		-	-	3.0
集合住宅以外の評価				-	-		-	-	
4.1 モニタリング			3.0	3.0	-		-	-	
4.2 運用管理体制			3.0	3.0	-		-	-	
集合住宅の評価			1.0	3.0	1.00		-	-	
4.1 モニタリング				3.0	0.50		-	-	
4.2 運用管理体制				3.0	0.50		-	-	
LR2 資源・マテリアル				-	0.30		-	-	3.5
1 水資源保護			0.1	3.4	0.15		-	-	3.4
1.1 節水			節水型の機器を用いる。		3.0	4.0	0.40		
1.2 雨水利用・雑排水等の利用			0.6	3.0	0.60		-	-	
1 雨水利用システム導入の有無			3.0	3.0	1.00		-	-	
2 雑排水等利用システム導入の有無			3.0	3.0	-		-	-	
2 非再生性資源の使用量削減			0.6	3.8	0.63		-	-	3.8
2.1 材料使用量の削減				3.0	0.07		-	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用				3.0	0.25		-	-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用		②		5.0	0.21		-	-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用		独自		3.0	0.21		-	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材			3.0	-	-		-	-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み		独自		3.0	0.25		-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避			0.2	3.0	0.22		-	-	3.0
3.1 有害物質を含まない材料の使用			3.0	3.0	0.32		-	-	
3.2 フロン・ハロンの回避			0.6	3.0	0.68		-	-	
1 消火剤				-	-		-	-	
2 発泡剤(断熱材等)				3.0	0.50		-	-	
3 冷媒			3.0	3.0	0.50		-	-	
LR3 敷地外環境				-	0.30		-	-	3.8
1 地球温暖化への配慮		①		5.0	0.33		-	-	5.0
2 地域環境への配慮			0.3	3.4	0.33		-	-	3.4
2.1 大気汚染防止				5.0	0.25		-	-	
2.2 温熱環境悪化の改善				3.0	0.50		-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制			0.2	2.7	0.25		-	-	
1 雨水排水負荷低減		独自		3.0	0.25		-	-	
2 汚水処理負荷抑制				3.0	0.25		-	-	
3 交通負荷抑制		独自		4.0	0.25		-	-	
4 廃棄物処理負荷抑制				1.0	0.25		-	-	
3 周辺環境への配慮			0.3	3.0	0.33		-	-	3.0
3.1 騒音・振動・悪臭の防止			0.4	3.0	0.40		-	-	
1 騒音		独自		3.0	1.00		-	-	
2 振動		独自		-	-		-	-	
3 悪臭				-	-		-	-	
3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制			0.4	3.0	0.40		-	-	
1 風害の抑制				3.0	0.70		-	-	
2 砂塵の抑制				3.0	-		-	-	
3 日照障害の抑制				3.0	0.30		-	-	
3.3 光害の抑制			0.2	3.0	0.20		-	-	
1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策				3.0	0.70		-	-	
2 屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策				3.0	0.30		-	-	

重点項目(配慮項目)		評価点	全体に対する 重み係数	重点項目スコア
<b>① 地球温暖化対策</b>				<b>5.0</b>
LR3-1	地球温暖化への配慮	5.0	0.10	
<b>② 資源の有効活用</b>				<b>3.4</b>
Q2-2	耐震性・信頼性	3.3	0.09	
Q2-3	対応性・更新性	3.0	0.09	
LR2-2	非再生性資源の使用量削減	3.8	0.19	
<b>③ 敷地内の緑化</b>				<b>2.0</b>
Q3-1	生物環境の保全と創出	2.0	0.09	外構緑化:70.7%/建物緑化:0%
<b>④ 地域材の活用</b>			(評価ポイント)	<b>1.0</b>
Q3-2 4)	地域性のある素材による良好な景観形成	0.0	-	なし
Q3-3.1 I 2)	地域性のある材料の使用	0.0	-	なし

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化

重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用 (評価点×全体に対する重み)の総和

重点項目スコア= 重みの総和

④地域材の活用

重点項目スコア=評価ポイントの合計+1



計画上の配慮事項	
総合	<p>■国際基準の人材をはぐくむ、新しい国際寮</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国際バカロレア機構、UWCの認定校として、国際感豊かな人材を養成することを目的とした国際寮の計画である。</li> <li>・名古屋商科大学日進キャンパスの伝統を受け継いだ、斬新な建築形態、デザインを基調とし、国際基準の学生寮として整備する。</li> </ul>
Q1 室内環境	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外装にガラスを多用し、明るい室内環境を目指している。温熱環境への配慮から、全てのガラス面にLow-eガラスを用いて、断熱性に配慮している。</li> <li>・共用部では4m以上、居室でも2.8m以上の高い天井高さを確保し、国際色豊かな寮生を受け入れる上で窮屈さを感じないように配慮している。</li> </ul>
Q2 サービス性能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各種機械はB1階、1階の機械室、機械室近傍の屋外機置場に集約して設け、日々のメンテナンスが寮生の日常動線と重ならない様配慮している。</li> <li>・階高も1階は5.85m、2階と3階も3.9m確保しており、天井懐を十分に確保し、ダクトルートやそのメンテナンス、更新にも十分配慮して計画している。</li> </ul>
Q3 室外環境(敷地内)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・中庭はイベント時等の種々の活動を許容するよう芝生広場としている。</li> <li>・建物周囲の駐車場も極力緑化し、土砂や雨水の流出のリスクに配慮するとともに、建物内部からの眺望に配慮している。</li> <li>・敷地内にある緑地を極力保全するよう建物配置や工事動線に考慮している。</li> </ul>
LR1 エネルギー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外装ガラスにはLow-eガラスを全面的用いるとともに、屋根や外壁部は硬質ウレタンフォーム吹付による断熱を施している。</li> <li>・外装をカーテンウォールで構成しながらも、各居室には換気ガラリを設け、自然換気を可能とするよう配慮している。</li> </ul>
LR2 資源・マテリアル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・躯体には高炉セメントを用い、その他の内装仕上げ材においても、再生材料等のエコマーク取得品を用いている。</li> </ul>
LR3 敷地外環境	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大学構内に十分な駐車・駐輪台数を確保しており、敷地外への路上駐車等が発生する恐れがない。</li> </ul>
その他	<p>特になし。</p>