
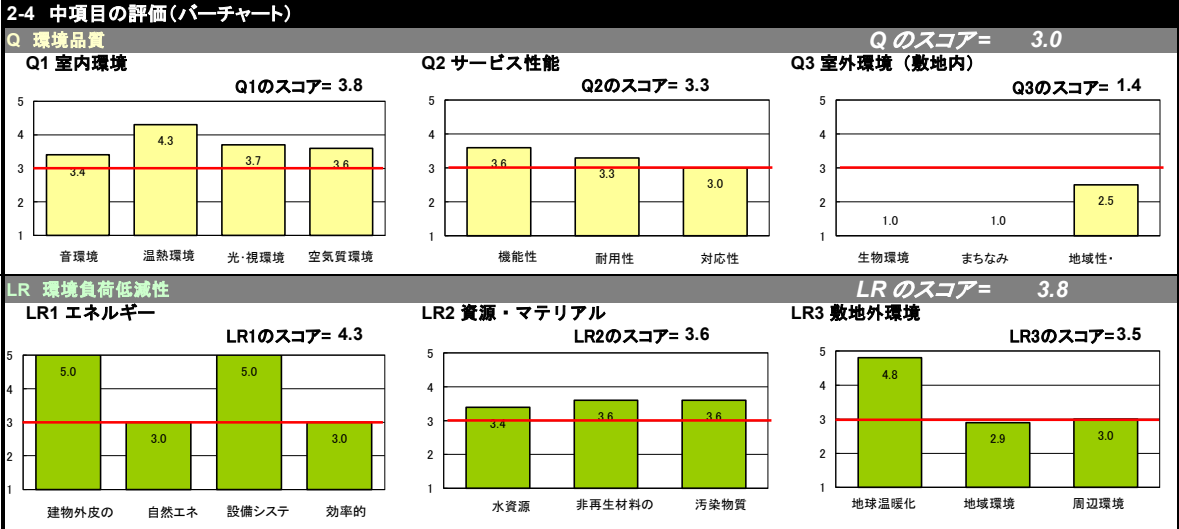


| 1-1 建物概要 |                      | 1-2 外観 |              |
|----------|----------------------|--------|--------------|
| 建物名称     | (仮称)日進市赤池一丁目         | 階数     | 地下0階地上15階    |
| 建設地      | 愛知県日進市赤池一丁目1902番1    | 構造     | RC造          |
| 用途地域     | 第一種住居地域              | 平均居住人員 | 112 人        |
| 気候区分     | 6地域                  | 年間使用時間 | 8,760 時間/年   |
| 建物用途     | 集合住宅                 | 評価の段階  | 実施設計段階評価     |
| 竣工時期     | 2027年8月 予定           | 評価の実施日 | 2025年6月30日   |
| 敷地面積     | 1,362 m <sup>2</sup> | 作成者    | 株式会社ティコ 尾内祐介 |
| 建築面積     | 224 m <sup>2</sup>   | 確認日    | 2025年6月30日   |
| 延床面積     | 3,213 m <sup>2</sup> | 確認者    | 株式会社ティコ 尾内祐介 |

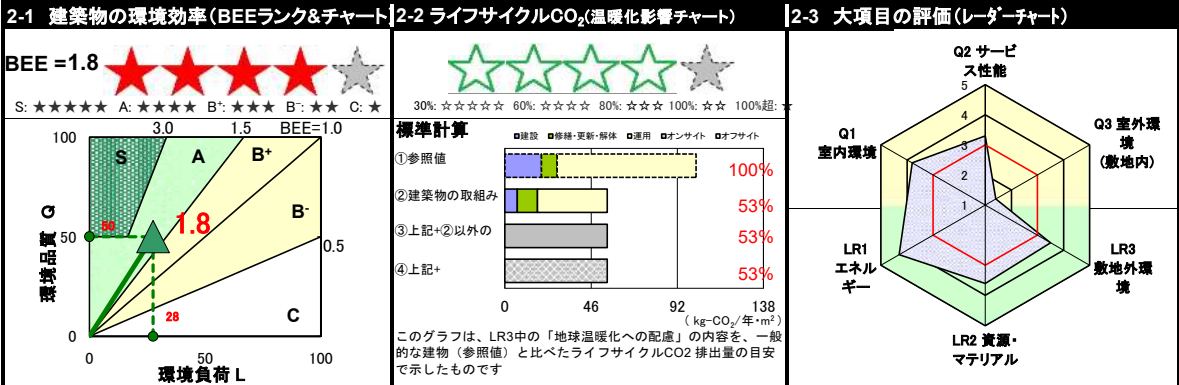

| 3 重点項目     |         |
|------------|---------|
| ①地球温暖化への配慮 | ③敷地内の緑化 |
| 4.8        | 1.0     |
| ②資源の有効活用   | ④地域材の活用 |
| 3.3        | 1.0     |

外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)

0.3 %

建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)

0.0 %

〈外装材に使用した地域性のある材料〉

なし

〈建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材〉

なし

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

- ①地球温暖化への配慮  
LR-3 1 地球温暖化への配慮  
②資源の有効活用  
Q-2 2 耐用性・信頼性、Q-2 3 対応性・更新性  
LR-2 2 非再生性資源の使用量削減  
③敷地内の緑化  
Q-3 1 生物環境の保全と創出

外構緑化指数 =  $\frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積から建物面積(建築面積及び附属物面積)を除いた}} \times 100$

建物緑化指数 =  $\frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建物によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)}} \times 100$



## CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き

■使用評価マニュアル:

CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き

(仮称)日進市赤池一丁目

欄に数値またはコメントを記入

■評価ソフト:

CASBEE-BD\_NC\_2016(v3.0)\_AICHI

| スコアシート                |  | 実施設計段階 |  | 独自基準                          |  | 環境配慮設計の概要記入欄 |  | 建物全体・共用部分 |     | 住居・宿泊部分 |     | 全体  |      |
|-----------------------|--|--------|--|-------------------------------|--|--------------|--|-----------|-----|---------|-----|-----|------|
| 配慮項目                  |  | 重点項目   |  |                               |  |              |  | 評価点       | 評価点 | 重み係数    | 評価点 | 評価点 | 重み係数 |
| Q 建築物の環境品質            |  |        |  |                               |  |              |  |           |     |         |     |     | 3.0  |
| Q1 室内環境               |  |        |  |                               |  |              |  |           |     | 0.40    |     |     | 3.8  |
| 1 音環境                 |  |        |  |                               |  |              |  | 0.1       | 4.0 | 0.15    | 3.3 | 3.3 | 1.00 |
| 1.1 室内騒音レベル           |  |        |  |                               |  |              |  | 3.0       | 3.0 | 0.50    |     | 3.0 | 0.50 |
| 1.2 遮音                |  |        |  |                               |  |              |  | 0.5       | 5.0 | 0.50    |     | 3.6 | 0.50 |
| 1 開口部遮音性能             |  |        |  | 遮音性能T-2の建具を使用                 |  |              |  |           | 5.0 | 1.00    |     | 5.0 | 0.30 |
| 2 界壁遮音性能              |  |        |  |                               |  |              |  |           | -   | -       |     | 3.0 | 0.30 |
| 3 界床遮音性能(軽量衝撃源)       |  |        |  |                               |  |              |  |           | -   | -       |     | 3.0 | 0.20 |
| 4 界床遮音性能(重量衝撃源)       |  |        |  |                               |  |              |  |           | -   | -       |     | 3.0 | 0.20 |
| 1.3 吸音                |  |        |  |                               |  |              |  |           | -   | -       |     | -   | -    |
| 2 温熱環境                |  |        |  |                               |  |              |  | 0.3       | 1.3 | 0.35    | 5.0 | 5.0 | 1.00 |
| 2.1 室温制御              |  |        |  |                               |  |              |  | 0.5       | 1.7 | 0.50    | 5.0 | 5.0 | 1.00 |
| 1 室温                  |  |        |  | 断熱性能等級5                       |  |              |  | 3.0       | 1.0 | 0.63    |     | -   | -    |
| 2 外皮性能                |  |        |  |                               |  |              |  | 3.0       | 3.0 | 0.38    |     | 5.0 | 1.00 |
| 3 ゾーン別制御性             |  |        |  |                               |  |              |  | 3.0       | -   | -       |     | -   | -    |
| 2.2 湿度制御              |  |        |  |                               |  |              |  | 3.0       | 1.0 | 0.20    |     | -   | -    |
| 2.3 空調方式              |  |        |  |                               |  |              |  | 3.0       | 1.0 | 0.30    |     | -   | -    |
| 3 光・視環境               |  |        |  |                               |  |              |  | 0.2       | 2.3 | 0.25    | 4.0 | 4.0 | 1.00 |
| 3.1 昼光利用              |  |        |  |                               |  |              |  | 0.3       | 1.8 | 0.30    | 4.0 | 4.0 | 0.50 |
| 1 昼光率                 |  |        |  | 専有部昼光率2.0%以上                  |  |              |  | 3.0       | 1.0 | 0.60    |     | 5.0 | 0.50 |
| 2 方位別開口               |  |        |  |                               |  |              |  | 3.0       | -   | -       |     | 3.0 | 0.30 |
| 3 昼光利用設備              |  |        |  |                               |  |              |  | 3.0       | 3.0 | 0.40    |     | 3.0 | 0.20 |
| 3.2 グレア対策             |  |        |  |                               |  |              |  | 0.3       | 2.0 | 0.30    | 4.0 | 4.0 | 0.50 |
| 1 昼光制御                |  |        |  | カーテンと庇(バルコニー)でグレアを制御          |  |              |  | 5.0       | 2.0 | 1.00    |     | 4.0 | 1.00 |
| 3.3 照度                |  |        |  |                               |  |              |  | 3.0       | 3.0 | 0.15    |     | -   | -    |
| 3.4 照明制御              |  |        |  |                               |  |              |  | 3.0       | 3.0 | 0.25    |     | -   | -    |
| 4 空気質環境               |  |        |  |                               |  |              |  | 0.2       | 3.6 | 0.25    | 3.6 | 3.6 | 1.00 |
| 4.1 発生源対策             |  |        |  |                               |  |              |  | 0.6       | 4.0 | 0.60    | 4.0 | 4.0 | 0.63 |
| 1 化学汚染物質              |  |        |  | F☆☆☆☆の建材を全面的に使用               |  |              |  | 3.0       | 4.0 | 1.00    |     | 4.0 | 1.00 |
| 4.2 換気                |  |        |  |                               |  |              |  | 0.4       | 3.0 | 0.40    | 3.0 | 3.0 | 0.38 |
| 1 換気量                 |  |        |  |                               |  |              |  | 3.0       | 3.0 | 0.50    |     | 3.0 | 0.33 |
| 2 自然換気性能              |  |        |  |                               |  |              |  | 3.0       | -   | -       |     | 3.0 | 0.33 |
| 3 取り入れ外気への配慮          |  |        |  |                               |  |              |  | 3.0       | 3.0 | 0.50    |     | 3.0 | 0.33 |
| 4.3 運用管理              |  |        |  |                               |  |              |  | -         | -   | -       |     | -   | -    |
| 1 CO <sub>2</sub> の監視 |  |        |  |                               |  |              |  | 3.0       | -   | -       |     | -   | -    |
| 2 喫煙の制御               |  |        |  |                               |  |              |  | 3.0       | -   | -       |     | -   | -    |
| Q2 サービス性能             |  |        |  |                               |  |              |  | -         | -   | 0.30    | -   | -   | -    |
| 1 機能性                 |  |        |  |                               |  |              |  | 0.4       | 2.7 | 0.40    | 3.8 | 3.8 | 1.00 |
| 1.1 機能性・使いやすさ         |  |        |  |                               |  |              |  | 0.4       | 3.0 | 0.40    | 5.0 | 5.0 | 0.60 |
| 1 広さ・収納性              |  |        |  | 光回線の引き込みがある                   |  |              |  | 3.0       | -   | -       |     | -   | -    |
| 2 高度情報通信設備対応          |  |        |  |                               |  |              |  | 3.0       | -   | -       |     | 5.0 | 1.00 |
| 3 バリアフリー計画            |  | 独自     |  |                               |  |              |  | 3.0       | 3.0 | 1.00    |     | -   | -    |
| 1.2 心理性・快適性           |  |        |  |                               |  |              |  | 0.3       | 1.0 | 0.30    | 2.0 | 2.0 | 0.40 |
| 1 広さ感・景観 (天井高)        |  |        |  |                               |  |              |  | 3.0       | -   | -       |     | 3.0 | 0.50 |
| 2 リフレッシュスペース          |  |        |  |                               |  |              |  | 3.0       | -   | -       |     | -   | -    |
| 3 内装計画                |  |        |  |                               |  |              |  | 3.0       | 1.0 | 1.00    |     | 1.0 | 0.50 |
| 1.3 維持管理              |  |        |  |                               |  |              |  | 0.3       | 4.0 | 0.30    | -   | -   | -    |
| 1 維持管理に配慮した設計         |  |        |  |                               |  |              |  | 3.0       | 3.0 | 0.50    |     | -   | -    |
| 2 維持管理用機能の確保          |  |        |  | 取り組みにおいて該当する項目数が標準以上          |  |              |  | -         | 5.0 | 0.50    |     | -   | -    |
| 2 耐用性・信頼性             |  |        |  |                               |  |              |  | 0.3       | 3.3 | 0.31    | -   | -   | -    |
| 2.1 耐震・免震・制震・制振       |  |        |  |                               |  |              |  | 0.4       | 3.0 | 0.48    | -   | -   | -    |
| 1 耐震性(建物のこわれにくさ)      |  |        |  |                               |  |              |  | 3.0       | 3.0 | 0.80    |     | -   | -    |
| 2 免震・制震・制振性能          |  |        |  |                               |  |              |  | 3.0       | 3.0 | 0.20    |     | -   | -    |
| 2.2 部品・部材の耐用年数        |  |        |  |                               |  |              |  | 0.3       | 3.9 | 0.33    | -   | -   | -    |
| 1 躯体材料の耐用年数           |  | ②      |  | 劣化対策等級3                       |  |              |  | -         | 5.0 | 0.23    |     | -   | -    |
| 2 外壁仕上げ材の補修必要間隔       |  |        |  | 磁器質タイルを使用のため、40年              |  |              |  | -         | 5.0 | 0.23    |     | -   | -    |
| 3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔     |  |        |  |                               |  |              |  | -         | 3.0 | 0.09    |     | -   | -    |
| 4 空調換気ダクトの更新必要間隔      |  |        |  |                               |  |              |  | -         | 3.0 | 0.08    |     | -   | -    |
| 5 空調・給排水配管の更新必要間隔     |  |        |  | 主要な用途上位3種の、2種類以上にB以上を使用しEは不使用 |  |              |  | -         | 5.0 | 0.15    |     | -   | -    |
| 6 主要設備機器の更新必要間隔       |  |        |  |                               |  |              |  | -         | 2.0 | 0.23    |     | -   | -    |
| 2.4 信頼性               |  |        |  |                               |  |              |  | 0.1       | 3.0 | 0.19    | -   | -   | -    |
| 1 空調・換気設備             |  | ②      |  |                               |  |              |  | 3.0       | 3.0 | 0.20    |     | -   | -    |
| 2 給排水・衛生設備            |  |        |  |                               |  |              |  | 3.0       | 3.0 | 0.20    |     | -   | -    |
| 3 電気設備                |  |        |  |                               |  |              |  | 3.0       | 3.0 | 0.20    |     | -   | -    |
| 4 機械・配管支持方法           |  |        |  |                               |  |              |  | 3.0       | 3.0 | 0.20    |     | -   | -    |
| 5 通信・情報設備             |  |        |  |                               |  |              |  | 3.0       | 3.0 | 0.20    |     | -   | -    |

|                           |  |  |            |            |             |            |            |             |            |
|---------------------------|--|--|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| <b>3 対応性・更新性</b>          |  |  | <b>0.2</b> | <b>3.0</b> | <b>0.29</b> | <b>3.1</b> | <b>3.1</b> | <b>1.00</b> | <b>3.0</b> |
| <b>3.1 空間のゆとり</b>         |  |  | -          | -          | -           | <b>3.2</b> | <b>3.2</b> | 0.50        |            |
| 1 階高のゆとり                  |  |  | -          | -          | -           |            | 4.0        | 0.60        |            |
| 2 空間の形状・自由さ               |  |  | 3.0        | -          | -           |            | 2.0        | 0.40        |            |
| <b>3.2 荷重のゆとり</b>         |  |  | 3.0        | -          | -           |            | <b>3.0</b> | 0.50        |            |
| <b>3.3 設備の更新性</b>         |  |  | 1.0        | <b>3.0</b> | 1.00        |            |            | -           |            |
| 1 空調配管の更新性                |  |  | -          | 3.0        | 0.17        |            | -          | -           |            |
| 2 給排水管の更新性                |  |  | 3.0        | 3.0        | 0.17        |            | -          | -           |            |
| 3 電気配線の更新性                |  |  | 3.0        | 3.0        | 0.11        |            | -          | -           |            |
| 4 通信配線の更新性                |  |  | 3.0        | 3.0        | 0.11        |            | -          | -           |            |
| 5 設備機器の更新性                |  |  | 3.0        | 3.0        | 0.22        |            | -          | -           |            |
| 6 バックアップスペースの確保           |  |  | 3.0        | 3.0        | 0.22        |            | -          | -           |            |
| <b>Q3 室外環境(敷地内)</b>       |  |  | -          | -          | <b>0.30</b> |            | -          | -           | <b>1.4</b> |
| 1 生物環境の保全と創出              |  |  | -          | <b>1.0</b> | 0.30        |            | -          | -           | <b>1.0</b> |
| 2 まちなみ・景観への配慮             |  |  | -          | <b>1.0</b> | 0.40        |            | -          | -           | <b>1.0</b> |
| <b>3 地域性・アメニティへの配慮</b>    |  |  | <b>0.3</b> | <b>2.5</b> | 0.30        |            | -          | -           | <b>2.5</b> |
| 3.1 地域性への配慮、快適性の向上        |  |  | -          | <b>2.0</b> | 0.50        |            | -          | -           |            |
| 3.2 敷地内温熱環境の向上            |  |  | -          | <b>3.0</b> | 0.50        |            | -          | -           |            |
| <b>LR 建築物の環境負荷低減性</b>     |  |  |            |            |             |            |            |             | <b>3.8</b> |
| <b>LR1 エネルギー</b>          |  |  |            |            | <b>0.40</b> |            |            |             | <b>4.3</b> |
| 1 建物外皮の熱負荷抑制              |  |  | 3.0        | <b>5.0</b> | 0.33        |            | -          | -           | <b>5.0</b> |
| 2 自然エネルギー利用               |  |  | 3.0        | <b>3.0</b> | 0.17        |            | -          | -           | <b>3.0</b> |
| 3 設備システムの高効率化             |  |  | 3.0        | <b>5.0</b> | 0.33        |            | -          | -           | <b>5.0</b> |
| <b>4 効率的運用</b>            |  |  | <b>0.1</b> | <b>3.0</b> | 0.17        |            | -          | -           | <b>3.0</b> |
| 集合住宅以外の評価                 |  |  | -          | -          | -           |            | -          | -           |            |
| 4.1 モニタリング                |  |  | 3.0        | -          | -           |            | -          | -           |            |
| 4.2 運用管理体制                |  |  | 3.0        | -          | -           |            | -          | -           |            |
| 集合住宅の評価                   |  |  | 1.0        | <b>3.0</b> | 1.00        |            | -          | -           |            |
| 4.1 モニタリング                |  |  | -          | 3.0        | 0.50        |            | -          | -           |            |
| 4.2 運用管理体制                |  |  | -          | 3.0        | 0.50        |            | -          | -           |            |
| <b>LR2 資源・マテリアル</b>       |  |  |            |            | <b>0.30</b> |            |            |             | <b>3.6</b> |
| <b>1 水資源保護</b>            |  |  | <b>0.1</b> | <b>3.4</b> | 0.15        |            | -          | -           | <b>3.4</b> |
| 1.1 節水                    |  |  | 3.0        | <b>4.0</b> | 0.40        |            | -          | -           |            |
| 1.2 雨水利用・雑排水等の利用          |  |  | <b>0.6</b> | <b>3.0</b> | 0.60        |            | -          | -           |            |
| 1 雨水利用システム導入の有無           |  |  | 3.0        | <b>3.0</b> | 1.00        |            | -          | -           |            |
| 2 雑排水等利用システム導入の有無         |  |  | 3.0        | -          | -           |            | -          | -           |            |
| <b>2 非再生性資源の使用量削減</b>     |  |  | <b>0.6</b> | <b>3.6</b> | 0.63        |            | -          | -           | <b>3.6</b> |
| 2.1 材料使用量の削減              |  |  | -          | 3.0        | 0.07        |            | -          | -           |            |
| 2.2 既存建築躯体等の継続使用          |  |  | -          | 3.0        | 0.24        |            | -          | -           |            |
| 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用     |  |  | -          | 3.0        | 0.20        |            | -          | -           |            |
| 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用   |  |  | 3.0        | 4.0        | 0.20        |            | -          | -           |            |
| 2.5 持続可能な森林から産出された木材      |  |  | 3.0        | 3.0        | 0.05        |            | -          | -           |            |
| 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み      |  |  | 3.0        | <b>5.0</b> | 0.24        |            | -          | -           |            |
| <b>3 汚染物質含有材料の使用回避</b>    |  |  | <b>0.2</b> | <b>3.6</b> | 0.22        |            | -          | -           | <b>3.6</b> |
| 3.1 有害物質を含まない材料の使用        |  |  | 3.0        | <b>3.0</b> | 0.32        |            | -          | -           |            |
| 3.2 フロン・ハロンの回避            |  |  | <b>0.6</b> | <b>4.0</b> | 0.68        |            | -          | -           |            |
| 1 消火剤                     |  |  | -          | -          | -           |            | -          | -           |            |
| 2 発泡剤(断熱材等)               |  |  | -          | 5.0        | 0.50        |            | -          | -           |            |
| 3 冷媒                      |  |  | 3.0        | 3.0        | 0.50        |            | -          | -           |            |
| <b>LR3 敷地外環境</b>          |  |  |            |            | <b>0.30</b> |            |            |             | <b>3.5</b> |
| <b>1 地球温暖化への配慮</b>        |  |  | -          | <b>4.8</b> | 0.33        |            | -          | -           | <b>4.8</b> |
| <b>2 地域環境への配慮</b>         |  |  | <b>0.3</b> | <b>2.9</b> | 0.33        |            | -          | -           | <b>2.9</b> |
| 2.1 大気汚染防止                |  |  | -          | <b>3.0</b> | 0.25        |            | -          | -           |            |
| 2.2 温熱環境悪化の改善             |  |  | -          | <b>3.0</b> | 0.50        |            | -          | -           |            |
| 2.3 地域インフラへの負荷抑制          |  |  | <b>0.2</b> | <b>2.7</b> | 0.25        |            | -          | -           |            |
| 1 雨水排水負荷低減                |  |  | -          | 3.0        | 0.25        |            | -          | -           |            |
| 2 污水处理負荷抑制                |  |  | -          | 3.0        | 0.25        |            | -          | -           |            |
| 3 交通負荷抑制                  |  |  | -          | 4.0        | 0.25        |            | -          | -           |            |
| 4 廃棄物処理負荷抑制               |  |  | -          | 1.0        | 0.25        |            | -          | -           |            |
| <b>3 周辺環境への配慮</b>         |  |  | <b>0.3</b> | <b>3.0</b> | 0.33        |            | -          | -           | <b>3.0</b> |
| <b>3.1 騒音・振動・悪臭の防止</b>    |  |  | <b>0.4</b> | <b>3.0</b> | 0.40        |            | -          | -           |            |
| 1 騒音                      |  |  | -          | 3.0        | 1.00        |            | -          | -           |            |
| 2 振動                      |  |  | -          | -          | -           |            | -          | -           |            |
| 3 悪臭                      |  |  | -          | -          | -           |            | -          | -           |            |
| <b>3.2 風害、砂塵、日照阻害の抑制</b>  |  |  | <b>0.4</b> | <b>3.0</b> | 0.40        |            | -          | -           |            |
| 1 風害の抑制                   |  |  | -          | 3.0        | 0.70        |            | -          | -           |            |
| 2 砂塵の抑制                   |  |  | -          | -          | -           |            | -          | -           |            |
| 3 日照阻害の抑制                 |  |  | -          | 3.0        | 0.30        |            | -          | -           |            |
| <b>3.3 光害の抑制</b>          |  |  | <b>0.2</b> | <b>3.0</b> | 0.20        |            | -          | -           |            |
| 1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 |  |  | -          | 3.0        | 0.70        |            | -          | -           |            |
| 2 屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策  |  |  | -          | 3.0        | 0.30        |            | -          | -           |            |

**重点項目スコアシート**  
**(仮称)日進市赤池一丁目**

実施設計段階

■使用評価マニュアル

CASBEE:建築(新築)2016年版+あいち版手引き

■評価ソフト:

CASBEE-BD\_NC\_2016(v3.0)\_AICHI

| 重点項目(配慮項目)  |                    | 評価点      | 全体に対する<br>重み係数 | 重点項目スコア           |
|-------------|--------------------|----------|----------------|-------------------|
| ① 地球温暖化対策   |                    |          |                | 4.8               |
| LR3-1       | 地球温暖化への配慮          | 4.8      | 0.10           | 3.3               |
| ② 資源の有効活用   |                    |          |                |                   |
| Q2-2        | 耐震性・信頼性            | 3.3      | 0.09           |                   |
| Q2-3        | 対応性・更新性            | 3.0      | 0.09           |                   |
| LR2-2       | 非再生性資源の使用量削減       | 3.6      | 0.19           |                   |
| ③ 敷地内の緑化    |                    |          |                | 1.0               |
| Q3-1        | 生物環境の保全と創出         | 1.0      | 0.09           | 外構緑化:0.3%/建物緑化:0% |
| ④ 地域材の活用    |                    | (評価ポイント) |                | 1.0               |
| Q3-2 4)     | 地域性のある素材による良好な景観形成 | 0.0      | -              | なし                |
| Q3-3.1 I 2) | 地域性のある材料の使用        | 0.0      | -              | なし                |

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化

重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用  $\frac{(\text{評価点} \times \text{全体に対する重み}) \text{の総和}}{\text{重みの総和}}$

重点項目スコア=

④地域材の活用

重点項目スコア=評価ポイントの合計+1

# ■ 環境設計の配慮事項

■ 建物名称 (仮称)日進市赤池一丁目

| 計画上の配慮事項        |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 総合              | 高い省エネ性能(断熱性能等級5相当・BEI=0.80以下)により、室内環境の向上・設備の高効率化に努めている。 |
| Q1<br>室内環境      | 採光が十分にとれる窓やF☆☆☆☆の建材の採用により、室内環境の向上に配慮している。               |
| Q2<br>サービス性能    | 耐用年数が高い建材・配管の採用により、建物耐用性に配慮している。                        |
| Q3<br>室外環境(敷地内) | 特に無し                                                    |
| LR1<br>エネルギー    | 高い省エネ性能(断熱性能等級5相当・BEI=0.80以下)により、設備の高効率化に努めている。         |
| LR2<br>資源・マテリアル | 節水機器やリサイクル材の採用により、資源の保護に配慮している。                         |
| LR3<br>敷地外環境    | 車両出入口の位置や数について配慮している。                                   |
| その他             | 特に無し                                                    |