令 和 5 年 度

水　　質　　年　　報

第 5 6 集

愛 知 県 企 業 庁

まえがき

1　この「水質年報」は令和5年4月から令和6年3月までの1年間に、水質試験所及び各水道事務所が行った水質検査・試験の成績を集録した。

なお、ダイオキシン類は委託により試験を実施した。

2　検査方法等

(1)　検査方法及び結果の表記方法等は、別表のとおりとした。

(2)　平均値は算術平均を採用した。

(3)　浄水場毎日検査の数値は浄水場が定点で定時に測定した結果であり、値の表記は浄水場の表記どおりとした。

別表

水質基準項目（51項目）

健康に関連する項目（31項目）

	項目名	基準値	報告下限値	有効桁数	検査方法等	備考
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること		2	標準寒天培地法	微生物
2	大腸菌	検出されないこと		2	特定酵素基質培地法	
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下	0.0003mg/l	2	ICP-MS法	無機物質 重金属
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下	0.00005mg/l	2	還元気化－原子吸光光度法	
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	ICP-MS法	
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	ICP-MS法	
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	ICP-MS法	
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、0.02mg/l以下	0.002mg/l	2	ICP-MS法	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004mg/l	2	イオンクロマトグラフ法	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	IC-PC法	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.02mg/l	2	イオンクロマトグラフ法	
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下	0.05mg/l	2	イオンクロマトグラフ法	
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下	0.1mg/l	2	ICP-MS法	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002mg/l	2	PT-GC-MS法	一般有機 化学物質
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005mg/l	2	PT-GC-MS法	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.02mg/l	2	イオンクロマトグラフ法	消毒副 生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l	2	LC-MS法	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002mg/l	2	LC-MS法	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	IC-PC法	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002mg/l	2	LC-MS法	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l	2	誘導体化-HPLC法	

水道水が有すべき性状に関連する項目（20項目）

	項目名	基準値	報告下限値	有効桁数	検査方法等	備考
32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下	0.01mg/l	2	ICP-MS法	色
33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下	0.01mg/l	2	ICP-MS法	
34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/l以下	0.01mg/l	2	ICP-MS法	
35	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/l以下	0.01mg/l	2	ICP-MS法	
36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下	0.5mg/l	2	イオンクロマトグラフ法	味
37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下	0.001mg/l	2	ICP-MS法	色
38	塩化物イオン	200mg/l以下	0.2mg/l	2	イオンクロマトグラフ法	味
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	0.5mg/l	3	イオンクロマトグラフ法	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	1mg/l	3	重量法	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02mg/l	2	固相抽出－HPLC法	発泡
42	ジェオスミン(別名)	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l	2	SPME-GC-MS法	におい
43	2-メチルイソボルネオール(別名)	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l	2	SPME-GC-MS法	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005mg/l	2	固相抽出－吸光光度法	発泡
45	フェノール類	フェノールの量に換算して0.005mg/l以下	0.0005mg/l	2	固相抽出-LC-MS法	におい
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3mg/l	2	全有機炭素計測定法	味
47	pH値	5.8以上8.6以下		3	ガラス電極法	基礎的 性状
48	味	異常でないこと			官能法	
49	臭気	異常でないこと			官能法	
50	色度	5度以下	0.5度	2	透過光測定法	
51	濁度	2度以下	0.1度	2	積分球式光電光度法	

水質管理目標設定項目(27項目)

	項目名	目標値	報告下限値	有効桁数	検査方法等	備考
1	アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して、0.02mg/l以下	0.001mg/l	2	ICP-MS法	無機物質 重金属
2	ウラン及びその化合物	ウランの量に関して、0.002mg/l以下(暫定)	0.0001mg/l	2	ICP-MS法	
3	ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して、0.02mg/l以下	0.001mg/l	2	ICP-MS法	
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	0.0004mg/l	2	PT-GC-MS法	一般有機 化学物質
8	トルエン	0.4mg/l以下	0.02mg/l	2	PT-GC-MS法	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	0.008mg/l	2	溶媒抽出-GC-MS法	
10	亜塩素酸※	0.6mg/l以下				二酸化塩素 使用時に検査
12	二酸化塩素※	0.6mg/l以下				
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l	2	溶媒抽出-GC-MS法	消毒副 生成物
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	0.001mg/l	2	溶媒抽出-GC-MS法	
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下		2	次ページのとおり	農薬
16	残留塩素	1mg/l以下	0.1mg/l	2	携帯型残留塩素計測定法	におい
17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	0.5mg/l	3	イオンクロマトグラフ法	味
18	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	ICP-MS法	色
19	遊離炭酸	20mg/l以下	0.5mg/l	2	滴定法	味
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	一般有機 化学物質
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	0.002mg/l	2	PT-GC-MS法	
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/l以下	0.2mg/l	2	滴定法(酸性法)	味
23	臭気強度(TON)	3以下		1	官能法	におい
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	1mg/l	3	重量法	味
25	濁度	1度以下	0.1度	2	積分球式光電光度法	濁り
26	pH値	7.5程度		3	ガラス電極法	腐食
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける		2	計算法	
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下であること(暫定)		2	R2A寒天培地法	微生物
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	一般有機 化学物質
30	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.1mg/l以下	0.01mg/l	2	ICP-MS法	色
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/l以下(暫定)	0.000004mg/l	2	固相抽出-LC-MS法	一般有機 化学物質

※二酸化塩素不使用のため非実施

その他の項目 (21項目)

	項目名	報告下限値	有効桁数	検査方法等
1	気温		3	サーミスタ温度計
2	水温		3	サーミスタ温度計
3	電気伝導度	0.1mS/m	3	電極法
4	総アルカリ度	0.5mg/l	3	滴定法(MR混合指示薬法)
5	アンモニア態窒素	0.01mg/l	2	イオンクロマトグラフ法
6	紫外線吸光度(E260)	0.001/cm	3	紫外線吸光光度法
7	溶存鉄	0.01mg/l	2	ICP-MS法
8	溶存マンガン	0.001mg/l	2	ICP-MS法
9	嫌気性芽胞菌		2	ハンドフォード改良寒天培地法
10	透明度	0.1m	2	セッキー板
11	溶存酸素	0.1mg/l	3	溶存酸素計法
12	酸素飽和百分率	1%	3	溶存酸素計法
13	全窒素	0.01mg/l	2	連続流れ分析法
14	全窒素(溶存態)	0.01mg/l	2	連続流れ分析法
15	リン酸イオン	0.01mg/l	2	連続流れ分析法
16	全リン	0.001mg/l	2	連続流れ分析法
17	全リン(溶存態)	0.001mg/l	2	連続流れ分析法
18	溶性ケイ酸	0.1mg/l	3	連続流れ分析法
19	クロロフィルａ	0.1μg/l	3	アセトン抽出による吸光光度法
20	生物総数			メンブレンフィルター法
21	放射性物質(セシウム-134、セシウム-137)		2	ゲルマニウム半導体検出器 によるガンマ線スペクトロメトリー

水質管理目標設定項目（目 15）における対象農薬類（115項目）

番号	検査項目 （農薬名）	目標値 （mg/ｌ）	報告下限値 （mg/ｌ）	有効 桁数	検査方法等	用途
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0005	2	PT-GC-MS法	殺虫剤
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08	0.0008	2	LC-MS法	除草剤
3	2,4-D（2,4-PA）	0.02	0.0002	2	LC-MS法	除草剤
4	EPN	0.004	0.00005	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
5	MCPA	0.005	0.0003	2	LC-MS法	除草剤
6	アシュラム	0.9	0.009	2	LC-MS法	除草剤
7	アセフェート	0.006	0.00006	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
8	アトラジン	0.01	0.0001	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
9	アニロホス	0.003	0.00005	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
10	アミトラズ	0.006	0.0003	2	LC-MS法	殺虫剤
11	アラクロール	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
12	イソキサチオン	0.005	0.00005	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
13	イソフェンホス	0.001	0.00003	2	固相抽出-GC-MS法	殺菌剤
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤
16	イプフェンカルバゾン	0.002	0.0002	2	LC-MS法	除草剤
17	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009	2	固相抽出-GC-MS法	殺菌剤
18	イミノクタジン	0.006	0.00006	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
19	インダノファン	0.009	0.00009	2	LC-MS法	除草剤
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
21	エトフェンプロックス	0.08	0.0008	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01	0.0001	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
23	オキサジクロメホン	0.02	0.0002	2	LC-MS法	除草剤
24	オキシン銅（有機銅）	0.03	0.0003	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
25	オリサストロビン	0.1	0.001	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
26	カズサホス	0.0006	0.000006	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
27	カフェンストロール	0.008	0.00008	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・除草剤
28	カルタップ	0.08	0.001	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤・除草剤
29	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002	2	LC-MS法	殺虫剤
30	カルボフラン	0.0003	0.000003	2	LC-MS法	代謝物
31	キノクラミン（ACN）	0.005	0.00005	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
32	キャプタン	0.3	0.003	2	固相抽出-GC-MS法	殺菌剤
33	クミルロン	0.03	0.0003	2	LC-MS法	除草剤
34	グリホサート	2	0.02	2	誘導体化-LC-MS法	除草剤
35	グルホシネート	0.02	0.0002	2	誘導体化-LC-MS法	除草剤・植物成長調整剤
36	クロメプロップ	0.02	0.0002	2	LC-MS法	除草剤
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	0.0001	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
38	クロルピリホス	0.003	0.00005	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
39	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.0005	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
40	シアナジン	0.001	0.00001	2	LC-MS法	除草剤
41	シアノホス（CYAP）	0.003	0.00003	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
42	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002	2	LC-MS法	除草剤
43	ジクロベニル(DBN)	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.00008	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
45	ジクワット	0.01	0.0001	2	LC-MS法	除草剤
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005	0.00005	2	HS-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
48	ジチオピル	0.009	0.00009	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
49	シハロホップブチル	0.006	0.00006	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
50	シマジン(CAT)	0.003	0.00003	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
52	ジメトエート	0.05	0.0005	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
53	シメトリン	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
54	ダイアジノン	0.003	0.00003	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
55	ダイムロン	0.8	0.008	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤・除草剤
56	ダゾメット、メタム(カーバム)、及びメチルイソチオシアネート	0.01	0.0001	2	PT-GC-MS法	殺菌剤
57	チアジニル	0.1	0.001	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
58	チウラム	0.02	0.0002	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤

番号	農薬名	目標値 (mg/l)	報告下限値 (mg/l)	有効 桁数	検査方法等	用途
59	チオジカルブ	0.08	0.0008	2	LC-MS法	殺虫剤
60	チオファネートメチル	0.3	0.003	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
62	テフリルトリオン	0.002	0.00002	2	LC-MS法	除草剤
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
64	トリクロピル	0.006	0.00006	2	LC-MS法	除草剤
65	トリクロルホン(DEP)	0.005	0.00005	2	LC-MS法	殺虫剤
66	トリシクラゾール	0.1	0.001	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤
67	トリフルラリン	0.06	0.0006	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
68	ナプロパミド	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
69	パラコート	0.01	0.0001	2	LC-MS法	除草剤
70	ピペロホス	0.0009	0.00005	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
71	ピラクロニル	0.01	0.0001	2	LC-MS法	除草剤
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	0.0002	2	LC-MS法	除草剤
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00005	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
76	ピロキロン	0.05	0.0005	2	固相抽出-GC-MS法	殺菌剤
77	フィプロニル	0.0005	0.000005	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0001	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
80	フェリムゾン	0.05	0.0005	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
81	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006	2	LC-MS法	殺虫剤
82	フェントエート (PAP)	0.007	0.00007	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
83	フェントラザミド	0.01	0.0001	2	LC-MS法	除草剤
84	フサライド	0.1	0.001	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
85	ブタクロール	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
86	ブタミホス	0.02	0.0002	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
88	フルアジナム	0.03	0.0003	2	LC-MS法	殺菌剤
89	プレチラクロール	0.05	0.0005	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
90	プロシミドン	0.09	0.0009	2	固相抽出-GC-MS法	殺菌剤
91	プロチオホス	0.007	0.00007	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005	2	固相抽出-GC-MS法	殺菌剤
93	プロピザミド	0.05	0.0005	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
94	プロベナゾール	0.03	0.0003	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
95	ブロモブチド	0.1	0.001	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
96	ベノミル	0.02	0.0002	2	LC-MS法	殺菌剤
97	ペンシクロン	0.1	0.001	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
98	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009	2	LC-MS法	除草剤
99	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005	2	LC-MS法	除草剤
100	ベンタゾン	0.2	0.002	2	LC-MS法	除草剤
101	ペンディメタリン	0.3	0.003	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤・植物成長調整剤
102	ベンフラカルブ	0.02	0.0002	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
103	ベンフルラリン (ベスロジン)	0.01	0.0001	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
104	ベンフレセート	0.07	0.0007	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
105	ホスチアゼート	0.005	0.00005	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
106	マラチオン (マラソン)	0.7	0.007	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
107	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005	2	LC-MS法	除草剤
108	メソミル	0.03	0.0003	2	LC-MS法	除草剤
109	メタラキシル	0.2	0.002	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
110	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
111	メトミノストロビン	0.04	0.0004	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
112	メトリブジン	0.03	0.0003	2	LC-MS法	除草剤
113	メフェナセット	0.02	0.0002	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
114	メプロニル	0.1	0.001	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
115	モリネート	0.005	0.00005	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤

目 次

Ⅰ 水 質 概 要

1 水質管理 1

2 令和5年度の水質概況 2

Ⅱ 定 期 試 験

1 原水毎月試験 5

2 浄水毎月検査 43

3 工業用水毎月試験 158

4 貯水池試験 164

5 農薬類試験 200

6 浄水場毎日検査 207

7 浄水場原水濁度分布 217

Ⅲ 各 種 試 験

1 ダイオキシン類試験 219

2 原虫試験 219

3 放射性物質検査 220

4 水処理薬品検査 222

5 有機フッ素化合物(PFAS)試験 224

Ⅳ 附

1 愛知県企業庁の組織及び水質管理業務の概要 227

2 浄水場の概要 228

Ⅰ 水 質 概 要

1 水質管理

愛知県企業庁は木曽川(木曽川・長良川)、矢作川及び豊川の 3 水系を水源とし、名古屋市とその周辺の一部及び三河山間部を除く愛知県内全域を給水対象に、水道用水供給事業(給水対象:42 団体※)及び工業用水道事業(給水対象:378 事業所※)を実施している。

愛知県企業庁では安全で質の高い水道用水の供給を目指して、水質試験所を中心に 4 水道事務所と一体的に水源から供給点までの水質管理を行っている。

水道用水については、毎年度受水団体の意見等を踏まえて「水質検査計画」を策定し、これに基づき原水及び浄水の水質検査を行っている。工業用水については別に計画を定め、水質試験を行っている。

また、水道水質検査優良試験所規範(水道 GLP)認定（平成 20 年 1 月認定、令和 6 年 7 月更新）を取得し、検査結果の信頼性の確保と検査技術の向上を図っている。

（※令和 6 年 9 月 1 日現在）

JWWA
GLP ACCREDITATION
JWWA-GLP 033
水道GLP認定

２ 令和5年度の水質概況

令和 5 年度は全体としては降雨に恵まれ、原水水源の水量を確保できたため、節水となる水系はなかった。また、ダムや貯水池での藻類の増殖や降雨による原水の臭気異常等が発生したため、活性炭処理を行った浄水場があった。

（１）浄水

浄水場浄水池・供給点の全地点について、省令で定める水質基準に適合していた。

（２）工業用水

全地点について、愛知県工業用水道給水規程に定める水質基準に適合していた。

（３）原水及び浄水場原水

１）木曽川(木曽川・長良川)水系

入鹿池で 8 月から 11 月にかけて、放線菌や藍藻類 *Phormidium* 属が原因と思われるカビ臭物質の 2-MIB が検出された。2 月にはろ過閉塞原因種の珪藻類 *Asterionella formosa* が増殖した。

愛知池で 4 月、5 月、7 月、1 月、2 月に黄金藻類 *Uroglena americana* による生ぐさ臭が発生し、7 月には藍藻類 *Anabaena* 属によるカビ臭物質のジェオスミンが検出され、浄水場で活性炭処理を実施した期間があった。2 月から 3 月にかけて、ろ過閉塞原因種の珪藻類 *Asterionella formosa* が増殖した。

佐布里池で 4 月、5 月、12 月から 3 月に黄金藻類 *Uroglena americana* による生ぐさ臭が発生した。2 月から 3 月にはろ過閉塞原因種の珪藻類 *Asterionella formosa* が増殖した。

２）矢作川水系

矢作ダムで 4 月に黄金藻類 *Uroglena americana* による生ぐさ臭が発生したが、水処理には影響がなかった。

３）豊川水系

駒場池で年間を通して黄金藻類 *Uroglena americana* による生ぐさ臭が発生し、活性炭処理を実施した期間があった。また、11 月に黄金藻類 *Dinobryon divergens* の増殖もあった。

三ツ口池で 8 月及び 11 月から 1 月にかけて黄金藻類 *Uroglena americana* による生ぐさ臭が発生した。10 月にはカビ臭物質の 2-MIB が検出されたが、これらによる水処理への影響はなかった。

万場調整池で 7 月から 12 月に藍藻類 *Anabaena mucosa*、*Anabaena spiroides* によるカ

ビ臭物質のジェオスミンが検出され、浄水場で活性炭処理を実施した。

Ⅱ 定 期 試 験

1 原水毎月試験

(1)原水採水地点図 6

(2)木曽川(木曽川・長良川)水系

兼山取水口 7
高蔵寺浄水場 8
愛知池取水塔 9
尾張東部浄水場 10
尾張東部浄水場(東郷) 11
上野浄水場 12
佐布里池取水塔 13
知多浄水場(工水) 14
飛騨川古井地点 15
犬山共同取水口 16
犬山浄水場 17
尾西取水口 18
尾張西部浄水場 19
木曽川大堰 20
尾張西部浄水場(工水) 21
長良川南濃大橋地点 22
長良川取水口 23
知多浄水場 25

(3)矢作川水系

明智川 26
岩倉取水口 27
豊田浄水場 28
明治用水頭首工 29
安城浄水場 30
細川頭首工 31
幸田浄水場 32

(4)豊川水系

大野頭首工 33
万場調整池取水塔 34
豊橋南部浄水場 35
駒場池取水塔 36
豊川浄水場 37
蒲郡浄水場(工水) 38
牟呂松原頭首工 39
森岡取水場 40
三ツ口池取水塔 41
豊橋浄水場 42

(1)原水採水地点図

岩屋ダム
飛騨川
飛騨川古井
兼山取水口
犬山共同取水口
犬山浄水場（水道）
入鹿池
高蔵寺浄水場（水道）
尾西取水口
南濃大橋
尾張西部浄水場（水道・工水）
木曽川大堰
長良川
長良川取水口
長良川河口堰
上野浄水場（水道・工水）
知多浄水場（水道・工水）
佐布里池取水塔
佐布里池
安城浄水場（工水）
明治用水頭首工
細川頭首工
尾張東部浄水場（水道）
尾張東部浄水場（東郷）（工水）
豊田浄水場（水道）
愛知池
愛知池取水塔
岩倉取水口
矢作ダム
明智川
矢作川
矢作合流用水
巴川
羽布ダム
味噌川ダム
猿川
上滝川
牧尾ダム
木曽川
阿木川ダム
宇連ダム
寒狭川
大島ダム
大野頭首工
豊川用水
幹線水路
平松頭首工
豊川
宝飯導水路
駒場池取水塔
駒場池
蒲郡浄水場（工水）
豊川浄水場（水道）
森岡取水場
二ツ口池
二ツ口池取水塔
豊橋浄水場（水道）
豊橋南部浄水場（水道・工水）
万場調整池取水塔
万場調整池
伊勢湾
三河湾
凡例
浄水場
河川・貯水池

(2)木曽川(木曽川・長良川水系)

兼山取水口

		令和5年 4月10日	5月16日	6月13日	7月11日	8月2日	9月4日	10月2日	11月7日	12月4日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
天候前日		晴	晴のち雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴のち雨	晴	晴	晴	晴			
天候当日		晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	18.8	14.2	26.4	36.3	32.5	30.4	28.0	21.6	7.4	7.4	12.8	9.7	36.3	7.4	20.5
水温	℃	10.8	14.2	17.1	19.5	24.1	26.1	23.0	14.9	9.2	5.3	5.8	7.0	26.1	5.3	14.8
一般細菌	個/ml	360	490	1000	740	81	120	210	130	30	75	72	42	1000	30	280
大腸菌(MPN)	MPN/dl	67	16	290	65	11	12	23	110	6.3	8.6	2.0	1.0	290	1.0	51
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002					< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.28	0.28	0.22	0.20	0.17	0.13	0.20	0.15	0.22	0.20	0.25	0.25	0.28	0.13	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l				0.08					0.13				0.13	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.46					0.06				0.46	0.06	0.26
鉄及びその化合物	mg/l	0.53	0.23	0.37	0.44	0.14	0.11	0.15	0.10	0.07	0.10	0.19	0.16	0.53	0.07	0.22
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				2.2					5.1				5.1	2.2	3.6
マンガン及びその化合物	mg/l	0.025	0.015	0.015	0.017	0.017	0.018	0.020	0.015	0.011	0.017	0.020	0.018	0.025	0.011	0.017
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	1.2	1.9	1.4	1.2	2.0	2.5	3.2	3.9	3.4	3.8	4.0	2.9	4.0	1.2	2.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	9.8	15.5	12.7	12.1	16.9	19.3	22.7	25.6	23.0	21.4	21.5	17.8	25.6	9.8	18.2
蒸発残留物	mg/l				42					57				57	42	50
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.3	0.9	1.3	1.1	1.3	1.0	1.0	0.8	0.6	0.6	0.8	0.6	1.3	0.6	0.9
pH値		7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	7.4	7.6	7.3	7.5	7.7	7.5	7.7	7.3	7.5
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	9.5	4.1	8.0	6.6	3.4	2.8	2.6	1.6	1.8	1.6	2.1	1.9	9.5	1.6	3.8
濁度	度	19	6.2	9.8	10	3.6	2.5	3.0	1.9	1.1	1.6	4.2	3.7	19	1.1	5.6
アンチモン及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l				< 0.0001		< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004		< 0.0004							< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l				< 0.02		< 0.02							< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l				< 0.008		< 0.008							< 0.008	< 0.008	< 0.008
農薬類					0.00		0.00							0.00	0.00	0.00
遊離炭酸	mg/l				0.5		1.0							1.0	0.5	0.8
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l				< 0.002		< 0.002							< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				5.6		3.7							5.6	3.7	4.6
腐食性(ランゲリア指数)					-2.2		-1.7							-1.7	-2.2	-2.0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l				< 0.000004		< 0.000004							< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	3.5	5.1	4.0	4.0	5.5	6.4	7.7	8.6	5.6	7.8	7.3	6.2	8.6	3.5	6.0
総アルカリ度	mg/l	11.0	16.0	13.5	14.0	18.0	20.0	20.5	22.0	20.5	18.5	17.5	15.0	22.0	11.0	17.2
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.03	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度					0.022					0.011				0.022	0.011	0.016
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	11.6	10.6	10.2	9.7	9.0	8.4	8.4	10.0	11.1	12.4	12.6	11.9	12.6	8.4	10.5
酸素飽和百分率	%	107	108	108	110	108	106	98	101	99	100	102	100	110	98	104
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

高蔵寺浄水場原水

		令和5年 4月10日	5月16日	6月13日	7月11日	8月2日	9月4日	10月2日	11月7日	12月4日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
天候前日		晴	晴のち雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴のち雨	晴	晴	晴	晴			
天候当日		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	17.4	23.7	27.3	30.3	32.6	31.8	23.8	18.2	10.6	8.0	10.5	9.9	32.6	8.0	20.3
水温	℃	11.8	14.2	17.8	19.8	23.5	25.5	23.1	15.9	9.8	6.4	7.5	7.4	25.5	6.4	15.2
一般細菌	個/ml	200	460	760	520	180	140	480	370	340	190	140	360	760	140	350
大腸菌(MPN)	MPN/dl	45	12	110	80	11	7.4	21	11	2.0	2.0	2.0	1.0	110	1.0	25
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.26	0.28	0.24	0.20	0.19	0.17	0.29	0.15	0.23	0.22	0.26	0.27	0.29	0.15	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l											0.10				0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.15				0.15
鉄及びその化合物	mg/l	0.77	0.60	0.62	0.87	0.26	0.14	0.21	0.07	0.26	0.16	0.16	0.21	0.87	0.07	0.36
溶存鉄	mg/l	0.14	0.06	0.09	0.11	0.04	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.14	0.02	0.05
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											5.6				5.6
マンガン及びその化合物	mg/l	0.044	0.031	0.027	0.030	0.021	0.016	0.021	0.008	0.018	0.020	0.015	0.019	0.044	0.008	0.022
溶存マンガン	mg/l	0.010	0.006	0.005	0.005	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.004	0.006	0.007	0.010	0.001	0.004
塩化物イオン	mg/l	1.3	1.9	1.5	1.2	2.0	2.4	2.7	4.0	3.4	3.8	4.3	3.0	4.3	1.2	2.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	9.8	15.5	14.0	11.7	16.9	19.4	20.5	25.9	22.9	21.5	21.1	17.8	25.9	9.8	18.1
蒸発残留物	mg/l	56	58	56	60	54	52	57	66	60	52	60	48	66	48	57
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.9	1.0	1.2	1.5	1.1	1.0	1.2	0.7	0.7	0.8	0.9	0.7	1.9	0.7	1.1
pH値		7.1	7.5	7.30	7.3	7.3	7.3	7.3	7.6	7.4	7.4	7.2	7.4	7.6	7.1	7.3
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	12	4.2	6.8	9.9	3.7	2.9	4.0	1.6	2.0	1.9	3.2	2.8	12	1.6	4.6
濁度	度	30	11	11	20	4.4	2.5	5.2	1.3	2.4	2.8	4.3	5.0	30	1.3	8.3
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	8.8	3.5	4.2	8.3	4.2	3.8	3.6	3.3	3.1	3.2	3.9	2.7	8.8	2.7	4.4
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	3.4	5.0	4.4	3.8	5.7	6.4	6.9	8.8	7.8	7.6	7.7	6.1	8.8	3.4	6.1
総アルカリ度	mg/l	9.5	15.5	14.0	13.0	17.5	20.0	19.0	22.0	20.5	19.0	18.5	15.0	22.0	9.5	17.0
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	6.0	1.5	9.1	5.5	1.5	0.0	0.0	1.0	3.0	23	8.0	5.5	23	0.0	5.3
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

愛知池取水塔

		令和5年 4月10日	5月9日	6月12日	7月10日	8月3日	9月11日	10月4日	11月1日	12月11日	令和6年 1月9日	2月5日	3月4日	最高	最低	平均
天候前日		晴	晴	雨	雨	晴	曇時々雨	曇のち雨	晴	晴	晴	晴	晴			
天候当日		晴	晴	雨	晴	晴	雨	雨のち曇	晴	晴	晴	雨	晴			
気温	℃	15.7	21.2	21.5	29.7	31.5	23.1	19.3	18.7	14.8	2.9	4.3	7.8	31.5	2.9	17.5
水温	℃	15.7	18.7	20.3	28.2	27.7	25.8	23.5	17.0	11.5	6.8	6.1	8.2	28.2	6.1	17.5
一般細菌	個/ml	38	33	39	86	160	72	350	54	10	23	20	26	350	10	76
大腸菌(MPN)	MPN/dl	2.0	3.0	1.0	2.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.1	0.0	1.1
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002					< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.18	0.17	0.09	0.05	0.10	0.08	0.17	0.14	0.17	0.18	0.18	0.22	0.22	0.05	0.14
フッ素及びその化合物	mg/l				0.09					0.10				0.10	0.09	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.07					0.03				0.07	0.03	0.05
鉄及びその化合物	mg/l	0.11	0.07	0.14	0.05	0.06	0.05	0.11	0.06	0.05	0.09	0.09	0.11	0.14	0.05	0.08
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				2.6					4.4				4.4	2.6	3.5
マンガン及びその化合物	mg/l	0.012	0.007	0.008	0.004	0.008	0.007	0.012	0.007	0.008	0.011	0.011	0.010	0.012	0.004	0.009
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	2.6	2.1	1.6	1.5	1.9	2.5	2.7	2.7	2.8	2.8	3.3	2.8	3.3	1.5	2.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16.5	14.7	12.9	12.7	16.4	18.2	19.3	19.8	19.7	18.0	19.7	16.0	19.8	12.7	17.0
蒸発残留物	mg/l				34					51				51	34	42
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.0	1.0	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.0	0.9	0.9	0.8	0.9	1.4	0.8	1.1
pH値		7.7	7.7	8.9	8.3	8.0	8.6	7.6	7.8	7.7	7.6	7.4	7.4	8.9	7.4	7.9
臭気		生ぐさ臭	生ぐさ臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	藻臭			
臭気強度(TON)		2	5								5	1				
色度	度	2.5	2.8	4.9	3.5	3.3	3.5	4.0	2.5	2.6	2.1	2.0	3.0	4.9	2.0	3.1
濁度	度	4.2	2.5	6.0	2.7	2.3	3.0	3.9	1.6	1.6	3.5	4.0	5.4	6.0	1.6	3.4
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.6	4.8	4.2	4.3	7.7	6.5	6.5	6.7	6.6	6.3	6.7	5.4	7.7	4.2	5.9
総アルカリ度	mg/l	16.0	16.0	14.5	16.5	18.0	20.5	19.5	19.5	19.5	17.0	18.0	15.0	20.5	14.5	17.5
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m	2.0	3.0	1.4	1.9	2.5	2.6	1.9	3.2	3.5	3.0	2.5	1.6	3.5	1.4	2.4
溶存酸素	mg/l	11.0	9.9	10.4	9.3	8.8	9.8	8.6	10.0	11.4	12.9	12.9	12.2	12.9	8.6	10.6
酸素飽和百分率	%	108	104	117	120	112	122	102	105	106	106	104	103	122	102	109
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l	0.35	0.35	0.51	0.25	0.24	0.30	0.39	0.27	0.29	0.33	0.33	0.39	0.51	0.24	0.33
全窒素(溶存態)	mg/l	0.26	0.26	0.19	0.16	0.19	0.22	0.33	0.22	0.23	0.24	0.26	0.27	0.33	0.16	0.24
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.014	0.015	0.020	0.013	0.011	0.012	0.014	0.010	0.009	0.012	0.011	0.013	0.020	0.009	0.013
全リン(溶存態)	mg/l	0.005	0.007	0.007	0.010	0.007	0.003	0.009	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.010	0.003	0.006
溶性ケイ酸	mg/l	9.6	10.0	6.6	10.1	12.3	9.2	9.6	11.4	11.6	10.2	11.4	10.2	12.3	6.6	10.2
クロロフィルa	μg/l	5.4	3.7	19.1	12.2	5.4	10.5	11.7	3.7	4.7	12.0	9.9	12.2	19.1	3.7	9.2
生物総数	/ml	1,883	312	5,675	128	81	692	61	226	745	1,277	7,195	8,510	8,510	61	2232

尾張東部浄水場原水

		令和5年 4月10日	5月15日	6月12日	7月11日	8月7日	9月4日	10月10日	11月1日	12月11日	令和6年 1月15日	2月5日	3月4日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴			
天候当日		晴	曇	雨	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴			
気温	℃	17.6	18.3	22.2	29.4	29.7	29.3	22.0	18.3	15.9	8.9	4.0	7.5	29.7	4.0	18.6
水温	℃	12.6	14.6	17.3	20.1	24.8	25.7	19.9	15.5	10.3	6.5	5.9	7.5	25.7	5.9	15.1
一般細菌	個/ml	320	380	560	480	440	160	230	51	100	120	100	94	560	51	250
大腸菌(MPN)	MPN/dl	44	19	140	120	29	6.3	15	4.1	0.0	0.0	36	2.0	140	0.0	35
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.26	0.29	0.20	0.19	0.14	0.17	0.29	0.17	0.22	0.20	0.22	0.29	0.29	0.14	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l											0.10				0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.09				0.09
鉄及びその化合物	mg/l	0.91	0.66	1.2	1.2	0.26	0.12	0.07	0.09	0.09	0.08	0.12	0.21	1.2	0.07	0.42
溶存鉄	mg/l	0.12	0.06	0.15	0.14	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.15	0.02	0.06
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											5.0				5.0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.051	0.037	0.042	0.042	0.024	0.013	0.006	0.009	0.007	0.010	0.012	0.015	0.051	0.006	0.022
溶存マンガン	mg/l	0.011	0.005	0.004	0.004	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.004	0.006	0.007	0.011	0.001	0.004
塩化物イオン	mg/l	1.4	1.8	1.4	1.1	2.3	2.4	2.6	3.3	3.7	3.9	3.6	2.7	3.9	1.1	2.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	10.1	15.1	12.4	11.0	18.7	19.3	19.4	23.3	23.1	21.5	20.9	17.4	23.3	10.1	17.7
蒸発残留物	mg/l	70	63	70	72	54	49	51	60	61	52	54	43	72	43	58
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.9	1.0	1.7	1.9	1.1	1.1	1.2	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6	1.9	0.6	1.1
pH値		7.2	7.3	7.3	7.2	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	7.3	7.2	7.6	7.2	7.4
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	12	3.8	11	12	2.9	2.3	4.3	1.9	2.2	1.9	2.0	2.7	12	1.9	4.9
濁度	度	36	13	29	32	3.7	2.6	1.7	2.2	1.9	1.6	2.7	4.9	36	1.6	11
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	7.9	3.9	4.9	9.1	4.0	3.9	4.6	4.4	2.4	3.0	2.3	3.0	9.1	2.3	4.4
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	3.5	4.9	4.0	3.6	6.0	6.4	6.5	8.0	7.8	7.5	7.3	5.8	8.0	3.5	5.9
総アルカリ度	mg/l	11.0	15.0	14.0	11.0	19.0	20.0	18.0	21.5	21.5	18.5	18.0	15.5	21.5	11.0	16.9
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	10	4.0	8.0	7.5	2.5	1.5	4.5	1.0	2.0	6.0	2.0	7.5	10	1.0	4.7
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

尾張東部浄水場(東郷)原水

		令和5年 4月11日	5月16日	6月12日	7月5日	8月3日	9月13日	10月10日	11月6日	12月6日	令和6年 1月10日	2月6日	3月6日	最高	最低	平均
天候前日		晴	晴	雨	晴	晴	曇時々雨	雨	雨	曇	晴	雨	曇のち雨			
天候当日		晴	晴	雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨			
気温	℃	21.0	22.6	22.1	25.1	32.0	29.1	21.7	24.5	15.5	6.8	7.4	7.6	32.0	6.8	19.6
水温	℃	14.1	16.8	18.8	22.0	25.7	25.5	21.1	16.9	10.7	7.3	6.9	7.9	25.7	6.9	16.1
一般細菌	個/ml											11				11
大腸菌(MPN)	MPN/dl											0.0				0.0
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l											0.18				0.18
フッ素及びその化合物	mg/l											0.09				0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.07				0.07
鉄及びその化合物	mg/l	0.17	0.18	0.21	0.34	0.21	0.22	0.18	0.15	0.11	0.09	0.10	0.15	0.34	0.09	0.18
溶存鉄	mg/l	0.03	0.05	0.07	0.08	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.08	0.02	0.04
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											4.7				4.7
マンガン及びその化合物	mg/l	0.019	0.017	0.015	0.018	0.023	0.037	0.017	0.016	0.012	0.011	0.013	0.013	0.037	0.011	0.018
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.002	0.001	< 0.001	0.001	0.002	0.004	< 0.001	0.002
塩化物イオン	mg/l	2.5	1.8	2.0	1.5	1.9	2.7	2.6	3.0	2.8	2.9	3.3	2.7	3.3	1.5	2.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	15.9	13.8	13.9	13.2	16.6	19.3	19.3	21.2	19.7	18.0	19.4	16.1	21.2	13.2	17.2
蒸発残留物	mg/l	44	40	37	43	48	56	53	58	51	48	50	41	58	37	47
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l											< 0.000001				< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l											< 0.000001				< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l											0.9				0.9
pH値		7.6	7.5	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.4	7.7	7.6	7.4	7.7	7.3	7.5
臭気												生ぐさ臭				
臭気強度(TON)												1				
色度	度											2.3				2.3
濁度	度	5.4	4.6	5.6	11	3.9	5.6	4.2	3.9	2.3	3.5	4.0	5.6	11	2.3	5.0
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.5	4.6	4.5	4.5	5.5	6.6	6.6	7.1	6.7	6.2	6.7	5.2	7.1	4.5	5.8
総アルカリ度	mg/l	16.0	15.5	15.5	14.5	18.0	20.5	18.5	20.5	19.5	17.0	18.0	16.0	20.5	14.5	17.5
アンモニア態窒素	mg/l															
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

上野浄水場原水

		令和5年 4月10日	5月15日	6月13日	7月11日	8月7日	9月4日	10月10日	11月1日	12月11日	令和6年 1月9日	2月5日	3月4日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴			
天候当日		晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴			
気温	℃	18.9	20.4	28.5	31.3	29.6	31.8	24.1	20.4	15.6	5.6	4.4	10.6	31.8	4.4	20.1
水温	℃	14.0	16.5	19.2	22.7	26.0	26.4	21.5	17.2	10.9	7.4	6.6	8.3	26.4	6.6	16.4
一般細菌	個/ml	62	62	140	300	340	140	570	45	27	24	21	32	570	21	150
大腸菌(MPN)	MPN/dl	11	34	16	6.3	3.0	13	6.3	1.0	3.1	1.0	2.0	1.0	34	1.0	8.1
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.21	0.25	0.22	0.19	0.17	0.17	0.21	0.16	0.19	0.18	0.18	0.23	0.25	0.16	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l											0.09				0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.06				0.06
鉄及びその化合物	mg/l	0.14	0.35	0.45	0.24	0.13	0.12	0.14	0.10	0.09	0.09	0.09	0.15	0.45	0.09	0.17
溶存鉄	mg/l	0.03	0.04	0.11	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.11	0.02	0.04
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											4.7				4.7
マンガン及びその化合物	mg/l	0.018	0.027	0.030	0.024	0.017	0.017	0.013	0.009	0.010	0.010	0.010	0.012	0.030	0.009	0.016
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.005	0.005	0.002	0.002	0.002	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	< 0.001	0.002
塩化物イオン	mg/l	2.6	1.7	1.5	1.5	2.1	2.2	2.6	2.8	3.0	2.8	3.3	2.7	3.3	1.5	2.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.0	13.8	13.6	14.0	17.4	17.7	19.2	20.2	20.1	18.0	19.6	16.1	20.2	13.6	17.2
蒸発残留物	mg/l	44	44	46	43	46	47	51	52	53	46	52	38	53	38	47
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000004	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000004	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	1.0	1.2	1.1	1.0	1.2	1.2	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	1.2	0.8	1.0
pH値		7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5
臭気		藻臭	生ぐさ臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	生ぐさ臭	藻臭	藻臭			
臭気強度(TON)			1								5					
色度	度	2.8	4.1	7.7	3.9	3.3	3.4	3.7	2.4	2.8	2.5	2.2	3.1	7.7	2.2	3.5
濁度	度	5.0	10	15	7.6	3.7	4.3	4.1	3.0	2.3	4.2	4.2	6.4	15	2.3	5.8
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	3.0	2.8	4.1	5.5	3.8	4.8	4.5	4.2	3.1	4.7	1.7	4.2	5.5	1.7	3.9
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	5.9	4.5	4.4	4.5	5.7	5.9	6.5	6.8	6.7	6.2	6.5	5.4	6.8	4.4	5.8
総アルカリ度	mg/l	16.5	14.0	15.0	15.5	18.5	19.5	19.0	20.0	20.0	17.0	18.0	15.5	20.0	14.0	17.4
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	<0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	4.0	3.0	2.5	1.0	0.0	0.5	0.5	0.5	2.0	8.5	2.0	2.5	8.5	0.0	2.2
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

佐布里池取水塔

		令和5年 4月10日	5月15日	6月13日	7月11日	8月7日	9月4日	10月10日	11月1日	12月11日	令和6年 1月9日	2月5日	3月4日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴			
天候当日		晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴			
気温	℃	18.0	20.2	28.4	31.9	29.2	30.8	23.0	20.6	16.2	6.0	3.8	12.0	31.9	3.8	20.0
水温	℃	16.3	19.6	24.4	29.6	29.4	30.1	22.3	18.4	12.2	9.3	6.7	9.0	30.1	6.7	18.9
一般細菌	個/ml	18	56	51	30	89	22	120	29	25	14	42	28	120	14	44
大腸菌(MPN)	MPN/dl	1.0	3.1	11	2.0	390	2.0	21	4.1	7.5	0.0	0.0	0.0	390	0.0	37
カドミウム及びその化合物	mg/l															
水銀及びその化合物	mg/l															
セレン及びその化合物	mg/l															
鉛及びその化合物	mg/l															
ヒ素及びその化合物	mg/l															
六価クロム化合物	mg/l															
亜硝酸態窒素	mg/l															
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.12	0.13	0.11	0.07	0.05	< 0.02	0.08	0.09	0.13	0.14	0.11	0.14	0.14	< 0.02	0.10
フッ素及びその化合物	mg/l															
ホウ素及びその化合物	mg/l															
四塩化炭素	mg/l															
1,4-ジオキサン	mg/l															
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l															
ジクロロメタン	mg/l															
テトラクロロエチレン	mg/l															
トリクロロエチレン	mg/l															
ベンゼン	mg/l															
亜鉛及びその化合物	mg/l															
アルミニウム及びその化合物	mg/l															
鉄及びその化合物	mg/l	0.06	0.07	0.09	0.08	0.08	0.06	0.13	0.08	0.06	0.07	0.06	0.09	0.13	0.06	0.08
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l															
ナトリウム及びその化合物	mg/l															
マンガン及びその化合物	mg/l	0.009	0.006	0.005	0.005	0.007	0.006	0.010	0.007	0.005	0.007	0.007	0.009	0.010	0.005	0.007
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	3.1	2.3	1.9	1.7	1.8	2.3	2.7	2.6	2.7	2.7	3.2	3.2	3.2	1.7	2.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.0	15.6	14.9	14.6	15.8	17.7	19.7	19.5	19.6	18.2	19.7	18.2	19.7	14.6	17.6
蒸発残留物	mg/l															
陰イオン界面活性剤	mg/l															
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l															
フェノール類	mg/l															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.0	1.2	1.4	1.3	1.4	2.0	1.4	1.2	1.0	1.0	1.1	1.2	2.0	1.0	1.3
pH値		7.7	7.6	7.8	8.0	8.2	9.1	7.6	7.9	7.7	7.6	7.6	7.5	9.1	7.5	7.9
臭気		生ぐさ臭	生ぐさ臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭			
臭気強度(TON)		1	5							2	10	2	10			
色度	度	2.4	3.2	4.3	3.6	3.4	3.4	3.2	2.7	3.0	2.3	2.0	2.4	4.3	2.0	3.0
濁度	度	1.9	1.9	1.7	1.7	2.2	3.8	3.6	2.2	1.5	3.5	5.0	6.1	6.1	1.5	2.9
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	6.2	6.7	4.9	4.8	5.2	6.0	6.9	6.6	6.5	6.2	6.8	6.2	6.9	4.8	6.1
総アルカリ度	mg/l	18.0	16.0	15.0	17.0	18.5	19.5	19.5	20.5	19.5	18.0	19.0	17.5	20.5	15.0	18.2
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m	2.9	2.3	2.0	2.8	2.5	2.5	2.0	3.0	3.0	2.5	2.0	1.6	3.0	1.6	2.4
溶存酸素	mg/l	10.4	9.6	9.6	9.0	8.5	10.2	8.5	9.5	10.9	12.0	12.8	12.2	12.8	8.5	10.3
酸素飽和百分率	%	108	106	115	119	113	138	98	104	103	106	106	107	138	98	110
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l	0.27	0.28	0.28	0.23	0.23	0.18	0.30	0.26	0.24	0.28	0.30	0.35	0.35	0.18	0.27
全窒素(溶存態)	mg/l	0.23	0.23	0.22	0.17	0.15	0.12	0.21	0.18	0.20	0.21	0.20	0.22	0.23	0.12	0.20
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.007	0.009	0.011	0.010	0.010	0.010	0.012	0.009	0.006	0.012	0.011	0.017	0.017	0.006	0.010
全リン(溶存態)	mg/l	0.005	0.007	0.007	0.008	0.006	0.005	0.008	0.006	0.005	0.005	0.004	0.006	0.008	0.004	0.006
溶性ケイ酸	mg/l	8.7	8.6	8.7	9.2	11.4	11.1	7.9	8.9	10.1	10.4	9.6	9.4	11.4	7.9	9.5
クロロフィルa	μg/l	3.1	2.9	3.4	4.4	5.4	3.4	10.1	6.8	3.4	11.2	13.6	13.4	13.6	2.9	6.8
生物総数	/ml	947	246	253	180	345	2,287	1,492	440	367	3,072	10,019	8,745	10,019	180	2366

知多浄水場(工水)原水

		令和5年 4月10日	5月15日	6月13日	7月11日	8月7日	9月4日	10月10日	11月1日	12月11日	令和6年 1月9日	2月5日	3月4日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴			
天候当日		晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴			
気温	℃	19.5	21.0	30.0	35.0	30.0	32.5	22.0	20.0	16.0	8.0	6.5	12.0	35.0	6.5	21.0
水温	℃	14.4	18.1	20.5	24.6	29.2	28.3	21.8	18.4	11.4	8.5	7.2	8.7	29.2	7.2	17.6
一般細菌	個/ml											38				38
大腸菌(MPN)	MPN/dl											1.0				1.0
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l											0.12				0.12
フッ素及びその化合物	mg/l											0.09				0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.05				0.05
鉄及びその化合物	mg/l	0.14	0.25	0.20	0.13	0.06	0.34	0.17	0.11	0.08	0.08	0.07	0.12	0.34	0.06	0.15
溶存鉄	mg/l	0.04	0.08	0.06	0.05	0.03	0.07	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.08	0.02	0.04
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											4.7				4.7
マンガン及びその化合物	mg/l	0.025	0.028	0.018	0.015	0.006	0.050	0.013	0.010	0.007	0.007	0.008	0.011	0.050	0.006	0.016
溶存マンガン	mg/l	0.003	0.004	0.003	0.003	0.001	0.003	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.004	< 0.001	0.002
塩化物イオン	mg/l	2.9	2.0	1.7	1.6	1.8	2.3	2.7	2.7	2.8	2.7	3.2	3.0	3.2	1.6	2.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.7	14.9	14.6	14.5	16.3	17.9	19.7	19.7	19.8	18.2	19.7	17.6	19.8	14.5	17.6
蒸発残留物	mg/l	51	45	42	39	41	46	52	50	50	44	50	42	52	39	46
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l											< 0.000001				< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l											< 0.000001				< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l											1.1				1.1
pH値		7.3	7.2	7.3	7.0	7.0	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.0	7.4
臭気												生ぐさ臭				
臭気強度(TON)												2				
色度	度											2.2				2.2
濁度	度	3.5	6.1	4.5	2.3	0.7	3.7	4.3	3.0	2.2	3.6	5.2	6.3	6.3	0.7	3.8
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	6.1	5.0	4.7	4.9	5.4	6.0	6.6	6.6	6.6	6.1	6.7	6.0	6.7	4.7	5.9
総アルカリ度	mg/l	17.5	15.0	14.5	16.5	19.0	20.0	19.5	18.0	19.5	17.5	18.5	17.0	20.0	14.5	17.7
アンモニア態窒素	mg/l															
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

飛騨川古井地点

		令和5年 4月10日	5月16日	6月13日	7月11日	8月2日	9月4日	10月2日	11月7日	12月4日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
天候前日		晴	晴のち雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴のち雨	晴	晴	晴	晴			
天候当日		晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	18.8	25.0	26.9	31.9	33.8	33.5	26.6	20.5	10.5	8.3	14.9	9.3	33.8	8.3	21.7
水温	℃	10.8	14.4	17.5	20.1	25.4	28.0	22.3	15.5	9.3	6.3	7.2	7.4	28.0	6.3	15.4
一般細菌	個/ml	76	110	370	170	1200	96	230	360	110	200	44	69	1200	44	250
大腸菌(MPN)	MPN/dl	7.5	5.2	110	31	0.0	4.1	2.1	110	15	8.6	3.1	2.0	110	0.0	25
カドミウム及びその化合物	mg/l															
水銀及びその化合物	mg/l															
セレン及びその化合物	mg/l															
鉛及びその化合物	mg/l															
ヒ素及びその化合物	mg/l															
六価クロム化合物	mg/l															
亜硝酸態窒素	mg/l															
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.26	0.20	0.17	0.18	0.13	0.16	0.17	0.12	0.16	0.17	0.19	0.20	0.26	0.12	0.18
フッ素及びその化合物	mg/l															
ホウ素及びその化合物	mg/l															
四塩化炭素	mg/l															
1,4-ジオキサン	mg/l															
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l															
ジクロロメタン	mg/l															
テトラクロロエチレン	mg/l															
トリクロロエチレン	mg/l															
ベンゼン	mg/l															
亜鉛及びその化合物	mg/l															
アルミニウム及びその化合物	mg/l															
鉄及びその化合物	mg/l	0.07	0.12	0.10	0.06	0.04	0.07	0.04	0.13	0.05	0.04	0.03	0.06	0.13	0.03	0.07
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l															
ナトリウム及びその化合物	mg/l															
マンガン及びその化合物	mg/l	0.008	0.011	0.007	0.007	0.010	0.022	0.016	0.030	0.013	0.011	0.009	0.013	0.030	0.007	0.013
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	1.4	1.4	1.2	1.1	1.5	2.1	1.8	2.2	1.9	2.1	2.6	1.9	2.6	1.1	1.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	11.0	12.6	10.6	10.4	14.8	18.0	16.4	18.9	17.6	17.2	17.1	13.8	18.9	10.4	14.9
蒸発残留物	mg/l															
陰イオン界面活性剤	mg/l															
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l															
フェノール類	mg/l															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.7	1.0	0.7	0.9	1.0	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.4	1.0	0.4	0.7
pH値		7.5	7.7	7.5	7.6	7.6	7.7	7.5	7.7	7.5	7.5	7.7	7.5	7.7	7.5	7.6
臭気		藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	2.3	2.8	4.7	2.8	2.1	1.6	1.9	1.7	1.7	1.3	1.2	1.4	4.7	1.2	2.1
濁度	度	2.8	3.9	2.9	2.0	1.5	2.0	1.4	2.3	1.8	1.5	1.3	1.8	3.9	1.3	2.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	3.8	4.2	3.5	3.4	4.8	6.0	5.3	6.0	5.6	5.6	6.0	4.5	6.0	3.4	4.9
総アルカリ度	mg/l	12.5	16.0	12.0	15.5	17.5	19.0	18.0	19.5	18.0	18.5	17.5	15.0	19.5	12.0	16.6
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	11.6	40.4	9.8	9.3	8.5	8.3	8.4	10.0	11.0	12.4	12.7	12.4	40.4	8.3	12.9
酸素飽和百分率	%	107	106	106	107	106	108	99	101	99	101	106	104	108	99	104
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

犬山共同取水口

		令和5年 4月10日	5月16日	6月13日	7月11日	8月2日	9月4日	10月2日	11月7日	12月4日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
天候前日		晴	晴のち雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴のち雨	晴	晴	晴	晴			
天候当日		晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	18.4	27.0	31.0	34.8	33.4	34.2	24.8	20.1	11.6	6.3	12.5	11.4	34.8	6.3	22.1
水温	℃	12.0	16.1	17.6	20.6	25.6	26.1	22.4	15.4	9.1	6.1	8.6	8.1	26.1	6.1	15.6
一般細菌	個/ml	800	5800	1500	660	180	380	1300	3400	3400	420	780	530	5800	180	1600
大腸菌(MPN)	MPN/dl	18	6.3	190	44	5.2	8.5	22	240	8.5	3.1	5.2	2.0	240	2.0	46
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002					< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.27	0.25	0.21	0.20	0.16	0.16	0.23	0.15	0.19	0.20	0.24	0.24	0.27	0.15	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l				0.07					0.12				0.12	0.07	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.29					0.07				0.29	0.07	0.18
鉄及びその化合物	mg/l	0.45	0.19	0.26	0.28	0.07	0.07	0.12	0.22	0.05	0.06	0.11	0.11	0.45	0.05	0.17
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				2.6					8.4				8.4	2.6	5.5
マンガン及びその化合物	mg/l	0.023	0.013	0.012	0.013	0.013	0.020	0.018	0.035	0.011	0.013	0.015	0.014	0.035	0.011	0.017
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	1.6	2.2	1.5	1.4	2.7	2.8	3.2	3.2	3.8	4.1	5.1	2.9	5.1	1.4	2.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	10.7	14.8	12.8	11.9	16.8	17.9	21.5	22.4	21.3	21.5	22.2	16.8	22.4	10.7	17.6
蒸発残留物	mg/l				42					61				61	42	52
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.2	0.9	1.3	1.0	1.3	1.2	1.2	0.9	1.0	0.9	1.1	0.7	1.3	0.7	1.1
pH値		7.5	7.7	7.6	7.6	7.8	7.8	7.5	7.7	7.6	7.4	7.8	7.6	7.8	7.4	7.6
臭気		藻臭	木材臭	厨芥臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	7.3	3.0	6.0	4.4	3.1	3.2	3.0	2.0	2.3	1.9	2.6	1.9	7.3	1.9	3.4
濁度	度	14	5.0	6.5	7.4	1.8	1.8	2.4	3.9	1.4	1.3	2.9	3.2	14	1.3	4.3
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	3.9	5.3	4.6	4.1	6.8	7.2	8.0	7.7	9.7	8.6	9.0	6.6	9.7	3.9	6.8
総アルカリ度	mg/l	11.0	15.5	15.5	14.0	18.5	19.0	20.5	21.5	21.0	19.0	19.0	16.5	21.5	11.0	17.6
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02	0.04	0.01	0.04	< 0.01	0.01
紫外線(UV)吸光度					0.020					0.018				0.020	0.018	0.019
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	11.1	10.4	9.7	9.5	8.6	8.4	8.7	10.3	11.6	12.3	12.4	12.0	12.4	8.4	10.4
酸素飽和百分率	%	108	107	107	109	108	106	101	105	103	101	105	105	109	101	105
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

犬山浄水場原水

		令和5年 4月10日	5月16日	6月13日	7月11日	8月2日	9月4日	10月2日	11月7日	12月4日	1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
天候前日		晴	晴のち曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴のち雨	晴	晴	晴	晴			
天候当日		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	20.2	27.8	30.0	33.0	34.2	34.8	25.8	23.1	13.2	7.0	14.2	11.5	34.8	7.0	22.9
水温	℃	11.8	15.7	17.9	20.8	25.4	25.5	23.0	17.0	9.9	6.5	7.0	7.6	25.5	6.5	15.7
一般細菌	個/ml	490	1800	520	420	230	140	840	3600	1200	360	590	420	3600	140	880
大腸菌(MPN)	MPN/dl	18	5.2	110	40	4.1	3.0	13	410	6.3	2.0	1.0	0.0	410	0.0	51
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											0.004				0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.28	0.26	0.22	0.21	0.18	0.19	0.25	0.23	0.21	0.21	0.26	0.24	0.28	0.18	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l											0.11				0.11
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.13				0.13
鉄及びその化合物	mg/l	0.43	0.29	0.35	0.56	0.19	0.10	0.15	0.46	0.06	0.07	0.11	0.12	0.56	0.06	0.24
溶存鉄	mg/l	0.09	0.04	0.08	0.05	0.03	0.02	0.03	0.04	0.02	0.02	0.03	0.02	0.09	0.02	0.04
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											8.0				8.0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.024	0.023	0.015	0.032	0.024	0.023	0.021	0.057	0.007	0.010	0.012	0.012	0.057	0.007	0.022
溶存マンガン	mg/l	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.005	0.006	0.004	0.006	0.001	0.003
塩化物イオン	mg/l	1.6	2.1	1.5	1.4	2.7	2.8	3.2	4.2	3.8	4.2	5.1	2.8	5.1	1.4	3.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	10.6	14.8	12.8	11.8	16.8	17.8	21.4	23.2	21.2	21.7	22.2	16.5	23.2	10.6	17.6
蒸発残留物	mg/l	45	45	43	43	54	51	60	81	62	57	66	49	81	43	55
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.3	0.9	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1	1.5	1.0	0.9	1.2	0.7	1.5	0.7	1.1
pH値		7.2	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.2	7.4
臭気		木材臭	木材臭	厨芥臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	7.8	3.2	6.7	4.9	3.3	3.0	3.3	4.5	2.4	2.1	3.1	2.2	7.8	2.1	3.9
濁度	度	15	6.1	7.3	8.9	2.4	1.9	3.5	10	1.1	1.2	2.5	3.0	15	1.1	5.2
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	4.9	3.8	3.4	5.2	4.1	4.4	3.7	7.9	3.6	3.6	4.0	2.3	7.9	2.3	4.2
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	4.1	5.3	4.6	4.0	6.7	7.2	8.1	8.3	9.4	8.5	9.2	6.4	9.4	4.0	6.8
総アルカリ度	mg/l	11.5	15.5	14.5	13.5	19.5	19.5	20.0	23.0	20.5	19.0	18.5	16.0	23.0	11.5	17.6
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	< 0.01	0.03	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	7.0	4.0	5.0	2.0	1.0	2.5	4.5	11	2.5	5.5	2.5	2.0	11	1.0	4.1
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

尾西取水口

		令和5年 4月11日	5月15日	6月12日	7月10日	8月1日	9月5日	10月3日	11月8日	12月5日	令和6年 1月16日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	雨	曇時々雨	晴	曇	晴	雨のち晴	晴	晴	曇	晴			
天候当日		晴	晴	雨	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	雨			
気温	℃	21.6	21.9	22.5	32.8	34.2	34.6	26.2	20.8	8.3	3.6	3.1	7.5	34.6	3.1	19.8
水温	℃	13.3	15.2	17.7	21.1	29.1	28.3	22.0	15.8	9.0	5.3	5.7	7.9	29.1	5.3	15.9
一般細菌	個/ml	600	660	2400	2300	100	370	360	360	340	170	46	140	2400	46	650
大腸菌(MPN)	MPN/dl	7.4	13	160	250	3.0	4.1	5.2	56	2.0	0.0	0.0	1.0	250	0.0	42
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				0.001					< 0.001				0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				0.001					< 0.001				0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002					< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.30	0.31	0.23	0.20	0.17	0.20	0.24	0.16	0.24	0.27	0.30	0.27	0.31	0.16	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l				0.06					0.12				0.12	0.06	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				1.0					0.08				1.0	0.08	0.54
鉄及びその化合物	mg/l	0.36	0.27	0.49	0.93	0.08	0.09	0.10	0.12	0.13	0.09	0.08	0.11	0.93	0.08	0.24
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				2.2					8.3				8.3	2.2	5.2
マンガン及びその化合物	mg/l	0.026	0.026	0.031	0.039	0.014	0.018	0.013	0.017	0.018	0.012	0.013	0.014	0.039	0.012	0.020
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	1.8	2.2	1.7	1.2	2.9	3.3	3.2	3.6	4.2	5.2	4.8	3.1	5.2	1.2	3.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	11.8	15.9	13.6	10.7	19.4	19.1	21.0	23.1	22.8	23.4	22.6	17.3	23.4	10.7	18.4
蒸発残留物	mg/l				62					64				64	62	63
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.1	0.9	1.4	1.8	1.3	1.3	1.2	0.9	1.1	1.1	1.0	0.8	1.8	0.8	1.2
pH値		7.4	7.4	7.6	7.4	7.8	8.4	7.9	7.7	7.6	7.5	7.4	7.5	8.4	7.4	7.6
臭気		厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	藻臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	5.6	3.7	6.4	13	3.2	3.4	2.8	2.0	3.0	2.4	2.3	2.3	13	2.0	4.2
濁度	度	9.1	5.6	12	28	2.6	3.1	2.0	3.0	1.7	1.6	1.6	2.4	28	1.6	6.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	4.3	5.5	5.0	3.6	7.2	7.6	7.7	8.3	9.8	9.5	9.1	6.7	9.8	3.6	7.0
総アルカリ度	mg/l	13.0	16.0	15.0	12.5	21.0	20.5	20.5	22.0	21.5	20.5	19.0	17.0	22.0	12.5	18.2
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.10	0.02	0.04	0.01	0.10	< 0.01	0.02
紫外線(UV)吸光度					0.054					0.023				0.054	0.023	0.038
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	11.0	10.0	9.3	9.1	8.5	9.2	9.1	9.7	10.9	12.8	12.4	11.9	12.8	8.5	10.3
酸素飽和百分率	%	107	102	100	105	112	118	105	103	95	102	100	102	118	95	104
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

尾張西部浄水場原水

		令和5年 4月11日	5月15日	6月12日	7月10日	8月1日	9月5日	10月3日	11月8日	12月5日	令和6年 1月16日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	雨	曇時々雨	晴	曇	晴	雨のち晴	晴	晴	曇	晴			
天候当日		晴	晴	雨	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	雨			
気温	℃	22.9	23.5	23.4	32.7	34.9	33.6	25.9	23.1	8.7	6.9	4.3	8.3	34.9	4.3	20.7
水温	℃	13.0	14.7	17.8	21.6	27.8	27.5	22.3	16.9	9.5	6.1	6.4	9.1	27.8	6.1	16.1
一般細菌	個/ml	130	400	1600	1600	100	160	120	340	61	120	51	120	1600	51	400
大腸菌(MPN)	MPN/dl	14	16	46	210	2.0	1.0	1.0	34	1.0	1.0	7.5	3.1	210	1.0	28
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.31	0.32	0.23	0.21	0.21	0.22	0.27	0.17	0.24	0.28	0.31	0.28	0.32	0.17	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l											0.10				0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.08				0.08
鉄及びその化合物	mg/l	0.31	0.31	0.44	1.0	0.09	0.11	0.10	0.11	0.09	0.07	0.07	0.11	1.0	0.07	0.23
溶存鉄	mg/l	0.08	0.06	0.09	0.17	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.17	0.02	0.05
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											7.7				7.7
マンガン及びその化合物	mg/l	0.023	0.037	0.021	0.036	0.011	0.034	0.016	0.013	0.026	0.009	0.010	0.010	0.037	0.009	0.020
溶存マンガン	mg/l	0.014	0.016	0.009	0.010	0.001	0.002	0.001	0.001	0.004	0.005	0.005	0.006	0.016	0.001	0.006
塩化物イオン	mg/l	2.0	2.3	1.6	1.2	2.9	3.7	3.3	3.5	4.6	5.3	4.7	3.1	5.3	1.2	3.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	11.7	15.9	13.4	10.5	19.3	19.2	21.0	23.1	22.8	23.3	22.6	17.5	23.3	10.5	18.4
蒸発残留物	mg/l	45	46	47	64	55	54	58	62	68	61	64	52	68	45	56
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.1	1.0	1.3	1.8	1.2	1.2	1.1	0.8	1.0	1.0	1.0	0.7	1.8	0.7	1.1
pH値		7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.5	7.5	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4	7.6	7.2	7.4
臭気		厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	藻臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	6.4	3.5	7.7	15	3.1	2.5	2.7	2.3	2.4	2.6	2.3	2.8	15	2.3	4.4
濁度	度	10	7.4	14	31	2.2	3.2	2.5	3.0	1.8	1.4	1.5	2.5	31	1.4	6.7
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	4.8	2.9	4.1	9.4	4.4	4.3	3.3	3.1	4.2	3.6	2.0	2.5	9.4	2.0	4.0
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	4.3	5.6	4.5	3.6	7.4	7.7	7.7	8.0	9.4	9.4	9.1	6.9	9.4	3.6	7.0
総アルカリ度	mg/l	12.0	16.5	15.0	13.0	19.5	20.5	20.5	21.0	21.5	20.5	19.5	18.0	21.5	12.0	18.1
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.02	0.02	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	6.0	2.5	4.0	8.7	0.0	2.0	2.0	1.5	1.0	2.5	0.5	2.0	8.7	0.0	2.7
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

木曽川大堰

		令和5年 4月11日	5月15日	6月12日	7月10日	8月1日	9月5日	10月3日	11月8日	12月5日	令和6年 1月16日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	雨	曇時々雨	晴	曇	晴	雨のち晴	晴	晴	曇	晴			
天候当日		晴	晴	雨	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	雨			
気温	℃	26.0	24.2	22.1	31.8	33.5	37.0	24.4	20.0	7.8	4.6	2.8	7.0	37.0	2.8	20.1
水温	℃	13.1	14.8	18.0	22.0	28.7	28.6	21.9	16.8	9.3	5.6	6.0	8.0	28.7	5.6	16.1
一般細菌	個/ml	420	1200	2400	2600	100	370	420	840	7600	2100	8100	210	8100	100	2200
大腸菌(MPN)	MPN/dl	7.4	24	48	290	2.0	1.0	3.0	120	2.0	0.0	0.0	1.0	290	0.0	42
カドミウム及びその化合物	mg/l															
水銀及びその化合物	mg/l															
セレン及びその化合物	mg/l															
鉛及びその化合物	mg/l															
ヒ素及びその化合物	mg/l															
六価クロム化合物	mg/l															
亜硝酸態窒素	mg/l															
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.30	0.31	0.22	0.20	0.14	0.12	0.26	0.16	0.22	0.26	0.29	0.28	0.31	0.12	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l															
ホウ素及びその化合物	mg/l															
四塩化炭素	mg/l															
1,4-ジオキサン	mg/l															
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l															
ジクロロメタン	mg/l															
テトラクロロエチレン	mg/l															
トリクロロエチレン	mg/l															
ベンゼン	mg/l															
亜鉛及びその化合物	mg/l															
アルミニウム及びその化合物	mg/l															
鉄及びその化合物	mg/l	0.31	0.29	0.59	0.90	0.09	0.09	0.11	0.15	0.09	0.08	0.11	0.14	0.90	0.08	0.25
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l															
ナトリウム及びその化合物	mg/l															
マンガン及びその化合物	mg/l	0.020	0.023	0.029	0.036	0.012	0.016	0.015	0.019	0.013	0.012	0.014	0.015	0.036	0.012	0.019
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	1.9	2.3	1.9	1.3	2.8	3.3	3.0	3.6	4.4	5.7	4.9	3.4	5.7	1.3	3.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	15.4	20.6	16.4	15.3	20.3	22.0	21.8	27.2	27.2	28.1	29.4	28.5	29.4	15.3	22.7
蒸発残留物	mg/l															
陰イオン界面活性剤	mg/l															
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	<0.000001	< 0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l															
フェノール類	mg/l															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.3	1.1	1.4	2.0	1.4	1.4	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.1	2.0	1.1	1.3
pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	8.1	8.5	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	8.5	7.4	7.7
臭気		厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	木材臭	木材臭	木材臭	藻臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	6.1	3.8	6.7	12	3.1	3.5	3.2	2.0	3.2	2.4	2.7	2.9	12	2.0	4.3
濁度	度	10	5.9	13	26	2.5	4.2	2.4	5.5	1.5	1.4	2.2	2.8	26	1.4	6.4
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.8	6.7	5.4	4.8	7.2	8.6	7.7	9.7	10.7	10.8	11.9	9.8	11.9	4.8	8.3
総アルカリ度	mg/l	13.0	17.5	16.0	13.5	21.0	22.5	20.5	23.0	23.0	22.5	21.5	20.0	23.0	13.0	19.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	< 0.01	0.03	< 0.01	0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.8	10.0	9.3	8.9	8.8	9.2	8.8	9.9	11.4	12.7	12.5	12.0	12.7	8.8	10.4
酸素飽和百分率	%	106	100	100	102	116	119	102	102	101	102	101	102	119	100	104
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

尾張西部浄水場(工水)原水

		令和5年 4月11日	5月15日	6月12日	7月10日	8月1日	9月5日	10月3日	11月8日	12月5日	令和6年 1月16日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	雨	曇時々雨	晴	曇	晴	雨のち晴	晴	晴	曇	晴			
天候当日		晴	晴	雨	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	雨			
気温	℃	22.9	23.5	23.4	32.7	34.9	33.6	25.9	23.1	8.7	6.9	4.3	8.3	34.9	4.3	20.7
水温	℃	18.5	15.5	18.2	21.8	28.2	28.4	22.4	16.9	9.9	6.3	6.9	9.3	28.4	6.3	16.9
一般細菌	個/ml											6700				6700
大腸菌(MPN)	MPN/dl											0.0				0.0
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l											0.31				0.31
フッ素及びその化合物	mg/l											0.11				0.11
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.05				0.05
鉄及びその化合物	mg/l	0.20	0.32	0.47	0.71	0.10	0.04	0.11	0.13	0.08	0.09	0.09	0.09	0.71	0.04	0.20
溶存鉄	mg/l	0.07	0.07	0.08	0.12	0.02	0.01	0.02	0.03	0.04	0.03	0.04	0.05	0.12	0.01	0.05
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											8.2				8.2
マンガン及びその化合物	mg/l	0.007	0.017	0.022	0.028	0.010	0.004	0.017	0.015	0.006	0.010	0.008	0.004	0.028	0.004	0.012
溶存マンガン	mg/l	0.004	0.005	0.004	0.004	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.002	0.004	0.004	0.003	0.005	< 0.001	0.003
塩化物イオン	mg/l	2.1	2.3	1.9	1.3	2.8	3.3	3.0	3.8	4.4	5.8	5.0	3.5	5.8	1.3	3.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.4	21.4	17.1	15.9	21.0	21.2	21.7	27.4	29.0	33.2	30.7	27.9	33.2	15.9	23.9
蒸発残留物	mg/l	54	62	58	60	54	53	53	69	73	79	75	57	79	53	62
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l											0.000003				0.000003
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l											< 0.000001				< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l											1.2				1.2
pH値		7.0	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.0	7.3
臭気												木材臭				
臭気強度(TON)																
色度	度											2.8				2.8
濁度	度	5.6	6.7	11	20	1.6	1.2	1.8	2.4	1.1	1.5	1.3	1.3	20	1.1	4.6
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	6.8	6.9	5.8	4.9	7.5	8.1	7.7	9.4	10.9	12.0	11.0	9.3	12.0	4.9	8.4
総アルカリ度	mg/l	16.5	18.0	17.5	14.5	20.5	21.5	20.5	23.0	23.5	23.5	21.5	20.0	23.5	14.5	20
アンモニア態窒素	mg/l															
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

長良川南濃大橋地点

		令和5年 4月11日	5月15日	6月12日	7月10日	8月1日	9月5日	10月3日	11月8日	12月5日	令和6年 1月16日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	雨	曇時々雨	晴	曇	晴	雨のち晴	晴	晴	曇	晴			
天候当日		晴	晴	雨	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	雨			
気温	℃	18.4	20.8	21.6	31.2	35.5	32.0	26.0	21.0	7.7	4.5	3.4	7.1	35.5	3.4	19.1
水温	℃	15.3	15.9	19.1	22.1	31.5	27.2	21.5	17.4	9.7	6.8	8.7	9.8	31.5	6.8	17.1
一般細菌	個/ml	580	1000	1700	1900	740	1800	1000	4400	460	180	170	320	4400	170	1200
大腸菌(MPN)	MPN/dl	14	160	390	690	3.1	17	6.3	690	12	12	8.6	13	690	3.1	170
カドミウム及びその化合物	mg/l															
水銀及びその化合物	mg/l															
セレン及びその化合物	mg/l															
鉛及びその化合物	mg/l															
ヒ素及びその化合物	mg/l															
六価クロム化合物	mg/l															
亜硝酸態窒素	mg/l															
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.58	0.56	0.61	0.38	0.65	0.49	0.71	0.64	0.75	0.81	0.79	0.65	0.81	0.38	0.64
フッ素及びその化合物	mg/l															
ホウ素及びその化合物	mg/l															
四塩化炭素	mg/l															
1,4-ジオキサン	mg/l															
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l															
ジクロロメタン	mg/l															
テトラクロロエチレン	mg/l															
トリクロロエチレン	mg/l															
ベンゼン	mg/l															
亜鉛及びその化合物	mg/l															
アルミニウム及びその化合物	mg/l															
鉄及びその化合物	mg/l	0.28	0.28	0.35	0.37	0.10	0.15	0.17	0.21	0.22	0.14	0.16	0.13	0.37	0.10	0.21
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l															
ナトリウム及びその化合物	mg/l															
マンガン及びその化合物	mg/l	0.042	0.023	0.026	0.022	0.016	0.029	0.025	0.026	0.041	0.023	0.031	0.020	0.042	0.016	0.027
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	4.2	3.3	3.6	1.9	5.3	4.1	4.7	3.2	6.8	7.9	6.9	5.7	7.9	1.9	4.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	27.6	26.9	29.5	21.4	38.1	35.4	38.1	25.0	38.3	40.0	38.3	33.5	40.0	21.4	32.7
蒸発残留物	mg/l															
陰イオン界面活性剤	mg/l															
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l															
フェノール類	mg/l															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	1.1	1.1	1.1	1.2	0.8	0.9	2.0	0.8	0.7	0.7	0.6	2.0	0.6	1.0
pH値		7.5	7.4	7.3	7.4	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.7	7.3	7.5
臭気		厨芥臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	3.0	5.8	5.8	4.7	3.2	2.8	2.8	7.5	3.0	2.1	2.3	2.1	7.5	2.1	3.8
濁度	度	2.9	4.1	4.0	7.1	2.1	1.7	1.6	5.3	1.2	1.4	1.2	1.5	7.1	1.2	2.8
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	8.7	7.8	8.6	5.9	11.7	10.3	11.2	7.7	12.4	12.1	13.8	10.6	13.8	5.9	10.1
総アルカリ度	mg/l	26.5	25.0	29.0	22.0	37.5	36.0	35.5	22.5	34.0	35.0	33.0	30.5	37.5	22.0	30.5
アンモニア態窒素	mg/l	0.06	0.05	0.05	0.02	0.01	0.03	0.03	0.03	0.06	0.09	0.06	0.07	0.09	0.01	0.05
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.0	9.2	8.5	8.4	8.2	8.4	8.8	8.5	11.4	11.7	11.4	11.3	11.7	8.2	9.6
酸素飽和百分率	%	101	94	92	98	113	106	100	91	101	97	98	101	113	91	99
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

長良川取水口

		令和5年 4月11日	5月15日	6月12日	7月10日	8月1日	9月5日	10月3日	11月8日	12月5日	令和6年 1月16日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	雨	曇時々雨	晴	曇	晴	雨のち晴	曇	晴	曇	晴			
天候当日		晴	晴	雨	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	雨			
気温	℃	16.1	19.3	21.4	29.3	30.9	29.8	23.9	19.5	8.1	3.2	2.9	7.1	30.9	2.9	17.6
水温	℃	13.7	17.6	20.2	22.2	30.7	28.7	23.7	18.9	9.9	5.4	7.4	9.0	30.7	5.4	17.3
一般細菌	個/ml	170	1100	600	5000	330	820	150	460	120	67	130	170	5000	67	760
大腸菌(MPN)	MPN/dl	12	91	110	440	1.0	2.0	3.0	8.6	0.0	1.0	1.0	0.0	440	0.0	56
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002					< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l				0.004					0.007				0.007	0.004	0.006
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.45	0.58	0.45	0.36	0.14	0.11	0.49	0.80	0.59	0.78	0.79	0.55	0.80	0.11	0.51
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.05					0.05				0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				<0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.40					0.07				0.40	0.07	0.24
鉄及びその化合物	mg/l	0.21	0.33	0.40	0.49	0.09	0.12	0.11	0.25	0.17	0.23	0.38	0.24	0.49	0.09	0.25
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				2.5					7.3				7.3	2.5	4.9
マンガン及びその化合物	mg/l	0.023	0.036	0.038	0.036	0.023	0.019	0.016	0.029	0.019	0.023	0.042	0.037	0.042	0.016	0.028
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	2.9	4.0	3.0	1.8	5.4	3.9	5.0	7.1	5.7	8.1	6.7	5.8	8.1	1.8	5.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	21.8	30.1	26.4	18.9	36.6	31.4	36.4	44.4	37.0	37.9	38.4	23.0	44.4	18.9	31.9
蒸発残留物	mg/l				50					74				74	50	62
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.9	1.3	1.6	1.8	1.3	1.2	1.0	0.8	0.8	0.9	0.8	1.8	0.7	1.1
pH値		7.5	7.4	7.3	7.3	9.1	9.4	8.6	7.6	7.6	7.4	7.3	7.5	9.4	7.3	7.8
臭気		藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	3.3	3.4	5.8	12	4.5	3.6	1.0	2.7	2.2	2.7	2.5	2.9	12	1.0	3.9
濁度	度	5.5	6.3	6.8	14	5.2	8.2	5.6	3.0	2.4	2.6	5.3	3.7	14	2.4	5.7
アンチモン及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l				< 0.0001		< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l				0.001		< 0.001							0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004		< 0.0004							< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l				< 0.02		< 0.02							< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l				< 0.008		< 0.008							< 0.008	< 0.008	< 0.008
農薬類					0.01		0.01							0.01	0.01	0.01
遊離炭酸	mg/l				0.5		< 0.5							0.5	< 0.5	<0.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l				< 0.002		< 0.002							< 0.002	< 0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				7.5		6.1							7.5	6.1	6.8
腐食性(ランゲリア指数)					-2		0.50							0.50	-2.0	-0.75
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l				< 0.000004		< 0.000004							< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	6.3	9.0	7.8	5.4	11.4	9.6	11.1	13.7	11.7	12.1	12.3	9.9	13.7	5.4	10.0
総アルカリ度	mg/l	22.5	28.0	26.5	19.0	38.0	33.0	35.5	40.0	33.5	34.0	34.0	29.0	40.0	19.0	31.1
アンモニア態窒素	mg/l	0.03	0.06	0.04	0.03	< 0.01	0.01	< 0.01	0.05	0.05	0.06	0.08	0.04	0.08	< 0.01	0.04
紫外線(UV)吸光度					0.049					0.014				0.049	0.014	0.032
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.3	8.6	8.2	8.1	9.8	11.8	10.8	9.4	10.6	12.2	11.9	10.8	12.2	8.1	10.2
酸素飽和百分率	%	99	91	91	95	133	152	128	101	95	97	100	96	152	91	106
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l	0.66	0.85	0.83	0.76	0.47	0.58	0.84	1.2	0.87	1.1	1.2	0.82	1.2	0.47	0.85
全窒素(溶存態)	mg/l	0.57	0.74	0.62	0.57	0.33	0.32	0.71	1.0	0.78	1.0	1.1	0.73	1.1	0.32	0.71
リン酸イオン	mg/l	0.07	0.07	0.09	0.10	0.02	0.02	0.07	0.12	0.09	0.12	0.12	0.93	0.93	0.02	0.15
全リン	mg/l	0.042	0.062	0.079	0.082	0.046	0.057	0.052	0.070	0.054	0.061	0.072	0.054	0.082	0.042	0.061
全リン(溶存態)	mg/l	0.027	0.035	0.043	0.046	0.022	0.022	0.033	0.055	0.044	0.045	0.048	0.037	0.055	0.022	0.038
溶性ケイ酸	mg/l	9.7	11.2	10.1	8.5	10.8	10.9	11.6	11.8	11.0	12.1	11.8	11.7	12.1	8.5	10.9
クロロフィルa	μg/l	1.6	2.0	4.5	3.4	27.3	46.3	22.4	10.0	3.2	3.4	4.6	2.8	46.3	1.6	11.0
生物総数	/ml	341	141	194	125	3,807	4,526	5,618	1,602	162	157	92	182	5,618	92	1412

長良川取水口

	令和5年 4月11日	5月15日	6月12日	7月10日	8月1日	9月5日	10月3日	11月8日	12月5日	令和6年 1月16日	2月5日	3月12日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Aphanocapsa sp.*		1										
Oscillatoria sp.*		1										
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■					142					3		
A. italica(M.ita) ■			5			216			24		10	6
A. distans(M.dis)			13				29					
Melosira varians	8	13	3						11			12
Cyclotella spp.	16	39	31	44	1,893	3,692	3,696	1,390	38	65	54	29
Attheya zachariasi	1											
Meridion circulare										4		
Diatoma vulgare						12				1		
Fragilaria sp.							4		9			
Asterionella formosa ■	280	8								2	4	29
Synedra ulna								11	5		5	2
S. acus ■	4							3		1		
S. sp.										2		
Rhoicosphenia curvata								2				
Achnanthes spp.	2	1						6				6
Cocconeis placentula			2					2		2		
Gyrosigma sp.								2				
Pinnularia sp.				1				4	2			1
Navicula spp.		3	5	2			3	18	6	6		19
Gomphonema spp.						1						
Cymbella ventricosa		2	3	1				6	1			7
Bacillaria paradoxa							4					
Nitzschia actinastroides						81	176	22				
N. palea		2										
N. sp.			2						16			
BACILLARIOPHYCEAE others		2		1			64	6				
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Pandorina morum*					24	1						
Eudorina elegans*				1	14		32					
Gonium sp.*			1									
Elakatothrix gelatinosa*						10						
Sphaerocystis schroeteri*	1				26	9		2	3			2
Tetrasporales sp.	9	44	57	37		368		38	21	48	5	22
Pediastrum duplex*					24		528					
Coelastrum sp.*					144	1	32					
Chodatella sp.										1		
Kirchneriella sp.*								2				
Ankistrodesmus falcatus		1					120				1	
Schroederia setigera					56	2				1		
Actinastrum hantzschii*					1,224							
Crucigenia sp.*		1	1	1								2
Scenedesmus longispina*				4							8	
S. quadricauda*	5		27			4				4		22
S. spinosus*		10			216							
S. sp.*				12								
S. spp.*	12											
Ulothrix sp.*		2										
Closterium sp.	1				31							
Cosmarium sp.										1	2	
Staurastrum spp.	1											
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.		1	10	6	3	56	320	27	3	7		12
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.												1
Uroglena americana* ▲											1	
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Peridinium sp.				1			72					
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)												
Trachelomonas sp.							8					
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group	1	10	34	14	10	73	530	61	23	9	2	10
TOTAL NUMBERS(/ml)	341	141	194	125	3,807	4,526	5,618	1,602	162	157	92	182

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

知多浄水場原水

		令和5年 4月10日	5月15日	6月13日	7月11日	8月7日	9月4日	10月10日	11月1日	12月11日	令和6年 1月15日	2月6日	3月4日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	雨	晴			
天候当日		晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	19.5	21.0	30.0	35.0	30.0	32.5	22.0	20.0	16.0	7.5	9.0	12.0	35.0	7.5	21.2
水温	℃	13.9	18.2	20.9	22.7	30.3	28.1	21.4	18.8	12.2	8.1	8.3	10.0	30.3	8.1	17.7
一般細菌	個/ml	440	120	200	860	620	160	160	160	76	72	130	660	860	72	310
大腸菌(MPN)	MPN/dl	24	6.3	26	110	9.8	1.0	0.0	0.0	2.0	1.0	1.0	5.1	110	0.0	16
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											0.017				0.017
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.47	0.63	0.59	0.44	0.46	0.33	0.73	0.52	0.62	0.78	0.86	0.80	0.86	0.33	0.60
フッ素及びその化合物	mg/l											0.05				0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.11				0.11
鉄及びその化合物	mg/l	0.38	0.38	0.49	0.52	0.20	0.22	0.13	0.26	0.24	0.19	0.28	0.34	0.52	0.13	0.30
溶存鉄	mg/l	0.13	0.04	0.09	0.11	0.04	0.02	0.02	0.01	0.07	0.07	0.08	0.08	0.13	0.01	0.06
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											7.9				7.9
マンガン及びその化合物	mg/l	0.030	0.053	0.044	0.042	0.037	0.034	0.011	0.027	0.017	0.016	0.026	0.030	0.053	0.011	0.031
溶存マンガン	mg/l	0.004	0.015	0.003	0.004	0.003	0.002	< 0.001	< 0.001	0.002	0.005	0.006	0.009	0.015	< 0.001	0.004
塩化物イオン	mg/l	2.4	4.2	3.3	1.8	5.1	3.8	5.1	6.0	6.2	7.0	6.8	5.2	7.0	1.8	4.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.9	29.4	29.1	19.5	34.4	29.9	36.3	39.8	36.4	36.7	38.0	32.4	39.8	17.9	31.6
蒸発残留物	mg/l	51	68	67	53	77	65	73	89	74	69	81	68	89	51	70
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	0.8	1.1	1.5	1.5	1.1	0.9	1.2	0.7	0.7	0.8	0.8	1.5	0.7	1.0
pH値		7.2	7.2	7.3	7.1	7.4	8.0	7.4	8.1	7.5	7.5	7.4	7.3	8.1	7.1	7.4
臭気		厨芥臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	9.0	1.8	4.2	8.9	5.2	3.7	2.5	3.1	2.9	2.5	2.7	3.0	9.0	1.8	4.1
濁度	度	14	8.3	9.7	15	5.6	7.0	3.3	7.6	3.5	2.6	4.4	6.8	15	2.6	7.3
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	3.4	3.7	3.6	3.4	6.1	5.3	3.6	5.3	2.8	2.9	2.5	3.5	6.1	2.5	3.8
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	5.2	8.8	8.3	5.5	10.7	9.0	11.2	12.2	11.0	11.4	12.2	9.8	12.2	5.2	9.6
総アルカリ度	mg/l	16.5	26.5	27.5	20.0	34.5	31.0	34.0	37.5	33.0	33.0	33.5	29.0	37.5	16.5	29.7
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.02	0.03	0.02	0.03	< 0.01	0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	33	8.5	12	17	1.5	6.5	1.0	9.1	0.5	8.0	11	22	33	0.5	11
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

(3)矢作川水系

明智川

		令和5年 4月5日	5月8日	6月6日	7月4日	8月2日	9月12日	10月4日	11月7日	12月4日	令和6年 1月9日	2月14日	3月5日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	曇	晴	晴	雨	曇のち雨	雨	晴	晴	晴	曇			
天候当日		晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨のち曇	曇	晴	晴	晴	雨			
気温	℃	18.3	22.6	23.2	29.2	31.6	23.8	19.4	17.6	8.7	4.2	11.6	5.6	31.6	4.2	18.0
水温	℃	12.8	15.3	16.1	20.9	23.7	21.1	18.4	17.4	7.0	3.7	5.5	6.0	23.7	3.7	14.0
一般細菌	個/ml	74	1400	220	560	66	1800	20000	14000	66	28	48	55	20000	28	3200
大腸菌(MPN)	MPN/dl	18	340	63	70	96	580	920	1600	72	84	56	67	1600	18	330
カドミウム及びその化合物	mg/l															
水銀及びその化合物	mg/l															
セレン及びその化合物	mg/l															
鉛及びその化合物	mg/l															
ヒ素及びその化合物	mg/l															
六価クロム化合物	mg/l															
亜硝酸態窒素	mg/l															
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.47	0.43	0.38	0.29	0.27	0.30	0.44	0.37	0.39	0.43	0.56	0.51	0.56	0.27	0.40
フッ素及びその化合物	mg/l															
ホウ素及びその化合物	mg/l															
四塩化炭素	mg/l															
1,4-ジオキサン	mg/l															
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l															
ジクロロメタン	mg/l															
テトラクロロエチレン	mg/l															
トリクロロエチレン	mg/l															
ベンゼン	mg/l															
亜鉛及びその化合物	mg/l															
アルミニウム及びその化合物	mg/l															
鉄及びその化合物	mg/l	0.08	0.88	0.13	0.10	0.07	0.12	0.47	2.1	0.02	0.03	0.03	0.04	2.1	0.02	0.34
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l															
ナトリウム及びその化合物	mg/l															
マンガン及びその化合物	mg/l	0.005	0.051	0.007	0.006	0.005	0.005	0.022	0.12	0.001	0.001	0.002	0.003	0.12	0.001	0.019
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	2.9	1.4	1.7	1.7	2.2	2.1	1.8	1.9	2.6	2.8	3.1	2.4	3.1	1.4	2.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.3	10.2	12.1	13.0	15.4	15.8	13.6	10.9	16.7	16.8	17.6	15.3	17.6	10.2	14.6
蒸発残留物	mg/l															
陰イオン界面活性剤	mg/l															
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	<0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l															
フェノール類	mg/l															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	2.5	0.8	1.0	1.0	1.5	3.5	4.6	0.5	0.5	0.6	0.5	4.6	0.5	1.5
pH値		7.6	7.5	7.6	7.7	7.8	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5	7.4	7.8	7.4	7.6
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	2.4	11	3.4	4.0	3.2	6.4	15	21	1.8	1.7	1.9	1.9	21	1.7	6.1
濁度	度	1.4	18	2.0	1.4	1.0	1.7	9.7	47	0.5	0.5	0.6	0.6	47	0.5	7.0
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	6.3	3.6	4.5	4.7	5.7	5.6	4.9	3.9	6.2	6.4	6.5	5.6	6.5	3.6	5.3
総アルカリ度	mg/l	20.0	10.0	14.0	16.5	21.0	20.0	16.0	12.0	19.0	19.0	19.5	17.5	21.0	10.0	17.0
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.03	0.02	0.03	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.2	9.6	9.6	8.7	9.3	8.8	9.2	9.4	12.1	13.2	12.6	12.4	13.2	8.7	10.4
酸素飽和百分率	%	107	99	99	100	112	99	101	99	102	101	102	100	112	99	102
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

岩倉取水口

		令和5年 4月5日	5月8日	6月6日	7月4日	8月2日	9月12日	10月4日	11月7日	12月4日	令和6年 1月9日	2月14日	3月5日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	曇	晴	晴	雨	曇のち雨	雨	晴	晴	晴	曇			
天候当日		晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨のち曇	曇	晴	晴	晴	雨			
気温	℃	21.3	23.4	20.8	30.8	32.2	25.3	23.0	19.6	10.3	2.9	14.1	4.3	32.2	2.9	19.0
水温	℃	13.3	13.4	15.5	22.1	26.2	22.4	20.3	16.9	9.8	5.3	5.5	7.3	26.2	5.3	14.8
一般細菌	個/ml	88	230	400	360	35	4600	22000	3200	42	24	29	43	22000	24	2600
大腸菌(MPN)	MPN/dl	9.7	78	100	110	40	580	1000	2400	16	32	7.5	31	2400	7.5	370
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002					< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.15	0.20	0.30	0.21	0.20	0.26	0.31	0.25	0.21	0.23	0.22	0.27	0.31	0.15	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l				0.05					0.06				0.06	0.05	0.06
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.21					0.10				0.21	0.10	0.16
鉄及びその化合物	mg/l	0.06	0.89	0.84	0.18	0.12	0.27	0.86	1.7	0.23	0.19	0.16	0.15	1.7	0.06	0.47
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.2					3.4				3.4	3.2	3.3
マンガン及びその化合物	mg/l	0.011	0.064	0.031	0.012	0.018	0.023	0.048	0.11	0.051	0.039	0.029	0.021	0.11	0.011	0.038
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	2.4	2.1	1.5	1.6	1.7	1.8	1.6	2.3	1.9	2.1	2.7	2.3	2.7	1.5	2.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.6	11.5	10.4	13.1	15.1	15.0	13.3	16.0	15.0	15.2	15.7	13.1	16.0	10.4	13.9
蒸発残留物	mg/l				42					41				42	41	42
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.0	1.7	1.2	1.1	1.1	1.6	3.7	3.2	0.9	0.7	0.7	0.7	3.7	0.7	1.5
pH値		7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.7	7.8	7.5	7.5	7.8	7.4	7.5
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	3.1	6.3	11	5.0	3.6	6.1	14	10	3.4	3.6	2.4	3.0	14	2.4	6.0
濁度	度	0.2	12	27	4.0	1.7	5.5	17	35	3.4	2.6	3.7	3.1	35	0.2	9.6
アンチモン及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l				< 0.0001		< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004		< 0.0004							< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l				< 0.02		< 0.02							< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l				< 0.008		< 0.008							< 0.008	< 0.008	< 0.008
農薬類					0.00		0.00							0.00	0.00	0.00
遊離炭酸	mg/l				0.5		1.0							1.0	0.5	0.8
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l				< 0.002		< 0.002							< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				7.3		6.6							7.3	6.6	7.0
腐食性(ランゲリア指数)					-2.1		-1.9							-1.9	-2.1	-2.0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l				< 0.000004		< 0.000004							< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	4.7	4.0	4.5	4.5	5.2	5.2	4.5	5.4	5.0	5.2	5.2	4.6	5.4	4.0	4.8
総アルカリ度	mg/l	16.0	14.0	12.0	16.0	19.5	20.0	16.5	19.0	18.0	18.0	17.5	15.5	20.0	12.0	16.8
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	< 0.01	0.01
紫外線(UV)吸光度					0.026					0.021				0.026	0.021	0.024
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.8	10.6	10.0	8.8	9.3	8.4	8.8	9.1	11.7	12.5	12.6	12.3	12.6	8.4	10.4
酸素飽和百分率	%	107	105	102	105	115	99	100	95	104	102	103	101	115	95	103
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

豊田浄水場原水

		令和5年 4月5日	5月8日	6月5日	7月4日	8月2日	9月12日	10月11日	11月7日	12月4日	令和6年 1月9日	2月14日	3月5日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇			
天候当日		晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	雨			
気温	℃	17.8	17.9	23.1	28.7	31.4	23.8	18.7	18.3	6.6	3.4	10.9	5.4	31.4	3.4	17.2
水温	℃	12.6	14.1	16.3	20.2	24.3	22.6	19.1	16.0	9.8	5.7	5.5	7.1	24.3	5.5	14.4
一般細菌	個/ml	55	670	630	500	60	1200	620	160	46	22	54	19	1200	19	340
大腸菌(MPN)	MPN/dl	4.1	170	93	81	79	440	91	200	12	15	16	7.5	440	4.1	100
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.18	0.22	0.29	0.24	0.23	0.28	0.28	0.22	0.22	0.25	0.22	0.27	0.29	0.18	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l											0.06				0.06
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.09				0.09
鉄及びその化合物	mg/l	0.08	1.8	1.6	0.25	0.15	0.57	0.26	0.46	0.23	0.19	0.17	0.15	1.8	0.08	0.49
溶存鉄	mg/l	0.02	0.08	0.25	0.05	0.03	0.09	0.08	0.12	0.07	0.08	0.04	0.03	0.25	0.02	0.08
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											3.8				3.8
マンガン及びその化合物	mg/l	0.020	0.18	0.053	0.017	0.019	0.033	0.026	0.068	0.060	0.034	0.030	0.021	0.18	0.017	0.047
溶存マンガン	mg/l	0.001	0.005	0.008	0.003	0.002	0.003	0.003	0.013	0.003	0.009	0.003	0.005	0.013	0.001	0.005
塩化物イオン	mg/l	2.4	2.0	1.3	1.6	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	2.2	2.7	2.2	2.7	1.3	2.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.8	11.2	9.5	13.2	15.3	15.1	15.9	15.5	15.1	15.4	15.7	13.1	15.9	9.5	14.1
蒸発残留物	mg/l	44	112	72	46	46	61	52	53	49	40	46	41	112	40	55
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000003	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	2.2	1.6	1.1	1.0	1.4	1.4	1.1	0.8	0.7	0.6	0.7	2.2	0.6	1.1
pH値		7.4	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.1	7.5	7.3	7.4	7.3	7.5	7.1	7.3
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	3.1	8.8	17	5.4	3.6	7.7	5.5	4.7	3.7	3.2	2.5	3.0	17	2.5	5.7
濁度	度	2.0	29	46	4.7	2.6	16	3.5	8.9	3.7	2.7	3.9	3.2	46	2.0	11
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	4.4	16	8.3	5.7	3.9	6.0	6.6	4.7	3.6	3.6	2.7	3.4	16	2.7	5.7
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	4.9	3.9	3.3	4.5	5.1	5.2	5.3	5.2	5.0	5.1	5.2	4.5	5.3	3.3	4.8
総アルカリ度	mg/l	16.5	14.5	11.0	16.5	20.0	19.5	19.5	18.5	17.5	17.5	18.5	15.5	20.0	11.0	17.1
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	8.0	79	10	7.0	2.0	13	5.5	2.0	3.0	1.5	3.5	2.0	79	1.5	11
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

明治用水頭首工

		令和5年 4月5日	5月8日	6月5日	7月4日	8月2日	9月12日	10月11日	11月7日	12月4日	令和6年 1月9日	2月14日	3月5日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇			
天候当日		晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	雨			
気温	℃	21.0	25.2	23.6	32.9	36.4	25.4	23.6	20.4	12.0	7.4	17.2	5.7	36.4	5.7	20.9
水温	℃	16.6	14.4	16.8	22.1	27.8	24.2	19.5	18.4	9.4	6.9	8.9	7.7	27.8	6.9	16.1
一般細菌	個/ml	83	1100	1100	680	100	1000	1200	3900	66	52	56	88	3900	52	790
大腸菌(MPN)	MPN/dl	4.1	250	280	70	43	170	270	650	16	3.1	1.0	120	650	1.0	160
カドミウム及びその化合物	mg/l															
水銀及びその化合物	mg/l															
セレン及びその化合物	mg/l															
鉛及びその化合物	mg/l															
ヒ素及びその化合物	mg/l															
六価クロム化合物	mg/l															
亜硝酸態窒素	mg/l															
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.31	0.22	0.32	0.25	0.24	0.30	0.31	0.30	0.31	0.37	0.36	0.42	0.42	0.22	0.31
フッ素及びその化合物	mg/l															
ホウ素及びその化合物	mg/l															
四塩化炭素	mg/l															
1,4-ジオキサン	mg/l															
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l															
ジクロロメタン	mg/l															
テトラクロロエチレン	mg/l															
トリクロロエチレン	mg/l															
ベンゼン	mg/l															
亜鉛及びその化合物	mg/l															
アルミニウム及びその化合物	mg/l															
鉄及びその化合物	mg/l	0.13	2.0	1.6	0.22	0.13	0.19	0.26	0.25	0.16	0.24	0.14	0.16	2.0	0.13	0.46
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l															
ナトリウム及びその化合物	mg/l															
マンガン及びその化合物	mg/l	0.047	0.18	0.059	0.022	0.026	0.026	0.031	0.036	0.030	0.035	0.027	0.033	0.18	0.022	0.046
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	4.6	2.2	1.7	2.4	3.3	3.4	3.2	4.0	3.6	3.9	4.4	3.5	4.6	1.7	3.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	23.4	11.9	11.7	15.4	18.8	18.9	20.1	21.0	19.9	20.4	21.4	19.0	23.4	11.7	18.5
蒸発残留物	mg/l															
陰イオン界面活性剤	mg/l															
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	<0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l															
フェノール類	mg/l															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.3	2.8	2.1	1.1	1.2	1.5	1.5	1.2	0.9	0.9	0.8	0.8	2.8	0.8	1.3
pH値		7.9	7.5	7.3	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5	7.4	7.9	7.3	7.6
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	4.1	12	14	5.2	3.8	5.8	7.1	4.4	3.6	3.6	2.8	3.5	14	2.8	5.8
濁度	度	3.0	37	46	3.8	2.3	5.9	3.2	2.8	1.7	3.1	2.7	2.5	46	1.7	9.5
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	8.1	4.2	4.0	5.2	6.6	6.6	6.8	7.3	7.2	7.3	7.4	6.5	8.1	4.0	6.4
総アルカリ度	mg/l	25.5	14.5	12.5	19.0	22.5	23.5	22.5	23.0	22.0	22.5	22.5	20.0	25.5	12.5	20.8
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.03	0.01	0.01	< 0.01	0.03	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	< 0.01	0.02
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.7	10.4	9.7	8.8	8.3	7.9	8.8	9.4	11.2	12.6	12.7	12.0	12.7	7.9	10.2
酸素飽和百分率	%	111	105	102	103	106	95	96	101	100	105	112	101	112	95	103
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

安城浄水場原水

		令和5年 4月11日	5月16日	6月12日	7月5日	8月3日	9月13日	10月10日	11月6日	12月6日	令和6年 1月10日	2月6日	3月6日	最高	最低	平均
天候前日		晴	晴	雨	晴	晴	曇時々雨	雨	雨	曇	晴	雨	晴のち雨			
天候当日		晴	晴	雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨			
気温	℃	22.6	27.5	23.2	27.2	32.4	31.7	26.2	24.6	17.5	8.4	11.8	12.8	32.4	8.4	22.2
水温	℃	14.5	16.4	17.8	22.5	28.2	24.8	20.2	17.6	9.0	6.4	8.0	7.8	28.2	6.4	16.1
一般細菌	個/ml											500				500
大腸菌(MPN)	MPN/dl											17				17
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											0.006				0.006
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l											0.44				0.44
フッ素及びその化合物	mg/l											0.06				0.06
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.21				0.21
鉄及びその化合物	mg/l	0.16	0.47	0.69	0.29	0.15	0.17	0.18	0.15	0.15	0.18	0.31	0.17	0.69	0.15	0.26
溶存鉄	mg/l	0.03	0.07	0.12	0.06	0.05	0.05	0.08	0.05	0.06	0.08	0.06	0.05	0.12	0.03	0.06
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											5.1				5.1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.030	0.040	0.036	0.023	0.025	0.020	0.018	0.024	0.019	0.026	0.031	0.028	0.040	0.018	0.027
溶存マンガン	mg/l	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.007	0.006	0.010	0.010	0.002	0.004
塩化物イオン	mg/l	2.9	2.6	2.9	2.4	3.2	3.6	3.1	4.4	3.4	3.9	4.1	3.7	4.4	2.4	3.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16.1	14.6	14.1	15.8	18.6	19.0	19.1	22.7	19.9	21.1	20.9	18.9	22.7	14.1	18.4
蒸発残留物	mg/l	46	51	53	46	52	53	52	61	52	55	56	46	61	46	52
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l											< 0.000001				< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l											< 0.000001				< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l											1.0				1.0
pH値		7.5	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.2	7.4
臭気												藻臭				
臭気強度(TON)																
色度	度											4.3				4.3
濁度	度	2.9	7.6	15	4.6	2.2	2.9	2.2	1.5	1.6	2.2	6.6	2.8	15	1.5	4.3
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.6	5.0	4.6	5.4	6.6	6.8	6.6	8.0	6.9	7.4	6.9	6.6	8.0	4.6	6.4
総アルカリ度	mg/l	19.0	16.0	17.0	18.5	22.5	22.0	22.0	25.0	22.5	22.5	21.0	20.0	25.0	16.0	20.7
アンモニア態窒素	mg/l															
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

細川頭首工

		令和5年 4月5日	5月8日	6月5日	7月4日	8月2日	9月12日	10月11日	11月7日	12月4日	令和6年 1月9日	2月14日	3月5日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇			
天候当日		晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	雨			
気温	℃	19.2	22.7	25.4	33.7	33.6	24.6	21.8	19.8	10.4	6.6	16.8	5.2	33.7	5.2	20.0
水温	℃	14.5	16.6	16.8	23.0	28.2	22.8	17.5	18.1	7.4	4.2	6.5	6.0	28.2	4.2	15.1
一般細菌	個/ml	130	1400	1500	830	150	1400	1400	4400	96	48	96	98	4400	48	960
大腸菌(MPN)	MPN/dl	24	610	18	120	27	820	290	2400	110	38	36	170	2400	18	390
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002					< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.25	0.29	0.35	0.24	0.23	0.30	0.33	0.27	0.24	0.28	0.29	0.34	0.35	0.23	0.28
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.05					< 0.05				< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.25					0.03				0.25	0.03	0.14
鉄及びその化合物	mg/l	0.12	1.3	0.45	0.33	0.15	0.25	0.22	0.75	0.08	0.08	0.09	0.10	1.3	0.08	0.33
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				4.2					4.7				4.7	4.2	4.4
マンガン及びその化合物	mg/l	0.027	0.088	0.029	0.027	0.026	0.024	0.018	0.036	0.012	0.011	0.014	0.015	0.088	0.011	0.027
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	3.7	2.2	2.6	2.9	3.0	2.8	2.7	3.7	3.3	3.7	3.7	3.5	3.7	2.2	3.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.0	10.1	12.4	15.7	16.2	14.7	15.7	18.5	17.9	18.2	19.2	17.9	19.2	10.1	16.3
蒸発残留物	mg/l				50					56				56	50	53
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.2	3.9	1.5	1.3	1.4	1.7	1.7	2.4	0.8	0.8	0.8	0.8	3.9	0.8	1.5
pH値		7.4	7.5	7.4	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.8	7.6	7.4	7.4	7.8	7.4	7.6
臭気		藻臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	4.0	18	8.7	5.9	5.5	7.9	7.3	8.6	3.4	3.6	3.3	3.4	18	3.3	6.6
濁度	度	1.5	26	8.9	3.1	2.2	4.3	3.2	13	0.8	1.0	1.1	1.2	26	0.8	5.5
アンチモン及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l				< 0.0001		< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004		< 0.0004							< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l				< 0.02		< 0.02							< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l				< 0.008		< 0.008							< 0.008	< 0.008	< 0.008
農薬類					0.00		0.00							0.00	0.00	0.00
遊離炭酸	mg/l				0.5		1.0							1.0	0.5	0.8
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l				< 0.002		< 0.002							< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				9.0		8.9							9.0	8.9	9.0
腐食性(ランゲリア指数)					-1.8		-1.8							-1.8	-1.8	-1.8
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l				< 0.000004		< 0.000004							< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	6.6	3.7	4.5	5.6	5.9	5.4	5.5	6.6	6.5	6.8	6.5	6.2	6.8	3.7	5.8
総アルカリ度	mg/l	22.0	11.0	13.5	19.0	20.0	18.0	18.0	20.5	20.5	20.5	21.5	19.0	22.0	11.0	18.6
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度					0.036					0.022				0.036	0.022	0.029
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.0	9.5	9.6	8.8	9.0	8.4	9.6	9.2	11.9	12.5	11.7	12.3	12.5	8.4	10.2
酸素飽和百分率	%	99	100	101	103	117	98	101	99	100	98	99	99	117	98	101
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

幸田浄水場原水

		令和5年 4月5日	5月8日	6月5日	7月4日	8月8日	9月12日	10月11日	11月7日	12月4日	令和6年 1月9日	2月14日	3月5日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	曇	晴	曇	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇			
天候当日		晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	雨			
気温	℃	19.4	21.9	28.6	33.4	32.7	25.4	24.0	20.9	14.7	9.9	19.7	6.6	33.4	6.6	21.4
水温	℃	14.8	18.0	18.4	23.4	25.7	23.1	18.6	16.7	9.2	7.2	7.5	8.0	25.7	7.2	15.9
一般細菌	個/ml	46	1200	920	430	1300	1700	1500	88	76	36	52	44	1700	36	620
大腸菌(MPN)	MPN/dl	20	610	170	150	370	250	490	38	16	41	14	7.5	610	7.5	180
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.30	0.30	0.38	0.27	0.32	0.32	0.32	0.24	0.24	0.30	0.31	0.33	0.38	0.24	0.30
フッ素及びその化合物	mg/l											< 0.05				< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.07				0.07
鉄及びその化合物	mg/l	0.11	1.1	0.94	1.3	0.87	0.40	0.49	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	1.3	0.08	0.47
溶存鉄	mg/l	0.05	0.14	0.12	0.08	0.11	0.08	0.14	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.14	0.04	0.08
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											5.0				5.0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.011	0.076	0.058	0.074	0.087	0.026	0.021	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.087	0.005	0.032
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.004	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.001	0.003
塩化物イオン	mg/l	3.6	3.0	3.1	3.0	2.9	3.0	2.6	3.4	3.5	3.6	3.7	3.4	3.7	2.6	3.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.2	15.8	12.8	16.5	15.4	16.6	16.3	18.5	18.5	18.7	19.0	17.9	19.0	12.8	17.0
蒸発残留物	mg/l	54	76	68	85	71	59	59	54	52	50	52	48	85	48	61
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000004	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000004	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	3.3	1.8	2.0	3.5	2.3	2.3	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	3.5	0.8	1.7
pH値		7.5	7.4	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.6	7.3	7.5
臭気		藻臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	4.1	16	8.9	7.0	14	9.7	14	3.4	3.7	3.5	3.2	3.5	16	3.2	7.6
濁度	度	1.2	21	16	13	14	8.0	10	1.1	1.0	1.2	1.4	0.9	21	0.9	7.4
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	3.7	15	11	8.6	16	10	8.9	3.9	3.2	3.8	2.8	3.1	16	2.8	7.5
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	6.4	4.5	4.9	5.8	5.6	5.9	5.7	6.6	6.5	6.6	6.6	6.2	6.6	4.5	5.9
総アルカリ度	mg/l	21.0	18.5	13.0	19.5	17.0	21.0	18.5	21.5	20.5	20.5	20.5	20.0	21.5	13.0	19.3
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	15	68	18	32	38	21	5.0	0.0	2.5	2.0	0.5	2.0	68	0.0	17.0
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

(4)豊川水系

大野頭首工

		令和5年 4月6日	5月9日	6月5日	7月4日	8月8日	9月12日	10月3日	11月8日	12月12日	令和6年 1月16日	2月14日	3月12日	最高	最低	平均
天候前日		曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴のち雨	晴	晴	晴			
天候当日		雨	晴	曇	晴	晴	曇一時雨	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	雨			
気温	℃	14.4	19.8	22.0	29.8	31.7	28.8	23.5	18.2	14.9	3.1	10.8	11.6	31.7	3.1	19.1
水温	℃	14.8	14.7	17.8	22.2	23.2	21.9	21.0	16.7	12.2	7.2	7.4	8.3	23.2	7.2	15.6
一般細菌	個/ml	190	140	400	380	1800	550	550	520	1600	47	84	59	1800	47	530
大腸菌(MPN)	MPN/dl	36	37	170	120	820	140	74	1200	650	190	75	47	1200	36	300
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002					< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.19	0.25	0.28	0.16	0.29	0.24	0.19	0.37	0.24	0.23	0.24	0.20	0.37	0.16	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.05					< 0.05				< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.04					0.11				0.11	0.04	0.08
鉄及びその化合物	mg/l	0.03	0.05	0.23	0.04	0.15	0.09	0.06	0.12	0.19	0.10	0.07	0.05	0.23	0.03	0.10
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.8					3.8				3.8	3.8	3.8
マンガン及びその化合物	mg/l	0.006	0.005	0.010	0.007	0.012	0.011	0.009	0.012	0.010	0.011	0.010	0.010	0.012	0.005	0.009
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	4.2	2.6	2.4	2.6	2.8	2.4	3.0	3.1	4.3	6.1	5.3	5.6	6.1	2.4	3.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.3	13.0	14.2	16.8	15.4	17.4	16.4	15.0	18.4	18.6	19.9	23.7	23.7	13.0	17.4
蒸発残留物	mg/l				45					47				47	45	46
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				<0.005	< 0.005	<0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				<0.0005	< 0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.4	1.1	1.0	1.2	2.4	2.0	1.7	2.8	1.8	1.4	1.4	0.9	2.8	0.9	1.6
pH値		7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.7	7.5	7.5	7.5	7.7	7.4	7.5
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	3.6	4.2	6.9	4.2	8.3	7.3	5.5	11	6.2	4.6	3.8	2.6	11	2.6	5.7
濁度	度	0.7	1.4	7.1	0.7	3.7	2.4	1.0	2.5	3.2	0.9	0.9	0.7	7.1	0.7	2.1
アンチモン及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l				< 0.0001		< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004		< 0.0004							< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l				< 0.02		< 0.02							< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l				< 0.008		< 0.008							< 0.008	< 0.008	< 0.008
農薬類					0.00		0.00							0.00	0.00	0.00
遊離炭酸	mg/l				< 0.5		1.0							1.0	< 0.5	0.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l				< 0.002		< 0.002							< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				7.4		7.8							7.8	7.4	7.6
腐食性(ランゲリア指数)					-2.0		-2.0							-2.0	-2.0	-2.0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l				< 0.000004		< 0.000004							< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	6.4	4.4	4.7	5.5	5.2	5.3	5.2	5.0	5.8	6.5	6.6	7.7	7.7	4.4	5.7
総アルカリ度	mg/l	21.5	12.5	13.0	19.0	16.5	18.5	16.0	14.0	15.5	16.0	17.5	22.5	22.5	12.5	16.9
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度					0.030					0.047				0.047	0.030	0.038
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.3	10.2	9.5	8.3	8.1	8.5	8.6	9.1	10.7	11.8	11.9	11.5	11.9	8.1	9.9
酸素飽和百分率	%	101	103	101	99	99	99	97	94	101	98	100	99	103	94	99
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

万場調整池取水塔

		令和5年 4月5日	5月8日	6月6日	7月3日	8月9日	9月11日	10月2日	11月1日	12月11日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
天候当日		晴	晴	晴	曇	曇一時雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	18.3	18.7	22.9	29.7	27.9	27.9	25.5	18.1	14.3	7.9	9.4	7.0	29.7	7.0	19.0
水温	℃	16.2	19.1	21.3	27.4	29.1	26.9	26.7	19.7	13.6	8.5	7.6	8.5	29.1	7.6	18.7
一般細菌	個/ml	12	18	110	15	25	350	42	99	69	11	8	12	350	8	64
大腸菌(MPN)	MPN/dl	0.0	5.2	0.0	0.0	2.0	25	0.0	1.0	1.0	1.0	6.0	0.0	25	0.0	3.4
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002					< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					0.006				0.006	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.16	0.11	< 0.02	< 0.02	0.16	0.03	0.04	0.07	0.09	0.09	0.11	0.17	0.17	< 0.02	0.09
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.05					< 0.05				< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.03					< 0.01				0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	0.02	0.01	0.05	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.05	0.01	0.02
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.3					3.7				3.7	3.3	3.5
マンガン及びその化合物	mg/l	0.003	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.001	0.002
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	3.8	3.8	3.3	3.1	3.0	2.7	2.7	2.9	3.3	3.9	4.1	4.2	4.2	2.7	3.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.0	17.3	15.8	15.2	15.7	15.2	15.9	16.5	17.6	18.0	19.0	19.0	19.0	15.2	16.9
蒸発残留物	mg/l				39					42				42	39	40
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000020	0.000018	0.000080	0.000005	0.000001	0.000002	0.000002	0.000080	< 0.000001	0.000011
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.8	1.5	1.9	2.4	2.0	1.7	1.8	1.7	1.5	1.8	1.5	1.6	2.4	1.5	1.8
pH値		7.8	7.9	9.3	9.6	9.0	8.5	8.2	8.0	8.0	7.7	7.6	7.7	9.6	7.6	8.3
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	青草臭	カビ臭	カビ臭	藻臭	青草臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
臭気強度(TON)						1	1									
色度	度	3.7	3.1	4.4	2.2	2.5	2.7	2.6	2.6	3.6	3.0	2.9	3.1	4.4	2.2	3.0
濁度	度	0.9	0.7	4.5	4.4	0.8	1.2	1.6	2.8	1.7	2.1	1.2	1.9	4.5	0.7	2.0
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.8	6.0	5.6	5.6	5.3	5.7	5.2	5.4	5.6	6.1	6.1	6.2	6.2	5.2	5.7
総アルカリ度	mg/l	19.0	18.0	17.0	18.0	19.0	17.0	17.0	17.0	17.5	17.0	17.5	17.5	19.0	17.0	17.6
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.03	< 0.01	0.03	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m	4.5	4.5	1.5	2.6	3.6	4.0	3.8	2.3	3.0	2.3	4.0	3.2	4.5	1.5	3.3
溶存酸素	mg/l	10.4	9.4	10.8	9.4	8.0	8.1	8.0	9.4	10.7	11.7	11.6	11.6	11.7	8.0	9.9
酸素飽和百分率	%	107	102	122	121	104	105	101	104	104	102	102	101	122	101	106
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l	0.32	0.25	0.29	0.26	0.16	0.19	0.23	0.31	0.34	0.26	0.29	0.37	0.37	0.16	0.27
全窒素(溶存態)	mg/l	0.29	0.22	0.13	0.09	0.12	0.14	0.17	0.17	0.18	0.21	0.24	0.29	0.29	0.09	0.19
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.007	0.007	0.026	0.016	0.006	0.008	0.010	0.014	0.013	0.012	0.009	0.010	0.026	0.006	0.012
全リン(溶存態)	mg/l	0.005	0.005	0.011	0.006	0.004	0.005	0.008	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.011	0.004	0.006
溶性ケイ酸	mg/l	6.7	7.4	10.4	7.2	8.4	9.4	9.4	7.7	6.3	5.3	5.6	6.9	10.4	5.3	7.6
クロロフィルa	μg/l	3.0	2.6	24.2	11.8	1.6	3.5	6.6	14.5	12.2	11.1	5.1	9.7	24.2	1.6	8.8
生物総数	/ml	174	72	6,048	2,934	129	181	276	6,202	1,426	1,417	829	1,394	6,202	72	1757

豊橋南部浄水場原水

		令和5年 4月5日	5月8日	6月6日	7月3日	8月9日	9月11日	10月2日	11月1日	12月11日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
天候当日		晴	晴	晴	曇	曇一時雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	18.0	19.8	22.7	31.4	28.3	28.6	24.6	19.6	15.7	9.2	11.1	8.9	31.4	8.9	19.8
水温	℃	12.5	16.1	18.0	21.1	24.6	24.9	23.7	18.2	12.6	8.9	7.9	8.6	24.9	7.9	16.4
一般細菌	個/ml	19	140	140	140	590	3600	100	140	60	21	12	10	3600	10	410
大腸菌(MPN)	MPN/dl	6.3	13	15	12	43	68	15	7.5	11	9.8	3.1	0.0	68	0.0	17.0
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											0.005				0.005
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.17	0.18	0.22	0.15	0.17	0.28	0.20	0.17	0.15	0.16	0.18	0.19	0.28	0.15	0.18
フッ素及びその化合物	mg/l											< 0.05				< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.03				0.03
鉄及びその化合物	mg/l	0.04	0.10	0.28	0.11	0.09	1.7	0.06	0.04	0.05	0.05	0.06	0.04	1.7	0.04	0.22
溶存鉄	mg/l	0.02	0.03	0.07	0.03	0.02	0.15	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.15	0.01	0.03
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											4.4				4.4
マンガン及びその化合物	mg/l	0.007	0.012	0.017	0.010	0.008	0.044	0.007	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.044	0.004	0.01
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.004	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.004	< 0.001	0.001
塩化物イオン	mg/l	4.0	3.6	3.0	2.8	2.7	2.8	3.0	3.8	3.7	4.8	4.6	4.0	4.8	2.7	3.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.2	17.7	15.8	15.9	16.0	16.7	18.2	18.7	17.6	18.3	20.0	20.0	20.0	15.8	17.8
蒸発残留物	mg/l	45	41	45	42	45	133	40	45	42	39	46	45	133	39	51
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000004	0.000002	0.000002	0.000040	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000040	< 0.000001	0.000004
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.3	1.3	1.4	1.6	2.0	2.4	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.2	2.4	1.2	1.5
pH値		7.4	7.4	7.1	7.3	7.4	7.2	7.3	7.6	7.5	7.7	7.5	7.5	7.7	7.1	7.4
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	カビ臭	藻臭	藻臭	青草臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
臭気強度(TON)						1										
色度	度	3.3	4.6	5.8	6.8	5.1	14	3.4	3.1	4.4	3.8	3.5	3.1	14	3.1	5.1
濁度	度	0.8	2.1	7.8	2.6	2.3	93	1.1	1.9	2.1	1.6	1.2	1.5	93	0.8	9.8
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	5.1	4.9	4.7	7.2	6.8	11	3.5	5.4	5.8	5.1	4.6	4.2	11	3.5	5.7
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	6.1	5.7	5.1	5.1	5.2	5.5	5.8	6.1	5.6	6.1	6.4	6.2	6.4	5.1	5.7
総アルカリ度	mg/l	19.0	18.0	15.0	18.0	17.0	18.0	18.5	17.5	17.0	17.0	18.5	19.0	19.0	15.0	17.7
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	1.0	6.0	3.0	1.5	3.0	4.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.5	2.5	6.0	0.0	1.9
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

駒場池取水塔

		令和5年 4月6日	5月9日	6月5日	7月4日	8月8日	9月12日	10月3日	11月8日	12月12日	令和6年 1月16日	2月14日	3月12日	最高	最低	平均
天候前日		曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴のち雨	晴	晴	晴			
天候当日		雨	晴	曇	晴	晴	曇一時雨	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	雨			
気温	℃	16.0	19.0	27.4	31.6	31.6	25.2	26.6	17.5	16.4	3.4	15.0	11.7	31.6	3.4	20.1
水温	℃	17.0	19.4	22.4	26.8	24.8	24.5	24.7	19.5	13.0	6.8	8.9	9.9	26.8	6.8	18.1
一般細菌	個/ml	18	44	360	83	61	93	36	56	46	14	18	18	360	14	71
大腸菌(MPN)	MPN/dl	0.0	6.3	23	7.4	2.0	42	1.0	52	48	2.0	1.0	0.0	52	0.0	15
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002					< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.14	0.12	0.17	0.13	0.16	0.22	0.18	0.17	0.22	0.22	0.23	0.22	0.23	0.12	0.18
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.05					< 0.05				< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.14					0.07				0.14	0.07	0.10
鉄及びその化合物	mg/l	0.06	0.10	0.82	0.11	0.11	0.11	0.06	0.11	0.12	0.10	0.12	0.09	0.82	0.06	0.16
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.4					4.2				4.2	3.4	3.8
マンガン及びその化合物	mg/l	0.008	0.007	0.024	0.006	0.013	0.009	0.007	0.010	0.008	0.007	0.007	0.008	0.024	0.006	0.010
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	4.1	3.6	2.7	2.5	2.3	2.5	2.9	4.1	4.6	5.8	5.5	4.5	5.8	2.3	3.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.2	16.9	13.4	14.7	15.4	16.7	18.5	19.3	18.7	19.3	20.8	20.2	20.8	13.4	17.7
蒸発残留物	mg/l				41					47				47	41	44
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	2.3	1.6	2.1	1.8	1.8	1.4	1.5	1.4	1.5	1.3	1.4	1.1	2.3	1.1	1.6
pH値		8.1	8.0	7.2	7.8	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.6	7.5	7.5	8.1	7.2	7.7
臭気		生ぐさ臭	生ぐさ臭	藻臭	生ぐさ臭	藻臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭			
臭気強度(TON)		20	10		1		5	2	10	2	2	10	10			
色度	度	4.7	5.0	27	7.7	6.4	5.8	4.2	3.6	4.6	4.2	3.9	3.4	27	3.4	6.7
濁度	度	3.6	2.9	38	3.1	2.9	3.4	1.5	3.5	2.7	0.7	2.4	2.7	38	0.7	5.6
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	6.3	5.5	4.5	4.9	4.7	5.6	5.7	6.3	6.2	6.7	6.1	6.5	6.7	4.5	5.8
総アルカリ度	mg/l	18.5	17.5	14.0	17.5	16.5	18.5	18.5	18.0	16.5	16.5	18.5	18.5	18.5	14.0	17.4
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m	2.0	1.5	0.3	2.0	1.8	2.2	2.5	2.0	2.5	2.8	2.8	2.0	2.8	0.3	2.0
溶存酸素	mg/l	10.5	10.2	9.1	9.2	8.4	8.3	8.4	9.5	11.0	11.9	11.5	11.6	11.9	8.3	10.0
酸素飽和百分率	%	109	112	104	117	102	101	101	104	105	99	104	103	117	99	105
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l	0.52	0.30	0.95	0.37	0.35	0.39	0.35	0.35	0.38	0.35	0.38	0.38	0.95	0.30	0.42
全窒素(溶存態)	mg/l	0.34	0.24	0.56	0.24	0.26	0.31	0.32	0.27	0.30	0.31	0.32	0.28	0.56	0.24	0.31
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.03	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.025	0.016	0.064	0.015	0.009	0.010	0.009	0.010	0.009	0.010	0.009	0.013	0.064	0.001	0.016
全リン(溶存態)	mg/l	0.009	0.007	0.014	0.006	0.004	0.003	0.007	0.003	0.006	0.005	0.004	0.007	0.014	0.003	0.006
溶性ケイ酸	mg/l	10.3	9.9	9.7	11.1	9.2	11.7	10.2	10.4	10.2	10.2	10.1	11.5	11.7	9.2	10.4
クロロフィルa	μg/l	17.0	5.6	5.3	3.2	3.9	5.4	2.7	6.3	6.3	4.8	6.0	7.1	17.0	2.7	6.1
生物総数	/ml	1,825	223	98	203	88	150	61	539	144	178	86	183	1,825	61	315

豊川浄水場原水

		令和5年 4月6日	5月9日	6月5日	7月4日	8月8日	9月12日	10月3日	11月8日	12月12日	令和6年 1月16日	2月14日	3月12日	最高	最低	平均
天候前日		曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴のち雨	晴	晴	晴			
天候当日		雨	晴	曇	晴	晴	曇一時雨	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	雨			
気温	℃	16.8	22.3	28.2	33.7	33.0	26.0	27.3	20.9	17.2	5.4	17.9	11.7	33.7	5.4	21.7
水温	℃	15.5	18.6	20.6	23.5	23.2	23.8	23.9	18.3	12.4	7.9	8.9	9.6	23.9	7.9	17.2
一般細菌	個/ml	44	62	210	90	72	77	76	50	30	12	24	16	210	12	64
大腸菌(MPN)	MPN/dl	0.0	0.0	230	5.2	8.6	3.0	5.2	42	5.2	2.0	9.6	2.0	230	0.0	26
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.21	0.16	0.22	0.17	0.19	0.26	0.21	0.21	0.23	0.22	0.23	0.22	0.26	0.16	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l											< 0.05				< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.07				0.07
鉄及びその化合物	mg/l	0.05	0.11	1.6	0.20	0.18	0.13	0.11	0.15	0.16	0.12	0.13	0.10	1.6	0.05	0.25
溶存鉄	mg/l	0.02	0.04	0.47	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.47	0.02	0.08
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											4.7				4.7
マンガン及びその化合物	mg/l	0.007	0.011	0.028	0.013	0.031	0.013	0.013	0.014	0.013	0.007	0.007	0.008	0.031	0.007	0.014
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.003	0.008	0.004	0.007	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.008	0.001	0.003
塩化物イオン	mg/l	4.1	3.5	2.7	2.5	2.2	2.7	3.0	4.1	4.7	5.8	5.4	4.5	5.8	2.2	3.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.5	17.4	13.7	15.1	14.2	17.3	18.6	19.4	19.3	19.2	20.5	20.5	20.5	13.7	17.8
蒸発残留物	mg/l	46	45	70	51	41	48	43	49	48	45	47	47	70	41	48
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.4	1.4	1.8	1.6	1.8	1.2	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.8	1.0	1.4
pH値		7.4	7.3	7.0	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.0	7.4
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	生ぐさ臭	藻臭	藻臭	藻臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭			
臭気強度(TON)							1				1	5	1			
色度	度	4.6	5.2	36	8.6	7.2	5.4	5.1	4.5	5.3	4.7	4.4	4.0	36	4.0	7.9
濁度	度	1.2	2.5	41	6.1	4.5	2.6	2.6	3.8	3.4	2.3	2.6	2.8	41	1.2	6.3
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	4.4	4.3	7.6	7.3	6.7	5.0	4.5	5.1	5.2	5.2	5.0	3.7	7.6	3.7	5.3
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	7.2	5.7	4.6	5.0	4.6	6.0	5.8	6.3	6.4	6.6	6.7	6.5	7.2	4.6	6.0
総アルカリ度	mg/l	18.0	18.0	14.5	19.5	15.0	19.0	19.0	18.0	17.5	17.0	19.0	19.5	19.5	14.5	17.8
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	2.5	1.5	10	1.0	0.5	1.5	2.0	0.5	2.0	0.0	0.5	1.5	10	0.0	2.0
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

蒲郡浄水場原水

		令和5年4月6日	5月9日	6月5日	7月4日	8月8日	9月12日	10月3日	11月8日	12月12日	令和6年1月16日	2月14日	3月12日	最高	最低	平均
天候前日		曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴のち雨	晴	晴	晴			
天候当日		雨	晴	曇	晴	晴	曇一時雨	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	雨			
気温	℃	18.5	20.0	27.0	30.8	31.0	27.3	27.0	21.5	17.8	7.3	17.5	12.1	31.0	7.3	21.5
水温	℃	15.0	15.9	19.7	23.0	24.3	23.6	23.4	18.2	13.7	9.2	9.6	10.6	24.3	9.2	17.2
一般細菌	個/ml											14				14
大腸菌(MPN)	MPN/dl											7.2				7.2
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l											0.46				0.46
フッ素及びその化合物	mg/l											< 0.05				< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.08				0.08
鉄及びその化合物	mg/l	0.08	0.14	1.8	0.23	0.19	0.13	0.10	0.08	0.09	0.08	0.14	0.09	1.8	0.08	0.26
溶存鉄	mg/l	0.03	0.04	0.49	0.07	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.49	0.03	0.08
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											6.1				6.1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.013	0.044	0.049	0.023	0.021	0.017	0.012	0.009	0.010	0.009	0.023	0.013	0.049	0.009	0.02
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.003	0.007	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.004	0.002	0.007	0.001	0.003
塩化物イオン	mg/l	4.4	5.5	3.4	3.4	2.8	3.2	3.4	4.8	5.1	6.8	6.5	5.6	6.8	2.8	4.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.6	25.5	19.1	19.4	17.6	23.3	22.1	23.9	23.1	23.2	23.8	23.7	25.5	17.6	22.1
蒸発残留物	mg/l	54	60	86	57	47	57	49	58	52	55	59	55	86	47	57
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l											< 0.000001				< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l											< 0.000001				< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l											1.4				1.4
pH値		7.4	7.4	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.5	7.6	7.3	7.2	7.4	7.6	7.1	7.3
臭気												藻臭				
臭気強度(TON)																
色度	度											3.8				3.8
濁度	度	1.4	2.4	44	4.6	2.8	1.9	1.7	1.3	1.2	1.0	2.2	2.1	44	1.0	5.6
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	7.2	8.5	6.2	6.5	5.6	7.7	7.0	7.8	7.4	8.1	8.2	7.8	8.5	5.6	7.3
総アルカリ度	mg/l	19.5	23.5	16.5	21.0	16.5	22.0	21.0	20.5	19.5	19.0	20.5	21.0	23.5	16.5	20.0
アンモニア態窒素	mg/l															
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

牟呂松原頭首工

		令和5年 4月6日	5月9日	6月5日	7月4日	8月8日	9月12日	10月3日	11月8日	12月12日	令和6年 1月16日	2月14日	3月12日	最高	最低	平均
天候前日		曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴のち雨	晴	晴	晴			
天候当日		雨	晴	曇	晴	晴	曇一時雨	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	雨			
気温	℃	16.6	20.0	28.2	30.9	32.0	29.4	24.7	22.0	18.2	3.8	14.4	13.3	32.0	3.8	21.1
水温	℃	15.0	14.5	16.9	24.0	25.9	24.1	21.7	17.4	11.2	4.7	7.2	8.3	25.9	4.7	15.9
一般細菌	個/ml	170	180	480	630	1500	1400	620	2100	2400	36	58	110	2400	36	810
大腸菌(MPN)	MPN/dl	22	73	82	54	390	260	260	2000	1400	28	15	170	2000	15	400
カドミウム及びその化合物	mg/l															
水銀及びその化合物	mg/l															
セレン及びその化合物	mg/l															
鉛及びその化合物	mg/l															
ヒ素及びその化合物	mg/l															
六価クロム化合物	mg/l															
亜硝酸態窒素	mg/l															
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.29	0.38	0.50	0.38	0.57	0.35	0.45	0.41	0.37	0.35	0.35	0.38	0.57	0.29	0.40
フッ素及びその化合物	mg/l															
ホウ素及びその化合物	mg/l															
四塩化炭素	mg/l															
1,4-ジオキサン	mg/l															
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l															
ジクロロメタン	mg/l															
テトラクロロエチレン	mg/l															
トリクロロエチレン	mg/l															
ベンゼン	mg/l															
亜鉛及びその化合物	mg/l															
アルミニウム及びその化合物	mg/l															
鉄及びその化合物	mg/l	0.07	0.22	0.35	0.08	0.16	0.13	0.07	0.49	0.34	0.03	0.03	0.04	0.49	0.03	0.17
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l															
ナトリウム及びその化合物	mg/l															
マンガン及びその化合物	mg/l	0.009	0.009	0.027	0.007	0.014	0.008	0.008	0.020	0.016	0.004	0.004	0.003	0.027	0.003	0.011
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	3.2	2.6	2.7	3.3	2.9	2.7	2.9	2.9	2.8	3.4	3.3	3.0	3.4	2.6	3.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	24.7	15.3	17.9	24.8	27.8	23.7	27.4	20.1	24.5	26.8	26.9	24.0	27.8	15.3	23.7
蒸発残留物	mg/l															
陰イオン界面活性剤	mg/l															
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l															
フェノール類	mg/l															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	0.9	0.7	1.1	2.0	1.2	0.8	2.9	1.1	0.6	0.7	0.6	2.9	0.6	1.1
pH値		7.8	7.6	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.8	7.4	7.6
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	2.7	3.5	4.3	3.8	7.6	4.6	2.4	15	4.2	1.8	1.9	1.9	15	1.8	4.5
濁度	度	1.0	3.2	5.6	1.0	3.0	2.3	1.1	15	7.4	1.6	0.8	0.8	15	0.8	3.6
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	7.6	4.8	5.7	7.5	7.9	7.0	8.1	6.0	7.2	8.2	8.0	7.2	8.2	4.8	7.1
総アルカリ度	mg/l	26.0	14.5	17.0	25.5	28.5	25.0	28.5	18.5	23.5	26.5	26.5	23.5	28.5	14.5	23.6
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.02	0.01	0.02	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.4	10.4	9.7	8.1	7.7	8.6	8.6	9.0	10.8	12.6	11.9	11.9	12.6	7.7	10.0
酸素飽和百分率	%	104	103	103	99	97	103	98	95	100	99	100	101	104	95	100
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

森岡取水場

		令和5年 4月5日	5月8日	6月6日	7月3日	8月9日	9月11日	10月2日	11月1日	12月11日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
天候当日		晴	晴	晴	曇	曇一時雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	20.1	22.1	22.3	30.5	26.0	29.0	26.9	23.1	19.6	10.0	14.0	11.3	30.5	10.0	21.2
水温	℃	16.2	18.0	17.5	24.8	26.0	24.7	23.3	17.0	10.4	5.8	7.0	9.4	26.0	5.8	16.7
一般細菌	個/ml	53	860	780	640	1500	4000	600	120	66	38	39	25	4000	25	730
大腸菌(MPN)	MPN/dl	8.6	580	73	50	770	260	13	12	7.5	1.0	0.0	0.0	770	0.0	150
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				0.002					< 0.002				0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.24	0.28	0.50	0.35	0.49	0.38	0.42	0.41	0.33	0.34	0.34	0.34	0.50	0.24	0.37
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.05					< 0.05				< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.37					0.03				0.37	0.03	0.20
鉄及びその化合物	mg/l	0.06	1.2	0.93	0.48	0.17	0.18	0.11	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	1.2	0.03	0.28
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.7					4.5				4.5	3.7	4.1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.005	0.050	0.033	0.020	0.013	0.009	0.007	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.050	0.003	0.013
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	3.2	2.1	2.8	2.5	2.6	2.7	3.0	2.9	3.0	3.4	3.4	3.0	3.4	2.1	2.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	23.9	11.9	19.4	23.1	23.9	25.5	27.0	26.8	26.8	27.2	27.0	24.4	27.2	11.9	23.9
蒸発残留物	mg/l				55					53				55	53	54
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	3.3	1.0	1.5	1.9	1.3	1.0	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	3.3	0.6	1.2
pH値		8.6	7.6	7.7	8.4	7.7	8.2	8.2	8.0	8.4	7.8	7.7	7.9	8.6	7.6	8.0
臭気		藻臭	土臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
臭気強度(TON)			1													
色度	度	3.3	16	5.0	6.9	7.2	5.6	3.4	2.2	2.8	2.0	2.2	2.1	16	2.0	4.9
濁度	度	1.2	32	8.2	2.3	2.7	4.1	2.2	0.7	1.0	0.8	0.8	0.8	32	0.7	4.7
アンチモン及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l				< 0.0001		< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l				0.003		< 0.001							0.003	< 0.001	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004		< 0.0004							< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l				< 0.02		< 0.02							< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l				< 0.008		< 0.008							< 0.008	< 0.008	< 0.008
農薬類					0.00		0.00							0.00	0.00	0.00
遊離炭酸	mg/l				< 0.5		< 0.5							< 0.5	< 0.5	< 0.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l				< 0.002		< 0.002							< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				7.3		4.9							7.3	4.9	6.1
腐食性(ランゲリア指数)					-0.8		-1.0							-0.8	-1.0	-0.9
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l				< 0.000004		< 0.000004							< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	7.2	3.7	6.1	6.8	7.0	7.5	8.1	8.0	8.0	8.1	7.8	7.2	8.1	3.7	7.1
総アルカリ度	mg/l	24.0	11.0	20.0	25.0	24.5	27.5	28.0	27.0	27.0	26.5	25.0	23.5	28.0	11.0	24.1
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度					0.031					0.016				0.031	0.016	0.024
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.8	9.4	9.9	9.2	9.8	8.6	9.0	10.6	12.4	12.8	12.9	12.2	12.9	8.6	10.6
酸素飽和百分率	%	114	103	106	113	105	106	109	108	113	104	107	110	114	103	108
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

三ツ口池取水塔

		令和5年 4月5日	5月8日	6月6日	7月3日	8月9日	9月11日	10月2日	11月1日	12月11日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
天候当日		晴	晴	晴	曇	曇一時雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	19.6	22.0	21.8	28.4	26.3	29.2	24.2	22.3	16.7	8.5	12.5	12.7	29.2	8.5	20.4
水温	℃	18.7	20.4	20.6	27.4	25.8	26.9	26.5	20.0	13.5	7.1	11.5	12.5	27.4	7.1	19.2
一般細菌	個/ml	230	340	560	500	1800	1200	640	340	41	37	110	100	1800	37	490
大腸菌(MPN)	MPN/dl	0.0	54	7.5	23	39	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	54	0.0	11
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002					< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					0.006				0.006	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.29	0.42	0.65	0.13	0.31	0.20	0.12	0.21	0.34	0.22	0.22	0.28	0.65	0.12	0.28
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.05					0.05				0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.06					0.03				0.06	0.03	0.04
鉄及びその化合物	mg/l	0.08	0.18	0.37	0.08	0.13	0.09	0.25	0.25	0.10	0.14	0.34	1.2	1.2	0.08	0.3
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.5					4.9				4.9	3.5	4.2
マンガン及びその化合物	mg/l	0.027	0.024	0.012	0.017	0.016	0.022	0.073	0.073	0.024	0.025	0.098	0.14	0.14	0.012	0.05
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	4.7	5.0	4.7	2.9	2.8	2.9	3.7	4.9	5.5	6.2	5.8	5.7	6.2	2.8	4.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	23.7	21.8	18.3	16.9	15.8	18.2	21.1	24.1	25.1	25.8	28.4	23.2	28.4	15.8	21.9
蒸発残留物	mg/l				37					56				56	37	46
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000004	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000004	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.7	2.2	1.4	1.7	2.1	1.6	1.7	1.9	1.5	1.6	1.7	1.2	2.2	1.2	1.7
pH値		7.6	7.5	7.3	7.9	7.7	8.6	7.2	7.5	7.8	7.7	7.4	7.4	8.6	7.2	7.6
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	生ぐさ臭	藻臭	藻臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	藻臭	土臭			
臭気強度(TON)						1			1	1	2		2			
色度	度	4.2	7.0	12	5.9	7.7	6.2	6.5	4.6	5.3	4.0	4.1	6.0	12	4.0	6.1
濁度	度	1.0	5.4	14	2.1	2.7	2.0	3.7	4.6	4.4	5.3	8.3	12	14	1.0	5.5
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	7.1	6.8	6.0	5.4	5.1	5.8	6.5	7.6	7.7	8.0	8.0	7.9	8.0	5.1	6.8
総アルカリ度	mg/l	22.5	20.5	15.0	20.0	17.0	20.5	23.0	23.5	23.5	24.0	26.0	21.5	26.0	15.0	21.4
アンモニア態窒素	mg/l	0.04	0.03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.03	0.06	< 0.01	0.02	0.02	0.42	0.42	< 0.01	0.05
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m	3.4	1.3	0.8	>2.2	1.5	2.0	1.5	1.7	1.8	2.0	1.1	0.5	3.4	0.5	1.6
溶存酸素	mg/l	9.8	8.8	9.0	8.8	8.2	9.4	7.4	8.5	10.8	11.9	11.1	10.2	11.9	7.4	9.5
酸素飽和百分率	%	106	98	102	112	103	120	94	97	106	99	103	97	120	94	103
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l	0.54	0.72	1.0	0.34	0.54	0.38	0.44	0.57	0.61	0.54	0.65	1.2	1.2	0.34	0.6
全窒素(溶存態)	mg/l	0.50	0.60	0.85	0.27	0.44	0.32	0.33	0.43	0.49	0.42	0.42	0.86	0.86	0.27	0.49
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	0.02	0.02	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.010	0.020	0.036	0.013	0.013	0.010	0.016	0.017	0.026	0.024	0.030	0.042	0.042	0.010	0.021
全リン(溶存態)	mg/l	0.008	0.008	0.011	0.009	0.006	0.006	0.008	0.007	0.011	0.012	0.009	0.009	0.012	0.006	0.009
溶性ケイ酸	mg/l	8.1	9.2	10.2	10.3	10.1	11.6	10.0	11.6	12.8	11.5	10.8	13.4	13.4	8.1	10.8
クロロフィルa	μg/l	2.6	3.8	2.7	2.5	6.9	3.8	4.8	5.9	13.6	17.1	11.3	11.5	17.1	2.5	7.2
生物総数	/ml	149	61	319	330	724.5	90	413	252	578	198	665	222	724.5	61	333.5

豊橋浄水場原水

		令和5年 4月5日	5月8日	6月6日	7月3日	8月9日	9月11日	10月2日	11月1日	12月11日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
天候当日		晴	晴	晴	曇	曇一時雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	19.5	22.5	22.2	31.8	27.1	29.2	27.2	22.1	19.0	9.5	13.5	11.7	31.8	9.5	21.3
水温	℃	15.2	17.2	17.3	24.0	26.3	24.5	23.2	15.7	9.8	5.5	8.9	8.4	26.3	5.5	16.3
一般細菌	個/ml	49	1100	660	450	560	1000	170	91	43	38	68	22	1100	22	350
大腸菌(MPN)	MPN/dl	4.1	520	100	58	30	260	9.7	8.5	16	1.0	2.0	3.1	520	1.0	84
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											0.004				0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.27	0.36	0.51	0.36	0.52	0.40	0.44	0.42	0.35	0.35	0.36	0.36	0.52	0.27	0.39
フッ素及びその化合物	mg/l											< 0.05				< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.04				0.04
鉄及びその化合物	mg/l	0.05	0.86	0.42	0.14	0.17	0.18	0.16	0.06	0.06	0.03	0.06	0.05	0.86	0.03	0.19
溶存鉄	mg/l	0.02	0.26	0.06	0.04	0.04	0.03	0.02	< 0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.26	< 0.01	0.04
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											4.5				4.5
マンガン及びその化合物	mg/l	0.005	0.028	0.016	0.010	0.013	0.010	0.010	0.005	0.005	0.003	0.005	0.004	0.028	0.003	0.010
溶存マンガン	mg/l	0.004	0.007	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.007	0.002	0.004
塩化物イオン	mg/l	3.3	2.6	2.7	2.4	2.9	2.7	3.3	3.2	3.1	3.3	3.3	3.2	3.3	2.4	3.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	24.9	23.2	19.2	22.4	25.1	25.6	27.5	27.2	27.2	27.5	26.8	24.9	27.5	19.2	25.1
蒸発残留物	mg/l	53	72	55	52	60	57	59	60	54	51	54	49	72	49	56
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	3.7	0.9	1.4	2.0	1.1	0.9	0.7	0.7	0.6	0.8	0.6	3.7	0.6	1.2
pH値		7.6	7.6	7.5	7.8	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7	7.6	7.5	7.8	7.5	7.6
臭気		藻臭	土臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
臭気強度(TON)			1													
色度	度	3.0	25	4.6	6.7	7.7	4.1	3.2	1.8	2.7	2.0	2.5	2.2	25	1.8	5.5
濁度	度	1.2	22	6.6	2.2	2.6	2.8	1.7	1.1	0.9	0.7	1.0	0.9	22	0.7	3.6
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	3.9	16	6.7	6.9	8.4	4.8	3.9	4.5	2.4	2.3	2.6	2.0	16	2.0	5.4
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	7.3	6.4	6.0	6.5	7.5	7.7	8.2	8.2	8.0	8.2	7.6	7.4	8.2	6.0	7.4
総アルカリ度	mg/l	24.0	19.0	19.0	23.5	26.0	28.0	28.5	27.0	27.0	26.5	25.0	24.0	28.5	19.0	24.8
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.02	< 0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	< 0.01	0.02	< 0.01	0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	7.0	45	8.5	4.0	2.0	15	4.5	0.0	2.0	1.0	3.5	2.5	45	0.0	7.9
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

2 浄水毎月検査

(1)浄水採水地点及び給水経路 44

(2)愛知用水水道事務所

上野浄水場浄水	45	東浦第２供給点	55	常滑第２供給点	65
大府第２供給点	46	阿久比第１供給点	56	常滑第３供給点	66
大府第３供給点	47	常滑第１供給点	57	武豊第２供給点	67
東海第２供給点	48	半田第１供給点	58	美浜第１供給点	68
刈谷第１供給点	49	半田第３供給点	59	美浜第２供給点	69
豊明第１供給点	50	阿久比第３供給点	60	南知多第１供給点	70
東海第４供給点	51	東浦第１供給点	61	南知多第２供給点	71
知多浄水場浄水	52	東海第３供給点	62	南知多第３供給点	72
阿久比第２供給点	53	武豊第１供給点	63		
知多第１供給点	54	半田第２供給点	64		

(3)愛知用水水道事務所尾張旭出張所

高蔵寺浄水場浄水	73	旭第２供給点	78	三ヶ峯供給点	83
高蔵寺高区供給点	74	穴田供給点	79	瀬戸山口供給点	84
高蔵寺中区供給点	75	尾張東部浄水場浄水	80	瀬戸菱野供給点	85
高蔵寺低区供給点	76	東郷第２供給点	81		
旭低区供給点	77	三好ヶ丘供給点	82		

(4)尾張水道事務所

犬山浄水場浄水	86	西春供給点	95	神守供給点	104
犬山供給点	87	春日供給点	96	蟹江供給点	105
尾北供給点	88	尾張西部浄水場浄水	97	佐織供給点	106
江南供給点	89	尾西供給点	98	津島供給点	107
小牧供給点	90	木曽川供給点	99	八開供給点	108
小牧第２供給点	91	祖父江供給点	100	立田供給点	109
春日井(桃山)供給点	92	稲沢供給点	101	佐屋供給点	110
岩倉供給点	93	美和供給点	102	弥富供給点	111
一宮(尾張)供給点	94	七宝供給点	103		

(5)西三河水道事務所

豊田浄水場浄水	112	豊田第３供給点	121	刈谷第３供給点	130
藤岡供給点	113	安城第２供給点	122	幸田浄水場浄水	131
豊田第１供給点	114	知立第２供給点	123	岡崎第２供給点	132
豊田第２供給点	115	刈谷第３－２供給点	124	幸田第１供給点	133
三好供給点	116	岡山供給点	125	幸田第２供給点	134
岡崎第１供給点	117	笹曽根供給点	126	幸田第３供給点	135
安城第１供給点	118	高浜第１供給点	127	上羽角供給点	136
知立供給点	119	高浜第２供給点	128	八ツ面供給点	137
碧南第２供給点	120	刈谷第２供給点	129	碧南第１供給点	138

(6)東三河水道事務所

豊橋浄水場浄水	139	音羽供給点	146	豊橋第３供給点	153
権現調整池	140	小坂井供給点	147	豊橋第４供給点	154
一宮(三河)供給点	141	御津供給点	148	田原供給点	155
新城第１供給点	142	蒲郡第３供給点	149	赤羽根供給点	156
新城第２供給点	143	蒲郡高区供給点	150	渥美供給点	157
豊橋第１供給点	144	蒲郡低区供給点	151		
豊川浄水場浄水	145	豊橋南部浄水場浄水	152		

(1)浄水採水地点及び給水経路

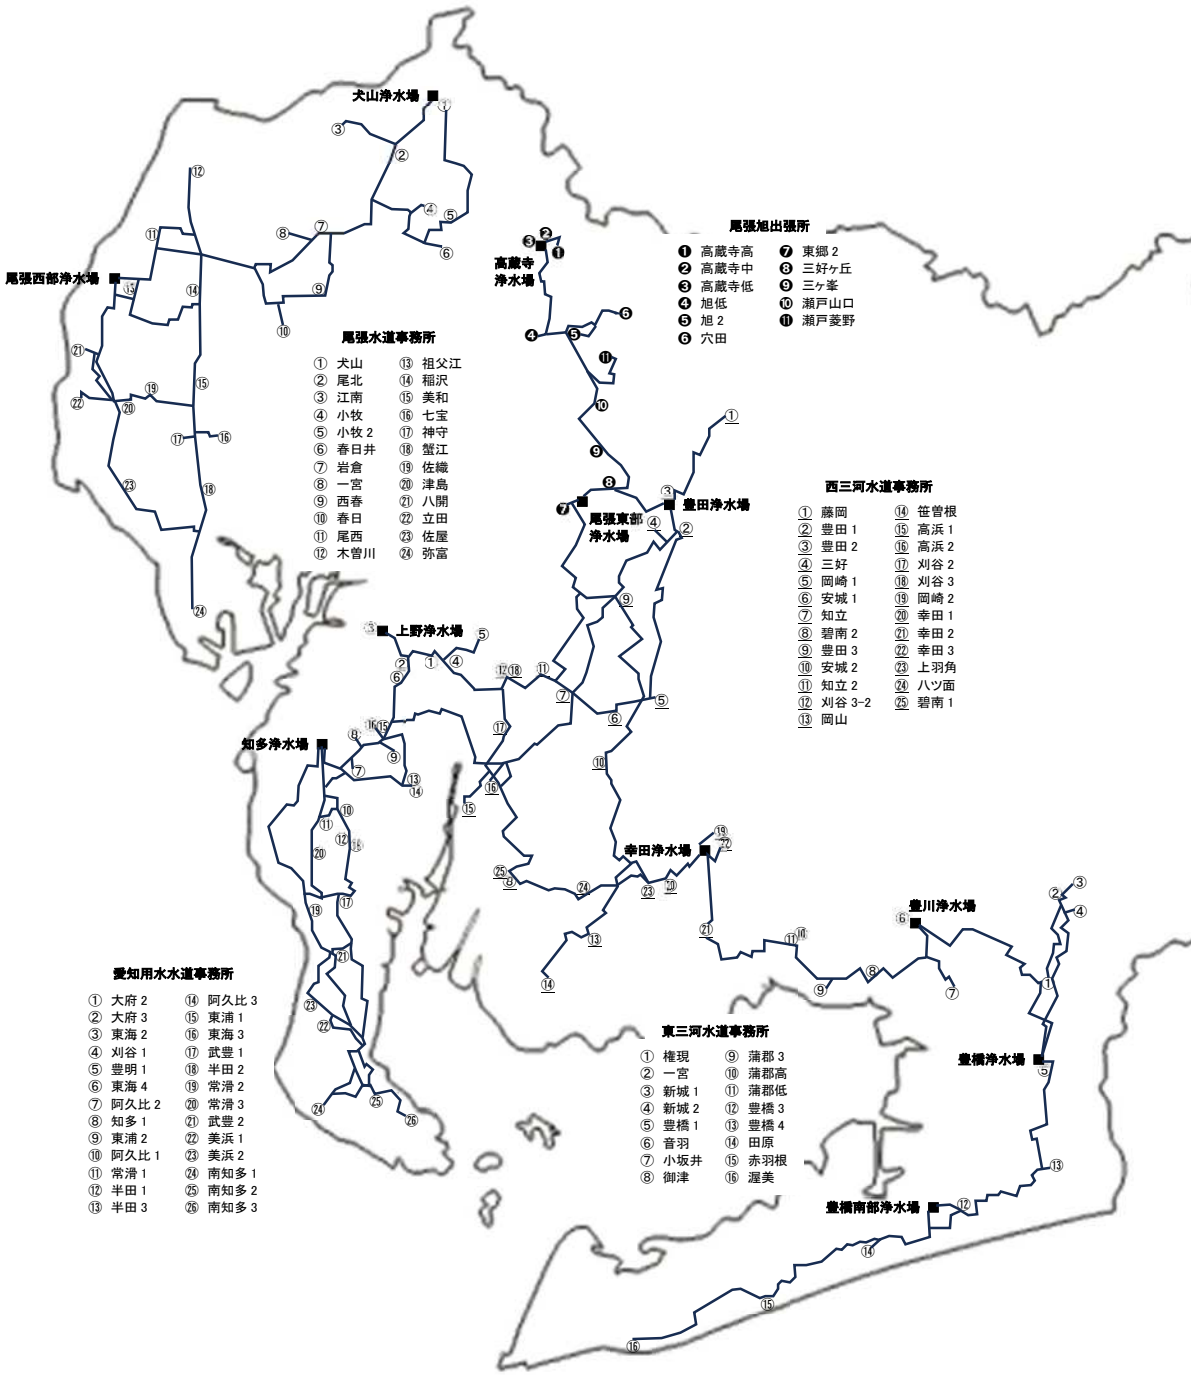

(2)愛知用水水道事務所

上野浄水場浄水

		令和5年 4月10日	5月15日	6月13日	7月11日	8月7日	9月4日	10月10日	11月1日	12月11日	令和6年 1月9日	2月5日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	13.8	16.5	19.3	23.0	26.3	26.8	21.2	17.2	10.9	7.6	6.6	8.5	26.8	6.6	16.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.20	0.23	0.22	0.18	0.16	0.16	0.21	0.16	0.18	0.18	0.18	0.23	0.23	0.16	0.19
フッ素及びその化合物	mg/l	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04	0.05	0.08	0.08	0.11	0.12	0.11	0.09	0.04	0.03	0.02	0.02	0.12	0.02	0.07
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.005	0.001	0.008	0.009	0.003	0.003	0.003	0.006	0.002	0.004	0.003	0.004	0.009	0.001	0.004
ジクロロ酢酸	mg/l	0.005	< 0.002	0.005	0.005	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.003	< 0.002	0.003	0.003	0.005	0.005	< 0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.007	0.001	0.010	0.011	0.005	0.005	0.005	0.008	0.003	0.005	0.004	0.005	0.011	0.001	0.006
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003	< 0.002	0.004	0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.003	< 0.002	0.002	< 0.002	0.003	0.004	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	< 0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	< 0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.4	4.5	4.3	4.0	4.3	4.6	5.1	5.6	5.6	5.2	5.8	5.1	5.8	4.0	5.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.3	4.9	4.7	4.6	5.8	6.7	5.6	5.6	5.6	5.1	5.5	5.1	6.7	4.6	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.7	14.7	14.5	14.4	17.9	18.4	20.3	20.5	20.6	18.2	19.9	16.4	20.6	14.4	17.8
蒸発残留物	mg/l	47	38	37	41	44	40	48	52	51	47	45	42	52	37	44
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	< 0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	< 0.3	0.4
pH値		7.4	7.4	7.3	7.2	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.0	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		< 0.001								0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			0.003		< 0.002			< 0.002			< 0.002		0.003	< 0.002	< 0.002
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/l			0.5		2.0								2.0	0.5	1.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			0.9		1.3								1.3	0.9	1.1
腐食性(ランゲリア指数)				-2.3		-2.4								-2.3	-2.4	-2.3
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l			< 0.000004		< 0.000004								< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
総アルカリ度	mg/l	16.5	13.5	14.0	15.5	15.0	15.5	17.5	18.5	18.5	16.0	17.0	15.0	18.5	13.5	16.0

大府第2供給点

		令和5年 4月12日	5月17日	6月12日	7月12日	8月9日	9月5日	10月11日	11月7日	12月12日	令和6年 1月11日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	14.3	17.0	18.4	22.7	26.4	26.5	20.5	17.4	10.9	6.8	6.2	8.1	26.5	6.2	16.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.23			0.16			0.18			0.23	0.23	0.16	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l			0.07			0.08			0.09			0.08	0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.12			0.04			0.02	0.12	0.02	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.006			0.003			0.004			0.004	0.006	0.003	0.004
ジクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.002			0.003			0.004	0.006	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.007			0.005			0.006			0.005	0.007	0.005	0.006
トリクロロ酢酸	mg/l			0.004			< 0.002			0.003			0.003	0.004	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.001			0.002			0.002			0.001	0.002	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.02	0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			4.1			4.6			5.9			5.0	5.9	4.1	4.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.9	4.4	4.4	4.4	6.3	6.8	6.0	5.9	5.7	5.7	5.7	5.0	6.8	4.4	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			14.7			18.4			20.4			16.5	20.4	14.7	17.5
蒸発残留物	mg/l			39			50			48			44	50	39	45
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3	0.5
pH値		7.4	7.3	7.2	7.1	7.0	6.9	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	6.9	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

大府第3供給点

		令和5年 4月12日	5月17日	6月12日	7月12日	8月9日	9月5日	10月11日	11月7日	12月12日	令和6年 1月11日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	14.5	16.9	18.5	23.3	26.2	26.5	20.5	17.6	10.7	6.7	6.0	8.1	26.5	6.0	16.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.23			0.16			0.18			0.23	0.23	0.16	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l			0.07			0.08			0.09			0.07	0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.12			0.04			0.02	0.12	0.02	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.007			0.003			0.004			0.004	0.007	0.003	0.004
ジクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.002			0.003			0.004	0.006	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.008			0.005			0.006			0.005	0.008	0.005	0.006
トリクロロ酢酸	mg/l			0.004			< 0.002			0.003			0.003	0.004	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.001			0.002			0.002			0.001	0.002	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.02	0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			4.1			4.6			5.9			5.0	5.9	4.1	4.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.9	4.4	4.4	4.4	6.3	6.6	6.0	5.9	5.7	5.7	5.7	5.0	6.6	4.4	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			14.6			18.7			20.7			16.4	20.7	14.6	17.6
蒸発残留物	mg/l			41			50			51			43	51	41	46
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.4	0.5
pH値		7.4	7.3	7.2	7.1	7.0	6.9	7.1	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	6.9	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

東海第2供給点

		令和5年 4月12日	5月17日	6月12日	7月12日	8月9日	9月5日	10月11日	11月7日	12月12日	令和6年 1月11日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	14.4	17.0	18.5	22.8	26.2	26.4	20.6	17.6	11.0	6.9	6.2	8.1	26.4	6.2	16.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.23			0.16			0.19			0.23	0.23	0.16	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l			0.07			0.08			0.09			0.08	0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.13			0.04			0.02	0.13	0.02	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.006			0.004			0.003			0.004	0.006	0.003	0.004
ジクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.002			0.003			0.004	0.006	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.007			0.006			0.005			0.005	0.007	0.005	0.006
トリクロロ酢酸	mg/l			0.004			< 0.002			0.003			0.003	0.004	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.001			0.002			0.002			0.001	0.002	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.02	0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			4.1			4.6			5.9			5.0	5.9	4.1	4.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.9	4.5	4.4	4.5	6.3	6.6	5.9	5.9	5.7	5.7	5.7	5.0	6.6	4.4	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			15.0			18.6			20.6			16.6	20.6	15.0	17.7
蒸発残留物	mg/l			41			47			48			44	48	41	45
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5
pH値		7.4	7.3	7.2	7.1	6.9	7.0	7.1	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	6.9	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

刈谷第1供給点

		令和5年 4月12日	5月17日	6月12日	7月12日	8月9日	9月5日	10月11日	11月7日	12月12日	令和6年 1月11日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	14.4	17.0	18.7	23.1	26.5	26.5	20.5	17.5	10.8	6.8	6.0	8.0	26.5	6.0	16.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.23			0.16			0.18			0.23	0.23	0.16	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l			0.07			0.08			0.09			0.07	0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.12			0.04			0.02	0.12	0.02	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.007			0.004			0.004			0.005	0.007	0.004	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.002			0.003			0.004	0.006	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.008			0.006			0.006			0.006	0.008	0.006	0.006
トリクロロ酢酸	mg/l			0.004			< 0.002			0.003			0.003	0.004	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.001			0.002			0.002			0.001	0.002	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.02	0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			4.1			4.6			5.9			5.0	5.9	4.1	4.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.9	4.8	4.4	4.5	6.3	6.6	6.1	5.9	5.7	5.7	5.7	5.0	6.6	4.4	5.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			14.7			18.7			20.7			16.5	20.7	14.7	17.6
蒸発残留物	mg/l			37			48			49			43	49	37	44
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5
pH値		7.4	7.3	7.2	7.0	7.0	7.0	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.0	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

豊明第1供給点

		令和5年 4月12日	5月17日	6月12日	7月12日	8月9日	9月5日	10月11日	11月7日	12月12日	令和6年 1月11日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	14.4	17.2	18.6	23.1	26.4	26.6	20.9	17.6	11.0	7.1	6.3	8.2	26.6	6.3	16.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.22			0.16			0.19			0.23	0.23	0.16	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l			0.07			0.08			0.09			0.08	0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.12			0.04			< 0.02	0.12	< 0.02	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.008			0.004			0.003			0.004	0.008	0.003	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l			0.005			< 0.002			0.003			0.004	0.005	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.009			0.007			0.005			0.005	0.009	0.005	0.006
トリクロロ酢酸	mg/l			0.004			< 0.002			0.003			0.003	0.004	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.001			0.003			0.002			0.001	0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.02	0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			4.1			4.6			5.8			5.0	5.8	4.1	4.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.9	4.5	4.4	4.5	6.3	6.6	5.9	5.9	5.7	5.7	5.7	5.0	6.6	4.4	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			14.7			18.7			20.7			16.5	20.7	14.7	17.6
蒸発残留物	mg/l			37			45			49			44	49	37	44
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.4	0.6
pH値		7.4	7.4	7.1	7.1	7.0	6.9	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	6.9	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

東海第4供給点

		令和5年 4月12日	5月17日	6月12日	7月12日	8月9日	9月5日	10月11日	11月7日	12月12日	令和6年 1月11日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	14.4	17.3	18.6	23.0	26.3	26.5	20.5	17.6	10.7	7.0	6.3	8.1	26.5	6.3	16.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.22			0.16			0.18			0.23	0.23	0.16	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l			0.07			0.08			0.09			0.07	0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.11			0.05			0.02	0.11	0.02	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.008			0.004			0.004			0.004	0.008	0.004	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.002			0.003			0.004	0.006	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.009			0.006			0.006			0.005	0.009	0.005	0.006
トリクロロ酢酸	mg/l			0.004			< 0.002			0.003			0.003	0.004	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.001			0.002			0.002			0.001	0.002	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.02	0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			4.1			4.5			5.7			5.0	5.7	4.1	4.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.9	4.5	4.4	4.4	6.4	6.6	6.0	5.9	5.8	5.8	5.7	5.0	6.6	4.4	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			14.5			18.6			20.7			16.5	20.7	14.5	17.6
蒸発残留物	mg/l			39			47			48			46	48	39	45
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5
pH値		7.4	7.3	7.3	7.1	6.9	7.1	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	6.9	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

知多浄水場浄水

		令和5年 4月10日	5月15日	6月13日	7月11日	8月7日	9月4日	10月10日	11月1日	12月11日	令和6年 1月15日	2月6日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	13.9	18.0	20.7	22.6	30.3	27.2	21.0	18.1	11.6	8.6	8.6	9.4	30.3	8.6	17.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.47	0.59	0.54	0.44	0.42	0.38	0.71	0.53	0.59	0.76	0.85	0.80	0.85	0.38	0.59
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.05	0.05	0.10	0.12	0.18	0.12	0.09	0.07	0.04	0.04	0.04	0.04	0.18	0.04	0.08
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.005	0.003	0.007	0.007	0.006	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.007	0.001	0.003
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006	0.003	0.005	0.008	0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.008	< 0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.007	0.008	0.010	0.009	0.013	0.008	0.007	0.005	0.004	0.002	0.003	0.004	0.013	0.002	0.007
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003	< 0.002	0.003	0.004	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.004	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.003	0.003	0.002	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.005	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03	0.02	0.04	0.05	0.06	0.05	0.03	0.04	0.02	0.02	0.01	0.02	0.06	0.01	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.6	6.5	6.9	6.4	8.2	6.9	8.7	9.1	7.9	7.4	8.9	7.5	9.1	5.6	7.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.3	6.5	6.5	6.0	8.9	7.8	9.4	12	9.3	9.8	9.5	8.2	12	6.0	8.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.4	28.1	27.6	18.9	33.7	29.9	37.2	41.1	36.2	37.2	38.2	33.7	41.1	17.4	31.6
蒸発残留物	mg/l	46	57	56	48	68	60	77	82	73	70	74	69	82	46	65
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		< 0.001								0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			0.002		0.002			< 0.002			< 0.002		0.002	< 0.002	< 0.002
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l			0.5		2.0								2.0	0.5	1.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.0		1.9								1.9	1.0	1.4
腐食性(ランゲリア指数)				-1.6		-1.4								-1.4	-1.6	-1.5
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l			< 0.000004		< 0.000004								< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
総アルカリ度	mg/l	16.5	26.5	28.0	22.0	32.5	27.5	33.5	33.0	31.5	30.5	32.5	28.5	33.5	16.5	28.5

阿久比第2供給点

		令和5年 4月10日	5月15日	6月14日	7月11日	8月8日	9月6日	10月10日	11月6日	12月13日	令和6年 1月9日	2月5日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	13.3	17.6	20.4	21.7	29.2	27.0	20.3	18.7	11.7	8.4	8.3	8.9	29.2	8.3	17.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.46			0.44			0.73			0.69			0.73	0.44	0.58
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.09			0.08			0.04			0.09	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.005			0.009			0.002			0.003			0.009	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.006			< 0.002			< 0.002			0.006	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			0.002			< 0.001			0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.006			0.011			0.006			0.005			0.011	0.005	0.007
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.004			< 0.002			< 0.002			0.004	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001			0.002			0.002			0.002			0.002	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03			0.05			0.03			0.02			0.05	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.6			6.3			8.7			7.1			8.7	5.6	6.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.5	6.5	6.3	5.9	9.0	8.6	9.4	13	9.4	9.3	9.1	8.1	13	5.9	8.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.0			18.8			37.9			35.2			37.9	17.0	27.2
蒸発残留物	mg/l	42			51			76			68			76	42	59
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	0.6	0.6	0.8	0.6	0.5	0.7	0.7	0.4	0.6	0.5	0.6	0.8	0.4	0.6
pH値		7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

知多第1供給点

		令和5年 4月10日	5月15日	6月14日	7月11日	8月8日	9月6日	10月10日	11月6日	12月13日	令和6年 1月9日	2月5日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	13.3	17.6	20.1	22.4	29.8	27.2	20.3	18.4	11.5	8.3	7.7	8.9	29.8	7.7	17.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.47			0.44			0.71			0.69			0.71	0.44	0.58
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.05			0.11			0.09			0.04			0.11	0.04	0.07
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.005			0.009			0.002			0.002			0.009	0.002	0.004
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.008			< 0.002			< 0.002			0.008	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			0.002			< 0.001			0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.007			0.012			0.007			0.003			0.012	0.003	0.007
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.004			< 0.002			< 0.002			0.004	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.003			0.003			0.001			0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03			0.05			0.03			0.02			0.05	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.6			6.4			8.7			7.1			8.7	5.6	7.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.3	6.5	6.5	6.0	9.2	8.8	9.4	13	9.5	9.4	9.1	8.1	13	6.0	8.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.3			18.9			37.4			35.2			37.4	17.3	27.2
蒸発残留物	mg/l	45			52			74			69			74	45	60
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.5	0.6	0.8	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.4	0.5	0.8	0.4	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

東浦第2供給点

		令和5年 4月10日	5月15日	6月14日	7月11日	8月8日	9月6日	10月10日	11月6日	12月13日	令和6年 1月9日	2月5日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	13.5	17.8	20.2	22.3	29.6	27.1	20.6	18.6	11.6	8.4	7.9	8.7	29.6	7.9	17.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.46			0.44			0.73			0.69			0.73	0.44	0.58
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.09			0.08			0.04			0.09	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.006			0.010			0.002			0.002			0.010	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.004			< 0.002			0.002			0.006	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			0.002			< 0.001			0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.008			0.012			0.007			0.003			0.012	0.003	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.005			< 0.002			< 0.002			0.005	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.002			0.003			0.001			0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03			0.05			0.03			0.02			0.05	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.6			6.3			8.8			7.1			8.8	5.6	7.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.4	6.5	6.3	5.9	9.1	8.6	9.4	13	9.4	9.4	9.1	8.0	13	5.9	8.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.1			19.1			37.8			35.1			37.8	17.1	27.3
蒸発残留物	mg/l	42			52			76			72			76	42	60
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

阿久比第1供給点

		令和5年 4月10日	5月15日	6月14日	7月11日	8月8日	9月6日	10月10日	11月6日	12月13日	令和6年 1月9日	2月5日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	13.2	17.6	20.4	22.4	29.5	27.1	20.4	18.5	11.6	8.3	8.0	8.9	29.5	8.0	17.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.46			0.44			0.73			0.69			0.73	0.44	0.58
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.10			0.07			0.04			0.10	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.006			0.010			0.002			0.002			0.010	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.006			< 0.002			< 0.002			0.007	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			0.002			< 0.001			0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.008			0.012			0.006			0.004			0.012	0.004	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.005			< 0.002			< 0.002			0.005	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03			0.04			0.03			0.02			0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.6			6.3			8.7			7.1			8.7	5.6	6.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.6	6.3	6.7	6.0	9.1	8.7	9.4	13	9.3	9.1	9.1	7.9	13	6.0	8.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.2			19.6			38.2			35.2			38.2	17.2	27.6
蒸発残留物	mg/l	44			54			77			73			77	44	62
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	0.4	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6
pH値		7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

常滑第1供給点

		令和5年 4月10日	5月15日	6月14日	7月11日	8月8日	9月6日	10月10日	11月6日	12月13日	令和6年 1月9日	2月5日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	13.2	17.6	20.2	22.2	29.4	27.0	20.4	18.4	11.4	8.3	7.9	8.7	29.4	7.9	17.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.46			0.44			0.73			0.68			0.73	0.44	0.58
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.09			0.08			0.04			0.09	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.006			0.010			0.002			0.002			0.010	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.007			< 0.002			0.002			0.007	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			0.002			< 0.001			0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.008			0.012			0.007			0.004			0.012	0.004	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.005			< 0.002			< 0.002			0.005	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.002			0.003			0.002			0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03			0.04			0.03			0.02			0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.6			6.2			8.7			7.1			8.7	5.6	6.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.6	6.3	6.4	5.9	9.1	8.7	9.4	13	9.3	9.1	9.1	8.0	13	5.9	8.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.1			19.3			38.0			35.2			38.0	17.1	27.4
蒸発残留物	mg/l	43			51			74			71			74	43	60
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
pH値		7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

半田第1供給点

		令和5年 4月10日	5月15日	6月14日	7月11日	8月8日	9月6日	10月10日	11月6日	12月13日	令和6年 1月9日	2月5日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	13.9	17.7	20.4	22.6	29.3	27.1	20.9	18.9	11.8	8.7	8.1	9.1	29.3	8.1	17.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.44			0.45			0.74			0.68			0.74	0.44	0.58
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.09			0.07			0.04			0.09	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.006			0.011			0.003			0.003			0.011	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.005			< 0.002			< 0.002			0.007	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			0.002			< 0.001			0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.007			0.014			0.008			0.005			0.014	0.005	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.006			< 0.002			< 0.002			0.006	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001			0.003			0.003			0.002			0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03			0.04			0.03			0.02			0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.6			6.1			8.7			7.1			8.7	5.6	6.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.5	6.3	6.7	5.9	9.1	9.0	9.4	13	9.3	9.0	9.2	8.1	13	5.9	8.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16.5			20.5			38.4			35.2			38.4	16.5	27.6
蒸発残留物	mg/l	43			53			74			70			74	43	60
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	0.4	0.5	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

半田第3供給点

		令和5年 4月10日	5月15日	6月14日	7月11日	8月8日	9月6日	10月10日	11月6日	12月13日	令和6年 1月9日	2月5日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	14.1	17.7	20.4	23.5	29.7	27.2	20.9	18.8	11.5	8.8	7.8	9.0	29.7	7.8	17.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.45			0.49			0.73			0.69			0.73	0.45	0.59
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.05			0.09			0.08			0.04			0.09	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.010			0.003			0.003			0.010	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.007			< 0.002			0.002			0.007	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			0.002			< 0.001			0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.013			0.008			0.005			0.013	0.005	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.005			< 0.002			< 0.002			0.005	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.003			0.003			0.002			0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03			0.04			0.03			0.02			0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.1			6.6			8.7			7.2			8.7	6.1	7.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.2	6.3	6.6	6.4	9.2	8.9	9.6	13	9.4	8.9	9.3	8.2	13	6.3	8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.5			23.5			38.4			35.1			38.4	18.5	28.9
蒸発残留物	mg/l	46			55			74			70			74	46	61
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.4	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
pH値		7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

阿久比第3供給点

		令和5年 4月10日	5月15日	6月14日	7月11日	8月8日	9月6日	10月10日	11月6日	12月13日	令和6年 1月9日	2月5日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	14.6	18.0	21.3	24.5	29.7	27.7	21.4	18.9	11.6	8.9	7.9	9.0	29.7	7.9	17.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.45			0.50			0.73			0.70			0.73	0.45	0.60
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.05			0.10			0.08			0.04			0.10	0.04	0.07
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.009			0.003			0.003			0.009	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.006			< 0.002			0.002			0.007	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			0.002			< 0.001			0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.012			0.009			0.005			0.012	0.005	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.005			< 0.002			< 0.002			0.005	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.003			0.004			0.002			0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03			0.05			0.03			0.02			0.05	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.2			6.7			8.7			7.2			8.7	6.2	7.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.2	6.4	6.7	6.5	9.0	9.0	9.6	13	9.3	8.9	9.3	8.1	13	6.4	8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.7			24.4			37.9			35.5			37.9	18.7	29.1
蒸発残留物	mg/l	45			55			79			71			79	45	62
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	0.4	0.7	0.6	0.6	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6
pH値		7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

東浦第1供給点

		令和5年 4月10日	5月15日	6月14日	7月11日	8月8日	9月6日	10月10日	11月6日	12月13日	令和6年 1月9日	2月5日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	15.0	17.6	20.3	24.2	29.4	26.8	21.5	18.8	11.9	9.4	8.0	9.3	29.4	8.0	17.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.46			0.55			0.73			0.72			0.73	0.46	0.62
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.05			0.10			0.07			0.05			0.10	0.05	0.07
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.013			0.004			0.003			0.013	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.008			0.006			< 0.002			0.002			0.008	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			0.002			0.002			< 0.001			0.002	< 0.001	0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.011			0.021			0.010			0.005			0.021	0.005	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.005			< 0.002			0.002			0.005	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.006			0.004			0.002			0.006	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03			0.05			0.03			0.02			0.05	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.7			7.4			8.6			7.3			8.6	6.7	7.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.8	6.4	6.4	7.3	9.0	8.4	9.7	13	9.4	8.8	9.5	8.2	13	6.4	8.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	21.9			28.0			38.5			35.9			38.5	21.9	31.1
蒸発残留物	mg/l	47			55			75			72			75	47	62
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

東海第3供給点

		令和5年 4月12日	5月17日	6月12日	7月12日	8月9日	9月5日	10月11日	11月7日	12月12日	令和6年 1月11日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	14.7	18.4	20.4	23.7	29.1	26.8	20.8	19.2	12.1	9.5	9.5	9.7	29.1	9.5	17.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.63			0.40			0.59			0.76	0.76	0.40	0.60
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.07			0.11			0.04			0.03	0.11	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.010			0.006			0.004			0.003	0.010	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l			0.003			0.003			< 0.002			< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l			0.001			0.003			0.001			0.001	0.003	0.001	0.002
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.015			0.014			0.008			0.007	0.015	0.007	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l			0.005			< 0.002			0.003			< 0.002	0.005	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.004			0.005			0.003			0.003	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.05			0.02			0.02	0.05	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			7.1			6.6			8.1			7.1	8.1	6.6	7.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.3	6.9	6.8	6.3	9.1	7.5	9.5	13	9.3	9.4	9.5	8.1	13	6.3	8.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			28.5			29.5			36.6			33.1	36.6	28.5	31.9
蒸発残留物	mg/l			67			68			76			74	76	67	71
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.8	0.6	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.8	0.4	0.5
pH値		7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

武豊第1供給点

		令和5年 4月11日	5月16日	6月13日	7月10日	8月7日	9月4日	10月12日	11月1日	12月11日	令和6年 1月10日	2月6日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	14.0	17.8	20.5	24.3	29.3	26.6	20.7	18.2	11.6	9.0	8.3	9.6	29.3	8.3	17.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.59			0.47			0.53			0.82		0.82	0.47	0.60
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			0.05			< 0.05			< 0.05		0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.06			0.16			0.07			0.03		0.16	0.03	0.08
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.004			0.011			0.002			0.003		0.011	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l		0.006			0.006			< 0.002			< 0.002		0.006	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.001		0.003	0.001	0.002
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.010			0.020			0.007			0.006		0.020	0.006	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l		0.004			0.004			< 0.002			< 0.002		0.004	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.006			0.003			0.002		0.006	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.07			0.04			0.01		0.07	0.01	0.04
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.7			8.5			9.0			8.4		9.0	6.7	8.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.7	6.9	6.0	6.2	9.1	7.3	8.9	12	9.5	9.5	9.2	7.8	12	6.0	8.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		28.0			33.1			40.9			38.0		40.9	28.0	35.0
蒸発残留物	mg/l		66			76			83			71		83	66	74
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.4	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5
pH値		7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

半田第2供給点

		令和5年 4月11日	5月16日	6月13日	7月10日	8月7日	9月4日	10月12日	11月1日	12月11日	令和6年 1月10日	2月6日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	14.5	18.0	20.6	24.3	29.4	26.7	20.9	18.5	12.0	9.6	8.6	10.0	29.4	8.6	17.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.59			0.47			0.53			0.82		0.82	0.47	0.60
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			0.05			< 0.05			< 0.05		0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.16			0.07			0.04		0.16	0.04	0.08
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.004			0.010			0.002			0.003		0.010	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l		0.006			0.006			< 0.002			0.002		0.006	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l		0.002			0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.009			0.017			0.007			0.006		0.017	0.006	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l		0.004			0.004			< 0.002			< 0.002		0.004	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.005			0.003			0.002		0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.07			0.04			0.01		0.07	0.01	0.04
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.5			8.4			9.0			8.3		9.0	6.5	8.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.5	6.5	6.0	6.3	9.0	7.1	8.8	12	9.6	9.5	9.1	7.8	12	6.0	8.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		27.9			33.1			40.9			38.4		40.9	27.9	35.1
蒸発残留物	mg/l		66			77			82			70		82	66	74
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
pH値		7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

常滑第2供給点

		令和5年 4月11日	5月16日	6月13日	7月10日	8月7日	9月4日	10月12日	11月1日	12月11日	令和6年 1月10日	2月6日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	14.1	17.9	20.6	24.2	29.3	26.5	20.7	18.2	11.6	9.0	8.3	9.5	29.3	8.3	17.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.59			0.47			0.53			0.82		0.82	0.47	0.60
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			0.05			< 0.05			< 0.05		0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.06			0.16			0.07			0.04		0.16	0.04	0.08
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.005			0.012			0.002			0.003		0.012	0.002	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l		0.006			0.007			< 0.002			< 0.002		0.007	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.001		0.003	0.001	0.002
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.011			0.022			0.007			0.007		0.022	0.007	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l		0.004			0.004			< 0.002			< 0.002		0.004	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.007			0.003			0.003		0.007	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.07			0.04			0.02		0.07	0.02	0.04
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.5			8.4			9.0			8.3		9.0	6.5	8.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.5	6.5	6.0	6.3	9.0	7.1	8.9	11	9.5	9.6	9.2	7.8	11	6.0	8.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		27.9			33.2			40.7			38.0		40.7	27.9	35.0
蒸発残留物	mg/l		68			76			83			72		83	68	75
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.6	0.7	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

常滑第3供給点

		令和5年 4月10日	5月15日	6月14日	7月11日	8月8日	9月6日	10月10日	11月6日	12月13日	令和6年 1月9日	2月5日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	13.7	17.7	20.3	22.4	29.5	27.1	20.7	18.6	11.6	8.5	7.9	8.9	29.5	7.9	17.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.45			0.44			0.74			0.68			0.74	0.44	0.58
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.10			0.07			0.04			0.10	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.006			0.011			0.003			0.002			0.011	0.002	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.007			< 0.002			0.002			0.007	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			0.002			< 0.001			0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.008			0.013			0.008			0.004			0.013	0.004	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.005			< 0.002			< 0.002			0.005	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.002			0.003			0.002			0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03			0.04			0.03			0.02			0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.6			6.0			8.7			7.1			8.7	5.6	6.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.5	6.3	6.7	5.9	9.0	9.0	9.4	13	9.3	9.1	9.1	8.0	13	5.9	8.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16.4			20.1			38.4			35.1			38.4	16.4	27.5
蒸発残留物	mg/l	44			50			78			70			78	44	60
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
pH値		7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

武豊第2供給点

		令和5年 4月11日	5月16日	6月13日	7月10日	8月7日	9月4日	10月12日	11月1日	12月11日	令和6年 1月10日	2月6日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	14.1	17.8	20.4	24.2	29.1	26.5	20.7	18.3	11.7	9.2	8.4	9.6	29.1	8.4	17.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.58			0.48			0.54			0.82		0.82	0.48	0.60
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			0.05			< 0.05			< 0.05		0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.15			0.07			0.04		0.15	0.04	0.08
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.005			0.010			0.003			0.003		0.010	0.003	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l		0.004			0.007			< 0.002			< 0.002		0.007	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l		0.002			0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.011			0.017			0.008			0.007		0.017	0.007	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.004			< 0.002			< 0.002		0.004	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005			0.003			0.003		0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.07			0.03			0.01		0.07	0.01	0.04
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.5			8.5			9.0			8.3		9.0	6.5	8.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.5	6.5	6.0	6.1	9.0	6.9	8.8	12	9.6	9.4	9.1	7.8	12	6.0	8.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		27.8			33.2			41.0			37.8		41.0	27.8	35.0
蒸発残留物	mg/l		63			77			81			69		81	63	72
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.4	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
pH値		7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

美浜第1供給点

		令和5年 4月11日	5月16日	6月13日	7月10日	8月7日	9月4日	10月12日	11月1日	12月11日	令和6年 1月10日	2月6日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	15.4	17.8	20.4	24.1	28.7	26.7	21.9	19.2	12.9	10.4	9.0	10.1	28.7	9.0	18.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.56			0.48			0.55			0.81		0.81	0.48	0.60
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			0.05			< 0.05			< 0.05		0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.17			0.07			0.03		0.17	0.03	0.08
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.006			0.016			0.003			0.004		0.016	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.007			< 0.002			0.002		0.007	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.001		0.003	0.001	0.002
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.012			0.026			0.008			0.008		0.026	0.008	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.005			< 0.002			< 0.002		0.005	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.007			0.003			0.003		0.007	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.07			0.03			0.01		0.07	0.01	0.04
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.2			8.4			9.1			8.1		9.1	6.2	8.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.7	6.4	6.4	6.6	9.0	6.6	9.5	12	9.7	9.0	9.3	8.1	12	6.4	8.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		27.0			33.2			41.0			37.7		41.0	27.0	34.7
蒸発残留物	mg/l		63			76			86			71		86	63	74
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.4	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
pH値		7.4	7.5	7.4	7.4	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

美浜第2供給点

		令和5年 4月11日	5月16日	6月13日	7月10日	8月7日	9月4日	10月12日	11月1日	12月11日	令和6年 1月10日	2月6日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	15.2	18.0	20.7	24.4	28.9	26.8	21.6	19.1	12.5	10.0	8.8	10.0	28.9	8.8	18.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.57			0.48			0.55			0.81		0.81	0.48	0.60
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			0.05			< 0.05			< 0.05		0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.17			0.07			0.04		0.17	0.04	0.08
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.006			0.015			0.003			0.003		0.015	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l		0.006			0.008			< 0.002			0.002		0.008	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.001		0.003	0.001	0.002
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.012			0.025			0.008			0.007		0.025	0.007	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l		0.004			0.005			< 0.002			< 0.002		0.005	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.007			0.003			0.003		0.007	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.07			0.04			0.01		0.07	0.01	0.04
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.9			8.4			9.0			8.1		9.0	6.9	8.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.9	7.4	6.1	6.5	8.9	6.6	9.2	12	9.6	9.1	9.2	8.1	12	6.1	8.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		27.2			33.3			41.4			37.7		41.4	27.2	34.9
蒸発残留物	mg/l		62			75			82			73		82	62	73
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

南知多第1供給点

		令和5年 4月11日	5月16日	6月13日	7月10日	8月7日	9月4日	10月12日	11月1日	12月11日	令和6年 1月10日	2月6日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	15.7	17.9	20.2	23.5	27.8	26.5	23.1	20.5	14.4	11.4	9.9	10.8	27.8	9.9	18.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.55			0.46			0.54			0.80		0.80	0.46	0.59
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			0.05			< 0.05			< 0.05		0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.16			0.07			0.03		0.16	0.03	0.08
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.007			0.013			0.003			0.004		0.013	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l		0.007			< 0.002			< 0.002			< 0.002		0.007	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.001		0.003	0.001	0.002
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.013			0.023			0.008			0.008		0.023	0.008	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.005			< 0.002			0.002		0.005	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.007			0.003			0.003		0.007	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.06			0.03			0.01		0.06	0.01	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.1			8.2			9.1			8.0		9.1	6.1	7.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	8.2	6.3	6.9	6.6	9.0	6.5	9.7	11	9.8	9.0	9.6	8.3	11	6.3	8.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		26.3			33.8			41.2			37.9		41.2	26.3	34.8
蒸発残留物	mg/l		64			76			86			70		86	64	74
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
pH値		7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

南知多第2供給点

		令和5年 4月11日	5月16日	6月13日	7月10日	8月7日	9月4日	10月12日	11月1日	12月11日	令和6年 1月10日	2月6日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	15.8	17.5	20.3	23.9	27.8	26.5	23.1	20.0	13.8	11.0	9.8	10.7	27.8	9.8	18.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.55			0.46			0.54			0.81		0.81	0.46	0.59
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			0.05			< 0.05			< 0.05		0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.16			0.07			0.04		0.16	0.04	0.08
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.007			0.016			0.004			0.004		0.016	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l		0.004			< 0.002			< 0.002			< 0.002		0.004	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.001		0.003	0.001	0.002
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.013			0.027			0.010			0.008		0.027	0.008	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.006			< 0.002			0.002		0.006	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.008			0.004			0.003		0.008	0.003	0.005
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.07			0.03			0.01		0.07	0.01	0.04
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.0			8.3			9.1			8.0		9.1	6.0	7.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.8	6.3	7.0	6.7	9.4	6.5	9.6	11	9.8	9.0	9.4	8.3	11	6.3	8.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		25.8			33.6			40.5			37.7		40.5	25.8	34.4
蒸発残留物	mg/l		59			72			87			72		87	59	72
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
pH値		7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

南知多第3供給点

		令和5年 4月11日	5月16日	6月13日	7月10日	8月7日	9月4日	10月12日	11月1日	12月11日	令和6年 1月10日	2月6日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	15.8	17.7	20.1	23.6	27.7	26.4	23.1	20.2	14.1	11.5	9.8	10.8	27.7	9.8	18.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.56			0.46			0.54			0.80		0.80	0.46	0.59
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			0.05			< 0.05			< 0.05		0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.17			0.07			0.04		0.17	0.04	0.08
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.007			0.017			0.003			0.004		0.017	0.003	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l		0.006			< 0.002			< 0.002			< 0.002		0.006	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.001		0.003	0.001	0.002
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.013			0.028			0.009			0.008		0.028	0.008	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l		0.004			0.006			< 0.002			0.002		0.006	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.008			0.004			0.003		0.008	0.003	0.005
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.07			0.03			0.01		0.07	0.01	0.04
鉄及びその化合物	mg/l	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.2			8.2			9.1			8.0		9.1	6.2	7.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	8.1	6.3	7.1	6.7	9.0	6.5	9.6	12	9.7	9.0	9.5	8.2	12	6.3	8.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		26.6			33.6			40.9			37.8		40.9	26.6	34.7
蒸発残留物	mg/l		61			75			86			71		86	61	73
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.4	0.5	0.7	0.4	0.6
pH値		7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.002		0.002								0.002	0.002	0.002
抱水クロラール	mg/l			0.003		0.006			0.002			< 0.002		0.006	< 0.002	0.003
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		0								0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

(3)愛知用水水道事務所尾張旭出張所

高蔵寺浄水場浄水

		令和5年 4月10日	5月16日	6月13日	7月11日	8月2日	9月4日	10月2日	11月7日	12月4日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	13.0	15.8	17.6	21.5	25.2	27.1	24.3	17.4	10.6	7.5	7.3	8.3	27.1	7.3	16.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.26	0.28	0.22	0.19	0.20	0.18	0.31	0.15	0.22	0.21	0.24	0.27	0.31	0.15	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l	0.08	0.08	0.07	0.07	0.09	0.11	0.10	0.12	0.11	0.09	0.09	0.09	0.12	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04	0.04	0.06	0.07	0.08	0.11	0.09	0.08	0.05	0.04	0.03	0.03	0.11	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.006	0.005	0.007	0.010	0.012	0.013	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.013	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007	0.005	0.006	0.004	0.004	0.006	0.002	< 0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.007	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.007	0.006	0.008	0.012	0.015	0.016	0.008	0.009	0.006	0.005	0.005	0.004	0.016	0.004	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004	0.002	0.003	0.005	0.005	0.006	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.006	0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.0	5.2	5.1	5.1	4.3	4.7	5.6	7.2	6.4	7.2	7.4	6.2	7.4	4.3	5.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.3	5.2	5.1	5.6	4.7	5.0	5.6	6.6	5.7	6.9	7.1	5.6	7.1	4.7	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	12.0	15.2	13.7	12.1	17.0	18.9	20.0	25.7	21.7	21.9	21.4	17.4	25.7	12.0	18.1
蒸発残留物	mg/l	41	41	38	40	45	48	54	65	52	59	55	51	65	38	49
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000004	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000004	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
pH値		7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		< 0.001								0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			< 0.002		0.003			< 0.002			< 0.002		0.003	< 0.002	< 0.002
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l			< 0.5		1.0								1.0	< 0.5	0.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.2		1.3								1.3	1.2	1.2
腐食性(ランゲリア指数)				-2.3		-2.2								-2.2	-2.3	-2.3
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l			< 0.000004		< 0.000004								< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
総アルカリ度	mg/l	12.5	15.0	14.0	13.0	16.0	18.0	18.0	21.5	20.0	18.5	17.0	15.0	21.5	12.5	16.5

高蔵寺高区供給点

		令和5年 4月5日	5月8日	6月13日	7月4日	8月8日	9月5日	10月3日	11月7日	12月4日	令和6年 1月10日	2月6日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	12.1	15.0	17.5	17.5	24.9	25.7	21.6	16.1	8.8	6.2	4.9	6.9	25.7	4.9	14.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.26			0.23			0.24			0.29			0.29	0.23	0.26
フッ素及びその化合物	mg/l	0.08			0.06			0.10			0.11			0.11	0.06	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.06			0.10			0.04			0.10	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.003			0.002			0.004			0.002			0.004	0.002	0.003
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.002			0.004			0.002			0.004	0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.004			0.002			0.006			0.003			0.006	0.002	0.004
トリクロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001			< 0.001			0.002			0.001			0.002	< 0.001	0.001
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.02			0.03			0.02			0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.9			5.8			6.3			6.5			6.5	5.8	6.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.5	5.5	5.1	6.7	4.7	5.1	6.0	6.7	5.8	6.3	6.6	5.4	6.7	4.7	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.2			11.4			22.9			19.8			22.9	11.4	18.1
蒸発残留物	mg/l	52			39			60			52			60	39	51
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	< 0.3	0.4	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	< 0.3	0.4
pH値		7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

高蔵寺中区供給点

		令和5年 4月5日	5月8日	6月13日	7月4日	8月8日	9月5日	10月3日	11月7日	12月4日	令和6年 1月10日	2月6日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	12.2	14.8	17.2	17.2	24.9	25.7	21.8	15.9	8.8	6.1	4.9	6.7	25.7	4.9	14.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.26			0.23			0.24			0.29			0.29	0.23	0.26
フッ素及びその化合物	mg/l	0.08			0.06			0.10			0.11			0.11	0.06	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.06			0.10			0.04			0.10	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.003			0.002			0.005			0.002			0.005	0.002	0.003
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.002			0.004			0.002			0.004	0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.004			0.002			0.007			0.003			0.007	0.002	0.004
トリクロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001			< 0.001			0.002			0.001			0.002	< 0.001	0.001
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.9			5.8			6.2			6.4			6.4	5.8	6.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.5	5.4	5.1	6.8	4.8	5.1	5.9	6.7	5.8	6.3	6.5	5.4	6.8	4.8	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.2			11.6			22.8			19.9			22.8	11.6	18.1
蒸発残留物	mg/l	50			37			61			55			61	37	51
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000004	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000004	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	< 0.3	0.4	0.3	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	< 0.3	0.4
pH値		7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

高蔵寺低区供給点

		令和5年 4月5日	5月8日	6月13日	7月4日	8月8日	9月5日	10月3日	11月7日	12月4日	令和6年 1月10日	2月6日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	11.7	14.4	17.1	17.1	24.6	25.5	22.3	15.8	9.3	6.4	5.1	6.8	25.5	5.1	14.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.26			0.21			0.27			0.29			0.29	0.21	0.26
フッ素及びその化合物	mg/l	0.08			0.06			0.10			0.10			0.10	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.05			0.09			0.04			0.09	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.004			0.005			0.006			0.004			0.006	0.004	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.003			0.004			0.003			0.004	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.006			0.006			0.009			0.006			0.009	0.006	0.007
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.003			0.003			0.002			0.003	0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.001			0.003			0.002			0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.8			6.1			6.0			6.6			6.6	5.8	6.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.4	4.9	5.2	7.3	4.7	5.0	5.9	6.7	5.6	6.5	6.4	5.3	7.3	4.7	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.6			11.3			22.1			19.6			22.1	11.3	17.6
蒸発残留物	mg/l	47			43			62			54			62	43	52
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000003	0.000005	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000005	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	< 0.3	0.4	0.3	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	< 0.3	0.4
pH値		7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	7.1	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

旭低区供給点

		令和5年 4月5日	5月8日	6月13日	7月4日	8月8日	9月5日	10月3日	11月7日	12月4日	令和6年 1月10日	2月6日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	12.1	14.8	16.8	16.8	25.0	25.6	22.2	15.9	9.3	6.3	5.1	6.9	25.6	5.1	14.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.26			0.15			0.15			0.22		0.26	0.15	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l		0.08			0.10			0.12			0.08		0.12	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.11			0.07			0.03		0.11	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.002			0.010			0.004			0.003		0.010	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.005			< 0.002			< 0.002		0.005	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			0.001			0.001			< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.003			0.015			0.008			0.005		0.015	0.003	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.004			0.002			< 0.002		0.004	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.001			0.004			0.003			0.002		0.004	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.02			0.01		0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.4			4.7			7.1			6.6		7.1	4.7	6.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.7	5.6	5.2	6.9	4.8	5.2	6.1	6.8	5.8	6.7	6.6	5.7	6.9	4.8	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		17.1			18.7			25.8			21.0		25.8	17.1	20.6
蒸発残留物	mg/l		42			44			59			56		59	42	50
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	< 0.3	0.4	0.3	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	< 0.3	0.4
pH値		7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

旭第2供給点

		令和5年 4月5日	5月8日	6月13日	7月4日	8月8日	9月5日	10月3日	11月7日	12月4日	令和6年 1月10日	2月6日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	12.4	15.3	17.1	17.1	25.2	26.0	22.5	16.0	9.6	6.4	5.3	7.2	26.0	5.3	15.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.26			0.15			0.15			0.22		0.26	0.15	.20
フッ素及びその化合物	mg/l		0.08			0.10			0.12			0.08		0.12	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.10			0.08			0.03		0.10	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.002			0.011			0.004			0.003		0.011	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.005			< 0.002			< 0.002		0.005	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			0.001			0.001			< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.003			0.016			0.008			0.005		0.016	0.003	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.004			0.002			< 0.002		0.004	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.001			0.004			0.003			0.002		0.004	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.02			0.01		0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.2			4.7			7.1			6.7		7.1	4.7	5.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.0	5.4	5.2	6.8	4.9	5.2	6.1	6.9	5.9	6.6	6.7	5.6	6.9	4.9	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		17.2			19.0			26.2			21.1		26.2	17.2	20.9
蒸発残留物	mg/l		42			42			61			56		61	42	50
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	< 0.3	0.4	0.3	0.5	0.6	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	< 0.3	0.4
pH値		7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

穴田供給点

		令和5年 4月5日	5月8日	6月13日	7月4日	8月8日	9月5日	10月3日	11月7日	12月4日	令和6年 1月10日	2月6日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	12.1	14.6	17.2	17.2	25.1	25.7	22.8	16.1	9.6	6.7	5.4	7.1	25.7	5.4	15.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.26			0.15			0.16			0.22		0.26	0.15	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.10			0.12			0.09		0.12	0.07	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.11			0.10			0.03		0.11	0.03	0.07
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.002			0.012			0.005			0.003		0.012	0.002	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.004			< 0.002			0.003		0.004	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			0.001			0.002			< 0.001		0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.004			0.018			0.011			0.005		0.018	0.004	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.005			0.003			0.002		0.005	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.005			0.004			0.002		0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.02			0.01		0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.7			4.7			7.2			6.6		7.2	4.7	5.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.6	5.0	5.7	8.0	5.0	5.2	5.9	6.9	5.7	6.6	6.5	5.6	8.0	5.0	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		16.5			18.9			26.2			21.3		26.2	16.5	20.7
蒸発残留物	mg/l		40			43			61			56		61	40	50
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000004	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000004	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	< 0.3	0.4	0.3	0.5	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	< 0.3	0.4
pH値		7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		0.001								0.001	0.001	0.001
抱水クロラール	mg/l			0.002		0.003			< 0.002			< 0.002		0.003	< 0.002	< 0.002
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			1		0								1	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

尾張東部浄水場浄水

		令和5年 4月10日	5月15日	6月12日	7月11日	8月7日	9月4日	10月10日	11月1日	12月11日	令和6年 1月15日	2月5日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	12.3	14.5	17.2	20.4	24.8	25.8	20.0	15.9	9.6	6.3	5.6	7.4	25.8	5.6	15.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.28	0.28	0.22	0.20	0.15	0.17	0.28	0.17	0.21	0.20	0.22	0.29	0.29	0.15	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l	0.08	0.07	0.09	0.08	0.10	0.11	0.10	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.12	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.10	0.08	0.06	0.08	0.05	0.05	0.03	0.10	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.010	0.002	0.010	0.016	0.009	0.010	0.014	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.016	0.002	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.010	0.002	0.008	0.011	0.007	0.008	0.011	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.011	0.002	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.012	0.002	0.012	0.018	0.012	0.013	0.017	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.018	0.002	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l	0.007	< 0.002	0.006	0.008	0.004	0.005	0.009	0.003	0.002	< 0.002	< 0.002	0.003	0.009	< 0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	< 0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	< 0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.05	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.5	4.7	5.1	5.0	4.5	4.7	4.9	5.9	6.3	6.3	5.8	4.6	6.3	4.5	5.3
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.0	5.7	5.4	5.8	5.1	5.0	5.0	6.6	6.7	6.9	6.0	5.2	6.9	5.0	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.1	14.8	13.9	13.1	18.5	19.4	19.0	23.5	22.9	22.4	21.2	17.5	23.5	13.1	18.3
蒸発残留物	mg/l	38	39	40	36	46	43	49	59	58	58	50	46	59	36	47
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	< 0.3	0.5	0.6	0.5	0.7	0.8	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.8	< 0.3	0.5
pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		< 0.001								0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			< 0.002		0.002			< 0.002			< 0.002		0.002	< 0.002	< 0.002
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l			< 0.5		1.0								1.0	< 0.5	0.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			0.9		1.3								1.3	0.9	1.1
腐食性(ランゲリア指数)				-2.4		-2.3								-2.3	-2.4	-2.3
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l			< 0.000004		< 0.000004								< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
総アルカリ度	mg/l	11.5	13.5	14.0	13.0	16.5	18.0	17.5	19.5	19.0	18.0	16.5	14.0	19.5	11.5	15.9

東郷第2供給点

		令和5年 4月6日	5月9日	6月12日	7月5日	8月9日	9月4日	10月4日	11月6日	12月5日	令和6年 1月9日	2月5日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	12.2	14.9	16.8	16.8	25.2	25.6	22.0	15.7	9.1	6.2	5.0	7.2	25.6	5.0	14.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.22			0.17			0.21			0.30	0.30	0.17	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l			0.08			0.11			0.11			0.08	0.11	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.07			0.10			0.08			0.03	0.10	0.03	0.07
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.010			0.011			0.005			0.003	0.011	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l			0.009			0.009			0.002			0.003	0.009	0.002	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.012			0.014			0.007			0.004	0.014	0.004	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.006			0.003			0.003	0.006	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.002			0.003			0.002			0.001	0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.05			0.02			< 0.01	0.05	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.1			4.7			6.1			4.5	6.1	4.5	5.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.6	6.6	5.6	4.7	5.1	5.1	5.9	7.2	6.0	6.5	6.0	5.2	7.2	4.7	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			14.2			19.3			22.5			17.7	22.5	14.2	18.4
蒸発残留物	mg/l			41			49			51			36	51	36	44
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
pH値		7.1	7.2	7.2	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.2	7.4	7.0	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

三好ヶ丘供給点

		令和5年 4月6日	5月9日	6月12日	7月5日	8月9日	9月4日	10月4日	11月6日	12月5日	令和6年 1月9日	2月5日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	12.3	15.2	17.1	17.1	25.1	25.9	22.2	15.8	9.7	6.3	5.2	7.2	25.9	5.2	14.9
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.24			0.18			0.21			0.29	0.29	0.18	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l			0.09			0.12			0.11			0.08	0.12	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.07			0.09			0.08			0.03	0.09	0.03	0.07
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.010			0.013			0.006			0.003	0.013	0.003	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l			0.008			0.009			0.003			0.003	0.009	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.012			0.016			0.009			0.005	0.016	0.005	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.006			0.003			0.003	0.006	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.002			0.003			0.003			0.002	0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.05			0.01			< 0.01	0.05	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.0			4.7			5.8			4.6	5.8	4.6	5.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.6	6.5	5.3	4.8	5.0	5.0	5.9	7.0	5.8	6.5	6.0	5.2	7.0	4.8	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			14.8			19.2			21.7			17.8	21.7	14.8	18.4
蒸発残留物	mg/l			40			51			51			39	51	39	45
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.3	0.4
pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.7	0.4	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

三ヶ峯供給点

		令和5年 4月6日	5月9日	6月12日	7月5日	8月9日	9月4日	10月4日	11月6日	12月5日	令和6年 1月9日	2月5日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	12.2	15.0	17.0	17.0	25.2	25.8	22.2	15.8	9.4	6.2	5.2	7.4	25.8	5.2	14.9
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.25			0.18			0.21			0.30	0.30	0.18	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l			0.09			0.11			0.10			0.08	0.11	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.07			0.10			0.09			0.05	0.10	0.05	0.08
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.010			0.013			0.006			0.004	0.013	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l			0.009			0.011			0.004			0.004	0.011	0.004	0.007
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.012			0.017			0.009			0.006	0.017	0.006	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.008			0.004			0.003	0.008	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.002			0.004			0.003			0.002	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.05			0.02			< 0.01	0.05	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			4.9			4.7			5.8			4.9	5.8	4.7	5.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.8	6.2	5.3	5.4	5.1	5.1	6.0	7.3	5.9	6.4	6.1	5.5	7.3	5.1	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			15.1			18.9			21.9			17.5	21.9	15.1	18.4
蒸発残留物	mg/l			42			49			50			39	50	39	45
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	< 0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	< 0.3	0.4
pH値		7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.7	0.4	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

瀬戸山口供給点

		令和5年 4月6日	5月9日	6月12日	7月5日	8月9日	9月4日	10月4日	11月6日	12月5日	令和6年 1月9日	2月5日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	12.3	15.0	17.3	17.3	25.2	25.9	22.7	16.4	10.2	7.0	5.8	7.7	25.9	5.8	15.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.26			0.18			0.21			0.30	0.30	0.18	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l			0.09			0.11			0.10			0.08	0.11	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.07			0.12			0.08			0.03	0.12	0.03	0.08
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.011			0.019			0.007			0.003	0.019	0.003	0.01
ジクロロ酢酸	mg/l			0.008			0.007			0.004			0.004	0.008	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.013			0.024			0.010			0.005	0.024	0.005	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.009			0.004			0.002	0.009	0.002	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.002			0.005			0.003			0.002	0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.04			0.01			0.02	0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			4.9			4.7			5.7			5.8	5.8	4.7	5.3
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.6	6.9	5.3	5.8	5.2	5.2	6.0	7.0	5.8	6.2	6.1	5.6	7.0	5.2	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			15.3			18.9			21.6			17.7	21.6	15.3	18.4
蒸発残留物	mg/l			42			47			50			41	50	41	45
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4
pH値		7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

瀬戸菱野供給点

		令和5年 4月6日	5月9日	6月12日	7月5日	8月9日	9月4日	10月4日	11月6日	12月5日	令和6年 1月9日	2月5日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	12.3	15.0	17.2	17.2	25.2	25.7	23.0	16.8	11.0	7.5	6.5	7.8	25.7	6.5	15.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.28			0.18			0.20			0.30	0.30	0.18	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l			0.08			0.11			0.10			0.08	0.11	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.10			0.08			0.03	0.10	0.03	0.07
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.010			0.020			0.008			0.004	0.020	0.004	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l			0.007			0.004			0.003			0.004	0.007	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.013			0.025			0.011			0.006	0.025	0.006	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.010			0.005			0.002	0.010	0.002	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.005			0.003			0.002	0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.04			0.02			0.02	0.04	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.0			4.7			5.4			5.8	5.8	4.7	5.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.7	6.8	5.5	6.8	5.2	5.2	5.9	7.0	5.6	6.0	6.0	5.6	7.0	5.2	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			15.6			18.6			20.3			17.7	20.3	15.6	18.0
蒸発残留物	mg/l			43			49			49			46	49	43	47
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.7	0.3	0.4
pH値		7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

(4)尾張水道事務所

犬山浄水場浄水

		令和5年 4月10日	5月16日	6月13日	7月11日	8月2日	9月4日	10月2日	11月7日	12月4日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	12.4	15.8	18.9	22.1	26.0	26.1	23.0	17.1	9.8	6.7	7.0	8.0	26.1	6.7	16.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.27	0.26	0.22	0.20	0.19	0.18	0.26	0.15	0.21	0.20	0.23	0.25	0.27	0.15	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l	0.06	0.07	0.07	0.05	0.09	0.09	0.10	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.12	0.05	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.09	0.07	0.07	0.05	0.03	0.03	0.03	0.09	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008	0.006	0.008	0.007	0.011	0.010	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.004	0.011	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.011	0.006	0.008	0.003	0.006	0.007	0.005	0.006	0.004	0.005	0.004	0.005	0.011	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.009	0.008	0.010	0.009	0.015	0.013	0.010	0.009	0.007	0.006	0.005	0.006	0.015	0.005	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l	0.006	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.3	5.5	5.2	4.8	6.9	6.9	6.7	11	9.1	8.7	8.9	6.5	11	4.8	7.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.0	4.9	4.8	5.1	5.7	5.7	6.3	7.5	6.3	7.5	7.4	5.2	7.5	4.8	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	10.4	15.2	14.0	11.7	17.9	18.0	20.0	25.1	21.7	22.7	21.3	17.0	25.1	10.4	17.9
蒸発残留物	mg/l	38	43	42	36	54	52	56	75	62	64	57	52	75	36	53
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.5	0.8	0.8	0.7	0.9	0.8	0.7	0.7	0.5	0.9	0.4	0.6
pH値		7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		0.001								0.001	0.001	0.001
抱水クロラール	mg/l			0.003		0.003			< 0.002			< 0.002		0.003	< 0.002	< 0.002
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l			< 0.5		1.5								1.5	< 0.5	0.8
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.0		1.4								1.4	1.0	1.2
腐食性(ランゲリア指数)				-2.3		-2.1								-2.1	-2.3	-2.2
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l			< 0.000004		< 0.000004								< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
総アルカリ度	mg/l	10.5	14.5	14.0	12.0	16.5	17.5	17.0	21.5	20.0	18.5	17.5	15.5	21.5	10.5	16.2

犬山供給点

		令和5年 4月10日	5月16日	6月13日	7月11日	8月2日	9月4日	10月2日	11月7日	12月4日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	11.1	13.7	17.1	19.9	25.2	24.9	22.2	16.5	9.1	5.8	5.9	6.8	25.2	5.8	14.9
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.22			0.18			0.21			0.25	0.25	0.18	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l			0.07			0.09			0.11			0.08	0.11	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.07			0.09			0.05			0.03	0.09	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.008			0.011			0.005			0.003	0.011	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l			0.008			0.007			0.005			0.005	0.008	0.005	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.010			0.015			0.007			0.005	0.015	0.005	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l			0.003			0.005			0.003			0.002	0.005	0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.002			0.004			0.002			0.002	0.004	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.1			6.9			9.1			6.5	9.1	5.1	6.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.0	5.0	4.8	5.2	5.8	5.7	6.4	7.7	6.3	7.6	7.4	5.2	7.7	4.8	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			14.1			18.2			21.9			16.9	21.9	14.1	17.8
蒸発残留物	mg/l			45			53			61			48	61	45	52
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.5	0.9	0.5	0.7
pH値		7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.5	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

尾北供給点

		令和5年 4月10日	5月16日	6月13日	7月11日	8月2日	9月4日	10月2日	11月7日	12月4日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	11.1	14.2	17.7	19.7	25.3	25.5	22.8	16.4	9.5	6.1	6.3	7.1	25.5	6.1	15.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.22			0.17			0.20			0.25	0.25	0.17	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l			0.07			0.10			0.11			0.08	0.11	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.08			0.05			0.03	0.08	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.008			0.015			0.006			0.003	0.015	0.003	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l			0.007			0.007			0.004			0.004	0.007	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.010			0.019			0.009			0.005	0.019	0.005	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.006			0.003			0.002	0.006	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.002			0.004			0.003			0.002	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.04			0.02			0.01	0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			4.9			6.9			9.0			6.4	9.0	4.9	6.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.1	4.9	4.7	5.2	5.7	5.7	6.5	7.5	6.2	7.5	7.5	5.2	7.5	4.7	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			14.1			18.3			21.7			16.8	21.7	14.1	17.7
蒸発残留物	mg/l			44			56			61			48	61	44	52
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.5	0.9	0.5	0.7
pH値		7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.5	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

江南供給点

		令和5年 4月10日	5月16日	6月13日	7月11日	8月2日	9月4日	10月2日	11月7日	12月4日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	11.5	14.7	17.1	20.3	25.3	25.6	23.2	16.6	9.9	6.3	6.5	7.4	25.6	6.3	15.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.22			0.17			0.20			0.25	0.25	0.17	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l			0.07			0.10			0.11			0.09	0.11	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.08			0.05			0.03	0.08	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.009			0.015			0.006			0.004	0.015	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l			0.005			0.004			0.002			0.004	0.005	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.011			0.019			0.009			0.006	0.019	0.006	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.007			0.004			0.003	0.007	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.002			0.004			0.003			0.002	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			4.9			6.9			9.0			6.4	9.0	4.9	6.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.2	5.0	4.7	5.2	5.7	5.7	6.7	7.5	6.3	7.6	7.5	5.2	7.6	4.7	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			14.1			18.1			21.8			17.0	21.8	14.1	17.8
蒸発残留物	mg/l			44			55			61			47	61	44	52
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.5	0.9	0.5	0.7
pH値		7.5	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

小牧供給点

		令和5年 4月10日	5月16日	6月13日	7月11日	8月2日	9月4日	10月2日	11月7日	12月4日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	11.5	14.1	18.0	20.3	25.2	25.2	22.6	16.3	9.4	6.3	6.5	7.2	25.2	6.3	15.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.21			0.18			0.20			0.25	0.25	0.18	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l			0.07			0.10			0.11			0.09	0.11	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.08			0.05			0.03	0.08	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.007			0.015			0.006			0.004	0.015	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l			0.008			0.009			0.005			0.004	0.009	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.009			0.019			0.009			0.006	0.019	0.006	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.007			0.004			0.003	0.007	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.002			0.004			0.003			0.002	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			4.9			6.9			9.0			6.5	9.0	4.9	6.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.3	4.9	4.7	5.2	5.7	5.8	6.9	7.5	6.2	7.5	7.5	5.2	7.5	4.7	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			13.9			18.0			21.9			17.1	21.9	13.9	17.7
蒸発残留物	mg/l			45			54			60			46	60	45	51
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000003	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.5	0.9	0.5	0.7
pH値		7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

小牧第2供給点

		令和5年 4月10日	5月16日	6月13日	7月11日	8月2日	9月4日	10月2日	11月7日	12月4日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	11.5	13.9	17.4	19.8	24.7	24.7	23.0	15.9	9.8	6.4	6.2	7.1	24.7	6.2	15.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.21			0.19			0.21			0.26	0.26	0.19	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l			0.07			0.09			0.11			0.08	0.11	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.09			0.05			0.03	0.09	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.012			0.017			0.008			0.005	0.017	0.005	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l			0.009			0.009			0.006			0.005	0.009	0.005	0.007
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.015			0.022			0.011			0.007	0.022	0.007	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.009			0.006			0.004	0.009	0.004	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.005			0.003			0.002	0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.1			6.7			9.1			6.5	9.1	5.1	6.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.5	5.1	4.8	5.0	5.7	5.8	7.2	7.5	6.1	7.8	7.2	5.3	7.8	4.8	6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			13.7			17.8			21.5			17.0	21.5	13.7	17.5
蒸発残留物	mg/l			43			54			60			48	60	43	51
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.4	0.5	0.5	0.7	0.7	0.9	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.9	0.4	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

春日井(桃山)供給点

		令和5年 4月10日	5月16日	6月13日	7月11日	8月2日	9月4日	10月2日	11月7日	12月4日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	11.4	14.0	17.2	19.3	24.5	24.7	22.8	16.3	9.9	6.5	6.4	7.5	24.7	6.4	15.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.21			0.18			0.20			0.25	0.25	0.18	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l			0.07			0.10			0.11			0.09	0.11	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.08			0.05			0.03	0.08	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.009			0.010			0.006			0.004	0.010	0.004	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l			0.008			0.009			0.005			0.005	0.009	0.005	0.007
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.011			0.013			0.009			0.006	0.013	0.006	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.007			0.004			0.003	0.007	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.002			0.003			0.003			0.002	0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.04			0.02			0.01	0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.0			6.9			9.0			6.5	9.0	5.0	6.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.4	4.9	4.7	5.3	5.7	5.7	6.8	7.5	6.2	7.6	7.5	5.2	7.6	4.7	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			13.8			18.1			21.9			17.4	21.9	13.8	17.8
蒸発残留物	mg/l			45			54			60			49	60	45	52
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.7	0.8	0.7	0.5	0.9	0.5	0.7
pH値		7.5	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

岩倉供給点

		令和5年 4月11日	5月17日	6月14日	7月10日	8月3日	9月6日	10月3日	11月9日	12月6日	令和6年 1月16日	2月6日	3月13日	最高	最低	平均
水温	℃	11.6	15.3	17.9	20.3	25.3	25.7	22.6	16.0	9.8	6.6	5.8	8.1	25.7	5.8	15.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.28			0.19			0.24			0.20			0.28	0.19	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l	0.06			0.07			0.10			0.09			0.10	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.05			0.06			0.03			0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.009			0.006			0.008			0.004			0.009	0.004	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.010			0.004			0.005			0.004			0.010	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.011			0.008			0.013			0.006			0.013	0.006	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.009			0.003			0.005			0.003			0.009	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.002			0.004			0.002			0.004	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.2			4.5			7.1			8.4			8.4	4.5	6.3
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	4.9	4.5	4.7	5.6	6.0	6.4	6.7	6.5	7.2	6.9	5.2	7.2	4.5	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	10.8			13.1			21.0			21.8			21.8	10.8	16.7
蒸発残留物	mg/l	38			41			61			66			66	38	52
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	0.5	0.8	0.5	0.6
pH値		7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

一宮(尾張)供給点

		令和5年 4月11日	5月17日	6月14日	7月10日	8月3日	9月6日	10月3日	11月9日	12月6日	令和6年 1月16日	2月6日	3月13日	最高	最低	平均
水温	℃	11.5	15.0	18.2	20.1	25.1	25.3	22.6	16.0	9.8	6.3	5.8	7.8	25.3	5.8	15.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.27			0.20			0.24			0.20			0.27	0.20	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l	0.06			0.08			0.10			0.09			0.10	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.04			0.06			0.03			0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.006			0.010			0.004			0.010	0.004	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.010			0.004			0.005			0.005			0.010	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.009			0.008			0.015			0.006			0.015	0.006	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.003			0.005			0.003			0.006	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.002			0.004			0.002			0.004	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.2			4.4			7.0			8.5			8.5	4.4	6.3
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	5.0	4.6	4.5	5.6	6.0	6.4	6.7	6.4	7.2	6.8	5.2	7.2	4.5	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	10.8			13.8			20.9			22.0			22.0	10.8	16.9
蒸発残留物	mg/l	37			44			61			68			68	37	52
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.4	0.8	0.4	0.6
pH値		7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

西春供給点

		令和5年 4月10日	5月16日	6月13日	7月11日	8月2日	9月4日	10月2日	11月7日	12月4日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	11.7	14.6	17.5	20.1	25.1	25.2	23.5	16.7	10.5	6.9	6.7	7.5	25.2	6.7	15.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.20			0.18			0.21			0.26	0.26	0.18	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l			0.07			0.10			0.11			0.08	0.11	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.09			0.05			0.03	0.09	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.012			0.013			0.007			0.004	0.013	0.004	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l			0.008			0.005			0.003			0.005	0.008	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.015			0.017			0.010			0.006	0.017	0.006	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l			0.005			0.008			0.005			0.003	0.008	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.004			0.003			0.002	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.0			6.9			9.1			6.5	9.1	5.0	6.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.5	5.0	4.8	5.5	5.8	5.8	7.1	7.5	6.2	7.8	7.3	5.3	7.8	4.8	6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			13.4			18.0			21.9			17.2	21.9	13.4	17.6
蒸発残留物	mg/l			43			54			61			46	61	43	51
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.5	0.9	0.5	0.7
pH値		7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

春日供給点

		令和5年 4月11日	5月17日	6月14日	7月10日	8月3日	9月6日	10月3日	11月9日	12月6日	令和6年 1月16日	2月6日	3月13日	最高	最低	平均
水温	℃	12.1	15.1	18.1	20.8	25.2	25.8	23.3	17.4	11.0	7.3	6.8	8.2	25.8	6.8	15.9
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.27			0.20			0.26			0.20			0.27	0.20	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l	0.06			0.08			0.09			0.10			0.10	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.05			0.05			0.06			0.03			0.06	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.012			0.008			0.013			0.006			0.013	0.006	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l	0.012			0.003			0.002			0.004			0.012	0.002	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.014			0.011			0.019			0.009			0.019	0.009	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l	0.008			0.004			0.007			0.004			0.008	0.004	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.003			0.005			0.003			0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.4			4.5			6.8			8.7			8.7	4.5	6.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.0	5.0	4.8	4.0	5.9	6.1	6.4	6.9	6.6	7.4	6.9	5.3	7.4	4.0	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	10.4			15.1			20.2			22.7			22.7	10.4	17.1
蒸発残留物	mg/l	37			44			59			67			67	37	52
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.4	0.7	0.8	0.8	0.6	0.8	0.8	0.7	0.5	0.8	0.4	0.6
pH値		7.5	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.5	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		0.002								0.002	0.001	0.002
抱水クロラール	mg/l			0.002		0.005			0.003			< 0.002		0.005	< 0.002	0.002
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		0								0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

尾張西部浄水場浄水

		令和5年 4月11日	5月15日	6月12日	7月10日	8月1日	9月5日	10月3日	11月8日	12月5日	令和6年 1月16日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	12.4	14.8	17.7	21.2	27.4	27.4	22.6	16.7	10.0	6.6	6.5	8.3	27.4	6.5	16.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.30	0.31	0.24	0.21	0.18	0.17	0.28	0.20	0.23	0.26	0.30	0.29	0.31	0.17	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.09	0.08	0.11	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.05	0.05	0.06	0.06	0.09	0.08	0.08	0.08	0.04	0.05	0.05	0.03	0.09	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.009	0.004	0.006	0.007	0.012	0.012	0.009	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.012	0.004	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.008	0.004	0.003	0.004	0.006	0.006	0.005	0.003	< 0.002	0.005	0.003	0.004	0.008	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.011	0.006	0.008	0.009	0.016	0.018	0.014	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.018	0.006	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005	0.002	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.002	< 0.002	0.004	0.003	0.003	0.005	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	< 0.01	0.04	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.1	6.4	5.9	5.6	6.9	7.8	6.9	8.7	9.3	9.4	8.6	6.8	9.4	5.6	7.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.4	5.6	5.1	5.4	6.1	7.0	6.0	7.2	7.0	8.9	6.9	5.5	8.9	5.1	6.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	11.1	15.5	14.9	12.3	18.9	19.3	19.8	24.1	22.8	24.1	22.9	17.3	24.1	11.1	18.6
蒸発残留物	mg/l	40	44	45	39	55	55	57	66	63	66	60	52	66	39	54
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.4	0.7	0.4	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		0.001								0.001	0.001	0.001
抱水クロラール	mg/l			< 0.002		0.003			< 0.002			< 0.002		0.003	< 0.002	< 0.002
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l			0.5		1.0								1.0	0.5	0.8
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			0.9		1.3								1.3	0.9	1.1
腐食性(ランゲリア指数)				-2.2		-1.9								-1.9	-2.2	-2.0
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l			< 0.000004		< 0.000004								< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
総アルカリ度	mg/l	13.5	16.0	15.5	15.5	19.0	19.0	19.0	20.5	20.0	19.0	18.0	16.5	20.5	13.5	17.6

尾西供給点

		令和5年 4月11日	5月17日	6月14日	7月10日	8月3日	9月6日	10月3日	11月9日	12月6日	令和6年 1月16日	2月6日	3月13日	最高	最低	平均
水温	℃	12.4	16.2	18.4	21.1	26.9	26.9	23.5	16.6	10.3	6.9	6.8	8.0	26.9	6.8	16.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.29			0.21			0.32			0.26			0.32	0.21	0.27
フッ素及びその化合物	mg/l	0.06			0.08			0.09			0.10			0.10	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.06			0.08			0.05			0.08	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.010			0.007			0.014			0.005			0.014	0.005	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l	0.009			< 0.002			0.003			0.004			0.009	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.012			0.010			0.020			0.008			0.020	0.008	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.004			0.009			0.004			0.009	0.004	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.003			0.005			0.003			0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.9			5.1			7.9			9.2			9.2	5.1	7.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.5	5.4	5.0	4.5	6.2	6.8	6.7	6.7	7.1	8.4	7.1	5.5	8.4	4.5	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	10.6			15.0			20.5			24.0			24.0	10.6	17.5
蒸発残留物	mg/l	38			43			59			70			70	38	52
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.9	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.9	0.5	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

木曽川供給点

		令和5年 4月11日	5月17日	6月14日	7月10日	8月3日	9月6日	10月3日	11月9日	12月6日	令和6年 1月16日	2月6日	3月13日	最高	最低	平均
水温	℃	11.9	15.4	18.1	20.8	26.6	26.8	22.8	16.6	10.3	6.9	6.8	7.9	26.8	6.8	15.9
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.29			0.21			0.32			0.25			0.32	0.21	0.27
フッ素及びその化合物	mg/l	0.06			0.08			0.09			0.10			0.10	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.06			0.08			0.05			0.08	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.010			0.007			0.014			0.005			0.014	0.005	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l	0.009			< 0.002			0.003			0.004			0.009	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.012			0.010			0.020			0.008			0.020	0.008	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.004			0.009			0.004			0.009	0.004	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.003			0.005			0.003			0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.9			5.1			7.8			9.2			9.2	5.1	7.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.6	5.4	5.1	4.4	6.2	6.9	6.7	6.7	7.1	8.5	7.2	5.5	8.5	4.4	6.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	10.6			15.1			20.4			23.8			23.8	10.6	17.5
蒸発残留物	mg/l	39			41			61			72			72	39	53
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.4	0.7	0.7	0.9	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.9	0.4	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

祖父江供給点

		令和5年 4月12日	5月15日	6月12日	7月12日	8月1日	9月5日	10月4日	11月8日	12月5日	令和6年 1月17日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	13.0	15.0	18.2	21.9	27.8	27.5	22.4	17.3	9.5	5.7	6.4	7.7	27.8	5.7	16.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.31			0.18			0.20			0.30		0.31	0.18	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.10			0.11			0.09		0.11	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.09			0.08			0.05		0.09	0.05	0.07
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.005			0.012			0.005			0.004		0.012	0.004	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.006			0.003			0.004		0.006	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.007			0.016			0.010			0.006		0.016	0.006	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.005			0.003			0.003		0.005	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.004			0.004			0.002		0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.04			0.02			0.01		0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.4			6.8			9.3			8.6		9.3	6.4	7.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.3	5.7	5.1	5.0	6.1	7.0	6.4	7.7	7.1	8.6	7.0	5.5	8.6	5.0	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		15.3			19.2			24.9			23.2		24.9	15.3	20.6
蒸発残留物	mg/l		52			51			73			67		73	51	61
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000003	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.5	0.6
pH値		7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

稲沢供給点

		令和5年 4月11日	5月17日	6月14日	7月10日	8月3日	9月6日	10月3日	11月9日	12月6日	令和6年 1月16日	2月6日	3月13日	最高	最低	平均
水温	℃	11.9	15.5	18.2	20.6	27.2	27.5	22.8	16.5	10.1	6.6	6.8	7.9	27.5	6.6	16.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.30			0.21			0.32			0.27			0.32	0.21	0.28
フッ素及びその化合物	mg/l	0.06			0.08			0.09			0.10			0.10	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.06			0.08			0.05			0.08	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.010			0.005			0.013			0.005			0.013	0.005	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.008			0.004			0.007			0.004			0.008	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.012			0.007			0.018			0.008			0.018	0.007	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.004			0.008			0.003			0.008	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.002			0.004			0.003			0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.1			5.2			7.7			9.3			9.3	5.2	7.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.7	5.6	5.1	4.4	6.2	7.1	6.4	6.4	7.3	8.7	7.2	5.6	8.7	4.4	6.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	10.6			15.2			20.6			24.4			24.4	10.6	17.7
蒸発残留物	mg/l	38			45			60			70			70	38	53
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.4	0.7	0.7	0.9	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.9	0.4	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

美和供給点

		令和5年 4月12日	5月15日	6月12日	7月12日	8月1日	9月5日	10月4日	11月8日	12月5日	令和6年 1月17日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	12.8	15.2	18.3	20.7	26.9	27.3	22.6	18.2	10.1	6.3	6.6	8.2	27.3	6.3	16.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.31			0.19			0.16			0.30		0.31	0.16	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.09			0.12			0.09		0.12	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.08			0.09			0.06		0.09	0.05	0.07
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.005			0.014			0.007			0.004		0.014	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.006			0.003			0.005		0.006	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			0.001			0.002			< 0.001		0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.007			0.020			0.014			0.007		0.020	0.007	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l		0.002			0.006			0.004			0.004		0.006	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.005			0.005			0.003		0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.03			0.01		0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.3			6.7			11			8.6		11	6.3	8.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.5	5.6	4.7	5.4	6.1	7.1	6.2	8.3	7.2	8.7	7.1	5.4	8.7	4.7	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		15.0			19.2			25.8			23.0		25.8	15.0	20.8
蒸発残留物	mg/l		51			51			75			67		75	51	61
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.5	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

七宝供給点

		令和5年 4月12日	5月15日	6月12日	7月12日	8月1日	9月5日	10月4日	11月8日	12月5日	令和6年 1月17日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	12.5	15.1	18.0	20.5	26.6	27.1	22.6	18.4	10.3	6.8	6.6	8.3	27.1	6.6	16.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.30			0.19			0.16			0.30		0.30	0.16	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.09			0.12			0.09		0.12	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.09			0.08			0.06		0.09	0.05	0.07
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.006			0.012			0.008			0.005		0.012	0.005	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.006			< 0.002			0.005		0.006	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			0.002			< 0.001		0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.008			0.016			0.015			0.008		0.016	0.008	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.006			0.004			0.004		0.006	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.004			0.005			0.003		0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.03			0.01		0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.3			6.8			11			8.6		11	6.3	8.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.5	5.7	4.7	5.4	6.2	7.1	6.3	8.3	7.3	8.7	7.1	5.5	8.7	4.7	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		15.0			19.2			25.8			22.9		25.8	15.0	20.7
蒸発残留物	mg/l		51			52			76			64		76	51	61
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.8	0.4	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

神守供給点

		令和5年 4月12日	5月15日	6月12日	7月12日	8月1日	9月5日	10月4日	11月8日	12月5日	令和6年 1月17日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	12.6	15.2	18.1	21.0	27.1	27.3	22.4	18.5	10.7	6.9	6.9	8.6	27.3	6.9	16.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.30			0.19			0.16			0.30		0.30	0.16	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.09			0.12			0.09		0.12	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.09			0.09			0.06		0.09	0.05	0.07
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.006			0.015			0.008			0.005		0.015	0.005	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.006			0.002			0.005		0.006	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			0.001			0.002			< 0.001		0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.008			0.021			0.015			0.008		0.021	0.008	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l		0.002			0.006			0.004			0.004		0.006	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.005			0.005			0.003		0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.03			0.01		0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.3			6.7			11			8.6		11	6.3	8.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.5	5.7	4.7	5.6	6.1	7.1	6.2	8.4	7.2	8.8	7.1	5.5	8.8	4.7	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		15.0			19.2			25.8			22.8		25.8	15.0	20.7
蒸発残留物	mg/l		51			52			75			64		75	51	60
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.8	0.4	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

蟹江供給点

		令和5年 4月12日	5月15日	6月12日	7月12日	8月1日	9月5日	10月4日	11月8日	12月5日	令和6年 1月17日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	12.8	15.2	18.0	21.0	26.8	27.1	21.9	18.0	10.4	6.8	6.8	8.4	27.1	6.8	16.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.30			0.19			0.16			0.30		0.30	0.16	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.09			0.12			0.09		0.12	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.09			0.08			0.06		0.09	0.05	0.07
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.007			0.016			0.008			0.005		0.016	0.005	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.006			0.002			0.005		0.006	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			0.001			0.002			< 0.001		0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.009			0.022			0.015			0.008		0.022	0.008	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l		0.002			0.006			0.004			0.004		0.006	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.005			0.005			0.003		0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.03			0.01		0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.3			6.7			11			8.6		11	6.3	8.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.5	5.6	4.7	5.7	6.1	7.1	6.2	8.4	7.3	8.8	7.1	5.5	8.8	4.7	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		15.0			19.2			25.8			22.6		25.8	15.0	20.6
蒸発残留物	mg/l		50			50			74			66		74	50	60
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.4	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

佐織供給点

		令和5年 4月11日	5月17日	6月14日	7月10日	8月3日	9月6日	10月3日	11月9日	12月6日	令和6年 1月16日	2月6日	3月13日	最高	最低	平均
水温	℃	12.5	15.4	18.1	21.5	27.3	27.2	24.2	17.6	10.7	7.2	7.0	8.0	27.3	7.0	16.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.30			0.23			0.32			0.27			0.32	0.23	0.28
フッ素及びその化合物	mg/l	0.06			0.08			0.09			0.10			0.10	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.07			0.08			0.05			0.08	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.010			0.009			0.017			0.006			0.017	0.006	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l	0.009			0.003			0.006			0.004			0.009	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.012			0.012			0.023			0.009			0.023	0.009	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.005			0.010			0.004			0.010	0.004	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.003			0.005			0.003			0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.1			5.3			8.2			9.3			9.3	5.3	7.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.9	5.7	5.1	4.2	6.4	7.1	7.1	7.4	7.2	8.7	7.1	5.6	8.7	4.2	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	10.8			15.8			20.7			23.8			23.8	10.8	17.8
蒸発残留物	mg/l	34			46			62			71			71	34	53
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.9	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.9	0.5	0.6
pH値		7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

津島供給点

		令和5年 4月11日	5月17日	6月14日	7月10日	8月3日	9月6日	10月3日	11月9日	12月6日	令和6年 1月16日	2月6日	3月13日	最高	最低	平均
水温	℃	12.5	15.5	18.0	21.7	27.3	27.3	24.4	17.7	10.7	7.2	7.0	8.0	27.3	7.0	16.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.30			0.23			0.32			0.28			0.32	0.23	0.28
フッ素及びその化合物	mg/l	0.06			0.08			0.09			0.10			0.10	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.07			0.08			0.05			0.08	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.010			0.009			0.017			0.006			0.017	0.006	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l	0.009			0.002			0.003			0.003			0.009	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.012			0.012			0.023			0.009			0.023	0.009	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.005			0.010			0.004			0.010	0.004	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.003			0.005			0.003			0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.0			5.2			8.2			9.2			9.2	5.2	7.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.9	5.7	5.1	4.2	6.4	7.1	7.1	7.5	7.2	8.6	7.1	5.6	8.6	4.2	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	10.8			15.8			20.7			23.9			23.9	10.8	17.8
蒸発残留物	mg/l	36			47			61			71			71	36	54
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.4	0.4	0.7	0.7	0.9	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.9	0.4	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

八開供給点

		令和5年 4月12日	5月15日	6月12日	7月12日	8月1日	9月5日	10月4日	11月8日	12月5日	令和6年 1月17日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	13.0	15.0	18.4	21.8	27.4	27.4	22.8	17.7	9.9	6.1	6.5	8.6	27.4	6.1	16.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.31			0.17			0.21			0.30		0.31	0.17	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.10			0.10			0.09		0.10	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.09			0.08			0.06		0.09	0.05	0.07
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.006			0.013			0.006			0.004		0.013	0.004	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.005			0.002			0.004		0.005	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			0.002			< 0.001		0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.008			0.017			0.012			0.007		0.017	0.007	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l		0.002			0.006			0.003			0.003		0.006	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.004			0.004			0.003		0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.04			0.03			0.01		0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.4			6.7			10			8.6		10	6.4	7.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.3	5.7	5.2	4.9	6.1	7.1	6.3	8.2	7.0	8.7	7.0	5.5	8.7	4.9	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		15.4			19.3			25.6			23.0		25.6	15.4	20.8
蒸発残留物	mg/l		51			53			78			64		78	51	62
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.4	0.8	0.4	0.6
pH値		7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

立田供給点

		令和5年 4月12日	5月15日	6月12日	7月12日	8月1日	9月5日	10月4日	11月8日	12月5日	令和6年 1月17日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	13.4	15.1	18.5	22.0	27.5	27.5	22.8	18.4	10.2	6.9	6.8	8.4	27.5	6.8	16.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.31			0.18			0.19			0.30		0.31	0.18	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.09			0.11			0.09		0.11	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.08			0.09			0.06		0.09	0.05	0.07
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.005			0.014			0.007			0.004		0.014	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.005			< 0.002			0.003		0.005	< 0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			0.001			0.002			< 0.001		0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.007			0.020			0.013			0.007		0.020	0.007	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.006			0.004			0.004		0.006	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.005			0.004			0.003		0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.04			0.03			0.01		0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.5			6.7			11			8.6		11	6.5	8.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.3	5.7	5.0	5.0	6.1	7.1	6.3	8.5	7.2	8.7	7.0	5.5	8.7	5.0	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		15.3			19.2			26.1			23.0		26.1	15.3	20.9
蒸発残留物	mg/l		51			51			78			64		78	51	61
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.8	0.5	0.6
pH値		7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.5	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

佐屋供給点

		令和5年 4月12日	5月15日	6月12日	7月12日	8月1日	9月5日	10月4日	11月8日	12月5日	令和6年 1月17日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	12.5	15.3	18.1	20.7	26.7	27.0	22.7	18.2	10.5	6.7	6.7	8.5	27.0	6.7	16.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.31			0.19			0.16			0.30		0.31	0.16	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.10			0.12			0.09		0.12	0.07	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.09			0.08			0.06		0.09	0.05	0.07
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.005			0.015			0.007			0.005		0.015	0.005	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l		0.002			0.006			0.003			0.004		0.006	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			0.001			0.002			< 0.001		0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.007			0.021			0.014			0.008		0.021	0.007	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.007			0.004			0.004		0.007	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.005			0.005			0.003		0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.03			0.01		0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.4			6.7			10			8.6		10	6.4	7.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.4	5.6	4.8	5.3	6.0	7.1	6.2	8.3	7.2	8.7	7.1	5.5	8.7	4.8	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		15.1			19.2			26.1			23.0		26.1	15.1	20.8
蒸発残留物	mg/l		51			51			77			64		77	51	61
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.4	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

弥富供給点

		令和5年 4月12日	5月15日	6月12日	7月12日	8月1日	9月5日	10月4日	11月8日	12月5日	令和6年 1月17日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	13.1	15.5	18.2	21.6	26.2	26.6	23.7	18.4	11.4	7.7	7.5	8.7	26.6	7.5	16.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.30			0.17			0.16			0.31		0.31	0.16	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.09			0.11			0.09		0.11	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.08			0.08			0.05		0.08	0.05	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.006			0.014			0.008			0.006		0.014	0.006	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.002			< 0.002			0.005		0.005	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			0.001			0.002			< 0.001		0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.008			0.020			0.015			0.009		0.020	0.008	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.007			0.005			0.004		0.007	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.005			0.005			0.003		0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.03			0.01		0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.3			6.5			11			8.7		11	6.3	8.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.8	5.6	4.7	5.7	6.1	6.6	6.1	8.7	7.1	8.9	7.1	5.5	8.9	4.7	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		14.7			19.2			26.3			22.7		26.3	14.7	20.7
蒸発残留物	mg/l		50			53			77			64		77	50	61
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.8	0.4	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		0.002								0.002	0.001	0.002
抱水クロラール	mg/l			< 0.002		0.004			0.002			< 0.002		0.004	< 0.002	< 0.002
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			3		0								3	0	2
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

(5)西三河水道事務所

豊田浄水場浄水

		令和5年 4月5日	5月8日	6月5日	7月4日	8月2日	9月12日	10月11日	11月7日	12月4日	令和6年 1月9日	2月14日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	14.2	16.0	17.8	21.5	26.2	23.9	20.2	17.7	10.6	6.8	6.3	7.3	26.2	6.3	15.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.20	0.22	0.26	0.24	0.22	0.26	0.28	0.21	0.22	0.24	0.22	0.28	0.28	0.20	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l	0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.06	< 0.05	0.06	0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.06	0.06	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.006	0.004	0.004	0.009	0.009	0.009	0.008	0.005	0.006	0.004	0.004	0.005	0.009	0.004	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004	0.004	0.003	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.005	0.005	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.008	0.004	0.004	0.011	0.012	0.012	0.010	0.007	0.008	0.005	0.005	0.007	0.012	0.004	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003	0.003	< 0.002	0.005	0.004	0.005	0.005	0.003	0.004	0.003	< 0.002	0.003	0.005	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	< 0.001	< 0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	< 0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.03	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.0	5.1	6.3	4.8	4.8	5.4	5.1	5.4	4.7	4.7	5.0	4.7	6.3	4.7	5.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.5	5.9	7.2	4.4	4.6	5.5	5.1	4.6	4.6	4.8	5.4	4.8	7.2	4.4	5.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.8	13.4	9.2	13.0	15.7	14.8	16.1	15.9	15.1	15.5	15.5	13.6	16.1	9.2	14.4
蒸発残留物	mg/l	44	33	34	42	47	47	47	47	43	42	38	40	47	33	42
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.7	0.3	0.4
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/l			0.5		1.5								1.5	0.5	1.0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.0		0.9								1.0	0.9	1.0
腐食性(ランゲリア指数)				-2.6		-2.0								-2.0	-2.6	-2.3
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l			< 0.000004		< 0.000004								< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
総アルカリ度	mg/l	17.5	15.0	10.5	16.0	18.5	17.0	17.5	18.5	16.0	16.5	18.0	15.0	18.5	10.5	16.3

藤岡供給点

		令和5年 4月12日	5月9日	6月6日	7月3日	8月1日	9月11日	10月12日	11月8日	12月5日	令和6年 1月11日	2月13日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	13.1	14.9	17.3	21.3	25.9	25.3	20.7	16.8	10.3	7.7	7.3	8.4	25.9	7.3	15.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.29			0.18			0.22			0.30	0.30	0.18	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			0.08			< 0.05			0.08	0.08	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.04			0.09			0.03			0.05	0.09	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.008			0.014			0.007			0.004	0.014	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l			0.005			0.004			0.003			0.005	0.005	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.010			0.020			0.009			0.006	0.020	0.006	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.006			0.004			0.003	0.006	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.002			0.005			0.002			0.002	0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.04			0.01			< 0.01	0.04	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.1			5.3			4.6			5.1	6.1	4.6	5.3
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.6	6.2	6.7	4.9	4.7	5.5	5.3	6.8	4.5	6.2	6.8	5.4	6.8	4.5	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			10.2			18.7			15.3			17.4	18.7	10.2	15.4
蒸発残留物	mg/l			36			52			49			47	52	36	46
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.8	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.8	0.4	0.5
pH値		7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.1	7.2	7.2	7.4	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

豊田第1供給点

		令和5年 4月12日	5月9日	6月6日	7月3日	8月1日	9月11日	10月12日	11月8日	12月5日	令和6年 1月11日	2月13日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	12.5	13.8	16.1	19.6	25.1	23.8	19.1	15.9	9.5	6.1	5.9	7.4	25.1	5.9	14.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.30			0.23			0.21			0.27	0.30	0.21	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.04			0.05			0.03			0.03	0.05	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.008			0.010			0.006			0.004	0.010	0.004	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l			0.007			0.006			0.004			0.005	0.007	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.010			0.013			0.008			0.005	0.013	0.005	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.005			0.004			0.004	0.005	0.004	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.002			0.003			0.002			0.001	0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.01			< 0.01	0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.0			5.2			4.7			4.7	6.0	4.7	5.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.2	6.2	6.4	4.7	4.6	5.2	5.2	6.7	4.5	4.8	5.5	4.7	6.7	4.5	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			10.3			15.2			15.3			13.4	15.3	10.3	13.6
蒸発残留物	mg/l			33			46			47			41	47	33	42
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7	0.3	0.5
pH値		7.3	7.4	7.5	7.4	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

豊田第2供給点

		令和5年 4月12日	5月9日	6月6日	7月3日	8月1日	9月11日	10月12日	11月8日	12月5日	令和6年 1月11日	2月13日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	12.3	14.0	16.0	19.8	25.1	23.6	19.1	15.9	9.4	6.0	5.7	7.2	25.1	5.7	14.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.29			0.23			0.22			0.28	0.29	0.22	0.26
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.04			0.05			0.03			0.03	0.05	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.009			0.010			0.007			0.004	0.010	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l			0.007			0.007			0.005			0.005	0.007	0.005	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.011			0.013			0.009			0.005	0.013	0.005	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.005			0.004			0.004	0.005	0.004	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.002			0.003			0.002			0.001	0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.01			< 0.01	0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.0			5.1			4.7			4.7	6.0	4.7	5.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.2	6.3	6.4	4.7	4.7	5.2	5.2	6.6	4.5	4.7	5.5	4.7	6.6	4.5	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			10.3			15.1			15.4			13.2	15.4	10.3	13.5
蒸発残留物	mg/l			34			46			50			43	50	34	43
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.4	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5
pH値		7.3	7.4	7.3	7.4	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

三好供給点

		令和5年 4月12日	5月9日	6月6日	7月3日	8月1日	9月11日	10月12日	11月8日	12月5日	令和6年 1月11日	2月13日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	12.7	14.1	16.4	20.2	25.0	24.3	19.4	16.5	9.8	6.1	6.0	7.5	25.0	6.0	14.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.29			0.23			0.21			0.28	0.29	0.21	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.04			0.05			0.02			0.03	0.05	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.007			0.010			0.007			0.005	0.010	0.005	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l			0.007			0.005			0.004			0.005	0.007	0.004	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.008			0.013			0.009			0.006	0.013	0.006	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.005			0.004			0.004	0.005	0.004	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.001			0.003			0.002			0.001	0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			< 0.01			< 0.01	0.03	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.1			5.1			4.7			4.7	6.1	4.7	5.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.2	6.2	6.6	4.8	4.7	5.1	5.2	7.0	4.5	4.8	5.5	4.8	7.0	4.5	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			10.2			15.2			15.2			13.4	15.2	10.2	13.5
蒸発残留物	mg/l			37			46			45			44	46	37	43
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.6	0.7	0.7	0.4	0.5
pH値		7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

岡崎第1供給点

		令和5年 4月12日	5月9日	6月6日	7月3日	8月1日	9月11日	10月12日	11月8日	12月5日	令和6年 1月11日	2月13日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	12.2	15.5	16.8	20.0	24.9	24.1	19.6	16.1	10.4	6.7	5.9	8.0	24.9	5.9	15.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.25			0.23			0.22			0.31	0.31	0.22	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.04			0.06			0.03			0.04	0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.008			0.016			0.011			0.006	0.016	0.006	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.005			0.007			0.007	0.007	0.005	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.010			0.020			0.014			0.008	0.020	0.008	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.008			0.008			0.006	0.008	0.004	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.002			0.004			0.003			0.002	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.01			< 0.01	0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.4			5.0			4.8			4.8	6.4	4.8	5.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.5	5.9	7.4	5.9	5.2	5.2	5.1	5.0	4.7	4.9	5.5	4.9	7.4	4.7	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			10.3			14.8			15.1			14.1	15.1	10.3	13.6
蒸発残留物	mg/l			36			47			47			43	47	36	43
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.8	0.8	0.3	0.5
pH値		7.2	7.4	7.2	7.4	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

安城第1供給点

		令和5年 4月12日	5月9日	6月6日	7月3日	8月1日	9月11日	10月12日	11月8日	12月5日	令和6年 1月11日	2月13日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	12.3	14.9	16.5	20.0	25.1	24.0	19.5	16.2	10.1	6.6	5.9	8.3	25.1	5.9	15.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.27			0.23			0.22			0.29	0.29	0.22	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.04			0.06			0.03			0.04	0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.006			0.013			0.009			0.005	0.013	0.005	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l			0.005			0.007			0.006			0.007	0.007	0.005	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.007			0.017			0.012			0.007	0.017	0.007	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l			0.003			0.007			0.006			0.005	0.007	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.001			0.004			0.003			0.002	0.004	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.01			< 0.01	0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.3			5.1			4.7			4.7	6.3	4.7	5.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.2	6.6	7.1	5.5	4.7	5.1	5.2	5.8	4.5	4.9	5.6	4.9	7.1	4.5	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			9.6			15.1			15.2			13.4	15.2	9.6	13.3
蒸発残留物	mg/l			34			48			47			41	48	34	42
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	0.4	0.4	0.5	0.8	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.8	0.3	0.5
pH値		7.2	7.4	7.2	7.4	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

知立供給点

		令和5年 4月12日	5月9日	6月6日	7月3日	8月1日	9月11日	10月12日	11月8日	12月5日	令和6年 1月11日	2月13日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	12.5	14.6	16.5	19.4	25.0	24.2	19.7	16.5	10.6	7.0	5.6	8.2	25.0	5.6	15.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.28			0.23			0.21			0.28	0.28	0.21	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.04			0.06			0.03			0.03	0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.006			0.012			0.008			0.006	0.012	0.006	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l			0.005			0.004			0.005			0.006	0.006	0.004	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.007			0.015			0.010			0.008	0.015	0.007	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l			0.003			0.006			0.005			0.004	0.006	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.001			0.003			0.002			0.002	0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			< 0.01			< 0.01	0.03	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.3			5.1			4.7			4.7	6.3	4.7	5.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.2	6.5	7.0	5.3	4.7	5.1	5.2	6.5	4.5	4.9	5.5	4.8	7.0	4.5	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			10.0			15.4			15.4			13.4	15.4	10.0	13.6
蒸発残留物	mg/l			33			46			46			41	46	33	42
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	0.4	0.3	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.4	0.6	0.4	0.7	0.3	0.5
pH値		7.3	7.4	7.3	7.4	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

碧南第2供給点

		令和5年 4月5日	5月8日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月10日	11月7日	12月6日	令和6年 1月9日	2月14日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	13.6	15.9	17.2	20.5	25.2	24.5	21.0	17.1	11.8	8.4	7.4	8.7	25.2	7.4	15.9
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.19			0.23			0.21			0.22		0.23	0.19	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			0.06			< 0.05			< 0.05		0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.06			0.05			0.03		0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.005			0.014			0.008			0.005		0.014	0.005	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l		0.004			0.003			0.003			0.004		0.004	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.007			0.018			0.013			0.007		0.018	0.007	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l		0.004			0.006			0.005			0.003		0.006	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.004			0.004			0.002		0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.01			0.03			0.02			< 0.01		0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.5			4.9			5.4			4.9		5.4	4.5	4.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.8	5.0	6.4	4.6	4.7	5.5	4.8	4.8	4.6	4.9	5.5	4.8	6.4	4.6	5.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		13.4			15.8			16.5			15.9		16.5	13.4	15.4
蒸発残留物	mg/l		50			48			43			43		50	43	46
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.7	0.3	0.5
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		0.001								0.001	0.001	0.001
抱水クロラール	mg/l			0.002		0.004			0.002			< 0.002		0.004	< 0.002	0.002
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		0								0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

豊田第3供給点

		令和5年 4月12日	5月9日	6月6日	7月3日	8月1日	9月11日	10月12日	11月8日	12月5日	令和6年 1月11日	2月13日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	12.0	15.0	16.7	20.5	24.2	24.8	19.3	15.9	9.4	6.8	6.3	7.6	24.8	6.3	14.9
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.27			0.15			0.20			0.29	0.29	0.15	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l			0.07			0.12			0.11			0.08	0.12	0.07	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.07			0.12			0.08			0.04	0.12	0.04	0.08
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.006			0.012			0.006			0.004	0.012	0.004	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l			0.005			0.008			0.004			0.004	0.008	0.004	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.007			0.017			0.009			0.006	0.017	0.006	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l			0.002			0.004			0.003			0.003	0.004	0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.001			0.004			0.003			0.002	0.004	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.05			0.02			< 0.01	0.05	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.1			5.4			5.9			4.8	6.1	4.8	5.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.8	6.2	7.5	7.3	4.8	5.5	5.3	7.4	5.9	6.4	6.8	5.3	7.5	4.8	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			12.3			21.7			22.1			17.7	22.1	12.3	18.4
蒸発残留物	mg/l			37			55			49			50	55	37	48
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.3	0.3	0.5	0.5	0.7	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.8	0.3	0.5
pH値		7.3	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

安城第2供給点

		令和5年 4月6日	5月10日	6月5日	7月4日	8月3日	9月12日	10月11日	11月9日	12月4日	令和6年 1月10日	2月15日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	12.5	14.9	17.3	20.4	24.4	24.9	20.2	16.2	10.6	7.4	7.3	8.1	24.9	7.3	15.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.25			0.21			0.29			0.26			0.29	0.21	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.07			0.09			0.10			0.10	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.10			0.10			0.05			0.10	0.04	0.07
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.010			0.022			0.005			0.022	0.005	0.011
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.007			0.003			0.005			0.007	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.011			0.012			0.027			0.007			0.027	0.007	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.006			0.009			0.004			0.009	0.004	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.002			0.005			0.002			0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.01			0.03			0.03			0.01			0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.3			5.6			5.0			5.7			5.7	5.0	5.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.8	7.3	6.3	6.9	5.3	5.7	5.3	7.5	5.8	6.6	7.2	5.4	7.5	5.3	6.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.9			12.1			19.6			19.5			19.6	12.1	17.3
蒸発残留物	mg/l	46			46			50			53			53	46	49
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.9	0.4	0.6
pH値		7.1	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.4	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

知立第2供給点

		令和5年 4月5日	5月8日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月10日	11月7日	12月6日	令和6年 1月9日	2月14日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	12.4	15.0	16.8	20.0	23.9	24.6	20.4	16.5	10.3	7.5	7.2	8.2	24.6	7.2	15.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.25			0.20			0.15			0.23		0.25	0.15	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.09			0.12			0.09		0.12	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.07			0.05			0.05		0.07	0.04	0.05
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.007			0.015			0.007			0.005		0.015	0.005	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l		0.006			0.007			0.004			0.004		0.007	0.004	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.009			0.019			0.012			0.008		0.019	0.008	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l		0.004			0.007			0.004			0.003		0.007	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.004			0.004			0.003		0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.02			< 0.01		0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.8			4.1			6.8			6.3		6.8	4.1	5.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.4	5.5	7.5	7.1	4.9	5.7	5.0	7.2	6.2	6.1	7.0	5.2	7.5	4.9	6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		14.5			17.8			25.8			21.8		25.8	14.5	20.0
蒸発残留物	mg/l		51			50			53			51		53	50	51
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.7	0.8	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.8	0.3	0.5
pH値		7.1	7.4	7.2	7.4	7.1	7.3	7.4	7.1	7.4	7.3	7.3	7.2	7.4	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

刈谷第3－2供給点

		令和5年 4月5日	5月8日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月10日	11月7日	12月6日	令和6年 1月9日	2月14日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	12.3	14.8	16.9	20.0	23.3	24.5	20.4	16.2	10.3	7.6	7.0	8.1	24.5	7.0	15.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.25			0.20			0.15			0.23		0.25	0.15	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.09			0.12			0.09		0.12	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.07			0.05			0.05		0.07	0.05	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.007			0.016			0.007			0.005		0.016	0.005	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l		0.007			0.006			0.003			0.004		0.007	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.009			0.020			0.012			0.008		0.020	0.008	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l		0.004			0.007			0.005			0.003		0.007	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.004			0.004			0.003		0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.02			< 0.01		0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.8			4.1			6.7			6.3		6.7	4.1	5.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.4	5.5	7.5	7.5	5.0	5.7	5.1	7.3	6.1	6.1	6.9	5.2	7.5	5.0	6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		14.2			17.8			25.7			21.9		25.7	14.2	19.9
蒸発残留物	mg/l		51			51			52			51		52	51	51
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.8	0.3	0.5
pH値		7.1	7.4	7.3	7.4	7.1	7.3	7.4	7.2	7.4	7.2	7.3	7.2	7.4	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

岡山供給点

		令和5年 4月6日	5月10日	6月5日	7月4日	8月3日	9月12日	10月11日	11月9日	12月4日	令和6年 1月10日	2月15日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	12.4	15.1	18.1	20.9	24.5	25.1	20.8	16.9	11.1	8.0	7.4	8.4	25.1	7.4	15.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.26			0.21			0.27			0.25			0.27	0.21	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.08			0.10			0.09			0.10	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.09			0.08			0.05			0.09	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.009			0.022			0.005			0.022	0.005	0.011
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			< 0.002			0.008			0.005			0.008	< 0.002	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.011			0.026			0.008			0.026	0.008	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.007			0.015			0.004			0.015	0.004	0.008
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.002			0.004			0.003			0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.01			0.03			0.03			0.01			0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.1			6.0			4.8			5.6			6.0	4.8	5.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.6	6.2	5.9	7.5	5.0	5.7	5.1	7.4	5.5	6.3	7.1	5.4	7.5	5.0	6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.1			12.2			19.2			19.7			19.7	12.2	17
蒸発残留物	mg/l	45			46			52			53			53	45	49
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.3	0.6	0.7	0.7	0.6	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.9	0.3	0.6
pH値		7.1	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.1	7.2	7.1	7.4	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

笹曽根供給点

		令和5年 4月6日	5月10日	6月5日	7月4日	8月3日	9月12日	10月11日	11月9日	12月4日	令和6年 1月10日	2月15日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	12.8	15.5	18.0	21.2	24.9	25.9	22.0	17.6	12.2	8.9	8.0	9.1	25.9	8.0	16.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.26			0.21			0.25			0.23			0.26	0.21	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.09			0.10			0.09			0.10	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.11			0.10			0.06			0.11	0.04	0.08
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.010			0.016			0.020			0.006			0.020	0.006	0.013
ジクロロ酢酸	mg/l	0.008			0.002			0.006			0.006			0.008	0.002	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.013			0.019			0.025			0.009			0.025	0.009	0.016
トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.011			0.015			0.005			0.015	0.005	0.009
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.003			0.005			0.003			0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.01			0.03			0.03			0.01			0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.9			4.8			5.1			5.6			5.6	4.8	5.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.5	5.9	5.7	5.8	5.1	5.6	5.5	7.4	5.7	6.0	6.9	5.5	7.4	5.1	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16.3			15.8			20.2			20.1			20.2	15.8	18.1
蒸発残留物	mg/l	48			47			49			54			54	47	50
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.7	0.6	0.7	0.8	0.4	0.7	0.5	0.5	0.6	0.8	0.4	0.6
pH値		7.1	7.4	7.4	7.5	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.5	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.002		0.001								0.002	0.001	0.002
抱水クロラール	mg/l			0.005		0.005			0.003			0.002		0.005	0.002	0.004
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		0								0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

高浜第1供給点

		令和5年 4月5日	5月8日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月10日	11月7日	12月6日	令和6年 1月9日	2月14日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	13.4	16.5	18.7	22.5	26.3	26.3	22.0	18.4	11.4	8.2	7.5	8.9	26.3	7.5	16.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.19			0.16			0.15			0.17		0.19	0.15	0.17
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.08			0.10			0.08		0.10	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.09			0.08			0.03		0.09	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.003			0.005			0.008			0.004		0.008	0.003	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			0.004		0.004	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.005			0.007			0.012			0.006		0.012	0.005	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l		0.002			< 0.002			0.004			0.002		0.004	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.002			0.004			0.002		0.004	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			0.01			< 0.01			< 0.01		0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.6			4.1			5.9			6.1		6.1	4.1	5.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.3	4.8	4.5	4.9	5.8	6.8	5.7	6.0	5.3	5.3	6.1	5.2	6.8	4.5	5.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		15.6			17.2			21.7			20.1		21.7	15.6	18.6
蒸発残留物	mg/l		42			50			47			49		50	42	47
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.3	0.5
pH値		7.3	7.5	7.4	7.4	7.1	7.3	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4	7.4	7.5	7.1	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		< 0.001								0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			0.003		< 0.002			0.002			0.002		0.003	< 0.002	< 0.002
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		0								0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

高浜第2供給点

		令和5年 4月5日	5月8日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月10日	11月7日	12月6日	令和6年 1月9日	2月14日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	13.2	16.4	18.7	22.5	26.3	26.2	21.9	18.1	11.3	8.0	7.4	8.6	26.3	7.4	16.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.19			0.15			0.15			0.17		0.19	0.15	0.16
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.08			0.10			0.08		0.10	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.09			0.09			0.03		0.09	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.002			0.006			0.007			0.004		0.007	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			0.004		0.004	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.003			0.009			0.010			0.006		0.010	0.003	0.007
トリクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			0.004			0.002		0.004	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.001			0.003			0.003			0.002		0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.5			4.1			5.9			6.1		6.1	4.1	5.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.3	4.7	4.4	5.0	5.6	6.9	5.7	6.0	5.3	5.2	6.1	5.1	6.9	4.4	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		15.5			17.1			21.6			20.2		21.6	15.5	18.6
蒸発残留物	mg/l		42			50			47			46		50	42	46
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3	0.5
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4	7.4	7.5	7.1	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

刈谷第2供給点

		令和5年 4月5日	5月8日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月10日	11月7日	12月6日	令和6年 1月9日	2月14日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	13.4	16.3	18.8	22.5	26.1	26.1	21.6	18.0	11.0	7.7	7.3	8.6	26.1	7.3	16.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.19			0.16			0.14			0.17		0.19	0.14	0.16
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.08			0.10			0.08		0.10	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.09			0.08			0.03		0.09	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.003			0.005			0.007			0.004		0.007	0.003	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			0.003		0.003	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.004			0.008			0.010			0.006		0.010	0.004	0.007
トリクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			0.004			< 0.002		0.004	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.001			0.003			0.003			0.002		0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.5			4.1			5.8			6.0		6.0	4.1	5.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.2	4.7	4.4	4.8	5.8	7.1	5.8	6.0	5.3	5.2	6.1	5.1	7.1	4.4	5.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		15.5			17.3			21.6			20.1		21.6	15.5	18.6
蒸発残留物	mg/l		43			51			47			49		51	43	48
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.3	0.5	0.4	0.3	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.3	0.5
pH値		7.3	7.4	7.3	7.4	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

刈谷第3供給点

		令和5年 4月5日	5月8日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月10日	11月7日	12月6日	令和6年 1月9日	2月14日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	13.3	16.4	18.5	21.9	25.8	25.6	21.3	18.0	10.9	7.9	7.3	8.6	25.8	7.3	16.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.20			0.17			0.15			0.20		0.20	0.15	0.18
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.09			0.10			0.08		0.10	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.08			0.08			0.04		0.08	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.003			0.009			0.008			0.004		0.009	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.004		0.004	0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.004			0.012			0.011			0.006		0.012	0.004	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l		0.002			0.003			0.004			0.002		0.004	0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.001			0.003			0.003			0.002		0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.03			0.03			0.01		0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.5			4.1			5.9			6.1		6.1	4.1	5.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.3	4.8	5.3	5.5	5.4	6.4	5.6	6.1	5.7	5.5	6.5	5.1	6.5	4.8	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		15.4			17.4			21.9			21.0		21.9	15.4	18.9
蒸発残留物	mg/l		40			51			46			50		51	40	47
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.4	0.6
pH値		7.3	7.4	7.3	7.4	7.0	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.4	7.0	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

幸田浄水場浄水

		令和5年 4月5日	5月8日	6月5日	7月4日	8月8日	9月12日	10月11日	11月7日	12月4日	令和6年 1月9日	2月14日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	14.5	18.7	18.4	23.7	26.4	23.1	18.3	16.7	9.8	7.2	7.1	8.0	26.4	7.1	16.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.32	0.30	0.37	0.28	0.29	0.28	0.30	0.26	0.25	0.31	0.31	0.33	0.37	0.25	0.30
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04	0.07	0.05	0.11	0.11	0.12	0.12	0.06	0.04	0.04	0.03	0.03	0.12	0.03	0.07
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.010	0.003	0.002	0.006	0.014	0.009	0.012	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.014	0.002	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007	0.003	0.002	0.004	0.009	0.006	0.012	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.012	0.002	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.013	0.005	0.004	0.009	0.018	0.012	0.015	0.009	0.006	0.006	0.006	0.006	0.018	0.004	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004	0.002	< 0.002	0.003	0.007	0.005	0.008	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.008	< 0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.5	8.7	9.5	7.2	6.5	6.4	6.4	6.7	6.6	6.7	6.6	6.2	9.5	6.2	7.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.9	11	12	8.1	7.8	7.3	7.0	6.7	6.5	6.9	6.8	6.6	12	6.5	7.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.6	19.5	12.8	16.8	15.9	15.6	17.4	18.7	18.3	19.1	19.6	17.9	19.6	12.8	17.5
蒸発残留物	mg/l	52	54	50	52	49	52	51	55	57	52	49	54	57	49	52
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.3	0.6	1.0	0.6	0.8	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	1.0	0.3	0.6
pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			< 0.001		0.002								0.002	< 0.001	0.001
抱水クロラール	mg/l			< 0.002		0.003			< 0.002			< 0.002		0.003	< 0.002	< 0.002
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.6	0.5	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l			< 0.5		0.5								0.5	< 0.5	< 0.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			0.8		2.0								2.0	0.8	1.4
腐食性(ランゲリア指数)				-2.3		-2.0								-2.0	-2.3	-2.1
従属栄養細菌	個/ml	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l			< 0.000004		< 0.000004								< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
総アルカリ度	mg/l	19.5	21.0	12.5	18.5	17.0	17.5	18.5	19.0	19.5	20.0	21.0	18.5	21.0	12.5	18.5

岡崎第2供給点

		令和5年 4月6日	5月10日	6月5日	7月4日	8月3日	9月12日	10月11日	11月9日	12月4日	令和6年 1月10日	2月15日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	14.4	15.6	17.6	23.3	27.3	23.6	17.9	17.5	9.0	6.8	6.9	7.7	27.3	6.8	15.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.30			0.28			0.30			0.31			0.31	0.28	0.30
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.09			0.11			0.03			0.11	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.006			0.015			0.004			0.015	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.004			0.011			0.004			0.011	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.011			0.009			0.018			0.006			0.018	0.006	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.003			0.008			0.003			0.008	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.003			0.003			0.002			0.003	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.02			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.5			7.1			6.2			6.6			7.1	6.2	6.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.9	8.7	12	8.1	7.1	7.2	6.9	8.3	6.6	7.0	6.8	6.7	12	6.6	7.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.7			16.8			17.3			18.9			18.9	16.8	17.9
蒸発残留物	mg/l	46			57			62			53			62	46	54
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.9	1.0	0.6	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

幸田第1供給点

		令和5年 4月6日	5月10日	6月5日	7月4日	8月3日	9月12日	10月11日	11月9日	12月4日	令和6年 1月10日	2月15日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	14.2	15.6	17.4	22.9	26.8	23.6	17.8	17.4	9.3	6.9	7.1	7.9	26.8	6.9	15.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.31			0.29			0.31			0.31			0.31	0.29	0.30
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.07			0.11			0.03			0.11	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.009			0.006			0.012			0.004			0.012	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.004			0.010			0.004			0.010	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.012			0.009			0.015			0.006			0.015	0.006	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.003			0.008			0.003			0.008	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.003			0.003			0.002			0.003	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.02			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.5			7.1			6.1			6.6			7.1	6.1	6.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.8	8.8	13	8.0	7.0	7.1	6.7	8.0	6.5	6.9	6.9	6.7	13	6.5	7.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.4			16.8			17.3			19.0			19.0	16.8	17.9
蒸発残留物	mg/l	46			60			61			55			61	46	56
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.4	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.9	0.4	0.6
pH値		7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

幸田第2供給点

		令和5年 4月6日	5月10日	6月5日	7月4日	8月3日	9月12日	10月11日	11月9日	12月4日	令和6年 1月10日	2月15日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	14.2	17.6	18.9	22.6	27.0	24.5	19.7	17.3	11.2	8.4	7.7	9.1	27.0	7.7	16.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.31			0.29			0.31			0.31			0.31	0.29	0.30
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.08			0.09			0.04			0.09	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.011			0.014			0.022			0.007			0.022	0.007	0.014
ジクロロ酢酸	mg/l	0.008			0.003			0.009			0.005			0.009	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.015			0.018			0.027			0.010			0.027	0.010	0.018
トリクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.008			0.015			0.005			0.015	0.005	0.009
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.004			0.004			0.005			0.003			0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.02			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.5			7.8			6.0			6.7			7.8	6.0	6.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.9	11	12	9.6	7.2	7.6	6.3	7.1	6.7	7.0	6.9	7.2	12	6.3	8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.3			16.5			17.1			19.0			19.0	16.5	17.7
蒸発残留物	mg/l	47			60			58			57			60	47	56
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

幸田第3供給点

		令和5年 4月6日	5月10日	6月5日	7月4日	8月3日	9月12日	10月11日	11月9日	12月4日	令和6年 1月10日	2月15日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	14.5	17.1	18.5	23.3	27.6	24.2	18.5	17.2	9.8	7.3	7.2	8.5	27.6	7.2	16.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.31			0.29			0.31			0.31			0.31	0.29	0.30
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.08			0.10			0.03			0.10	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.009			0.012			0.013			0.006			0.013	0.006	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l	0.008			0.006			0.009			0.005			0.009	0.005	0.007
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.012			0.016			0.017			0.009			0.017	0.009	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.007			0.010			0.004			0.010	0.004	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.004			0.004			0.003			0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.02			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.5			7.5			6.0			6.6			7.5	6.0	6.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.0	10	12	8.9	7.1	7.4	6.4	7.2	6.6	7.0	6.9	7.1	12	6.4	7.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.5			16.8			17.1			19.0			19.0	16.8	17.8
蒸発残留物	mg/l	47			59			61			57			61	47	56
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.4	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6
pH値		7.4	7.5	7.3	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

上羽角供給点

		令和5年 4月6日	5月10日	6月5日	7月4日	8月3日	9月12日	10月11日	11月9日	12月4日	令和6年 1月10日	2月15日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	13.9	16.1	17.7	23.0	26.7	24.0	18.4	17.1	10.0	7.4	7.2	8.3	26.7	7.2	15.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.30			0.28			0.30			0.29			0.30	0.28	0.29
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.07			0.11			0.04			0.11	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.007			0.015			0.005			0.015	0.005	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.004			0.010			0.005			0.010	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.011			0.009			0.018			0.008			0.018	0.008	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.005			0.010			0.003			0.010	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.002			0.003			0.003			0.003	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.02			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.2			6.9			5.9			6.4			6.9	5.9	6.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.6	8.9	12	8.0	6.9	7.1	6.4	7.5	6.3	6.8	6.9	6.6	12	6.3	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.2			16.8			17.5			19.2			19.2	16.8	17.9
蒸発残留物	mg/l	47			58			56			53			58	47	54
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.4	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	0.4	0.6
pH値		7.3	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

八ツ面供給点

		令和5年 4月6日	5月10日	6月5日	7月4日	8月3日	9月12日	10月11日	11月9日	12月4日	令和6年 1月10日	2月15日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	13.6	16.6	18.0	22.9	26.9	24.2	20.4	17.2	10.2	7.7	7.1	8.6	26.9	7.1	16.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.30			0.28			0.30			0.30			0.30	0.28	0.30
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.08			0.11			0.04			0.11	0.04	0.07
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.009			0.010			0.014			0.006			0.014	0.006	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l	0.008			0.003			0.009			0.005			0.009	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.012			0.013			0.018			0.009			0.018	0.009	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.006			0.010			0.004			0.010	0.004	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.003			0.004			0.003			0.004	0.003	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.02			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.2			6.9			5.9			6.4			6.9	5.9	6.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.6	9.3	11	8.1	6.8	7.2	6.3	7.3	6.3	6.8	6.9	6.7	11	6.3	7.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.2			16.9			17.4			19.1			19.1	16.9	17.9
蒸発残留物	mg/l	48			56			57			56			57	48	54
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.4	0.6	0.7	0.7	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6
pH値		7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

碧南第1供給点

		令和5年 4月5日	5月8日	6月7日	7月5日	8月2日	9月13日	10月10日	11月7日	12月6日	令和6年 1月9日	2月14日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	13.4	17.4	18.1	22.9	26.5	24.3	20.2	17.2	10.7	8.2	7.3	8.9	26.5	7.3	16.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.27			0.24			0.23			0.29		0.29	0.23	0.26
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			< 0.05			0.06			< 0.05		0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.09			0.06			0.04		0.09	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.005			0.021			0.008			0.007		0.021	0.005	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l		0.004			0.008			0.004			0.006		0.008	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.008			0.029			0.011			0.010		0.029	0.008	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.009			0.006			0.004		0.009	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.007			0.003			0.003		0.007	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.02			< 0.01		0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		7.1			6.0			6.8			6.5		7.1	6.0	6.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.8	8.4	8.9	8.3	6.9	7.4	6.3	7.0	6.3	6.8	6.9	6.2	8.9	6.2	7.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		17.7			16.8			20.8			20.1		20.8	16.8	18.8
蒸発残留物	mg/l		54			56			55			51		56	51	54
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.3	0.4	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.3	0.5
pH値		7.3	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			< 0.001		0.002								0.002	< 0.001	0.001
抱水クロラール	mg/l			< 0.002		0.006			0.003			0.002		0.006	< 0.002	0.003
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		0								0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

(6)東三河水道事務所

豊橋浄水場浄水

		令和5年 4月5日	5月8日	6月6日	7月3日	8月9日	9月11日	10月2日	11月1日	12月11日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	16.1	18.8	18.3	24.7	26.7	25.5	24.6	17.3	10.7	6.7	8.2	9.7	26.7	6.7	17.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.27	0.34	0.46	0.33	0.44	0.39	0.41	0.40	0.34	0.32	0.33	0.33	0.46	0.27	0.36
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04	0.07	0.04	0.07	0.08	0.10	0.06	0.03	0.03	0.02	0.03	< 0.02	0.10	< 0.02	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.004	0.006	0.004	0.008	0.013	0.011	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.013	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l	0.003	0.004	< 0.002	0.004	0.004	0.005	0.003	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.005	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.006	0.008	0.006	0.011	0.017	0.015	0.009	0.005	0.003	0.003	0.003	0.004	0.017	0.003	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002	0.004	< 0.002	0.004	0.005	0.005	0.003	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.005	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.7	5.4	5.3	5.5	6.0	5.9	6.4	5.9	6.1	5.7	6.2	5.9	6.4	5.3	5.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.8	7.9	5.9	6.8	7.8	3.9	3.9	6.8	7.0	7.5	7.2	6.5	7.9	3.9	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	24.4	23.5	18.7	21.2	23.1	24.3	26.8	26.9	26.7	26.9	26.4	23.4	26.9	18.7	24.4
蒸発残留物	mg/l	51	50	43	50	56	59	63	61	55	55	48	49	63	43	53
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.6	0.3	0.6	0.8	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.8	0.3	0.5
pH値		7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			< 0.001		0.001								0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			< 0.002		0.003			< 0.002			< 0.002		0.003	< 0.002	< 0.002
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l			< 0.5		1.5								1.5	< 0.5	0.8
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.4		1.7								1.7	1.4	1.6
腐食性(ランゲリア指数)				-2.1		-1.7								-1.7	-2.1	-1.9
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l			< 0.000004		< 0.000004								< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
総アルカリ度	mg/l	22.5	20.0	17.5	19.5	21.5	23.0	24.0	27.5	24.5	23.5	23.0	21.5	27.5	17.5	22.3

権現調整池

		令和5年 4月6日	5月9日	6月5日	7月4日	8月8日	9月12日	10月3日	11月8日	12月12日	令和6年 1月16日	2月14日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	15.1	17.6	18.3	23.4	27.3	25.0	24.0	18.4	10.7	7.9	8.6	9.6	27.3	7.9	17.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.47			0.39			0.33			0.32	0.47	0.32	0.38
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.04			0.09			0.03			< 0.02	0.09	< 0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.005			0.012			0.003			0.004	0.012	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l			< 0.002			0.004			< 0.002			< 0.002	0.004	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.007			0.016			0.005			0.006	0.016	0.005	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l			0.002			0.006			0.002			0.002	0.006	0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.002			0.004			0.002			0.002	0.004	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.01			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.0			5.8			6.1			5.9	6.1	5.0	5.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.8	7.4	6.0	7.0	5.4	3.9	3.8	6.3	7.0	8.3	7.9	6.5	8.3	3.8	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			18.4			24.9			26.8			23.3	26.8	18.4	23.4
蒸発残留物	mg/l			45			56			46			47	56	45	48
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.6	0.3	0.5
pH値		7.4	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

一宮(三河)供給点

		令和5年 4月6日	5月9日	6月5日	7月4日	8月8日	9月12日	10月3日	11月8日	12月12日	令和6年 1月16日	2月14日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	15.1	17.7	19.1	23.1	27.6	25.4	24.7	19.0	12.0	8.3	9.0	10.0	27.6	8.3	17.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.48			0.38			0.33			0.32	0.48	0.32	0.38
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.04			0.09			0.03			< 0.02	0.09	< 0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.005			0.011			0.003			0.004	0.011	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l			< 0.002			0.003			< 0.002			< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.008			0.015			0.005			0.006	0.015	0.005	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l			0.003			0.006			0.002			0.002	0.006	0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.004			0.002			0.002	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.01			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.0			5.8			6.1			5.8	6.1	5.0	5.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.8	6.9	6.1	6.9	6.6	3.9	4.0	5.7	7.0	7.6	7.4	6.3	7.6	3.9	6.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			18.9			25.0			27.1			24.1	27.1	18.9	23.8
蒸発残留物	mg/l			44			51			48			43	51	43	46
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.7	0.3	0.5
pH値		7.4	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

新城第1供給点

		令和5年 4月6日	5月9日	6月5日	7月4日	8月8日	9月12日	10月3日	11月8日	12月12日	令和6年 1月16日	2月14日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	15.1	17.8	19.3	23.0	27.7	25.6	25.0	19.0	12.0	8.4	9.0	10.1	27.7	8.4	17.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.48			0.39			0.33			0.33	0.48	0.33	0.38
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.04			0.09			0.03			< 0.02	0.09	< 0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.005			0.011			0.003			0.003	0.011	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l			< 0.002			0.003			< 0.002			< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.008			0.015			0.005			0.005	0.015	0.005	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l			0.003			0.006			0.002			< 0.002	0.006	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.004			0.002			0.002	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.01			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.0			5.8			6.1			5.9	6.1	5.0	5.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.9	7.7	6.0	6.9	5.4	3.6	3.9	5.9	7.0	7.9	7.5	6.3	7.9	3.6	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			19.0			25.1			27.2			24.4	27.2	19.0	23.9
蒸発残留物	mg/l			44			53			49			48	53	44	48
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
pH値		7.4	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			< 0.001		0.002								0.002	< 0.001	0.001
抱水クロラール	mg/l			< 0.002		0.004			< 0.002			< 0.002		0.004	< 0.002	< 0.002
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		0								0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

新城第2供給点

		令和5年 4月6日	5月9日	6月5日	7月4日	8月8日	9月12日	10月3日	11月8日	12月12日	令和6年 1月16日	2月14日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	15.0	17.9	20.4	23.1	27.8	26.0	25.0	19.0	12.4	8.7	9.0	10.4	27.8	8.7	17.9
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.55			0.40			0.33			0.33	0.55	0.33	0.40
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.04			0.09			0.03			< 0.02	0.09	< 0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.007			0.014			0.004			0.004	0.014	0.004	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l			< 0.002			0.003			< 0.002			< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.010			0.020			0.006			0.006	0.020	0.006	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l			0.003			0.007			0.003			< 0.002	0.007	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.005			0.002			0.002	0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.01			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.4			5.8			6.1			5.9	6.1	5.4	5.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.9	7.7	6.8	6.9	5.3	3.8	3.9	6.1	7.1	7.8	7.6	6.3	7.8	3.8	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			22.2			25.7			27.2			24.2	27.2	22.2	24.8
蒸発残留物	mg/l			45			53			48			44	53	44	48
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.7	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
pH値		7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

豊橋第1供給点

		令和5年 4月6日	5月9日	6月5日	7月4日	8月8日	9月12日	10月3日	11月8日	12月12日	令和6年 1月16日	2月14日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	15.5	17.2	17.7	24.0	26.7	24.9	23.4	18.4	10.4	6.4	7.7	9.0	26.7	6.4	16.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.45			0.38			0.32			0.32	0.45	0.32	0.37
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.03			0.09			0.03			< 0.02	0.09	< 0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.004			0.008			0.003			0.003	0.008	0.003	0.004
ジクロロ酢酸	mg/l			< 0.002			0.004			< 0.002			< 0.002	0.004	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.006			0.011			0.005			0.005	0.011	0.005	0.007
トリクロロ酢酸	mg/l			< 0.002			0.005			< 0.002			< 0.002	0.005	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.002			0.003			0.002			0.002	0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.1			6.0			6.0			5.6	6.0	5.1	5.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.8	6.3	6.1	7.1	7.2	6.2	3.7	6.8	7.1	7.6	7.3	6.1	7.6	3.7	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			18.0			24.6			26.5			23.3	26.5	18.0	23.1
蒸発残留物	mg/l			47			54			45			47	54	45	48
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.6	0.8	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.8	0.3	0.5
pH値		7.4	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

豊川浄水場浄水

		令和5年 4月6日	5月9日	6月5日	7月4日	8月8日	9月12日	10月3日	11月8日	12月12日	令和6年 1月16日	2月14日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	16.3	18.5	19.9	23.6	24.3	24.2	24.0	18.4	12.3	8.1	9.0	10.2	24.3	8.1	17.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.21	0.19	0.26	0.18	0.19	0.26	0.22	0.20	0.22	0.22	0.23	0.22	0.26	0.18	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04	0.07	0.09	0.09	0.11	0.15	0.14	0.07	0.04	0.03	0.04	< 0.02	0.15	< 0.02	0.07
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.006	0.008	0.006	0.010	0.013	0.010	0.007	0.008	0.009	0.008	0.004	0.002	0.013	0.002	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004	0.004	0.003	0.005	0.007	0.006	0.004	0.005	0.007	0.007	0.004	0.002	0.007	0.002	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.008	0.010	0.008	0.013	0.016	0.013	0.010	0.011	0.012	0.011	0.006	0.004	0.016	0.004	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003	0.003	< 0.002	0.004	0.006	0.004	0.003	0.004	0.007	0.006	< 0.002	< 0.002	0.007	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.7	5.5	7.3	5.4	5.7	6.2	6.1	6.5	6.6	6.1	6.3	6.0	7.3	5.4	6.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.1	6.9	8.4	5.9	5.8	6.3	6.9	7.8	8.6	9.2	8.5	7.4	9.2	5.8	7.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.4	18.8	15.7	16.7	15.0	18.4	19.9	20.3	20.0	19.6	20.8	20.5	20.8	15.0	18.8
蒸発残留物	mg/l	44	41	45	41	41	44	45	52	48	51	51	46	52	41	46
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.5	0.8	0.5	0.6
pH値		7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			< 0.001		0.001								0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			< 0.002		0.003			< 0.002			< 0.002		0.003	< 0.002	< 0.002
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/l			< 0.5		1.0								1.0	< 0.5	0.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			0.8		1.8								1.8	0.8	1.3
腐食性(ランゲリア指数)				-2.3		-2.0								-2.0	-2.3	-2.1
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l			< 0.000004		< 0.000004								< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
総アルカリ度	mg/l	18.0	17.0	15.0	17.5	16.5	19.0	19.0	18.0	17.0	16.0	17.5	18.5	19.0	15.0	17.4

音羽供給点

		令和5年 4月6日	5月9日	6月5日	7月4日	8月8日	9月12日	10月3日	11月8日	12月12日	令和6年 1月16日	2月14日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	15.0	17.9	19.4	22.7	23.6	24.0	23.8	18.0	11.7	7.9	8.3	9.7	24.0	7.9	16.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.20			0.19			0.20			0.23		0.23	0.19	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.07			0.11			0.07			0.04		0.11	0.04	0.07
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.008			0.010			0.008			0.004		0.010	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.006			0.005			0.004		0.006	0.004	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.010			0.012			0.011			0.006		0.012	0.006	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.006			0.004			0.002		0.006	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.002			0.003			0.002		0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.02			0.02			< 0.01		0.02	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.5			5.6			6.5			6.3		6.5	5.5	6.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.2	6.9	8.3	6.1	5.9	6.3	6.7	7.9	8.7	9.3	8.7	7.5	9.3	5.9	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		19.1			15.3			20.5			20.9		20.9	15.3	19
蒸発残留物	mg/l		45			42			50			56		56	42	48
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.5	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

小坂井供給点

		令和5年 4月6日	5月9日	6月5日	7月4日	8月8日	9月12日	10月3日	11月8日	12月12日	令和6年 1月16日	2月14日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	15.3	18.0	20.0	22.7	25.0	25.0	24.8	19.0	13.2	10.1	9.6	11.3	25.0	9.6	17.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.19			0.19			0.21			0.23		0.23	0.19	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.06			0.10			0.07			0.03		0.10	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.011			0.016			0.013			0.008		0.016	0.008	0.012
ジクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.003			0.002			0.003		0.003	< 0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.014			0.019			0.019			0.012		0.019	0.012	0.016
トリクロロ酢酸	mg/l		0.007			0.009			0.007			0.005		0.009	0.005	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.003			0.005			0.004		0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.02			0.01			< 0.01		0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.5			5.1			6.5			6.3		6.5	5.1	5.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.2	6.6	9.0	6.2	5.8	6.3	6.6	7.8	8.7	9.3	8.6	7.9	9.3	5.8	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		18.9			16.0			21.3			21.1		21.3	16.0	19.3
蒸発残留物	mg/l		49			42			50			57		57	42	50
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.5	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

御津供給点

		令和5年 4月6日	5月9日	6月5日	7月4日	8月8日	9月12日	10月3日	11月8日	12月12日	令和6年 1月16日	2月14日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	15.0	17.7	19.5	22.4	24.0	24.0	24.0	19.1	12.0	8.7	8.6	10.0	24.0	8.6	17.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.19			0.19			0.21			0.23		0.23	0.19	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.06			0.10			0.07			0.03		0.10	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.011			0.019			0.011			0.007		0.019	0.007	0.012
ジクロロ酢酸	mg/l		0.004			0.005			0.004			0.004		0.005	0.004	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.014			0.023			0.016			0.010		0.023	0.010	0.016
トリクロロ酢酸	mg/l		0.006			0.009			0.006			0.003		0.009	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.004			0.004			0.003		0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.02			0.02			< 0.01		0.02	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.4			5.1			6.5			6.2		6.5	5.1	5.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.2	6.6	9.3	6.1	5.7	6.2	6.8	7.9	8.6	9.3	8.5	7.7	9.3	5.7	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		18.8			15.5			20.8			20.9		20.9	15.5	19.0
蒸発残留物	mg/l		48			42			51			55		55	42	49
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.5	0.8	0.5	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

蒲郡第3供給点

		令和5年 4月6日	5月9日	6月5日	7月4日	8月8日	9月12日	10月3日	11月8日	12月12日	令和6年 1月16日	2月14日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	15.0	17.7	19.5	22.4	24.2	24.1	24.1	18.3	12.0	8.9	8.7	10.1	24.2	8.7	17.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.19			0.19			0.22			0.23		0.23	0.19	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.06			0.11			0.07			0.03		0.11	0.03	0.07
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.011			0.022			0.012			0.007		0.022	0.007	0.013
ジクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.004			0.003			0.004		0.004	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.014			0.026			0.018			0.010		0.026	0.010	0.017
トリクロロ酢酸	mg/l		0.007			0.010			0.006			0.004		0.010	0.004	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.004			0.005			0.003		0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.02			0.02			0.01		0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.5			5.2			6.6			6.3		6.6	5.2	5.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.3	6.7	9.3	6.3	5.7	6.3	6.7	7.8	8.6	9.3	8.6	7.8	9.3	5.7	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		18.6			15.7			21.0			20.8		21.0	15.7	19.0
蒸発残留物	mg/l		49			43			52			56		56	43	50
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.5	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

蒲郡高区供給点

		令和5年 4月6日	5月9日	6月5日	7月4日	8月8日	9月12日	10月3日	11月8日	12月12日	令和6年 1月16日	2月14日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	15.0	17.5	19.4	22.2	24.5	24.3	24.1	18.4	12.4	9.0	9.0	10.4	24.5	9.0	17.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.19			0.19			0.22			0.23		0.23	0.19	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.06			0.10			0.07			0.03		0.10	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.013			0.022			0.013			0.008		0.022	0.008	0.014
ジクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.003			0.003			0.004		0.004	0.003	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.017			0.026			0.018			0.012		0.026	0.012	0.018
トリクロロ酢酸	mg/l		0.008			0.010			0.007			0.005		0.010	0.005	0.008
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.004			0.005			0.004		0.005	0.004	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.02			0.02			0.01		0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.4			5.2			6.5			6.3		6.5	5.2	5.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.2	6.4	8.2	5.7	5.9	6.1	6.5	7.7	8.6	9.3	8.7	7.8	9.3	5.7	7.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		18.6			16.1			21.1			20.8		21.1	16.1	19.2
蒸発残留物	mg/l		46			42			53			54		54	42	49
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.8	0.5	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.002		0.002								0.002	0.002	0.002
抱水クロラール	mg/l			0.002		0.004			0.002			< 0.002		0.004	< 0.002	0.002
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		0								0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

蒲郡低区供給点

		令和5年 4月6日	5月9日	6月5日	7月4日	8月8日	9月12日	10月3日	11月8日	12月12日	令和6年 1月16日	2月14日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	15.0	17.6	19.5	22.2	24.2	24.1	24.0	18.4	12.4	9.0	9.0	10.3	24.2	9.0	17.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.19			0.19			0.21			0.23		0.23	0.19	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.06			0.10			0.07			0.04		0.10	0.04	0.07
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.013			0.024			0.013			0.008		0.024	0.008	0.014
ジクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.004			0.003			0.004		0.004	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.017			0.028			0.019			0.012		0.028	0.012	0.019
トリクロロ酢酸	mg/l		0.007			0.010			0.007			0.004		0.010	0.004	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.004			0.005			0.004		0.005	0.004	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.02			0.02			0.01		0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.5			5.2			6.5			6.3		6.5	5.2	5.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.2	6.6	9.2	6.0	5.8	6.3	6.6	7.8	8.6	9.3	8.6	7.9	9.3	5.8	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		18.6			15.8			20.9			20.9		20.9	15.8	19.0
蒸発残留物	mg/l		45			40			51			54		54	40	48
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.5	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

豊橋南部浄水場浄水

		令和5年 4月5日	5月8日	6月6日	7月3日	8月9日	9月11日	10月2日	11月1日	12月11日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	13.4	16.8	19.0	21.8	24.5	25.7	24.1	18.5	12.7	8.9	7.9	9.0	25.7	7.9	16.9
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.16	0.17	0.20	0.14	0.17	0.22	0.19	0.17	0.18	0.14	0.18	0.18	0.22	0.14	0.18
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.05	0.05	0.05	0.08	0.09	0.09	0.11	0.07	0.06	0.04	0.05	< 0.02	0.11	< 0.02	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.004	0.004	0.004	0.007	0.008	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.008	0.003	0.004
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.006	0.006	0.006	0.009	0.011	0.008	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.011	0.005	0.006
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003	0.005	0.003	0.006	0.003	0.003	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	0.002	0.002	0.006	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01	0.02	0.01	0.02	0.04	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.2	5.3	6.6	5.4	5.3	5.1	5.3	5.3	5.6	5.7	5.8	5.8	6.6	5.1	5.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.6	6.7	7.7	6.0	6.5	5.6	6.3	6.8	7.7	8.3	7.8	4.5	8.3	4.5	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.2	18.0	15.8	16.5	16.3	16.1	18.1	19.6	18.0	18.5	20.2	19.7	20.2	15.8	18.0
蒸発残留物	mg/l	46	40	39	38	42	50	46	48	43	44	40	49	50	38	44
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.4	0.6
pH値		7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			< 0.002		0.002			< 0.002			< 0.002		0.002	< 0.002	< 0.002
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l			< 0.5		1.0								1.0	< 0.5	0.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			0.7		1.3								1.3	0.7	1.0
腐食性(ランゲリア指数)				-2.3		-2.0								-2.0	-2.3	-2.1
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l			< 0.000004		< 0.000004								< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
総アルカリ度	mg/l	17.5	17.5	15.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	15.0	15.0	17.5	16.5	17.5	15.0	16.6

豊橋第3供給点

		令和5年 4月5日	5月8日	6月6日	7月3日	8月9日	9月11日	10月2日	11月1日	12月11日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	12.7	16.0	18.0	21.2	24.4	25.6	24.2	18.1	12.0	8.6	7.6	8.7	25.6	7.6	16.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.16			0.14			0.19			0.15			0.19	0.14	0.16
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.07			0.09			0.04			0.09	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.005			0.007			0.005			0.004			0.007	0.004	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.004			0.002			0.002			0.004	0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.007			0.009			0.007			0.006			0.009	0.006	0.007
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.004			< 0.002			0.002			0.004	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.02			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.1			5.2			5.3			5.7			6.1	5.2	5.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.6	6.6	7.7	5.8	6.4	5.7	6.2	6.7	7.8	8.3	7.7	4.6	8.3	4.6	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.1			16.2			18.6			18.3			19.1	16.2	18.0
蒸発残留物	mg/l	49			40			45			35			49	35	42
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6
pH値		7.5	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

豊橋第4供給点

		令和5年 4月5日	5月8日	6月6日	7月3日	8月9日	9月11日	10月2日	11月1日	12月11日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	13.0	16.4	18.4	21.2	24.2	25.6	25.1	19.4	13.0	10.0	8.8	9.7	25.6	8.8	17.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.18			0.13			0.20			0.14			0.20	0.13	0.16
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.05			0.09			0.09			0.04			0.09	0.04	0.07
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.011			0.010			0.007			0.011	0.007	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.004			0.002			0.002			0.005	0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.011			0.014			0.013			0.010			0.014	0.010	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.007			0.005			0.004			0.007	0.004	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.003			0.003			0.003			0.003	0.003	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.02			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.1			5.4			5.4			5.6			6.1	5.4	5.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.1	6.7	7.7	5.8	6.2	5.8	6.2	6.6	8.1	8.3	7.8	4.9	8.3	4.9	6.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.9			16.0			17.7			18.4			18.9	16.0	17.8
蒸発残留物	mg/l	50			40			44			41			50	40	44
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.5	0.6
pH値		7.5	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

田原供給点

		令和5年 4月5日	5月8日	6月6日	7月3日	8月9日	9月11日	10月2日	11月1日	12月11日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	12.9	16.4	18.2	21.5	24.3	25.7	25.0	18.5	12.4	9.0	8.0	9.0	25.7	8.0	16.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.17			0.13			0.19			0.14			0.19	0.13	0.16
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.07			0.09			0.04			0.09	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.008			0.008			0.005			0.008	0.005	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.003			0.003			0.003			0.004	0.003	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.010			0.011			0.007			0.011	0.007	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.005			0.004			0.003			0.005	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.002			0.003			0.002			0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.02			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.2			5.2			5.4			5.6			6.2	5.2	5.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	6.7	7.7	5.8	6.4	5.8	6.3	6.7	7.9	8.3	7.8	4.7	8.3	4.7	6.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.9			16.2			17.9			18.3			18.9	16.2	17.8
蒸発残留物	mg/l	49			40			45			36			49	36	42
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6
pH値		7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

赤羽根供給点

		令和5年 4月5日	5月8日	6月6日	7月3日	8月9日	9月11日	10月2日	11月1日	12月11日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	13.0	16.4	18.5	21.4	24.7	25.9	25.4	19.5	13.0	9.7	8.6	9.7	25.9	8.6	17.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.18			0.13			0.20			0.14			0.20	0.13	0.16
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.08			0.09			0.04			0.09	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.011			0.011			0.006			0.011	0.006	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.002			0.003			0.002			0.003	0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.011			0.014			0.014			0.009			0.014	0.009	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.007			0.005			0.004			0.007	0.004	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.003			0.003			0.003			0.003	0.003	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.02			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.9			5.3			5.5			5.6			5.9	5.3	5.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.5	6.7	7.6	5.8	6.3	5.8	6.2	6.6	8.1	8.3	7.8	4.9	8.3	4.9	6.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.0			16.7			18.2			18.4			19.0	16.7	18.1
蒸発残留物	mg/l	45			41			44			36			45	36	42
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.5	0.6
pH値		7.5	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

渥美供給点

		令和5年 4月5日	5月8日	6月6日	7月3日	8月9日	9月11日	10月2日	11月1日	12月11日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	13.4	16.6	19.3	21.6	25.4	26.0	25.7	20.4	14.0	11.0	9.7	10.7	26.0	9.7	17.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.18			0.12			0.21			0.14			0.21	0.12	0.16
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.05			0.07			0.10			0.04			0.10	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.011			0.015			0.014			0.008			0.015	0.008	0.012
ジクロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			0.002			< 0.002			0.002	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.015			0.019			0.018			0.011			0.019	0.011	0.016
トリクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.007			0.006			0.004			0.007	0.004	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.004			0.004			0.004			0.003			0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.02			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.7			5.3			5.4			5.7			5.7	5.3	5.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.8	6.8	7.7	5.7	6.5	5.9	6.3	6.5	8.3	8.5	7.8	5.1	8.5	5.1	6.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.9			16.6			18.5			18.8			18.9	16.6	18.2
蒸発残留物	mg/l	46			40			45			39			46	39	42
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6
pH値		7.5	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		0.001								0.001	0.001	0.001
抱水クロラール	mg/l			0.003		0.004			0.003			0.002		0.004	0.002	0.003
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		0								0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

3 工業用水毎月試験

(1)工業用水精密試験 159

(2)工業用水毎月試験

上野浄水場配水 160
知多浄水場配水 160
尾張東部浄水場(東郷)配水 161
尾張西部浄水場配水 161
安城浄水場配水 162
豊橋南部浄水場配水 162
蒲郡浄水場(工水)配水 163

(1)工業用水精密試験

		上野 浄水場配水	知多 浄水場配水	尾張東部 浄水場配水	尾張西部 浄水場配水	安城 浄水場配水	豊橋南部 浄水場配水	蒲郡 浄水場配水
採水日		11月1日	11月1日	11月6日	11月8日	11月8日	11月1日	11月8日
天候前日		晴	晴	雨	雨のち晴	雨	晴	晴
天候当日		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	20.4	20.0	24.5	23.1	24.6	22.1	21.5
水温	℃	17.2	18.6	17.0	18.1	17.6	15.7	19.0
一般細菌	個/ml	80	33	24	760	52	20	18
大腸菌(MPN)	MPN/dl	1.0	4.1	1.0	3.0	5.2	0.0	0.0
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.17	0.13	0.15	0.18	0.29	0.18	0.61
フッ素及びその化合物	mg/l	0.10	0.10	0.10	0.11	0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.42	0.22	0.51	0.16	0.61	0.13	0.31
鉄及びその化合物	mg/l	0.07	0.06	0.05	< 0.01	0.09	< 0.01	0.03
溶存鉄	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.4	4.4	4.9	10	6.0	4.2	5.5
マンガン及びその化合物	mg/l	0.007	0.008	0.007	0.017	0.013	0.003	0.022
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.003	0.003	0.015	0.005	0.003	0.021
塩化物イオン	mg/l	2.8	3.3	4.2	8.3	4.4	4.5	7.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.2	19.7	21.2	32.3	22.6	19.3	26.0
蒸発残留物	mg/l	55	52	55	83	62	47	61
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000010	0.000004	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	1.0	0.7	0.9	0.9	0.8	0.7
pH値		7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.2	7.4
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
臭気強度(TON)								
色度	度	1.6	1.7	1.0	1.2	1.6	0.6	0.8
濁度	度	1.7	1.6	1.3	0.2	1.2	0.1	0.4
電気伝導度	mS/m	6.9	6.7	7.3	9.4	8.2	6.8	8.6
総アルカリ度	mg/l	18.5	18.5	20.0	24.0	21.0	14.0	19.5

(2)工業用水毎月試験

上野浄水場配水

		令和5年 4月10日	5月15日	6月13日	7月11日	8月7日	9月4日	10月10日	11月1日	12月11日	令和6年 1月9日	2月5日	3月4日	最高	最低	平均
気温	℃	18.9	20.4	28.5	31.3	29.6	31.8	24.1	20.4	15.6	5.6	4.4	10.6	31.8	4.4	20.1
水温	℃	13.5	16.9	20.2	23.7	26.6	26.7	21.2	17.2	10.9	7.3	6.5	8.3	26.7	6.5	16.6
鉄及びその化合物	mg/l	0.07	0.04	0.04	0.03	0.07	0.05	0.11	0.07	0.07	0.05	0.04	0.10	0.11	0.03	0.06
溶存鉄	mg/l	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	0.014	0.011	0.009	0.007	0.012	0.009	0.011	0.007	0.010	0.006	0.006	0.008	0.014	0.006	0.009
溶存マンガン	mg/l	0.005	0.008	0.007	0.005	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.008	0.001	0.004
塩化物イオン	mg/l	2.7	1.8	1.6	1.6	2.1	2.3	2.7	2.8	2.9	2.8	3.4	2.7	3.4	1.6	2.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.4	13.9	14.1	14.2	17.4	17.7	19.2	20.2	20.2	18.3	19.9	16.1	20.2	13.9	17.4
蒸発残留物	mg/l	46	48	39	40	48	52	53	55	51	45	51	39	55	39	47
pH値		7.4	7.1	7.0	7.1	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.0	7.3
濁度	度	2.2	1.3	1.2	0.8	1.7	5.2	2.5	1.7	1.6	1.2	1.0	4.4	5.2	0.8	2.1
電気伝導度	mS/m	6.1	5.9	5.5	5.2	5.8	6.1	6.7	6.9	6.9	6.3	6.8	5.6	6.9	5.2	6.2
総アルカリ度	mg/l	16.0	12.5	12.5	14.0	18.0	18.0	17.5	18.5	18.0	15.0	16.0	14.5	18.5	12.5	15.9

知多浄水場配水

		令和5年 4月10日	5月15日	6月13日	7月11日	8月7日	9月4日	10月10日	11月1日	12月11日	令和6年 1月9日	2月5日	3月4日	最高	最低	平均
気温	℃	19.5	21.0	30.0	35.0	30.0	32.5	22.0	20.0	16.0	8.0	6.5	12.0	35.0	6.5	21.0
水温	℃	14.2	18.0	20.8	24.4	28.2	28.4	22.0	18.6	11.7	8.9	7.4	9.9	28.4	7.4	17.7
鉄及びその化合物	mg/l	0.15	0.26	0.22	0.14	0.12	0.26	0.11	0.06	0.06	0.04	0.03	0.06	0.26	0.03	0.13
溶存鉄	mg/l	0.03	0.06	0.07	0.06	0.03	0.06	0.03	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.07	< 0.01	0.03
マンガン及びその化合物	mg/l	0.032	0.033	0.020	0.019	0.024	0.050	0.011	0.008	0.007	0.005	0.007	0.010	0.050	0.005	0.019
溶存マンガン	mg/l	0.005	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.001	0.003
塩化物イオン	mg/l	2.9	2.0	1.8	1.7	1.9	2.3	3.2	3.3	3.5	4.3	5.2	4.2	5.2	1.7	3.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.8	14.9	14.6	14.7	16.4	18.1	20.0	19.7	19.9	18.4	20.1	18.1	20.1	14.6	17.7
蒸発残留物	mg/l	49	47	36	39	46	48	49	52	48	41	52	42	52	36	46
pH値		7.3	7.2	7.2	7.0	7.0	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.0	7.3
濁度	度	3.8	6.3	4.7	2.6	1.5	3.7	3.0	1.6	1.6	1.6	1.9	2.6	6.3	1.5	2.9
電気伝導度	mS/m	6.1	4.9	4.8	5.0	5.4	6.0	6.8	6.7	6.8	6.4	7.1	6.4	7.1	4.8	6.0
総アルカリ度	mg/l	17.5	15.5	14.5	16.0	18.5	20.0	19.0	18.5	19.0	16.0	16.5	16.0	20.0	14.5	17.2

尾張東部浄水場(東郷)配水

		令和5年 4月11日	5月16日	6月12日	7月5日	8月3日	9月13日	10月10日	11月6日	12月6日	令和6年 1月10日	2月6日	3月6日	最高	最低	平均
気温	℃	21.0	22.6	22.1	25.1	32.0	29.1	21.7	24.5	15.5	6.8	7.4	7.6	32.0	6.8	19.6
水温	℃	13.7	17.2	18.9	22.0	25.3	25.6	21.1	17.0	10.7	7.5	7.0	8.2	25.6	7.0	16.2
鉄及びその化合物	mg/l	0.14	0.06	0.07	0.13	0.13	0.15	0.12	0.05	0.07	0.06	0.06	0.10	0.15	0.05	0.1
溶存鉄	mg/l	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	0.017	0.010	0.011	0.011	0.020	0.027	0.012	0.007	0.010	0.008	0.009	0.009	0.027	0.007	0.013
溶存マンガン	mg/l	0.004	0.007	0.008	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.008	0.002	0.004
塩化物イオン	mg/l	3.1	2.8	2.4	2.7	2.4	3.3	3.3	4.2	3.8	4.1	4.5	3.6	4.5	2.4	3.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16.0	13.7	14.6	13.3	16.6	18.8	19.3	21.2	19.8	18.3	19.5	16.4	21.2	13.3	17.3
蒸発残留物	mg/l	46	40	34	38	46	54	51	55	51	48	53	42	55	34	46
pH値		7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.2	7.4
濁度	度	4.3	1.4	1.5	4.0	2.5	4.4	2.7	1.3	1.8	1.7	1.8	3.3	4.4	1.3	2.6
電気伝導度	mS/m	5.6	4.7	4.8	4.6	5.5	6.7	6.6	7.3	6.9	7.4	6.8	5.6	7.4	4.6	6.0
総アルカリ度	mg/l	15.5	13.5	14.5	13.5	18.0	19.5	18.0	20.0	18.5	16.0	17.0	15.5	20.0	13.5	16.6

尾張西部浄水場配水

		令和5年 4月11日	5月15日	6月12日	7月10日	8月1日	9月5日	10月3日	11月8日	12月5日	令和6年 1月16日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
気温	℃	22.9	23.5	23.4	32.7	34.9	33.6	25.9	23.1	8.7	6.9	4.3	8.3	34.9	4.3	20.7
水温	℃	12.8	15.4	18.5	21.1	27.2	28.1	23.0	18.1	9.8	6.7	6.4	9.0	28.1	6.4	16.3
鉄及びその化合物	mg/l	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	< 0.01	< 0.01
溶存鉄	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	0.017	0.014	0.011	0.009	0.013	0.013	0.015	0.017	0.013	0.018	0.008	0.028	0.028	0.008	0.015
溶存マンガン	mg/l	0.017	0.012	0.010	0.008	0.010	0.010	0.012	0.015	0.013	0.017	0.008	0.028	0.028	0.008	0.013
塩化物イオン	mg/l	5.1	4.8	1.6	4.4	4.0	5.4	5.0	8.3	6.8	8.3	6.9	5.2	8.3	1.6	5.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.3	21.5	14.0	18.0	20.5	20.7	22.6	32.3	28.5	30.7	28.8	27.1	32.3	14.0	23.5
蒸発残留物	mg/l	49	55	45	44	50	57	57	83	71	78	71	61	83	44	60
pH値		7.2	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.2	7.3
濁度	度	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	0.3	0.6	0.6	0.2	0.4
電気伝導度	mS/m	6.7	7.8	6.6	6.5	7.9	8.2	8.6	9.4	11.4	11.8	11.0	9.2	11.8	6.5	8.8
総アルカリ度	mg/l	14.0	16.5	16.0	16.0	20.0	18.0	20.0	24.0	20.5	21.0	19.0	17.5	24.0	14.0	18.5

安城浄水場配水

		令和5年 4月11日	5月16日	6月12日	7月5日	8月3日	9月13日	10月10日	11月6日	12月6日	令和6年 1月10日	2月6日	3月6日	最高	最低	平均
気温	℃	22.6	27.5	23.2	27.2	32.4	31.7	26.2	24.6	17.5	8.4	11.8	12.8	32.4	8.4	22.2
水温	℃	13.9	16.7	18.0	22.5	28.0	24.9	20.3	17.6	9.4	6.9	7.9	8.1	28.0	6.9	16.2
鉄及びその化合物	mg/l	0.01	0.02	0.03	0.04	0.06	0.02	0.03	0.09	0.04	0.05	0.03	0.06	0.09	0.01	0.04
溶存鉄	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	0.011	0.008	0.008	0.009	0.010	0.006	0.012	0.013	0.014	0.013	0.021	0.019	0.021	0.006	0.012
溶存マンガン	mg/l	0.010	0.008	0.007	0.008	0.004	0.005	0.010	0.005	0.011	0.009	0.018	0.015	0.018	0.004	0.009
塩化物イオン	mg/l	3.1	2.6	4.7	2.3	3.3	3.3	3.2	4.4	3.8	4.0	4.8	3.5	4.8	2.3	3.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	15.9	14.6	17.7	15.7	18.6	19.0	19.8	22.6	20.1	20.8	21.3	19.1	22.6	14.6	18.8
蒸発残留物	mg/l	38	44	42	44	52	59	56	62	55	50	55	46	62	38	50
pH値		7.1	7.0	6.9	7.1	7.1	7.0	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.4	6.9	7.2
濁度	度	0.5	0.4	0.6	0.8	1.0	0.5	0.6	1.2	0.6	0.8	0.8	1.1	1.2	0.4	0.7
電気伝導度	mS/m	5.8	5.7	5.6	5.6	6.8	7.1	7.1	8.2	7.3	7.2	7.7	6.8	8.2	5.6	6.7
総アルカリ度	mg/l	15.0	13.0	14.0	15.5	19.0	16.0	17.5	21.0	19.0	19.0	18.5	17.0	21.0	13.0	17.0

豊橋南部浄水場配水

		令和5年 4月5日	5月8日	6月6日	7月3日	8月9日	9月11日	10月2日	11月1日	12月11日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
気温	℃	18.0	19.8	22.7	31.4	28.3	28.6	24.6	22.1	15.7	9.2	11.1	8.9	31.4	8.9	20.0
水温	℃	13.7	19.5	20.0	24.2	26.1	25.4	25.9	15.7	13.6	9.7	9.4	10.8	26.1	9.4	17.8
鉄及びその化合物	mg/l	0.03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.03	< 0.01	< 0.01
溶存鉄	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	0.009	0.003	0.006	0.006	0.005	0.004	0.017	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.017	0.001	0.005
溶存マンガン	mg/l	0.006	0.002	0.006	0.006	0.004	0.004	0.016	0.003	< 0.001	0.002	0.002	0.001	0.016	< 0.001	0.004
塩化物イオン	mg/l	4.2	4.5	3.7	3.6	3.0	3.1	3.5	4.5	4.7	5.2	5.2	4.5	5.2	3.0	4.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.1	17.8	16.0	16.5	15.7	15.9	18.0	19.3	17.7	18.1	20.0	21.0	21.0	15.7	17.9
蒸発残留物	mg/l	48	41	34	38	38	44	38	47	42	41	42	43	48	34	41
pH値		7.1	7.3	6.8	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.0	7.4	7.3	7.4	7.4	6.8	7.2
濁度	度	1.0	< 0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	1.0	< 0.1	0.2
電気伝導度	mS/m	6.4	6.6	5.8	5.8	5.5	5.6	6.1	6.8	6.2	6.4	6.8	7.0	7.0	5.5	6.2
総アルカリ度	mg/l	17.0	13.0	9.5	12.0	13.0	12.5	14.0	14.0	12.0	12.5	13.5	14.5	17.0	9.5	13.1

蒲郡浄水場(工水)配水

		令和5年 4月6日	5月9日	6月5日	7月4日	8月8日	9月12日	10月3日	11月8日	12月12日	令和6年 1月16日	2月14日	3月12日	最高	最低	平均
気温	℃	18.5	20.0	27.0	30.8	31.0	27.3	27.0	21.5	17.8	7.3	17.5	12.1	31.0	7.3	21.5
水温	℃	16.1	19.1	21.2	25.4	25.2	24.1	23.9	19.0	14.6	9.7	11.7	11.7	25.4	9.7	18.5
鉄及びその化合物	mg/l	0.02	< 0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.03	< 0.01	0.02
溶存鉄	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	0.007	0.011	0.015	0.006	0.029	0.023	0.006	0.022	0.005	0.004	0.004	0.004	0.029	0.004	0.011
溶存マンガン	mg/l	0.006	0.011	0.014	0.005	0.010	0.023	0.005	0.021	0.004	0.004	0.004	0.004	0.023	0.004	0.009
塩化物イオン	mg/l	6.4	8.7	7.1	5.2	5.3	6.1	5.4	7.3	8.1	8.6	8.5	7.4	8.7	5.2	7.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	21.7	27.3	33.2	20.9	18.5	25.0	22.7	26.0	24.7	23.5	24.2	24.3	33.2	18.5	24.3
蒸発残留物	mg/l	56	61	72	50	46	68	50	61	58	55	55	52	72	46	57
pH値		7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.2	7.0	7.3	7.4	7.0	7.2
濁度	度	0.4	0.2	0.4	0.7	0.7	0.6	0.4	0.4	0.7	0.6	0.4	0.5	0.7	0.2	0.5
電気伝導度	mS/m	7.8	9.2	10.4	7.1	6.2	8.5	7.5	8.6	8.3	8.0	8.1	8.0	10.4	6.2	8.1
総アルカリ度	mg/l	19.0	19.5	20.0	19.5	14.0	20.5	19.0	19.5	17.5	16.5	17.0	19.0	20.5	14.0	18.4

4 貯水池試験

(1)貯水池等における水処理障害生物等の発生状況 165

(2)貯水池水質概況 166

(3)貯水池

味噌川ダム 169
牧尾ダム 170
阿木川ダム 171
入鹿池 173
愛知池 175
佐布里池 179
岩屋ダム 182
矢作ダム 183
羽布ダム 185
宇連ダム 187
大島ダム 188
駒場池 189
三ツ口池 193
万場調整池 196

(1)貯水池等における水処理障害生物等の発生状況

		H20以前		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H31(R1)		R2		R3		R4		R5		備　　考
		種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	
木曽川水系	味噌川ダム																																	
	牧尾ダム	Uro Per	臭気 赤潮																															
	岩屋ダム																											Uro	臭気					
	阿木川ダム	Per Fra Ast Ana	赤潮 水華 水華 臭気																															H18～曝気設備9基設置
	入鹿池	Pho 放	臭気 臭気	放 Ana Mic Pho	臭気 臭気 水華 臭気	放 Uro Ana	臭気 臭気 臭気	Uro Syn 放	臭気 臭気 臭気	Ana 放	臭気 臭気	Ana 放	臭気 臭気	Ana Pho	臭気 臭気	Ana 放 Uro	臭気 臭気 臭気	Uro Ana	臭気 臭気	Uro Pho Ana	臭気 臭気 臭気	Uro Pho Ana 放	臭気 臭気 臭気 臭気	Uro Pho	臭気 臭気	Ana 放	臭気 臭気	Uro Pho	臭気 臭気	Uro Pho	臭気 臭気	Pho Ast 放	臭気 ろ過 臭気	
	愛知池	Per Pho Aul Ana Ast	赤潮 臭気 ろ過 臭気 ろ過	Ast Pho	ろ過 臭気	Uro Ana Per	臭気 臭気 臭気	Ast Ana	ろ過 臭気	Ast Ana	ろ過 臭気	Uro	臭気	Ast Uro Per	ろ過 臭気 赤潮	Uro	臭気	Ast Uro Ana	ろ過 臭気 臭気	Ast Per	ろ過 赤潮	Uro Ana	臭気 臭気	Ast Uro Per	ろ過 臭気 赤潮	Ast Uro Per	ろ過 臭気 臭気	Uro	臭気	Ast Uro Pho	ろ過 臭気 臭気	Uro Ana Ast	臭気 臭気 ろ過	
	佐布里池	Uro Pho Ast Ana Aul Mic	臭気 臭気 ろ過 臭気 ろ過 水華			Ast	ろ過	Ast Uro	ろ過 臭気	Ast Pho	ろ過 臭気	Uro	臭気	Ast	ろ過	Ast Uro	ろ過 臭気	Uro Ast	臭気 ろ過	Ast Uro	ろ過 臭気	Ast Uro	ろ過 臭気					Uro Ospl	臭気 臭気	Uro Pho Ana Osc	臭気 臭気 臭気	Uro Ast	臭気 ろ過	H31.1～R3.2 落水により欠測
矢作川水系	矢作ダム	Per Uro Ast	赤潮 臭気 臭気			Ast	ろ過	Ast	ろ過					Ast Uro	ろ過 臭気					Uro	臭気	Fra Ast	ろ過 ろ過	Uro	臭気	Uro	臭気			Uro Fra Ast	臭気 ろ過 ろ過	Uro	臭気	
	羽布ダム	Sye Pho Ana Ast	ろ過 臭気 臭気 臭気	Ana	臭気	Ast Ana Aph	ろ過 臭気 水華			Ana	臭気	Ana Osc	臭気 臭気	Ast Ana	ろ過 臭気					Ana	臭気			Ast	ろ過			Ast Pho	ろ過 臭気	Ast Ana	ろ過 臭気			S63～空気揚水筒設置
豊川水系	宇連ダム	Uro	臭気	Uro	臭気	Uro	臭気	Uro	臭気			Uro	臭気	Uro	臭気	Uro	臭気	Uro	臭気	Uro	臭気							Uro	臭気					
	大島ダム																											Per Ana	臭気 臭気					
	駒場池	Uro Per Ospl Pho	臭気 赤潮 臭気 臭気	Uro	臭気	Uro Per	臭気 赤潮	Uro	臭気	Uro Per	臭気 赤潮	Uro	臭気	Uro Ast	臭気 ろ過	Uro	臭気	Uro	臭気	Uro Osc	臭気 臭気	Uro	臭気	Uro Ospl	臭気 臭気	Uro	臭気	Uro	臭気	Uro	臭気	Uro	臭気	
	三ツ口池	Uro Pho	臭気 臭気	Uro	臭気	Uro	臭気	Uro Osc	臭気 臭気	Uro Osc	臭気 臭気	Uro	臭気	Uro Osc	臭気 臭気	Uro	臭気	Uro Osc	臭気 臭気	Uro	臭気	Uro Pho	臭気 臭気	Uro Pho	臭気 臭気	Uro	臭気	Uro	臭気	Uro Osc	臭気 臭気	Uro	臭気	
	万場調整池	Xan Uro Ana Cos Pho Sta	緑変 臭気 臭気 通過 臭気 ろ過	Uro Ana	臭気 臭気	Uro Fra	臭気 ろ過	Uro	臭気	Aul	ろ過	Sta	ろ過	Ana	臭気	Sta	ろ過	Clo	ろ過			Ana Cos Fra	臭気 通過 ろ過	Pic Uro Sta Aul Fra	ろ過 臭気 ろ過 ろ過 ろ過	Uro Ana Aul	臭気 臭気 ろ過	Uro Sta Mel	臭気 ろ過 ろ過	Uro Osc Aul	臭気 臭気 ろ過	Ana	臭気	

注：水処理障害生物種等の略号は以下のとおり。また、下線は下流浄水場にて処理を実施したものを示す。

Ana: *Anabaena spiroides, A*.sp.
Ast: *Asterionella formosa*
Aul: *Aulacoseira granulata*
Cos: *Cosmarium* sp.
Fra: *Fragilaria crotonensis*
Mic: *Microcystis* sp.
Mel: *Melosira* sp.
Ospl *Oscillatoria splendida*
Per: *Peridinium* sp.
Pho: *Phormidium tenue*
Sye: *Synedra acus*
Syn: *Synura* sp.
Uro: *Uroglena americana*
Clo: *Closterium aciculare*
Osc: *Oscillatoria* sp.(付着性含)
Pic: *Picoplankton*
Sta: *Staurastrum* sp.
Xan: *Xantidium concinum*
放: 放線菌

(2)貯水池水質概況

令和5年度木曽川水系

	味噌川ダム	牧尾ダム	岩屋ダム	阿木川ダム	入鹿池	愛知池	佐布里池
4月					4月10日採水:貯水量1476万㎥、貯水率97% 特に問題となる項目はなかった。	4月10日採水:貯水量808万㎥、貯水率90% 表層で生ぐさ臭が2度感じられ、原因種の黄金藻類Uroglena americanaがネットサンプルで確認された。	4月10日採水:貯水量404万㎥、貯水率81% 表層で生ぐさ臭が1度感じられ、原因種の黄金藻類Uroglena americanaがネットサンプルで確認された。
5月						5月9日採水:貯水量816万㎥、貯水率91% 表層で生ぐさ臭が5度感じられ、U. americanaが3群体/mL計数された。 上野浄水場原水でも生ぐさ臭が1度感じられた。 5月22日の採水では臭気は藻臭だが、U. americanaが1群体/mL計数された。	5月15日採水:貯水量401万㎥、貯水率80% 表層で生ぐさ臭が5度感じられ、U. americanaが3群体/mL計数された。
6月				6月6日採水: 貯水量2726万㎥、貯水率62% 特に問題となる項目はなかった。		6月12日採水:貯水量825万㎥、貯水率92% 表層は藻臭であったが、U. americanaがネットサンプルで確認された。	6月13日採水:貯水量417万㎥、貯水率83% 表層の臭気は藻臭であったが、U. americanaが1群体/mL計数された。
7月						7月10日採水:貯水量814万㎥、貯水率90% 表層の臭気は藻臭だが、カビ臭物質のジェオスミンがSt.2、St.3、St.4でそれぞれ5ng/L検出された。 ジェオスミンの原因種であると思われる藍藻類Anabaena spp.がSt.1、St.2、St.3で確認された。 7月24日の採水では表層、St.1、底層で生ぐさ臭が1度感じられ、U. americanaが4群体/mL計数された。	7月11日採水:貯水量400万㎥、貯水率80% 特に問題となる項目はなかった。
8月	8月1日採水: 貯水量4268万㎥、貯水率78% 特に問題となる項目はなかった。	8月1日採水: 貯水量5795万㎥、貯水率85% 特に問題となる項目はなかった。			8月3日採水:貯水量1183万㎥、貯水率78% 表層でカビ臭が10度感じられ、カビ臭物質の2-MIBが20ng/L検出された。中層でカビ臭が2度感じられ、2-MIBが16ng/L検出された。底層では硫化水素臭が20度感じられ、2-MIBが15ng/L検出された。カビ臭の原因となる生物は全層で確認されなかった。	8月3日採水:貯水量767万㎥、貯水率85% 表層は藻臭であったが、U. americanaがネットサンプルで確認された。	(8月7日採水:貯水量385万㎥、貯水率77%) 特に問題となる項目はなかった。
9月				9月13日採水: 貯水量2522万㎥、貯水率57% 特に問題となる項目はなかった。	9月11日採水:貯水量723万㎥、貯水率48% 表層でカビ臭が1度感じられ、2-MIBが8ng/L検出された。中層でもカビ臭が1度感じられ、2-MIBが9ng/L検出された。底層では土臭が20度感じられ、2-MIBが340ng/L検出された。全層でカビ臭物質の原因となる生物は確認されなかったため、カビ臭は放線菌によるものと思われる。	9月11日採水:貯水量773万㎥、貯水率86% 特に問題となる項目はなかった。	9月4日採水:貯水量367万㎥、貯水率73% 特に問題となる項目はなかった。
10月			10月11日採水: 貯水量5850万㎥、貯水率39% 表層で生ぐさ臭が2度感じられたが、原因となる藻類は確認されなかった。		10月2日採水:貯水量563万㎥、貯水率37% 全層でカビ臭が2度感じられ、表層で2-MIBが25ng/L検出された。中層で2-MIBが25ng/L検出された。底層で2-MIBが60ng/L検出された。カビ臭は放線菌によるものと思われる。 10月16日の採水では全層でカビ臭が10度感じられ、表層で2-MIBが40ng/L検出され、藍藻類Phormidium sp.が6糸状体/mL計数された。中層では2-MIBが45ng/L検出され、Phormidium sp.が4糸状体/mL計数された。底層では2-MIBが45ng/L検出され、Phormidium sp.が2糸状体/mL計数された。このため放線菌に加えて本種がカビ臭物質を産生している可能性が考えられた。	10月4日採水:貯水量816万㎥、貯水率91% 特に問題となる項目はなかった。	10月10日採水:貯水量391万㎥、貯水率78% 特に問題となる項目はなかった。
11月				11月6日採水: 貯水量2722万㎥、貯水率62% 特に問題となる項目はなかった。	11月6日採水:貯水量690万㎥、貯水率45% 全層でカビ臭が1度感じられ、表層で2-MIBが3ng/L検出された。中層で2-MIBが3ng/L検出され、底層で2-MIBが5ng/L検出された。全層で原因となる生物は見られなかった。	11月1日採水:貯水量787万㎥、貯水率87% 特に問題となる項目はなかった。	11月1日採水:貯水量397万㎥、貯水率79% 特に問題となる項目はなかった。
12月						12月11日採水:貯水量788万㎥、貯水率88% 特に問題となる項目はなかった。	12月11日採水:貯水量367万㎥、貯水率73% 表層で生ぐさ臭が2度感じられ、U. americanaが1群体/mL計数された。
1月						1月9日採水:貯水量801万㎥、貯水率89% 表層で生ぐさ臭が5度感じられ、U. americanaが2群体/mL計数された。上野浄水場原水でも生ぐさ臭が5度感じられた。 1月22日の採水時には表層の臭気は藻臭となり、U. americanaも確認されなかった。	1月9日採水:貯水量382万㎥、貯水率76% 表層で生ぐさ臭が10度感じられ、U. americanaが2群体/mL計数された。
2月					2月13日採水:貯水量1011万㎥、貯水率67% 表層で珪藻類A.formosaが16,200細胞/mL計数された。	2月5日採水:貯水量794万㎥、貯水率88% 表層でろ過閉塞原因種の珪藻類A. formosaが7,100細胞/mL計数された。また生ぐさ臭が1度感じられ、U. americanaがネットサンプルで確認された。 2月19日の採水ではA. formosaは表層で3,500細胞/mLまで減少した。表層で生ぐさ臭が1度感じられ、U. americanaが3群体/mL計数された。	2月5日採水:貯水量389万㎥、貯水率78% 表層でろ過閉塞原因種の珪藻類A. formosaが9,870細胞/mL計数された。また生ぐさ臭が2度感じられ、U. americanaがネットサンプルで確認された。
3月				3月5日採水: 貯水量3177万㎥、貯水率72% 特に問題となる項目はなかった。		3月4日採水:貯水量794万㎥、貯水率88% 表層でA. formosaが8,440細胞/mL計数された。また表層の臭気は藻臭であったが、U. americanaがネットサンプルで確認された。	3月4日採水:貯水量386万㎥、貯水率77% 表層でA. formosaが8,560細胞/mL計数された。また表層で生ぐさ臭が10度感じられ、U. americanaが2群体/mL計数された。 3月21日の採水時は表層でA. formosaが20,630細胞/mL計数された。

令和5年度矢作川水系

	矢作ダム	羽布ダム
4月	4月11日採水:貯水量4630万㎥、貯水率71% 4月5日の採水では、表層で生ぐさ臭が2度感じられ、原因種のUroglena americanaが3群体/mL計数された。 4月11日の採水では、表層の臭気は藻臭であったが、U. americanaがネットサンプルで確認された。	
5月	5月9日採水:貯水量4480万㎥、貯水率69% 特に問題となる項目はなかった。	5月10日採水:貯水量1773万㎥、貯水率96% 特に問題となる項目はなかった。
6月	6月6日採水:貯水量3820万㎥、貯水率59% 特に問題となる項目はなかった。	
7月		7月3日採水:貯水量1737万㎥、貯水率94% 特に問題となる項目はなかった。
8月		
9月		
10月	10月4日採水:貯水量2720万㎥、貯水率42% 特に問題となる項目はなかった。	
11月		11月9日採水:貯水量1366万㎥、貯水率74% 特に問題となる項目はなかった。
12月		
1月	1月11日採水:貯水量2080万㎥、貯水率32% 特に問題となる項目はなかった。	
2月		2月7日採水:貯水量1459万㎥、貯水率79% 特に問題となる項目はなかった。
3月	3月5日採水:貯水量2440万㎥、貯水率38% 特に問題となる項目はなかった。	

令和5年度豊川水系

	宇連ダム	大島ダム	駒場池	三ツ口池	万場調整池
4月	4月6日採水: 貯水量1405万㎥、貯水率49%	4月6日採水: 貯水量987万㎥、貯水率87%	4月6日採水:貯水量59万㎥、貯水率74%	4月5日採水:貯水量20万㎥、貯水率100%	4月5日採水:貯水量474万㎥、貯水率95%
	特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。	表層で生ぐさ臭が20度感じられ、原因種の黄金藻類Uroglena americanaがネットサンプルで確認された。 4月17日の採水では、表層で生ぐさ臭が20度感じられ、U. americanaが4群体/mL計数された。	特に問題となる項目はなかった。	表層の臭気は藻臭であったが、生ぐさ臭原因種の黄金藻類Uroglena americanaがネットサンプルで確認された。
5月			5月9日採水:貯水量66万㎥、貯水率83%	5月8日採水:貯水量20万㎥、貯水率100%	5月8日採水:貯水量484万㎥、貯水率97%
			表層で生ぐさ臭が10度感じられ、U. americanaが6群体/mL計数された。	特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。
6月			6月5日採水:貯水量61万㎥、貯水率76%	6月6日採水:貯水量20万㎥、貯水率100%	6月6日採水:貯水量500万㎥、貯水率100%
			特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。
7月	7月5日採水: 貯水量2547万㎥、貯水率90%	7月5日採水: 貯水量1111万㎥、貯水率98%	7月4日採水:貯水量70万㎥、貯水率88%	7月3日採水:貯水量20万㎥、貯水率100%	7月3日採水:貯水量458万㎥、貯水率92%
	特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。	表層で生ぐさ臭が1度感じられ、U. americanaがネットサンプルで確認された。	特に問題となる項目はなかった。	底層でかび臭物質のジェオスミンが11ng/L検出されたが、原因となる藻類は確認されなかった。
8月			8月8日採水:貯水量57万㎥、貯水率71%	8月9日採水:貯水量15万㎥、貯水率75%	8月9日採水:貯水量408万㎥、貯水率82%
			表層は藻臭であったが、生ぐさ臭原因種の黄金藻類U. americanaがネットサンプルで確認された。	表層で生ぐさ臭が1度感じられ、原因種の黄金藻類Uroglena americanaがネットサンプルで確認された。	表層でかび臭が1度感じられ、かび臭物質のジェオスミンが2ng/L検出され、原因種の藍藻類Anabaena mucosaが2巻/mL計数された。中層の臭気は青草臭であったが、ジェオスミンが3ng/L検出され、A.mucosaが2巻/mL計数された。底層の臭気は硫化水素臭20度であったが、ジェオスミンが3ng/L検出され、A.mucosaが2巻/mL計数された。豊橋南部浄水場原水もジェオスミンが4ng/L検出され、A.mucosaが5巻/mL計数された。 8月21日の採水では、表層の臭気は青草臭であったが、ジェオスミンが3ng/L検出され、A.mucosaが3巻/mL計数された。中層の臭気は青草臭であったが、ジェオスミンが6ng/L検出され、A.mucosaが5巻/mL計数された。底層の臭気は硫化水素臭20度であったが、ジェオスミンが5ng/L検出された。
9月			9月12日採水:貯水量70万㎥、貯水率88%	9月11日採水:貯水量14万㎥、貯水率70%	9月11日採水:貯水量486万㎥、貯水率97%
			表層で生ぐさ臭が5度感じられ、U. americanaが1群体/mL計数された。	特に問題となる項目はなかった。	表層でかび臭が1度感じられ、ジェオスミンが20ng/L検出され、A.mucosaが2巻/mL計数された。中層の臭気は藻臭であったが、ジェオスミンが4ng/L検出された。底層の臭気は硫化水素臭20度であったが、ジェオスミンが7ng/L検出された。中層と底層にカビ臭の原因となる藻類は確認されなかった。豊橋南部浄水場原水もジェオスミンが2ng/L検出されたが、原因となる藻類は確認されなかった。 9月25日の採水では、表層の臭気は藻臭であったが、ジェオスミンが21ng/L検出され、A.mucosaが1巻/mL計数された。中層の臭気は藻臭であったが、ジェオスミンが18ng/L検出された。中層にカビ臭の原因となる藻類は確認されなかった。底層や豊橋南部浄水場原水の臭気は藻臭であった。
10月	10月4日採水: 貯水量1612万㎥、貯水率57%	10月4日採水: 貯水量800万㎥、貯水率71%	10月3日採水:貯水量66万㎥、貯水率83%	10月2日採水:貯水量14万㎥、貯水率70%	10月2日採水:貯水量476万㎥、貯水率95%
	特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。	表層で生ぐさ臭が2度感じられ、U. americanaがネットサンプルで確認された。	表層の臭気は藻臭であったが、かび臭物質の2-MIBが2ng/L検出された。原因となる藻類は確認されなかった。	表層の臭気は藻臭であったが、ジェオスミンが18ng/L検出され、A. mucosaが2巻/mL計数された。中層の臭気は藻臭であったが、ジェオスミンが8ng/L検出され、A. mucosaが1巻/mL計数された。底層の臭気は藻臭であったが、ジェオスミンが8ng/L検出された。原因となる藻類は確認されなかった。 10月17日の採水では、表層でかび臭が2度感じられ、ジェオスミンが40ng/L検出され、A. spirodesが2巻/mL計数された。中層はかび臭が2度感じられ、ジェオスミンが45ng/L検出され、A. spirodesが5巻/mL計数された。底層はかび臭が2度感じられ、ジェオスミンが35ng/L検出され、A. spirodesが1巻/mL計数された。豊橋南部浄水場原水もジェオスミンが12ng/L検出された。
11月			11月8日採水:貯水量62万㎥、貯水率78%	11月6日採水:貯水量2722万㎥、貯水率62%	11月1日採水:貯水量464万㎥、貯水率93%
			表層で生ぐさ臭が10度感じられ、U.americanaがネットサンプルで確認された。また、表層で黄金藻類Dinobryon divergensが380細胞/mL確認されたため、これらの黄金藻類が生ぐさ臭の原因となった可能性がある。	表層で生ぐさ臭が1度感じられ、U.americanaがネットサンプルで確認された。	表層の臭気は青草臭であったが、ジェオスミンが80ng/L検出され、A. spiroidesが9巻/mL計数された。中層の臭気は青草臭であったが、ジェオスミンが40ng/L検出され、A. spiroidesが6巻/mL計数された。豊橋南部浄水場原水もジェオスミンが40ng/L検出された。
12月			12月12日採水:貯水量67万㎥、貯水率84%	12月11日採水:貯水量20万㎥、貯水率100%	12月11日採水:貯水量484万㎥、貯水率97%
			表層で生ぐさ臭が2度感じられ、U. americanaが10群体/mL計数された。	表層で生ぐさ臭が1度感じられ、U. americanaが1群体/mL計数された。	12月7日の採水では、表層でジェオスミンが2ng/L検出され、A. spiroidesがネットサンプルで確認された。中層でジェオスミンが6ng/L検出された。豊橋南部浄水場原水もジェオスミンが9ng/L検出された。 12月11日の採水では、表層の臭気は藻臭であったが、ジェオスミンが5ng/L検出され、A.spiroidesがネットサンプルで確認された。
1月	1月10日採水: 貯水量1364万㎥、貯水率48%	1月10日採水: 貯水量908万㎥、貯水率80%	1月16日採水:貯水量62万㎥、貯水率78%	1月15日採水:貯水量19万㎥、貯水率95%	1月15日採水:貯水量453万㎥、貯水率91%
	特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。	表層で生ぐさ臭が2度感じられ、U. americanaが2群体/mL計数された。豊川浄水場原水でも生ぐさ臭が1度感じられた。	表層で生ぐさ臭が2度感じられ、原因種の黄金藻類U. americanaが11群体/mL計数された。	特に問題となる項目はなかった。
2月			2月14日採水:貯水量61万㎥、貯水率76%	2月13日採水:貯水量10万㎥、貯水率50%	2月13日採水:貯水量423万㎥、貯水率85%
			表層で生ぐさ臭が10度感じられ、U. americanaが28群体/mL計数された。豊川浄水場原水でも生ぐさ臭が5度感じられた。	表層の臭気は藻臭であったが、ネットサンプルで生ぐさ臭原因種の黄金藻類U. americanaが確認された。	特に問題となる項目はなかった。
3月			3月12日採水:貯水量70万㎥、貯水率88%	3月11日採水:貯水量3万㎥、貯水率15%	3月11日採水:貯水量499万㎥、貯水率100%
			表層で生ぐさ臭が10度感じられ、U. americanaが16群体/mL計数された。豊川浄水場原水でも生ぐさ臭が1度感じられた。 3月19日の採水では表層で生ぐさ臭が10度感じられ、U. americanaが15群体/mL計数された。	特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。

(3)貯水池

味噌川ダム

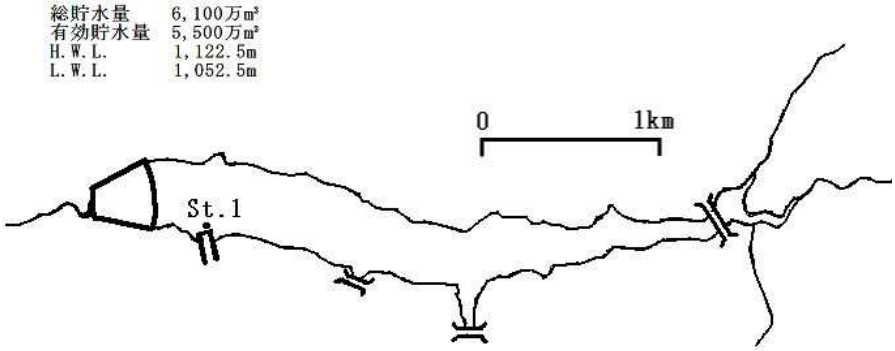

		St.1表層 令和5年 8月1日
貯水率	%	78
採水水深	m	
天候前日		晴
天候当日		晴
気温	℃	29.5
水温	℃	27.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.04
鉄及びその化合物	mg/l	0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	0.003
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7
pH値		7.3
臭気		藻臭
臭気強度(TON)		
色度	度	< 0.5
濁度	度	0.5
電気伝導度	mS/m	4.8
総アルカリ度	mg/l	22.0
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01
透明度	m	
溶存酸素	mg/l	8.2
酸素飽和百分率	%	106
全窒素	mg/l	0.10
全窒素(溶存態)	mg/l	0.08
リン酸イオン	mg/l	< 0.01
全リン	mg/l	0.004
全リン(溶存態)	mg/l	0.002
溶性ケイ酸	mg/l	8.2
クロロフィルa	μg/l	1.8
生物総数	個/ml	18

	St.1表層 令和5年 8月1日
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Cyclotella spp.	6
Synedra ulna	1
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Tetrasporales sp.	4
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Peridinium sp.	3
Ceratium hirundinella	1
FLAGELLATA(鞭毛藻類)	
monas group	3
TOTAL NUMBERS(/ml)	18

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

牧尾ダム

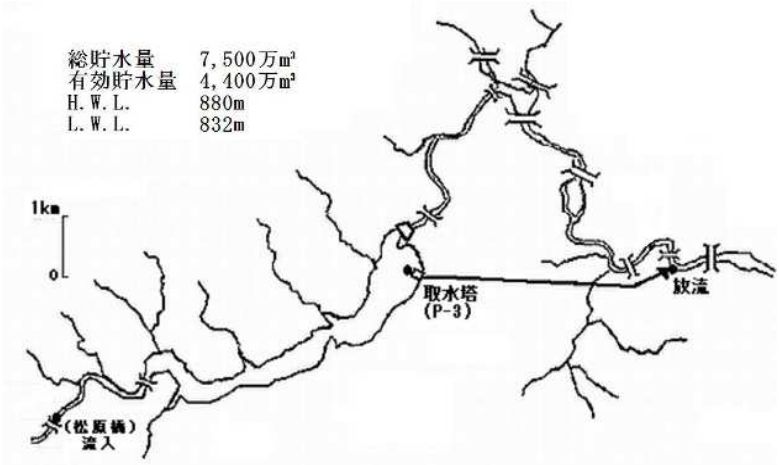

		P-3表層 令和5年 8月1日
貯水率	%	85
採水水深	m	
天候前日		晴
天候当日		晴
気温	℃	27.0
水温	℃	25.0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.04
鉄及びその化合物	mg/l	0.03
マンガン及びその化合物	mg/l	0.005
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8
pH値		8.0
臭気		藻臭
臭気強度(TON)		
色度	度	1.1
濁度	度	0.5
電気伝導度	mS/m	5.1
総アルカリ度	mg/l	8.0
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01
透明度	m	
溶存酸素	mg/l	8.4
酸素飽和百分率	%	106
全窒素	mg/l	0.14
全窒素(溶存態)	mg/l	0.08
リン酸イオン	mg/l	< 0.01
全リン	mg/l	0.003
全リン(溶存態)	mg/l	0.001
溶性ケイ酸	mg/l	13.1
クロロフィルa	μg/l	1.3
生物総数	個/ml	56.5

	P-3表層 令和5年 8月1日
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Aulacoseira distans(M.dis)	2
Cyclotella spp.	11
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
CHLOROPHYCEAE others	2.5
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Peridinium sp.	36
FLAGELLATA(鞭毛藻類)	
FLAGELLATA others	5
TOTAL NUMBERS(/ml)	56.5

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

阿木川ダム

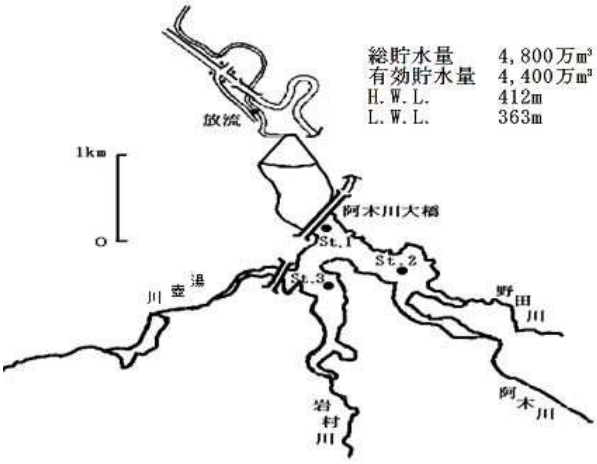

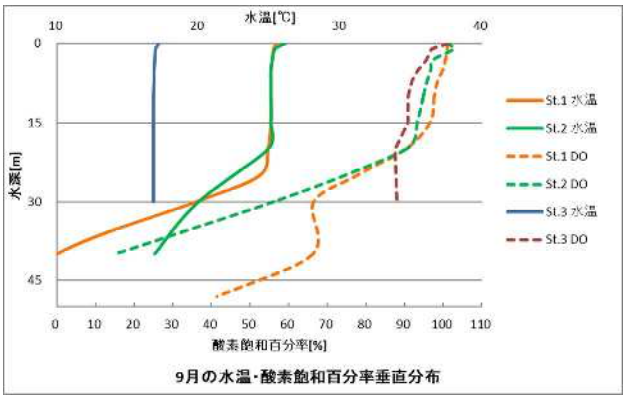

		St.1表層				放流			
		令和5年6月6日	9月13日	11月6日	令和6年3月5日	令和5年6月6日	9月13日	11月6日	令和6年3月5日
貯水率	%	62	57	62	72				
採水水深	m								
天候前日		晴	曇一時雨	晴	晴	晴	曇一時雨	晴	晴
天候当日		曇	晴	晴	雨	曇	晴	晴	雨
気温	℃	21.1	32.0	22.0	3.8	20.6	29.6	21.5	5.6
水温	℃	17.2	25.5	18.8	7.8	16.4	25.1	19.0	7.9
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.30	0.20	0.22	0.32	0.31	0.22	0.21	0.32
鉄及びその化合物	mg/l	0.98	0.06	0.12	0.10	1.0	0.06	0.11	0.11
マンガン及びその化合物	mg/l	0.032	0.007	0.019	0.007	0.035	0.007	0.018	0.007
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	2.1	1.5	1.3	1.6	1.9	1.4	1.3	1.1
pH値		7.4	7.3	7.7	7.3	7.6	7.6	7.8	7.4
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
臭気強度(TON)									
色度	度	18	4.2	2.9	4.5	15	4.3	2.9	4.4
濁度	度	38	1.3	3.2	3.4	45	1.3	3.5	3.5
電気伝導度	mS/m	4.1	4.8	5.6	5.6	4.2	5.0	5.4	6.0
総アルカリ度	mg/l	12.5	17.0	17.0	17.0	13.5	16.0	16.5	16.5
アンモニア態窒素	mg/l	0.05	0.02	0.02	0.01	0.04	0.02	0.01	0.02
透明度	m		4.5						
溶存酸素	mg/l	9.1	7.9	8.8	11.2	9.4	8.3	9.3	11.8
酸素飽和百分率	%	96	101	96	95	98	105	101	100
全窒素	mg/l	1.0	0.40	0.42	0.57	1.1	0.41	0.42	0.55
全窒素(溶存態)	mg/l	0.65	0.34	0.33	0.46	0.61	0.35	0.33	0.46
リン酸イオン	mg/l	0.68	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.06	< 0.01	< 0.01	0.01
全リン	mg/l	0.063	0.010	0.012	0.020	0.063	0.012	0.011	0.020
全リン(溶存態)	mg/l	0.026	0.007	0.005	0.008	0.022	0.006	0.005	0.009
溶性ケイ酸	mg/l	10.0	11.1	8.4	10.8	9.9	11.2	8.5	10.9
クロロフィルa	μg/l	4.9	5.0	15.7	7.8	1.9	5.6	14.2	7.0
生物総数	個/ml	32	321	820	236				

阿木川ダム

		St.1中層	St.1底層	St.2表層	St.2底層	St.3表層	St.3底層
		令和5年 9月13日				令和5年 9月13日	
採水水深	m	24.5	48.0		40.0		29.0
天候前日		曇一時雨	曇一時雨	曇一時雨	曇一時雨	曇一時雨	曇一時雨
天候当日		晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	32.0	32.0	32.4	32.4	30.7	30.7
水温	℃	24.3	9.2	26.1	16.9	26.4	25
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.21	0.42	0.20	0.40	0.20	0.28
鉄及びその化合物	mg/l	0.06	0.18	0.05	0.34	0.06	1.3
マンガン及びその化合物	mg/l	0.009	0.11	0.005	0.23	0.007	0.27
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	2.1
pH値		7.2	6.9	7.2	6.8	7.2	6.8
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	土臭
臭気強度(TON)							2
色度	度	4.3	3.9	4.4	6.1	4.4	7.3
濁度	度	2.2	3.3	0.8	4.9	1.2	19
電気伝導度	mS/m	5.6	5.9	5.2	5.7	4.9	5.5
総アルカリ度	mg/l	16.0	18.0	16.0	17.5	17.5	19.5
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	< 0.01	0.02	0.03	0.02	0.08
透明度	m			3.5		2.5	
溶存酸素	mg/l	6.2	4.6	7.8	0.5	7.8	7.0
酸素飽和百分率	%	78	42	101	15	102	88
全窒素	mg/l	0.41	0.65	0.39	0.76	0.41	0.95
全窒素(溶存態)	mg/l	0.35	0.57	0.35	0.64	0.36	0.60
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.02
全リン	mg/l	0.011	0.015	0.008	0.021	0.011	0.065
全リン(溶存態)	mg/l	0.006	0.007	0.006	0.007	0.007	0.010
溶性ケイ酸	mg/l	11.2	11.1	11.0	11.4	10.8	11.5
クロロフィルa	μg/l	4.9	1.8	1.8	2.4	4.1	10.2
生物総数	個/ml						

	St.1表層			
	令和5年 6月6日	9月13日	11月6日	令和6年 3月5日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)				
Phormidium sp.*		119	2	
Aphanizomenon sp.*		2		
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)				
Aulacoseira granulata(M.gra) ■		103	700	
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)			28	
A. italica(M.ita) ■				41
A. distans(M.dis)			15	
Melosira varians			33	4
Cyclotella spp.	16	3	10	
Stephanodiscus sp.			17	
Attheya zachariasi		4		
Rhizosolenia longiseta		2	1	97
Asterionella formosa ■				58
Synedra sp.			2	1
Achnanthes spp.	1			
Navicula spp.	1	2		
Nitzschia sp.		13		
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)				
Sphaerocystis schroeteri*			2	2
Tetrasporales sp.		25		
Dictyosphaerium pulchellum*		2		
Oocystis sp.*			1	
Ankistrodesmus falcatus		6		
Schroederia setigera	1			
Actinastrum hantzschii*		1		
Scenedesmus sp.*	2			
Staurastrum sp.		10	4	
CHLOROPHYCEAE others		3		5
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)				
Cryptomonas spp.	3	8		8
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)				
Peridinium sp.				7
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)				
EUGLENOPHYCEAE others		1		
FLAGELLATA(鞭毛藻類)				
monas group	8	17	5	13
TOTAL NUMBERS(/ml)	32	321	820	236

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

入鹿池

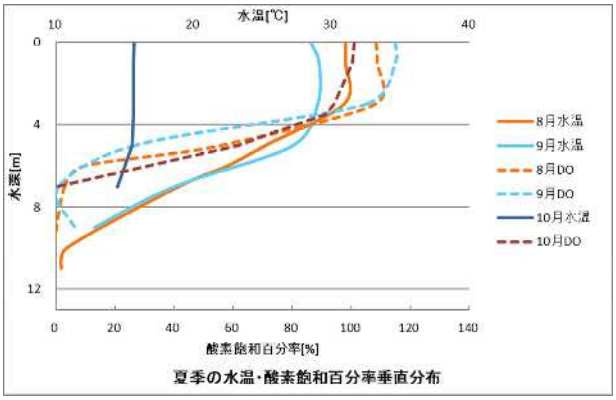

		取水塔表層				取水塔底層
		令和5年 4月10日	9月11日	11月6日	令和6年 2月13日	令和5年 9月11日
貯水率	%	97	48	45	67	
採水水深	m					9.0
天候前日		晴	曇時々雨	晴	晴	曇時々雨
天候当日		晴	雨	晴	晴	雨
気温	℃	16.6	23.5	24.6	10.6	23.5
水温	℃	16.2	28.5	19.8	9.0	12.8
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.05	< 0.02	< 0.02	0.06	< 0.02
鉄及びその化合物	mg/l	0.08	0.05	0.11	0.08	0.46
マンガン及びその化合物	mg/l	0.022	0.018	0.049	0.047	1.1
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000008	0.000003	< 0.000001	0.00034
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.9	2.1	1.9	1.7	2.0
pH値		7.5	8.5	8.3	7.6	6.8
臭気		藻臭	カビ臭	カビ臭	藻臭	土臭
臭気強度(TON)			1	1		20
色度	度	3.6	3.8	3.0	2.2	11
濁度	度	3.2	2.4	4.4	6.9	13
電気伝導度	mS/m	11.7	10.0	10.5	12.2	10.5
総アルカリ度	mg/l	15.0	14.5	17.0	12.5	20.5
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	0.01	< 0.01	0.02	0.06
透明度	m	2.2	2.5	1.4	1.5	
溶存酸素	mg/l	10.4	8.7	9.6	11.6	0.6
酸素飽和百分率	%	107	115	108	104	6
全窒素	mg/l	0.30	0.28	0.38	0.32	0.63
全窒素(溶存態)	mg/l	0.22	0.17	0.15	0.20	0.44
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01
全リン	mg/l	0.013	0.021	0.023	0.015	0.036
全リン(溶存態)	mg/l	0.008	0.009	0.009	0.006	0.011
溶性ケイ酸	mg/l	4.6	5.8	2.7	0.8	7.5
クロロフィルa	μg/l	4.4	12.9	18.4	12.0	18.0
生物総数	個/ml	2,436	413	1,227	16,474	

入鹿池

	取水塔表層			
	令和5年 4月10日	9月11日	11月6日	令和6年 2月13日
CYANOPHYCE				
Anabaena mucosa* ●			830	
CYANOPHYCEAE(藍藻類)				
Aphanocapsa sp.*		1		
Oscillatoria sp.*	1			
Phormidium sp.*	1			
P. spp.*		11		
Anabaena sp.*		4	1	
Aphanizomenon sp.*		1		
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)				
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	6	13	282	20
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)			75	4
A. distans(M.dis)		4		
Melosira spp.	28			
Cyclotella spp.	790	45	3	140
Attheya zachariasi		50		40
Rhizosolenia longiseta		250		12
Diatoma sp.	10			
Asterionella formosa ■	1,440			16,200
Synedra acus ■				5
S. sp.		3		
Achnanthes spp.	23			
Navicula spp.			4	
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)				
Pandorina morum*		4		
Eudorina elegans*		10		
Elakatothrix gelatinosa*	1			
Tetrasporales sp.	80			
Dictyosphaerium pulchellum*			2	
Ankistrodesmus falcatus				44
Schroederia setigera		1		
Scenedesmus sp.*			1	
Mougeotia sp.*			4	
Cosmarium sp.			1	
Staurastrum sp.		1		
CHLOROPHYCEAE others		2		
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)				
Cryptomonas spp.			1	1
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)				
Mallomonas sp.		1		1
Dinobryon divergens	52			
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)				
Peridinium sp.		5	3	2
Ceratium hirundinella	4		1	
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)				
Trachelomonas sp.		7	4	
FLAGELLATA(鞭毛藻類)				
monas group			15	5
CYANOPHYCEAE(藍藻類)				
Phormidium sp.*				
TOTAL NUMBERS(/ml)	2,436	413	1,227	16,474

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

	取水塔表層(ネットサンプル)			
	令和5年 4月10日	9月11日	11月6日	令和6年 2月13日
CYANOPHYCE				
Anabaena mucosa* ●			c	
CYANOPHYCEAE(藍藻類)				
Microcystis sp.*			rrr	
Aphanocapsa sp.*				
Oscillatoria sp.*	rrr		rrr	
Phormidium sp.*	rrr			
P. spp.*				
Anabaena sp.*		rrr	rr	
Aphanizomenon sp.*			rrr	
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)				
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	rrr	r	c	
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)			+	
A. italica(M.ita) ■	rrr	r		+
A. distans(M.dis)				
Melosira varians		r		
M. spp.	rrr			
Cyclotella spp.				
Attheya zachariasi		rrr		rrr
Rhizosolenia longiseta		rr		rrr
Diatoma sp.				
Fragilaria sp.		r		
Asterionella formosa ■	cc		r	ccc
Synedra acus ■				
S. sp.				
Achnanthes spp.				
Navicula spp.				
Nitzschia sp.				rrr
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)				
Pandorina morum*				
Eudorina elegans*		r	rr	
Volvox sp.*		r		
Elakatothrix gelatinosa*				
Sphaerocystis schroeteri*			rrr	
Tetrasporales sp.	rrr		rrr	
Pediastrum duplex*			rrr	
Dictyosphaerium pulchellum*			r	
Oocystis sp.*			c	
Ankistrodesmus falcatus				
Schroederia setigera				
Scenedesmus sp.*				
Mougeotia sp.*			c	rrr
Cosmarium sp.				
Staurastrum sp.				
CHLOROPHYCEAE others				
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)				
Cryptomonas spp.				
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)				
Mallomonas sp.	r	rr		
Uroglena americana* ▲	rrr			
Synura sp.*		+	rrr	
Dinobryon divergens				
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)				
Peridinium sp.				
Ceratium hirundinella	rrr		r	
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)				
Trachelomonas sp.				
FLAGELLATA(鞭毛藻類)				
monas group				
CILIATA(繊毛虫類)				
Ciliata sp.				rrr
Strombilidium sp.	rrr			rrr
Carchesium sp.	rrr			
ROTATORIA(輪虫類)				
Rotaria sp.			rrr	
Filinia longiseta	rrr	rrr	rrr	
Synchaeta sp.		rr		
Polyarthra vulgaris		rr		
Ploesoma truncatum		rrr		
Trichocerca sp.		rrr		
Asplanchna sp.	rrr			rrr
CRUSTACEA(甲殻類)				
Daphnia pulex	rrr			
Bosmina longirostris			rrr	
CYANOPHYCEAE(藍藻類)				
Phormidium sp.*				

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い +:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

愛知池

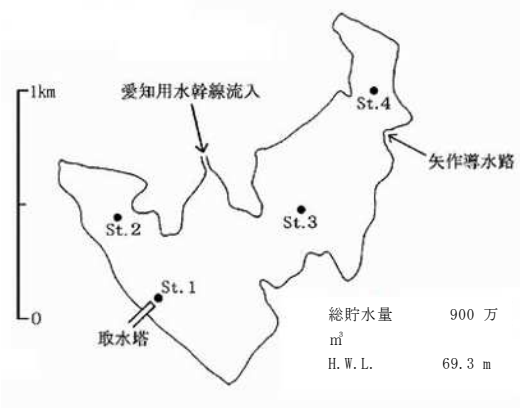

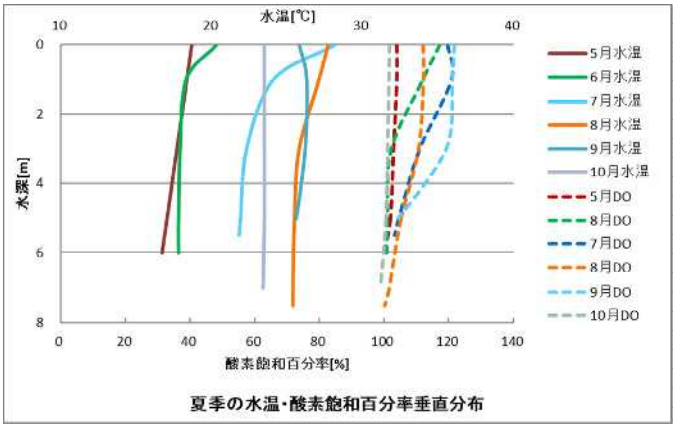

夏季の水温・酸素飽和百分率垂直分布

		St.1表層											
		令和5年 4月10日	5月9日	6月12日	7月10日	8月3日	9月11日	10月4日	11月1日	12月11日	令和6年 1月9日	2月5日	3月4日
貯水率	%	90	91	92	90	85	86	91	87	88	89	88	88
採水水深	m												
天候前日		晴	晴	雨	雨	晴	曇時々雨	曇のち雨	晴	晴	晴	晴	晴
天候当日		晴	晴	雨	晴	晴	雨	雨のち曇	晴	晴	晴	雨	晴
気温	℃	15.7	21.2	21.5	29.7	31.5	23.1	19.3	18.7	14.8	2.9	4.3	7.8
水温	℃	15.7	18.7	20.3	28.2	27.7	25.8	23.5	17.0	11.5	6.8	6.1	8.2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.18	0.17	0.09	0.05	0.10	0.08	0.17	0.14	0.17	0.18	0.18	0.22
鉄及びその化合物	mg/l	0.11	0.07	0.14	0.05	0.06	0.05	0.11	0.06	0.05	0.09	0.09	0.11
マンガン及びその化合物	mg/l	0.012	0.007	0.008	0.004	0.008	0.007	0.012	0.007	0.008	0.011	0.011	0.010
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.0	1.0	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.0	0.9	0.9	0.8	0.9
pH値		7.7	7.7	8.9	8.3	8.0	8.6	7.6	7.8	7.7	7.6	7.4	7.4
臭気		生ぐさ臭	生ぐさ臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	藻臭
臭気強度(TON)		2	5								5	1	
色度	度	2.5	2.8	4.9	3.5	3.3	3.5	4.0	2.5	2.6	2.1	2.0	3.0
濁度	度	4.2	2.5	6.0	2.7	2.3	3.0	3.9	1.6	1.6	3.5	4.0	5.4
電気伝導度	mS/m	5.6	4.8	4.2	4.3	7.7	6.5	6.5	6.7	6.6	6.3	6.7	5.4
総アルカリ度	mg/l	16.0	16.0	14.5	16.5	18.0	20.5	19.5	19.5	19.5	17.0	18.0	15.0
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
透明度	m	2.0	3.0	1.4	1.9	2.5	2.6	1.9	3.2	3.5	3.0	2.5	1.6
溶存酸素	mg/l	11.0	9.9	10.4	9.3	8.8	9.8	8.6	10.0	11.4	12.9	12.9	12.2
酸素飽和百分率	%	108	104	117	120	112	122	102	105	106	106	104	103
全窒素	mg/l	0.35	0.35	0.51	0.25	0.24	0.30	0.39	0.27	0.29	0.33	0.33	0.39
全窒素(溶存態)	mg/l	0.26	0.26	0.19	0.16	0.19	0.22	0.33	0.22	0.23	0.24	0.26	0.27
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.014	0.015	0.020	0.013	0.011	0.012	0.014	0.010	0.009	0.012	0.011	0.013
全リン(溶存態)	mg/l	0.005	0.007	0.007	0.010	0.007	0.003	0.009	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005
溶性ケイ酸	mg/l	9.6	10.0	6.6	10.1	12.3	9.2	9.6	11.4	11.6	10.2	11.4	10.2
クロロフィルa	μg/l	5.4	3.7	19.1	12.2	5.4	10.5	11.7	3.7	4.7	12.0	9.9	12.2
生物総数	個/ml	1,883	312	5,675	128	81	692	61	226	745	1,277	7,195	8,510

愛知池

		St.1底層			St.2表層	St.3表層	St.4表層
		令和5年 5月9日	7月10日	9月11日	令和5年 7月10日		
採水水深	m	6.0	5.5	5.0			
天候前日		晴	雨	曇時々雨	雨	雨	雨
天候当日		晴	晴	雨	晴	晴	晴
気温	℃	21.2	29.7	23.1	35.7	38.4	37.2
水温	℃	16.7	21.8	25.6	28.4	26.4	26.2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.20	0.15	0.09	0.05	0.06	0.07
鉄及びその化合物	mg/l	0.12	0.14	0.06	0.05	0.06	0.10
マンガン及びその化合物	mg/l	0.023	0.012	0.009	0.004	0.005	0.007
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000005	0.000005	0.000005
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.1	1.0	1.5	1.3	1.4	1.8
pH値		7.5	7.6	8.1	8.4	8.6	8.7
臭気		生ぐさ臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
臭気強度(TON)		1					
色度	度	3.9	3.4	3.3	3.4	3.6	5.0
濁度	度	6.4	4.1	3.6	2.5	3.0	3.6
電気伝導度	mS/m	4.9	4.6	9.2	2.3	4.4	4.9
総アルカリ度	mg/l	15.0	16.0	21.5	16.0	15.0	16.5
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
透明度	m						
溶存酸素	mg/l	9.9	9.0	8.4	8.7	9.2	10.2
酸素飽和百分率	%	100	103	104	115	122	131
全窒素	mg/l	0.43	0.32	0.27	0.23	0.27	0.39
全窒素(溶存態)	mg/l	0.34	0.26	0.18	0.16	0.16	0.22
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.021	0.018	0.015	0.012	0.019	0.032
全リン(溶存態)	mg/l	0.012	0.012	0.006	0.009	0.010	0.013
溶性ケイ酸	mg/l	10.2	10.9	9.4	9.9	10.3	10.8
クロロフィルa	μg/l	3.8	6.2	20.4	6.0	10.4	17.4
生物総数	個/ml						

愛知池

	St.1表層											
	令和5年 4月10日	5月9日	6月12日	7月10日	8月3日	9月11日	10月4日	11月1日	12月11日	令和6年 1月9日	2月5日	3月4日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Aphanothece sp.*						1						
Dactylococcopsis sp.						1						
Microcystis aeruginosa*				1		5						
M. viridis*						1						
M. sp.*						1						
M. spp.*					5							
Aphanocapsa sp.*					4							
Oscillatoria sp.*							1					
Phormidium tenue* ●											1	
Anabaena sp.*			62			1		2				
A. spp.*				20	3							
Aphanizomenon sp.*				32	34	10			1			
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	20				1	560	5	150			60	
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)						8				12		
A. italica(M.ita) ■				3				6			8	41
A. distans(M.dis)							11	2	40			
Melosira varians	1	4						1		23	3	11
M. sp.							2					
Cyclotella spp.	17		8		2	17		13		2	4	7
Attheya zachariasi						10						
Rhizosolenia longiseta						1			9	3		2
Diatoma sp.						1						
Fragilaria crotonensis ■	30	66	3,300	41		42	29	33	24	40		
Asterionella formosa ■	1,800	48	2,300	11					560	1,160	7,100	8,440
Synedra acus ■						1						1
S. sp.									1			
Achnanthes spp.			1			5				8	3	
Navicula spp.						1		5	2			2
Gomphonema spp.									1	2		
Cymbella sp.							1		1			
Nitzschia actinastroides											15	
N. sp.	1								2	3		2
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Chlamydomonas sp.					1			1				1
Eudorina elegans*			2	1	1							
Elakatothrix gelatinosa*										2		
Sphaerocystis schroeteri*		2		1	5	1		1				
Tetrasporales sp.	4	160			3		7	3	8			
Pediastrum duplex*						1						
Golenkinia radiata			2			1			2			
Micractinium pussillum*									2			
Coelastrum sp.*								1				
Oocystis sp.*						3						
Selenastrum sp.*						5		1	5			
Kirchneriella sp.*						1				17	1	
Ankistrodesmus falcatus					2	4			1			
Closteriopsis longissima								1	2			
Schroederia setigera				1								
Actinastrum hantzschii*						2						
Scenedesmus sp.*					1	3	2					
Mougeotia sp.*	1						3	2				
Staurastrum sp.						2		2				
S. spp.					1							
CHLOROPHYCEAE others					12	1				3		
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.	8	8		1	4			1	5			1
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.						1						
Uroglena americana* ▲		3		1						2		
Dinobryon divergens									25			
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Peridinium sp.	1			15	2			1				
Ceratium hirundinella		2										
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)												
Trachelomonas sp.						1						
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group		19							54			2
TOTAL NUMBERS(/ml)	1,883	312	5,675	128	81	692	61	226	745	1,277	7,195	8,510

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

愛知池

	St.1表層 (ネットサンプル)											
	令和5年 4月10日	5月9日	6月12日	7月10日	8月3日	9月11日	10月4日	11月1日	12月11日	令和6年 1月9日	2月5日	3月4日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Aphanothece sp.*						rr						
Dactylococcopsis sp.												
Microcystis aeruginosa*						rr						
M. viridis*				rrr								
M. wesenbergii*				rrr	r							
M. sp.*												
M. spp.*												
Aphanocapsa sp.*					r	rrr						
Oscillatoria sp.*						rrr	rr					
Phormidium tenue* ●												
P. sp.*						rrr	rr					
Anabaena sp.*			rr		r	+						
A. spp.*				rrr								
Aphanizomenon sp.*			rrr	rrr	cc							
CYANOPHYCEAE others						r						
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	rrr		rr	rrr	r	cc		cc	c		rr	
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)						r		r	+	r		
A. italica(M.ita) ■				rrr				rrr		r	rr	r
A. distans(M.dis)								rr	+			
Melosira varians	rr	r		rrr		r		rrr	r		rr	rr
M. sp.												
Cyclotella spp.								r				
Attheya zachariasi				rrr	rrr	rr		rr	rrr			
Rhizosolenia longiseta				rrr		r				rrr	rrr	
Tabellaria fenestrata									rrr			
Diatoma sp.												
Fragilaria crotonensis ■	r	cc	c	cc	r	r		c	c	r	r	
F. sp.					rr		+					
F. spp.	r							+				
Asterionella formosa ■	cc	+	cc	r	rr				cc	cc	ccc	cc
Synedra acus ■												
S. sp.						r						
Achnanthes spp.			rrr									
Gyrosigma sp.										rrr		
Pinnularia sp.		rrr			rrr			rr				
Navicula spp.	rrr							rrr				
Gomphonema spp.												
Cymbella sp.												
Nitzschia actinastroides												
N. sp.						r					rrr	rrr
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Chlamydomonas sp.												
Eudorina elegans*			rrr	rrr	rr							
Gonium sp.*		rrr										
Volvox sp.*				rrr								
Elakatothrix gelatinosa*												
Sphaerocystis schroeteri*					rr				rr	r		rrr
Tetrasporales sp.		rr	rr	rrr	r				rr			rrr
Pediastrum duplex*				rrr		rrr		rrr	rrr			
Golenkinia radiata							rr					
Micractinium pussillum*						rr						rrr
Dictyosphaerium pulchellum*				rrr			r					
Coelastrum sp.*												
Oocystis sp.*												
Selenastrum sp.*												
Kirchneriella sp.*												
Ankistrodesmus falcatus									rrr			
Closteriopsis longissima												
Schroederia setigera												
Actinastrum hantzschii*												
Scenedesmus sp.*												
Spirogyra sp.*			rrr							rr		
Mougeotia sp.*								rr				
Closterium sp.						rr						
Cosmarium sp.					rr							
Staurastrum sp.				rrr		rr		r	rrr			rrr
S. spp.												
Spondylosium sp.*			rr					rr	rrr			
CHLOROPHYCEAE others												
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.												rrr
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.			rrr				rr		rrr		rrr	
Uroglena americana* ▲	rrr	r	rrr	rrr	rrr		rrr	rrr	rr	rr	rrr	rrr
Dinobryon divergens								r	+			
D. sp.				rrr								
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Peridinium sp.	rrr	rrr		+	rr	rr	rr					
Ceratium hirundinella	rrr	rr		rrr	rrr		rr	rrr				
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)												
Euglena spp.						rrr						
Phacus sp.						rrr						
Trachelomonas sp.								rrr				
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group											rr	rrr
RHIZOPODA(根足虫類)												
Difflugia corona					rr							
Heliozoa sp.						rrr						
CILIATA(繊毛虫類)												
Ciliata sp.	rrr					rrr	rrr	rrr	rr			
Lionotus sp.	rrr								rrr			rrr
Strombilidium sp.									rrr		rrr	rrr
Tintinnidium sp.	rrr							rrr	rrr			
Tintinnopsis cratera								rrr				rrr
Vorticella sp.									rrr			
Carchesium sp.	rrr											
Epistylis sp.				rrr				rrr				
ROTATORIA(輪虫類)												
Hexarthra mira							rrr					
Synchaeta sp.		rrr		rrr				rrr			rrr	
Polyarthra vulgaris	rrr	rrr		rrr	rrr		rr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr
Ploesoma hudosoni				rrr								
Chromogaster ovalis											rrr	
Trichocerca sp.			rrr		rrr							
Trichotria tetractis				rrr								
Keratella cochlearis var. tecta f. micracantha								rrr				
CRUSTACEA(甲殻類)												
Eodiaptomus japonicus			rrr	rrr		rrr						
Copepodite stage of Calanoida				rrr								
Daphnia pulex								rrr				
Bosmina longirostris				rrr							rrr	
LARVA(幼生)												
Nauplius larva	rrr			rrr		rrr	rrr					

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い +:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

佐布里池

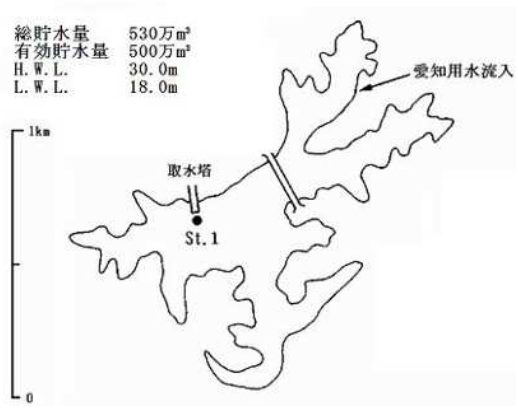

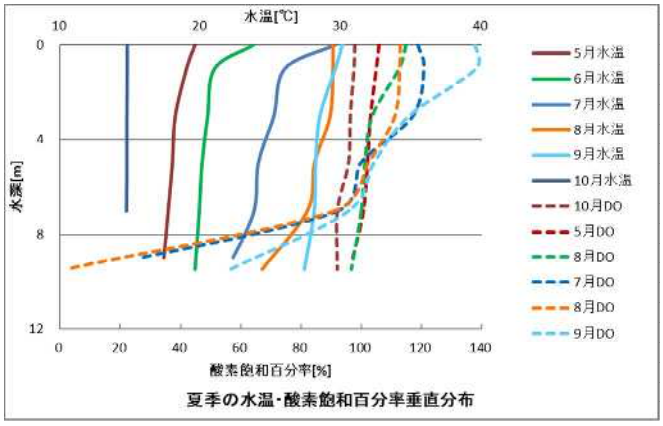

夏季の水温・酸素飽和百分率垂直分布

		St.1表層											
		令和5年 4月10日	5月15日	6月13日	7月11日	8月7日	9月4日	10月10日	11月1日	12月11日	令和6年 1月9日	2月5日	3月4日
貯水率	%	81	80	83	80	77	73	78	79	73	76	78	77
採水水深	m												
天候前日		晴	雨	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴
天候当日		晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴
気温	℃	18.0	20.2	28.4	31.9	29.2	30.8	23.0	20.6	16.2	6.0	3.8	12.0
水温	℃	16.3	19.6	24.4	29.6	29.4	30.1	22.3	18.4	12.2	9.3	6.7	9.0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.12	0.13	0.11	0.07	0.05	< 0.02	0.08	0.09	0.13	0.14	0.11	0.14
鉄及びその化合物	mg/l	0.06	0.07	0.09	0.08	0.08	0.06	0.13	0.08	0.06	0.07	0.06	0.09
マンガン及びその化合物	mg/l	0.009	0.006	0.005	0.005	0.007	0.006	0.010	0.007	0.005	0.007	0.007	0.009
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.0	1.2	1.4	1.3	1.4	2.0	1.4	1.2	1.0	1.0	1.1	1.2
pH値		7.7	7.6	7.8	8.0	8.2	9.1	7.6	7.9	7.7	7.6	7.6	7.5
臭気		生ぐさ臭	生ぐさ臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭
臭気強度(TON)		1	5							2	10	2	10
色度	度	2.4	3.2	4.3	3.6	3.4	3.4	3.2	2.7	3.0	2.3	2.0	2.4
濁度	度	1.9	1.9	1.7	1.7	2.2	3.8	3.6	2.2	1.5	3.5	5.0	6.1
電気伝導度	mS/m	6.2	6.7	4.9	4.8	5.2	6.0	6.9	6.6	6.5	6.2	6.8	6.2
総アルカリ度	mg/l	18.0	16.0	15.0	17.0	18.5	19.5	19.5	20.5	19.5	18.0	19.0	17.5
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01
透明度	m	2.9	2.3	2.0	2.8	2.5	2.5	2.0	3.0	3.0	2.5	2.0	1.6
溶存酸素	mg/l	10.4	9.6	9.6	9.0	8.5	10.2	8.5	9.5	10.9	12.0	12.8	12.2
酸素飽和百分率	%	108	106	115	119	113	138	98	104	103	106	106	107
全窒素	mg/l	0.27	0.28	0.28	0.23	0.23	0.18	0.30	0.26	0.24	0.28	0.30	0.35
全窒素(溶存態)	mg/l	0.23	0.23	0.22	0.17	0.15	0.12	0.21	0.18	0.20	0.21	0.20	0.22
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.007	0.009	0.011	0.010	0.010	0.010	0.012	0.009	0.006	0.012	0.011	0.017
全リン(溶存態)	mg/l	0.005	0.007	0.007	0.008	0.006	0.005	0.008	0.006	0.005	0.005	0.004	0.006
溶性ケイ酸	mg/l	8.7	8.6	8.7	9.2	11.4	11.1	7.9	8.9	10.1	10.4	9.6	9.4
クロロフィルa	μg/l	3.1	2.9	3.4	4.4	5.4	3.4	10.1	6.8	3.4	11.2	13.6	13.4
生物総数	個/ml	947	246	253	180	345	2,287	1,492	440	367	3,072	10,019	8,745

佐布里池

	St.1表層											
	令和5年 4月10日	5月15日	6月13日	7月11日	8月7日	9月4日	10月10日	11月1日	12月11日	令和6年 1月9日	2月5日	3月4日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Merismopedia sp.*					1		10					
Microcystis aeruginosa*				1	1		4	2				
M. viridis*								1				
M. wesenbergii*				1								
Aphanocapsa sp.*				1	1							
Oscillatoria sp.*		1	1				2				1	1
Anabaena sp.*			2	2	1							
Aphanizomenon sp.*					4			2				
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■						12	576	100				
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)							30					1
A. italica(M.ita) ■		4	15			13		31			9	50
Cyclotella spp.	4	2			6		75	65	7	32	28	
Stephanodiscus sp.												17
Meridion circulare					1							
Diatoma elongatum											2	
D. vulgare								2				
Fragilaria crotonensis ■		21	58	5			503	127	83	33	89	63
F. sp.										2		
Asterionella formosa ■	855	3	32						191	2,910	9,870	8,560
Synedra acus ■										1		
Cocconeis placentula		1										2
Navicula spp.		1		1	1				1			4
Cymbella sp.			2								1	
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Chlamydomonas sp.												3
Elakatothrix gelatinosa*	1					14						
Sphaerocystis schroeteri*		1		2		8	5			9	2	4
Tetrasporales sp.	7	2	1	9	79	720	126	63	6	17	9	10
Coelastrum sp.*				1	1		5					
Chodatella sp.								2				
Oocystis sp.*				5	204	928	4					
Selenastrum sp.*								1				
Ankistrodesmus falcatus		1					2					
Closteriopsis longissima								2				
Schroederia setigera						1		5				
Crucigenia sp.*								2	12	36		
Scenedesmus quadricauda*							31					
Cosmarium sp.	1					561	78					
Staurastrum sp.					8	3	9					
Spondylosium sp.*				1								
CHLOROPHYCEAE others												1
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.	64	9	116	32	7	13	16	15		16		
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.		1	1	4			1	2		4		2
Uroglena americana* ▲		3	1						1	2		
Dinobryon divergens		170										
D. sertularia		4					2		66		7	
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Peridinium sp.	4	3		14	7						1	4
Ceratium hirundinella		2	4	1		4						
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)												
Phacus sp.								1				
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group	11	17	20	100	23	10	13	17		10		23
TOTAL NUMBERS(/ml)	947	246	253	180	345	2,287	1,492	440	367	3,072	10,019	8,745

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

佐布里池

	St.1表層（ネットサンプル）											
	令和5年 4月10日	5月15日	6月13日	7月11日	8月7日	9月4日	10月10日	11月1日	12月11日	令和6年 1月9日	2月5日	3月4日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Merismopedia sp.*						rrr						
Microcystis aeruginosa*	rrr	rrr	rrr	rrr	r	rrr	rrr	rrr				
M. viridis*							rrr					
M. wesenbergii*				rrr		rrr		rrr	rrr			
Aphanocapsa sp.*				rrr	rrr	rrr	rrr					
Oscillatoria sp.*							rrr		rrr	rrr	rrr	
Phormidium sp.*							rrr					
Anabaena spiroides* ●										rrr		
A. sp.*			rrr				rrr	rrr	rrr			
A. spp.*				rrr		rrr						
Aphanizomenon sp.*				rrr	c	rrr	rrr	rrr				
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■		rrr	rrr	rrr	r	+	cc	cc		rrr		
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)			rrr			rrr	rrr	rrr	rrr			
A. italica(M.ita) ■	rrr	rr	rrr			+			rrr	rrr	rrr	rr
Melosira varians	rrr	rrr	rrr							rrr		
Cyclotella spp.							rrr					
Stephanodiscus sp.												
Attheya zachariasi				rrr				rrr				
Rhizosolenia longiseta						rrr		rrr				
Meridion circulare												
Diatoma elongatum												
D. vulgare												
Fragilaria crotonensis ■	rrr	cc	cc	ccc	r	rrr	cc	c	cc	rrr	rrr	rrr
F. sp.										rrr		
Asterionella formosa ■	ccc	rrr	cc	rrr	rrr				c	ccc	ccc	ccc
Synedra acus ■							rrr					
Cocconeis placentula												
Navicula spp.		rrr							rrr			
Cymbella ventricosa					rrr							
C. sp.											rrr	
Cymatopleura solea							rrr					
Surirella sp.							rrr					
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Chlamydomonas sp.												
Eudorina elegans*	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr							rrr
Gonium sp.*			rrr									
Volvox sp.*		rrr	rrr								rrr	
Elakatothrix gelatinosa*	rrr										rrr	
Sphaerocystis schroeteri*	rrr	rrr	rrr	rrr		rrr		rrr		rrr	rrr	rrr
Tetrasporales sp.						rrr						
Pediastrum duplex*						rrr	rrr	rrr	rrr			
Micractinium pussillum*												rrr
Dictyosphaerium pulchellum*		rrr	rrr					rrr				
Coelastrum sp.*						rrr	rrr	rrr				
Chodatella sp.												
Oocystis sp.*					r	c						
Selenastrum sp.*												
Ankistrodesmus falcatus												
Closteriopsis longissima												
Schroederia setigera												
Crucigenia sp.*									rrr			
Scenedesmus quadricauda*												
Mougeotia sp.*	rrr			rrr							rrr	
Closterium sp.	rrr											
Cosmarium sp.					r	c	rrr					
Staurastrum sp.	rrr				rrr	rrr	rrr	rrr		rrr		
Spondylosium sp.*	rrr		rrr	rrr					rrr	rrr	rrr	
CHLOROPHYCEAE others												
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.												
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.		rrr	rrr				rrr		rrr	rrr	rrr	
Uroglena americana* ▲	rrr	rrr	rrr						rrr	rrr	rrr	rr
Synura sp.*											rrr	rrr
Dinobryon divergens		rrr										
D. sertularia		cc						rrr	+			
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Peridinium sp.	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr		rrr	rrr	rrr	rrr
Ceratium hirundinella	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr				
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)												
Phacus sp.												
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group				rrr								
RHIZOPODA(根足虫類)												
Difflugia corona			rrr				rrr					
CILIATA(繊毛虫類)												
Ciliata sp.				rrr			rrr				rrr	rrr
Didinium sp.												rrr
Lionotus sp.												rrr
Strombilidium sp.									rrr			
Tintinnidium sp.	rrr		rrr						rrr	rrr	rrr	
Tintinnopsis cratera		rrr		rrr		rrr	rrr	rrr			rrr	
Carchesium sp.		rrr	rrr									
Epistylis sp.			rrr			rrr		rrr		rrr		
ROTATORIA(輪虫類)												
Rotaria sp.	rrr											
Conochilus sp.											rrr	
Hexarthra mira		rrr									rrr	
Synchaeta sp.		rrr									rrr	
Polyarthra vulgaris	rrr			rrr	rrr	rrr		rrr	rrr	rrr		rrr
P. sp.			rrr									
Ploesoma truncatum					rrr							
Chromogaster ovalis							rrr					
Trichocerca longiseta							rrr	rrr	rrr			
T. cylindrica				rrr	rrr							
Asplanchna sp.			rrr									
Lepadella oblonga								rrr				
Brachionus calyciflorus							rrr					
Keratella cochlearis var. tecta f. micracantha							rrr	rrr				
K. cochlearis var. macracantha					rrr	rrr						
Kellicotia longispina			rrr									
CRUSTACEA(甲殻類)												
Copepodite stage of Calanoida								rrr				
Cyclopidae sp.			rrr				rrr					
Copepodite stage of Cyclopidae	rrr	rrr				rrr						
Ceriodaphnia sp.					rrr	rrr				rrr		
Bosmina longirostris	rrr								rrr		rrr	
Bosminopsis deitersi								rrr				
LARVA(幼生)												
Nauplius larva	rrr		rrr	rrr		rrr	rrr	rrr	rrr			

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い +:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ
増殖により障害の原因となる種
（●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞）

岩屋ダム

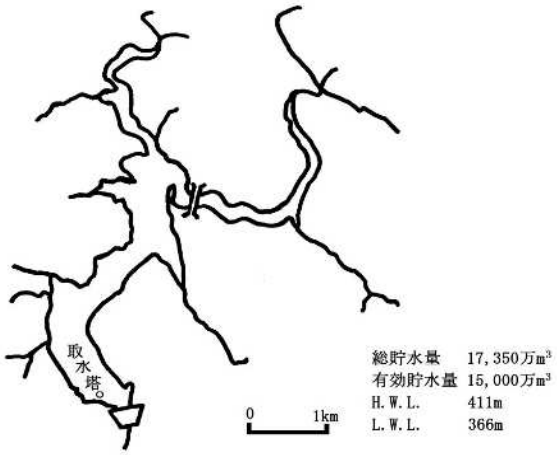

		表層 令和5年 10月11日
貯水率	%	39
採水水深	m	
天候前日		晴
天候当日		晴
気温	℃	19.9
水温	℃	19.4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.13
鉄及びその化合物	mg/l	0.03
マンガン及びその化合物	mg/l	0.008
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8
pH値		7.4
臭気		生ぐさ臭
臭気強度(TON)		2
色度	度	1.8
濁度	度	0.9
電気伝導度	mS/m	4.6
総アルカリ度	mg/l	18.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01
透明度	m	
溶存酸素	mg/l	8.2
酸素飽和百分率	%	91
全窒素	mg/l	0.23
全窒素(溶存態)	mg/l	0.21
リン酸イオン	mg/l	< 0.01
全リン	mg/l	0.004
全リン(溶存態)	mg/l	0.004
溶性ケイ酸	mg/l	11.7
クロロフィルa	μg/l	2.9
生物総数	個/ml	21

	表層 令和5年 10月11日
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Cyclotella spp.	1
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Staurastrum sp.	1
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)	
Dinobryon sp.	11
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Peridinium sp.	4
Ceratium hirundinella	4
TOTAL NUMBERS(/ml)	21

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

矢作ダム

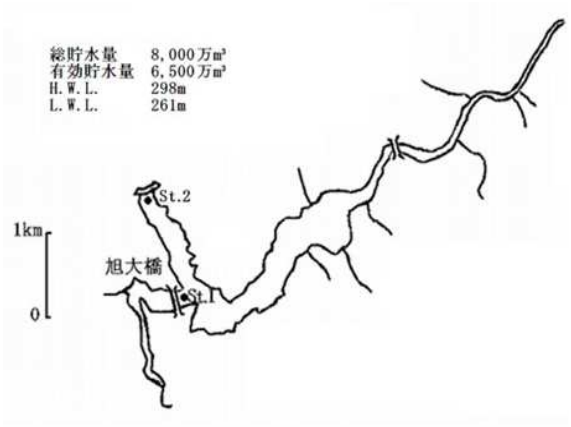

		St.2表層			
		令和5年 4月11日	6月6日	10月4日	令和6年 1月11日
貯水率	%	71	59	42	32
採水水深	m				
天候前日		晴	晴	曇のち雨	晴
天候当日		晴	曇	雨のち曇	晴
気温	℃	20.5	20.9	18.9	3.1
水温	℃	15.6	19.9	21.6	5.5
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.11	0.16	0.18	0.17
鉄及びその化合物	mg/l	0.18	0.30	0.10	0.17
マンガン及びその化合物	mg/l	0.011	0.026	0.015	0.042
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.2	2.4	1.2	0.9
pH値		7.7	7.6	7.1	7.4
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
臭気強度(TON)					
色度	度	5.2	13	3.8	3.8
濁度	度	5.8	11	1.5	2.9
電気伝導度	mS/m	3.9	3.1	4.4	4.7
総アルカリ度	mg/l	14.0	12.5	16.0	16.0
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.03
透明度	m				
溶存酸素	mg/l	10.7	9.3	7.4	13.1
酸素飽和百分率	%	110	103	88	100
全窒素	mg/l	0.33	0.80	0.38	0.35
全窒素(溶存態)	mg/l	0.22	0.36	0.30	0.30
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.020	0.079	0.011	0.010
全リン(溶存態)	mg/l	0.008	0.012	0.004	0.006
溶性ケイ酸	mg/l	10.2	9.2	12.5	11.6
クロロフィルa	μg/l	5.4	24.5	3.9	7.0
生物総数	個/ml	89	286	189	4,942

矢作ダム

	St.2表層			
	令和5年 4月11日	6月6日	10月4日	令和6年 1月11日
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)				
Aulacoseira granulata(M.gra) ■			4	
Cyclotella spp.	3	225	10	31
Fragilaria crotonensis ■				382
Asterionella formosa ■				4,260
Achnanthes spp.	1			
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)				
Eudorina elegans*		1	3	
Volvox sp.*		19		
Sphaerocystis schroeteri*			8	2
Tetrasporales sp.	6	26	41	196
Chodatella sp.			59	
Oocystis sp.*			3	
Closteriopsis longissima		1		
Schroederia setigera		4		
Scenedesmus longispina*			12	
Staurastrum sp.			5	
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)				
Cryptomonas spp.	57	6	16	13
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)				
Mallomonas sp.		1		2
Dinobryon divergens			1	
D. sertularia			1	
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)				
Peridinium sp.	1			
FLAGELLATA(鞭毛藻類)				
monas group	21	3	26	56
TOTAL NUMBERS(/ml)	89	286	189	4,942

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

羽布ダム

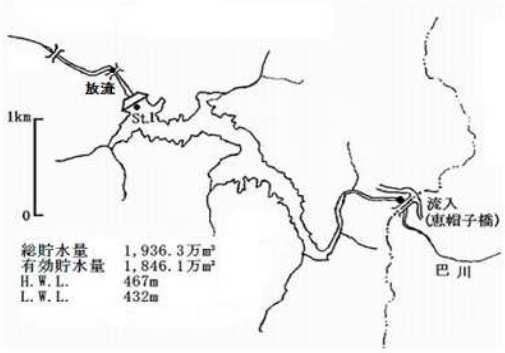

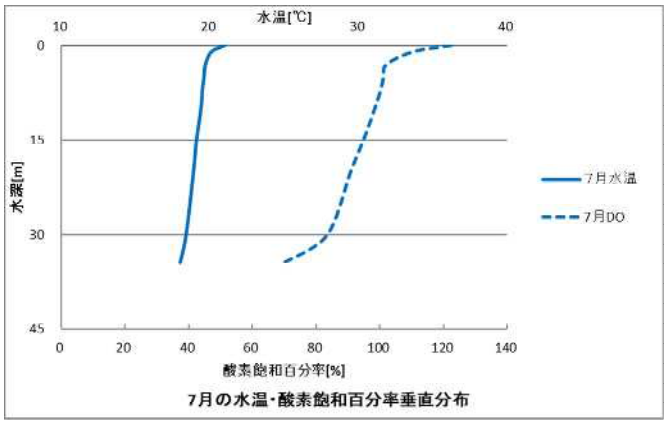

7月の水温・酸素飽和百分率垂直分布

		流入				St.1表層				放流			
		令和5年 5月10日	7月3日	11月9日	令和6年 2月7日	令和5年 5月10日	7月3日	11月9日	令和6年 2月7日	令和5年 5月10日	7月3日	11月9日	令和6年 2月7日
貯水率	%					96	94	74	79				
採水水深	m												
天候前日		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
天候当日		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	20.5	26.1	17.8	5.0	19.3	28.9	17.5	3.4	21.5	31.8	19.2	5.4
水温	℃	13.6	21.6	13.5	4.1	19.3	21.0	17.4	6.2	21.5	20.5	17.2	6.5
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.34	0.37	0.34	0.40	0.23	0.17	0.21	0.20	0.25	0.21	0.22	0.21
鉄及びその化合物	mg/l	0.02	0.13	0.13	0.12	0.20	0.09	0.09	0.08	0.03	0.14	0.12	0.08
マンガン及びその化合物	mg/l	0.002	0.017	0.014	0.039	0.045	0.022	0.029	0.017	0.003	0.050	0.045	0.024
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000005	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000007	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	1.3	1.0	1.0	1.9	2.0	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5
pH値		7.4	7.6	7.7	7.5	7.3	7.9	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
臭気強度(TON)													
色度	度	4.5	5.8	3.9	3.6	8.4	7.1	4.4	4.0	6.8	6.5	4.6	4.1
濁度	度	1.5	1.0	0.8	0.9	2.6	2.4	1.9	2.3	2.6	2.4	2.1	1.8
電気伝導度	mS/m	7.9	4.6	4.8	5.2	5.2	3.4	3.9	4.2	4.3	3.3	3.9	4.3
総アルカリ度	mg/l	10.0	15.0	14.5	15.5	11.0	13.0	12.0	13.0	13.0	11.5	11.5	13.0
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.03	< 0.01	< 0.01	0.05	< 0.01	0.03	< 0.01	0.07	0.03	0.03	< 0.01
透明度	m												
溶存酸素	mg/l	9.9	8.4	9.9	12.3	9.4	10.2	8.9	11.5	9.8	8.6	9.6	11.9
酸素飽和百分率	%	97	102	97	96	99	122	94	95	98	104	100	98
全窒素	mg/l	0.41	0.57	0.48	0.56	0.48	0.46	0.40	0.41	0.47	0.44	0.45	0.40
全窒素(溶存態)	mg/l	0.40	0.51	0.45	0.53	0.43	0.32	0.35	0.33	0.45	0.36	0.38	0.34
リン酸イオン	mg/l	0.01	0.04	0.04	0.01	0.05	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.03	0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.014	0.022	0.019	0.010	0.034	0.038	0.011	0.010	0.025	0.018	0.014	0.011
全リン(溶存態)	mg/l	0.012	0.018	0.016	0.008	0.026	0.012	0.006	0.007	0.019	0.010	0.007	0.007
溶性ケイ酸	mg/l	9.8	11.1	12.0	11.0	7.8	8.5	8.9	9.5	8.5	8.2	9.0	9.4
クロロフィルa	μg/l	0.3	2.1	2.5	1.7	0.3	6.2	7.6	4.7	3.0	3.1	10.0	5.6
生物総数	個/ml					83	68	249	140				

羽布ダム

	St.1表層			
	令和5年 5月10日	7月3日	11月9日	令和6年 2月7日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)				
Oscillatoria sp.*			1	
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)				
Aulacoseira granulata(M.gra) ■			40	
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)		5	45	
A. distans(M.dis)				11
Cyclotella spp.			48	2
Asterionella formosa ■	23		9	7
Synedra acus ■				1
Navicula spp.			1	
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)				
Eudorina elegans*		2		
Volvox sp.*		3		
Elakatothrix gelatinosa*		1	33	
Sphaerocystis schroeteri*		6	27	3
Tetrasporales sp.	1			3
Dictyosphaerium pulchellum*			18	104
Coelastrum sp.*		1		
Scenedesmus longispina*			4	
S. quadricauda*		4		
S. sp.*			4	
Cosmarium sp.			1	2
Staurastrum sp.		4	2	2
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)				
Cryptomonas spp.	48	12	8	2
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)				
Mallomonas sp.				3
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)				
Peridinium sp.		3		
Ceratium hirundinella		3		
FLAGELLATA(鞭毛藻類)				
monas group	11	24	8	
TOTAL NUMBERS(/ml)	83	68	249	140

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

宇連ダム

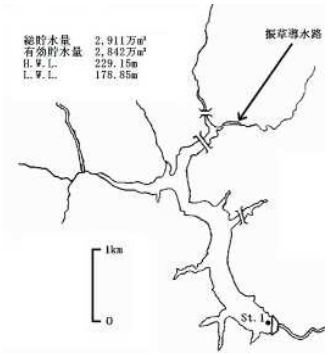

		St.1表層			
		令和5年 4月6日	7月5日	10月4日	令和6年 1月10日
貯水率	%	49	90	57	48
採水水深	m				
天候前日		晴	晴	曇	晴
天候当日		雨	曇	曇	曇
気温	℃	14.2	25.9	23.7	5.9
水温	℃	15.5	26.0	24.6	10.0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.19	< 0.02	0.14	0.24
鉄及びその化合物	mg/l	0.03	0.02	0.02	0.39
マンガン及びその化合物	mg/l	0.007	0.005	0.002	0.060
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.9	2.6	2.3	1.7
pH値		7.6	7.4	7.5	7.2
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
臭気強度(TON)					
色度	度	5.0	8.8	7.8	5.1
濁度	度	1.3	0.6	0.5	3.8
電気伝導度	mS/m	2.4	2.2	2.8	3.8
総アルカリ度	mg/l	14.0	7.5	8.0	11.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01
透明度	m				
溶存酸素	mg/l	10.2	8.2	8.2	9.7
酸素飽和百分率	%	103	102	99	86
全窒素	mg/l	0.34	0.13	0.30	0.48
全窒素(溶存態)	mg/l	0.30	0.11	0.28	0.34
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.007	0.004	0.004	0.010
全リン(溶存態)	mg/l	0.004	0.003	0.004	0.004
溶性ケイ酸	mg/l	9.1	6.8	8.6	9.6
クロロフィルa	μg/l	5.9	1.3	0.4	2.1
生物総数	個/ml	353	26	70	78

	St.1表層			
	令和5年 4月6日	7月5日	10月4日	令和6年 1月10日
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)				
Aulacoseira distans(M.dis)			3	
Melosira sp.	3			
Cyclotella spp.	20		3	
Rhizosolenia longiseta	53			
Diatoma sp.				4
Achnanthes spp.				2
Navicula spp.			1	
Cymbella sp.			2	
BACILLARIOPHYCEAE others				5
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)				
Elakatothrix gelatinosa*	1		1	
Sphaerocystis schroeteri*	2		1	45
Tetrasporales sp.	20	14.5	49	
Scenedesmus acuminatus*			1	
Cosmarium sp.		0.5		
Staurastrum sp.	4			
CHLOROPHYCEAE others				18
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)				
Cryptomonas spp.	16			1
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)				
Mallomonas sp.	1			
Dinobryon divergens	114	1		
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)				
Peridinium sp.		10		
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)				
Trachelomonas sp.			2	
FLAGELLATA(鞭毛藻類)				
monas group	118		7	3
FLAGELLATA others	1			
TOTAL NUMBERS(/ml)	353	26	70	78

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

大島ダム

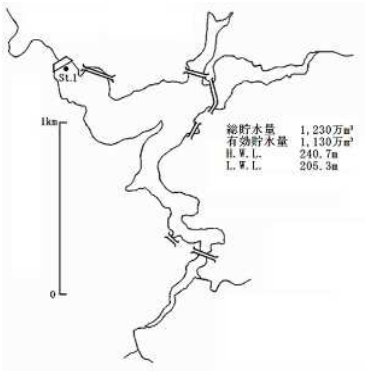

		St.1表層			
		令和5年 4月6日	7月5日	10月4日	令和6年 1月10日
貯水率	%	87	98	71	80
採水水深	m				
天候前日		晴	晴	曇	晴
天候当日		雨	曇	曇	曇
気温	℃	14.7	25.6	23.0	5.6
水温	℃	15.3	26.0	23.4	8.2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.10	< 0.02	0.03	0.08
鉄及びその化合物	mg/l	0.02	0.02	0.03	0.04
マンガン及びその化合物	mg/l	0.031	0.004	0.009	0.026
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.6	1.5	2.0	1.1
pH値		8.1	8.8	8.5	7.2
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
臭気強度(TON)					
色度	度	2.1	2.7	4.0	2.4
濁度	度	1.1	1.4	3.0	1.8
電気伝導度	mS/m	6.3	4.7	5.6	6.2
総アルカリ度	mg/l	24.0	18.0	21.5	23.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
透明度	m				
溶存酸素	mg/l	10.5	9.0	8.8	10.0
酸素飽和百分率	%	105	112	104	86
全窒素	mg/l	0.27	0.16	0.23	0.20
全窒素(溶存態)	mg/l	0.20	0.08	0.14	0.14
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.008	0.010	0.009	0.009
全リン(溶存態)	mg/l	0.004	0.004	0.003	0.004
溶性ケイ酸	mg/l	8.0	8.7	6.1	7.6
クロロフィルa	μg/l	4.9	6.4	8.7	5.5
生物総数	個/ml	109.5	262	1,885	3,706

	St.1表層			
	令和5年 4月6日	7月5日	10月4日	令和6年 1月10日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)				
Microcystis aeruginosa*			1	
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)				
Aulacoseira italica(M.ita) ■			4	
Cyclotella spp.	48.5	148	358	23
Fragilaria crotonensis ■			664	45
Asterionella formosa ■				3,630
Synedra acus ■			12	
Cocconeis placentula	0.5			
Navicula spp.	0.5		2	
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)				
Elakatothrix gelatinosa*			7	
Sphaerocystis schroeteri*			1	1
Tetrasporales sp.	8	18	726	2
Coelastrum sp.*		2		
Oocystis sp.*	0.5	2		
Ankistrodesmus falcatus	0.5			
Scenedesmus quadricauda*			21	
Cosmarium sp.			14	1
Staurastrum sp.			40	
Spondylosium sp.*	1			
CHLOROPHYCEAE others	0.5			
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)				
Cryptomonas spp.	2	1	6	
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)				
Mallomonas sp.	1			4
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)				
Peridinium sp.	37.5	89	23	
FLAGELLATA(鞭毛藻類)				
monas group	9	2	6	
TOTAL NUMBERS(/ml)	109.5	262	1,885	3,706

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

駒場池

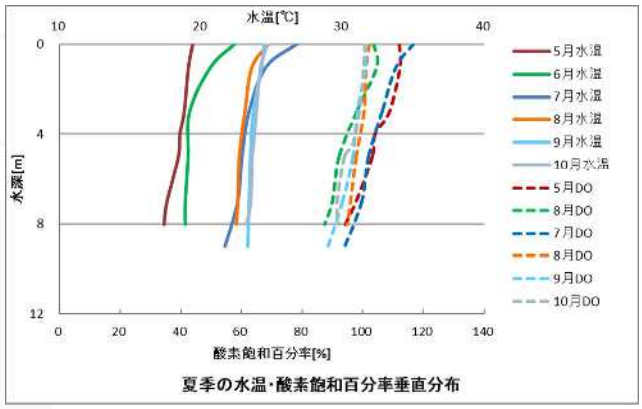

		St.1表層											
		令和5年 4月6日	5月9日	6月5日	7月4日	8月8日	9月12日	10月3日	11月8日	12月12日	令和6年 1月16日	2月14日	3月12日
貯水率	%	74	83	76	88	71	88	83	78	84	78	76	88
採水水深	m												
天候前日		曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴のち雨	晴	晴	晴
天候当日		雨	晴	曇	晴	晴	曇一時雨	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	雨
気温	℃	16.0	19.0	27.4	31.6	31.6	25.2	26.6	17.5	16.4	3.4	15.0	11.7
水温	℃	17.0	19.4	22.4	26.8	24.8	24.5	24.7	19.5	13.0	6.8	8.9	9.9
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.14	0.12	0.17	0.13	0.16	0.22	0.18	0.17	0.22	0.22	0.23	0.22
鉄及びその化合物	mg/l	0.06	0.10	0.82	0.11	0.11	0.11	0.06	0.11	0.12	0.10	0.12	0.09
マンガン及びその化合物	mg/l	0.008	0.007	0.024	0.006	0.013	0.009	0.007	0.010	0.008	0.007	0.007	0.008
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	2.3	1.6	2.1	1.8	1.8	1.4	1.5	1.4	1.5	1.3	1.4	1.1
pH値		8.1	8.0	7.2	7.8	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.6	7.5	7.5
臭気		生ぐさ臭	生ぐさ臭	藻臭	生ぐさ臭	藻臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭
臭気強度(TON)		20	10		1		5	2	10	2	2	10	10
色度	度	4.7	5.0	27	7.7	6.4	5.8	4.2	3.6	4.6	4.2	3.9	3.4
濁度	度	3.6	2.9	38	3.1	2.9	3.4	1.5	3.5	2.7	0.7	2.4	2.7
電気伝導度	mS/m	6.3	5.5	4.5	4.9	4.7	5.6	5.7	6.3	6.2	6.7	6.1	6.5
総アルカリ度	mg/l	18.5	17.5	14.0	17.5	16.5	18.5	18.5	18.0	16.5	16.5	18.5	18.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
透明度	m	2.0	1.5	0.3	2.0	1.8	2.2	2.5	2.0	2.5	2.8	2.8	2.0
溶存酸素	mg/l	10.5	10.2	9.1	9.2	8.4	8.3	8.4	9.5	11.0	11.9	11.5	11.6
酸素飽和百分率	%	109	112	104	117	102	101	101	104	105	99	104	103
全窒素	mg/l	0.52	0.30	0.95	0.37	0.35	0.39	0.35	0.35	0.38	0.35	0.38	0.38
全窒素(溶存態)	mg/l	0.34	0.24	0.56	0.24	0.26	0.31	0.32	0.27	0.30	0.31	0.32	0.28
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.025	0.016	0.064	0.015	0.009	0.010	0.009	0.010	0.009	0.010	0.009	0.013
全リン(溶存態)	mg/l	0.009	0.007	0.014	0.006	0.004	0.003	0.007	0.003	0.006	0.005	0.004	0.007
溶性ケイ酸	mg/l	10.3	9.9	9.7	11.1	9.2	11.7	10.2	10.4	10.2	10.2	10.1	11.5
クロロフィルa	μg/l	17.0	5.6	5.3	3.2	3.9	5.4	2.7	6.3	6.3	4.8	6.0	7.1
生物総数	個/ml	1,825	223	98	203	88	150	61	539	144	178	86	183

駒場池

		流入			
		令和5年 4月6日	5月9日	6月5日	令和6年 3月12日
採水水深	m				
天候前日		曇	晴	晴	晴
天候当日		雨	晴	曇	雨
気温	℃	15.5	20.9	27.4	13.1
水温	℃	15	15.8	18.3	10.2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.13	0.21	0.37	0.43
鉄及びその化合物	mg/l	0.04	0.13	0.38	0.08
マンガン及びその化合物	mg/l	0.006	0.029	0.020	0.006
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.4	1.1	1.1	1.3
pH値		7.6	7.5	7.4	7.4
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
臭気強度(TON)					
色度	度	3.8	3.7	9.0	4.8
濁度	度	0.6	0.6	10	0.9
電気伝導度	mS/m	6.8	5.6	5.0	8.8
総アルカリ度	mg/l	21.5	18.0	14.0	27.0
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
透明度	m				
溶存酸素	mg/l	10.2	9.4	9.2	10.9
酸素飽和百分率	%	102	97	102	97
全窒素	mg/l	0.28	0.28	0.64	0.65
全窒素(溶存態)	mg/l	0.22	0.27	0.51	0.62
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.02	0.02
全リン	mg/l	0.008	0.008	0.026	0.010
全リン(溶存態)	mg/l	0.004	0.005	0.005	0.008
溶性ケイ酸	mg/l	9.0	10.6	10.9	8.8
クロロフィルa	μg/l	3.4	0.4	2.4	2.9
生物総数	個/ml				

駒場池

	St.1表層											
	令和5年 4月6日	5月9日	6月5日	7月4日	8月8日	9月12日	10月3日	11月8日	12月12日	令和6年 1月16日	2月14日	3月12日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Oscillatoria sp.*							1					
Phormidium sp.*				1								
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	5	8			10		5	14	5			
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)						6					4	
A. italica(M.ita) ■									5		5	30
A. distans(M.dis)						2	11	44				
Melosira sp.				4		16	2					
M. spp.					7							
Cyclotella spp.	8	15		4	2	56		20	7	6	2	1
Rhizosolenia longiseta								8	2	10		
Diatoma sp.										2		
Fragilaria crotonensis ■						30	29	10		3		
F. spp.				2								
Asterionella formosa ■								4	10	51	32	69
Ceratoneis arcus	25											
Rhoicosphenia curvata								2				
Achnanthes spp.						5			5		3	
Pinnularia sp.										1		
Navicula spp.				1	2	6		5		4	5	5
Cymbella ventricosa								1				
C. sp.							1	2	3	2		2
C. spp.	4											
Nitzschia acicularis												1
N. sp.								2	3	10	3	1
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Chlamydomonas sp.	7					3					1	
Pandorina morum*	1											
Eudorina elegans*	3			3								
Sphaerocystis schroeteri*					3	2			12	4		12
Tetrasporales sp.	1,600	5		11	3		7			8		
Micractinium pussillum*									1			
Oocystis sp.*									8			
Ankistrodesmus falcatus									2	2		
Crucigenia sp.*						10		4				
Scenedesmus longispina*						6						
S. sp.*							2	1				
Mougeotia sp.*							3	6				
Closterium sp.									3			
Cosmarium sp.					2							
Spondylosium sp.*								2				
CHLOROPHYCEAE others	1			1		2					3	1
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.	10			6	3			3	3			
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.	1	1				3						
Uroglena americana* ▲		6				1			10	2	28	16
Dinobryon divergens	16	145						380	55	73		28
D. sp.				16								
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Gymnodinium sp.	5			5								2
Peridinium sp.	91	43	12	108	4	2		3	2			15
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)												
Euglena spp.	1											
Phacus sp.			4									
Lepocinclis sp.			10									
Trachelomonas sp.	2											
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group	45		72	41	52			28	8			
TOTAL NUMBERS(/ml)	1,825	223	98	203	88	150	61	539	144	178	86	183

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

駒場池

	St.1表層（ネットサンプル）											
	令和5年 4月6日	5月9日	6月5日	7月4日	8月8日	9月12日	10月3日	11月8日	12月12日	令和6年 1月16日	2月14日	3月12日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Oscillatoria sp.*							rr					
Phormidium sp.*							rr					
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	r	r	r		+				rr			
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)						rr						
A. italica(M.ita) ■					+			rr	c		c	c
A. distans(M.dis)						rrr						
Melosira varians	r		r									
M. sp.		rr		+		+						
M. spp.					+							
Cyclotella spp.		rrr										
Attheya zachariasi			rr		rr			rrr				
Rhizosolenia longiseta	rr	rr						rr		rrr		rrr
Diatoma sp.										rrr		
Fragilaria crotonensis ■			r	+		c		+		rr	+	
F. sp.			rr				+					
F. spp.				r								
Asterionella formosa ■	r	r			rr			rr	c	c	c	c
Synedra ulna				rrr								
S. spp.				rr								
Ceratoneis arcus	rrr											
Rhoicosphenia curvata												
Achnanthes spp.	rrr	rrr				rr				rrr		
Pinnularia sp.			rr					rr	rr	rrr		
Navicula spp.						rr				rrr	rr	
Cymbella ventricosa												
C. sp.	rrr	rrr	rrr									
C. spp.												
Nitzschia acicularis												
N. sp.								rrr		rrr	r	
N. spp.												rrr
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Chlamydomonas sp.												
Pandorina morum*												
Eudorina elegans*				rrr								
Sphaerocystis schroeteri*						rrr					rr	
Tetrasporales sp.		+			r	rr			rr			
Golenkinia radiata					rr		rr					
Micractinium pussillum*												rrr
Dictyosphaerium pulchellum*							r					
Oocystis sp.*												
Selenastrum sp.*						rrr						
Kirchneriella sp.*						rrr				rrr		
Ankistrodesmus falcatus										rrr		
Crucigenia sp.*						rrr						
Scenedesmus longispina*												
S. sp.*						rr						
Spirogyra sp.*					rrr							
Mougeotia sp.*				rrr								
Closterium sp.												
Cosmarium sp.			rrr									
Spondylosium sp.*			rrr									
CHLOROPHYCEAE others												
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.					rr							
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.		rr	rrr		rr	rrr	rr		rrr		rrr	
Uroglena americana* ▲	rr	+		rr	rrr	rrr	rrr	rr	r	+	+	rr
Dinobryon divergens	rr	c		+	r			cc	r	c	+	+
D. sp.												
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Gymnodinium sp.												
Peridinium sp.	rr	+	c	c	c	+	rr			rrr		rr
Ceratium hirundinella			+		rr		rr					
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)												
Euglena spp.												
Phacus sp.												
Lepocinclis sp.												
Trachelomonas sp.												
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group												
RHIZOPODA(根足虫類)												
Heliozoa sp.									rrr			
CILIATA(繊毛虫類)												
Ciliata sp.							rrr	rrr		rrr		
Strombilidium sp.				rr							rrr	
Tintinnidium sp.									rrr			
Tintinnopsis cratera								rrr				
Vorticella sp.				r								
others	c											
ROTATORIA(輪虫類)												
Hexarthra mira							rrr					
Synchaeta sp.				rrr							rrr	
Polyarthra vulgaris	c	rrr	rr	rrr	r	rr	rr	rrr		rrr	rrr	
Asplanchna sp.				rrr								
CRUSTACEA(甲殻類)												
Eodiaptomus japonicus						rrr						
Daphnia longispina						rrr						
Bosmina longirostris								rrr				
LARVA(幼生)												
Nauplius larva	rrr						rrr					

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い +:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

三ツ口池

		取水塔表層											
		令和5年 4月5日	5月8日	6月6日	7月3日	8月9日	9月11日	10月2日	11月1日	12月11日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日
貯水率	%	100	100	100	100	75	70	70	100	100	95	50	15
採水水深	m												
天候前日		晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴
天候当日		晴	晴	晴	曇	曇一時雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	19.6	22.0	21.8	28.4	26.3	29.2	24.2	22.3	16.7	8.5	12.5	12.7
水温	℃	18.7	20.4	20.6	27.4	25.8	26.9	26.5	20.0	13.5	7.1	11.5	12.5
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.29	0.42	0.65	0.13	0.31	0.20	0.12	0.21	0.34	0.22	0.22	0.28
鉄及びその化合物	mg/l	0.08	0.18	0.37	0.08	0.13	0.09	0.25	0.25	0.10	0.14	0.34	1.2
マンガン及びその化合物	mg/l	0.027	0.024	0.012	0.017	0.016	0.022	0.073	0.073	0.024	0.025	0.098	0.14
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000004	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.7	2.2	1.4	1.7	2.1	1.6	1.7	1.9	1.5	1.6	1.7	1.2
pH値		7.6	7.5	7.3	7.9	7.7	8.6	7.2	7.5	7.8	7.7	7.4	7.4
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	生ぐさ臭	藻臭	藻臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	藻臭	土臭
臭気強度(TON)						1			1	1	2		2
色度	度	4.2	7.0	12	5.9	7.7	6.2	6.5	4.6	5.3	4.0	4.1	6.0
濁度	度	1.0	5.4	14	2.1	2.7	2.0	3.7	4.6	4.4	5.3	8.3	12
電気伝導度	mS/m	7.1	6.8	6.0	5.4	5.1	5.8	6.5	7.6	7.7	8.0	8.0	7.9
総アルカリ度	mg/l	22.5	20.5	15.0	20.0	17.0	20.5	23.0	23.5	23.5	24.0	26.0	21.5
アンモニア態窒素	mg/l	0.04	0.03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.03	0.06	< 0.01	0.02	0.02	0.42
透明度	m	3.4	1.3	0.8	>2.2	1.5	2.0	1.5	1.7	1.8	2.0	1.1	0.5
溶存酸素	mg/l	9.8	8.8	9.0	8.8	8.2	9.4	7.4	8.5	10.8	11.9	11.1	10.2
酸素飽和百分率	%	106	98	102	112	103	120	94	97	106	99	103	97
全窒素	mg/l	0.54	0.72	1.0	0.34	0.54	0.38	0.44	0.57	0.61	0.54	0.65	1.2
全窒素(溶存態)	mg/l	0.50	0.60	0.85	0.27	0.44	0.32	0.33	0.43	0.49	0.42	0.42	0.86
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	0.02
全リン	mg/l	0.010	0.020	0.036	0.013	0.013	0.010	0.016	0.017	0.026	0.024	0.030	0.042
全リン(溶存態)	mg/l	0.008	0.008	0.011	0.009	0.006	0.006	0.008	0.007	0.011	0.012	0.009	0.009
溶性ケイ酸	mg/l	8.1	9.2	10.2	10.3	10.1	11.6	10.0	11.6	12.8	11.5	10.8	13.4
クロロフィルa	μg/l	2.6	3.8	2.7	2.5	6.9	3.8	4.8	5.9	13.6	17.1	11.3	11.5
生物総数	個/ml	149	61	319	330	724.5	90	413	252	578	198	665	222

三ツ口池

	取水塔表層											
	令和5年 4月5日	5月8日	6月6日	7月3日	8月9日	9月11日	10月2日	11月1日	12月11日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Phormidium sp.*					2	2	2					
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■				1	3	8				1		
A. italica(M.ita) ■											30	
A. distans(M.dis)					4	3		12				6
Melosira varians						16				1		
M. sp.	2		2		4		9					
M. spp.				2								
Cyclotella spp.	4		15	17	10	12	10	16	4	9		34
Attheya zachariasi										32		
Rhizosolenia longiseta									150		115	
Diatoma hiemale					0.5							
D. sp.					4	5	8	20				
Fragilaria crotonensis ■									11	8		6
F. sp.					3.5		8	19		10	80	18
Asterionella formosa ■	76								8		190	89
Synedra ulna						3						
S. acus ■				1								
S. sp.				2		4	1	1	2		18	18
S. spp.	2											
Ceratoneis arcus						4						
Rhoicosphenia curvata					1	4						
Achnanthes spp.		1	1		14	5	4	10	3	2	8	4
Pinnularia sp.					0.5							1
Navicula spp.				2	6	2	7	12				14
Gomphonema spp.							1					
Amphora ovalis						4		1				
Cymbella ventricosa								1				
C. sp.					1							
C. spp.						8	6	18				
Nitzschia sp.	5			1				1	9	7	120	
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Chlamydomonas sp.						1						
Haematococcus sp.	3							1				
Eudorina elegans*	2											
Gonium sp.*								2				
Sphaerocystis schroeteri*		6					2	1	8			8
Tetrasporales sp.		10			4		320	10	16			
Micractinium pussillum*									5			
Oocystis sp.*							2		1			
Selenastrum sp.*							1	8	3			
Kirchneriella sp.*							7					
Ankistrodesmus falcatus					5			3		2	20	7
Schroederia setigera				3								
Actinastrum hantzschii*									8			
Scenedesmus longispina*					0.5							6
S. sp.*			1		1.5						25	1
S. spp.*							6					
Ulothrix sp.*				1								
Closterium sp.									4			
Cosmarium sp.							1	10				1
Staurastrum sp.		2		1		2	3					
S. spp.					4							
Spondylosium sp.*					2							1
CHLOROPHYCEAE others	5			12	5	5	2					
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.	13	9	20	25	15				65	26	33	
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.		4			2							
Uroglena americana* ▲									1	11		
Synura sp.*		3								10		
Dinobryon divergens	9	25						106				5
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Peridinium sp.				2	1	2	8			1		3
Ceratium hirundinella		1										
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)												
Trachelomonas sp.							5					
EUGLENOPHYCEAE others					1							
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group	28		280	260	630				280	78		
FLAGELLATA others											26	
TOTAL NUMBERS(/ml)	149	61	319	330	724.5	90	413	252	578	198	665	222

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

三ツ口池

	取水塔表層（ネットサンプル）											
	令和5年 4月5日	5月8日	6月6日	7月3日	8月9日	9月11日	10月2日	11月1日	12月11日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Phormidium sp.*				rrr	rr		rrr					
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■		rr			rrr			r				
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)											r	
A. italica(M.ita) ■		r			rrr				r	+	r	c
A. distans(M.dis)								r	rrr			
Melosira varians												
M. sp.			r									
M. spp.												
Cyclotella spp.	rrr								rrr			
Attheya zachariasi					rrr							
Rhizosolenia longiseta									c	+	+	rrr
Diatoma hiemale												
D. sp.												
Fragilaria crotonensis ■							r	rr	r	r	c	
F. sp.					c		rr			r	rr	
Asterionella formosa ■	cc	rr	c						cc	+	c	cc
Synedra ulna							rrr					
S. acus ■				rrr	rr							
S. sp.						+	rr		rrr			
S. spp.			c									
Ceratoneis arcus						rrr	rrr	rrr				
Rhoicosphenia curvata												
Achnanthes spp.	rrr					rr	rr			rrr		
Pinnularia sp.											rrr	
Navicula spp.					rrr					rrr		
Gomphonema spp.												
Amphora ovalis												
Cymbella ventricosa												
C. sp.							rr			rrr		
C. spp.						rrr					rrr	
Nitzschia palea												rrr
N. sp.										rrr	+	
Surirella sp.							rrr					
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Chlamydomonas sp.												
Haematococcus sp.												
Eudorina elegans*				rr								
Gonium sp.*												
Sphaerocystis schroeteri*						rr						
Tetrasporales sp.		rrr		rrr	r	r		rrr	r			
Pediastrum simplex*	rrr											
P. sp.*											rrr	
Micractinium pussillum*									rrr			
Dictyosphaerium pulchellum*	rrr					rr	rr		rr			
Coelastrum sp.*							rr					
Oocystis sp.*												
Selenastrum sp.*								r				
Kirchneriella sp.*						r		r				
Ankistrodesmus falcatus												
Closteriopsis longissima								rrr	rrr			
Schroederia setigera												
Actinastrum hantzschii*									rr			
Scenedesmus longispina*												
S. sp.*												
S. spp.*												
Ulothrix sp.*												
Mougeotia sp.*							rrr				rrr	
Closterium sp.								rr				
Cosmarium sp.		r		r				rrr				
Staurastrum sp.			c			+		rrr				rrr
S. spp.	rrr	+		+	c							
Spondylosium sp.*	rrr	+		rr	rr		r			rrr		rrr
CHLOROPHYCEAE others								rrr			rrr	
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.		r	rrr		rr							
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.							rrr	rrr	rrr	rr		
Uroglena americana* ▲					rrr			rrr	rr	r	rrr	
Synura sp.*	rr	+			rr					r		
Dinobryon divergens	rr							cc				
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Peridinium sp.	rr	rr	rrr	+		c	r	rr	rrr			
Ceratium hirundinella	rr	c		r		r	rr	rrr				
DINOPHYCEAE others					r							
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)												
Trachelomonas sp.												
EUGLENOPHYCEAE others												
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group					r							
FLAGELLATA others												
RHIZOPODA(根足虫類)												
Difflugia corona							rrr					
D. sp.				rrr								
Arcella vulgaris				rrr								
Heliozoa sp.		r										
CILIATA(繊毛虫類)												
Ciliata sp.			rrr									
Didinium sp.				rrr								
Strombilidium sp.	rrr									rrr		
Tintinnidium sp.	rrr									rrr		rrr
Tintinnopsis cratera								rrr				rrr
ROTATORIA(輪虫類)												
Rotaria sp.									rrr			
Pompholyx complanata									rrr			
Filinia longiseta										rrr		
Synchaeta sp.	rrr			rrr					rrr	rrr	rrr	
Polyarthra vulgaris				rrr	rr	rr		rrr	rrr			rrr
Trichocerca longiseta	rrr											
Monostyla hamata							rrr					
Keratella cochlearis var. tecta f. micracantha					rrr			rrr	rrr			
CRUSTACEA(甲殻類)												
Cyclopidae sp.							rrr					
LARVA(幼生)												
Nauplius larva	rrr			rrr		rrr	rrr	rrr				

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い +:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ
増殖により障害の原因となる種
（●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞）

万場調整池

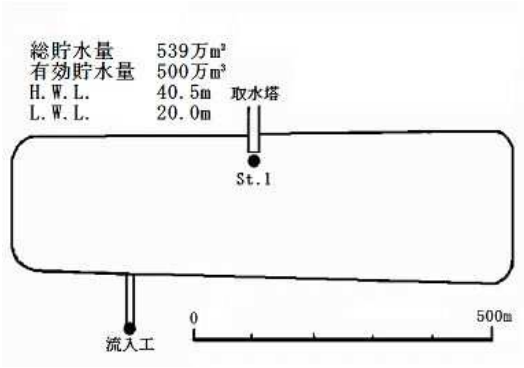

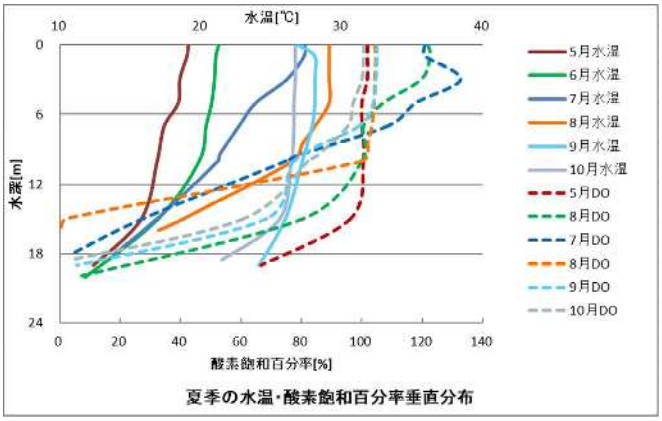

夏季の水温・酸素飽和百分率垂直分布

		St.1表層											
		令和5年 4月5日	5月8日	6月6日	7月3日	8月9日	9月11日	10月2日	11月1日	12月11日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日
貯水率	%	95	97	100	92	82	97	95	93	97	91	85	100
採水水深	m												
天候前日		晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴
天候当日		晴	晴	晴	曇	曇一時雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	18.3	18.7	22.9	29.7	27.9	27.9	25.5	18.1	14.3	7.9	9.4	7.0
水温	℃	16.2	19.1	21.3	27.4	29.1	26.9	26.7	19.7	13.6	8.5	7.6	8.5
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.16	0.11	< 0.02	< 0.02	0.16	0.03	0.04	0.07	0.09	0.09	0.11	0.17
鉄及びその化合物	mg/l	0.02	0.01	0.05	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
マンガン及びその化合物	mg/l	0.003	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000020	0.000018	0.000080	0.000005	0.000001	0.000002	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.8	1.5	1.9	2.4	2.0	1.7	1.8	1.7	1.5	1.8	1.5	1.6
pH値		7.8	7.9	9.3	9.6	9.0	8.5	8.2	8.0	8.0	7.7	7.6	7.7
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	青草臭	カビ臭	カビ臭	藻臭	青草臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
臭気強度(TON)						1	1						
色度	度	3.7	3.1	4.4	2.2	2.5	2.7	2.6	2.6	3.6	3.0	2.9	3.1
濁度	度	0.9	0.7	4.5	4.4	0.8	1.2	1.6	2.8	1.7	2.1	1.2	1.9
電気伝導度	mS/m	5.8	6.0	5.6	5.6	5.3	5.7	5.2	5.4	5.6	6.1	6.1	6.2
総アルカリ度	mg/l	19.0	18.0	17.0	18.0	19.0	17.0	17.0	17.0	17.5	17.0	17.5	17.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.03	< 0.01
透明度	m	4.5	4.5	1.5	2.6	3.6	4.0	3.8	2.3	3.0	2.3	4.0	3.2
溶存酸素	mg/l	10.4	9.4	10.8	9.4	8.0	8.1	8.0	9.4	10.7	11.7	11.6	11.6
酸素飽和百分率	%	107	102	122	121	104	105	101	104	104	102	102	101
全窒素	mg/l	0.32	0.25	0.29	0.26	0.16	0.19	0.23	0.31	0.34	0.26	0.29	0.37
全窒素(溶存態)	mg/l	0.29	0.22	0.13	0.09	0.12	0.14	0.17	0.17	0.18	0.21	0.24	0.29
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.007	0.007	0.026	0.016	0.006	0.008	0.010	0.014	0.013	0.012	0.009	0.010
全リン(溶存態)	mg/l	0.005	0.005	0.011	0.006	0.004	0.005	0.008	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005
溶性ケイ酸	mg/l	6.7	7.4	10.4	7.2	8.4	9.4	9.4	7.7	6.3	5.3	5.6	6.9
クロロフィルa	μg/l	3.0	2.6	24.2	11.8	1.6	3.5	6.6	14.5	12.2	11.1	5.1	9.7
生物総数	個/ml	174	72	6,048	2,934	129	181	276	6,202	1,426	1,417	829	1,394

万場調整池

		St.1中層					
		令和5年 5月8日	6月6日	7月3日	8月9日	9月11日	10月2日
採水水深	m	10.0	10.5	9.5	8.5	10.0	9.5
天候前日		雨	晴	晴	晴	曇	曇
天候当日		晴	晴	曇	曇一時雨	雨	晴
気温	℃	18.7	22.9	29.7	27.9	27.9	25.5
水温	℃	16.9	19.8	21.3	27.2	27.2	26.5
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.12	0.10	< 0.02	0.05	0.11	0.06
鉄及びその化合物	mg/l	0.26	0.18	0.02	0.03	0.02	0.02
マンガン及びその化合物	mg/l	0.017	0.007	0.002	0.003	0.003	0.002
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	0.000004	0.000008
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.5	1.5	1.8	2.0	1.5	1.8
pH値		7.7	8.0	8.8	8.8	7.1	7.6
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	青草臭	藻臭	藻臭
臭気強度(TON)							
色度	度	3.3	6.8	3.2	3.3	3.1	2.7
濁度	度	0.9	6.0	3.8	1.1	0.9	1.4
電気伝導度	mS/m	5.7	5.1	5.7	5.2	5.1	5.6
総アルカリ度	mg/l	17.5	17.5	19.0	17.0	17.0	17.0
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01
透明度	m						
溶存酸素	mg/l	9.7	8.9	6.9	8.0	6.2	6.8
酸素飽和百分率	%	100	98	79	102	78	85
全窒素	mg/l	0.26	0.35	0.22	0.23	0.26	0.25
全窒素(溶存態)	mg/l	0.23	0.24	0.08	0.16	0.21	0.19
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.007	0.018	0.014	0.007	0.006	0.010
全リン(溶存態)	mg/l	0.007	0.004	0.006	0.005	0.005	0.005
溶性ケイ酸	mg/l	7.2	8.3	8.0	8.5	9.8	9.3
クロロフィルa	μg/l	3.3	3.1	8.4	4.5	2.1	4.5
生物総数	個/ml						

		St.1底層					
		令和5年 5月8日	6月6日	7月3日	8月9日	9月11日	10月2日
採水水深	m	19.0	19.5	18.0	16.0	19.0	18.5
天候前日		雨	晴	晴	晴	曇	曇
天候当日		晴	晴	曇	曇一時雨	雨	晴
気温	℃	18.7	22.9	29.7	27.9	27.9	25.5
水温	℃	12.4	11.8	13.9	17.0	24.1	21.5
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.08	0.07	0.11	0.03	0.05	0.13
鉄及びその化合物	mg/l	0.11	0.27	0.18	0.26	0.18	0.06
マンガン及びその化合物	mg/l	0.017	0.063	0.022	0.042	0.036	0.012
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000011	0.000003	0.000007	0.000008
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.5	1.5	1.5	1.8	1.6	1.6
pH値		7.2	6.8	7.4	6.8	7.2	7.1
臭気		藻臭	腐敗臭	藻臭	硫化水素臭	硫化水素臭	藻臭
臭気強度(TON)			1		20	10	
色度	度	3.4	4.2	4.3	5.1	4.4	3.0
濁度	度	2.3	3.2	1.8	2.1	1.3	1.1
電気伝導度	mS/m	6.1	6.1	5.9	5.8	5.4	5.3
総アルカリ度	mg/l	21.5	19.5	19.5	19.0	18.0	17.0
アンモニア態窒素	mg/l	0.30	0.24	0.15	0.22	0.16	0.06
透明度	m						
溶存酸素	mg/l	7.0	0.6	0.4	< 0.1	0.6	0.3
酸素飽和百分率	%	67	5	4	< 1	6	4
全窒素	mg/l	0.59	0.53	0.48	0.50	0.40	0.41
全窒素(溶存態)	mg/l	0.51	0.42	0.39	0.40	0.35	0.34
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01
全リン	mg/l	0.013	0.014	0.017	0.012	0.016	0.013
全リン(溶存態)	mg/l	0.008	0.002	0.008	0.005	0.011	0.006
溶性ケイ酸	mg/l	5.5	6.7	7.7	8.5	9.1	9.6
クロロフィルa	μg/l	2.1	1.4	4.9	3.9	2.5	2.3
生物総数	個/ml						

万場調整池

	St.1表層											
	令和5年 4月5日	5月8日	6月6日	7月3日	8月9日	9月11日	10月2日	11月1日	12月11日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日
CYANOPHYCE												
Anabaena mucosa* ●						2	2					
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Microcystis aeruginosa*	9			2		8	13	28	133		4	
M. viridis*											2	
M. wesenbergii*					10	11			1			
Aphanocapsa sp.*		18	55	2,780		5	3	4	1	7	21	
Phormidium sp.*				2			2				12	
Anabaena spiroides* ●								9				
A. sp.*				4	2							
Aphanizomenon sp.*	3		1		1	92	14	530	188	1		
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■								408	260	132		
A. italica(M.ita) ■	5		31								89	163
A. distans(M.dis)									310			
Cyclotella spp.	30	12	6	1			53	4,680	17	394	184	248
Rhizosolenia longiseta										108		1
Fragilaria crotonensis ■		3						301	500	347	462	667
Asterionella formosa ■								31		140	3	64
Synedra ulna												1
S. acus ■			1									6
Achnanthes spp.							1					
Pinnularia sp.									1			
Navicula spp.			1								1	3
Cymbella ventricosa								4				
C. sp.												1
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Pandorina morum*						6						
Eudorina elegans*				2			6					1
Elakatothrix gelatinosa*					4		2		2			
Sphaerocystis schroeteri*			4	1	3	16	112	25	1	5	18	7
Tetrasporales sp.	15	8	6	34	57	9	26	83	6	15	5	42
Dictyosphaerium pulchellum*									1			
Coelastrum sp.*					14	14	7	12		1		
Oocystis sp.*						1	1					
Kirchneriella sp.*					1			8				
Ankistrodesmus falcatus			2	1						4		11
Actinastrum hantzschii*			44									
Scenedesmus longispina*							5					
S. quadricauda*				9	4			17	3	10	8	5
Mougeotia sp.*							13					
Cosmarium sp.	2	2		2		10	9	4				2
Staurastrum sp.	19			4	2	2	5	8	1			
Spondylosium sp.*	9	3									2	10
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.	12	3	750	10	20			20		12	9	6
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.	1								1		6	2
Dinobryon sertularia	57											132
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Peridinium sp.	4	12	147	67	1							1
Ceratium hirundinella	2	4				1	2					
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group	6	7	5,000	15	10	4		30		241	3	21
TOTAL NUMBERS(/ml)	174	72	6,048	2,934	129	181	276	6,202	1,426	1,417	829	1,394

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

万場調整池

	St.1表層 (ネットサンプル)											
	令和5年 4月5日	5月8日	6月6日	7月3日	8月9日	9月11日	10月2日	11月1日	12月11日	令和6年 1月15日	2月13日	3月11日
CYANOPHYCE												
Anabaena mucosa* ●						r	rr					
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Microcystis aeruginosa*	rrr		rrr	rrr	rr	r	r	rrr	rrr		rrr	rrr
M. viridis*											rrr	
M. wesenbergii*			rrr	rrr	r	r	rr	rrr	rrr	rrr		
Aphanocapsa sp.*		rrr	rrr	rrr		r	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	
Oscillatoria sp.*											rrr	
Lyngbya sp.*		rrr										
Phormidium sp.*												
Anabaena spiroides* ●								rrr	rrr			
A. sp.*	rrr				cc		rrr				rrr	
A. spp.*			rrr	rrr			rr			rrr		
Aphanizomenon sp.*	rrr		rrr	rrr	rrr	+		r	ccc	rrr	rrr	
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	rrr	rrr	r	rr			rrr	cc	r	c		rrr
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)								rrr	rrr	rrr	rrr	
A. italica(M.ita) ■	rrr	rrr	+		rrr						c	cc
A. distans(M.dis)									rr			
Melosira varians	rrr	rrr										
Cyclotella spp.	rrr							rrr		rrr	rrr	
Rhizosolenia longiseta										rrr		rrr
Diatoma vulgare	rrr											
Fragilaria crotonensis ■	+	c	rr	cc	rrr			cc	rr	cc	cc	cc
F. sp.	rrr	rrr										
Asterionella formosa ■	+	rrr								r	rrr	rrr
Synedra ulna				rrr								rrr
S. acus ■				rrr	rrr						rrr	rrr
Achnanthes spp.							rrr					
Pinnularia sp.												
Navicula spp.									rrr			
Cymbella ventricosa		rrr					rrr	rrr	rrr	rrr		
C. sp.											rrr	
Nitzschia actinastroides				rrr								
Cymatopleura solea		rrr										
Surirella sp.												rrr
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Pandorina morum*						rrr						
Eudorina elegans*	rrr			rrr	rrr							
Volvox sp.*	rrr	rrr		rrr		rrr			rrr	rrr		
Elakatothrix gelatinosa*												
Sphaerocystis schroeteri*	rrr	rrr		rrr	rrr	rrr	r	rrr		rrr	rrr	rrr
Tetrasporales sp.	rrr				r							rrr
Pediastrum duplex*									rrr	rrr	rrr	
Dictyosphaerium pulchellum*	rrr											
Coelastrum sp.*					r	r		rrr	rrr			
Oocystis sp.*						rrr						
Kirchneriella sp.*								rrr				
Ankistrodesmus falcatus												
Actinastrum hantzschii*		rrr	c									
Scenedesmus longispina*												
S. quadricauda*			rrr								rrr	
Ulothrix sp.*	rrr	rrr										
Spirogyra sp.*		rrr			rrr					rrr	rrr	rrr
Mougeotia sp.*			rrr	rrr		rrr	+					
Closterium aciculare	rrr											
C. sp.	rrr										rrr	
Cosmarium sp.						rrr	rrr	rrr				
Staurastrum sp.	r	rrr		rrr	rrr	+	cc	rrr	rrr	rrr		rrr
Spondylosium sp.*	rr	rrr				rrr				rrr	rrr	rrr
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.		rrr										
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.	rrr	rrr						rrr		rrr	rrr	rrr
Uroglena americana* ▲	rrr						rrr	rrr				
Dinobryon sertularia	cc										rrr	r
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Peridinium sp.	rrr	cc	c	cc	rrr	rrr			rrr	rrr	rrr	rrr
Ceratium hirundinella	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr		rrr	rrr
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group												
CILIATA(繊毛虫類)												
Lionotus sp.	rrr											
Strombilidium sp.							rrr					
Tintinnidium sp.			rrr					rrr			rrr	rrr
Tintinnopsis cratera										rrr		
Vorticella sp.										rrr		
Epistylis sp.						rrr						
ROTATORIA(輪虫類)												
Conochilus sp.			rrr				rrr					
Synchaeta sp.								rrr				
Polyarthra vulgaris	rrr	rrr	rrr	rrr		rrr			rrr	rrr	rrr	rrr
Ploesoma truncatum					rrr							
Chromogaster ovalis							rrr					
Trichocerca longiseta				rrr				rrr			rrr	
T. cylindrica		rrr										
Asplanchna sp.												rrr
Keratella cochlearis var. tecta									rrr			
K. cochlearis var. tecta f. micracantha			rrr	rrr						rrr	rrr	
K. cochlearis var. macracantha					rrr	rrr	rrr					
CRUSTACEA(甲殻類)												
Eodiaptomus japonicus			rrr				rrr		rrr			
Copepodite stage of Calanoida	rrr							rrr	rrr	rrr		
Cyclopidae sp.											rrr	
Copepodite stage of Cyclopidae		rrr			rrr	rrr	rrr					
Diaphanosoma brachyurum	rrr											
Daphnia pulex	rrr											
D. longispina	rrr											
D. galeata		rrr										
Bosmina longirostris		rrr	rrr		rrr			rrr				
LARVA(幼生)												
Nauplius larva		rrr			rrr	rrr		rrr	rrr	rrr		rrr

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い +:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

5 農薬類試験

原水 201

浄水 203

原水

		兼山取水口		長良川取水口		岩倉取水口		細川頭首工		大野頭首工		森岡取水場	
		令和5年 7月11日	9月4日	令和5年 7月10日	9月5日	令和5年 7月4日	9月12日	令和5年 7月4日	9月12日	令和5年 7月4日	9月12日	令和5年 7月3日	9月11日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
2,2-DPA(ダラポン)	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
EPN	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
MCPA	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
アシュラム	mg/l	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009
アセフェート	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
アトラジン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
アニロホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
アミトラズ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
アラクロール	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
イソキサチオン	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	0.00007	0.00007	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
イソフェンホス	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
イプフェンカルバゾン	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002
イプロベンホス(IBP)	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
イミノクタジン	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
インダノファン	mg/l	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009
エスプロカルブ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
エトフェンプロックス	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
オキサジクロメホン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
オキシン銅(有機銅)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
オリサストロビン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
カズサホス	mg/l	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006
カフェンストロール	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
カルタップ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
カルバリル(NAC)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
カルボフラン	mg/l	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003
キノクラミン(ACN)	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
キャプタン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
クミルロン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
グリホサート	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
グルホシネート	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロメプロップ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロルニトロフェン(CNP)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
クロルピリホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
クロロタロニル(TPN)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
シアナジン	mg/l	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ジウロン(DCMU)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
ジクワット	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ジチオピル	mg/l	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009
シハロホップブチル	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
シマジン(CAT)	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ジメタメトリン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ジメトエート	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
シメトリン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ダイアジノン	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ダイムロン	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)、及びメチルイソチオシアネート	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
チアジニル	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
チウラム	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002

原水

		兼山取水口		長良川取水口		岩倉取水口		細川頭首工		大野頭首工		森岡取水場	
		令和5年 7月11日	9月4日	令和5年 7月10日	9月5日	令和5年 7月4日	9月12日	令和5年 7月4日	9月12日	令和5年 7月4日	9月12日	令和5年 7月3日	9月11日
チオジカルブ	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
チオファネートメチル	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
チオベンカルブ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
テフリルトリオン	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
トリクロピル	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
トリクロルホン(DEP)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
トリシクラゾール	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリフルラリン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
ナプロパミド	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
パラコート	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ピペロホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ピラクロニル	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ピラゾキシフェン	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ピリダフェンチオン	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ピリブチカルブ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ピロキロン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
フィプロニル	mg/l	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
フェリムゾン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
フェントエート(PAP)	mg/l	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007
フェントラザミド	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
フサライド	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ブタクロール	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ブタミホス	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ブプロフェジン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
フルアジナム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
プレチラクロール	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
プロシミドン	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
プロチオホス	mg/l	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007
プロピコナゾール	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
プロピザミド	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
プロベナゾール	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
プロモブチド	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベノミル	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ペンシクロン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ペンゾピシクロン	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
ベンゾフェナップ	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ベンタゾン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンディメタリン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ベンフラカルブ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ベンフレセート	mg/l	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007
ホスチアゼート	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
マラチオン(マラソン)	mg/l	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
メソミル	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
メタラキシル	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
メチダチオン(DMTP)	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
メトミノストロビン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
メトリブジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
メフェナセット	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
メプロニル	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
モリネート	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005

浄水

		上野浄水場浄水		知多浄水場浄水		高蔵寺浄水場浄水		尾張東部浄水場浄水		犬山浄水場浄水		尾張西部浄水場浄水	
		令和5年 6月13日	8月7日	令和5年 6月13日	8月7日	令和5年 6月13日	8月2日	令和5年 6月12日	8月7日	令和5年 6月13日	8月2日	令和5年 6月12日	8月1日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
2,2-DPA(ダラポン)	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
EPN	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
MCPA	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
アシュラム	mg/l	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009
アセフェート	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
アトラジン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
アニロホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
アミトラズ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
アラクロール	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
イソキサチオン	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
イソフェンホス	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
イプフェンカルバゾン	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002
イプロベンホス(IBP)	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
イミノクタジン	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
インダノファン	mg/l	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009
エスプロカルブ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
エトフェンプロックス	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
オキサジクロメホン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
オキシン銅(有機銅)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
オリサストロビン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
カズサホス	mg/l	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006
カフェンストロール	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
カルタップ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
カルバリル(NAC)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
カルボフラン	mg/l	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003
キノクラミン(ACN)	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
キャプタン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
クミルロン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
グリホサート	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
グルホシネート	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロメプロップ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロルニトロフェン(CNP)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
クロルピリホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
クロロタロニル(TPN)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
シアナジン	mg/l	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ジウロン(DCMU)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
ジクワット	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ジチオピル	mg/l	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009
シハロホップブチル	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
シマジン(CAT)	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ジメタメトリン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ジメトエート	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
シメトリン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ダイアジノン	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ダイムロン	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)、及びメチルイソチオシアネート	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
チアジニル	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
チウラム	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002

浄水

		上野浄水場浄水		知多浄水場浄水		高蔵寺浄水場浄水		尾張東部浄水場浄水		犬山浄水場浄水		尾張西部浄水場浄水	
		令和5年 6月13日	8月7日	令和5年 6月13日	8月7日	令和5年 6月13日	8月2日	令和5年 6月12日	8月7日	令和5年 6月13日	8月2日	令和5年 6月12日	8月1日
チオジカルブ	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
チオファネートメチル	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
チオベンカルブ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
テフリルトリオン	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
トリクロピル	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
トリクロルホン(DEP)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
トリシクラゾール	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリフルラリン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
ナプロパミド	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
パラコート	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ピペロホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ピラクロニル	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ピラゾキシフェン	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ピリダフェンチオン	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ピリブチカルブ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ピロキロン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
フィプロニル	mg/l	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
フェリムゾン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
フェントエート(PAP)	mg/l	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007
フェントラザミド	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
フサライド	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ブタクロール	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ブタミホス	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ブプロフェジン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
フルアジナム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
プレチラクロール	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
プロシミドン	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
プロチオホス	mg/l	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007
プロピコナゾール	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
プロピザミド	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
プロベナゾール	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
プロモブチド	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベノミル	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ペンシクロン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ペンゾピシクロン	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
ベンゾフェナップ	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ベンタゾン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンディメタリン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ベンフラカルブ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ベンフレセート	mg/l	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007
ホスチアゼート	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
マラチオン(マラソン)	mg/l	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
メソミル	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
メタラキシル	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
メチダチオン(DMTP)	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
メトミノストロビン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
メトリブジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
メフェナセット	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
メプロニル	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
モリネート	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005

浄水

		豊田浄水場浄水		幸田浄水場浄水		豊橋浄水場浄水		豊川浄水場浄水		豊橋南部浄水場浄水	
		令和5年 6月5日	8月2日	令和5年 6月5日	8月8日	令和5年 6月6日	8月9日	令和5年 6月5日	8月8日	令和5年 6月6日	8月9日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
2,2-DPA(ダラポン)	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
EPN	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
MCPA	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
アシュラム	mg/l	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009
アセフェート	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
アトラジン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
アニロホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
アミトラズ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
アラクロール	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
イソキサチオン	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
イソフェンホス	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
イプフェンカルバゾン	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002
イプロベンホス(IBP)	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
イミノクタジン	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
インダノファン	mg/l	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009
エスプロカルブ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
エトフェンプロックス	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
オキサジクロメホン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
オキシン銅(有機銅)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
オリサストロビン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
カズサホス	mg/l	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006
カフェンストロール	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
カルタップ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
カルバリル(NAC)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
カルボフラン	mg/l	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003
キノクラミン(ACN)	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
キャプタン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
クミルロン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
グリホサート	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
グルホシネート	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロメプロップ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロルニトロフェン(CNP)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
クロルピリホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
クロロタロニル(TPN)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
シアナジン	mg/l	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ジウロン(DCMU)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
ジクワット	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ジチオピル	mg/l	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009
シハロホップブチル	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
シマジン(CAT)	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ジメタメトリン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ジメトエート	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
シメトリン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ダイアジノン	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ダイムロン	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)、及びメチルイソチオシアネート	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
チアジニル	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
チウラム	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002

浄水

		豊田浄水場浄水		幸田浄水場浄水		豊橋浄水場浄水		豊川浄水場浄水		豊橋南部浄水場浄水	
		令和5年 6月5日	8月2日	令和5年 6月5日	8月8日	令和5年 6月6日	8月9日	令和5年 6月5日	8月8日	令和5年 6月6日	8月9日
チオジカルブ	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
チオファネートメチル	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
チオベンカルブ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
テフリルトリオン	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
トリクロピル	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
トリクロルホン(DEP)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
トリシクラゾール	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリフルラリン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
ナプロパミド	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
パラコート	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ピペロホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ピラクロニル	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ピラゾキシフェン	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ピリダフェンチオン	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ピリブチカルブ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ピロキロン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
フィプロニル	mg/l	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
フェリムゾン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
フェントエート(PAP)	mg/l	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007
フェントラザミド	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
フサライド	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ブタクロール	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ブタミホス	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ブプロフェジン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
フルアジナム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
プレチラクロール	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
プロシミドン	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
プロチオホス	mg/l	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007
プロピコナゾール	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
プロピザミド	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
プロベナゾール	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ブロモブチド	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ペノミル	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ペンシクロン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ペンゾピシクロン	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
ベンゾフェナップ	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ベンタゾン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンディメタリン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ベンフラカルブ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ベンフレセート	mg/l	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007
ホスチアゼート	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
マラチオン(マラソン)	mg/l	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
メソミル	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
メタラキシル	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
メチダチオン(DMTP)	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
メトミノストロビン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
メトリブジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
メフェナセット	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
メプロニル	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
モリネート	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005

6 浄水場毎日検査

(1)水道用水毎日検査

上野浄水場	208
知多浄水場	208
高蔵寺浄水場	209
尾張東部浄水場	209
犬山浄水場	210
尾張西部浄水場	210
豊田浄水場	211
幸田浄水場	211
豊橋浄水場	212
豊橋南部浄水場	212
豊川浄水場	213

(2)工業用水毎日検査

上野浄水場	214
知多浄水場	214
尾張東部浄水場(東郷)	214
尾張西部浄水場	215
安城浄水場	215
豊橋南部浄水場	215
蒲郡浄水場(工水)	216

(1)水道用水毎日検査

上野浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)		最大	22.2	27.4	31.0	33.0	33.1	32.0	23.6	24.5	15.1	10.5	17.9	19.5	33.1
		最小	11.9	16.8	17.5	25.0	24.9	23.8	15.8	9.9	4.2	-0.5	4.3	4.1	-0.5
		平均	17.1	21.3	24.5	30.2	30.6	28.9	19.8	14.9	9.3	6.5	8.5	9.4	18.4
原水水温 (℃)		最大	15.6	19.0	21.3	26.4	27.6	27.3	25.0	17.6	11.8	8.2	8.9	10.3	27.6
		最小	12.1	15.4	18.4	21.6	26.0	25.2	17.6	12.2	8.0	6.2	6.3	8.0	6.2
		平均	14.1	17.3	19.7	23.6	26.8	26.3	20.4	15.2	10.0	7.1	7.4	8.9	16.4
濁度 (度)	原水	最大	7.0	26.5	21.3	19.4	9.3	6.5	5.9	4.1	4.0	4.3	6.7	7.7	26.5
		最小	2.7	3.9	4.2	2.7	1.7	2.9	2.0	2.3	2.2	2.8	3.5	4.9	1.7
		平均	4.7	8.1	9.8	7.6	4.0	4.5	3.3	3.0	3.0	3.6	4.4	6.4	5.2
	浄水	最大	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		最小	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		平均	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
色度 (度)	原水	最大	3.7	8.7	4.8	4.7	6.7	5.6	5.5	4.5	4.0	2.7	3.5	3.1	8.7
		最小	1.4	2.4	3.0	2.6	3.3	3.6	3.0	2.6	2.6	0.9	0.8	< 0.5	< 0.5
		平均	2.6	3.7	3.9	3.5	4.2	4.2	3.8	3.5	3.1	1.5	1.8	1.0	3.1
	浄水	最大	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		最小	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		平均	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
pH値	原水	最大	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.8
		最小	7.3	7.2	7.1	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.1
		平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	浄水	最大	7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
		最小	7.4	7.2	7.2	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.0
		平均	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	16.0	16.5	15.5	17.5	19.0	21.0	20.5	21.5	21.0	19.0	19.0	17.5	21.5
		最小	14.5	13.0	14.0	13.5	17.0	18.0	18.5	19.5	16.5	17.0	15.0	15.0	13.0
		平均	15.5	14.6	14.6	14.8	18.2	19.4	19.5	20.4	19.1	18.3	18.0	16.0	17.4
	浄水	最大	16.0	16.0	15.0	14.5	15.5	17.5	19.0	20.5	19.5	17.5	18.0	16.5	20.5
		最小	14.0	13.0	12.5	12.0	14.0	14.0	15.0	18.5	16.0	16.0	14.5	14.5	12.0
		平均	14.8	14.1	13.7	13.2	14.9	15.6	17.3	19.3	18.1	16.9	16.9	15.1	15.8
$KMnO_4$ 消費量 (mg/l)	原水	最大	4.3	5.4	6.0	5.6	5.5	5.7	5.2	4.3	4.6	3.6	4.1	4.0	6.0
		最小	2.7	3.0	3.6	3.5	3.0	3.3	2.7	3.0	2.8	2.5	2.5	2.7	2.5
		平均	3.4	3.8	4.5	4.1	3.8	4.4	3.8	3.6	3.5	3.2	3.2	3.4	3.7
	浄水	最大	1.3	0.9	1.4	1.1	0.9	1.1	1.1	1.3	1.6	1.3	1.1	1.1	1.6
		最小	0.2	0.3	0.5	0.5	0.3	0.2	0.5	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.2
		平均	0.8	0.6	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8
残留塩素 (mg/l)	浄水	最大	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6
		最小	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		平均	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

知多浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)		最大	23.0	30.0	31.0	34.0	35.0	33.0	24.0	22.0	16.0	17.0	16.0	21.0	35.0
		最小	12.0	17.0	18.0	25.0	25.0	26.0	15.0	9.0	3.0	0.0	3.0	4.0	0.0
		平均	17.2	22.1	25.3	31.4	31.8	29.2	19.0	13.7	8.4	6.2	7.7	8.6	18.4
原水水温 (℃)		最大	18.5	22.0	26.3	31.7	31.7	29.5	25.8	20.0	13.0	10.4	12.2	13.6	31.7
		最小	14.2	16.5	19.5	22.2	23.8	25.3	18.9	13.0	9.0	7.5	8.1	10.0	7.5
		平均	16.6	19.6	22.5	26.3	29.0	27.6	21.4	16.6	11.2	8.8	9.9	11.1	18.4
濁度 (度)	原水	最大	25.8	47.9	34.2	27.6	74.9	10.9	6.8	6.4	7.0	10.2	31.2	24.6	74.9
		最小	2.7	3.0	3.1	4.4	3.8	3.2	2.2	2.7	2.0	1.9	2.8	3.5	1.9
		平均	6.2	8.8	8.0	8.1	12.7	5.2	4.3	4.6	3.5	3.5	6.0	8.0	6.6
	浄水	最大	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		最小	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		平均	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
色度 (度)	原水	最大	16.3	25.2	19.1	19.1	32.3	11.2	5.7	7.7	7.1	7.3	26.8	16.3	32.3
		最小	3.3	3.2	4.1	3.6	4.1	4.2	2.9	3.4	2.8	2.6	3.1	3.4	2.6
		平均	5.2	6.4	6.5	6.5	8.6	6.1	4.2	5.1	3.8	3.4	5.3	6.1	5.6
	浄水	最大	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5
		最小	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		平均	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
pH値	原水	最大	8.2	8.1	8.3	8.9	8.7	8.5	8.7	8.6	7.6	7.6	7.6	7.5	8.9
		最小	7.0	6.9	6.9	6.8	6.7	6.8	7.3	7.0	7.2	7.2	6.9	7.0	6.7
		平均	7.4	7.2	7.3	7.6	7.4	7.5	7.7	7.6	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4
	浄水	最大	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
		最小	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
		平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	32.0	32.5	34.0	36.5	36.0	37.0	40.0	43.0	39.0	36.5	36.5	33.0	43.0
		最小	15.5	14.5	14.5	17.0	16.0	20.0	32.0	22.0	24.0	19.0	13.5	16.0	13.5
		平均	25.9	24.5	26.4	26.4	29.4	30.6	36.2	34.6	32.5	32.1	29.6	27.4	29.6
	浄水	最大	30.0	33.5	34.5	33.0	34.5	36.5	38.5	40.0	36.5	35.0	35.0	31.5	40.0
		最小	17.0	15.5	17.0	19.0	19.0	25.0	30.0	26.5	24.5	20.0	16.5	15.5	15.5
		平均	25.4	25.0	26.8	26.7	29.7	30.8	34.4	33.4	31.4	30.8	29.1	26.8	29.2
$KMnO_4$ 消費量 (mg/l)	原水	最大	8.0	10.2	8.8	11.4	12.6	8.0	5.3	8.0	5.7	5.7	7.6	7.7	12.6
		最小	3.9	3.2	4.2	3.8	2.8	2.9	1.6	2.8	2.5	2.2	2.8	2.5	1.6
		平均	5.2	5.3	6.0	5.9	5.9	5.2	3.6	4.6	3.6	3.4	3.8	4.4	4.7
	浄水	最大	2.2	2.2	2.9	2.2	2.6	2.2	1.6	2.6	1.9	1.6	1.9	2.2	2.9
		最小	1.0	0.6	0.6	0.3	0.0	0.6	0.3	0.6	0.9	0.6	0.6	0.6	0.0
		平均	1.6	1.3	1.6	1.2	1.3	1.3	0.8	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3
残留塩素 (mg/l)	浄水	最大	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7
		最小	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
		平均	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6

高蔵寺浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)		最大	23.5	28.2	31.5	34.2	34.4	33.0	24.7	24.3	16.9	11.1	19.1	21.1	34.4
		最小	12.9	17.0	17.0	23.7	24.8	24.5	16.2	8.0	2.5	-1.3	4.6	5.3	-1.3
		平均	18.4	22.0	24.9	30.4	31.3	29.2	20.3	15.4	9.8	6.8	9.3	10.2	19.0
原水水温 (℃)		最大	15.0	18.3	21.0	25.2	27.2	26.5	23.8	16.5	10.9	7.5	10.1	11.0	27.2
		最小	11.5	14.1	16.1	19.5	25.0	23.5	16.0	10.0	6.7	6.0	5.5	7.0	5.5
		平均	13.2	15.9	18.4	21.7	25.9	25.4	18.9	13.7	9.0	6.7	7.4	8.0	15.4
濁度 (度)	原水	最大	40.4	215.2	116.0	47.5	23.3	13.8	6.5	5.9	14.3	4.7	21.2	57.7	215.2
		最小	3.2	6.6	2.7	3.2	2.1	1.7	1.4	1.3	1.3	1.5	1.7	3.4	1.3
		平均	7.1	22.8	16.5	11.9	4.8	4.0	2.2	2.0	3.0	2.3	6.0	7.4	7.5
	浄水	最大	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		最小	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		平均	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
色度 (度)	原水	最大	18.0	87.0	37.0	24.0	13.0	9.7	5.0	7.7	10.2	3.6	10.2	15.6	87.0
		最小	2.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.0	2.0	1.7	1.6	1.6	1.7	2.0	1.6
		平均	4.3	10.2	8.0	6.9	4.5	4.3	3.0	3.4	2.8	2.3	3.8	4.0	4.8
	浄水	最大	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		最小	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		平均	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
pH値	原水	最大	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5
		最小	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.0	7.0
		平均	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3
	浄水	最大	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
		最小	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.1
		平均	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	17.5	16.0	17.0	17.5	19.5	21.5	22.5	23.5	22.5	22.5	19.5	19.5	23.5
		最小	8.5	8.5	10.0	9.0	16.5	16.0	17.0	17.0	10.0	16.5	9.5	9.0	8.5
		平均	14.5	13.8	14.0	13.8	18.1	19.5	19.8	19.8	17.7	18.1	15.9	15.3	16.7
	浄水	最大	16.5	16.0	16.5	16.5	18.5	20.0	20.5	22.5	21.5	20.5	19.0	19.0	22.5
		最小	10.0	10.5	11.5	10.0	15.5	16.5	16.0	16.5	11.5	16.0	10.5	10.5	10.0
		平均	14.3	13.8	13.9	13.6	16.9	18.2	18.5	19.0	17.5	17.9	15.9	15.3	16.2
$KMnO_4$ 消費量 (mg/l)	原水	最大	10.2	40.4	12.7	14.0	6.0	7.7	4.9	7.6	7.9	4.0	7.9	11.1	40.4
		最小	2.3	3.4	2.9	2.6	3.1	3.2	2.8	2.6	2.2	2.3	2.6	2.5	2.2
		平均	3.6	6.4	5.5	5.3	4.1	4.2	3.5	4.0	3.5	3.0	3.9	3.5	4.2
	浄水	最大	1.4	1.2	1.2	1.4	1.4	1.2	1.4	1.9	1.7	1.4	1.2	1.2	1.9
		最小	0.6	0.6	0.6	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6
		平均	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.0	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0
残留塩素 (mg/l)	浄水	最大	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
		最小	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
		平均	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

尾張東部浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)		最大	22.4	24.0	26.9	30.7	30.5	29.5	22.5	21.7	13.8	9.9	16.0	17.4	30.7
		最小	10.4	15.8	19.0	24.4	25.4	23.9	13.3	7.8	1.9	-0.4	3.7	3.3	-0.4
		平均	16.9	19.4	23.1	28.1	28.8	26.7	17.5	12.8	7.6	5.3	7.5	8.4	16.8
原水水温 (℃)		最大	15.8	18.8	21.4	25.0	27.0	27.0	24.0	17.5	11.5	11.8	11.0	10.2	27.0
		最小	12.0	13.3	17.0	19.8	25.5	23.3	16.4	11.5	8.5	7.0	7.0	7.0	7.0
		平均	13.9	16.5	19.0	22.2	26.2	25.8	19.6	14.9	10.5	8.3	8.4	8.6	16.2
濁度 (度)	原水	最大	36.5	162.9	142.5	156.0	15.9	13.5	6.1	6.0	11.4	3.5	21.3	25.3	162.9
		最小	3.2	6.0	2.2	2.9	1.6	1.1	1.0	1.2	1.3	1.4	1.8	3.3	1.0
		平均	7.0	23.2	18.6	18.2	4.2	3.6	1.8	2.1	2.8	2.1	5.6	5.4	7.9
	浄水	最大	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		最小	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		平均	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
色度 (度)	原水	最大	10.9	43.6	29.7	72.6	5.2	8.4	5.2	7.3	5.8	4.7	10.9	6.8	72.6
		最小	2.0	3.0	2.5	2.4	3.2	2.8	1.8	1.6	1.5	1.6	1.5	1.7	1.5
		平均	3.7	7.8	7.0	7.9	3.9	4.0	2.8	3.4	2.4	2.2	2.8	2.6	4.2
	浄水	最大	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		最小	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		平均	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
pH値	原水	最大	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7
		最小	7.1	6.9	7.0	7.0	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.4	7.1	7.3	6.9
		平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4
	浄水	最大	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3
		最小	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1
		平均	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	17.5	16.5	16.5	17.5	20.0	21.5	21.5	23.5	21.5	22.0	20.0	20.0	23.5
		最小	9.0	8.5	10.0	8.5	15.5	16.0	17.0	16.0	10.0	16.5	10.0	11.0	8.5
		平均	14.4	13.7	13.6	13.8	17.8	19.3	19.4	19.7	17.4	18.0	15.9	15.7	16.6
	浄水	最大	15.5	15.0	15.5	16.0	18.0	20.0	19.5	20.5	19.5	19.0	17.5	17.5	20.5
		最小	9.5	9.5	10.5	9.5	14.0	15.0	15.0	14.5	10.0	14.0	9.5	11.0	9.5
		平均	13.0	12.6	13.1	13.0	16.1	18.1	17.4	17.5	15.7	15.9	14.5	13.9	15.1
$KMnO_4$ 消費量 (mg/l)	原水	最大	9.5	17.9	14.8	29.3	5.8	7.3	5.9	6.9	5.8	4.2	8.6	6.1	29.3
		最小	0.9	2.7	2.8	2.8	2.5	2.3	2.2	2.0	1.4	2.0	2.5	2.7	0.9
		平均	4.1	6.3	6.1	6.2	4.0	4.1	3.4	3.6	3.1	3.1	3.9	3.5	4.3
	浄水	最大	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.9	1.4	2.0	1.6	1.2	1.7	1.6	2.0
		最小	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.8	0.2
		平均	0.8	0.8	1.0	0.9	0.9	1.2	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.1	1.0
残留塩素 (mg/l)	浄水	最大	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.8
		最小	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
		平均	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6

犬山浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)		最大	22.8	28.0	31.2	33.3	33.2	31.4	23.6	24.9	14.3	11.2	16.7	19.3	33.3
		最小	12.2	16.4	16.3	22.5	25.1	24.8	15.5	7.6	2.4	-0.9	3.5	4.4	-0.9
		平均	17.1	21.4	24.6	29.6	30.3	28.3	19.4	14.5	8.6	6.2	8.5	9.3	18.2
原水水温 (℃)		最大	14.0	17.3	20.7	24.5	26.0	25.2	23.4	16.9	10.0	6.9	9.9	10.1	26.0
		最小	10.7	13.1	15.7	19.1	22.8	23.0	15.1	9.9	6.6	4.9	4.6	6.6	4.6
		平均	12.2	15.2	17.9	21.2	24.4	24.3	17.8	12.9	8.5	6.0	6.5	7.5	14.5
濁度 (度)	原水	最大	40.4	172.1	115.5	106.0	62.7	10.5	6.0	10.7	10.1	2.4	27.0	56.0	172.1
		最小	2.3	3.5	1.8	1.9	1.9	1.6	1.3	1.1	1.0	1.0	1.3	2.3	1.0
		平均	6.0	17.0	12.0	12.9	5.9	3.4	2.2	2.2	2.7	1.5	4.9	6.7	6.4
	浄水	最大	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		最小	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		平均	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
色度 (度)	原水	最大	16.5	42.8	42.6	50.8	27.4	6.7	5.4	6.3	7.1	2.8	12.2	16.0	50.8
		最小	2.7	3.3	2.8	2.4	3.4	3.4	2.0	2.0	1.5	1.4	1.5	2.4	1.4
		平均	4.3	6.7	6.4	6.9	5.1	4.4	3.3	3.6	2.7	1.9	3.6	4.1	4.4
	浄水	最大	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		最小	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		平均	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
pH値	原水	最大	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6
		最小	7.0	6.6	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2	7.1	6.6
		平均	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3
	浄水	最大	7.4	7.4	7.5	7.3	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5
		最小	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1
		平均	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	16.5	15.9	16.0	17.8	18.6	20.6	21.8	23.5	21.7	20.5	18.8	18.1	23.5
		最小	8.1	7.0	8.8	7.6	11.1	16.2	17.6	16.7	11.7	17.2	10.5	8.1	7.0
		平均	14.2	13.3	13.7	13.5	16.8	18.6	19.2	19.2	17.8	18.6	16.2	14.6	16.3
	浄水	最大	15.6	15.9	15.6	16.3	17.0	18.6	20.9	22.5	21.0	19.3	17.6	17.6	22.5
		最小	8.9	8.8	9.6	9.3	12.5	14.9	16.0	16.0	11.7	16.5	10.6	8.8	8.8
		平均	14.0	13.2	13.4	13.0	15.3	16.9	18.0	18.4	17.2	17.5	15.4	14.0	15.5
$KMnO_4$ 消費量 (mg/l)	原水	最大	12.5	29.6	22.5	28.3	9.4	6.9	6.9	8.9	7.5	4.2	9.1	9.2	29.6
		最小	2.4	2.9	2.8	2.6	3.3	3.0	2.8	3.2	3.2	2.9	2.3	2.3	2.3
		平均	3.9	5.2	5.1	5.3	4.6	4.6	4.3	5.0	4.2	3.5	3.9	3.5	4.4
	浄水	最大	1.4	1.6	1.6	1.6	1.8	2.2	2.0	1.9	2.1	2.2	1.7	1.5	2.2
		最小	0.5	0.2	0.7	0.3	0.7	1.0	0.5	0.9	0.9	0.9	0.3	0.3	0.2
		平均	1.0	0.9	1.2	0.8	1.2	1.5	1.4	1.6	1.5	1.3	1.0	1.0	1.2
残留塩素 (mg/l)	浄水	最大	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7
		最小	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
		平均	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6

尾張西部浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)		最大	26.5	27.7	29.2	35.6	34.0	32.6	25.0	25.3	16.2	12.2	18.1	20.3	35.6
		最小	12.2	16.0	18.0	24.0	25.3	25.1	12.2	9.0	2.8	-0.7	4.2	3.2	-0.7
		平均	17.4	21.7	24.4	30.4	30.7	29.1	20.1	15.2	9.3	6.9	9.1	9.6	18.7
原水水温 (℃)		最大	16.3	20.2	23.1	27.8	29.7	28.6	26.3	18.7	11.1	8.7	10.8	11.2	29.7
		最小	11.0	13.8	16.6	19.5	25.0	24.6	16.4	11.3	7.9	4.7	5.5	7.2	4.7
		平均	13.8	16.7	19.6	23.4	27.4	27.1	19.3	14.5	9.6	7.2	8.0	8.8	16.3
濁度 (度)	原水	最大	31.6	98.8	178.6	72.0	18.3	9.5	3.8	6.6	10.0	3.8	26.4	60.4	178.6
		最小	2.1	2.8	2.9	1.8	1.8	2.3	1.8	1.5	1.1	1.0	1.7	2.2	1.0
		平均	6.0	14.5	15.6	11.5	5.4	3.4	2.5	2.6	3.2	1.9	6.1	6.7	6.6
	浄水	最大	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		最小	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		平均	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
色度 (度)	原水	最大	17.3	42.9	60.9	29.4	18.3	6.9	4.8	6.7	5.7	3.1	11.7	18.4	60.9
		最小	1.1	1.7	3.4	2.6	2.2	2.4	2.4	2.5	2.1	1.9	1.9	2.5	1.1
		平均	4.1	6.9	7.5	6.5	4.7	4.3	3.5	4.0	3.2	2.5	3.8	4.2	4.6
	浄水	最大	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		最小	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		平均	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
pH値	原水	最大	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.8	7.8	7.6	7.6	7.5	7.5	7.8
		最小	7.0	7.0	6.9	6.8	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	6.8
		平均	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.3
	浄水	最大	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5
		最小	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1
		平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	17.5	18.0	18.0	19.5	21.5	22.5	23.0	26.0	24.0	21.0	20.0	19.5	26.0
		最小	9.0	9.5	9.5	10.0	12.5	18.0	18.5	17.5	13.0	17.5	11.5	9.5	9.0
		平均	14.8	14.2	15.6	15.2	18.2	20.1	20.5	20.7	19.2	19.5	17.3	16.2	17.6
	浄水	最大	16.5	17.5	18.5	18.0	20.0	20.5	20.5	22.5	21.5	19.5	20.0	18.5	22.5
		最小	10.5	9.5	11.0	10.0	14.0	17.5	17.5	16.5	13.0	16.5	12.0	10.5	9.5
		平均	14.3	14.3	15.6	15.0	17.8	19.0	18.8	19.0	17.8	17.9	16.6	15.6	16.8
$KMnO_4$ 消費量 (mg/l)	原水	最大	8.0	19.2	22.4	12.4	6.9	6.8	6.3	6.8	5.9	5.0	9.2	10.4	22.4
		最小	1.6	1.9	2.9	3.5	3.6	3.5	3.0	3.9	3.0	3.1	3.2	2.8	1.6
		平均	3.7	5.5	4.7	5.1	4.6	5.0	4.7	5.0	4.5	3.9	4.6	3.8	4.6
	浄水	最大	2.3	2.9	1.7	2.0	1.7	2.4	2.4	2.4	2.8	3.0	2.4	2.0	3.0
		最小	0.1	0.0	0.2	0.7	1.2	1.1	1.3	1.2	1.2	1.3	1.0	1.0	0.0
		平均	0.9	1.4	0.8	1.5	1.5	1.8	2.0	1.9	1.7	1.7	1.7	1.3	1.5
残留塩素 (mg/l)	浄水	最大	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.8
		最小	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		平均	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6

豊田浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)		最大	23.0	25.5	30.1	33.0	32.7	31.2	23.0	24.5	15.1	11.5	16.0	19.2	33.0
		最小	11.7	16.7	17.2	25.0	24.0	23.0	14.0	8.0	0.5	0.6	2.2	2.5	0.5
		平均	16.6	21.0	24.3	29.6	30.4	27.6	18.2	14.1	8.4	5.1	8.0	8.7	17.7
原水水温 (℃)		最大	14.7	17.3	20.2	24.2	24.9	24.4	22.9	15.9	10.5	7.8	9.4	8.6	24.9
		最小	10.8	13.2	15.6	18.0	21.6	21.3	15.2	11.0	6.6	4.7	4.7	6.7	4.7
		平均	12.8	15.3	17.5	21.6	23.1	23.3	18.0	13.4	8.7	5.9	6.5	7.4	14.5
濁度 (度)	原水	最大	10.8	29.5	123.0	30.4	34.0	120.0	13.2	8.9	6.3	3.4	67.9	19.3	123.0
		最小	1.3	1.4	1.2	1.2	1.6	1.3	1.4	1.6	2.5	2.0	2.7	2.0	1.2
		平均	2.8	6.4	16.3	5.5	6.0	7.5	3.2	3.4	3.7	2.7	7.0	4.9	5.8
	浄水	最大	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		最小	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		平均	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
色度 (度)	原水	最大	7.7	14.5	26.0	25.0	21.0	94.0	8.7	10.0	8.7	4.8	45.2	7.9	94.0
		最小	2.6	3.0	3.1	3.4	4.1	4.2	3.3	3.8	4.4	2.8	2.9	2.2	2.2
		平均	3.8	5.5	7.1	6.1	6.9	8.3	5.2	5.9	5.8	3.7	5.5	3.4	5.6
	浄水	最大	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		最小	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		平均	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
pH値	原水	最大	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.7	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.7
		最小	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.2	7.2	7.0	7.2	7.3	7.2	7.2	7.0
		平均	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
	浄水	最大	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
		最小	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2
		平均	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	18.0	17.0	16.5	20.0	20.0	21.5	21.5	22.0	20.5	19.0	18.5	17.0	22.0
		最小	14.0	13.0	9.0	14.0	15.0	14.0	19.0	18.0	17.5	17.5	14.0	13.5	9.0
		平均	16.2	15.0	14.3	17.0	17.8	19.6	20.7	19.8	18.9	18.5	17.2	14.9	17.5
	浄水	最大	17.0	16.0	16.0	18.0	18.5	19.0	20.5	21.0	19.0	18.0	18.5	17.0	21.0
		最小	14.5	12.5	10.5	13.0	15.0	16.0	17.5	17.5	16.5	16.5	14.5	12.5	10.5
		平均	15.4	14.2	13.9	16.1	17.2	18.1	18.9	19.0	17.8	17.3	16.2	14.5	16.6
$KMnO_4$ 消費量 (mg/l)	原水	最大	8.4	14.2	24.0	13.8	15.0	16.7	9.1	9.9	5.1	4.4	27.9	9.5	27.9
		最小	2.2	2.2	2.4	2.1	2.8	3.2	3.7	3.1	0.3	2.6	2.4	1.6	0.3
		平均	3.9	5.1	6.4	5.5	6.1	5.8	5.2	4.9	3.8	3.2	4.7	3.7	4.9
	浄水	最大	1.7	1.2	1.2	1.4	1.2	1.6	1.7	1.6	1.5	1.1	1.9	1.3	1.9
		最小	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.5	0.1	0.3	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0
		平均	0.9	0.6	0.8	0.9	0.7	1.0	0.9	1.0	0.8	0.9	1.0	0.7	0.9
残留塩素 (mg/l)	浄水	最大	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6
		最小	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		平均	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5

幸田浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)		最大	23.1	29.0	32.5	34.8	34.6	32.1	25.0	24.6	15.8	11.4	19.0	20.2	34.8
		最小	13.3	16.5	19.2	26.5	23.8	24.8	16.1	9.5	4.4	0.4	4.9	5.7	0.4
		平均	18.4	22.1	25.6	31.5	31.2	29.1	20.6	15.7	9.9	7.3	9.4	10.6	19.3
原水水温 (℃)		最大	17.0	20.5	23.0	27.5	28.5	26.5	23.5	17.5	11.0	8.0	12.0	11.5	28.5
		最小	12.5	15.5	17.0	22.0	24.5	23.0	15.0	10.5	6.0	5.0	5.5	7.0	5.0
		平均	14.4	18.0	19.6	25.2	26.3	24.6	17.9	13.4	8.6	6.3	7.7	8.5	15.9
濁度 (度)	原水	最大	18.0	28.0	181.0	106.0	71.0	29.0	9.3	10.0	3.5	2.7	15.0	41.0	181.0
		最小	1.0	2.9	2.5	3.0	1.8	2.5	1.5	0.9	0.7	0.6	0.7	1.0	0.6
		平均	6.3	7.7	16.3	12.3	10.4	6.0	2.9	2.2	1.2	1.0	2.9	5.5	6.2
	浄水	最大	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		最小	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		平均	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
色度 (度)	原水	最大	18.0	30.0	93.0	67.0	49.0	30.0	13.0	13.0	7.7	7.1	15.0	25.0	93.0
		最小	4.0	5.7	5.7	6.2	5.6	5.7	3.5	3.3	2.7	2.4	2.7	2.5	2.4
		平均	7.7	9.9	14.2	12.1	11.8	8.6	5.7	5.0	3.8	3.6	5.1	6.6	7.8
	浄水	最大	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6
		最小	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		平均	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
pH値	原水	最大	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6
		最小	7.3	7.2	7.1	7.3	7.0	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.0
		平均	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5
	浄水	最大	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
		最小	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
		平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	21.5	19.5	18.0	18.5	20.0	20.5	21.0	21.5	20.5	21.0	21.5	19.5	21.5
		最小	12.5	10.5	8.0	15.0	8.0	14.5	14.0	15.5	18.5	19.0	13.5	11.0	8.0
		平均	18.5	16.6	14.6	17.5	15.9	17.7	19.3	19.7	20.1	20.4	19.5	17.9	18.1
	浄水	最大	19.5	18.5	17.0	18.0	18.5	19.0	19.5	19.5	20.0	20.0	20.0	19.0	20.0
		最小	11.5	11.5	9.5	14.0	11.0	14.0	13.5	15.5	18.0	18.0	14.0	13.0	9.5
		平均	17.5	15.7	14.3	16.1	15.0	16.2	17.9	18.6	19.2	19.4	18.3	16.9	17.1
$KMnO_4$ 消費量 (mg/l)	原水	最大	14.9	22.0	41.6	22.0	29.0	19.0	9.4	15.0	7.6	5.3	14.1	14.4	41.6
		最小	3.0	5.5	5.2	5.5	4.9	4.9	3.3	2.4	2.4	2.1	2.7	2.7	2.1
		平均	7.1	8.6	10.5	8.7	9.9	7.2	4.8	4.7	3.6	3.2	4.4	4.6	6.4
	浄水	最大	1.5	1.5	1.2	1.8	1.8	2.4	1.8	2.1	2.1	1.2	2.2	1.8	2.4
		最小	0.3	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3
		平均	0.8	1.0	0.8	1.3	1.2	1.2	1.1	0.9	1.0	1.0	1.2	1.1	1.1
残留塩素 (mg/l)	浄水	最大	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8
		最小	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		平均	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6

豊橋浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)		最大	22.6	27.7	30.2	33.3	32.9	31.8	26.4	22.4	17.1	13.1	17.2	18.5	33.3
		最小	12.3	15.7	20.5	25.8	25.7	23.3	14.4	9.4	3.4	1.0	4.1	4.0	1.0
		平均	17.5	21.3	24.8	29.9	29.9	28.4	20.0	15.3	9.6	6.8	8.8	10.0	18.5
原水水温 (℃)		最大	18.4	20.8	24.4	29.0	29.2	27.0	25.2	18.8	12.0	8.9	13.6	14.0	29.2
		最小	12.6	15.1	17.6	23.0	24.2	23.6	15.6	10.9	5.4	4.8	6.0	7.8	4.8
		平均	15.5	18.0	20.3	26.3	26.7	25.3	18.5	13.9	8.4	6.5	8.7	9.5	16.5
濁度 (度)	原水	最大	7.5	20.0	128.0	34.0	33.0	12.0	8.6	5.6	3.7	3.2	9.2	17.0	128.0
		最小	1.4	1.4	1.7	1.9	2.1	3.0	1.6	1.0	0.5	0.7	0.8	0.7	0.5
		平均	2.5	3.6	9.7	4.3	7.4	4.2	2.8	1.9	1.4	1.2	2.1	3.0	3.7
	浄水	最大	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		最小	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		平均	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
色度 (度)	原水	最大	13.0	28.0	70.0	14.0	23.0	16.0	13.0	14.0	7.8	5.8	13.0	13.0	70.0
		最小	3.0	3.0	3.0	3.7	4.3	3.6	2.6	2.5	1.7	1.5	1.8	1.9	1.5
		平均	4.4	5.5	7.3	5.4	7.8	5.6	4.6	4.5	3.1	2.5	4.0	4.1	4.9
	浄水	最大	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		最小	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		平均	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
pH値	原水	最大	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
		最小	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.3	7.3	7.2	7.3	7.5	7.2	7.2	7.1
		平均	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4
	浄水	最大	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5
		最小	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3
		平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	25.5	24.0	32.5	28.5	28.0	29.0	29.0	29.0	28.0	28.0	27.5	24.0	32.5
		最小	13.0	12.0	13.0	18.5	15.0	19.0	16.0	19.5	21.0	23.5	12.0	11.0	11.0
		平均	21.7	19.6	21.5	25.4	23.5	26.3	25.3	25.2	26.2	26.2	23.2	20.7	23.7
	浄水	最大	22.5	21.0	22.0	24.0	24.5	24.0	25.0	24.0	24.5	25.0	24.0	21.0	25.0
		最小	11.5	12.0	13.0	19.0	14.5	18.0	16.0	18.0	20.0	21.0	14.0	12.0	11.5
		平均	19.0	17.5	18.8	21.8	20.3	21.9	21.5	22.0	22.7	22.7	20.4	18.4	20.6
$KMnO_4$ 消費量 (mg/l)	原水	最大	11.0	15.0	20.0	9.7	18.0	11.0	11.0	12.0	8.7	6.1	7.9	8.4	20.0
		最小	2.6	2.6	2.6	3.5	4.3	3.2	2.0	2.3	1.9	1.6	2.0	2.0	1.6
		平均	4.1	4.6	4.4	4.9	6.7	4.6	3.8	4.3	3.4	2.8	3.6	3.7	4.2
	浄水	最大	1.4	1.4	1.1	1.7	2.0	1.4	1.2	2.0	1.6	1.1	1.7	2.1	2.1
		最小	0.5	0.5	0.2	0.8	1.1	0.5	0.2	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2
		平均	0.9	0.9	0.7	1.2	1.5	0.9	0.8	1.1	0.8	0.7	0.9	0.9	0.9
残留塩素 (mg/l)	浄水	最大	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.64
		最小	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.44
		平均	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.52

豊橋南部浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)		最大	21.5	25.7	29.6	32.6	32.3	30.9	25.6	22.9	15.2	13.5	18.0	18.6	32.6
		最小	12.0	15.1	20.3	25.4	26.2	23.9	15.1	9.5	4.3	1.8	4.4	5.2	1.8
		平均	17.2	20.4	24.2	29.4	29.7	28.2	20.1	15.1	9.4	7.4	9.0	10.0	18.3
原水水温 (℃)		最大	14.8	17.8	20.6	23.7	25.5	26.1	24.5	19.0	13.0	10.0	10.5	10.5	26.1
		最小	11.2	14.5	17.5	20.8	22.9	24.1	18.0	12.6	9.0	6.9	7.0	8.0	6.9
		平均	12.9	16.0	18.8	22.0	24.5	25.1	20.7	16.0	11.3	8.4	8.4	9.0	16.1
濁度 (度)	原水	最大	1.9	3.0	23.0	6.4	5.8	96.1	8.2	3.8	2.1	2.1	41.8	2.6	96.1
		最小	0.6	0.7	1.1	1.6	0.8	0.7	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	1.0	0.6
		平均	1.2	1.3	4.6	2.8	2.1	5.0	1.6	1.8	1.2	1.2	2.7	1.4	2.2
	浄水	最大	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		最小	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		平均	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
色度 (度)	原水	最大	5.2	6.5	17.5	7.0	7.4	47.1	5.8	8.9	5.6	4.1	55.0	8.0	55.0
		最小	3.4	3.4	3.4	3.6	3.4	3.3	3.2	2.6	2.8	2.8	3.0	2.1	2.1
		平均	4.0	4.1	5.9	4.8	5.4	5.8	4.0	5.0	4.1	3.4	5.8	3.5	4.7
	浄水	最大	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		最小	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		平均	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
pH値	原水	最大	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.2	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6
		最小	7.2	7.2	7.0	7.1	7.1	7.0	7.2	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	7.0
		平均	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3
	浄水	最大	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5
		最小	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3
		平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	18.0	17.0	17.0	23.5	21.5	18.0	19.0	18.5	19.0	17.5	17.5	19.0	23.5
		最小	13.0	14.0	14.0	14.0	13.0	14.0	15.0	15.0	15.0	15.0	12.0	12.5	12.0
		平均	16.6	15.8	15.4	16.3	14.9	16.4	16.9	17.0	16.9	16.4	15.7	16.6	16.2
	浄水	最大	17.5	17.0	17.0	22.0	22.0	17.0	18.0	17.5	17.0	16.5	16.5	17.0	22.0
		最小	13.0	13.5	14.0	14.5	12.5	15.0	15.0	14.0	14.0	15.0	12.5	14.0	12.5
		平均	16.0	15.5	15.6	16.4	14.7	16.2	16.3	15.8	15.9	15.5	15.2	15.5	15.7
$KMnO_4$ 消費量 (mg/l)	原水	最大	6.8	6.5	8.6	8.7	7.3	7.1	5.8	9.4	6.2	5.3	6.1	7.9	9.4
		最小	3.1	4.0	3.4	4.3	4.0	3.7	3.6	3.9	3.9	3.8	4.0	3.0	3.0
		平均	4.7	4.9	5.1	5.4	5.5	4.7	4.6	5.4	5.0	4.6	4.6	4.1	4.9
	浄水	最大	1.5	1.5	1.2	1.5	1.5	1.2	1.2	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5
		最小	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.3	0.6	0.5	0.5	0.8	0.3	0.3
		平均	1.0	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	1.0	1.0	1.0	1.1	0.9	1.0
残留塩素 (mg/l)	浄水	最大	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
		最小	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		平均	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6

豊川浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)		最大	24.7	29.6	32.9	35.1	35.6	33.3	26.3	24.1	16.5	11.9	17.7	22.3	35.6
		最小	13.2	15.8	20.1	26.9	23.0	23.8	16.7	9.5	3.7	0.7	4.7	5.4	0.7
		平均	19.0	22.5	25.7	32.0	30.7	29.2	20.3	15.5	10.0	7.7	9.4	11.2	19.4
原水水温 (℃)		最大	17.0	20.4	22.0	25.5	25.5	25.6	24.3	18.1	13.0	9.4	11.0	11.0	25.6
		最小	14.5	16.7	19.0	22.5	23.3	23.8	17.5	13.0	8.8	7.3	7.5	9.4	7.3
		平均	15.8	18.8	20.3	24.4	24.6	24.6	20.3	15.7	10.9	8.4	8.9	10.0	16.9
濁度 (度)	原水	最大	2.3	2.4	76.0	7.0	6.4	4.6	4.3	4.9	4.7	4.0	7.2	5.6	76.0
		最小	0.7	0.8	1.1	1.8	1.2	1.0	1.3	1.0	1.6	1.4	1.9	2.0	0.7
		平均	1.4	1.4	11.2	4.4	3.7	2.5	2.5	2.7	2.5	2.0	3.3	3.7	3.4
	浄水	最大	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		最小	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		平均	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
色度 (度)	原水	最大	6.0	5.6	68.0	8.6	9.6	7.2	7.3	6.0	6.0	5.1	9.1	5.5	68.0
		最小	4.0	4.1	4.2	5.1	5.5	4.5	3.9	4.1	3.8	3.7	2.5	2.6	2.5
		平均	4.6	4.8	13.7	6.8	7.4	5.6	5.2	5.1	4.6	4.1	4.8	3.6	5.9
	浄水	最大	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		最小	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		平均	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
pH値	原水	最大	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
		最小	7.2	7.1	6.9	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	6.9
		平均	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
	浄水	最大	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5
		最小	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.1	7.1
		平均	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	18.5	18.5	18.0	26.5	25.0	19.5	19.5	20.0	19.5	18.5	19.0	20.0	26.5
		最小	16.5	16.0	13.0	16.0	13.5	17.0	17.0	17.5	17.0	17.0	14.5	16.0	13.0
		平均	17.4	16.7	15.1	18.0	15.6	18.2	18.3	18.7	18.3	17.8	17.4	18.1	17.5
	浄水	最大	18.0	18.0	18.5	26.5	23.5	19.5	20.0	20.0	19.0	18.0	18.0	18.5	26.5
		最小	15.0	16.0	14.0	16.5	14.5	17.5	17.0	18.0	16.5	16.0	15.0	16.0	14.0
		平均	17.1	16.5	16.2	18.4	16.7	18.4	18.7	18.8	18.0	17.0	16.8	17.2	17.5
$KMnO_4$ 消費量 (mg/l)	原水	最大	6.5	5.3	8.0	7.9	7.5	6.0	5.9	6.6	5.8	5.2	5.4	5.2	8.0
		最小	2.9	2.7	2.1	3.2	1.7	1.7	2.1	2.3	1.8	3.7	1.9	1.4	1.4
		平均	4.2	4.0	4.3	5.6	5.0	4.4	4.4	4.7	4.4	4.4	4.3	3.8	4.5
	浄水	最大	1.7	1.7	1.2	2.1	1.6	1.3	1.7	1.9	2.2	1.4	1.6	1.1	2.2
		最小	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1
		平均	0.6	0.9	0.6	1.2	1.1	0.7	1.0	1.1	1.0	1.0	0.8	0.7	0.9
残留塩素 (mg/l)	浄水	最大	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7
		最小	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
		平均	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

(2)工業用水毎日検査

上野浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)		最大	22.2	27.4	31.0	33.0	33.1	32.0	23.6	24.5	15.1	10.5	17.9	19.5	33.1
		最小	11.9	16.8	17.5	25.0	24.9	23.8	15.8	9.9	4.2	-0.5	4.3	4.1	-0.5
		平均	17.1	21.3	24.5	30.2	30.6	28.9	19.8	14.9	9.3	6.5	8.5	9.4	18.4
原水水温 (℃)		最大	15.6	19.0	21.3	26.4	27.6	27.3	25.0	17.6	11.8	8.2	8.9	10.3	27.6
		最小	12.1	15.4	18.4	21.6	26.0	25.2	17.6	12.2	8.0	6.2	6.3	8.0	6.2
		平均	14.1	17.3	19.7	23.6	26.8	26.3	20.4	15.2	10.0	7.1	7.4	8.9	16.4
濁度 (度)	原水	最大	7.0	26.5	21.3	19.4	9.3	6.5	5.9	4.1	4.0	4.3	6.7	7.7	26.5
		最小	2.7	3.9	4.2	2.7	1.7	2.9	2.0	2.3	2.2	2.8	3.5	4.9	1.7
		平均	4.7	8.1	9.8	7.6	4.0	4.5	3.3	3.0	3.0	3.6	4.4	6.4	5.2
	配水	最大	5.2	9.0	5.0	4.5	4.2	4.6	4.9	2.9	3.4	2.0	5.6	6.2	9.0
		最小	2.1	1.1	0.8	0.7	1.4	2.4	1.4	1.6	1.7	1.0	1.0	3.7	0.7
		平均	3.3	3.2	2.5	1.8	2.5	3.2	2.8	2.3	2.3	1.4	2.3	4.5	2.7
pH値	原水	最大	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.8
		最小	7.3	7.2	7.1	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.1
		平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	配水	最大	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4
		最小	7.2	7.0	6.9	6.9	7.3	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	6.9
		平均	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	16.0	16.5	15.5	17.5	19.0	21.0	20.5	21.5	21.0	19.0	19.0	17.5	21.5
		最小	14.5	13.0	14.0	13.5	17.0	18.0	18.5	19.5	16.5	17.0	15.0	15.0	13.0
		平均	15.5	14.6	14.6	14.8	18.2	19.4	19.5	20.4	19.1	18.3	18.0	16.0	17.4
	配水	最大	15.0	15.0	15.0	16.0	17.5	18.0	18.5	20.5	19.0	17.5	17.5	16.5	20.5
		最小	13.5	11.5	10.5	10.0	16.0	16.0	16.5	17.0	15.0	15.5	14.0	14.0	10.0
		平均	14.3	13.2	12.9	12.8	16.9	17.0	17.6	18.8	17.4	16.3	16.6	14.8	15.7

知多浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)		最大	23.0	30.0	31.0	34.0	35.0	33.0	24.0	22.0	16.0	17.0	16.0	21.0	35.0
		最小	12.0	17.0	18.0	25.0	25.0	26.0	15.0	9.0	3.0	0.0	3.0	4.0	0.0
		平均	17.2	22.1	25.3	31.4	31.8	29.2	19.0	13.7	8.4	6.2	7.7	8.6	18.4
原水水温 (℃)		最大	16.2	20.2	23.1	28.1	29.1	28.6	26.7	19.0	12.8	9.0	9.0	10.6	29.1
		最小	13.2	16.3	20.4	23.1	28.0	25.6	18.5	13.1	9.0	6.8	7.1	8.9	6.8
		平均	15.1	18.4	21.5	25.5	28.5	27.7	21.7	16.3	10.9	7.8	8.0	9.4	17.6
濁度 (度)	原水	最大	5.1	8.0	6.2	4.0	4.5	12.7	5.7	4.2	3.4	5.6	7.4	8.4	12.7
		最小	2.0	3.0	2.1	1.2	1.1	2.1	2.5	2.5	2.3	3.1	4.6	5.9	1.1
		平均	3.6	4.5	3.9	2.6	2.7	4.7	4.1	3.0	2.8	4.4	5.4	7.0	4.1
	配水	最大	5.3	8.0	5.9	4.3	8.8	5.9	2.9	2.0	1.9	2.1	2.7	3.8	8.8
		最小	1.9	0.4	2.7	1.2	2.0	1.0	1.2	0.9	0.7	0.7	1.3	0.6	0.4
		平均	3.2	4.5	4.2	3.0	3.1	2.6	1.9	1.4	1.2	1.6	2.1	2.6	2.6
pH値	原水	最大	7.5	7.2	7.1	7.0	7.2	7.6	7.6	7.5	7.6	7.8	7.9	7.7	7.9
		最小	7.2	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	7.4	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	6.9
		平均	7.3	7.1	7.0	7.0	7.1	7.3	7.5	7.4	7.5	7.7	7.7	7.6	7.4
	配水	最大	7.4	7.2	7.2	7.1	7.2	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5
		最小	7.2	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	6.9
		平均	7.3	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2
ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	20.0	19.5	16.5	16.5	20.5	23.0	22.5	23.5	23.5	20.5	20.5	19.0	23.5
		最小	15.0	14.0	14.0	14.5	16.0	18.5	19.0	19.5	18.0	17.5	17.5	16.0	14.0
		平均	17.1	15.6	15.3	15.6	18.2	20.2	20.4	21.1	20.3	18.9	18.9	17.1	18.2
	配水	最大	19.0	19.0	16.5	18.0	23.0	22.0	23.0	22.5	22.0	18.5	19.0	18.0	23.0
		最小	15.0	14.0	14.0	14.5	16.0	18.0	18.0	19.0	16.5	16.5	15.5	14.5	14.0
		平均	17.1	15.6	15.3	15.8	18.2	19.9	20.0	20.3	19.4	17.5	17.4	15.7	17.7

尾張東部浄水場(東郷)

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)		最大	19.8	24.0	26.9	30.7	30.5	29.5	22.5	21.7	13.8	9.9	16.0	17.4	30.7
		最小	10.6	15.8	19.0	24.4	25.4	23.9	13.3	7.8	1.9	-0.4	3.7	3.3	-0.4
		平均	15.2	19.4	23.1	28.1	28.8	26.7	17.5	12.8	7.6	5.3	7.5	8.4	16.7
原水水温 (℃)		最大	14.4	17.5	20.4	24.3	26.5	26.0	23.5	16.4	10.7	7.4	9.8	9.9	26.5
		最小	11.4	13.5	15.7	19.5	24.4	23.6	15.9	10.4	6.6	5.8	5.3	7.3	5.3
		平均	12.7	15.4	18.0	21.3	25.4	25.1	18.8	13.7	8.9	6.5	7.4	8.4	15.1
濁度 (度)	原水	最大	6.0	11.0	11.0	11.0	5.0	7.0	6.0	5.0	3.0	2.0	6.0	5.0	11.0
		最小	3.0	3.0	5.0	4.0	3.0	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	2.0
		平均	4.0	6.0	7.0	5.0	4.0	5.0	4.0	3.0	2.0	2.0	3.0	4.0	4.1
	配水	最大	4.0	5.0	5.0	6.0	4.0	5.0	4.0	2.0	3.0	1.0	6.0	5.0	6.0
		最小	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
		平均	2.0	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	3.0	2.7
pH値	原水	最大	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.8	7.7	7.8	7.8
		最小	7.4	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5	7.1
		平均	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5
	配水	最大	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
		最小	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.1
		平均	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	16.5	17.0	16.5	17.0	20.0	21.5	21.0	22.0	21.0	19.0	19.0	17.5	22.0
		最小	14.0	13.5	13.5	13.5	17.0	18.5	18.5	19.5	16.0	17.0	14.5	14.5	13.5
		平均	15.4	15.0	14.8	14.9	18.4	19.7	19.6	20.6	19.1	18.1	17.8	15.9	17.4
	配水	最大	15.5	16.5	15.5	16.5	19.0	20.5	19.5	21.0	19.5	18.0	17.5	16.5	21.0
		最小	13.0	12.0	12.0	11.5	16.0	17.5	17.5	17.5	15.0	15.5	13.5	13.0	11.5
		平均	14.5	14.1	14.1	14.0	17.5	18.8	18.6	19.1	17.9	16.6	16.1	14.7	16.3

尾張西部浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)		最大	26.5	27.7	29.2	35.6	34.0	32.6	25.0	25.3	16.2	12.2	18.1	20.3	35.6
		最小	12.2	16.0	18.0	24.0	25.3	25.1	12.2	9.0	2.8	-0.7	4.2	3.2	-0.7
		平均	17.4	21.7	24.4	30.5	30.7	29.1	20.1	15.2	9.3	6.9	9.2	9.6	18.7
原水水温 (℃)		最大	20.8	20.8	23.2	28.9	30.1	29.2	25.8	19.0	12.5	8.8	11.3	11.3	30.1
		最小	12.5	14.2	17.6	20.2	25.8	25.3	16.3	12.4	7.4	5.7	6.3	6.3	5.7
		平均	17.0	17.5	19.9	24.1	27.8	27.5	19.3	15.3	9.9	7.4	8.2	8.2	16.9
濁度 (度)	原水	最大	16.8	16.8	138.4	46.1	41.8	5.1	3.5	4.2	3.8	6.8	13.0	34.0	138.4
		最小	0.7	0.7	2.0	1.6	0.9	1.6	0.6	0.9	0.3	1.0	1.1	1.6	0.3
		平均	3.4	3.4	15.1	10.1	4.1	2.4	1.7	1.8	1.8	1.7	4.3	5.1	4.6
	配水	最大	0.3	0.3	0.4	0.3	0.8	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.8
		最小	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
pH値	原水	最大	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.7	7.6	7.9	7.6	7.5	7.6	7.5	7.9
		最小	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.1	7.0	6.8
		平均	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
	配水	最大	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
		最小	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.0
		平均	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	21.5	21.5	20.0	21.0	21.5	24.5	25.0	28.0	26.0	23.0	23.5	21.5	28.0
		最小	11.5	11.5	9.5	10.0	12.5	18.0	19.5	19.5	14.5	19.0	12.5	10.0	9.5
		平均	14.6	14.6	13.6	14.1	15.5	17.7	19.0	19.6	18.6	18.3	17.1	16.4	16.6
	配水	最大	19.0	19.0	17.0	18.0	19.5	21.0	21.0	23.0	24.0	21.0	22.0	19.0	24.0
		最小	10.0	10.0	10.5	10.0	11.0	12.5	16.0	18.0	13.0	15.0	11.0	11.5	10.0
		平均	14.6	14.6	13.6	14.1	15.5	17.7	19.0	19.6	18.6	18.3	17.1	16.4	16.6

安城浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)		最大	24.5	29.0	32.8	35.1	35.7	33.6	26.3	25.4	16.1	12.3	18.2	21.5	35.7
		最小	13.6	16.7	18.1	25.7	24.2	25.6	17.2	10.0	6.2	0.4	5.2	5.4	0.4
		平均	18.8	22.5	25.9	31.7	31.4	29.8	21.4	16.5	10.9	8.0	10.1	11.4	19.9
原水水温 (℃)		最大	16.1	19.8	21.5	27.1	27.9	26.8	24.4	17.8	10.9	8.0	9.7	10.5	27.9
		最小	12.2	14.2	16.1	19.5	23.5	24.0	16.0	10.8	6.4	5.2	5.8	7.5	5.2
		平均	14.4	16.8	18.6	23.7	25.8	25.4	19.3	13.8	8.8	6.5	7.3	8.6	15.8
濁度 (度)	原水	最大	6.0	15.0	103.0	56.0	36.0	15.0	11.0	11.0	5.0	4.0	13.0	21.0	103.0
		最小	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
		平均	3.0	6.0	13.0	7.0	5.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	4.0	5.0	4.7
	配水	最大	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
		最小	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
		平均	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
pH値	原水	最大	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7
		最小	7.2	7.2	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.0
		平均	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
	配水	最大	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3
		最小	6.9	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.7
		平均	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	25.0	19.0	20.0	22.5	22.0	22.5	24.0	27.0	25.0	25.0	24.5	23.5	27.0
		最小	15.0	14.0	11.5	15.0	16.0	19.5	19.5	19.5	21.0	21.5	15.5	16.0	11.5
		平均	19.8	16.6	15.8	19.2	19.7	21.3	22.3	23.2	22.9	23.5	20.8	20.0	20.4
	配水	最大	20.0	16.0	15.5	18.0	18.5	19.0	20.0	23.5	21.0	20.5	20.0	19.0	23.5
		最小	12.0	11.0	10.0	11.0	12.0	15.0	16.0	16.0	17.5	18.0	14.0	13.0	10.0
		平均	16.0	13.3	12.4	15.1	15.9	17.1	18.4	19.4	19.1	19.6	17.6	16.3	16.7

豊橋南部浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)		最大	21.5	25.7	29.6	32.6	32.3	30.9	25.6	22.9	15.2	13.5	18.0	18.6	32.6
		最小	5.0	15.1	20.3	25.4	26.2	23.9	15.1	9.5	4.3	1.8	4.4	5.2	1.8
		平均	16.7	20.4	24.2	29.4	29.7	28.2	20.1	15.1	9.4	7.4	9.0	10.0	18.3
原水水温 (℃)		最大	14.8	17.8	20.6	23.7	25.5	26.1	24.5	19.0	13.0	10.0	10.5	10.5	26.1
		最小	11.2	14.5	17.5	20.8	22.9	24.1	18.0	12.6	9.0	6.9	7.0	8.0	6.9
		平均	12.9	16.0	18.8	22.0	24.5	25.1	20.7	16.0	11.3	8.4	8.4	9.0	16.1
濁度 (度)	原水	最大	1.9	3.0	23.0	6.4	5.8	96.1	8.2	3.8	2.1	2.1	41.8	2.6	96.1
		最小	0.6	0.7	1.1	1.6	0.8	0.7	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	1.0	0.6
		平均	1.2	1.3	4.6	2.8	2.1	5.0	1.6	1.8	1.2	1.2	2.7	1.4	2.2
	配水	最大	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5
		最小	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	0.1	< 0.1
		平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
pH値	原水	最大	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.2	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6
		最小	7.2	7.2	7.0	7.1	7.1	7.0	7.2	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	7.0
		平均	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3
	配水	最大	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
		最小	6.9	6.9	6.7	6.9	6.8	6.8	7.0	6.9	6.8	6.9	7.0	6.9	6.7
		平均	7.1	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	18.0	17.0	17.0	23.5	21.5	18.0	19.0	18.5	19.0	17.5	17.5	19.0	23.5
		最小	13.0	14.0	14.0	14.0	13.0	14.0	15.0	15.0	15.0	15.0	12.0	12.5	12.0
		平均	16.6	15.8	15.4	16.3	14.9	16.4	16.9	17.0	16.9	16.4	15.7	16.6	16.2
	配水	最大	14.0	12.5	13.0	17.0	21.5	14.0	14.5	14.0	14.5	13.0	13.5	13.5	21.5
		最小	10.0	10.0	9.0	10.0	9.0	11.0	11.0	10.0	11.0	11.0	9.5	10.0	9.0
		平均	12.6	11.4	11.3	12.4	11.0	12.6	12.7	12.4	12.5	11.8	11.8	12.4	12.1

蒲郡浄水場(工水)

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)		最大	24.8	28.6	30.4	35.3	33.9	33.4	27.0	24.0	17.0	13.0	18.2	21.6	35.3
		最小	14.2	16.7	21.2	26.4	27.5	25.9	18.9	10.9	5.1	2.6	4.7	6.6	2.6
		平均	19.2	22.7	25.8	31.7	31.4	30.0	22.4	16.8	11.4	8.4	9.9	11.0	20.1
原水水温 (℃)		最大	16.0	19.5	22.0	25.8	25.5	27.1	23.7	18.8	14.0	11.4	11.0	11.7	27.1
		最小	13.4	15.9	17.9	21.1	22.3	22.7	17.7	13.4	10.4	8.2	8.4	9.7	8.2
		平均	15.2	17.7	19.7	23.8	24.1	24.0	20.0	16.2	12.3	9.7	9.7	10.5	16.9
濁度 (度)	原水	最大	2.2	5.4	34.8	6.5	14.2	4.3	3.9	2.8	2.0	1.3	5.2	3.3	34.8
		最小	0.3	0.3	1.6	1.5	1.6	1.1	0.5	0.6	0.3	0.4	0.7	0.9	0.3
		平均	0.9	1.3	7.7	3.3	4.2	2.5	1.8	1.3	0.7	0.8	1.7	1.8	2.3
	配水	最大	0.2	0.2	0.6	0.5	0.9	0.4	0.3	0.2	0.5	0.2	0.7	0.6	0.9
		最小	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		平均	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
pH値	原水	最大	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5
		最小	7.3	7.2	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.0
		平均	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3
	配水	最大	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3
		最小	7.2	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	6.9	7.1	7.0	6.9
		平均	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	23.0	23.0	25.0	26.0	24.0	22.0	24.0	23.0	24.0	22.0	22.0	23.0	26.0
		最小	19.0	18.0	16.0	18.0	16.0	18.0	19.0	20.0	20.0	19.0	18.0	18.0	16.0
		平均	20.4	20.4	19.1	19.9	18.5	20.1	21.5	21.8	21.4	20.2	19.9	20.4	20.3
	配水	最大	20.0	20.0	20.0	24.0	21.0	20.0	21.0	21.0	21.0	19.0	19.0	20.0	24.0
		最小	17.0	16.0	14.0	16.0	14.0	16.0	17.0	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0	14.0
		平均	18.2	18.1	16.4	17.9	16.5	18.1	19.4	19.6	19.0	17.5	17.4	17.5	18.0

7 浄水場原水濁度分布

区分	浄水場名	濁度（度）								最高濁度※（度）
		0～5	6～15	16～30	31～50	51～100	101～200	201～300	301～	
水道用水	上野浄水場	182	166	18						29
	知多浄水場	231	121	8	4	2				170
	高蔵寺浄水場	266	60	26	8	4	1	1		336
	尾張東部浄水場	255	83	15	7	2	4			256
	犬山浄水場	283	57	13	6	4	3			380
	尾張西部浄水場	269	67	16	8	5	1			203
	豊田浄水場	297	50	13	2	2	2			568
	幸田浄水場	266	72	20	5	1	2			242
	豊橋浄水場	324	31	7	3		1			210
	豊橋南部浄水場	350	11	3	1	1				196
	豊川浄水場	350	11	2	1	2				180
工業用水	上野浄水場	182	166	18						29
	知多浄水場	327	39							16
	尾張東部(東郷)浄水場	292	74							26
	尾張西部浄水場	290	52	12	8	2	2			174
	安城浄水場	302	52	6	3	2	1			419
	豊橋南部浄水場	350	11	3	1	1				196
	蒲郡浄水場(工水)	349	13	3	1					48

単位：日

※ 最高濁度は定時測定及び計器の連続自動測定データ等から抽出。

Ⅲ 各 種 試 験

1 ダイオキシン類試験

原水			浄水		
地点名	採水日	毒性等量 (pg-TEQ/L)	地点名	採水日	毒性等量 (pg-TEQ/L)
兼山取水口	令和5年12月13日	0.027	高蔵寺浄水場	令和5年12月13日	0.0018
犬山共同取水口	令和5年12月19日	0.035	上野浄水場	令和5年12月14日	0.0059
尾西取水口	令和5年12月15日	0.029	犬山浄水場	令和5年12月19日	0.0013
長良川取水口	令和5年12月1日	0.055	豊田浄水場	令和5年12月21日	0.0017
岩倉取水口	令和5年12月21日	0.015	豊橋南部浄水場	令和5年11月29日	0.0023
細川頭首工	令和5年12月22日	0.025	豊川浄水場	令和5年11月28日	0.0060
大野頭首工	令和5年11月28日	0.017			
森岡取水場	令和5年11月30日	0.031			

毒性等量の算出は、毒性等価係数にはTEF(WHO/IPCS 2005)を用い、定量下限値未満の数値の取り扱いは、定量下限値未満で検出下限値以上の数値についてはそのままの値を用い、検出下限値未満の数値については0(ゼロ)を用いた。

【目標値】ダイオキシン類:1pg-TEQ/L(浄水)
(固相抽出-GC-MS法)

2 原虫試験

(単位:個/10L)

浄水場名	採水日	原水		浄水	
		クリプトスポリジウム	ジアルジア	クリプトスポリジウム	ジアルジア
上野浄水場	令和5年5月22日	0	0	0	0
	令和5年11月13日	0	0	0	0
知多浄水場	令和5年5月22日	0	0	0	0
	令和5年11月13日	0	0	0	0
高蔵寺浄水場	令和5年4月17日	0	0	0	0
	令和5年10月16日	0	0	0	0
尾張東部浄水場	令和5年4月17日	0	0	0	0
	令和5年10月16日	0	0	0	0
犬山浄水場	令和5年6月19日	0	0	0	0
	令和5年12月18日	0	0	0	0
尾張西部浄水場	令和5年6月19日	0	0	0	0
	令和5年12月18日	0	0	0	0
豊田浄水場	令和5年7月18日	0	0	0	0
	令和6年1月23日	0	0	0	0
幸田浄水場	令和5年7月18日	0	0	0	0
	令和6年1月23日	0	0	0	0
豊橋浄水場	令和5年8月14日	0	0	0	0
	令和6年2月19日	0	0	0	0
豊橋南部浄水場	令和5年9月19日	0	0	0	0
	令和6年3月19日	0	0	0	0
豊川浄水場	令和5年8月14日	0	0	0	0
	令和6年2月19日	0	0	0	0

3 放射性物質検査

(1)浄水場浄水

（単位:Bq/kg）

		令和5年6月	令和5年9月	令和5年12月	令和6年3月
上野浄水場	採水日	13 日	4 日	11 日	4 日
	セシウム-134	不検出(0.4)	不検出(0.6)	不検出(0.9)	不検出(0.9)
	セシウム-137	不検出(0.6)	不検出(0.8)	不検出(0.9)	不検出(0.9)
知多浄水場	採水日	13 日	4 日	11 日	4 日
	セシウム-134	不検出(0.6)	不検出(0.8)	不検出(1.0)	不検出(0.8)
	セシウム-137	不検出(0.6)	不検出(0.6)	不検出(0.8)	不検出(0.9)
高蔵寺浄水場	採水日	13 日	4 日	4 日	11 日
	セシウム-134	不検出(0.6)	不検出(0.9)	不検出(0.9)	不検出(1.0)
	セシウム-137	不検出(0.6)	不検出(1.1)	不検出(0.8)	不検出(0.9)
尾張東部浄水場	採水日	12 日	4 日	11 日	4 日
	セシウム-134	不検出(0.7)	不検出(0.7)	不検出(0.9)	不検出(1.0)
	セシウム-137	不検出(0.7)	不検出(0.8)	不検出(0.6)	不検出(0.8)
犬山浄水場	採水日	13 日	4 日	4 日	11 日
	セシウム-134	不検出(0.6)	不検出(0.8)	不検出(1.0)	不検出(1.0)
	セシウム-137	不検出(0.7)	不検出(1.0)	不検出(0.8)	不検出(0.8)
尾張西部浄水場	採水日	12 日	5 日	5 日	12 日
	セシウム-134	不検出(0.6)	不検出(0.8)	不検出(0.8)	不検出(1.0)
	セシウム-137	不検出(0.5)	不検出(0.8)	不検出(0.8)	不検出(0.8)
豊田浄水場	採水日	5 日	12 日	4 日	5 日
	セシウム-134	不検出(0.7)	不検出(1.0)	不検出(0.5)	不検出(0.8)
	セシウム-137	不検出(0.6)	不検出(0.8)	不検出(0.9)	不検出(0.9)
幸田浄水場	採水日	5 日	12 日	4 日	5 日
	セシウム-134	不検出(0.5)	不検出(0.7)	不検出(0.8)	不検出(1.0)
	セシウム-137	不検出(0.7)	不検出(0.9)	不検出(0.9)	不検出(0.8)
豊橋浄水場	採水日	6 日	11 日	11 日	11 日
	セシウム-134	不検出(0.4)	不検出(0.8)	不検出(0.9)	不検出(0.8)
	セシウム-137	不検出(0.5)	不検出(0.7)	不検出(0.8)	不検出(0.8)
豊川浄水場	採水日	5 日	11 日	12 日	12 日
	セシウム-134	不検出(0.6)	不検出(0.9)	不検出(0.8)	不検出(1.1)
	セシウム-137	不検出(0.7)	不検出(0.8)	不検出(0.7)	不検出(1.0)
豊橋南部浄水場	採水日	6 日	12 日	11 日	11 日
	セシウム-134	不検出(0.5)	不検出(1.0)	不検出(1.0)	不検出(0.9)
	セシウム-137	不検出(0.5)	不検出(0.7)	不検出(0.8)	不検出(0.9)

注)「不検出」とは、検体の放射能濃度が検出限界値未満であることを意味し、括弧内の数値はその測定における検出限界値を示す。
放射能測定の特性として、同じ機器・条件で測定しても、検出限界値は変動する。

【水道水中の放射性物質に係る管理目標値】（平成24年4月施行）
・セシウム-134及びセシウム-137の合計：10Bq/kg以下

(2)原水

（単位:Bq/kg）

		令和5年6月	令和5年9月	令和5年12月	令和6年3月
兼山取水口	採水日	13 日	4 日	4 日	11 日
	セシウム-134	不検出(0.6)	不検出(1.1)	不検出(1.0)	不検出(0.9)
	セシウム-137	不検出(0.7)	不検出(0.8)	不検出(0.9)	不検出(0.8)
長良川取水口	採水日	12 日	5 日	5 日	12 日
	セシウム-134	不検出(0.6)	不検出(0.9)	不検出(0.9)	不検出(0.7)
	セシウム-137	不検出(0.6)	不検出(1.0)	不検出(0.9)	不検出(0.9)
岩倉取水口	採水日	6 日	12 日	4 日	5 日
	セシウム-134	不検出(0.6)	不検出(1.4)	不検出(0.8)	不検出(0.9)
	セシウム-137	不検出(0.6)	不検出(0.9)	不検出(1.0)	不検出(0.9)
大野頭首工	採水日	5 日	12 日	12 日	12 日
	セシウム-134	不検出(0.7)	不検出(0.8)	不検出(0.7)	不検出(0.9)
	セシウム-137	不検出(0.7)	不検出(0.7)	不検出(0.9)	不検出(1.0)

注)「不検出」とは、検体の放射能濃度が検出限界値未満であることを意味し、括弧内の数値はその測定における検出限界値を示す。放射能測定の特性として、同じ機器・条件で測定しても、検出限界値は変動する。

(3)浄水場発生土

浄水場名	試料の種類	試料採取日	ｾｼｳﾑ-134及びｾｼｳﾑ-137(Bq/kg)
上野浄水場	脱水	令和5年6月30日	＜10
知多浄水場	脱水	令和5年6月29日	＜10
高蔵寺浄水場	脱水	令和5年6月29日	＜10
尾張東部浄水場	脱水	令和5年7月7日	＜10
犬山浄水場	脱水	令和5年6月30日	＜10
尾張西部浄水場	脱水	令和5年6月29日	＜10
豊田浄水場	脱水	令和5年6月21日	＜10
幸田浄水場	脱水	令和5年6月27日	＜10
安城浄水場	脱水	令和5年6月27日	＜10
豊橋浄水場	脱水	令和5年6月30日	＜10
豊橋南部浄水場	天日乾燥	令和5年6月27日	＜10
豊川浄水場	脱水	令和5年6月8日	＜10
蒲郡浄水場(工水)	天日乾燥	令和5年6月8日	＜10

【放射性物質が検出された浄水発生土の園芸用土又はグラウンド土への有効利用に関する考え方について】
（平成25年3月通知）
・セシウム-134及びセシウム-137の合計：400Bq/kg以下

4 水処理薬品検査

(1)水処理薬品の品質基準に係る検査

液体硫酸アルミニウム

採取浄水場		安城	安城	品質基準
採取年月日		令和5年6月5日	令和5年11月6日	
外観		無色透明	無色透明	無色～黄味がかった 薄い褐色の透明な液体
酸化アルミニウム	%	8.1	8.1	8.0～8.2
pH値		3.5	3.6	3.0以上
凝集性能(濁度)	度	0.8	0.8	1以下

ポリ塩化アルミニウム

採取浄水場		尾張西部	尾張東部	尾張西部	尾張東部	品質基準
採取年月日		令和5年5月29日	令和5年6月23日	令和5年11月2日	令和5年12月27日	
外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色～黄味がかった 薄い褐色の透明な液体
比重(20℃)		1.22	1.21	1.22	1.21	1.19以上
酸化アルミニウム	%	10.6	10.4	10.2	10.4	10.0～11.0
塩基度	%	54	52	54	52	45～65
pH値(10g/l溶液)		4.2	4.1	4.2	4.3	3.5～5.0
硫酸イオン	%	2.8	2.6	2.8	2.7	2.1～3.5
凝集性能(濁度)	度	0.6	0.4	0.5	0.3	1以下

液体苛性ソーダ

採取浄水場		豊田	豊田	品質基準
採取年月日		令和5年5月19日	令和5年11月6日	
外観		無色透明	無色透明	無色又はわずかに 着色した透明な液体
水酸化ナトリウム	%	25.0	25.2	25.0±1
塩化ナトリウム	%	< 0.08	<0.08	0.8以下

次亜塩素酸ナトリウム

採取浄水場		尾張東部	尾張東部	品質基準
採取年月日		令和5年6月12日	令和5年11月1日	
外観		淡黄色透明	淡黄色透明	淡黄色の透明な液体
有効塩素	%	13.4	13.5	12以上
塩素酸	mg/kg	2,314	2,053	4,000以下
臭素酸	mg/kg	< 5	35.7	50以下
比重(20℃)		1.14	1.15	1.16以下
遊離アルカリ	%	0.2	0.3	2以下
塩化ナトリウム	%	2.2	3.6	4.0以下

粉末活性炭(50%ウエット)

採取浄水場		豊橋	豊田	品質基準
採取年月日		令和5年4月19日	令和5年12月20日	
pH値		9.6	10.6	4～11
電気伝導率	μS/cm	234	344	900以下
塩化物	%	< 0.05	< 0.05	0.5以下
フェノール価		24	15	25以下
ABS価		37	43	50以下
メチレンブルー脱色力	ml/g	160	150	150以上
ヨウ素吸着性能	mg/g	932	979	900以上
乾燥減量	%	45.9	47.2	45～50
ふるい(75μ)残分	%	0.5	1.3	10以下

粉末活性炭(ドライ)

採取浄水場		上野	知多	品質基準
採取年月日		令和5年5月15日	令和5年11月1日	
pH値		10.6	10.9	4～11
電気伝導率	μS/cm	411	141	900以下
塩化物	%	0.14	0.42	0.5以下
フェノール価		23	19	25以下
ABS価		42	42	50以下
メチレンブルー脱色力	ml/g	180	160	150以上
ヨウ素吸着性能	mg/g	1,010	925	900以上
乾燥減量	%	2.2	3.7	5以下
ふるい(75μ)残分	%	0.3	0.2	10以下

(2)水処理薬品の水道施設の技術的基準を定める省令に係る検査

水処理薬品		液体硫酸アルミニウム		ポリ塩化アルミニウム				液体苛性ソーダ		評価基準値 下記の数値 以下であること
設定最大注入率	mg/l	100(Al2O3:8%換算)		200(Al2O3:10%換算)				100(45%換算)		
採取浄水場		安城	安城	尾張西部	尾張東部	尾張西部	尾張西部	豊田	豊田	
採取年月日		令和5年6月5日	令和5年11月6日	令和5年5月29日	令和5年6月23日	令和5年11月2日	令和5年12月27日	令和5年5月19日	令和5年11月6日	
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	0.00003	< 0.00003	0.00003	< 0.00003	< 0.00003	0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.0
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0.004
ジクロロメタン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
塩素酸	mg/l	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.4
臭素酸	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.004	< 0.003	0.005	< 0.003	< 0.003	0.03
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.0015	< 0.0005	0.001	< 0.0005	< 0.0005	0.005
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
フェノール類	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0.25	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.07	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.5
アンチモン及びその化合物	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002
ウラン及びその化合物	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	0.0004
銀及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01
バリウム及びその化合物	mg/l	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0.07
モリブデン及びその化合物	mg/l	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	0.007

水処理薬品		次亜塩素酸ナトリウム		粉末活性炭(50%ウエット)		粉末活性炭(ドライ)		評価基準値 下記の数値以下 であること
設定最大注入率	mg/l	100(有効塩素:10%換算)		100(水分:5%換算)		100(水分:5%換算)		
採取浄水場		尾張東部	尾張東部	豊橋	豊田	上野	知多	
採取年月日		令和5年6月12日	令和5年11月1日	令和5年4月19日	令和5年12月20日	令和5年5月15日	令和5年11月1日	
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.0001	<0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.0
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0.004
ジクロロメタン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
塩素酸	mg/l	0.22	0.18	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.4
臭素酸	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.03
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
フェノール類	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.03	< 0.03	–	–	–	–	0.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.5
アンチモン及びその化合物	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002
ウラン及びその化合物	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	0.0004
銀及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01
バリウム及びその化合物	mg/l	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0.005	< 0.007	< 0.007	0.07
モリブデン及びその化合物	mg/l	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	0.007

5 有機フッ素化合物(PFAS)試験

(1)浄水場原水

(単位:ng/L)

		令和5年									令和6年		
上野浄水場	採水日	4月10日	5月15日	6月13日	7月11日	8月7日	9月4日	10月10日	11月1日	12月11日	1月9日	2月5日	3月4日
	PFOS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFOA	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFHxS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
知多浄水場	採水日	4月10日	5月15日	6月13日	7月11日	8月7日	9月4日	10月10日	11月1日	12月11日	1月15日	2月6日	3月4日
	PFOS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFOA	< 2	< 2	< 2	< 2	3	< 2	3	2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFHxS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
高蔵寺浄水場	採水日	4月10日	5月16日	6月13日	7月11日	8月2日	9月4日	10月2日	11月7日	12月4日	1月15日	2月13日	3月11日
	PFOS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFOA	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFHxS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
尾張東部浄水場	採水日	4月10日	5月15日	6月12日	7月11日	8月7日	9月4日	10月10日	11月1日	12月11日	1月15日	2月5日	3月4日
	PFOS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFOA	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFHxS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
犬山浄水場	採水日	4月10日	5月16日	6月13日	7月11日	8月2日	9月4日	10月2日	11月7日	12月4日	1月15日	2月13日	3月11日
	PFOS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFOA	< 2	2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFHxS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
尾張西部浄水場	採水日	4月11日	5月15日	6月12日	7月10日	8月1日	9月5日	10月3日	11月8日	12月5日	1月16日	2月5日	3月12日
	PFOS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFOA	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFHxS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
豊田浄水場	採水日	4月5日	5月8日	6月5日	7月4日	8月2日	9月12日	10月11日	11月7日	12月4日	1月9日	2月14日	3月5日
	PFOS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFOA	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFHxS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
幸田浄水場	採水日	4月5日	5月8日	6月5日	7月4日	8月8日	9月12日	10月11日	11月7日	12月4日	1月9日	2月14日	3月5日
	PFOS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFOA	< 2	3	< 2	< 2	4	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFHxS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
豊橋浄水場	採水日	4月5日	5月8日	6月6日	7月3日	8月9日	9月11日	10月2日	11月1日	12月11日	1月15日	2月13日	3月11日
	PFOS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFOA	< 2	3	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFHxS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
豊川浄水場	採水日	4月6日	5月9日	6月5日	7月4日	8月8日	9月12日	10月3日	11月8日	12月12日	1月16日	2月14日	3月12日
	PFOS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFOA	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFHxS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
豊橋南部浄水場	採水日	4月5日	5月8日	6月6日	7月3日	8月9日	9月11日	10月2日	11月1日	12月11日	1月15日	2月13日	3月11日
	PFOS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFOA	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFHxS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

注)ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)

(2)浄水場浄水

		令和5年	
上野浄水場	採水日	6月13日	8月7日
	PFOS	＜2	＜2
	PFOA	＜2	＜2
	PFHxS	＜2	＜2
知多浄水場	採水日	6月13日	8月7日
	PFOS	＜2	＜2
	PFOA	＜2	＜2
	PFHxS	＜2	＜2
高蔵寺浄水場	採水日	6月13日	8月2日
	PFOS	＜2	＜2
	PFOA	＜2	＜2
	PFHxS	＜2	＜2
尾張東部浄水場	採水日	6月12日	8月7日
	PFOS	＜2	＜2
	PFOA	＜2	＜2
	PFHxS	＜2	＜2
犬山浄水場	採水日	6月13日	8月2日
	PFOS	＜2	＜2
	PFOA	＜2	＜2
	PFHxS	＜2	＜2
尾張西部浄水場	採水日	6月12日	8月1日
	PFOS	＜2	＜2
	PFOA	＜2	＜2
	PFHxS	＜2	＜2
豊田浄水場	採水日	6月5日	8月2日
	PFOS	＜2	＜2
	PFOA	＜2	＜2
	PFHxS	＜2	＜2
幸田浄水場	採水日	6月5日	8月8日
	PFOS	＜2	＜2
	PFOA	＜2	3
	PFHxS	＜2	＜2
豊橋浄水場	採水日	6月6日	8月9日
	PFOS	＜2	＜2
	PFOA	＜2	＜2
	PFHxS	＜2	＜2
豊川浄水場	採水日	6月5日	8月8日
	PFOS	＜2	＜2
	PFOA	＜2	＜2
	PFHxS	＜2	＜2
豊橋南部浄水場	採水日	6月6日	8月9日
	PFOS	＜2	＜2
	PFOA	＜2	＜2
	PFHxS	＜2	＜2

【水道水中の有機フッ素化合物に係る管理目標値】(令和2年4月施行)
・PFOS及びPFOAの和として：50ng/L以下

(3)原水

(単位:ng/L)

		令和5年	
兼山取水口	採水日	6月13日	8月7日
	PFOS	＜2	＜2
	PFOA	＜2	＜2
	PFHxS	＜2	＜2
長良川取水口	採水日	6月13日	8月7日
	PFOS	＜2	＜2
	PFOA	＜2	＜2
	PFHxS	＜2	＜2
岩倉取水口	採水日	6月13日	8月2日
	PFOS	＜2	＜2
	PFOA	＜2	＜2
	PFHxS	＜2	＜2
細川頭首工	採水日	6月12日	8月7日
	PFOS	＜2	＜2
	PFOA	＜2	＜2
	PFHxS	＜2	＜2
大野頭首工	採水日	6月13日	8月2日
	PFOS	＜2	＜2
	PFOA	＜2	＜2
	PFHxS	＜2	＜2
森岡取水場	採水日	6月12日	8月1日
	PFOS	＜2	＜2
	PFOA	＜2	＜2
	PFHxS	＜2	＜2

Ⅳ 附

1 愛知県企業庁の組織及び水質管理業務の概要

（令和 6 年度）

(1)組織

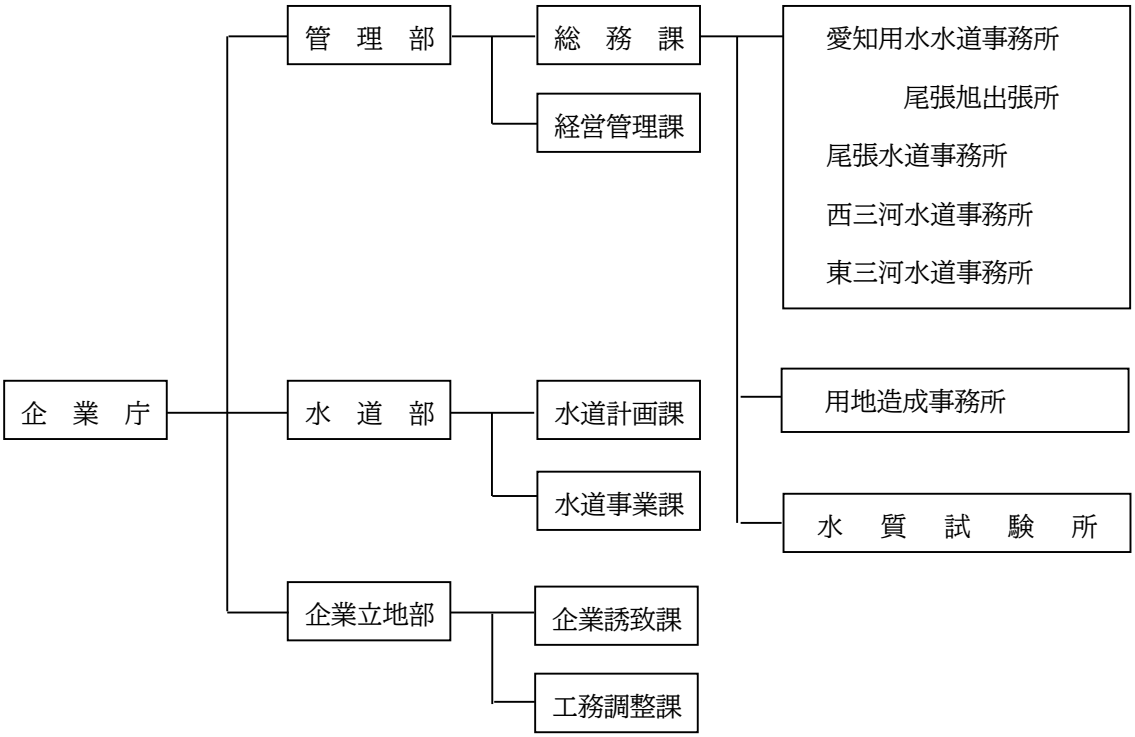

(2)水質管理業務

水質試験所

水源の水質管理

水道 GLP

水質基準項目、水質管理目標設定項目の水質検査

水質に係る調査試験

水質に係る指導及び調整

水道事務所

水源の水質管理

浄水の水質管理

浄水場の水質毎日検査

供給点の水質毎月検査

浄水処理の水質に係る指導

2 浄水場の概要

（令和6年4月1日現在）

水道事務所名	浄水場名	水道用水 施設能力[m³/日]	工業用水 施設能力[m³/日]	水源 水系
愛知用水水道事務所	上野浄水場	164,100	172,800	木曽川 矢作川
	知多浄水場	206,300	472,800	
	高蔵寺浄水場	94,300		木曽川
	尾張東部浄水場	220,300		
	尾張東部浄水場(東郷)		200,000	木曽川 矢作川
尾張水道事務所	犬山浄水場	344,300		木曽川
	尾張西部浄水場	169,000	150,000	
西三河水道事務所	豊田浄水場	231,000		矢作川
	幸田浄水場	89,000		
	安城浄水場		300,000	
東三河水道事務所	豊橋浄水場	104,900		豊川
	豊川浄水場	86,000		
	蒲郡浄水場(工水)		44,000	
	豊橋南部浄水場	87,500	111,000	
	計	1,796,700	1,450,600	

令和 5 年度
水質年報(第 56 集)
令和 6 年　10 月　発行

編集　愛知県水質試験所
〒470－0151
愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字北木戸西 48-265
電　話　0561-38-8677
ＦＡＸ　0561-38-8679
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/suishitsushiken/
E-mail　suishitsushiken@pref.aichi.lg.jp