

令和7年度 県管理河川”水防情報”（一宮市<北>）

【一宮市（北） 施設内訳】

水防倉庫（県）	1箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	1箇所
水防警報発令河川	日光川
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【青木川水位観測局（赤池）】

一宮市丹陽町九日市場字南向川田	
堤防高	； 4.27m
氾濫危険水位	； 3.70m
出動水位	； 2.90m
氾濫注意水位	； 2.40m
（零点高	； TP2.46m）

【日光川水防警報基準観測局（戸荻）】

一宮市萩原町架込字西古川	
堤防高	； TP4.40m（左岸）
	TP4.49m（右岸）
氾濫危険水位	； TP3.50m
避難判断水位	； TP2.90m
出動水位	； TP2.60m
氾濫注意水位	； TP2.30m

【排水調整基準】

（五条川流域：春日観測局）	
排水調整準備水位	； TP4.60m
排水調整停止水位	； TP5.55m
排水調整再開水位	； TP5.35m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫（水防管理団体）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	



令和7年度 県管理河川”水防情報”（一宮市<南>）

【一宮市（南） 施設内訳】

水防倉庫（県）	3箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	2箇所
排水調整対象ポンプ場	5箇所
水位・潮位観測局	5箇所
水防警報発令河川	日光川
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【青木川水位観測局（赤池）】

一宮市丹陽町九日市場字南向川田	
堤防高	： 4. 27m
氾濫危険水位	： 3. 70m
出動水位	： 2. 90m
氾濫注意水位	： 2. 40m
（零点高	： TP2. 46m）

【日光川水防警報基準観測局（戸刈）】

一宮市萩原町築込字西古川	
堤防高	： TP4. 40m（左岸）
	TP4. 49m（右岸）

氾濫危険水位	： TP3. 50m
避難判断水位	： TP2. 90m
出動水位	： TP2. 60m
氾濫注意水位	： TP2. 30m

【五条川水位観測局（春日）】

春日町大字落合	
堤防高	： TP7. 20m
氾濫危険水位	： TP5. 55m
避難判断水位	： TP5. 05m
出動水位	： TP4. 60m
氾濫注意水位	： TP3. 90m

【排水調整基準】

（五条川流域：春日観測局）

排水調整準備水位	： TP4. 60m
排水調整停止水位	： TP5. 55m
排水調整再開水位	： TP5. 35m

※ TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】


〔建設事務所名：表番号（河川名）〕

位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫（水防管理団体）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

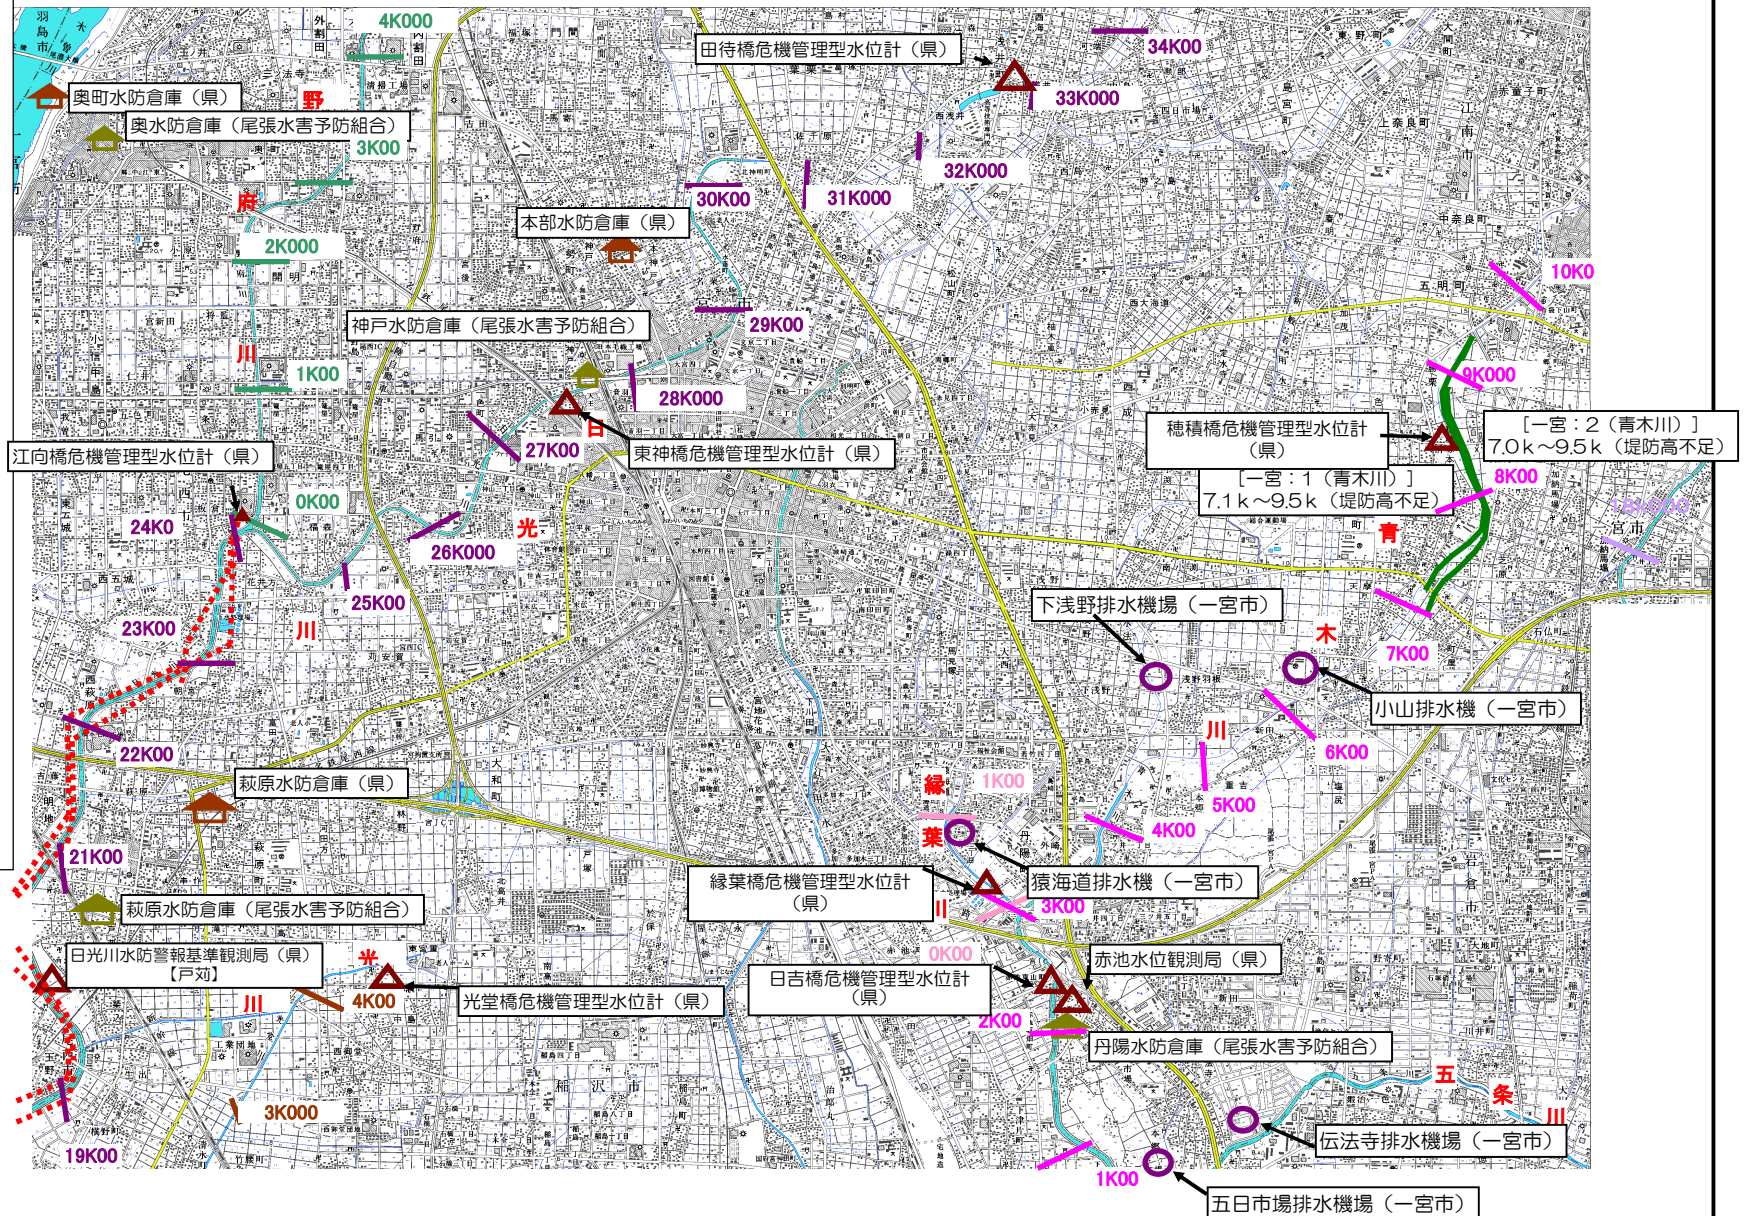

令和7年度 県管理河川”水防情報”（一宮市<旧尾西市>）

【一宮市(旧 尾西市) 施設内訳】

水防倉庫(県)	2箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	1箇所
水防警報発令河川	日光川
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【日光川水防警報基準観測局(戸町)】


一宮市萩原町築込字西古川	
堤防高	TP4.40m
(左岸)	
	TP4.49m
(右岸)	
氾濫危険水位	TP3.50m
出動水位	TP2.60m
氾濫注意水位	TP2.30m

【記載事項】

[建設事務所名:表番号(河川名)]
位置<河川距離標>(選定理由)
施設名称(施設管理者)

【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(水防管理団体)	
重要水防箇所(重要度A)	
重要水防箇所(重要度B)	
重要水防箇所(重要度C)	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

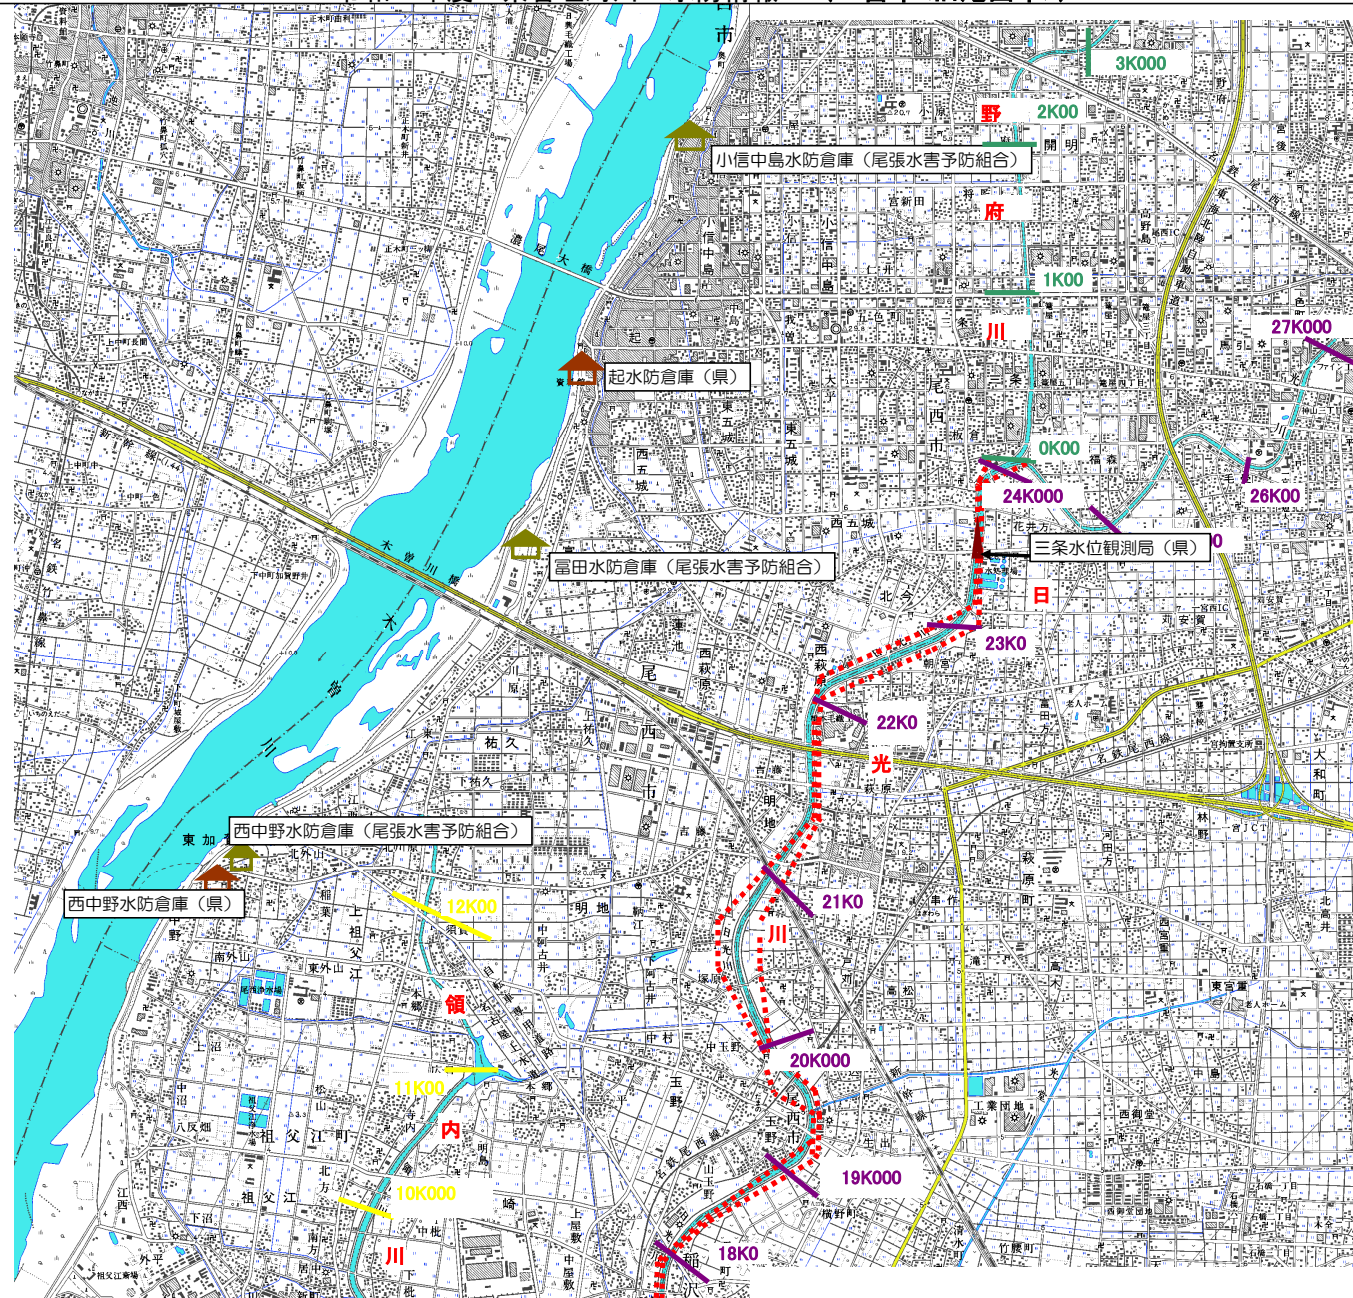

令和7年度 県管理河川”水防情報”（一宮市〈旧木曾川町〉）

【一宮市(旧 木曾川町) 施設内
訳】

水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	2箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測所	0箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

＜特記事項＞

【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(水防管理団体)	
重要水防箇所(重要度A)	
重要水防箇所(重要度B)	
重要水防箇所(重要度C)	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

