

令和7年度 県管理河川”水防情報” (犬山市<北>)

【犬山市(北) 施設内訳】

水防倉庫(県)	1箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	2箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

＜特記事項＞

【水位観測局(郷瀬川)】

犬山市大字犬山字一本杉

堤防高 ; 4. 4 5 m

氾濫危險水位：3.50m

出動水位 ; 2. 6 0 m

氾濫注意水位；2. 0 0 m

(零点高 ; TP 49.43

 $|m\rangle$

【排水調整基準】

(新川上流域；水場川外水位観測局)

排水調整準備水位：TP 3.90m

排水調整停止水位；TP 5.20m

排水調整再開水位：TP 5.00m

(五条川流域；春日観測局)

排水調整準備水位；TP 4.60m

排水調整停止水位：TP 5.55 m

排水調整再開水位；TP 5.35m

【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]

位置<河川距離標> (選定理由)

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫(県)

水防倉庫(水防管理団体)


重要水防箇所 (重要度A)
重要水防箇所 (重要度B)

重要水防箇所 (重要度B)
重要水防箇所 (重要度C)

排水調整対象ポンプ場

水位・潮位観測局

水防警報発令河川・海岸

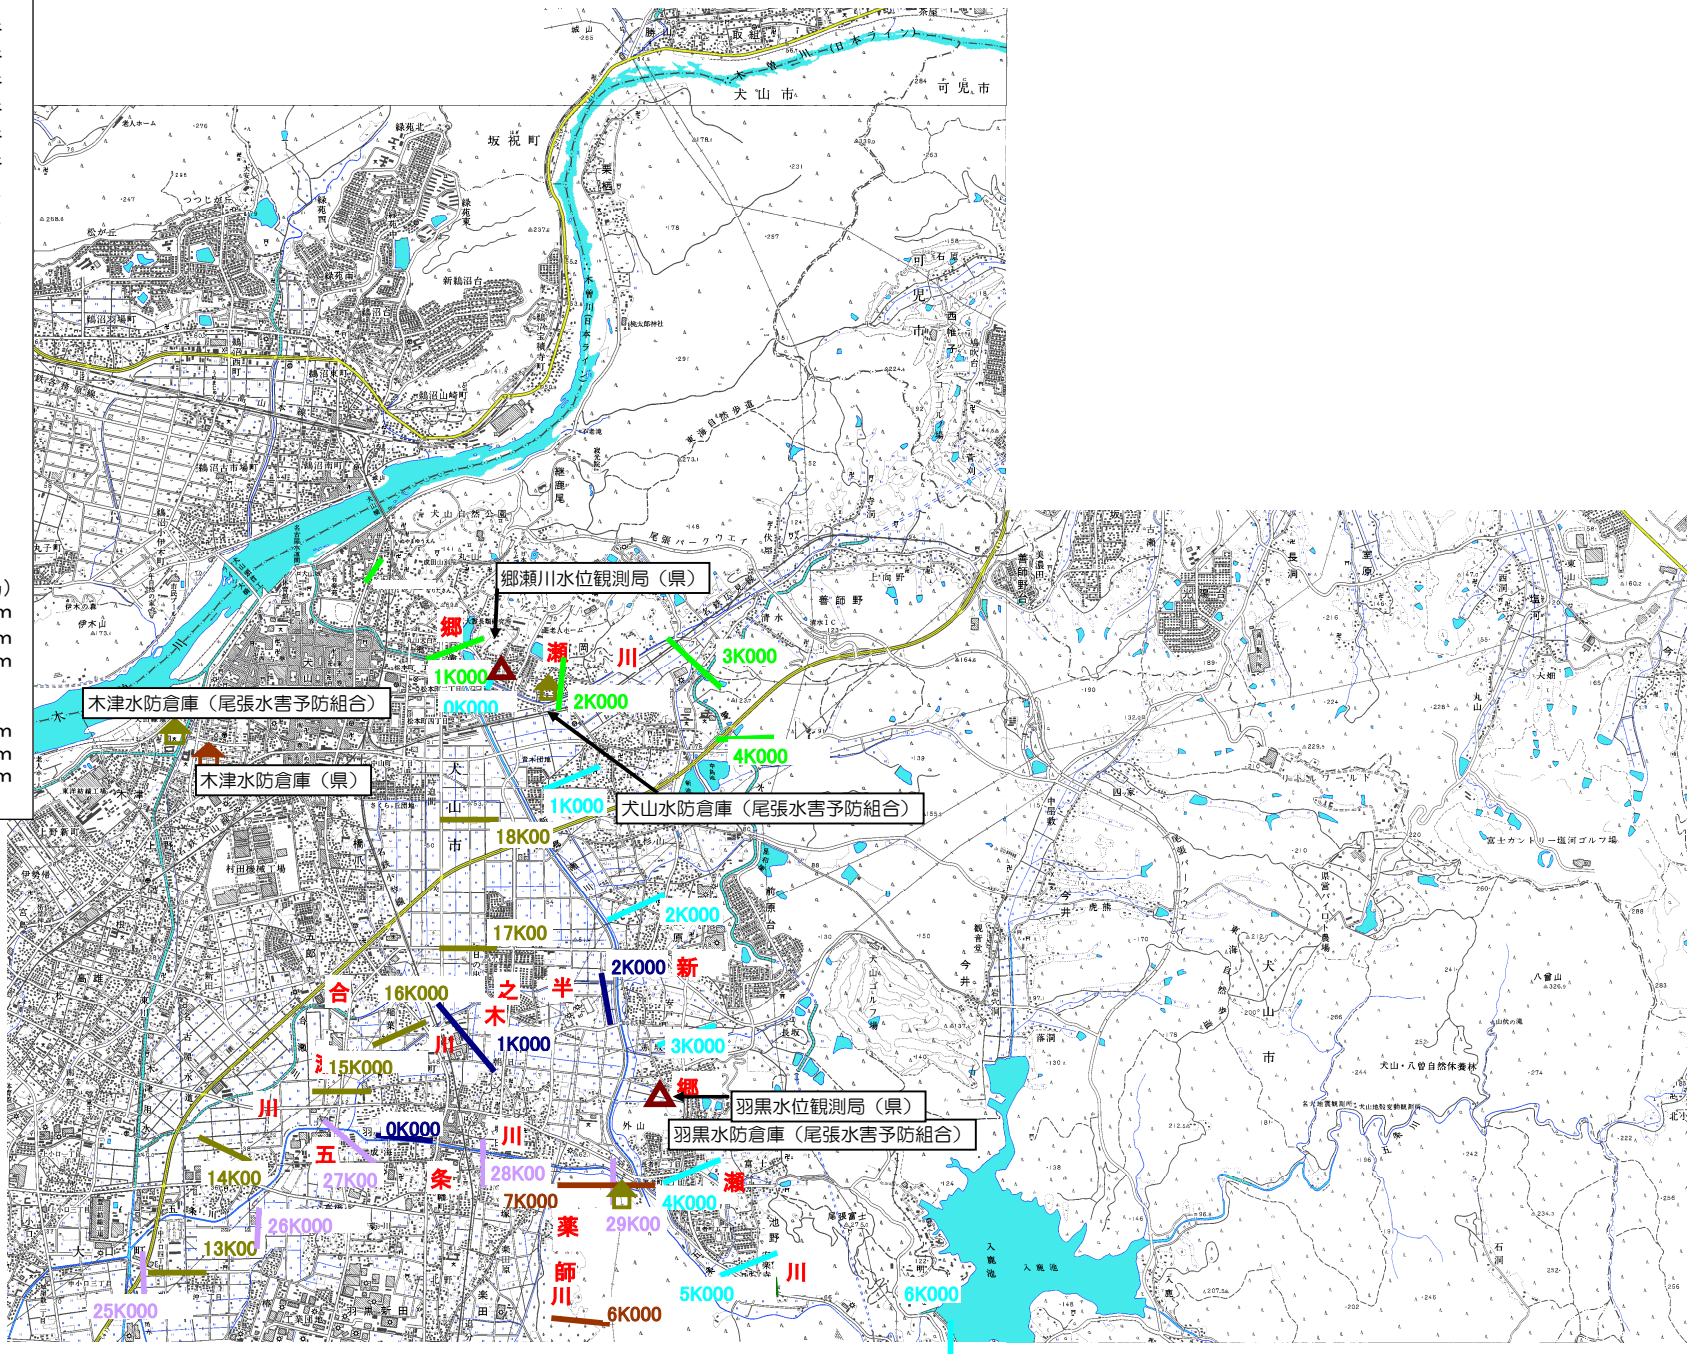

令和7年度 県管理河川”水防情報”（犬山市<南>）

【犬山市（南） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	1箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【郷瀬川水位観測局（郷瀬川）】

犬山市大字犬山字一本杉

堤防高	； 4. 4 5 m
氾濫危険水位	； 3. 5 0 m
出動水位	； 2. 6 0 m
氾濫注意水位	； 2. 0 0 m
（零点高	； T P 4 9. 4 3 m）

【排水調整基準】

（新川上流域；水場川外水位観測局）

排水調整準備水位	； T P 3. 9 0 m
排水調整停止水位	； T P 5. 2 0 m
排水調整再開水位	； T P 5. 0 0 m

（五条川流域；春日観測局）

排水調整準備水位	； T P 4. 6 0 m
排水調整停止水位	； T P 5. 5 5 m
排水調整再開水位	； T P 5. 3 5 m

※ T P は、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置〔河川距離標〕（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）
水防倉庫（水防管理団体）
重要水防箇所（重要度A）
重要水防箇所（重要度B）
重要水防箇所（重要度C）
排水調整対象ポンプ場
水位・潮位観測局
水防警報発令河川・海岸

