

令和7年度 県管理河川”水防情報”（稲沢市）

【稲沢市 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	1箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	1箇所
水位・潮位観測局	4箇所
水防警報発令河川	日光川
水防警報発令海岸	なし

＜特記事項＞

【日光川水防警報基準観測局（戸刃）】

一宮市萩原町築込字西古川
堤防高：TP4.40m（左岸）
TP4.49m（右岸）
氾濫危険水位：TP3.50m
避難判断水位：TP2.90m
出動水位：TP2.60m
氾濫注意水位：TP2.30m

【五条川水位観測局（春日）】

春日町大字落合
堤防高：TP7.20m
氾濫危険水位：TP5.55m
避難判断水位：TP5.05m
出動水位：TP4.60m
氾濫注意水位：TP3.90m

【排水調整基準】

（五条川流域：春日観測局）
排水調整準備水位：TP4.60m
排水調整停止水位：TP5.55m
排水調整再開水位：TP5.35m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。


【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置〔河川距離標〕（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）
水防倉庫（水防管理団体）
重要水防箇所（重要度A）
重要水防箇所（重要度B）
重要水防箇所（重要度C）
排水調整対象ポンプ場
水位・潮位観測局
水防警報発令河川・海岸

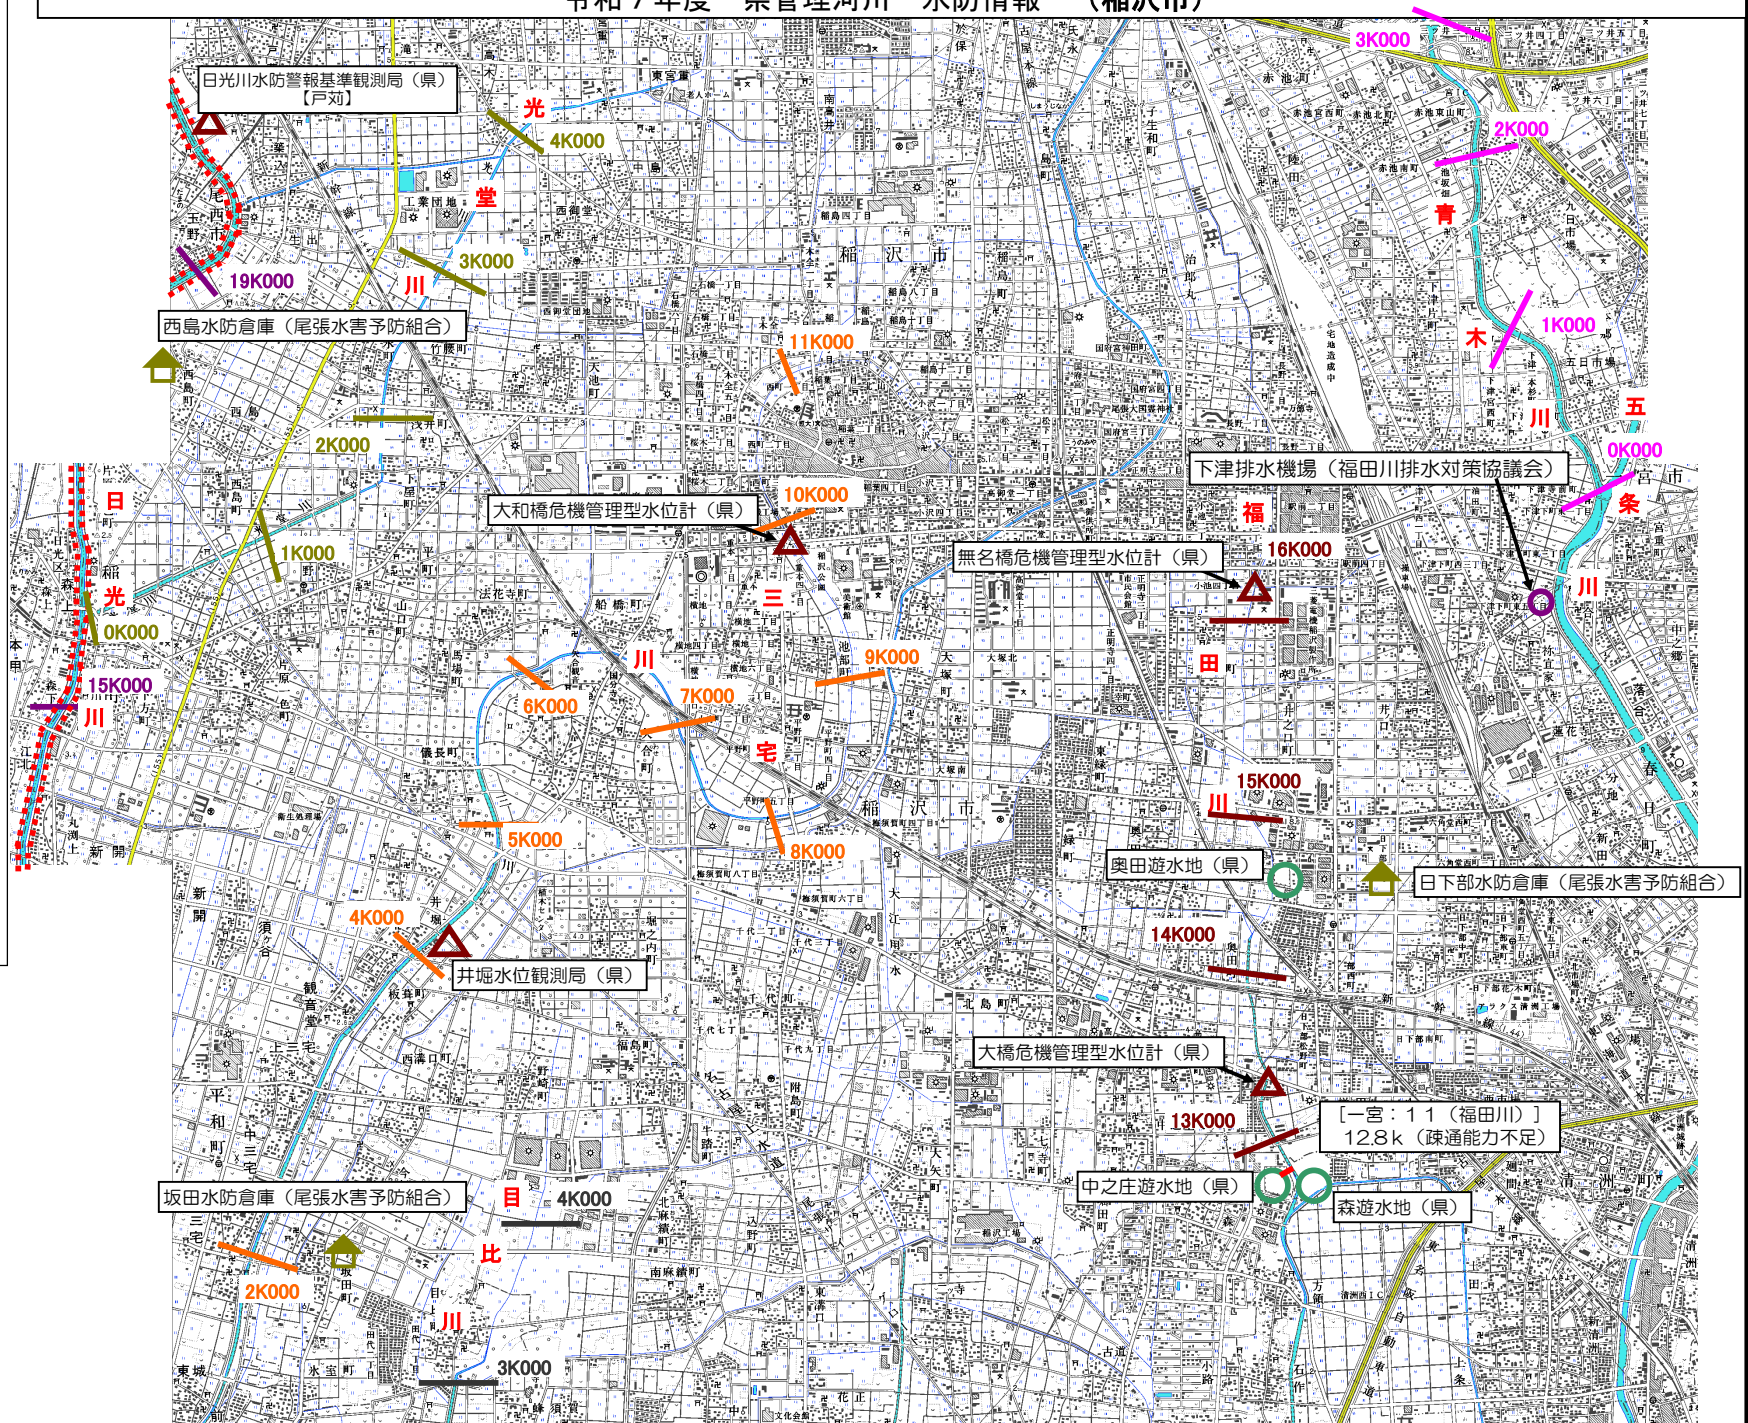

令和7年度 県管理河川”水防情報”（稲沢市<旧祖父江町>）

【稲沢市(旧 祖父江町) 施設内訳】

水防倉庫(県)	1箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	2箇所
水防警報発令河川	日光川
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【日光川水防警報基準観測局(戸茱)】

一宮市萩原町築込字西古川
堤防高：TP4.40m(左岸)
TP4.49m(右岸)
氾濫危険水位：TP3.50m
出動水位：TP2.60m
氾濫注意水位：TP2.30m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

〔建設事務所名：表番号(河川名)〕
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)



【凡例】	
水防倉庫(県)	🏠
水防倉庫(水防管理団体)	🏠
重要水防箇所(重要度A)	🔴
重要水防箇所(重要度B)	🔵
重要水防箇所(重要度C)	🟢
排水調整対象ポンプ場	🔵
水位・潮位観測局	📏
水防警報発令河川・海岸	🔴

令和7年度 県管理河川”水防情報”（稲沢市<旧平和町>）

【稲沢市(旧 平和町) 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	3箇所
重要水防箇所(重要度C)	5箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	1箇所
水防警報発令河川	日光川
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【日光川水防警報基準観測局(戸苅)】


一宮市萩原町築込字西古川
堤防高：TP4.40m(左岸)
TP4.49m(右岸)
氾濫危険水位：TP3.50m
避難判断水位：TP2.90m
出動水位：TP2.60m
氾濫注意水位：TP2.30m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

〔建設事務所名：表番号(河川名)〕
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

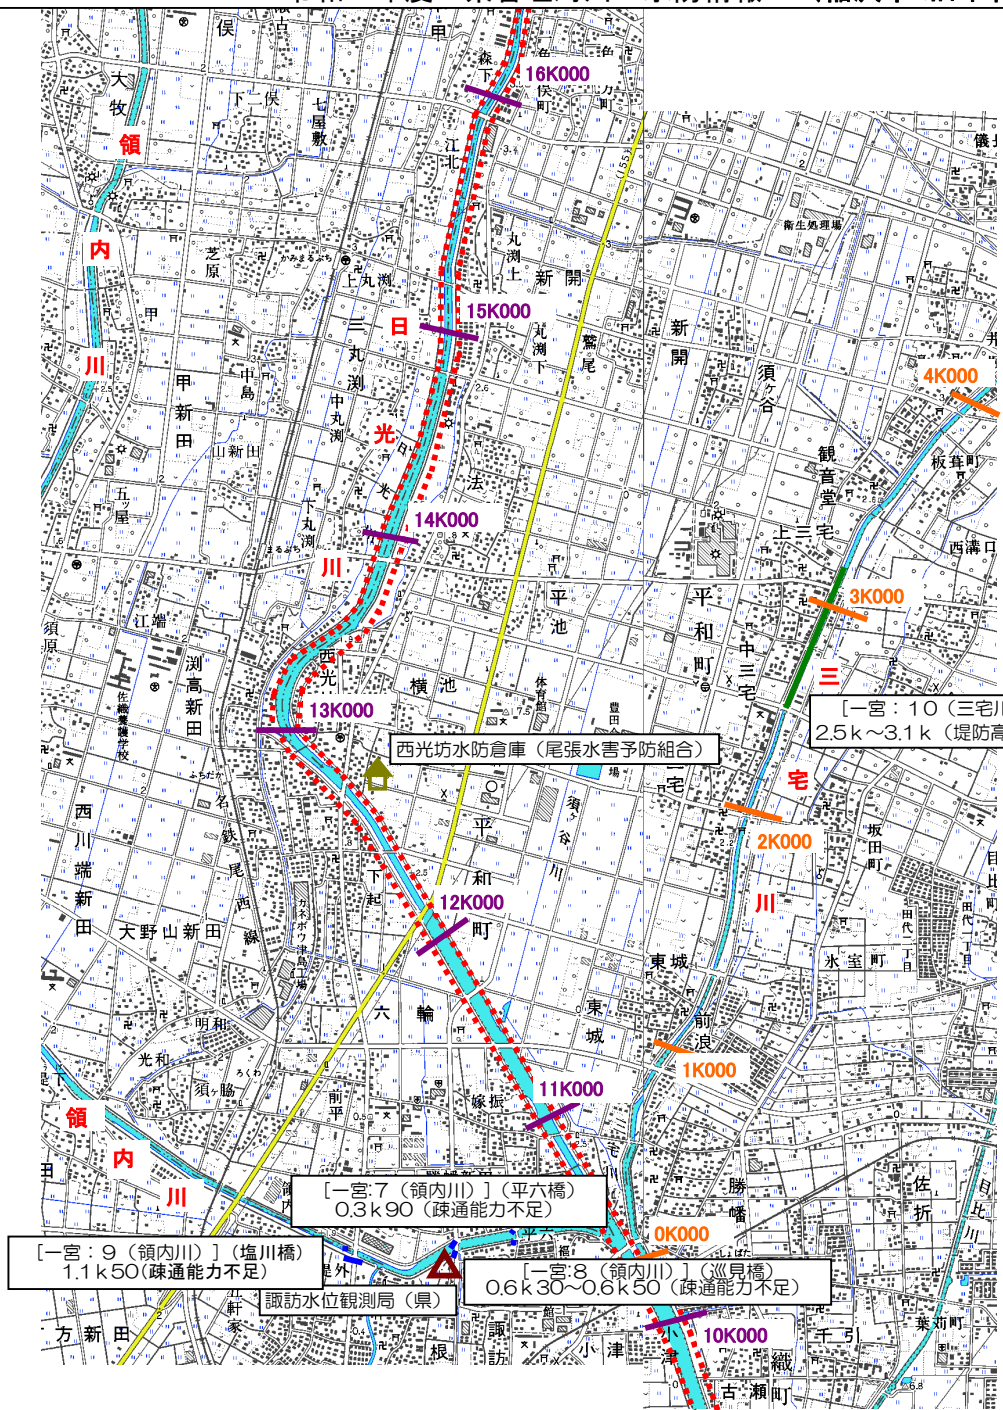

【凡例】

- 水防倉庫(県)
- 水防倉庫(水防管理団体)
- 重要水防箇所(重要度A)
- 重要水防箇所(重要度B)
- 重要水防箇所(重要度C)
- 排水調整対象ポンプ場
- 水位・潮位観測局
- 水防警報発令河川・海岸