


【岡崎市（西） 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
水防倉庫(市)	0箇所
土のう倉庫（市）	1箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし

<特記事項>

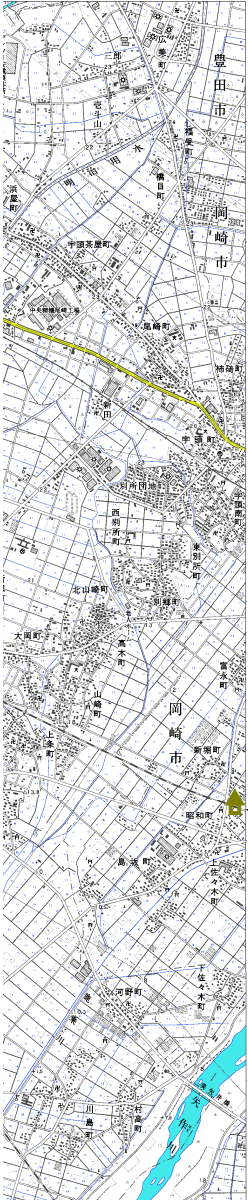

大和西之坊土のう倉庫(市)

【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫(県)
水防倉庫(市)
重要水防箇所（重要度A）
重要水防箇所（重要度B）
重要水防箇所（重要度C）
排水調整対象ポンプ場
水位・潮位観測局
水防警報発令河川・海岸



【岡崎市（南西） 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
水防倉庫(市)	1箇所
土のう倉庫(市)	1箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	1箇所
水位・潮位観測局	1箇所
水防警報発令河川	なし

<特記事項>


【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(市)	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

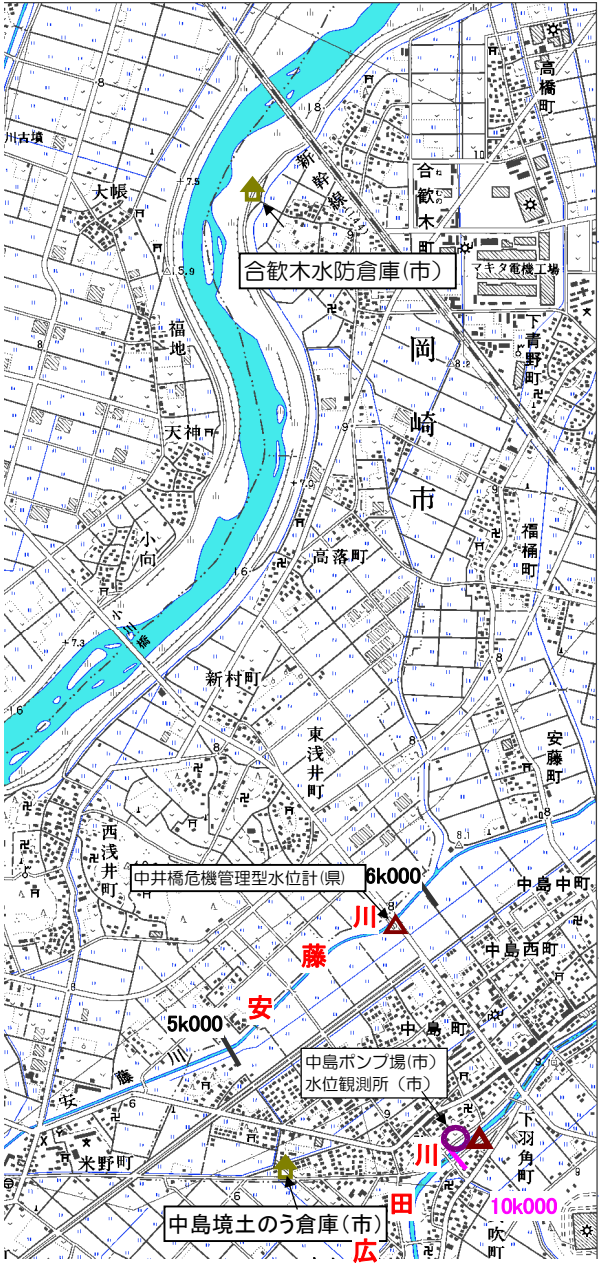

令和7年度 県管理河川”水防情報”(岡崎市〈北〉)

【岡崎市（北） 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
水防倉庫(市)	2箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし

<特記事項>


【記載事項】

[建設事務所名：表番号(河川名)]
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

【凡例】

水防倉庫(県) 
水防倉庫(市) 
重要水防箇所(重要度A) 
重要水防箇所(重要度B) 
重要水防箇所(重要度C) 
排水調整対象ポンプ場 
水位・潮位観測局 
水防警報発令河川・海岸 

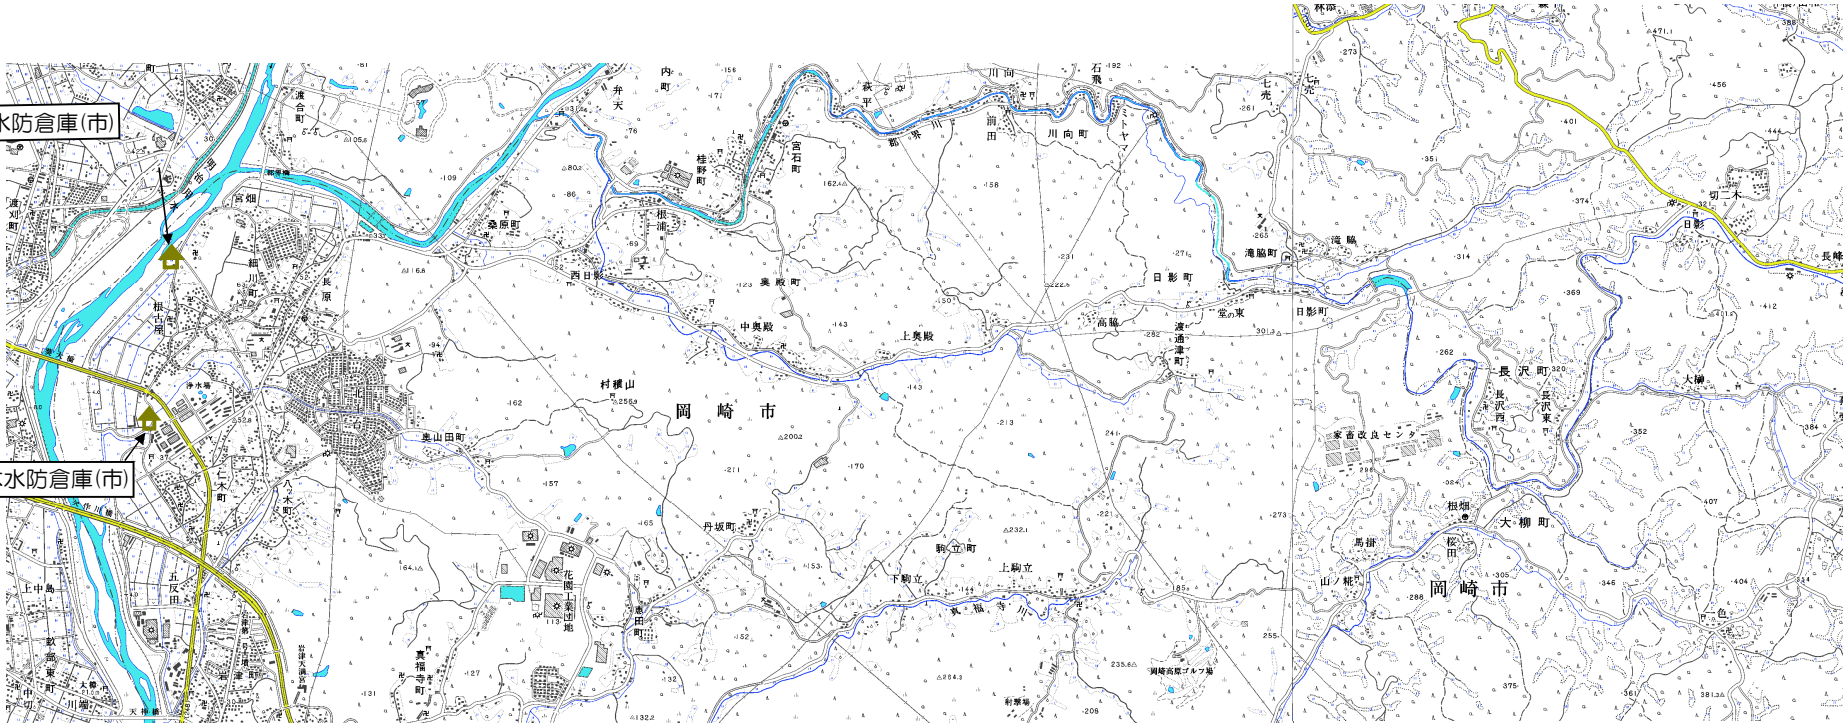

令和7年度 県管理河川”水防情報”（岡崎市〈中〉）

【岡崎市（中） 施設内訳】

水防倉庫（県）	3箇所
水防倉庫（市）	14箇所
土のう倉庫（市）	22箇所
重要水防箇所（重要度A）	4箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	4箇所
水位・潮位観測局	11箇所
水防警報発令河川	なし

＜特記事項＞

【水位観測局（大平）】

岡崎市岡町字北久保3番地	
堤防高	: 4.90m
氾濫危険水位	: 3.70m
避難判断水位	: 3.10m
出動水位	: 2.85m
氾濫注意水位	: 2.35m
（零点高）	: TP20.87m

【水位観測局（茅原沢）】

岡崎市茅原沢町梁野106番1地先	
堤防高	: 5.60m
氾濫危険水位	: 4.00m
出動水位	: 2.90m
氾濫注意水位	: 2.30m
（零点高）	: TP33.25m


【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置＜河川距離標＞（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫（市）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

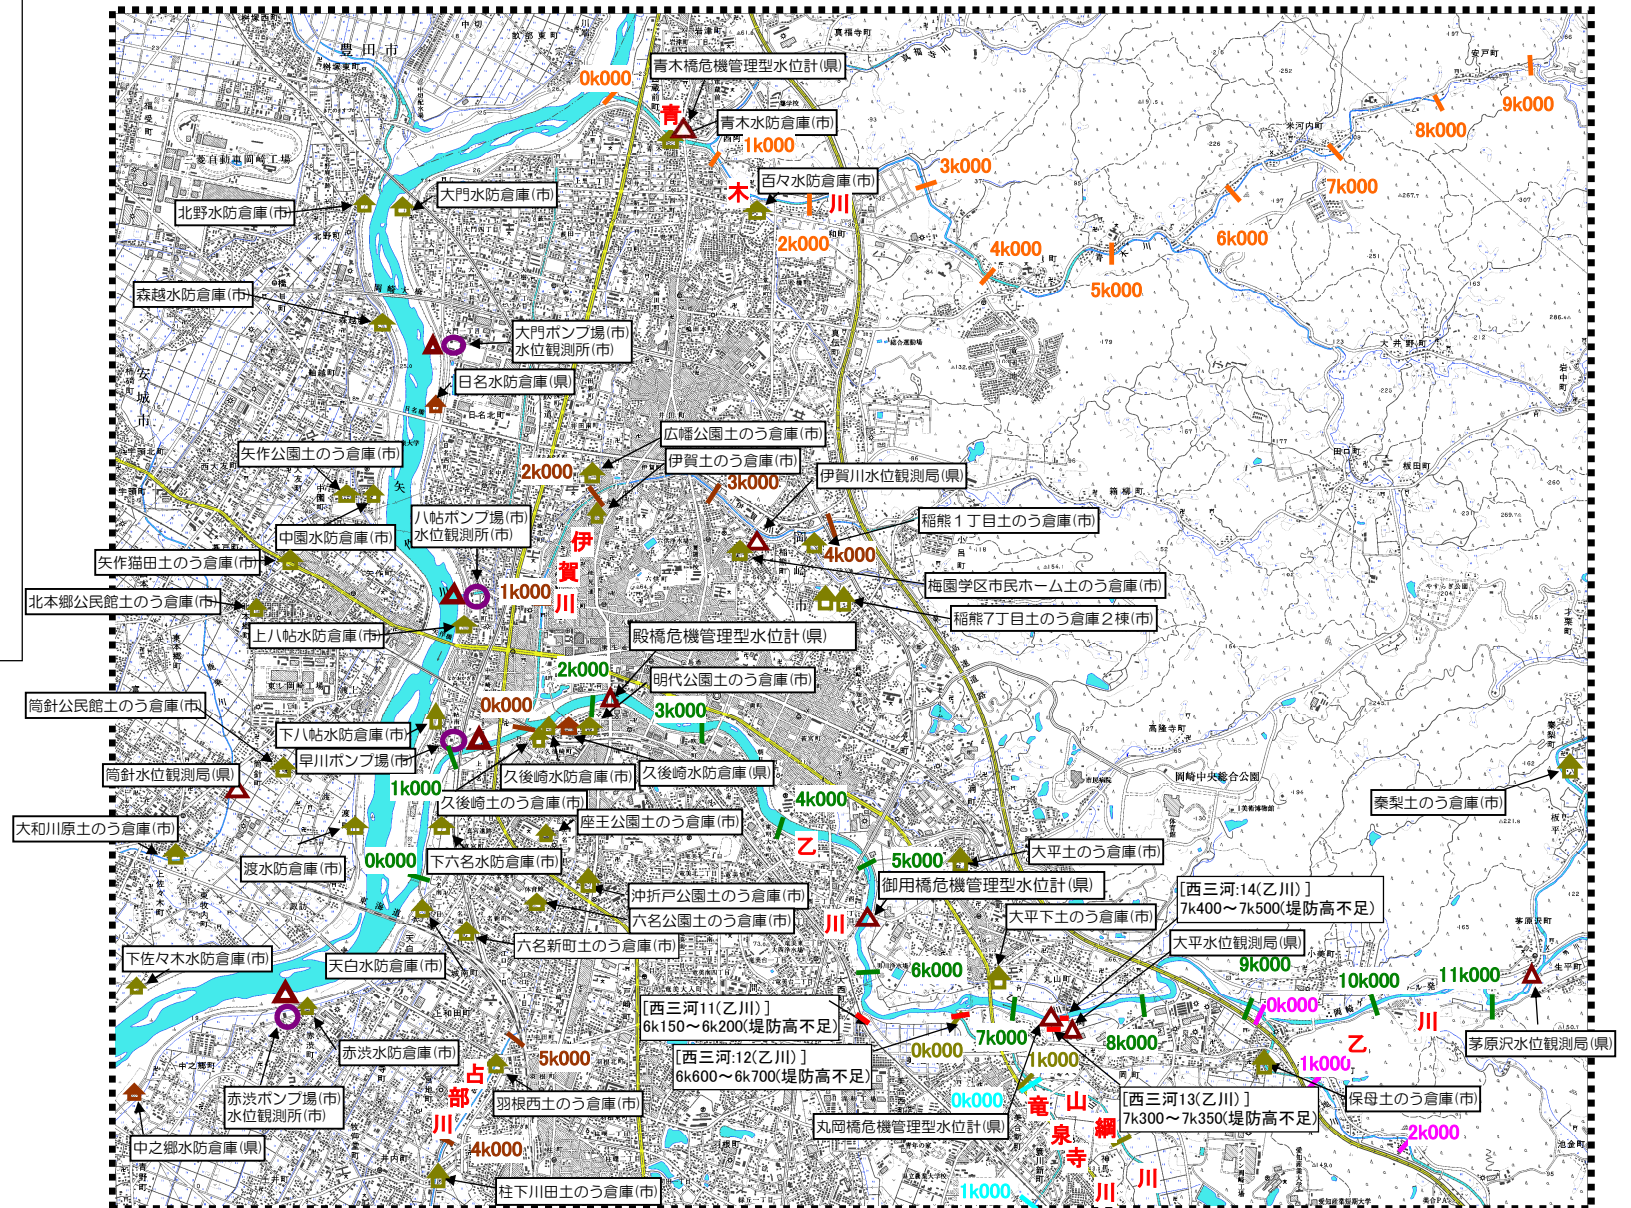

	令和7年度 県管理河川”水防情報”（岡崎市〈南〉）
--	---------------------------

【岡崎市（南） 施設内訳】


水防倉庫(県)	0箇所
水防倉庫(市)	2箇所
土のう倉庫(市)	7箇所
重要水防箇所(重要度A)	4箇所
重要水防箇所(重要度B)	1箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	3箇所
水位・潮位観測所	5箇所
水防警報発令河川	なし

＜特記事項＞

【広田川水位観測局(永良)】

西尾市下永良町地内
堤防高 ; 8. 5 8 m
氾濫危険水位 ; 4. 8 5 m
避難判断水位 ; 4. 6 0 m
出動水位 ; 3. 8 0 m
氾濫注意水位 ; 3. 1 0 m
(零点高 ; T P 2. 3 0 m)

※T Pは、東京湾中等潮位を表します。

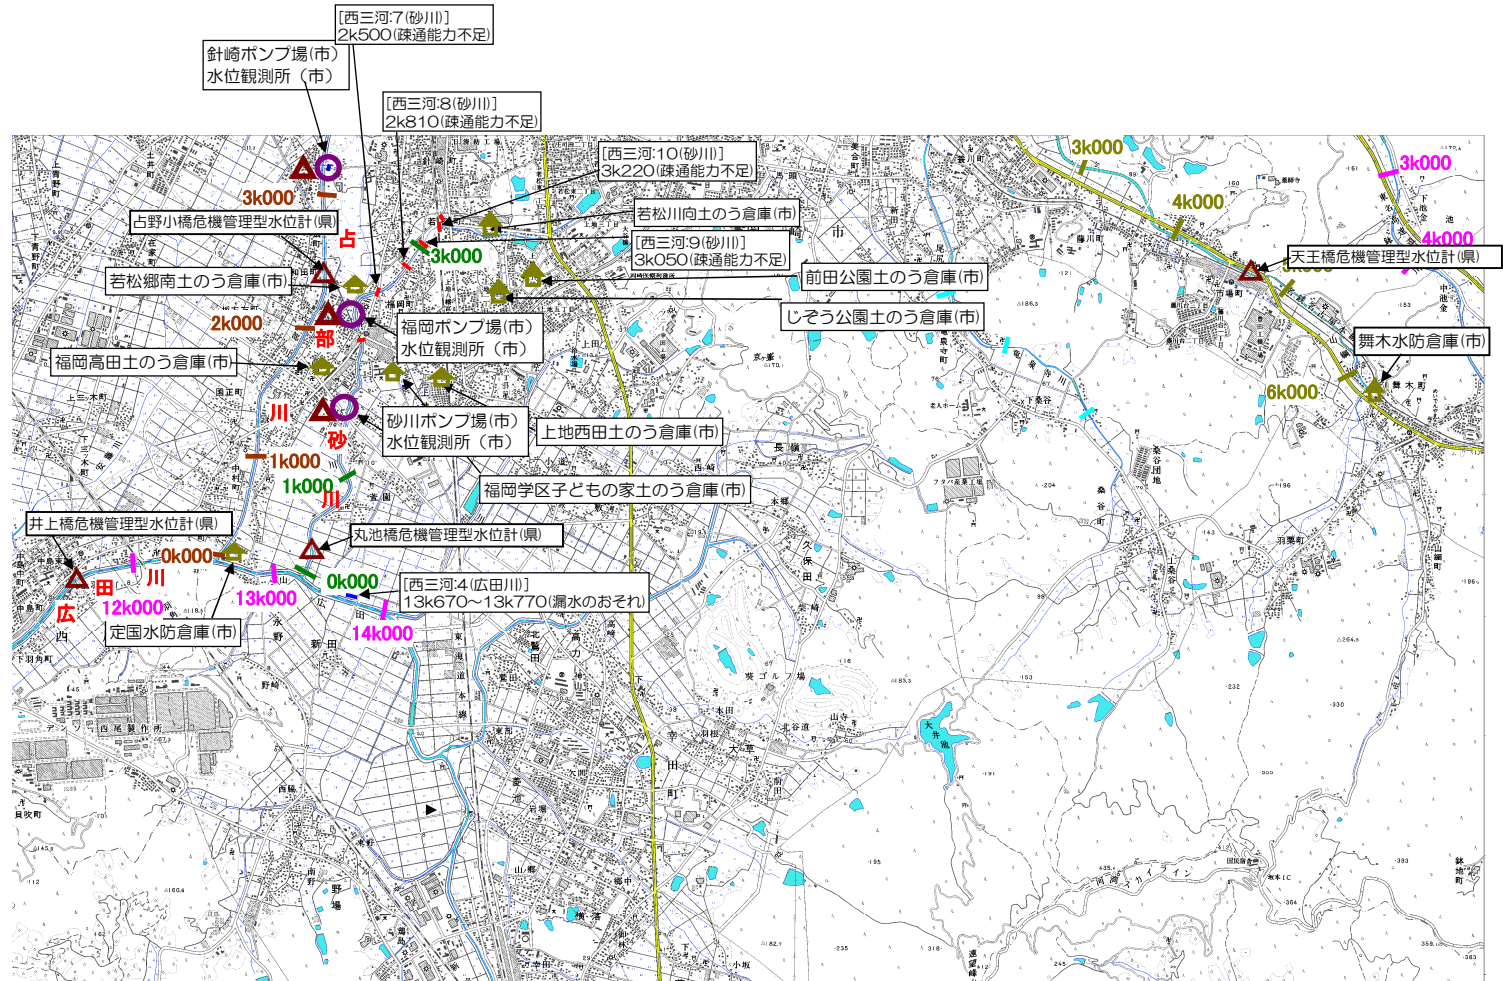

【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(市)	
重要水防箇所(重要度A)	
重要水防箇所(重要度B)	
重要水防箇所(重要度C)	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

令和7年度 県管理河川”水防情報”（岡崎市〈東〉）

【岡崎市（東） 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
土のう倉庫(市)	1箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし

<特記事項>


【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫(県)	▲
水防倉庫(市)	▲
重要水防箇所（重要度A）	■
重要水防箇所（重要度B）	■
重要水防箇所（重要度C）	■
排水調整対象ポンプ場	○
水位・潮位観測局	△
水防警報発令河川・海岸	...

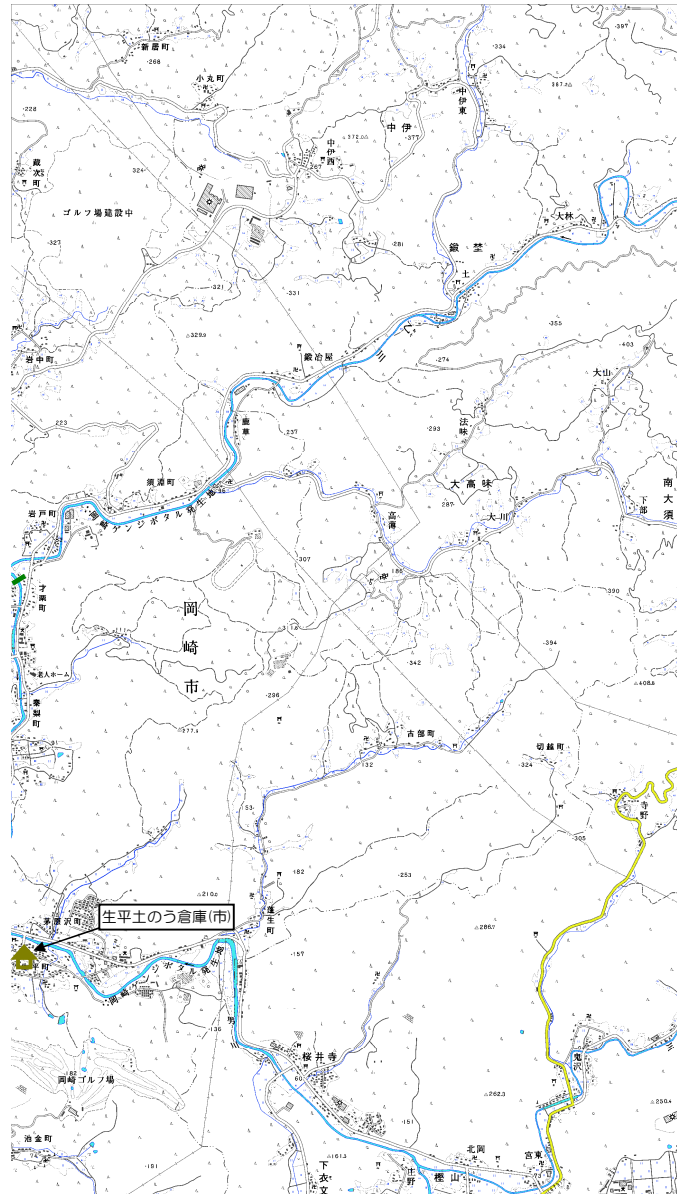

令和7年度 県管理河川”水防情報”（岡崎市〈南東〉）

【岡崎市（南東） 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	1箇所
水防警報発令河川	なし

<特記事項>

【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(市)	
重要水防箇所(重要度A)	
重要水防箇所(重要度B)	
重要水防箇所(重要度C)	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

