

令和7年度 県管理河川”水防情報”（西尾市）

【西尾市 施設内訳】

水防倉庫(県)	1箇所
水防倉庫(水防管理団体)	8箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	1箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	8箇所
水防警報発令河川	矢作古川
水防警報発令海岸	愛知県沿岸

＜特記事項＞

【矢作古川水防警報基準観測局(小島)】
西尾市小島町

堤防高 ; 8. 70 m (左岸)
; 8. 60 m (右岸)
汎濫危険水位 ; 6. 10 m
避難判断水位 ; 6. 05 m
出動水位 ; 4. 75 m
汎濫注意水位 ; 3. 85 m
(零点高 ; T P 3. 47 m)

【広田川水位観測局(永良)】

西尾市下永良町地内

堤防高	8.55m
氾濫危險水位	4.85m
避難判斷水位	4.60m
出動水位	3.80m
氾濫注意水位	3.10m
(零点高	TP2.30m)

【北浜川水位観測局(北浜)】

西尾市徳永町八ツ田

堤防高 ; TP 2.6 0m
 氾濫危険水位 ; TP 1.9 0m
 出動水位 ; TP 1.4 0m
 氾濫注意水位 ; TP 1.1 0m
 (零点高 ; TP -0.0 2m)


※ TP は、東京湾中潮位を表します。

東京：1983、東京海上労働組合会館蔵。

【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

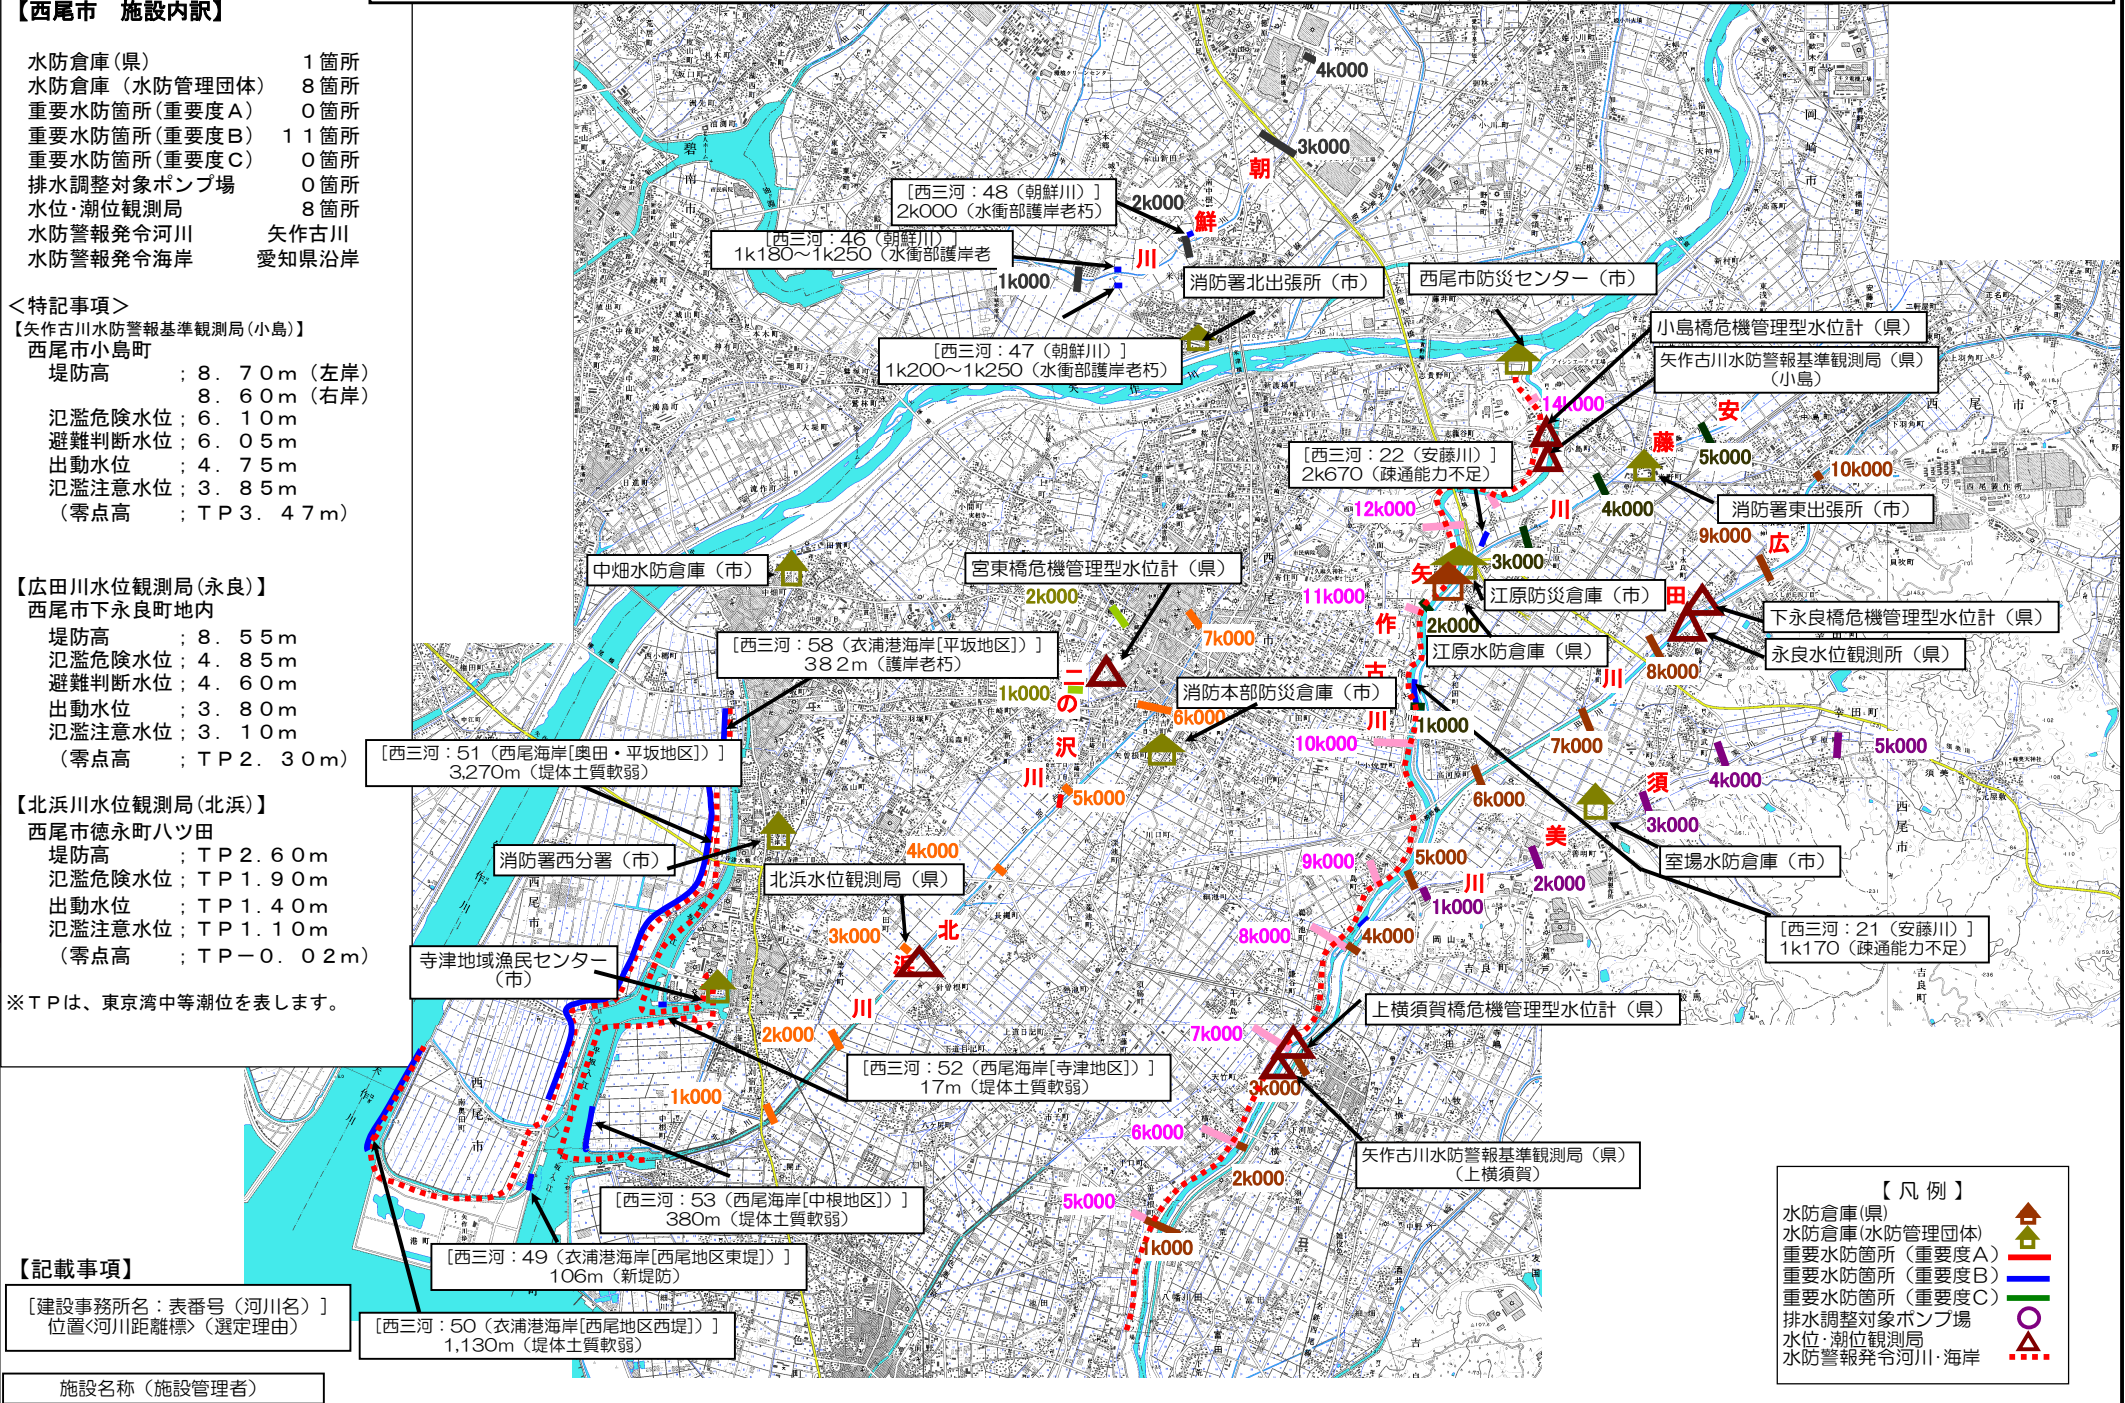

【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(水防管理団体)	
重要水防箇所(重要度A)	
重要水防箇所(重要度B)	
重要水防箇所(重要度C)	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

令和7年度 県管理河川”水防情報”（西尾市〈旧一色町〉）

【西尾市（旧一色町） 施設内訳】

水防倉庫（県）	1箇所
水防倉庫（水防管理団体）	3箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	2箇所
重要水防箇所（重要度C）	1箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	2箇所
水防警報発令河川	矢作古川
水防警報発令海岸	愛知県沿岸

＜特記事項＞

【潮位観測局（一色）】

西尾市一色町坂田新田築合
堤防高：T P 4.40m
氾濫危険水位：T P 3.47m
高潮警戒水位：T P 1.90m

※T Pは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	▲
水防倉庫（水防管理団体）	▲
重要水防箇所（重要度A）	■
重要水防箇所（重要度B）	■
重要水防箇所（重要度C）	■
排水調整対象ポンプ場	○
水位・潮位観測局	△
水防警報発令河川・海岸	△



一色町佐久島別掲図

〔西三河：54（一色海岸〔細川地区〕）〕
80m（堤体土質軟弱）

〔西三河：56（一色海岸〔一色漁港海岸〕）〕
290m（堤体土質軟弱）

一色潮位観測局（県）

治明水防倉庫（市）

一色水防倉庫（市）

大富橋危機管理型水位計（県）

一色水防倉庫（県）

〔西三河：2（矢作古川）〕
2k700～3k400（堤防高不足）

松木島水防倉庫（市）

知多湾

令和7年度 県管理河川”水防情報”（西尾市〈旧吉良町〉）

【西尾市（旧吉良町） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
水防倉庫（水防管理団体）	2箇所
重要水防箇所（重要度A）	1箇所
重要水防箇所（重要度B）	2箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	5箇所
水防警報発令河川	矢作古川
水防警報発令海岸	愛知県沿岸

<特記事項>

【矢作古川水防警報基準観測局（上横須賀矢作）】

西尾市吉良町上横須賀

堤防高	7.50m（左岸）
	7.60m（右岸）
氾濫危険水位	5.60m
避難判断水位	5.50m
出動水位	4.50m
氾濫注意水位	3.80m
（零点高）	TP-0.06m

【広田川水位観測局（上横須賀広田）】

西尾市吉良町上横須賀

堤防高	6.80m
氾濫危険水位	5.60m
出動水位	4.30m
氾濫注意水位	3.50m
（零点高）	TP-0.05m

【矢崎川水位観測局（矢崎川）】

西尾市吉良町寺嶋

堤防高	5.10m
氾濫危険水位	4.46m
避難判断水位	—
出動水位	3.28m
氾濫注意水位	2.75m
（零点高）	TP0.58m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。


【記載事項】

【建設事務所名：表番号（河川名）】
位置（河川距離標）（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	▲
水防倉庫（水防管理団体）	△
重要水防箇所（重要度A）	■
重要水防箇所（重要度B）	■
重要水防箇所（重要度C）	■
排水調整対象ポンプ場	○
水位・潮位観測局	△
水防警報発令河川・海岸	▲

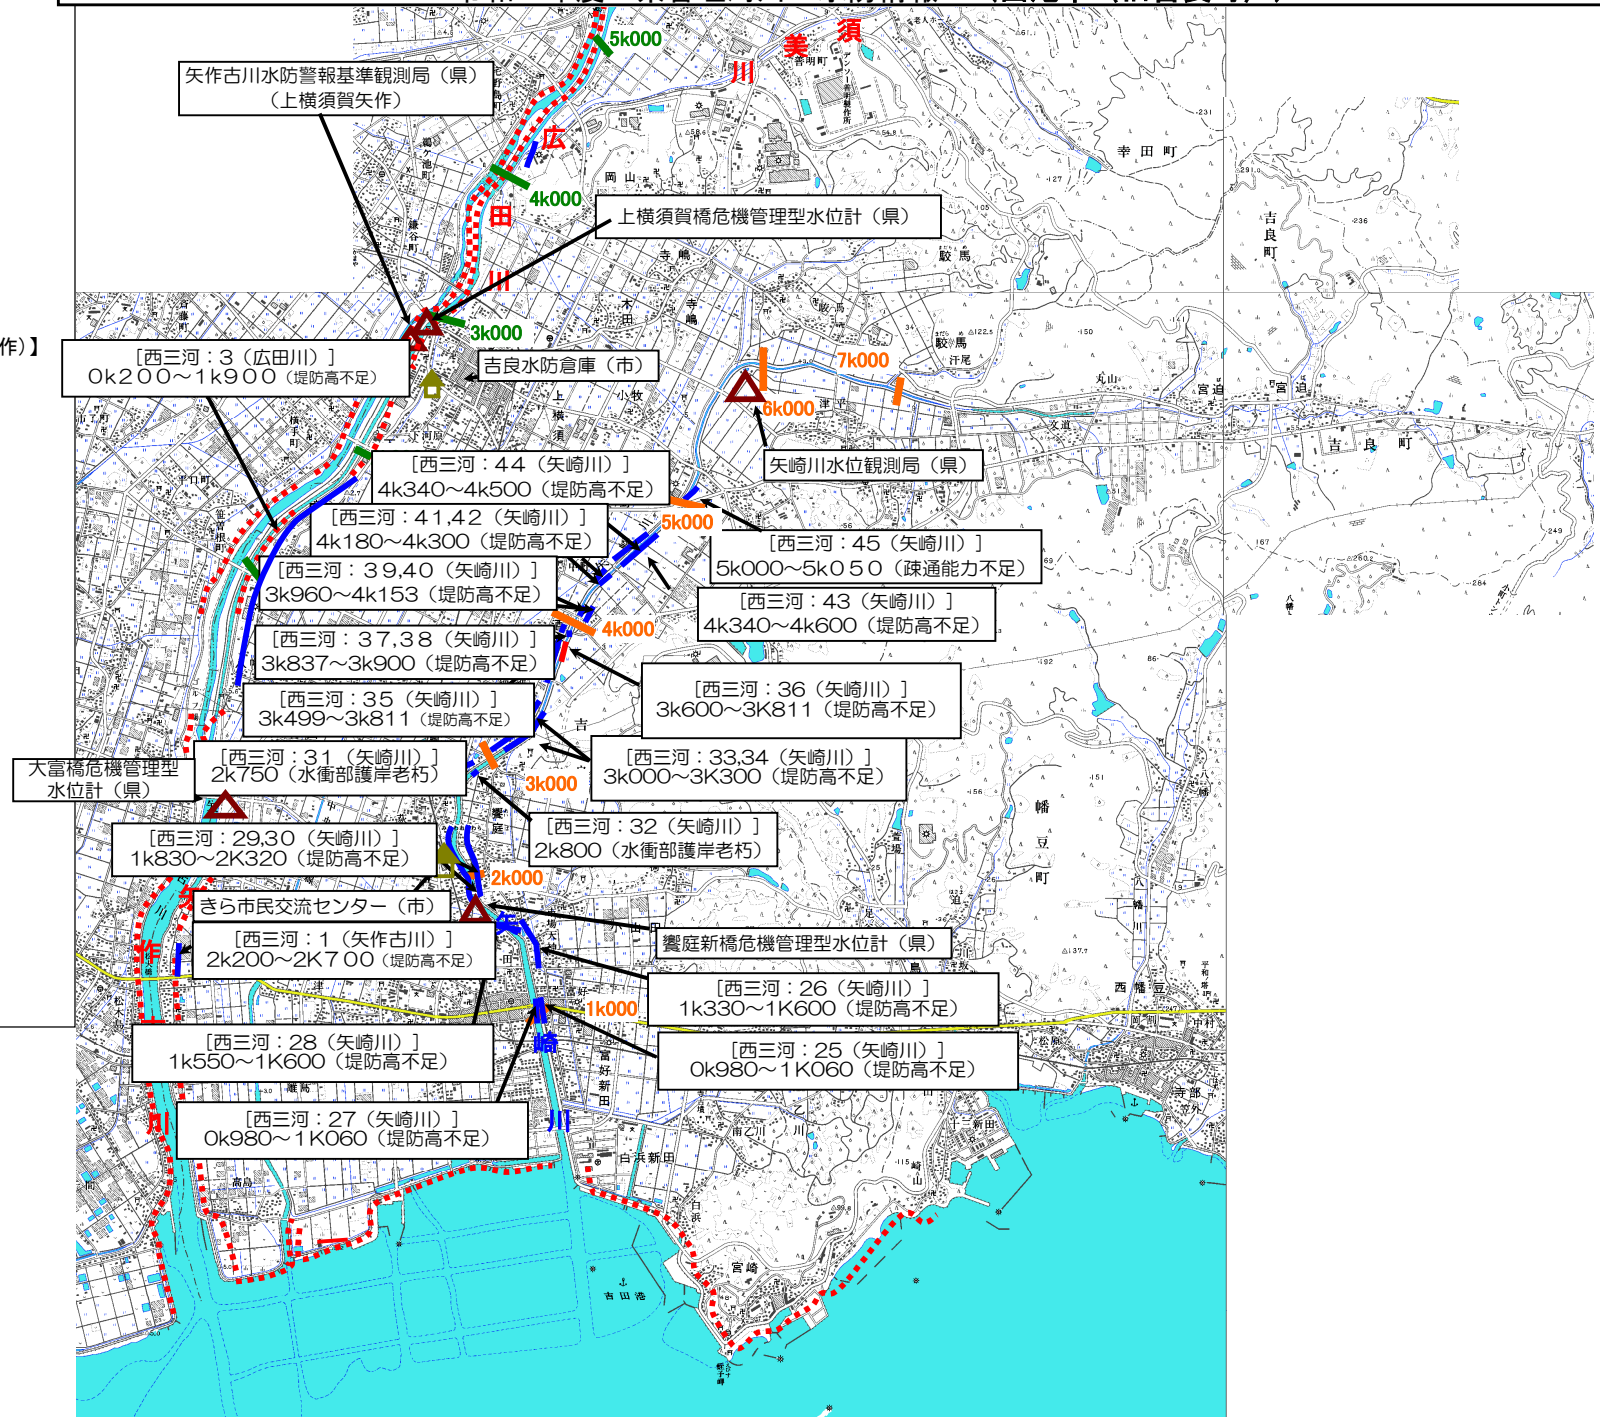

令和7年度 県管理河川”水防情報”（西尾市〈旧幡豆町〉）

【西尾市（旧幡豆町） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
水防倉庫（水防管理団体）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	1箇所
重要水防箇所（重要度B）	4箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	愛知県沿岸

＜特記事項＞

【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置＜河川距離標＞（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	▲
水防倉庫（水防管理団体）	△
重要水防箇所（重要度A）	■
重要水防箇所（重要度B）	■
重要水防箇所（重要度C）	■
排水調整対象ポンプ場	○
水位・潮位観測局	△
水防警報発令河川・海岸	▲

