

【刈谷市(北) 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
水防倉庫(市)	1箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	1箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	1箇所
水位・潮位観測局	9箇所
水防警報発令河川	境川 逢妻川
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【境川水位観測局(泉田)】

刈谷市泉田町西中浜

堤防高	: TP 8.41m
氾濫危険水位	: TP 5.20m
避難判断水位	: TP 4.65m
出動水位	: TP 4.35m
氾濫注意水位	: TP 3.85m

【境川水位観測局(井ヶ谷)】

刈谷市井ヶ谷町稲葉崎

堤防高	: TP 15.30m
氾濫危険水位	: TP 13.50m
避難判断水位	: TP 13.00m
出動水位	: TP 12.40m
氾濫注意水位	: TP 11.80m

【逢妻川水位観測局(一ツ木逢妻川)】

刈谷市一ツ木西田

堤防高	: TP 6.12m
氾濫危険水位	: TP 4.80m
避難判断水位	: TP 4.00m
出動水位	: TP 3.90m
氾濫注意水位	: TP 3.35m

【水干川水位観測局(一ツ木水干川)】

刈谷市一ツ木西田

堤防高	: TP 2.50m
氾濫危険水位	: TP 1.90m

【流れ川水位観測局(一ツ木流れ川)】

刈谷市一ツ木西田

堤防高	: TP 2.60m
氾濫危険水位	: TP 2.00m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。


【記載事項】

[建設事務所名: 表番号(河川名)]
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(水防管理団体)	
重要水防箇所(重要度A)	
重要水防箇所(重要度B)	
重要水防箇所(重要度C)	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

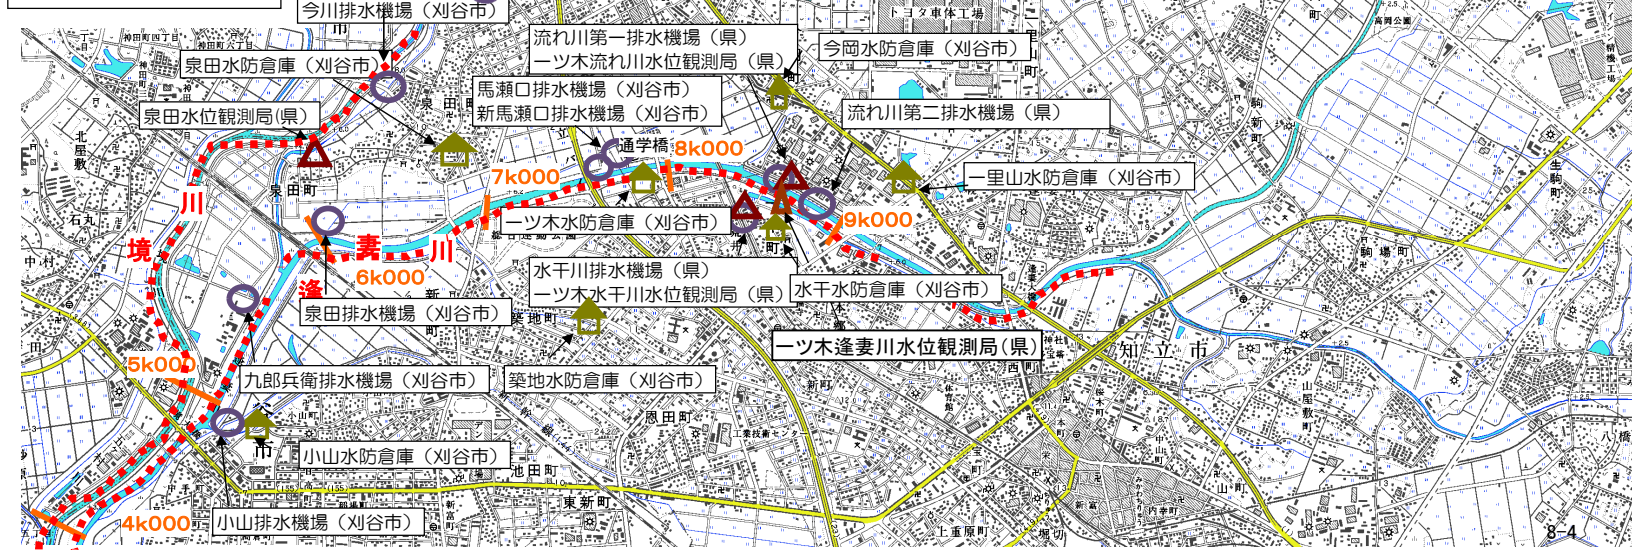

令和7年度 県管理河川”水防情報”(刈谷市〈南〉)

【刈谷市(南) 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
水防倉庫(市)	7箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	2箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	16箇所
水位・潮位観測局	6箇所
水防警報発令河川	境川 逢妻川
水防警報発令海岸	三河湾沿岸

<特記事項>

【逢妻川水位観測局(逢妻川)】

刈谷市港町4丁目	
堤防高	: TP 3.30m
氾濫危険水位	: TP 2.30m

【猿渡川水位観測局(高須)】

刈谷市高須町懸貝	
堤防高	: TP 4.00m
氾濫危険水位	: TP 3.40m
出動水位	: TP 2.50m
氾濫注意水位	: TP 2.00m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

