

令和7年度 県管理河川”水防情報”（田原市〈中〉）

【田原市(中) 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	2箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	1箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	三河湾沿岸

<特記事項>

【汐川水位観測局(柳町)】

田原市柳町	
堤防高	; TP 3. 20m
氾濫危険水位	; TP 2. 60m
出動水位	; TP 1. 90m
氾濫注意水位	; TP 1. 50m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。


【記載事項】

[建設事務所名:表番号(河川名)]
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

【凡例】

水防倉庫(県)	▲
水防倉庫(水防管理団体)	▲
重要水防箇所(重要度A)	—
重要水防箇所(重要度B)	—
重要水防箇所(重要度C)	—
排水調整対象ポンプ場	○
水位・潮位観測局	△
水防警報発令河川・海岸	...

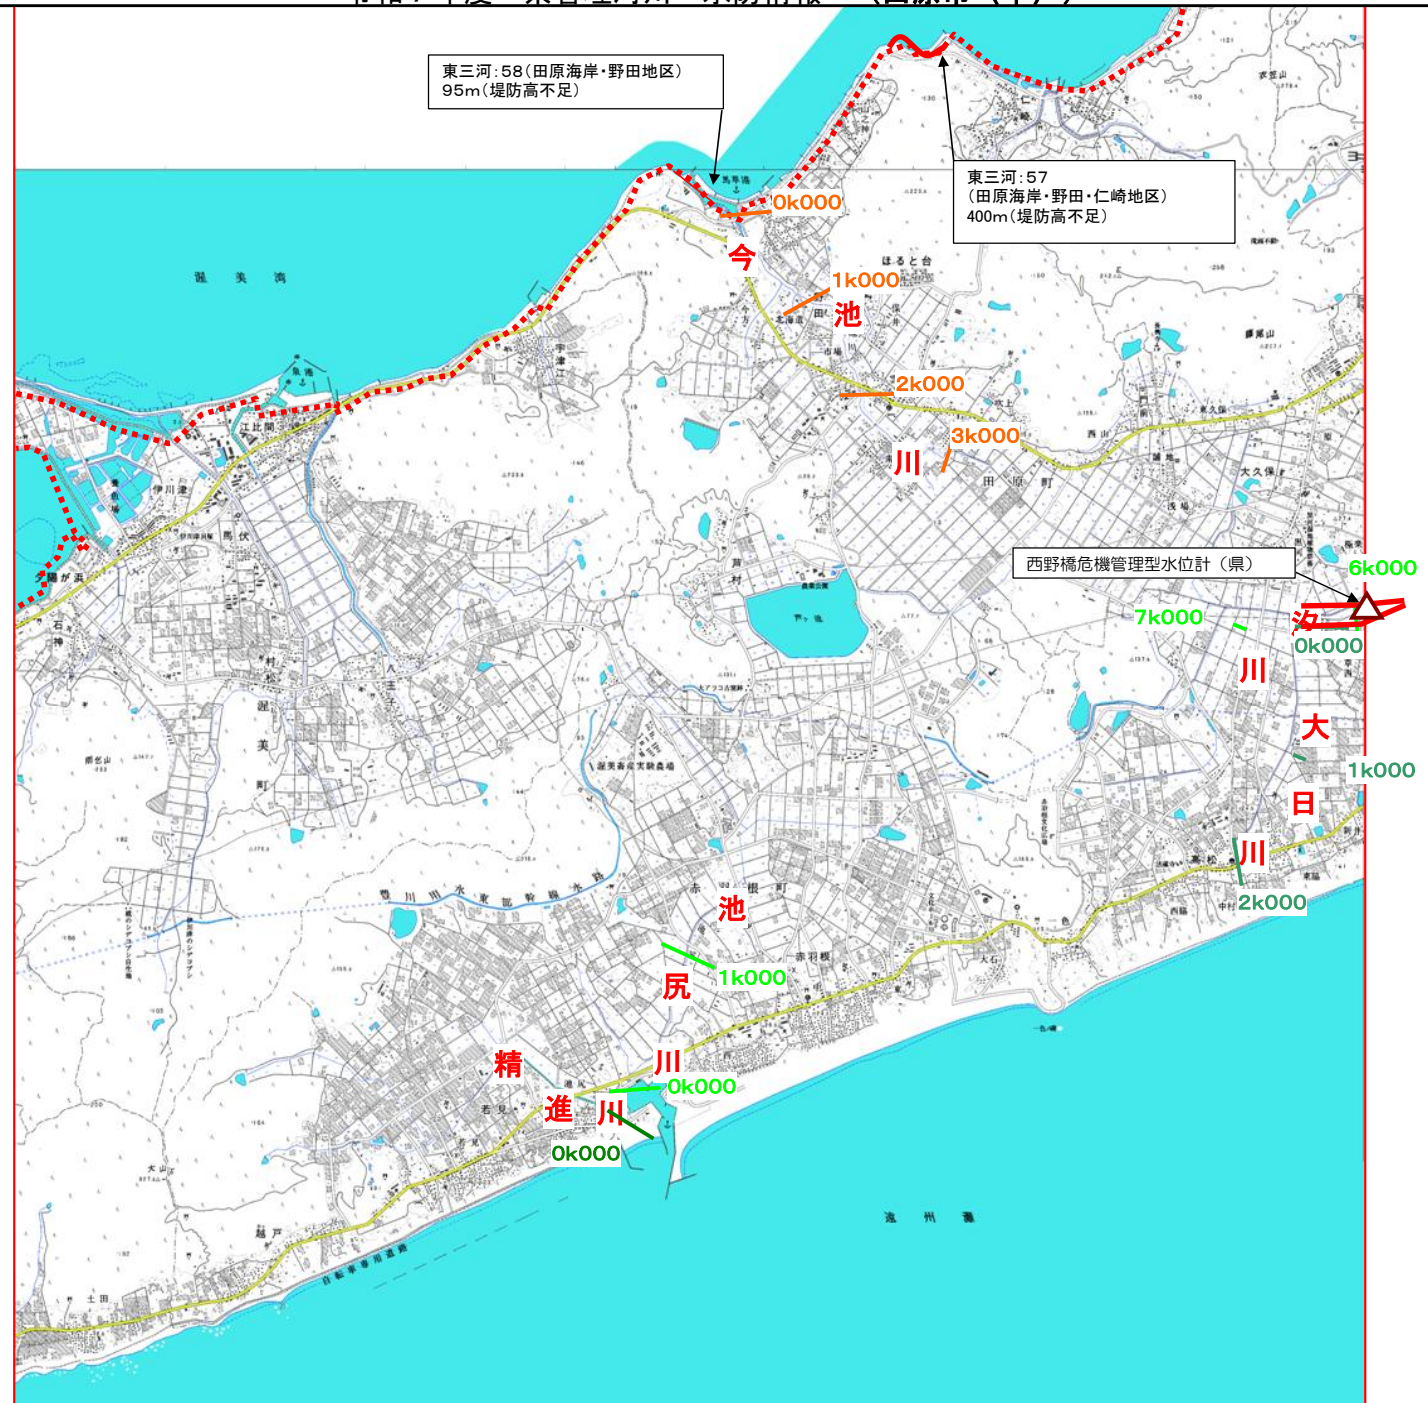

令和7年度 県管理河川”水防情報”（田原市〈東上〉）

【田原市（東上） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	1箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	三河湾沿岸

<特記事項>

【汐川水位観測局（柳町）】

田原市柳町	
堤防高	; TP3. 20m
氾濫危険水位	; TP2. 60m
出動水位	; TP1. 90m
氾濫注意水位	; TP1. 50m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。


【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	▲
水防倉庫（水防管理団体）	▲
重要水防箇所（重要度A）	—
重要水防箇所（重要度B）	—
重要水防箇所（重要度C）	—
排水調整対象ポンプ場	○
水位・潮位観測局	△
水防警報発令河川・海岸	...

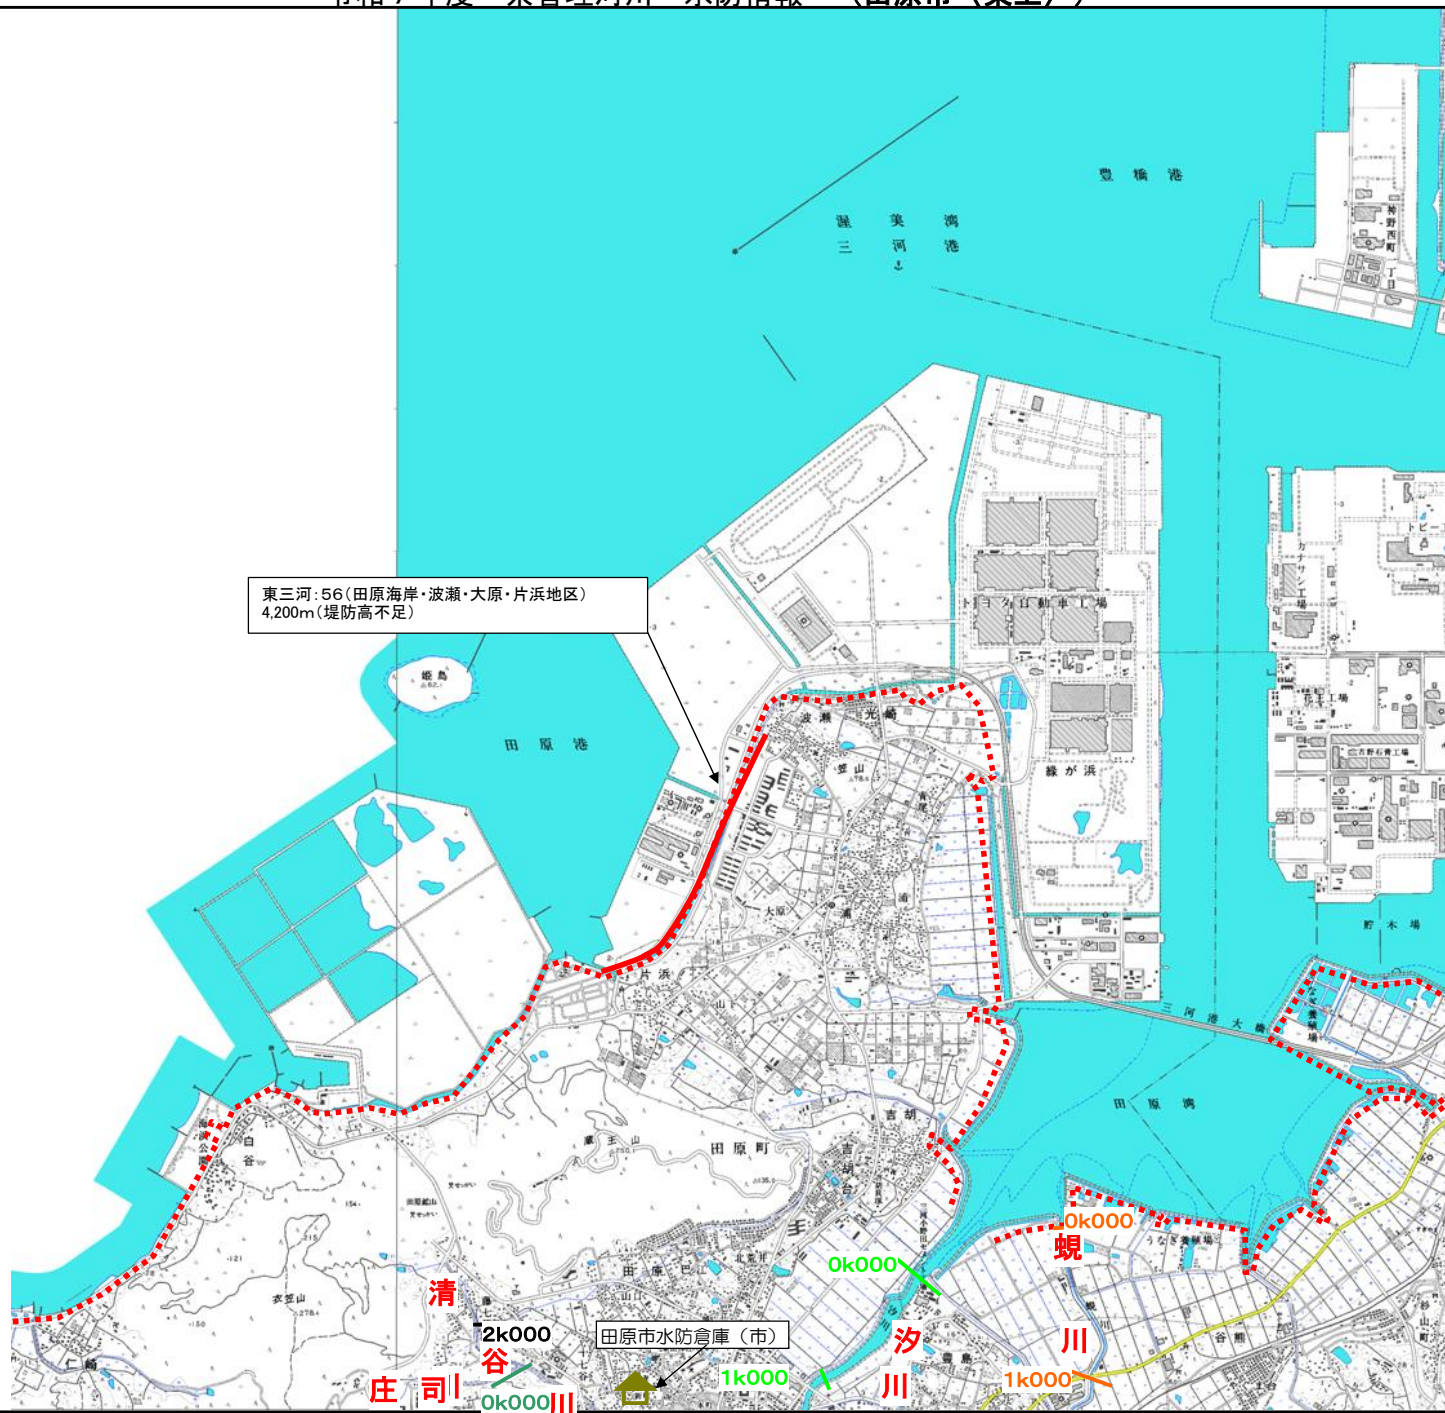

水防倉庫(県)	1箇所
重要水防箇所(重要度A)	3箇所
重要水防箇所(重要度B)	1箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測所	3箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

【汐川水位観測局(柳町)】

堤防高 ; TP 3. 20m
 氾濫危険水位 ; TP 2. 60m
 出動水位 ; TP 1. 90m
 氾濫注意水位 ; TP 1. 50m

※T Pは、東京湾中等潮位を表します。

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置＜河川距離標＞（選定理由）

施設名称（施設管理者）

水防倉庫(県)
 水防倉庫(水防管理団体)
 重要水防箇所(重要度A)
 重要水防箇所(重要度B)
 重要水防箇所(重要度C)
 排水調整対象ポンプ場
 水位・潮位観測局
 水防警報発令河川・海岸

滝頭橋危機管理型水位計 (県)

柳町水位観測局 (県)

太神橋危機管理型水位計 (県)

東三河: 12 (汐川)
5k000~6k390 (法面不良) 左
東三河: 13 (汐川)
5k000~6k390 (法面不良) 右

東三河: 14 (汐川)
5k040~5k050
(河床洗堀) 左

東三河: 15 (汐川)
4k980~5k1000 右岸 (河床洗堀)

相模川

豊橋市

遠州灘

令和7年度 県管理河川”水防情報”（田原市〈旧渥美町（西）〉）

【田原市(旧 渥美町（西）） 施設内 訳】

水防倉庫（県）	1箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	2箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	2箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	三河湾沿岸

<特記事項>

【潮位観測局（福江）】
田原市福江町日比浜
堤防高 ； TP 4. 50m
氾濫危険水位； TP 2. 53m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川
名）〕
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫（水防管理団体）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

